



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - PVC KG SN8 D 200 MM

- ULOŽENÍ POD NEZPEVNĚNOU PLOCHOU (ZELENÁ PLOCHA - TRÁVNÍK)

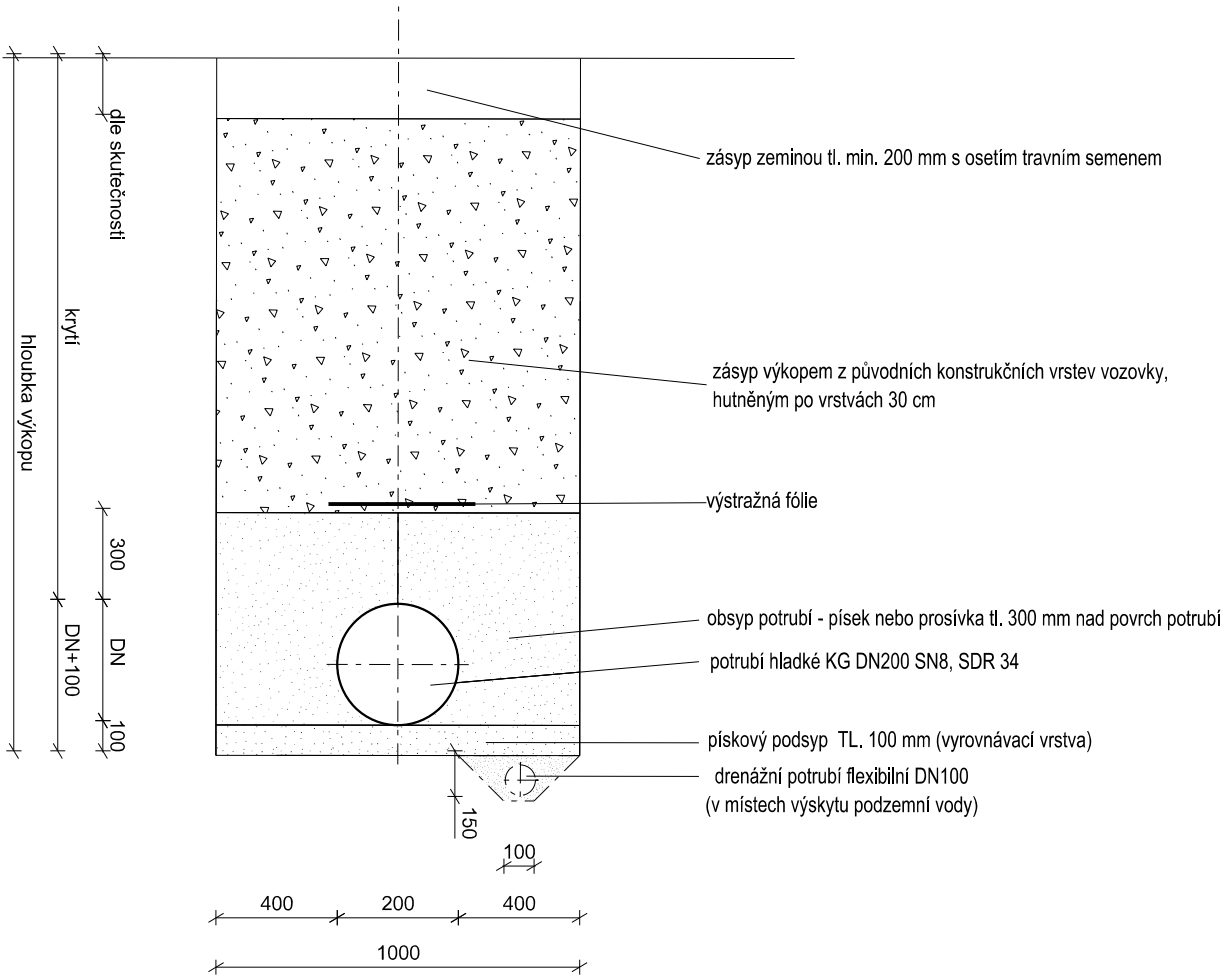


- ULOŽENÍ POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU (KOMUNIKACE)

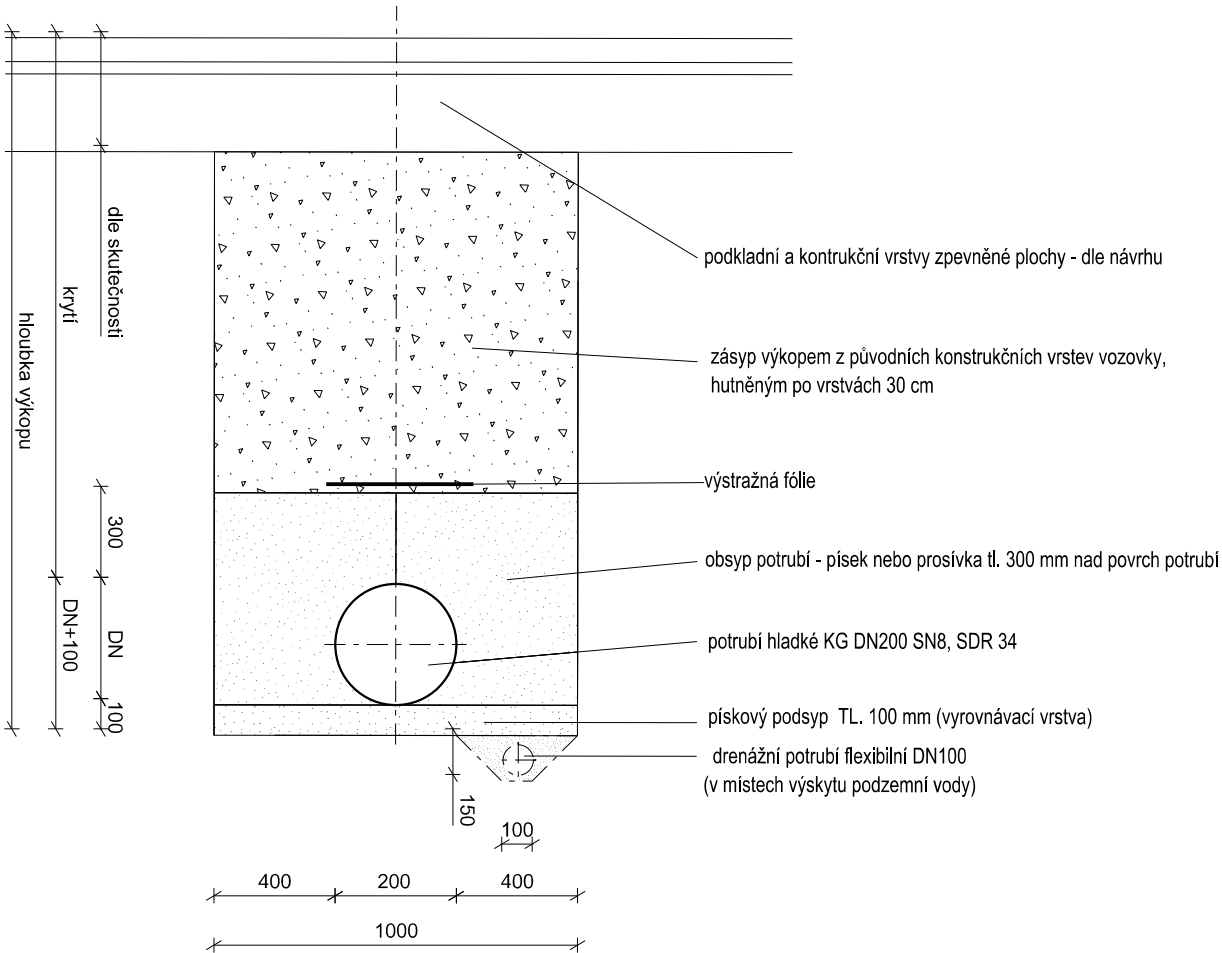

- POZNÁMKA

Minimální šíře výkopu dle ČSN EN 1610/Z1 je OD + 0,8 m. OD je vnější průměr trouby v m. Potrubí bude uloženo v nezámrazné hloubce. Doporučené minimální krytí dešťové kanalizace pod vozovkou je dle ČSN 736005/Z4 1,8 m. Krytí kanalizace je možné přizpůsobit místním podmínkám a hloubce uložení stávající dešťové kanalizace, na kterou bude provedeno napojení.

Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:	 <div>TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk tel.: 583 214 360 E-mail: info@terra-pu.cz</div>	
Ing. Filip Brtna	63320819	Ing. H. Maršíková	Milan Hübl		
Okres:	Třebíč	Obec:	Lipník		
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. a Obec Lipník				
Akce:	II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky				
Formát:				2 A4	
Datum:				06/2019	
Účel:				DUR + DSP	
Číslo zak.:				10/2019	
Výšk. systém:		b. p. v.			
Vzorový řez SO 302-uložení potrubí				Měřítko	Č. výkresu
				1:25	D.1.3.4.2.5