


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ODDĚLENÍ	KÓD PLOCHY	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Em[x]
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.001	501	DENNÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.002	502	KUCHYŇKA	
	1.01.03.05.003	503	BALKÓN	
	1.01.03.05.004	504	CHODBA	
	1.01.03.05.005	505	PROPUST + NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.006a	506a	WC	
	1.01.03.05.006b	506b	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.007	507	LŮŽKOVÝ VÝTAH	
	1.01.03.05.008	508	OKLIDOVÁ KOMORA	
	1.01.03.05.009	509	WC PERSONÁL	
ORTOPEDIE	1.01.03.05.010	510	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.011	511	SKLAD	
	1.01.03.05.012	512	CHODBA SCHODIŠTĚ	
	1.01.03.05.013	513	VÝTAH ČISTÝ	
	1.01.03.05.014	514	KUCHYŇ ČAJOVÁ	
ČOČI + ORL	1.01.03.05.015	515	POKOJ	500
	1.01.03.05.016	516	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.017	517	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.018	518	SESTERNA	500
	1.01.03.05.019	519	POKOJ	500
	1.01.03.05.020	520	KAPÁRNA	500
	1.01.03.05.021	521	SESTERNA	500
	1.01.03.05.022	522	VRCHNÍ SESTRA	500
	1.01.03.05.023	523	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	300
	1.01.03.05.024	524	SPRCHA, WC PERSONÁL	200
	1.01.03.05.025	525	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026a	526a	ČISTICI MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026b	526b	ČISTICI MÍSTNOST	
	1.01.03.05.027a	527a	CHODBA	
	1.01.03.05.027b	527b	CHODBA	

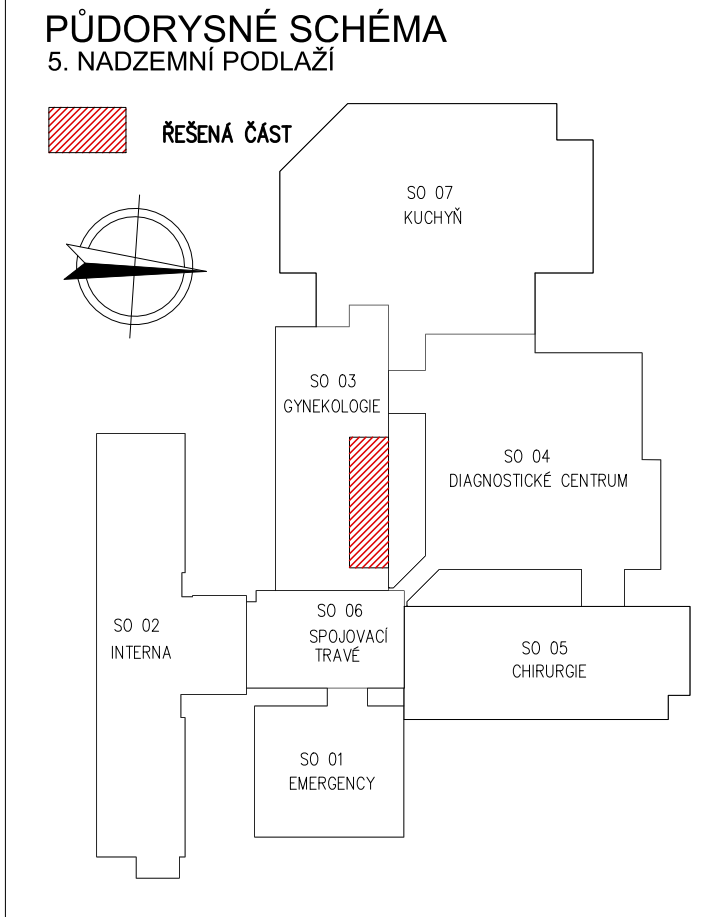

SVÍTIDLA:

- A1 Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem, 40W, výstup 4400 lumen, IP40
- B1 Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 30W, výstup 3000 lumen, IP65
- B2 Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W, výstup 2420 lumen, IP65
- C1 Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem, 40W, výstup 4400lm, IP40
- D1 Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 14W, výstup 1600 lm, IP44, Ø 195x100mm
- D2 Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 21W, výstup 2200 lm, IP44, Ø 195x100mm
- E1 Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, IP44, délka 600mm
- E2 Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, IP40, Třída ochrany II., délka 600 mm
- F1 Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W, výstup 2100 lumen, IP65, Třída ochrany II., Ø 360x85mm
- NP Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP65, Třída ochrany II.

PŘÍSTROJE

- SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20
 - ⊙ SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20, S ORIENTAČNÍ LED
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, IP20
 - SPINAČ, ŘAZENÍ 1, IP44
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 5, IP20
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 5, IP44
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, IP20
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, IP44
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 7, IP20
 - ♂ SPINAČ, ŘAZENÍ 7, IP44
 - ♂ SPINAČ 16A/400V, IP44
- 1xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZÁLOHOVANÁ
- 2xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 15
- 3xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5
- 1xx DVOJZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZÁLOHOVANÁ
- 2xx DVOJZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 15
- 3xx DVOJZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5
- PA ZÁSUVKA PRO OCHRANNÝ VODIČ PA
- ⊕ ZNAČKA POSPOJENÍ
- Y VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL. ZAŘÍZENÍ
- ⊕ ANTIŠTATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘIPOJENÁ VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K HOP
- PE+PA PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ PE+PA
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/TN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁL
OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚRAD HAVLÍČKŮV BROD		NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE				FORMÁT	8 x A4
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)				KÓTOVANO	mm
ČÁST 1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				STUPEŇ	OSP a GPS
1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 / 04
				DATUM	06 / 2022
OBSAH OSVĚTLENÍ 5.NP		MĚŘITKO 1 : 50		ČÍSLO VÝKRESU 1.4.3.2.01	REVIZE