


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ODDĚLENÍ	KÓD PLOCHY	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.001	501	DENNÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.002	502	KUCHÝŇKA	
	1.01.03.05.003	503	BALKÓN	
	1.01.03.05.004	504	CHODBA	
	1.01.03.05.005	505	PROPUST + NÁVŠTEVNÍ MÍSTNOST	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.006a	506a	WC	
	1.01.03.05.006b	506b	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.007	507	LŮŽKOVÝ VÝTAH	
	1.01.03.05.008	508	OKLADOVÁ KOMORA	
	1.01.03.05.009	509	WC PERSONÁL	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.010	510	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.011	511	SKLAD	
	1.01.03.05.012	512	CHODBA SCHODIŠTĚ	
	1.01.03.05.013	513	VÝTAH ČISTÝ	
	1.01.03.05.014	514	KUCHYŇ ČAJOVÁ	
ORTOPEDIE	1.01.03.05.015	515	POKOJ	
	1.01.03.05.016	516	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.017	517	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.018	518	SESTERNA	
	1.01.03.05.019	519	POKOJ	
OČNÍ + ORL	1.01.03.05.020	520	KAPÁRNA	
	1.01.03.05.021	521	SESTERNA	
	1.01.03.05.022	522	VRCHNÍ SESTRA	
	1.01.03.05.023	523	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	
	1.01.03.05.024	524	SPRCHA, WC PERSONÁL	
	1.01.03.05.025	525	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026a	526a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026b	526b	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.027a	527a	CHODBA	
	1.01.03.05.027b	527b	CHODBA	

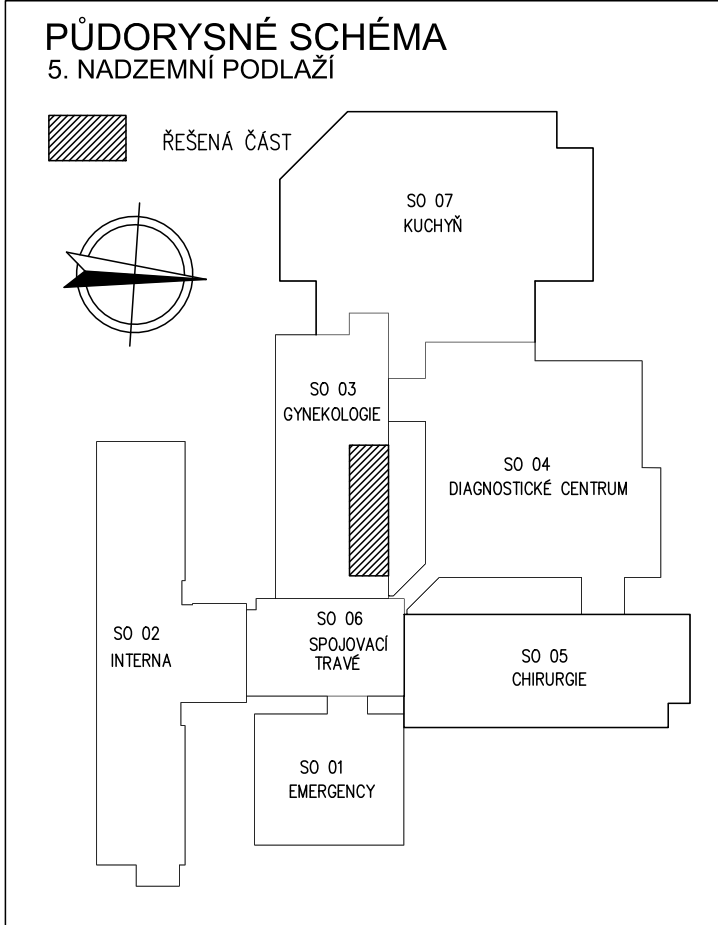

## PŘÍSTROJE

- DT52... ZÁSUVKA 2x RJ45 cat. 5e STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
- DT52... ZÁSUVKA 2x RJ45 cat. 5e KABELÁŽE KOMUNIKAČNÍ SÍŤ ZDRAVOTNICKÉHO MONITORINGU
- STA ZÁSUVKA STA
- ⊕ ZNAČKA POSPOJENÍ
- Y VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL.ZAŘÍZENÍ
- ⊙ ANTI-STATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘÍPOJENÁ VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K HOP
- PE+PA PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/TN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁL
OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 398 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3465 Havlíčkův Brod 580 01 iČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@nemam.cz	
STAVEBNÍ GRAD		HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT
KRAJ		VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	ING. PETR SALIVAR
AKCE		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY S.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE			FORMÁT
OBJEKT		SO 03 (GYNEKOLOGIE)			B x A4
ČAST		1.4. TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB			KÓTOVANO
1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO			mm
		DATUM			DSP a DPS
					2022 / 04
					06 / 2022
					ČÍSLO PÁRE
OBSAH SLABOPROUDY 5.NP		MĚRITVO 1 : 50		ČÍSLO VÝKRESU 1.4.3.2.04	REVIZE