

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

0000070/215/19/V

A. Vlasáková

22.1.2019

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Havlíčkův Brod

VĚC: **II/350 Příbyslav – most ev.č. 350-003 a 004**  
**SO 101 – silnice II/350**  
- dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)

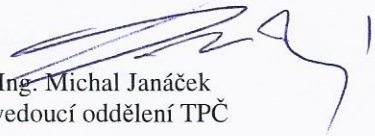
Projekt řeší rekonstrukci úseku silnice II/350 v délce 452m mezi odbočkou sil. III/3506 na Českou Jablonnou a železničním podjezdem u ČOV Příbyslav. V řešeném úseku dojde k rekonstrukci mostu ev.č. 350 - 003 přes potok Bystřice (provedena bude výměna nosné konstrukce s ponecháním st. opěr s rovnoběžnými křídly). Most ev. č.350-004 přes řeku Sázavu bude celý zbořen a nahrazen mostem novým. Současně budou provedeny úpravy sjezdů v km 0,027 na těleso zrušené železniční tratě s provedením propustku - upozorňujeme na střet s kanalizačním řadem ve správě a majetku VaK HB – viz.situace z PD, v km 0,316 sjezd na místní komunikaci, v km 0,442 sjezd k ČOV.

Od staničení km 0,093 do km 0,205 bude pravý příkop reprofilován – upozorňujeme na souběh s trasou kanalizačního řadu ve správě a majetku VAK HB - viz situace z PD. Ve staničení km 0,005 v místě úpravy křižovatky se nachází kanalizační řad a revizní šachty VAK HB - viz situace.

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení (DUR +DSP) VaK Havlíčkův Brod, a.s. souhlasí s následujícími podmínkami:

1. Před zahájením prací provedeme na místě na objednávku vytyčení stávajících inženýrských sítí VAK HB (kontakt: p. Bárta, Veselý - tel.: 603 500 099, mail: hledaci@vakhb.cz).
2. Dodrženo bude ochranné pásmo kanalizačního řadu PE90 - 1,5m. Ochranné pásmo je definováno jako kolmá vzdálenost od vnějšího líce potrubí PE90 na všechny strany od všech podzemních i nadzemních objektů a konstrukcí (např. opěr a křídel rekonstruovaných mostů ev.č.350 – 003 a 004).
3. V trase kanalizačního řadu PE90 (v rozsahu celé stavby výše popsané) nebude výrazně snižováno či navyšováno jeho současné krytí. Ve staničení **km 0,093-0,205** v místě přeprofilování příkopu prováděné v těsném souběhu s kanalizačním řadem PE90 požadujeme současné krytí kanalizace zachovat !!! Poklapy revizních šachet na kanalizaci budou na náklady investora stavby uvedeny dle dispozic VAK HB do nové nivelety - staničení **km 0,005**.
4. Před výstavbou propustku, v místě sjezdu na zrušenou železnici, ve staničení **km 0,027** bude kanalizační řad v kolizi s propustkem obnažen a opatřen půlenou (dělenou) chráničkou. Obnažení kanalizačního řadu a způsob provedení jeho ochrany určí přímo na místě, na výzvu realizační firmy nebo investora, zástupce VAK HB ( kontaktní osoba Ing Brož tel. 604 244 468).
5. Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

  
Ing. Michal Janáček  
vedoucí oddělení TPC

Na vědomí: Ing. Brož