




TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE
PŮDORYS 1:100

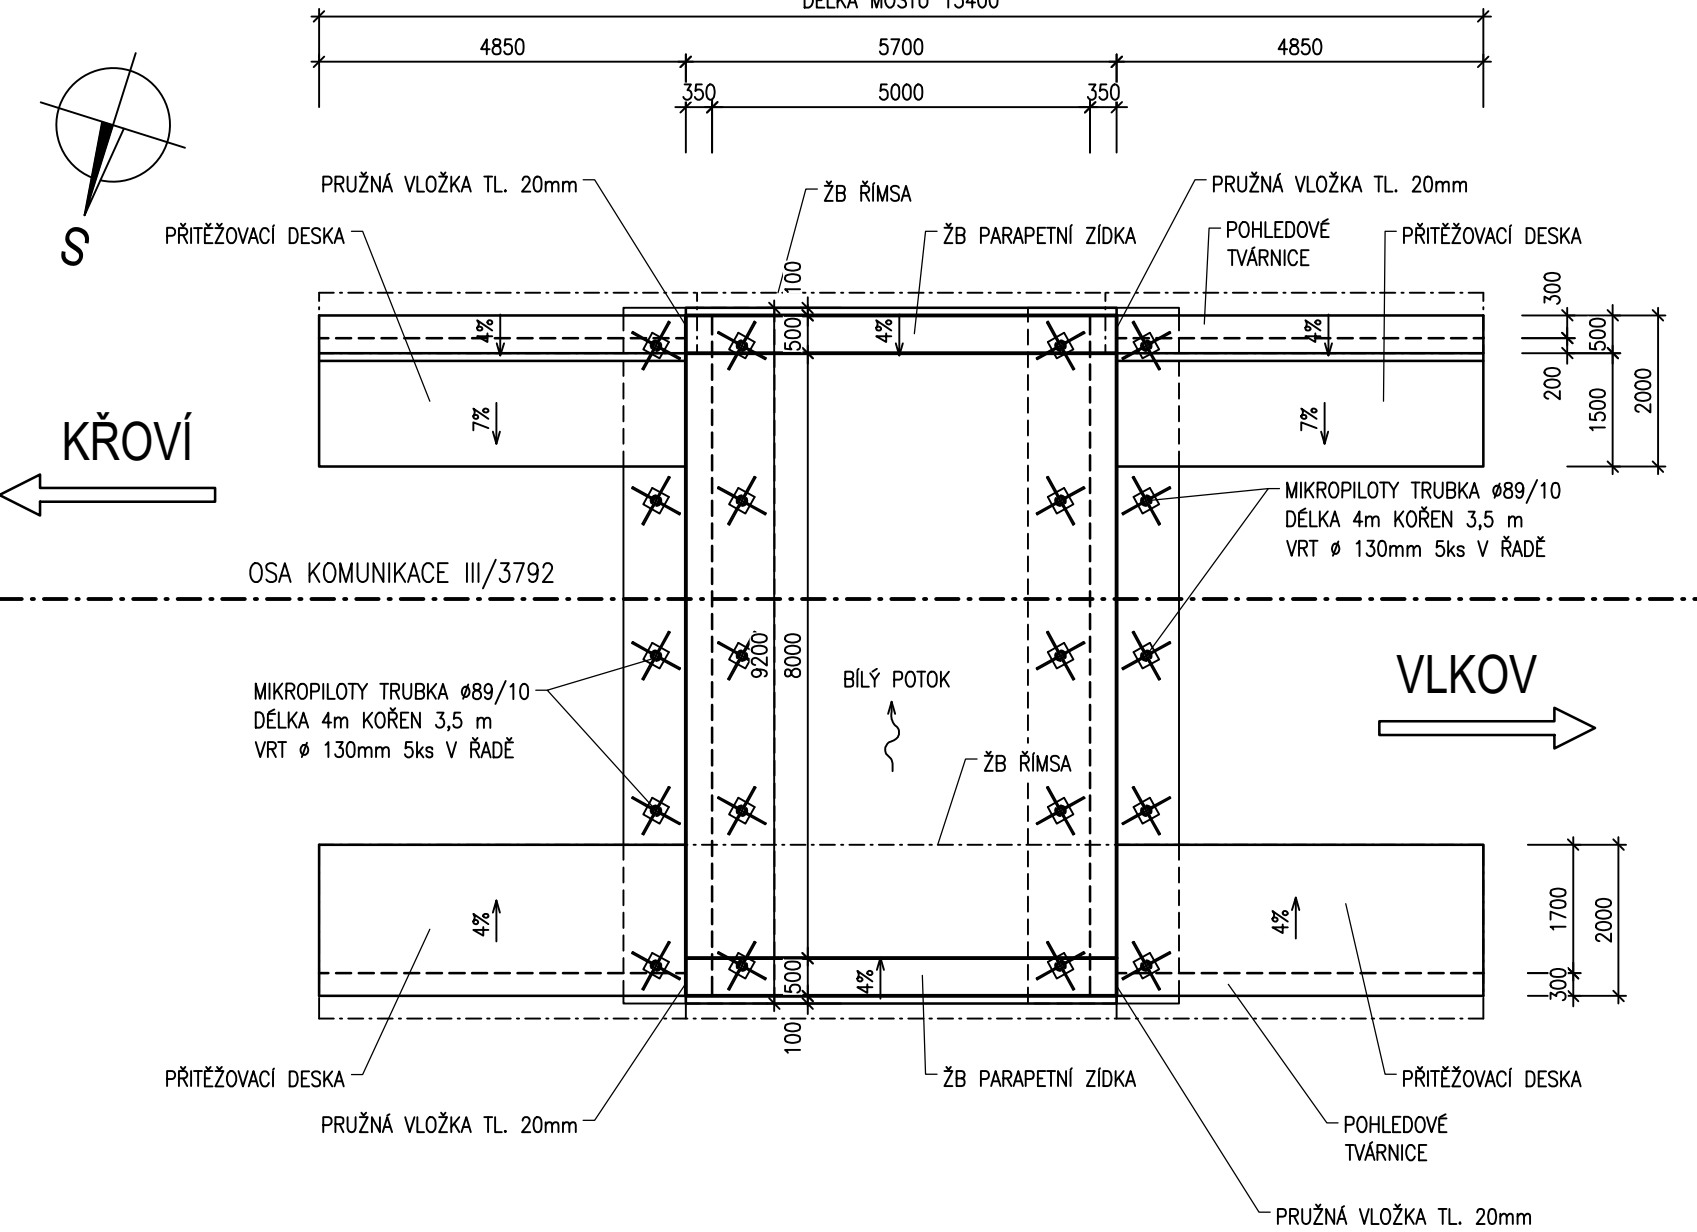

PODÉLNÝ ŘEZ 1:50

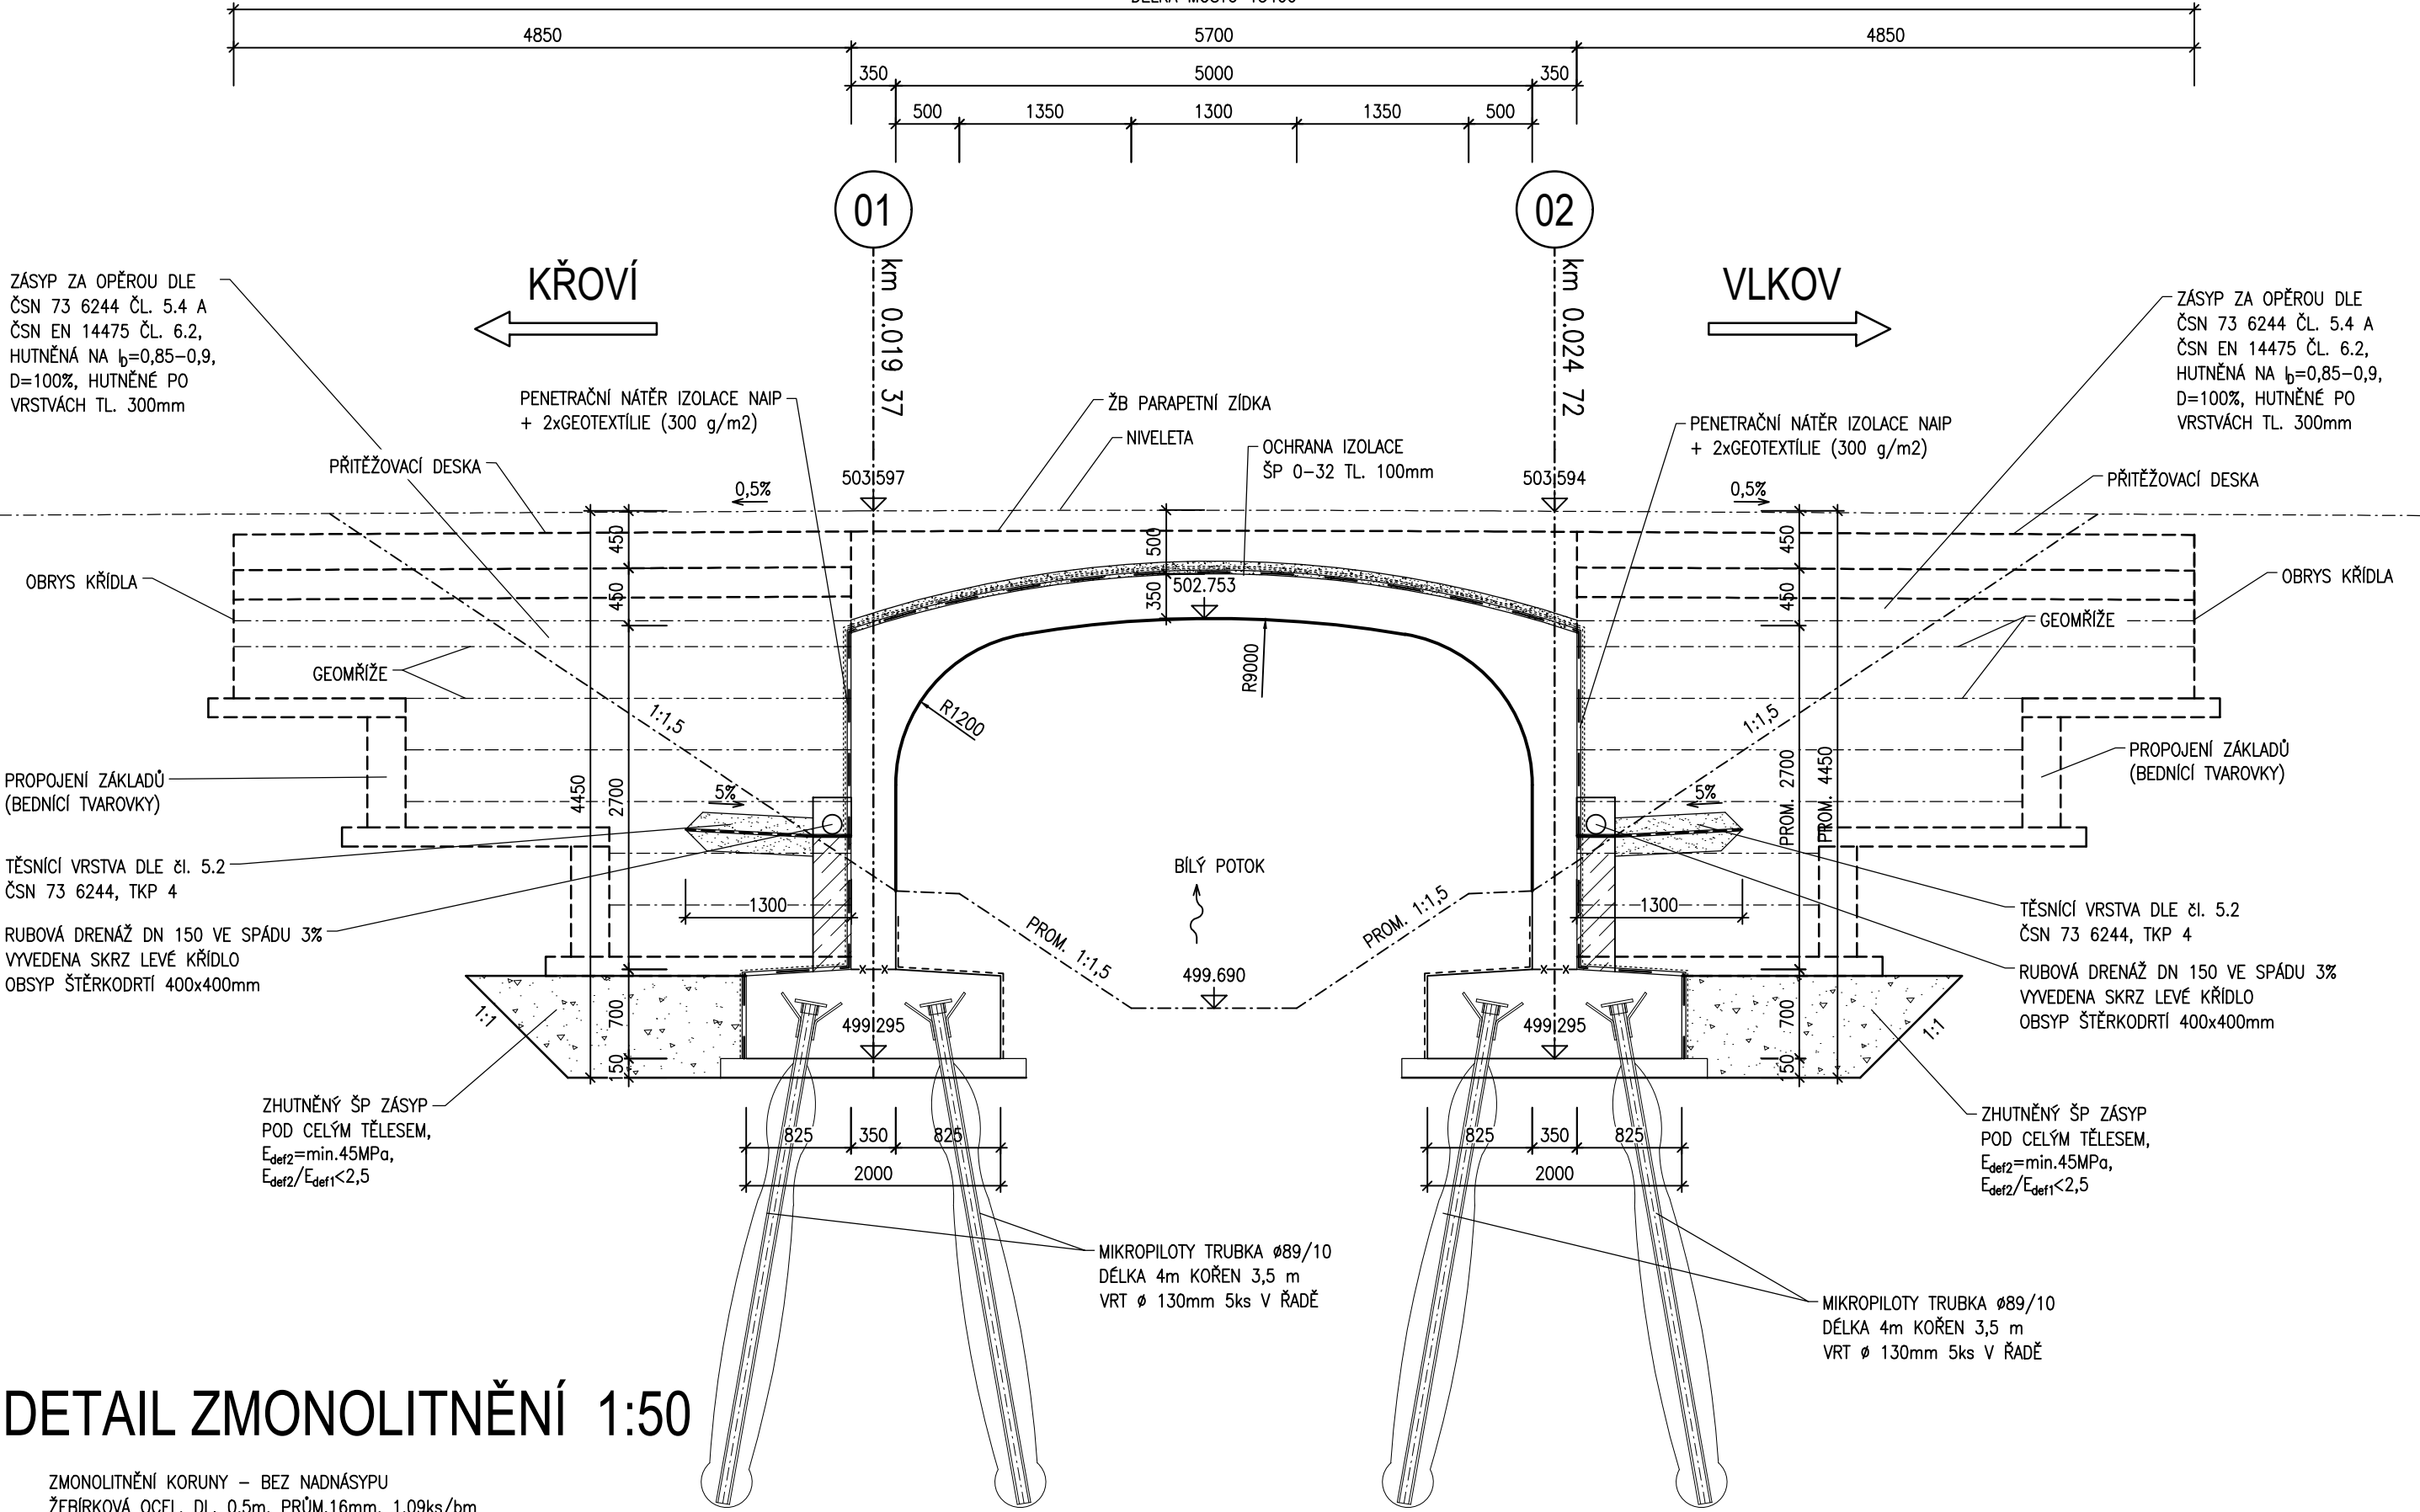


DETAIL ZMONOLITNĚNÍ 1:50

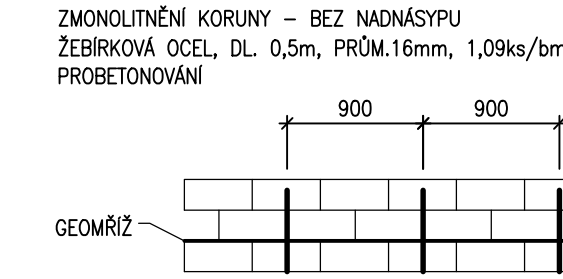


POZNÁMKY

- 1. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 15/15 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- 2. VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- 3. BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
- 4. BETON JE NUTNÉ V POČATEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- 5. ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3
- 6. VŠECHNY POVRCHY VE STYKU BETON-TVAROVKY BUDOU OPATŘENY POLYSTYRENEM TL. 20MM
- 7. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA OBKLADOVÝCH ZDECH OVĚŘIT SKLADEBNOU DÉLKU VYSLÁDÁNÍM JEDNOHO PÁSU TVAROVEK.
- 8. ZÁKLADOVOU SPÁRU V CELÉM ROZSAHU VYZTUŽENÉHO ZEMINOVÉHO BLOKU ZHUTNIT NA HODNOTU EDEF,2=45MPA PŘI POMĚRU VĚTVI EDEF,2/EDEF,1<2,5
- 9. DUTINY TVAROVEK BUDOU VYPLNĚNY SYPANINOU MAXIMÁLNÍ FRAKCE DMAX=16MM. (PŘÍPADNĚ DMAX=22MM). V HORNÍ ČÁSTI PAK BUDE PROVEDENO ZMONOLITNĚNÍ KONSTRUKCE BETONEM. ZMONOLITNĚNÍ BUDE SOUČASNĚ DOPLNĚNO O VLOŽENOU ŽEBÍRKOVOU OCEL PRŮMĚRU 16MM, DÉLKY 500MM. (VIZ DETAIL)
- 10. SLOUPEC TLOUŠŤKY MIN 0,5M ZA RUBEM – ŠTĚRKODRT 8/16 (PŘÍPADNĚ 11/22).
- 11. ZÁSYP ZA OPĚROU DLE ČSN 73 6244 A ČSN EN 14475 ČL. 6.2, HUTNĚNÁ NA b=0,85–0,9, D=100%.
- 12. HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH TLOUŠŤKY MAX 0,3M, KOLEM TVAROVEK RUČNÍ DESKOU.

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

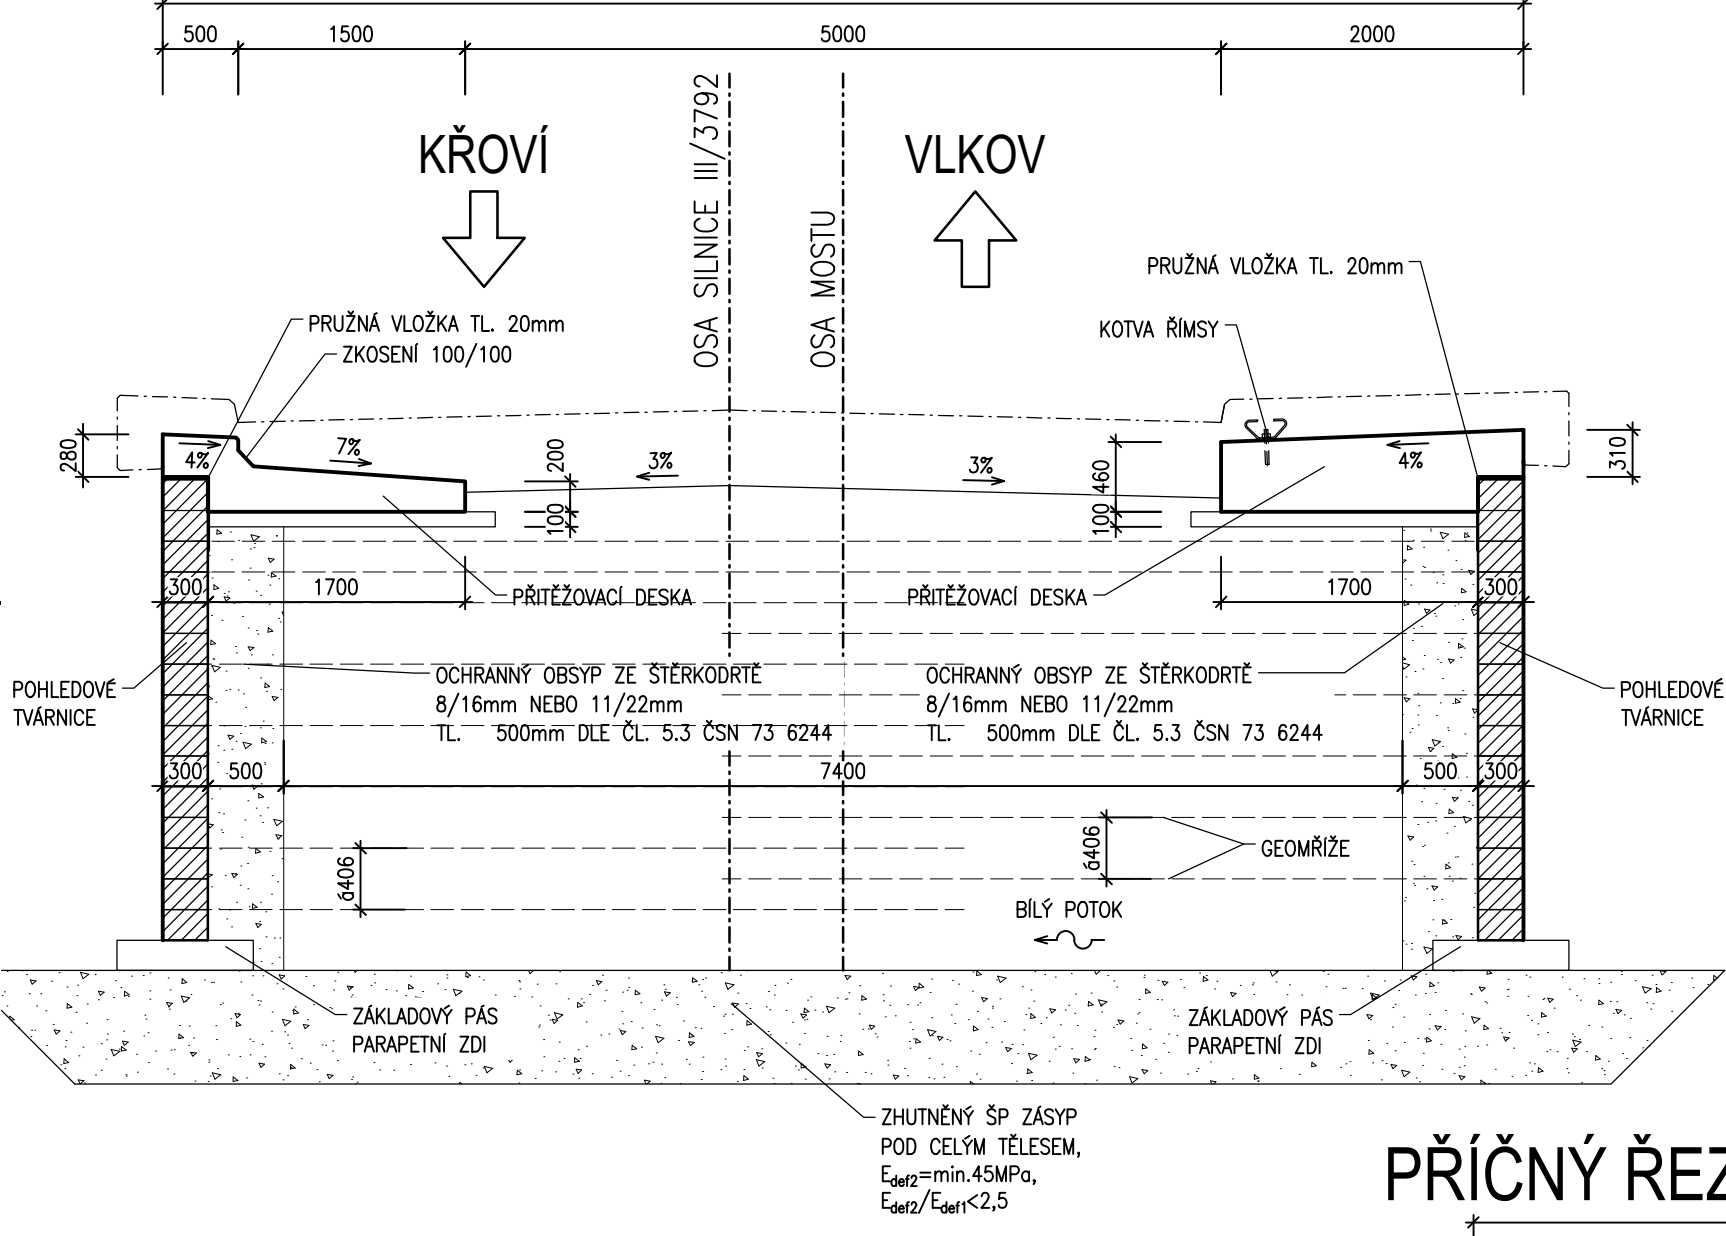


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

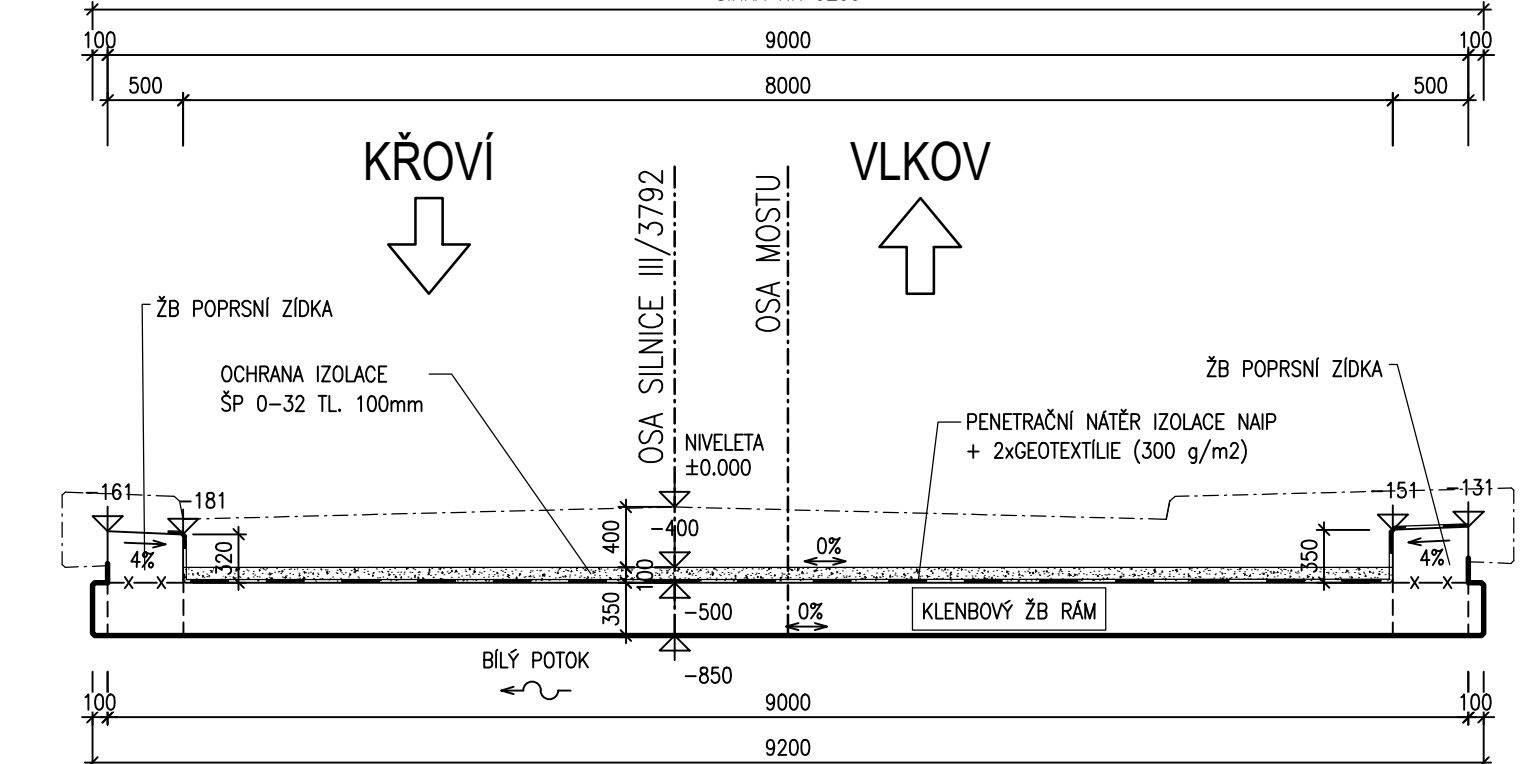



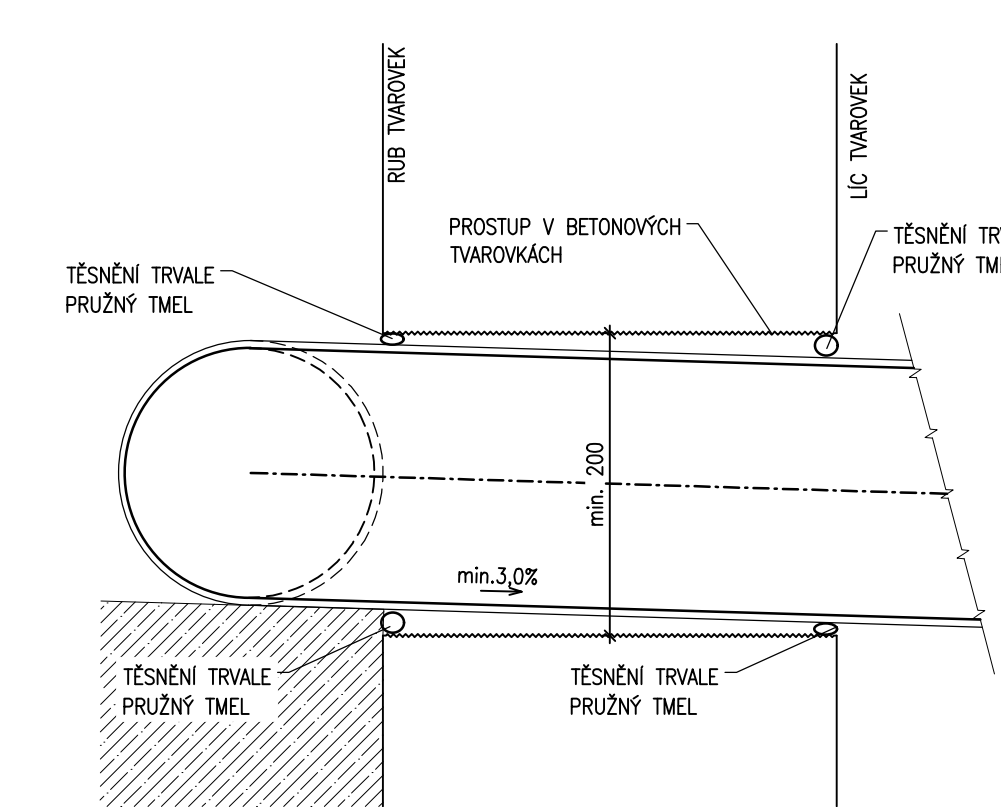


INVESTOR:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	Kosovská 1122/16
	586 01 Jihlava 1

DETAIL PROSTUPU 1:5



D SO201

SOUDRAŽNICOVÝ SYSTÉM		: S-JTSK			
VÝŠKOVÝ SYSTÉM		: Bpr			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVA 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	DATUM	3/2021
III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 SO 201 Most ev.č. 3792-1 TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE				FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1:100, 50
				ÚČEL	DUSP/PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	20145
				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_07_TNK.dwg
				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
					7