


Projektant: Vít Zvolánek	Technické práce: Vít Zvolánek	Autorizace: Ing.František Dvořák	Q ATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ15058654 PROJEKCE
Místo stavby: Havlíčkův Brod	Zakázka číslo: 21-50-842	Archivní číslo: R/216	
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			Paré:
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby			
Stavba: GYMNAZIUM HAVLÍČKŮV BROD - POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU SO 01 - REKONSTRUKCE UČEBNY ICT ELEKTROTECHNIKA			Datum: listopad 2022
			Číslo výkresu: D.1.4.5.5
Obsah: SCHEMA ROZVADĚČE			Měřítko: -

Rozvaděč RUVT1	
Systém napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S
Jmenovitý proud:	32 A
Zkratové proudy:	Ik'' <10 kA
Ochrana před neb. dotykovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3
	Doplňkovým pospojováním, proudovými chrániči
Typ provedení	Oceloplechový, přisazený
	-
Krytí:	IP 30
Rozměry/velikost:	120 modulů - 600x900x140 (š.v.x.hl.)
Vývody:	Horem
Přívody:	Horem
Poznámka:	-
	-
	Přístrojová O EZ, ELKO, EPM

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B	Rozvaděč RUVT1							B
C								C
D								D
E								E
F								F
Datum: 11/2022		Investor: Kralupy nad Vltavou		Stavba: GYMNAZIUM HAVLIČKŮV BROD - POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU		Dokumentace pro provádění stavby		
Vypic: Vlt. Zvolánek		Základní číslo: 587/33 Jihlava		SO 01 - REKONSTRUKCE UČEBNY ICT		Rozvaděč RUVT1		
Schválil: -						Strana: 1		
Poznámky: -		2		3		4		
		5		6		7		
		8		9		10		

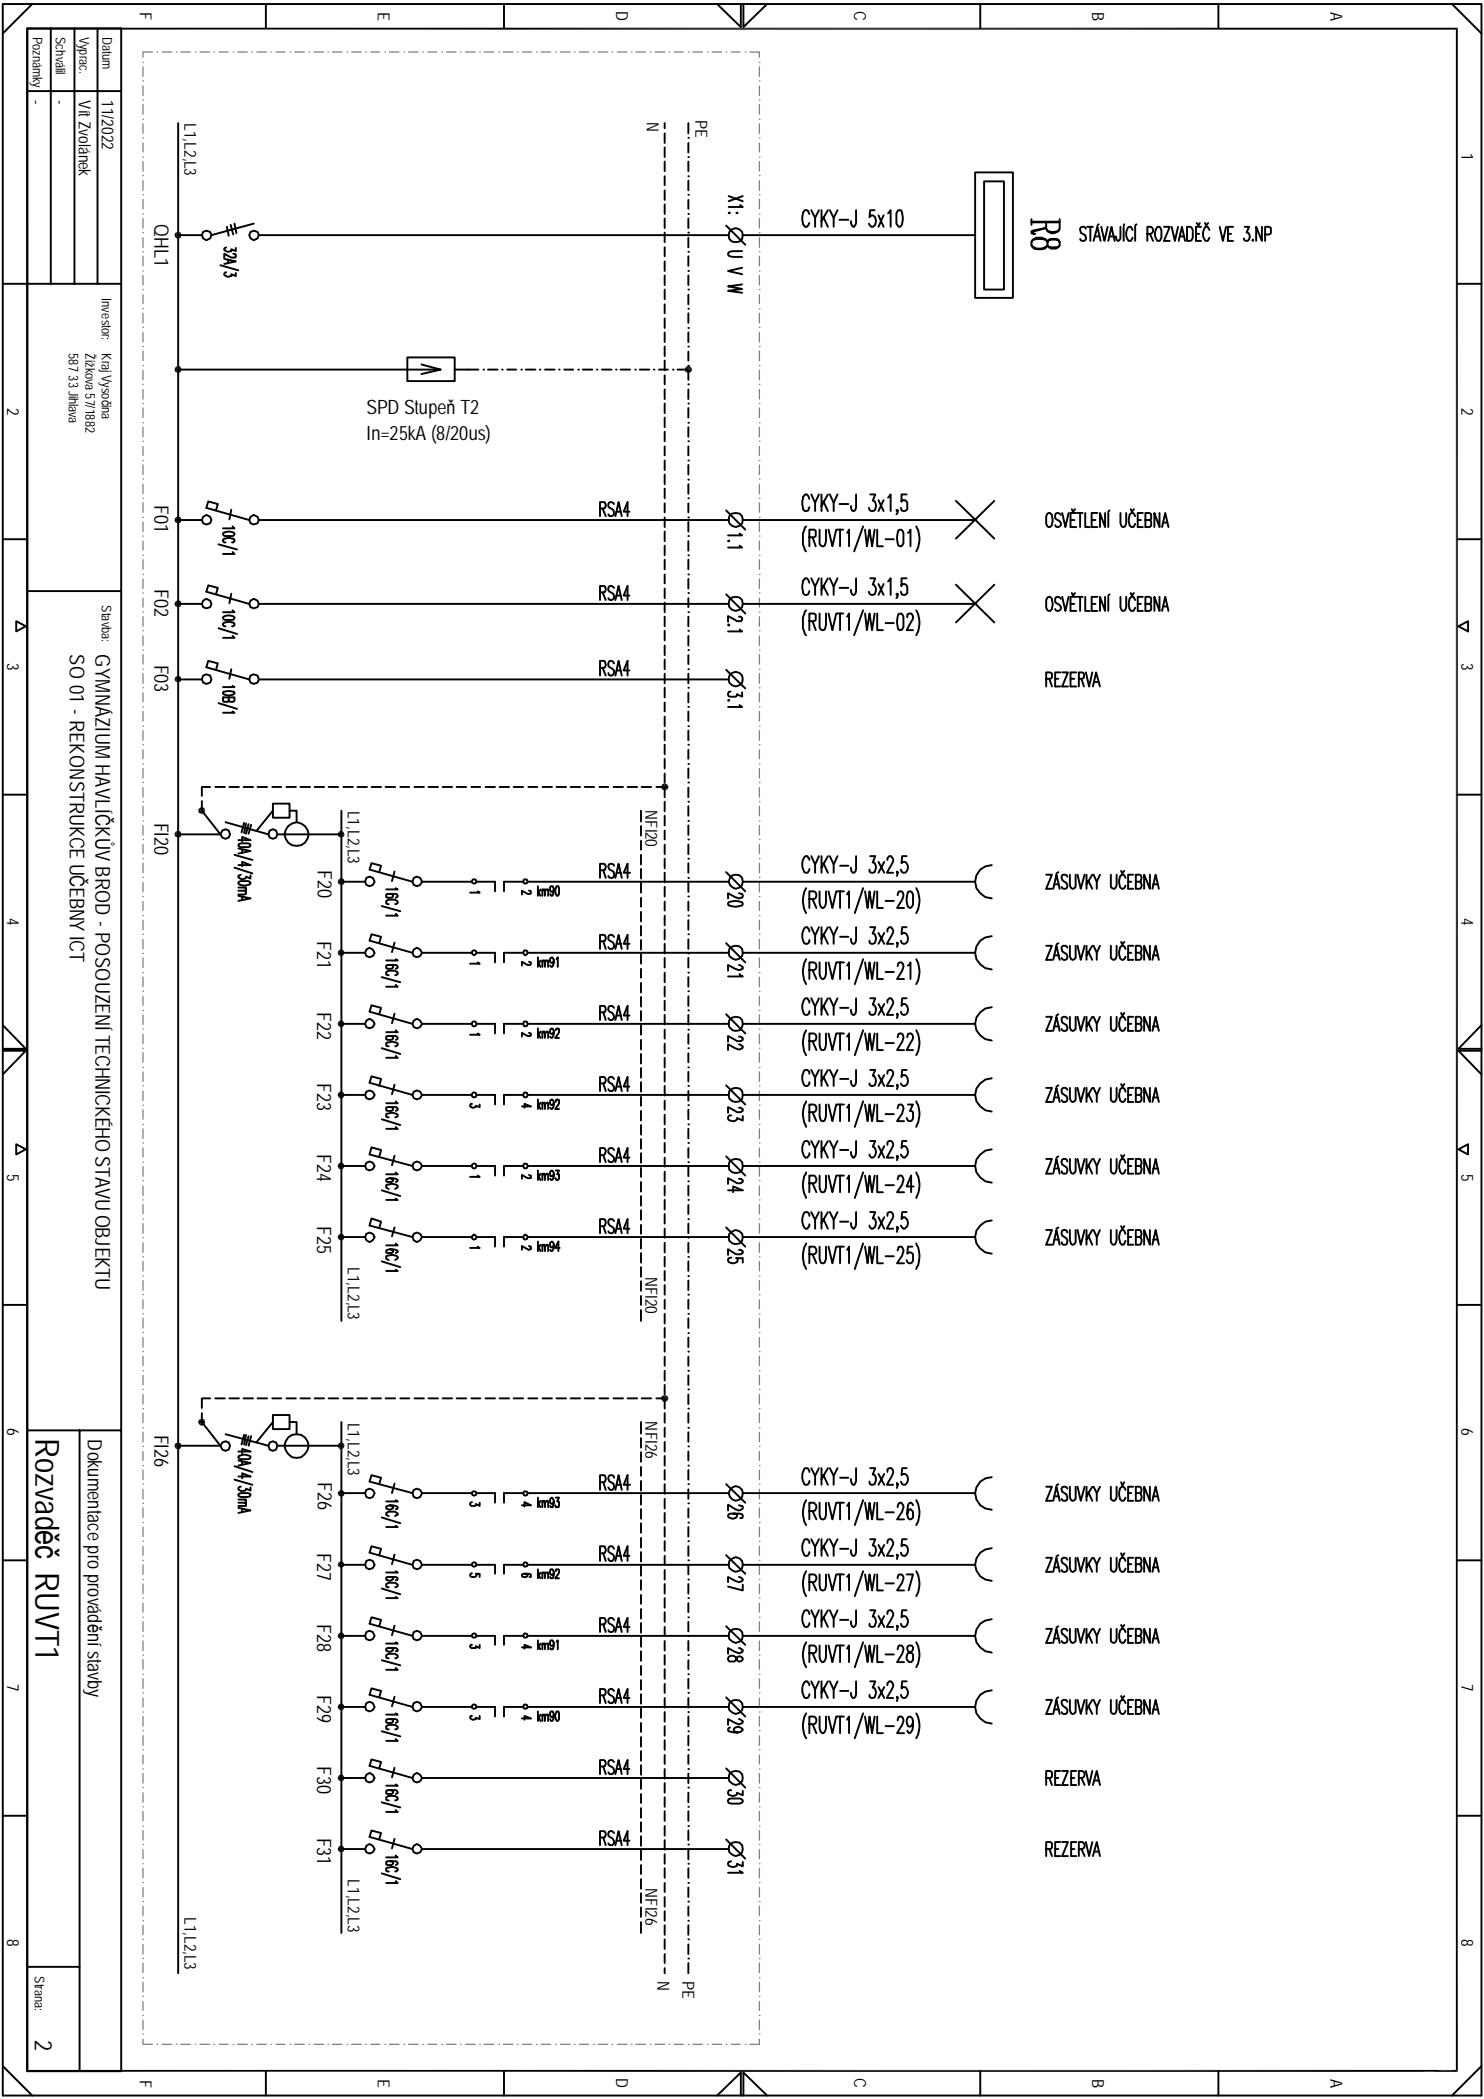

Datum	11/2022
Vyprac.	Vil Zvolánek
Schválil	-
Poznámky	-

Investor: Kralupy nad Vltavou
Základní škola
587 33 Jihlava

Stavba: GYMNAZIUM HAVLIČKŮV BROD - POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU
SO 01 - REKONSTRUKCE UČEBNY ICT

Dokumentace pro provádění stavby
Rozvaděč RUVT1

