



PŮDORYS 1.PP

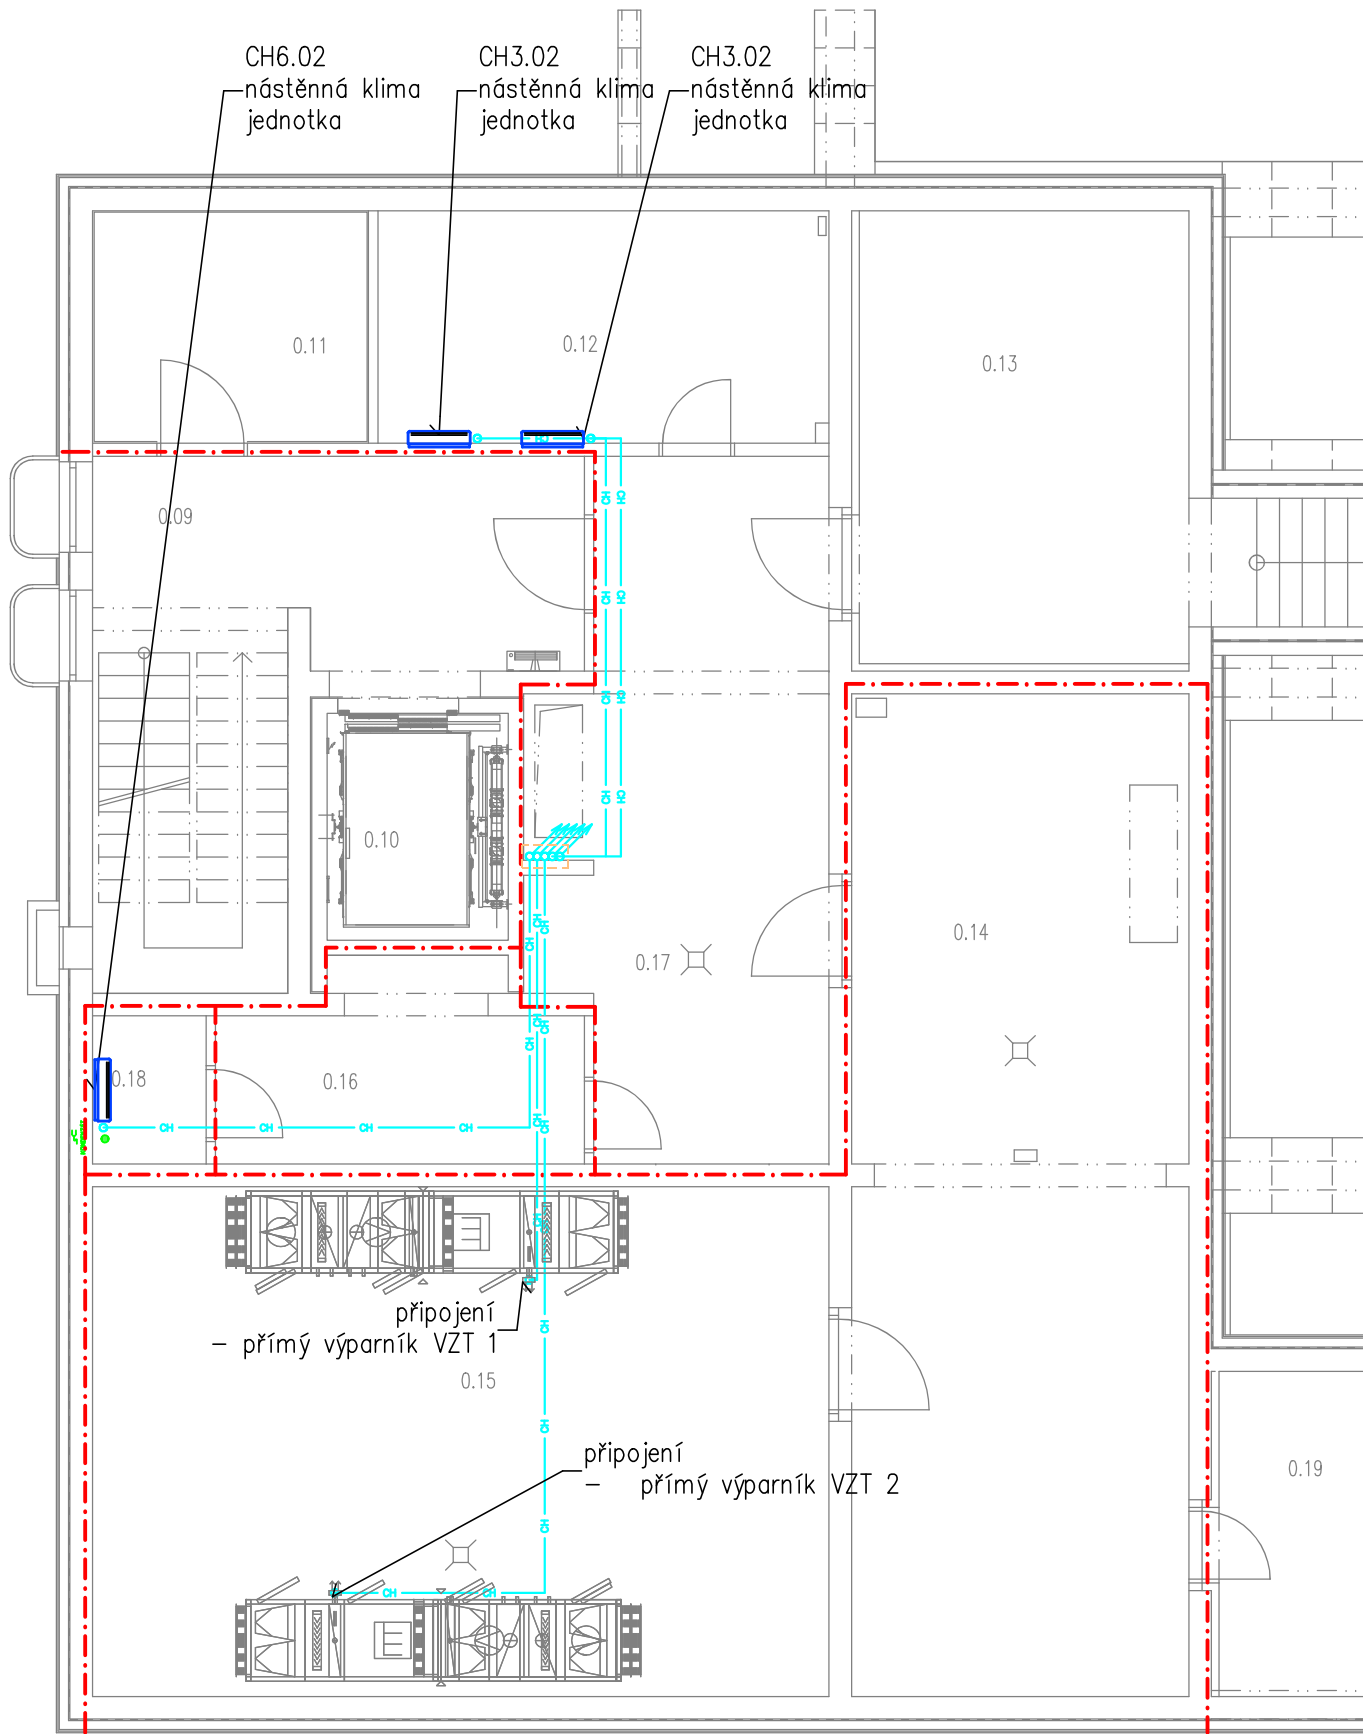

PŮDORYS 1.NP

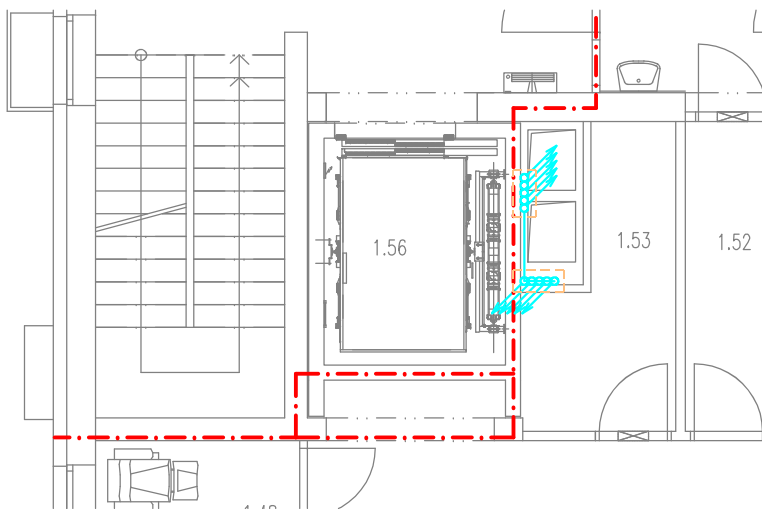

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
0.01	ZAVĚTRÍ	28,74
0.02	SKLAD PAPIRU	6,49
0.03	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	23,44
0.04	ZÁZEMÍ VÝMĚNIKOVÉ STANICE	7,48
0.05	SPOJOVACÍ CHODBA	50,28
0.06	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	22,59
0.07	SKLAD	12,55
0.08	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	2,91
0.09	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	29,89
0.10	VÝTAH	7,20
0.11	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	11,22
0.12	SERVER	18,64
0.13	SKLAD VZT PŘÍSLUŠENSTVÍ	26,25
0.14	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	59,22
0.15	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	65,65
0.16	ROZVODNA NN	11,33
0.17	TECHNICKÁ CHODBA	33,13
0.18	ÚSTŘEDNA EPS	2,94
0.19	INSTALAČNÍ KANÁL	20,08

LEGENDA VZT

- ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE A CHLAZENÍ
- POTRUBÍ CHLADIVA
- CU ROZBOČKA
- KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S ČERPADLEM KONDENZÁTU
- NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ – POŽÁRNÍ USPÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ




POZNÁMKY

- DODAVATEL KLIMATIZACE A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY POTRUBNÍ TRASY, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.
- SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VIZ. SOUPIS PRACÍ.
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VEST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.



k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.PRCHALOVÁ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Žitkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	ING.PRCHALOVÁ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:		ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR
NÁZEV AKCE: <b>NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ</b>				FORMÁT:	6x A4
OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ				DATUM:	02/2023
OBSAH: PŮDORYS 1.PP, 1NP - CHL				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22–009
				ČÁST: D.1.4B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE	MĚŘÍTKO: 1:100
				SOUBOR:	–
				Č.VÝKRESU: D.1.4B.11	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					