



DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO
POTRUBÍ V ZEMI POD OBJEKTEM

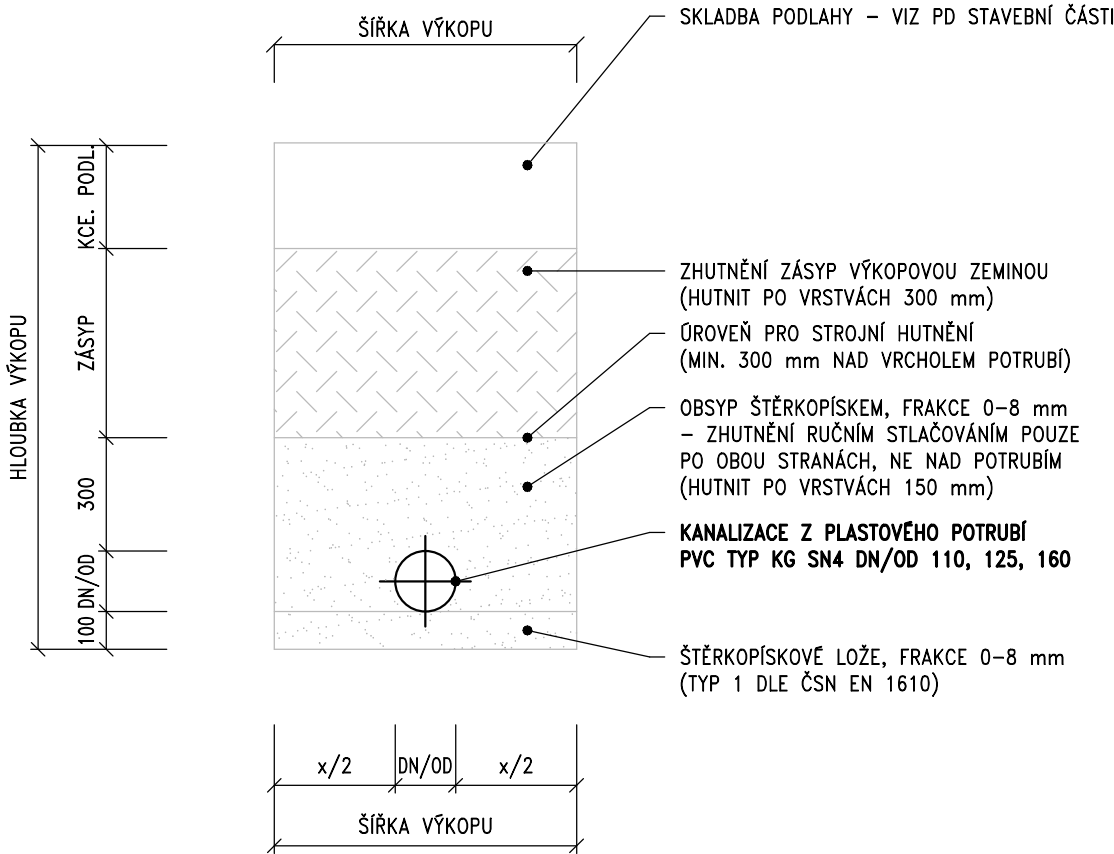

DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO
POTRUBÍ V ZEMI MIMO OBJEKT

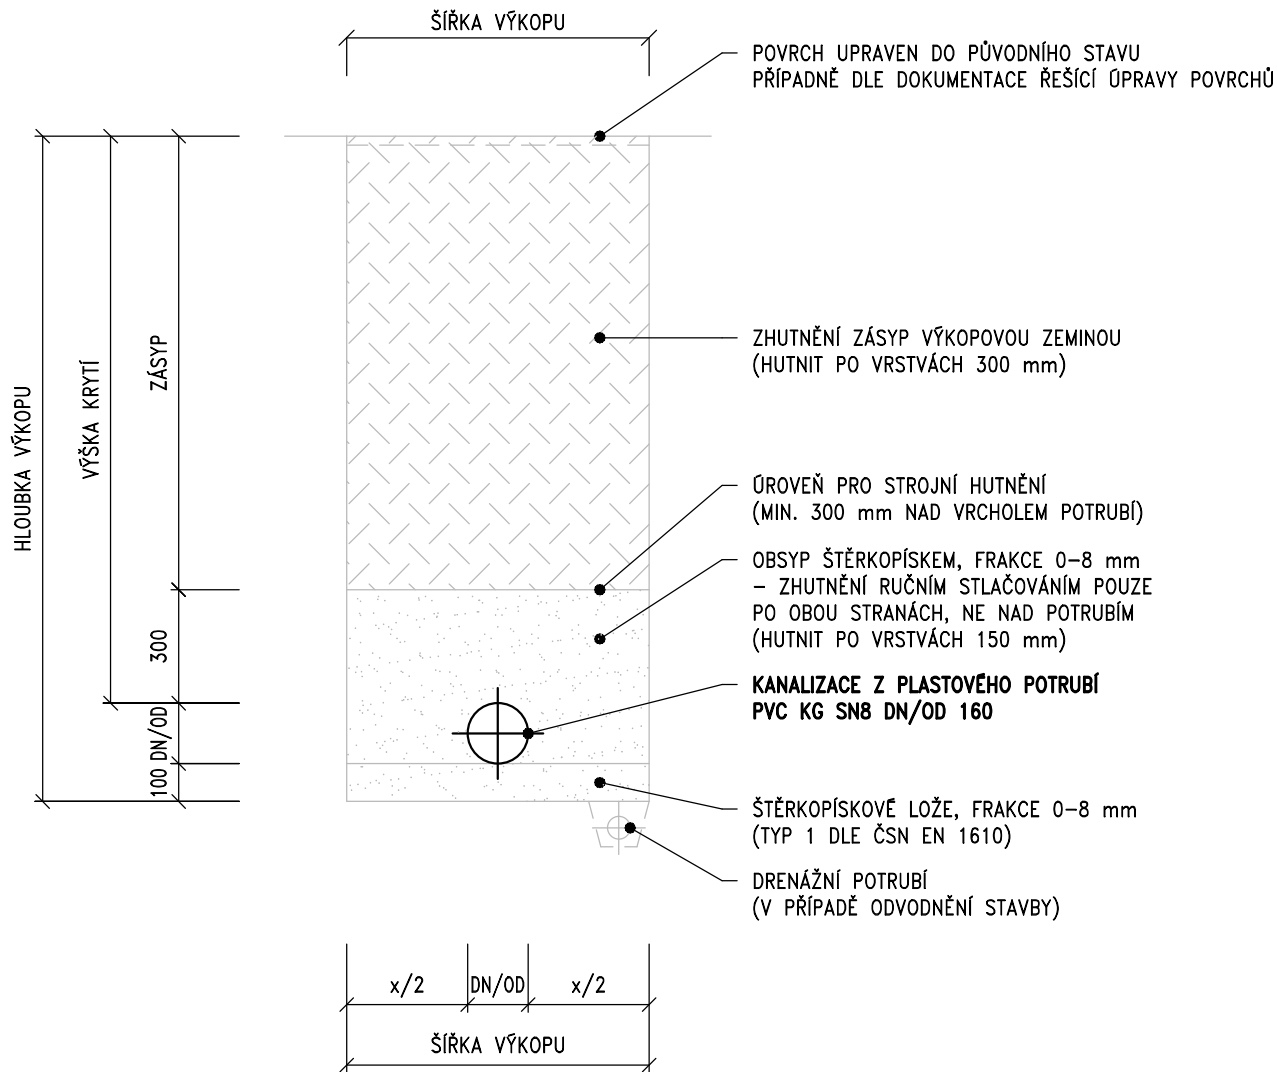

POZNÁMKA:

ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610. SMĚRODATNÁ JE VĚTŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH HODNOT.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ:

DN/OD	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU (DN/OD + x) m		
	VÝKOP S PAŽENÍM	VÝKOP BEZ PAŽENÍ	
		> 60°	≤ 60°
< 225	DN/OD + 0,40	DN/OD + 0,40	
> 225 – ≤ 350	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,40
DALŠÍ DIMENZE DLE ČSN EN 1610			

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU:

HLOUBKA RÝHY (m)	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA (m)
< 1,00	NENÍ STANOVENA
≥ 1,00 – < 1,75	0,80
> 1,75 – < 4,00	0,90
> 4,00	1,00

PROVEDENÍ VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI) A KRYTÍ POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m A V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU. NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	MAŠA	MAŠA	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div></div> KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKTY ZTI, s.r.o. náměstí Republiky 289/40 591 01 Žďár nad Sázavou		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> PROJEKT CENTRUM <small>NOVA s.r.o.</small>		
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	MAŠA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	MAŠA	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR	
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ				FORMÁT:	3x A4	
				DATUM:	02/2023	
				STUPEŇ PD:	DPS	
				Č. ZAKÁZKY:	22–009	
				OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ		ČÁST: D.1.4C ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
			SOUBOR:	–		
OBSAH: KANALIZACE - DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI				Č.VÝKRESU: D.1.4C.19	Č. PARÉ	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA						