


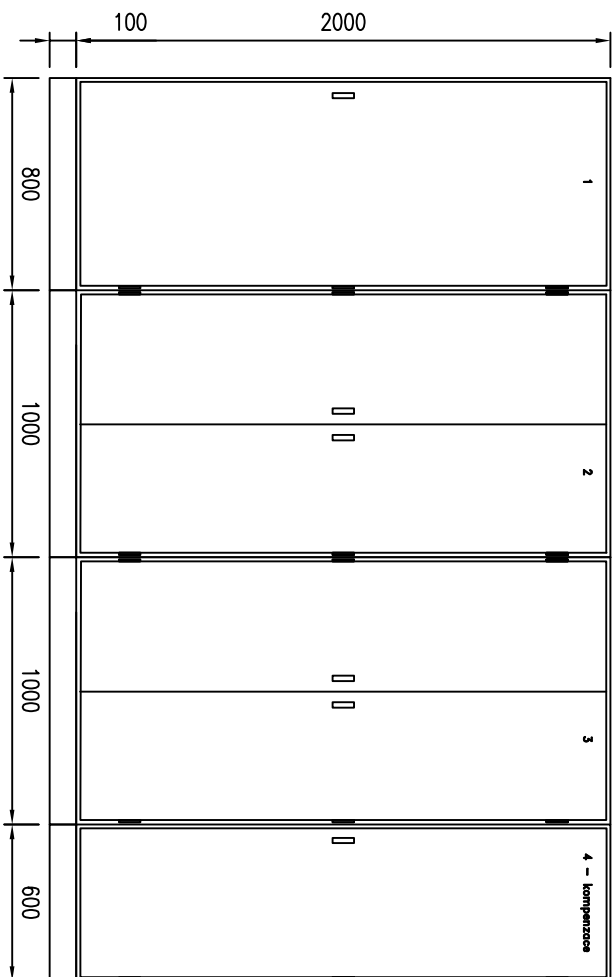


k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	BLAŽEK	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	BLAŽEK	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ				FORMÁT:	7x A4
				DATUM:	02/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-009
OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ		ČÁST: D.1.4D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODŮ		MĚŘITKO:	—
				SOUBOR:	—
OBSAH: SCHÉMA ROZVÁDĚČE - RH				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
				D.1.4D.20	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					



Provedení: skříňový oceloplechový rozváděč s plechovými dveřmi, soklem

Typ: XVTL-BF-6/4/20, XVTL-BF-8/4/20, XVTL-BF-10/4/20

Barva: RAL 7035 (šedá)

Rozměry: v = 2100mm, š = 3400mm, h = 600mm

Krytí: IP40

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-C-S

El. parametry: Pi = ...kW


Pp = ...kW


Celková bilance Pi/ Pp (kW) rozváděče RH– viz technická zpráva

Ik" = 14,1kA

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

Vypracoval :	Petr Blažek	d		Datum :		Podpis :		Název :	Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce a přístavba infekčního. oddělení ROZVÁDEČ RH	Část :		Změna :		Strana :	
Zodp.Proj. :	Ing. Michal Kot	uč													
Kontroloval :	Petr Jelínek	ž													
Datum :	02/2023	a													

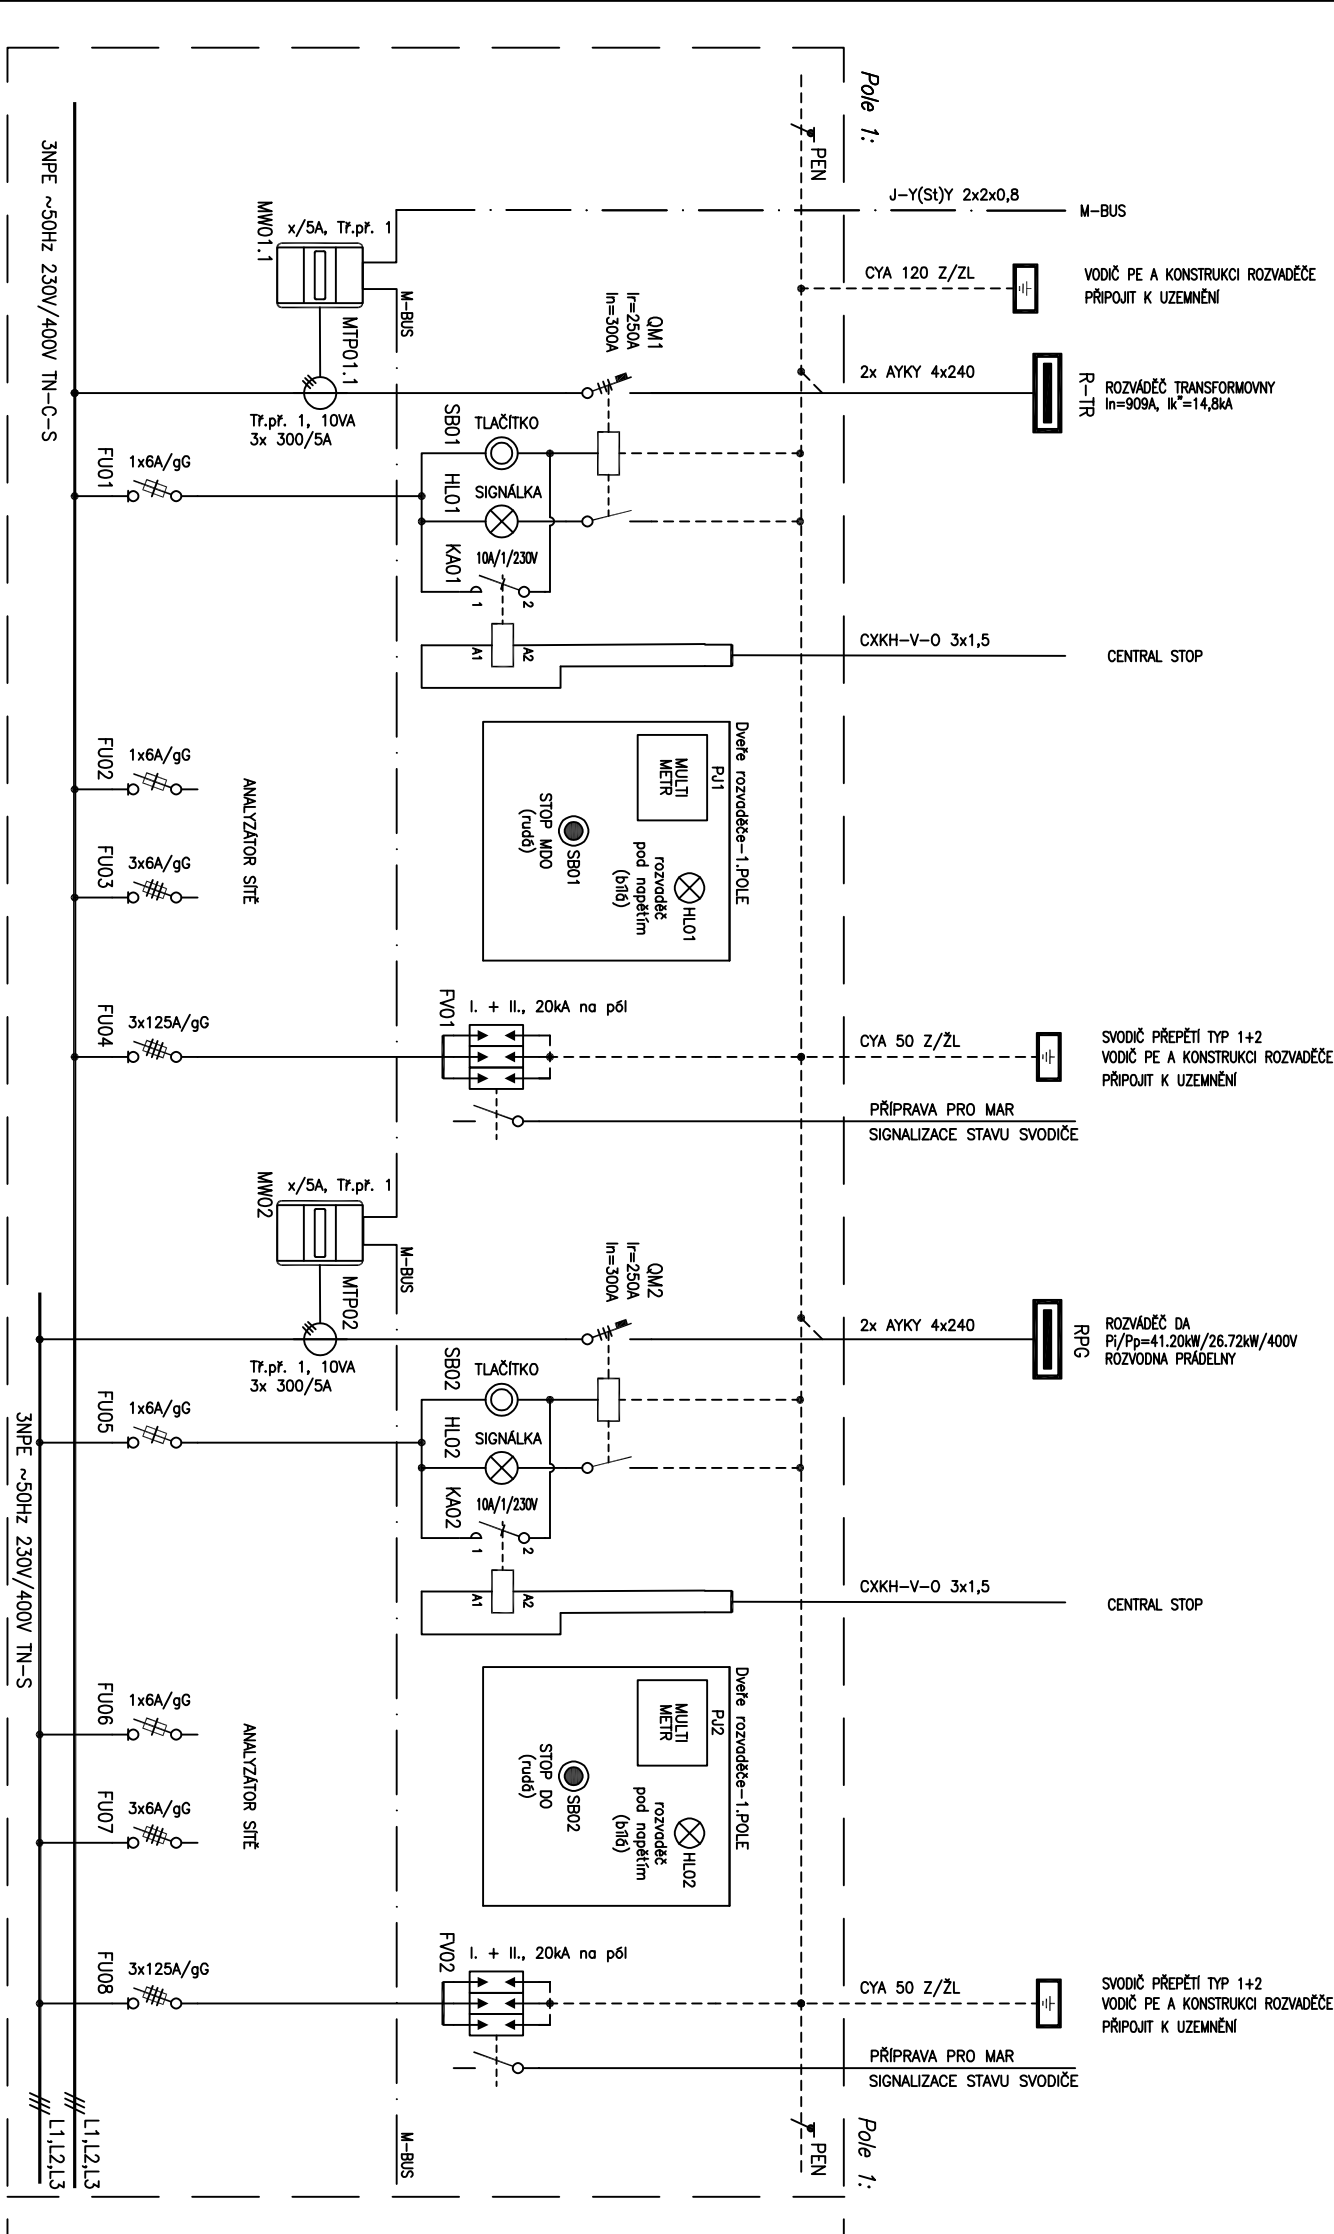

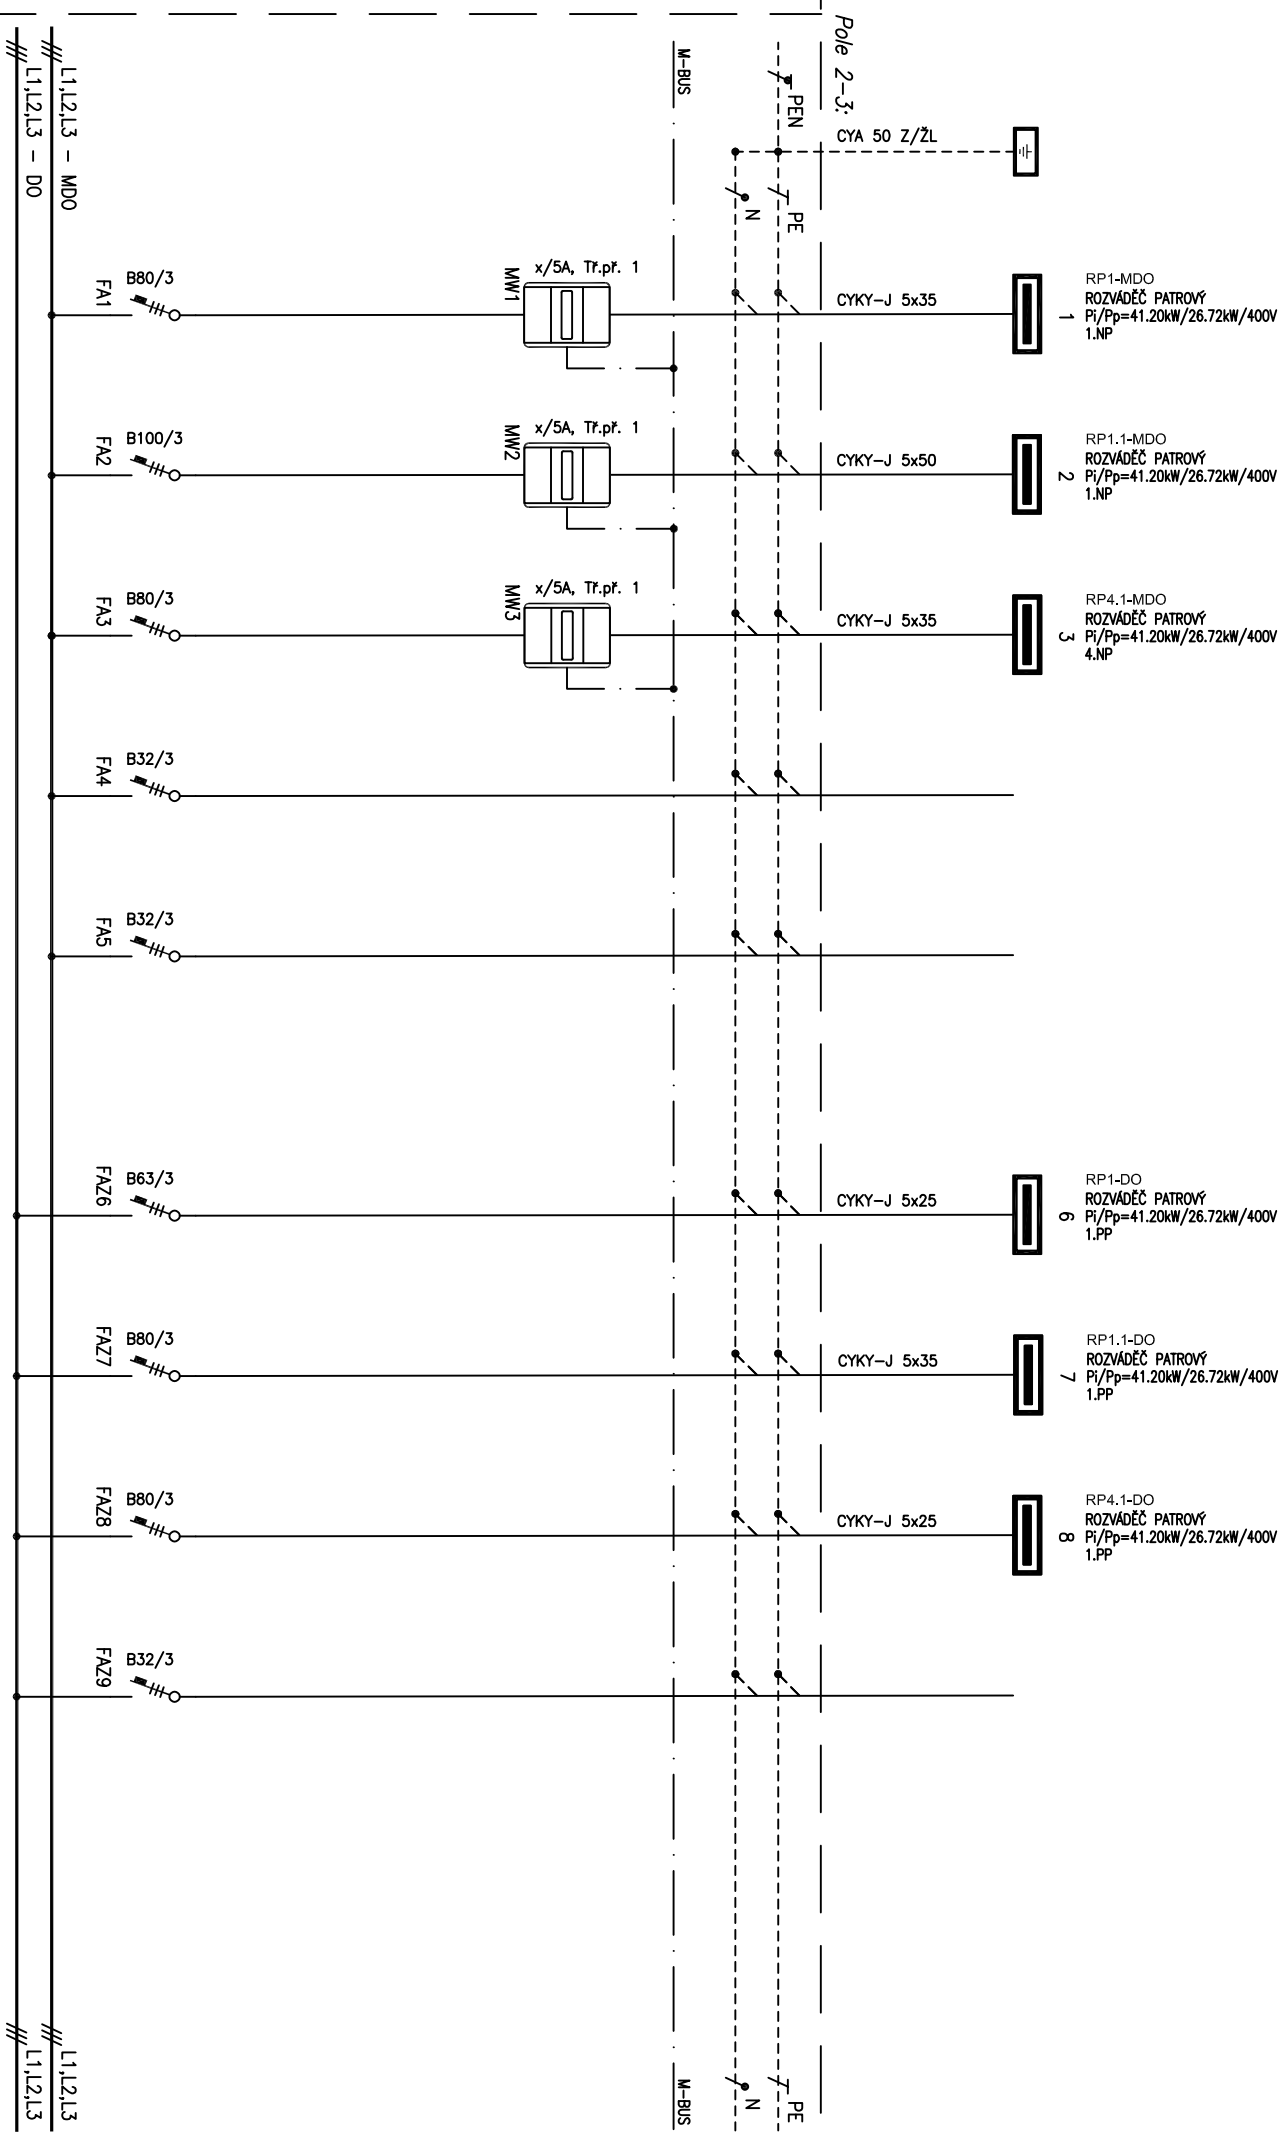

Vypracoval : Petr Blažek	d	Název : Nemocnice Havlíčkův Brod	Část :
Zodp.Přít. : Ing. Michal Kot	c	Rekonstrukce a přístavba infekčního oddělení	Číslo výkresu : D.1.4D.20
Kontroloval : Petr Jeřábek	b	ROZVÁDEČ RH	Změna : Strana : 04
Datum : 02/2023	a		
Datum :			
Podpis :			

