


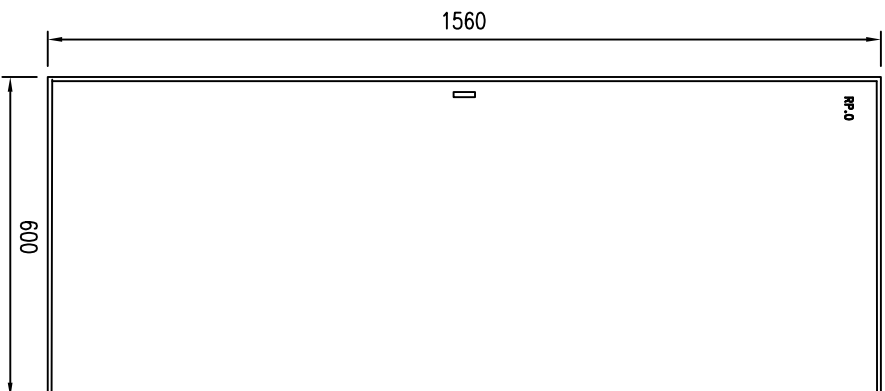


k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	BLAŽEK	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	BLAŽEK	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ				FORMÁT:	6x A4
				DATUM:	02/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-009
OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ		ČÁST: D.1.4D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODŮ		MĚŘITKO:	—
				SOUBOR:	—
OBSAH: SCHÉMA ROZVÁDĚČE - RP.0				Č.VÝKRESU: D.1.4D.22	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA



Provedení: nástěnný oceloplechový rozváděč s plechovými dveřmi

Typ: BP-MF-600/15

Barva: RAL 7035 (šedá)

Rozměry: v = 1560mm, š = 600mm, h = 262,5mm

Krytí: IP30/20

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S

nezálohovaná napěťová síť

Pi = 140.50kW Pp = 86.70kW

při $\beta = 0.80$ je Ps = 69.36kW

Is = 105.00 A In = 125.00 A

zálohovaná napěťová síť z bezpečnostního zdroje


Pi = 72.50kW Pp = 62.90kW

Ip = 95.50 A In = 125.00 A

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

Vypracoval :	Petr Blažek	d		Název :	Nemocnice Havlíčkův Brod	Část :	
Zodp.Proj. :	Ing. Michal Kot	uc		Rekonstrukce a přírůstek infekčního oddělení		Číslo výkresu :	D.1.4D.22
Kontroloval:	Petr Jelínek	zb		ROZVADĚČ RP.0		Změna :	
Datum :	02/2023	za				Strana :	02
Datum :							
Podpis :							


ZÁVĚTŘÍ

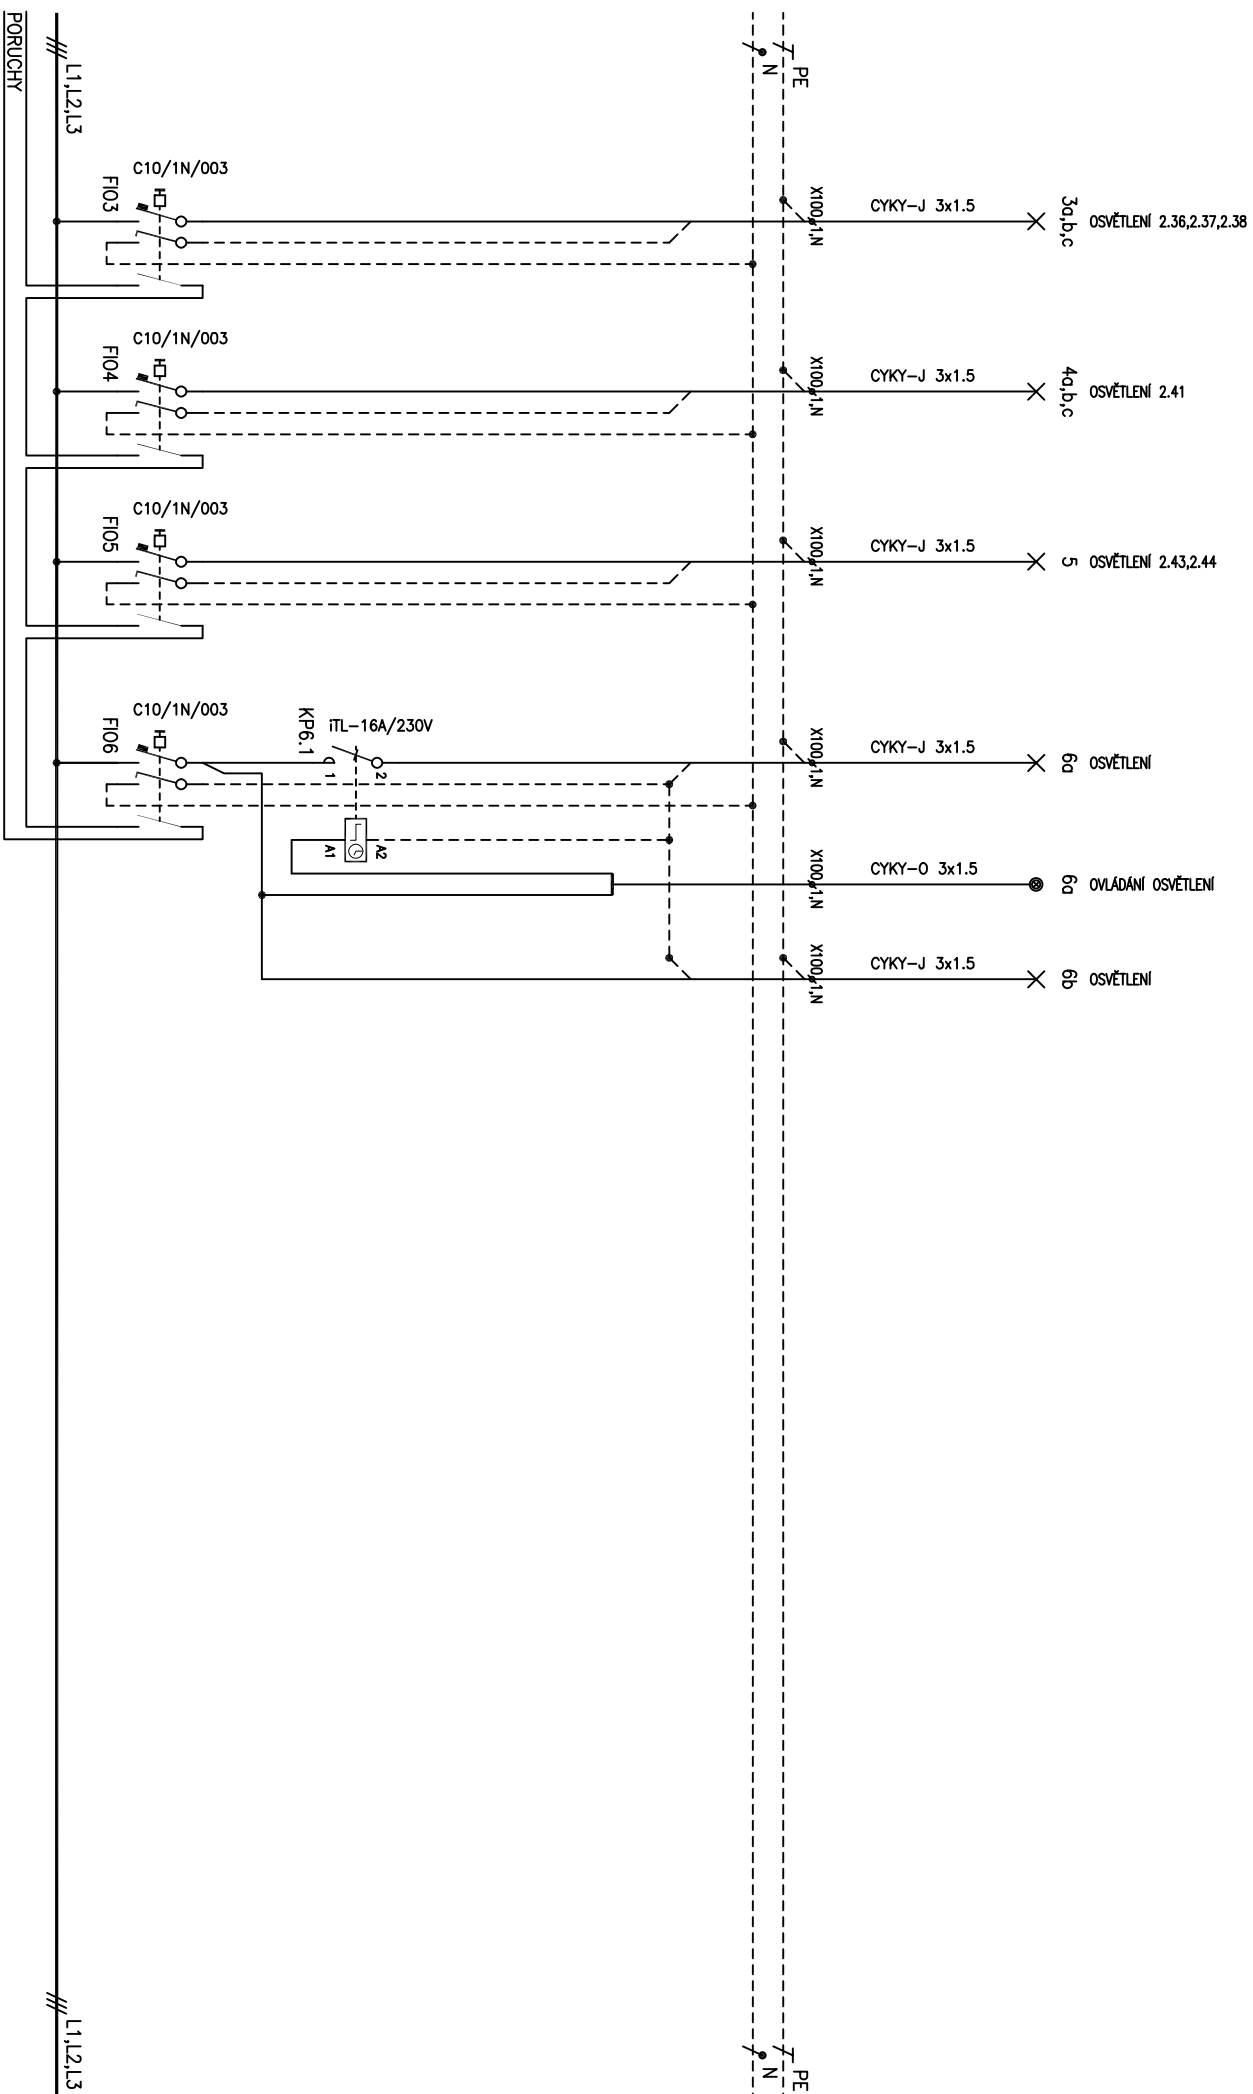


PORUCHY

L1,L2,L3

Vypracoval : Petr Blažek	d	Datum :	Název : Nemocnice Havlíčkův Brod	Část :
Zodp.Proj. : Ing. Michal Kot	c		Rekonstrukce a přístavba infekčního. oddělení	Číslo výkresu :
Kontroloval: Petr Jeřábek	b	Podpis :	ROZVADEČ RP.0	Změna : Strana :
Datum : 02/2023	a			D.1.4D.22 04

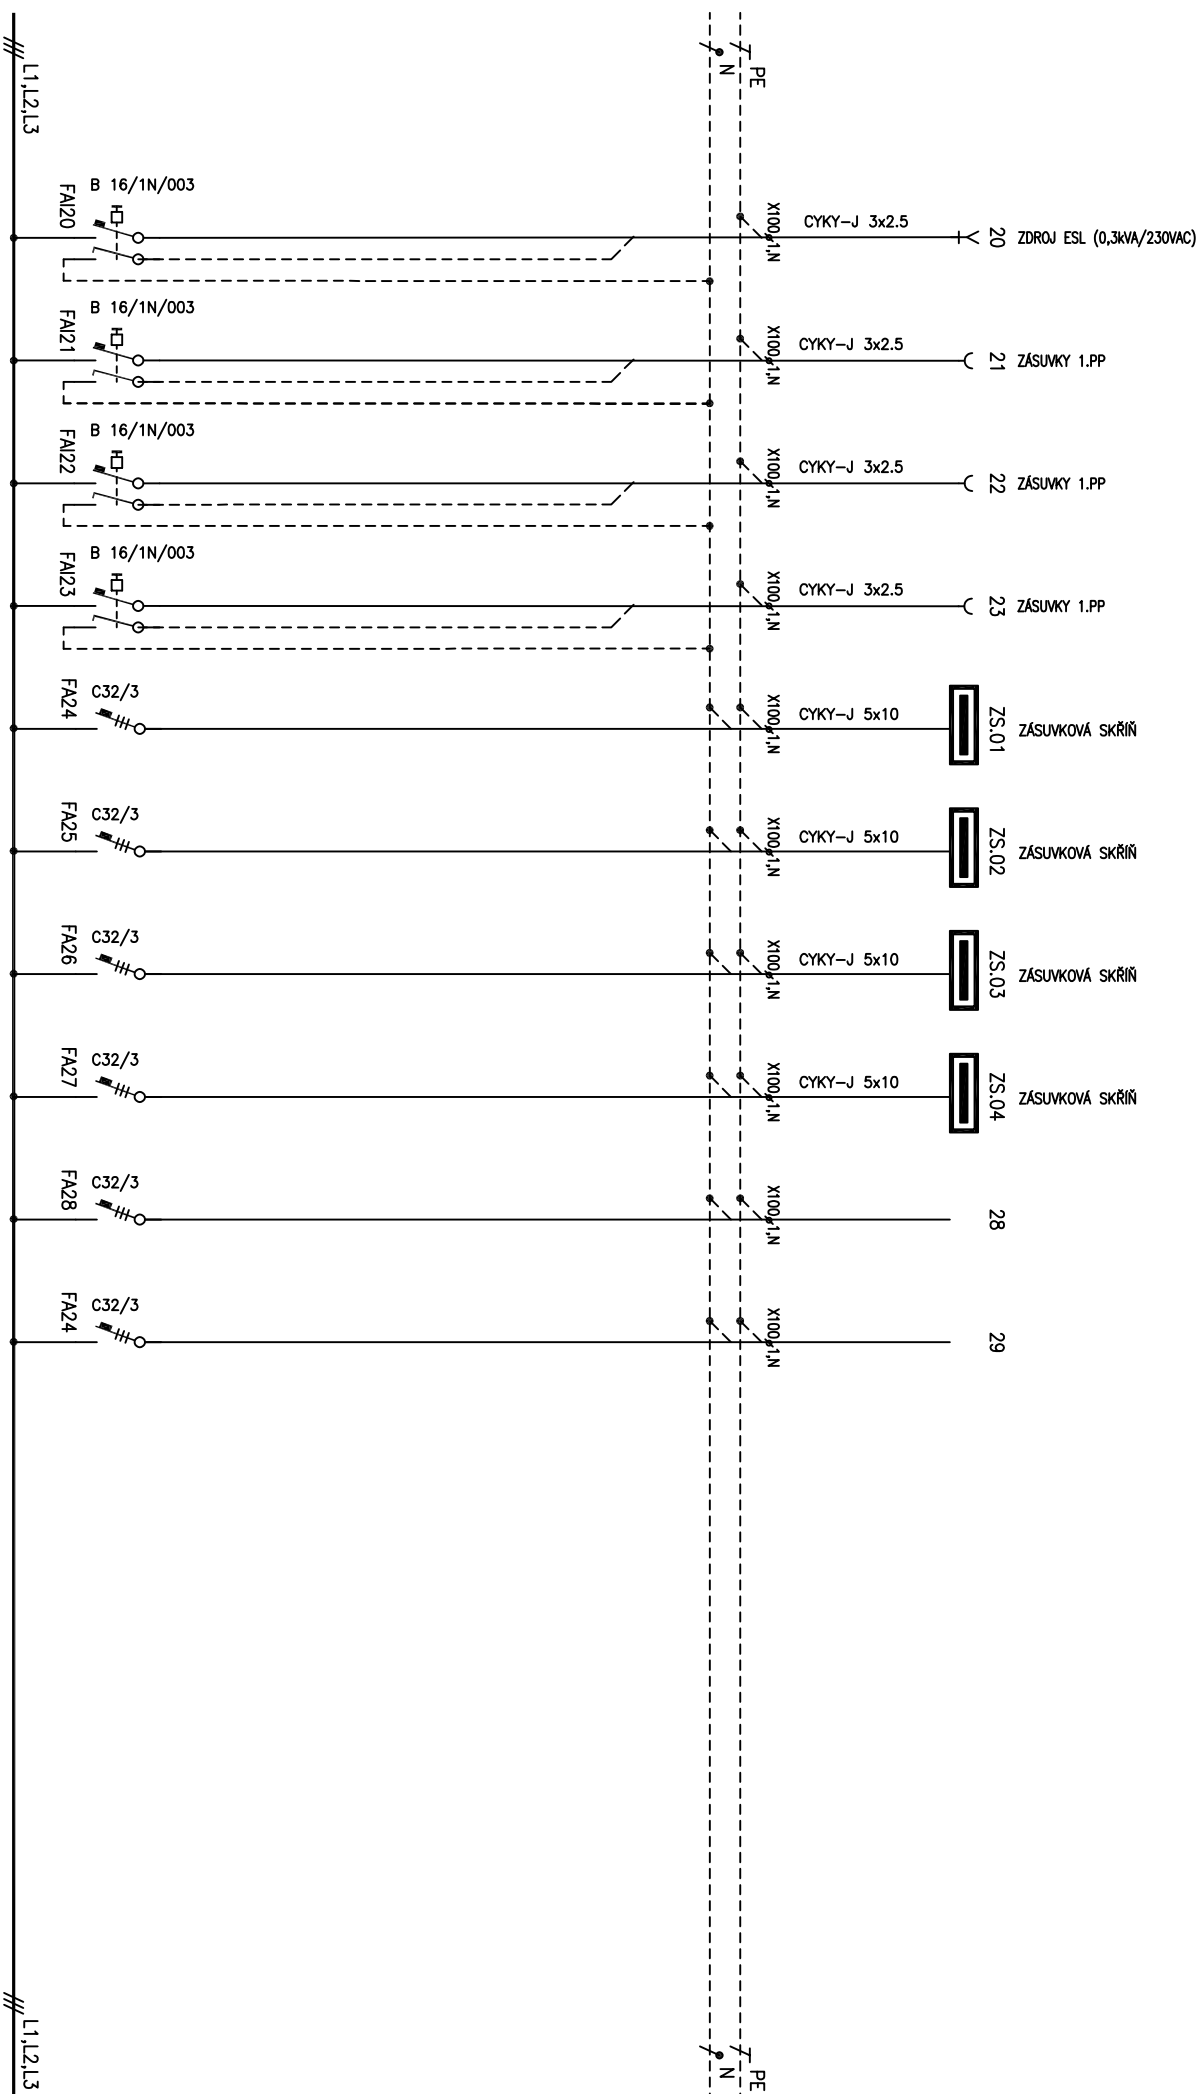

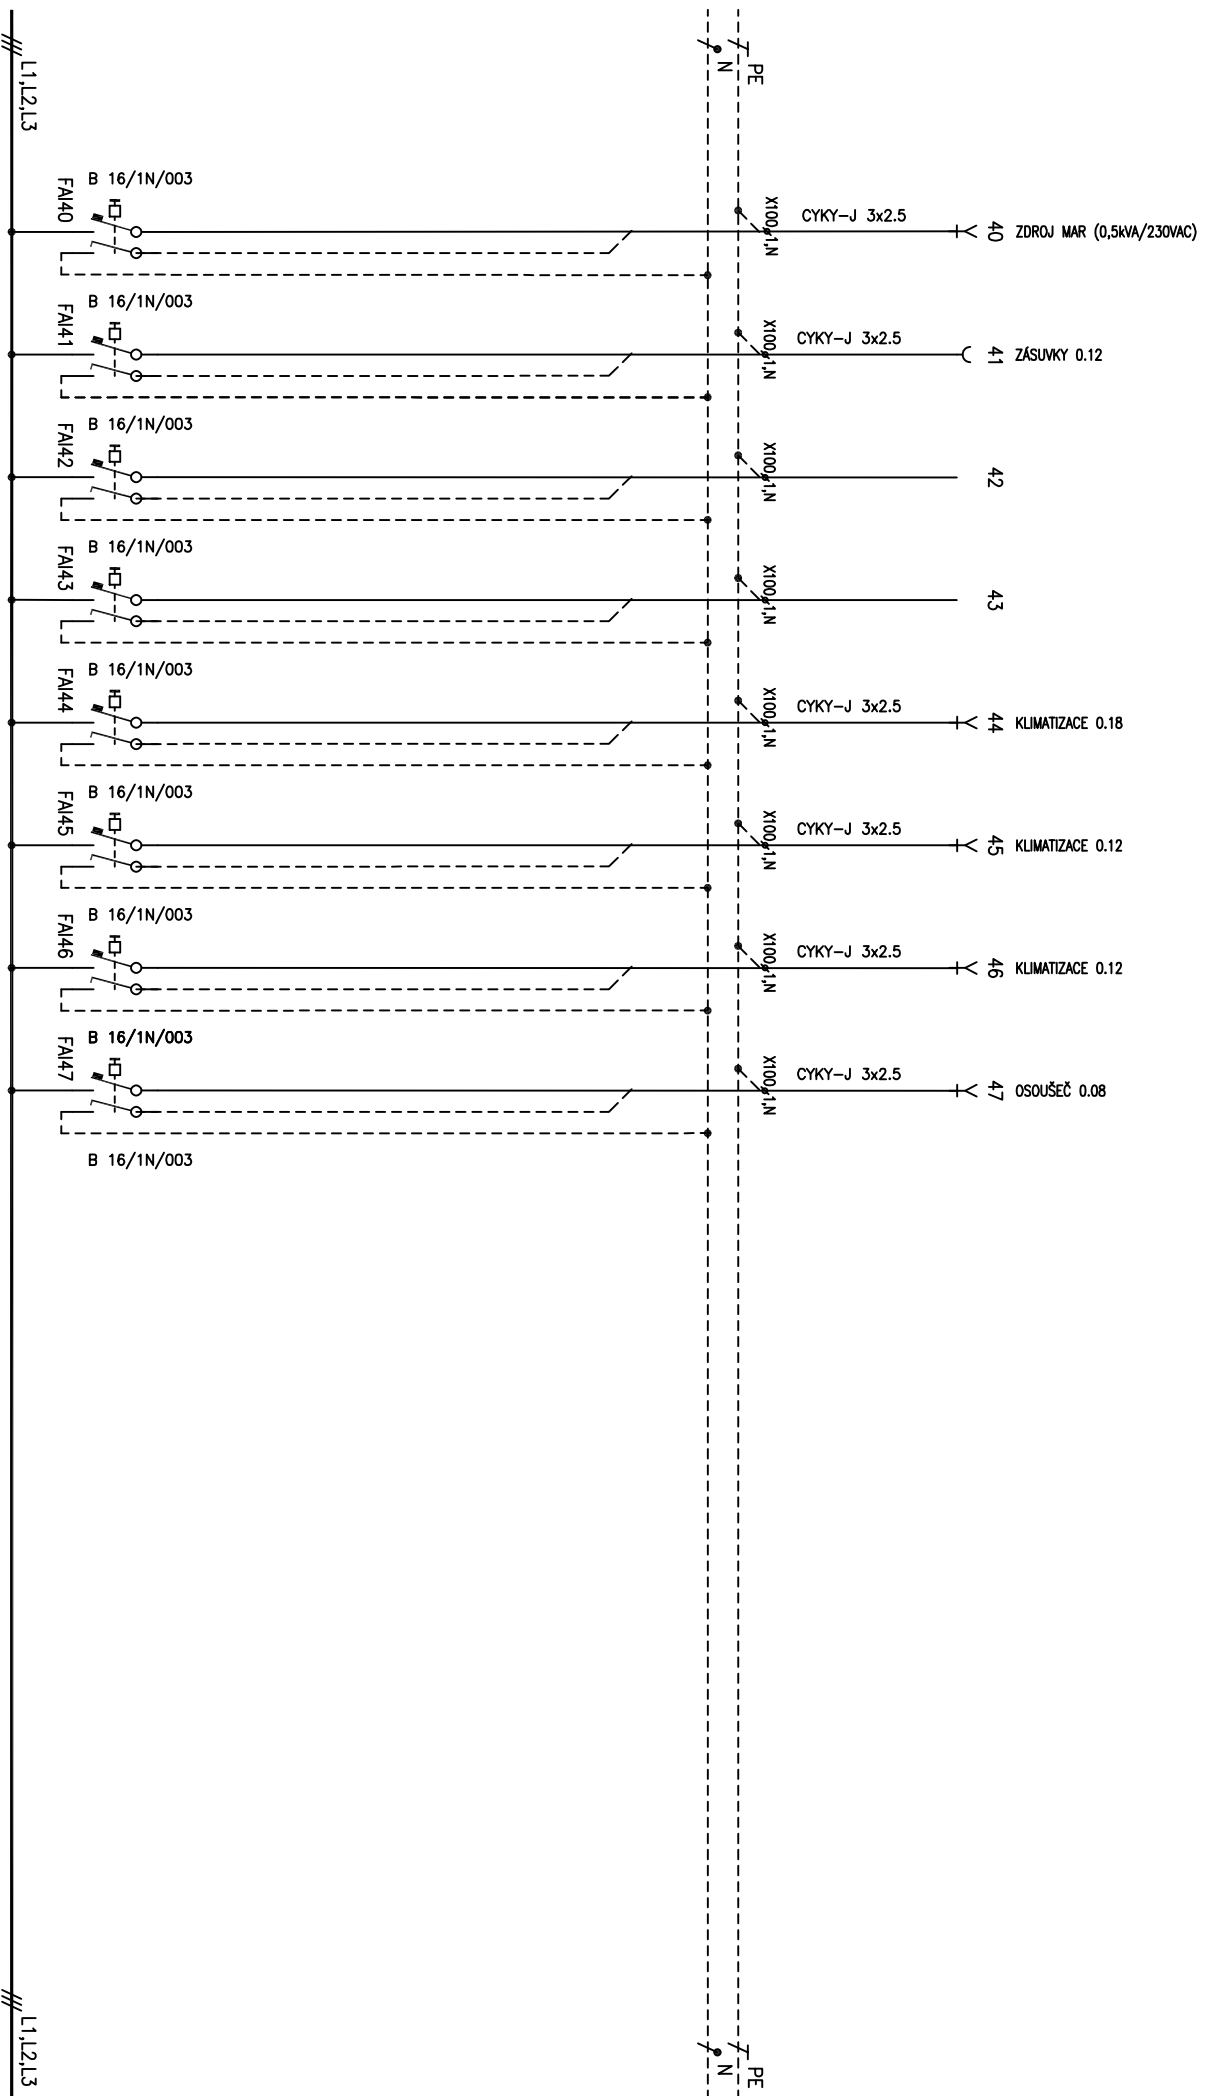

Vypracoval : Petr Blažek	d	Název : Nemocnice Havlíčkův Brod	Část :
Zodp.Proj. : Ing. Michal Kot	c	Rekonstrukce a přístavba infekčního. oddělení	Číslo výkresu : D.1.4D.22
Kontroloval: Petr Jeřábek	b	ROZVADĚČ RP.0	Změna : Strana : 06
Datum : 02/2023	a		
Datum :			
Podpis :			