




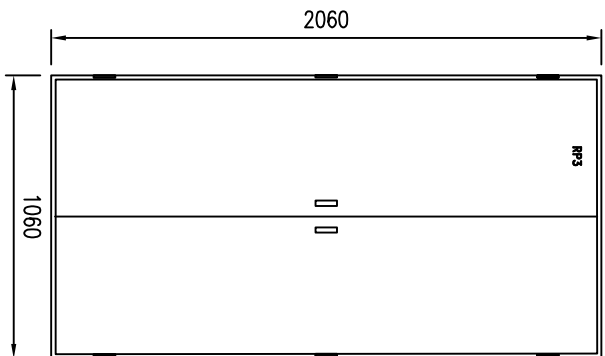
k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	BLAŽEK	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	BLAŽEK	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ				FORMÁT:	8x A4
				DATUM:	02/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-009
OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ		ČÁST: D.1.4D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ BLESKOSVODŮ		MĚŘITKO:	—
				SOUBOR:	—
OBSAH: SCHÉMA ROZVÁDĚČE - RP4				Č.VÝKRESU: D.1.4D.29	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

Název : Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce a přístavba infekčního oddělení ROZVÁDEČ RP4	Část : Číslo výkresu : Změna :
	D.1.4D.29



Provedení: zapuštěný oceloplechový rozváděč s plechovými dveřmi, požární odolnost EI 30 DP1–S

Typ: SZ2010-EI 30

Barva: RAL 9016 (bílá)

Rozměry: v = 2060mm, š = 1035mm, h = 247mm

Kryti: IP40/20

Prívod: horem

Vývody: horem

Napätová sít: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S
nezálohovaná napätová sít

$$P_i = 140.50 \text{ kW} \quad P_p = 86.70 \text{ kW}$$

při $\beta = 0.80$ je $P_s = 69.36 \text{ kW}$


$I_s = 105.00\text{ A}$ $I_n = 125.00\text{ A}$

zálohovaná napěťová síť z bezpečnostního zdroje

$$P_i = 72.50 \text{ kW} \quad P_p = 62.90 \text{ kW}$$


$I_p = 95.50A$ $I_n = 125.00A$

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

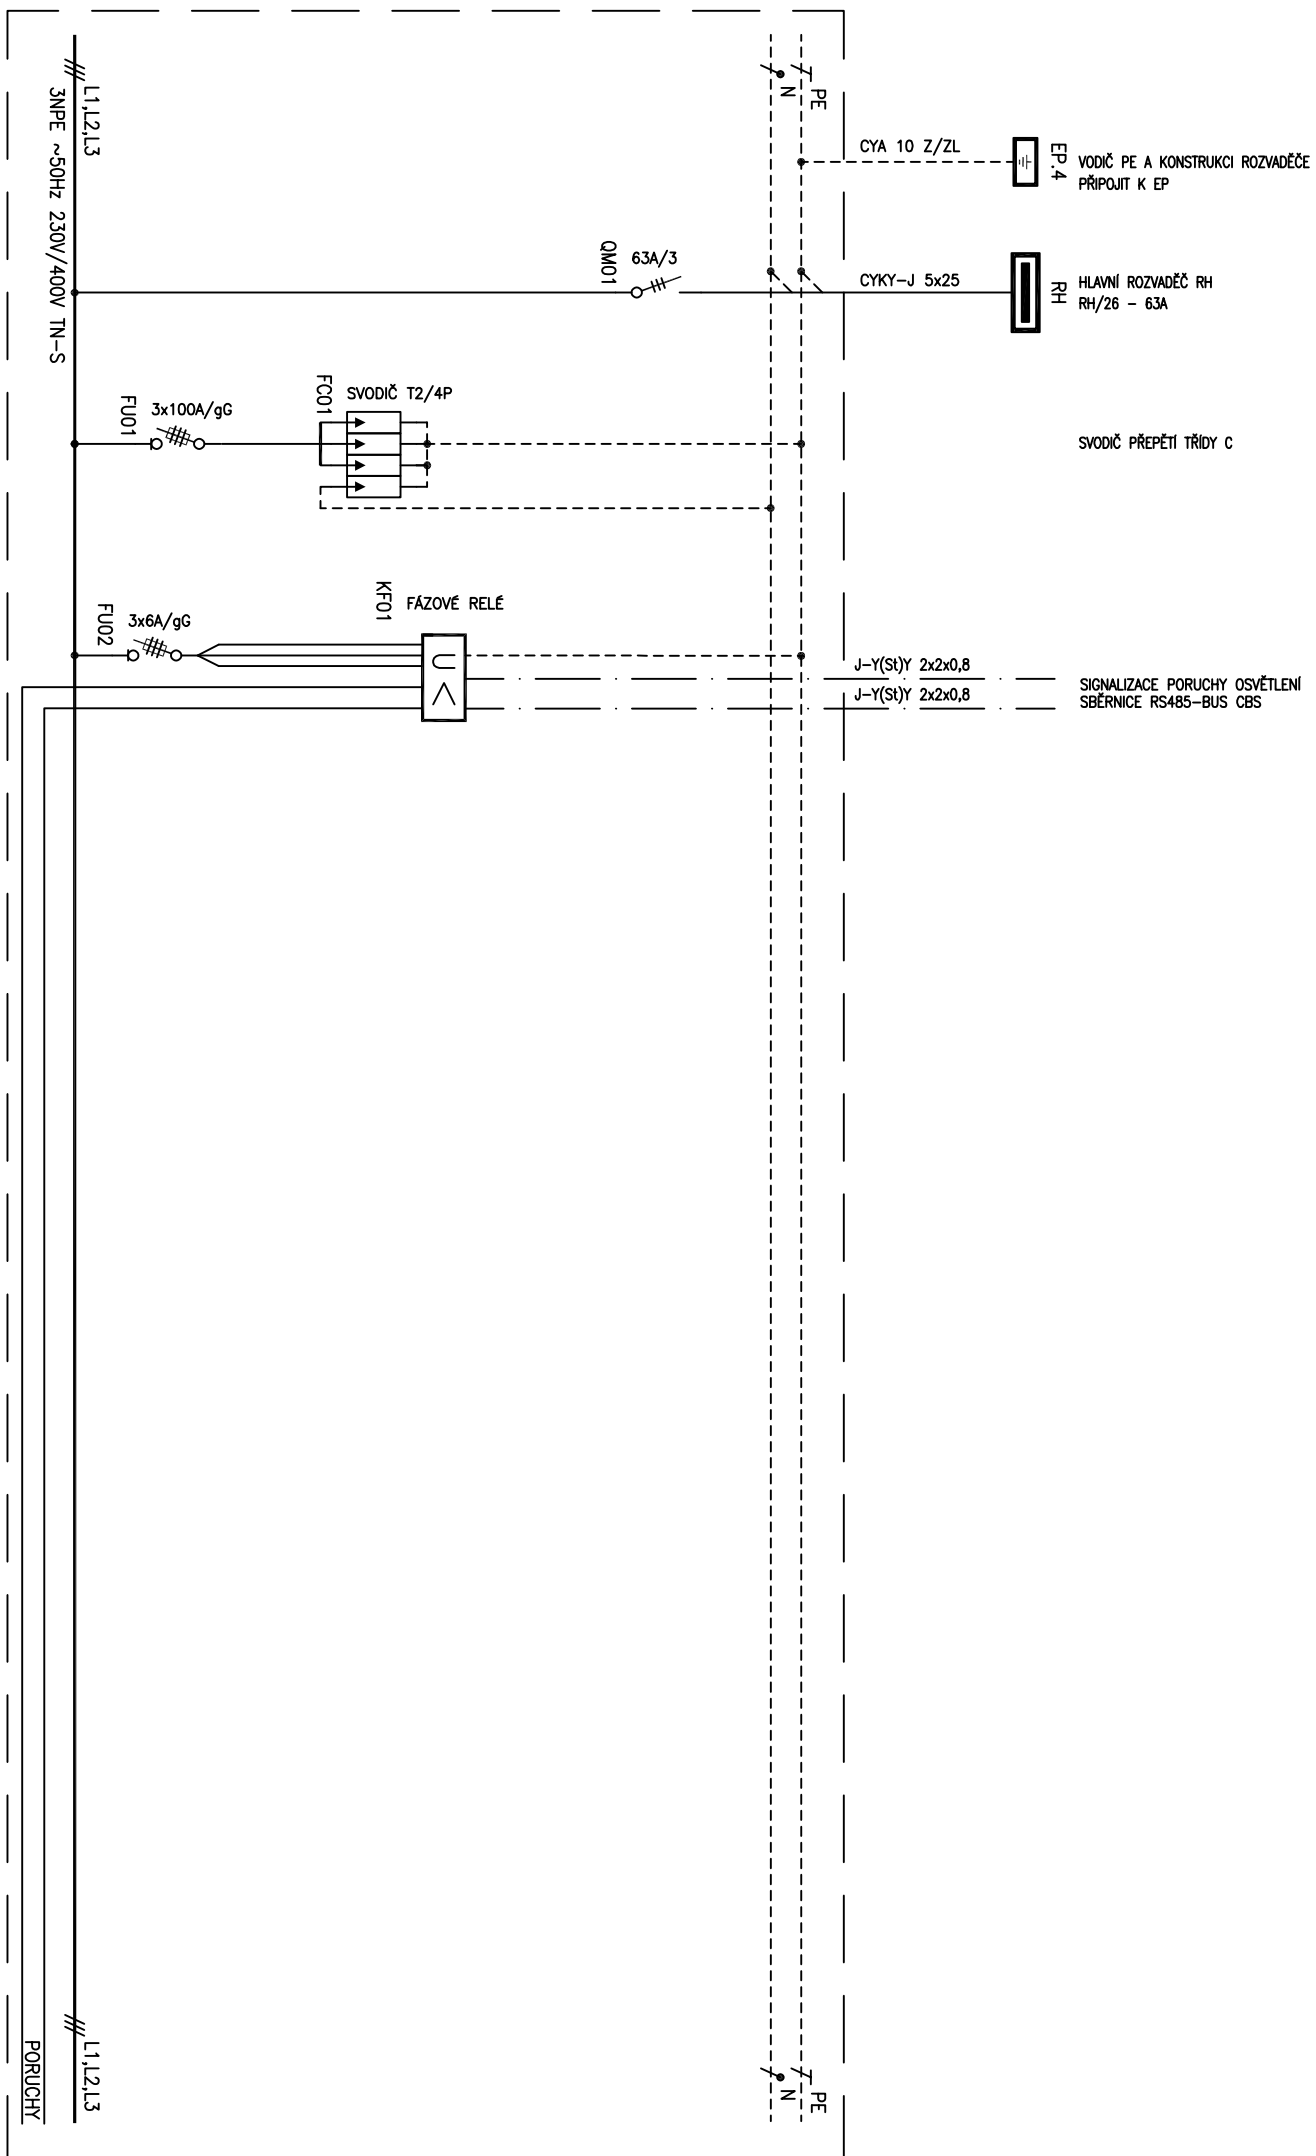


CHODBA A SCHODIŠTĚ


CHODBA

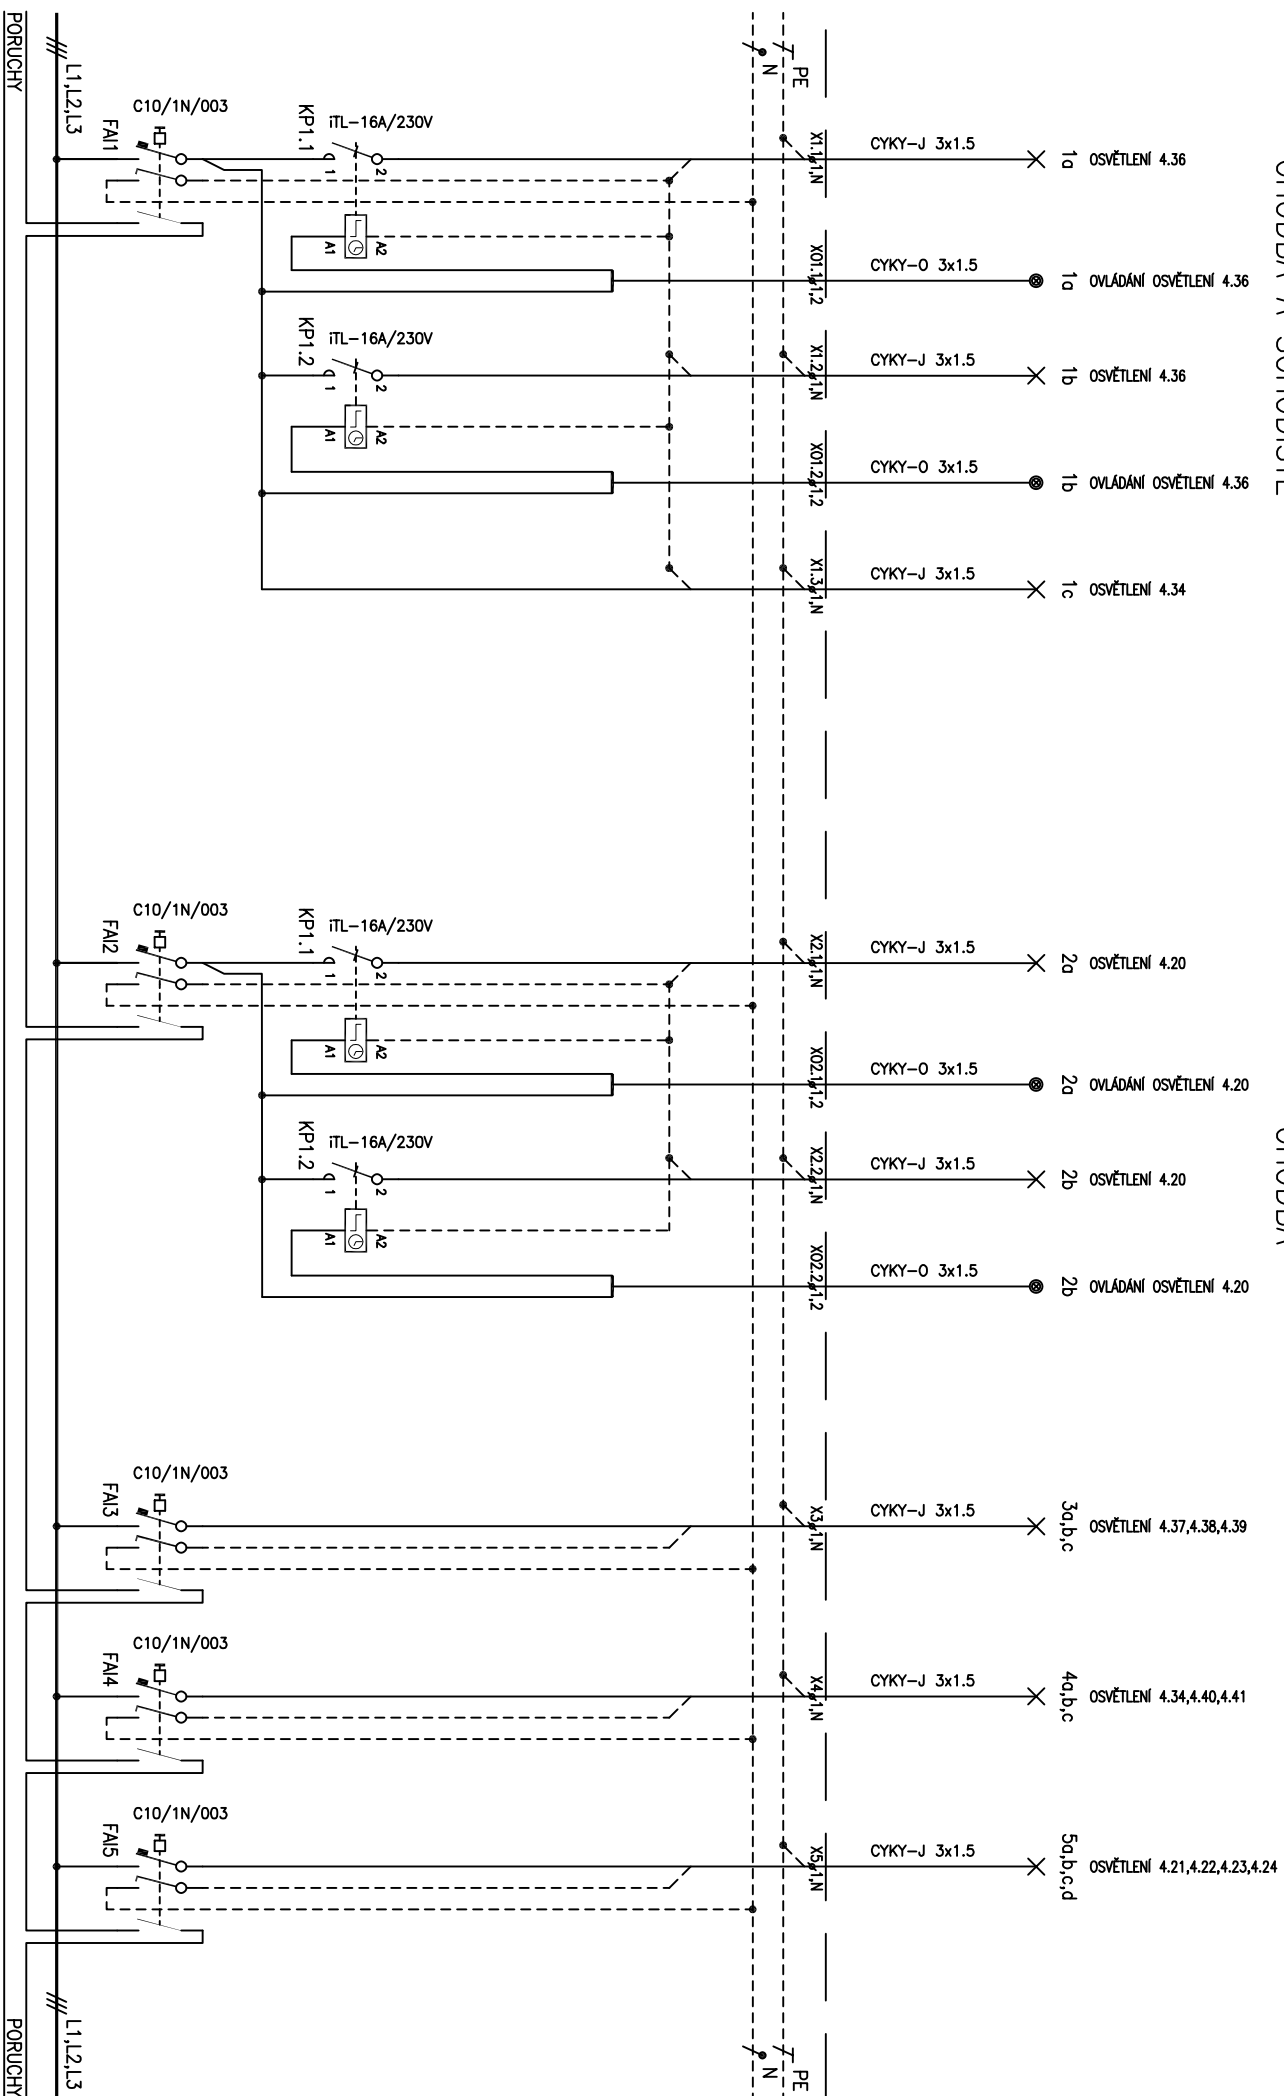


PORUCHY

PORUCHY

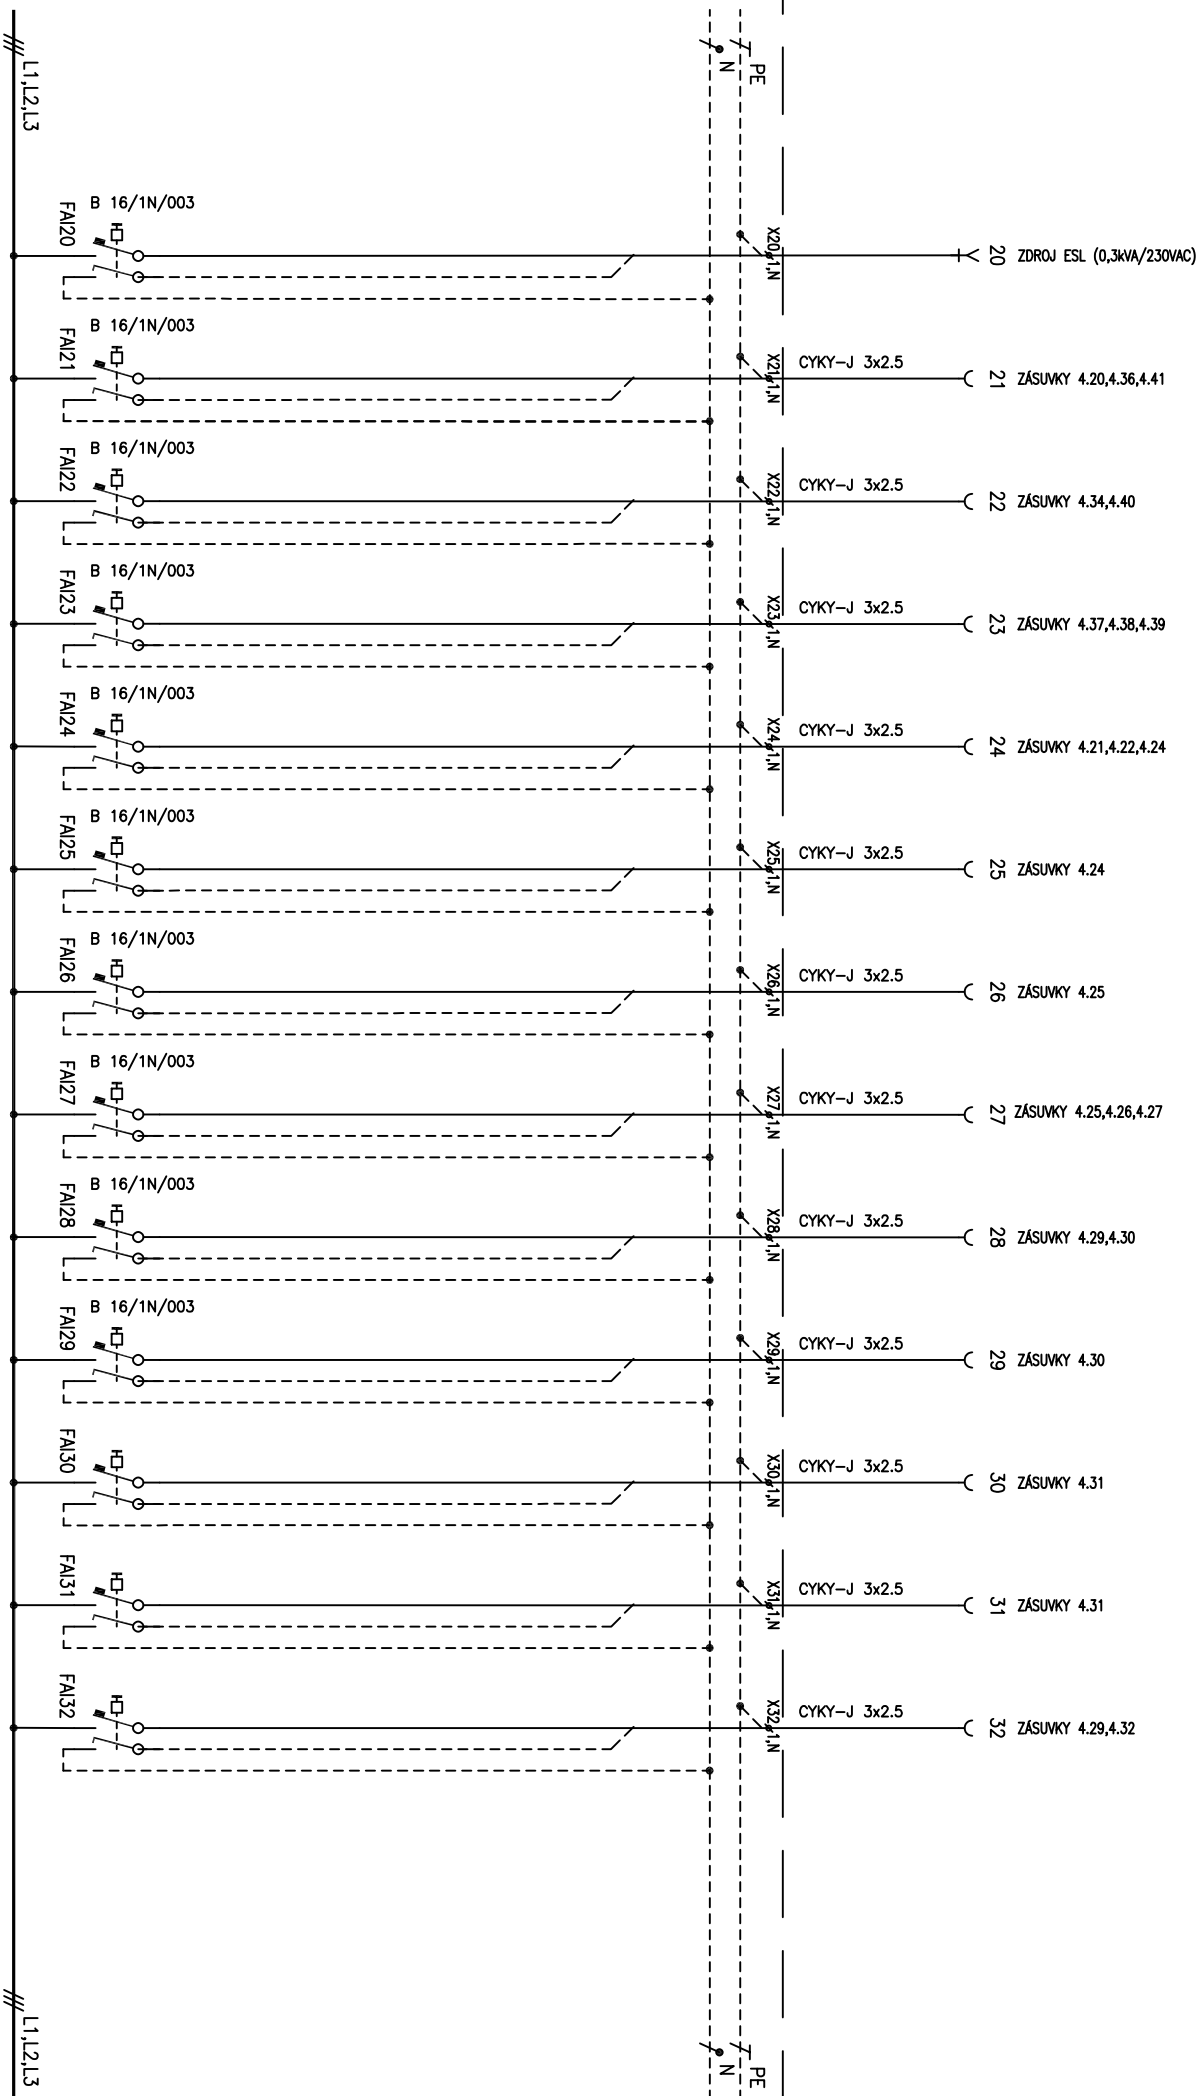

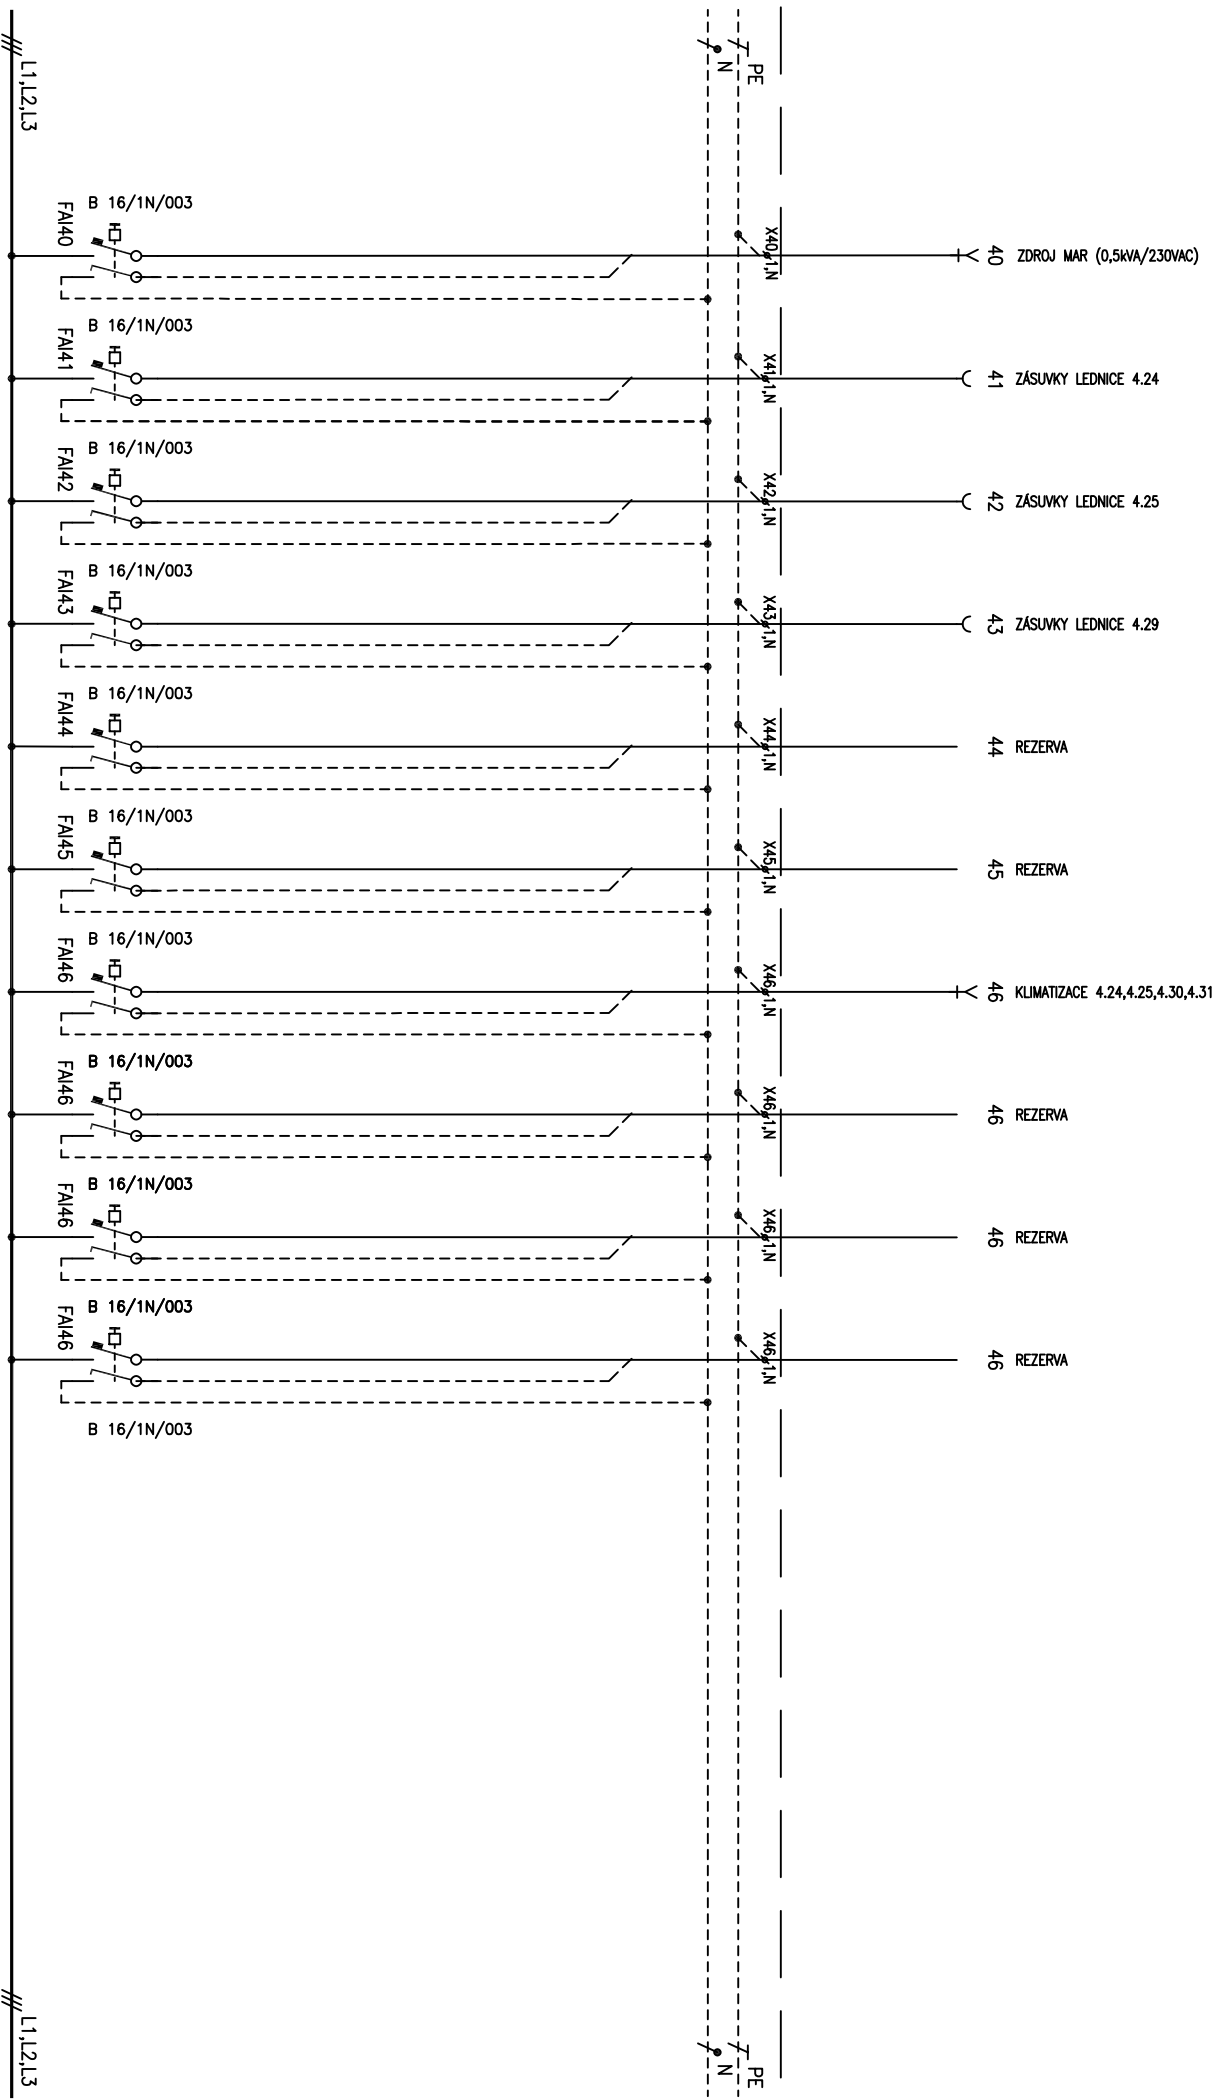

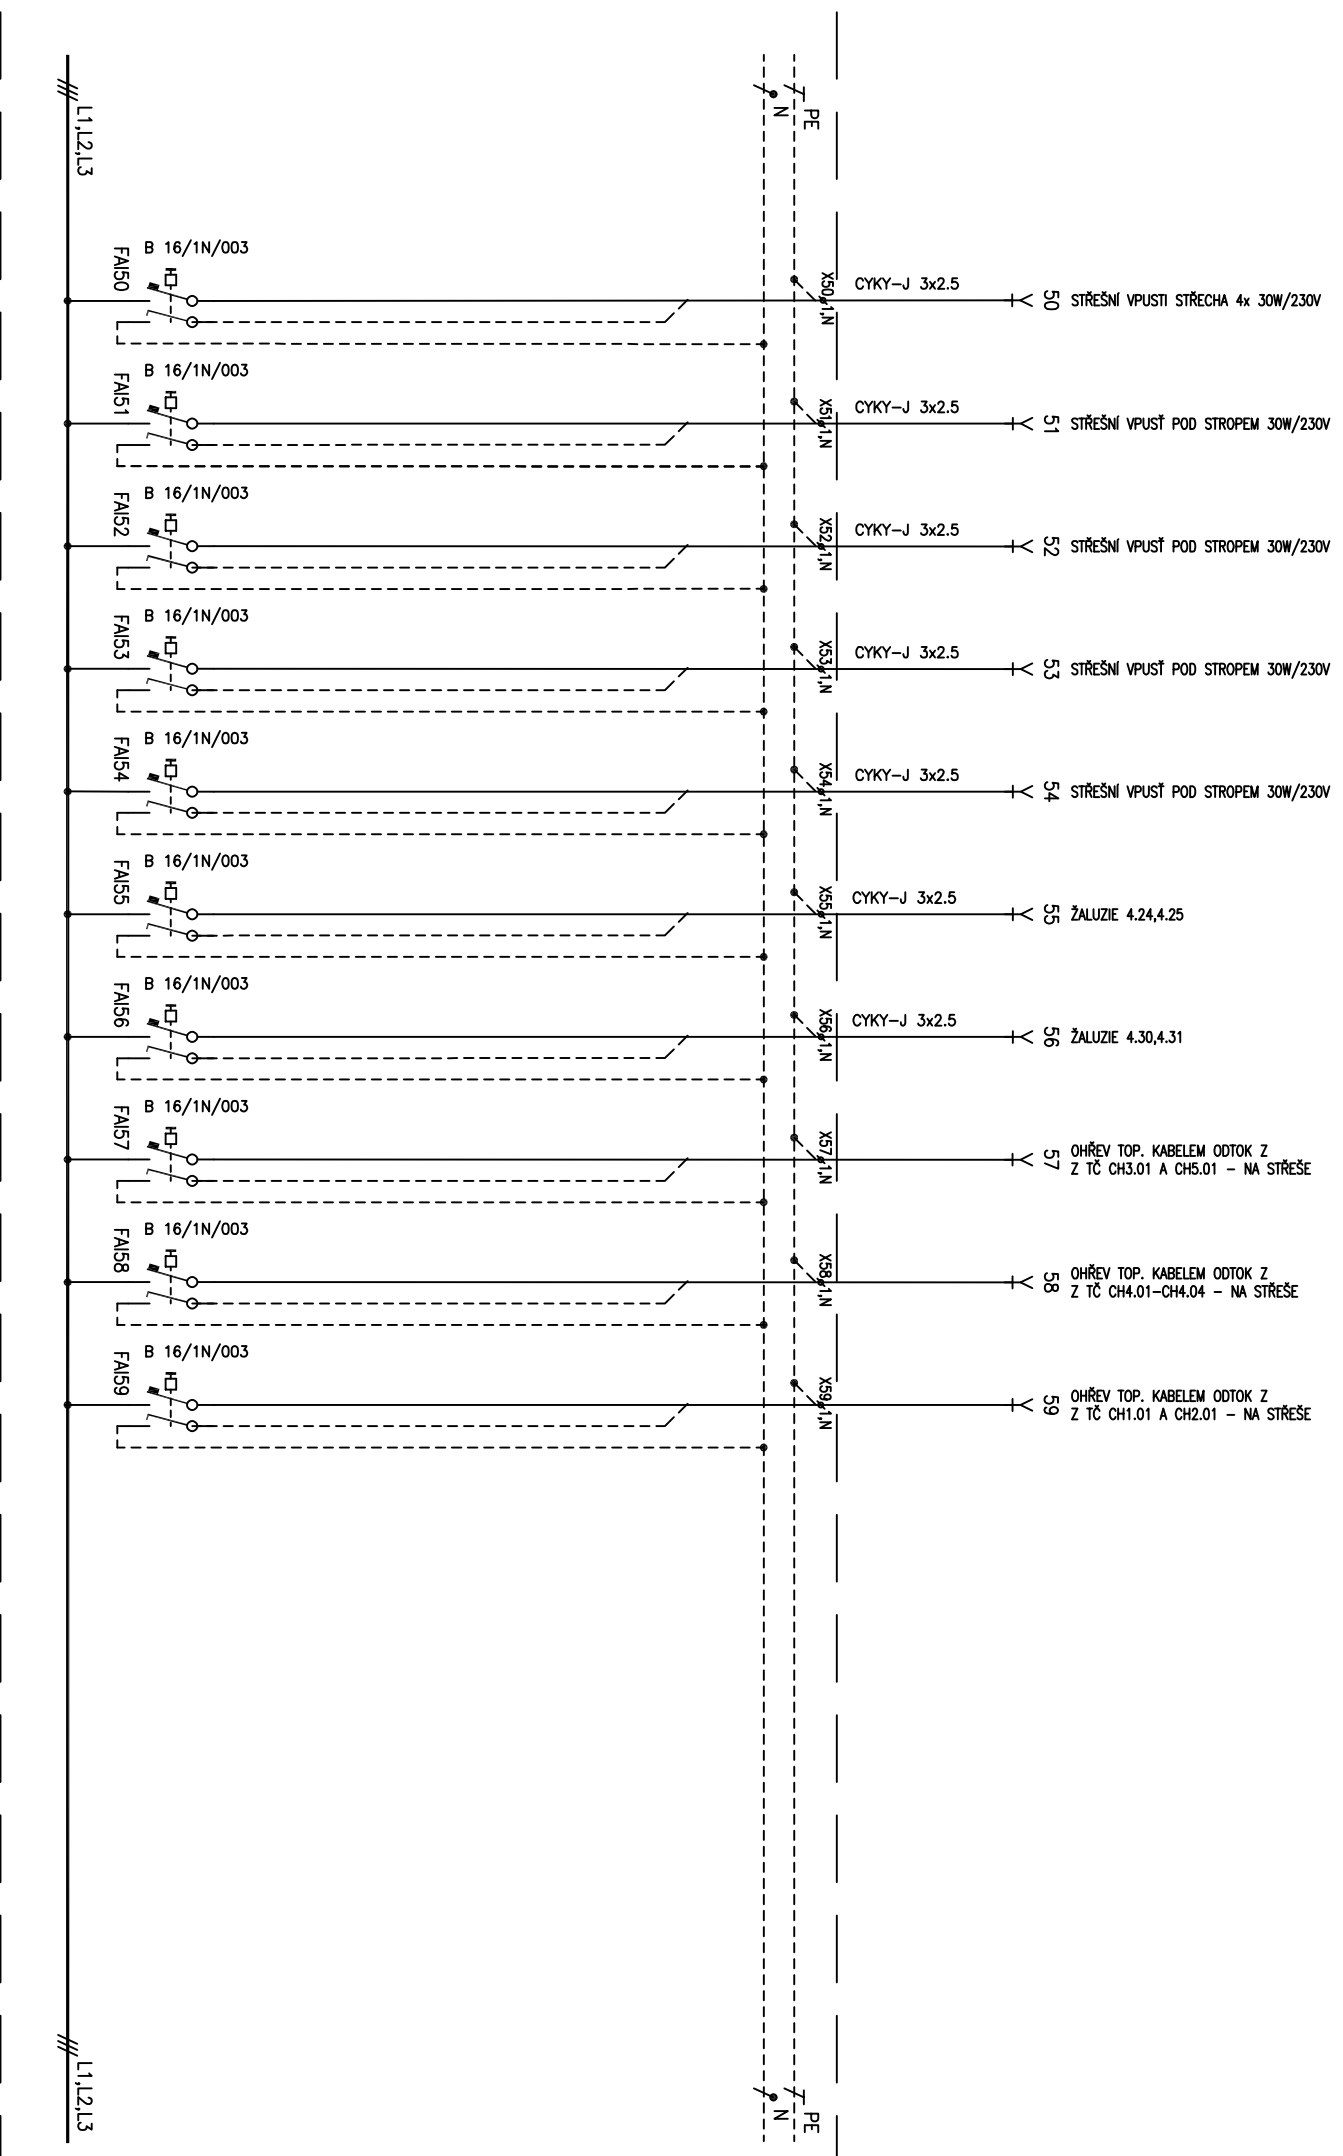

Vypracoval : Petr Blažek	d	Název : Nemocnice Havlíčkův Brod	Část :
Zodp.Proj. : Ing. Michal Kot	c	Rekonstrukce a přístavba infekčního. oddělení	Číslo výkresu :
Kontroloval: Petr Jeřábek	b	ROZVADEČ RP4	D.1.4D.29
Datum : 02/2023	a		Změna : Strana : 08
Datum :		Podpis :	