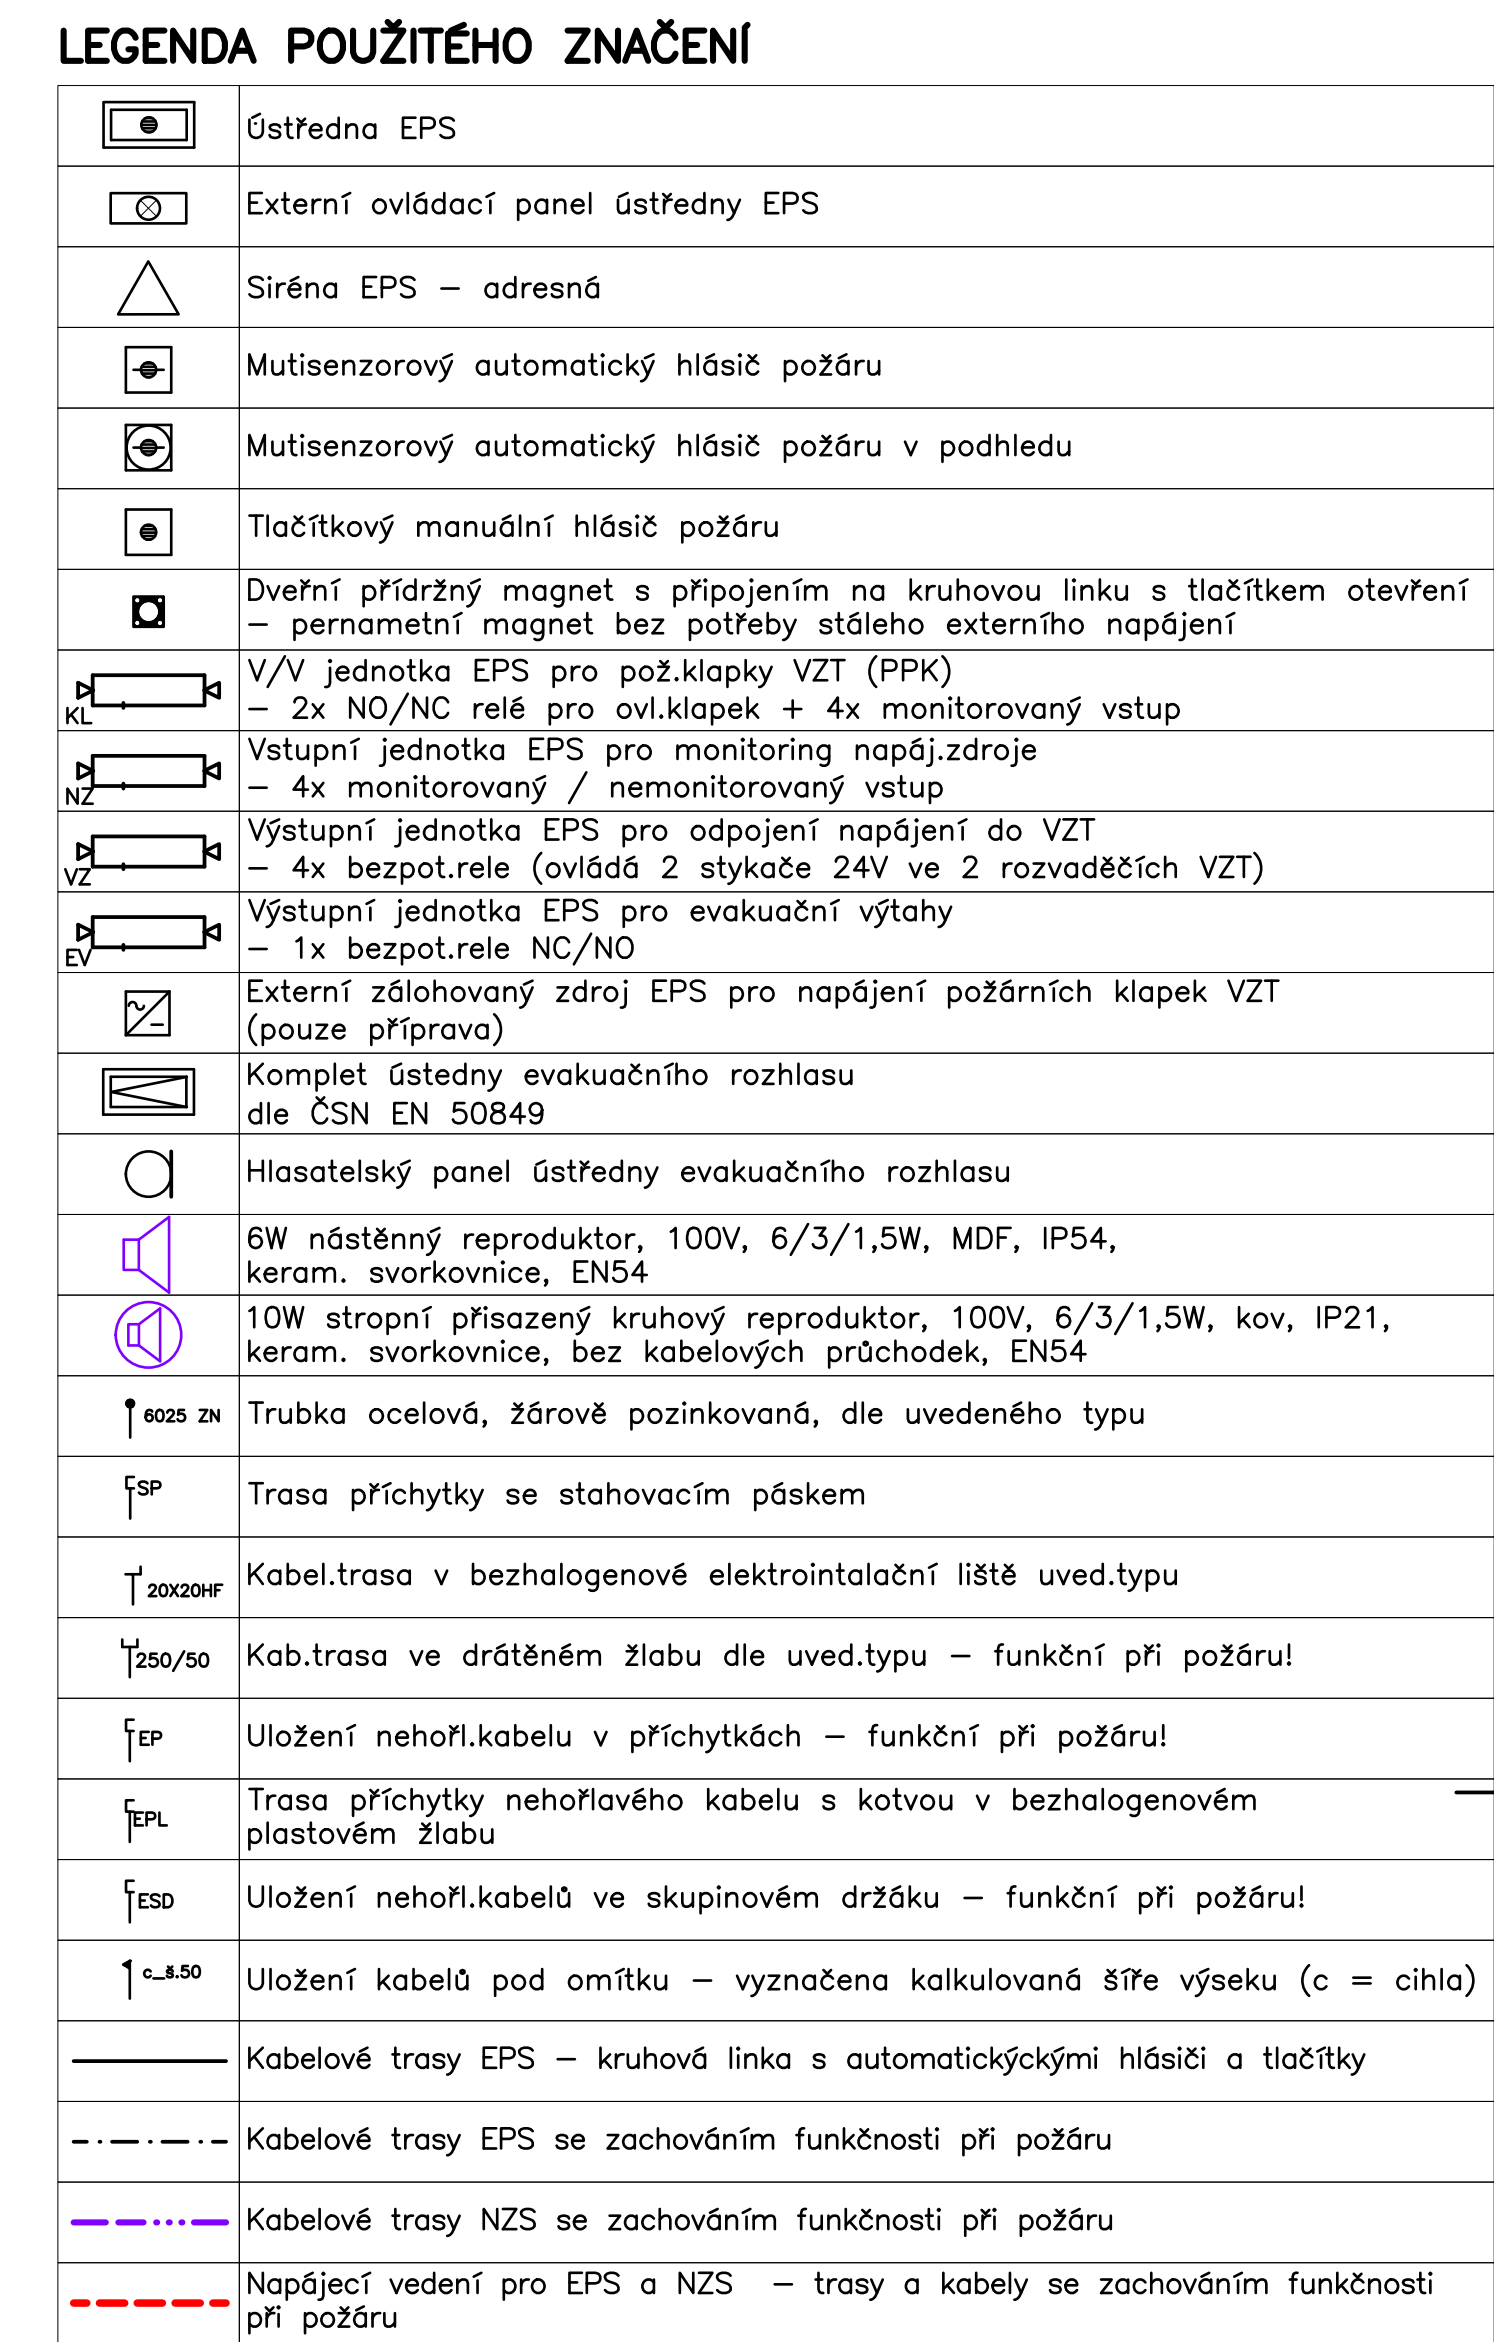




16	POPSI METNOSTI	16,00
17	ARCHIV	16,00
18	SLAD ILI ODOLIVOSTI POTREB	3,50
19	SATNA DIZERZA	24,00
20	WC	1,35
21	PRISRED WC	28,00
22	WC	2,00
23	SATNA ZDROVNOCENI PERSONALU	1,50
24	CHOCBA	3,00
25	HLA - DOKODITE	1,00
26	LIDZOVY EMVAZNI VYTIH	18,00
27	ILADUVA KOMORA	19,00
28	STROJUNA VYTIH	150,00
29	SATNA ILADZKEJ	14,00
30	WC	1,35
31	WC SPOHA	3,00
32	SOCIALN PRACOVNICE	7,00
33	NAVSTENI METNOST	22,00
34	CHOCBA	3,00
35	ILADUVA	19,10
36	WC	1,35
37	WC	17,00
38	WC PERSONAL	3,00
39	PRISRED	19,00
40	WC PERSONAL	3,00
41	PRISRED	19,00
42	WC MODLIN	17,00
43	PRISRED - MUD	17,00
44	WC MUD	3,00
45	WC MUD	21,00
46	WC ZNY	3,00
47	WC ZNY	1,00
48	PRISRED - ZNY	3,00
49	CHOCBA	3,00
50	ZARISAD METNOST	20,00
51	SATNA	24,00
52	KINGELAR ROTLE	3,00
53	SEKRETAHA	15,00
54	CAJUNA KUCHENIA	4,00
55	KINGELAR	3,00
56	KINGELAR	12,00
57	CHOCBA	1,10
58	SLAD - BUDET	11,40
59	WC	1,90
60	CHOCBA	72,50
61	BUDET	31,20
62	KURARA	6,80
63	SACHTA VET	8,30
64	SACHTA VET VYTIH - EDU	1,00
65	EDUEN PERSONAL	1,00
66	NIKAL VYTIH - 100 kg	1,50
67	AYEEL	16,00
68	ILADUVA STOLUNO NACOB	23,00
69	AYEEL	80,00
70	HLA - DOKODITE	33,00
71	SACHTA VET VYTIH - 100 kg	8,40
72	NOBOSZEN	1,00
73	POLOUB	27,50
74	POLOUB	41,00
75	WC	1,35
76	PRISRED	2,00
77	SLAD SPINACHO PRADA	1,50
78	KOMBEI ZEDUNA MANUORA	20,00
79	HOUSYI KESERACTVY	19,30
80	PRISRED	1,70
81	PRISRED	2,20
82	WC MUD	1,10
83	SATNA MUD	7,70
84	VOCOLLEA	67,80
85	ILADUVA MUD	45,00
86	SATNA OZ	1,35
87	WC	1,05
88	TELOVUNA	2,10
89	SLAD SPINACHO PRADA	1,50
90	OPODUVA	16,50
91	CHOCBA	27,50
92	WC MODLIN	4,40
93	SACHTA VET	2,10
94	SACHTA VET	2,50
95	POTREH	6,10
96	CHOCBAVYI NAZEN	10,00
97	OPODUVA	1,50
98	SLAD SPINACHO PRADA	2,50
99	ILADUVA KOMORA	19,00
100	WC	1,05
101	PRISRED	2,50
102	MAHAZE	13,20
103	CHOCBA	3,00
104	PRISRED	21,15
105	EVIDENCE - REBHEL PRACOVNICE	9,15
106	SATNA ZNY	0,15
107	PRISRED	1,00
108	WC	1,00
109	WC	1,00
110	PRISRED	1,40
111	CHOCBA CHOCBA	2,80
112	ELEKTROLLEA	20,10
113	FLITRACE	2,10



POZNÁMKY

- OVLAĐÁNÍ A MONITORING NAVAZNÝCH POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ S PROFESÍ EPS PŘED A V PRŮBĚHU REALIZACE
- POZICE HLAVNÍHO ÚZPOSOBU DLE DISPOZICE STŘEHOV A PODHLÉD, HLÁŠÍCÍ MUSÍ BYT INSTALOVÁN DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A NĚM, ZEJMÉNA ČSN 34 2710 A SOUBORŮ NŮREM ČSN EN 54
- V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL V PRŮBĚHU REALIZACE, NA ZÁKLADĚ SVÝCH PROFESNÍCH ZNALOSTÍ, ZJIŠTÍ NEVHODNÉ ROZMÍSTĚNÍ HLÁŠIČŮ ČI JINÝCH PRVKŮ SYSTÉMU EPS A NZS, PROVEDE ÚPRAVY UMÍSTĚNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ ZMĚNIT POZICI HLÁŠIČŮ ČI PRVKŮ SYSTÉMU EPS NEBO NZS, OZNAMÍ NEPOULNĚNÍ NÁVRH NA ZMĚNU TDS.
- V PŘÍPADĚ BUDOV AUTOMATICKÉ POŽÁRNÍ HLÁŠIČE INSTALOVANÉ POD PODHLÉD A DO MEZIPROSTORU PODHLÉDŮ S OHLEDEM NA SOULADNOST NEPŘÍSTUPNOSTI OSTATNÍCH MEZIPROSTORŮ, BUDE PO REALIZACI MONTÁŽNÍCH OTVORŮ V MÍSTNOSTECH S PLNÝMI SÁDKOKARTONOVÝMI PODHLÉDY, PROVEDENO ZAPOJOVÁNÍ HORLAVÝCH HMŮT ULOŽENÝCH NAD PODHLÉDY A PROVEDENA JEJICH HODNOTNOSTI KVANTIFIKACE. V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ MEZNÍ HODNOTY 15KG HORLAVÝCH HMŮT /M2 PODHLÉDU, BUDE NUTNÁ ZMĚNA NÁVRHU SYSTÉMU EPS A JEHO DOPLNĚNÍ (DOPLNĚNÍ HLÁŠIČ NAD PODHLÉD).
- JE NEJTNĚ ŽÁDÁJÍCÍ OUPRŮVU PRŮJEKTU SOUTĚŽI DO 5m A 20cm PRŮJ. SOUBEHU NAD 5m MEZI SILNOPROVODNÝMI A SLABOPROVODNÝMI TRASAMI DLE ČSN 33 2000 – 52 ed.2 NA 4.5.10.7.
- PROVEŠT INSTALACI NOVÉ KABELŽAL POMOCÍ KABELŮ, PŘEDPESANÝCH VÝROBCEM KONKRETNÍHO DODÁVATELE SYSTÉMU.
- VÝKONNOSTI BYT BYL V OVLÁDÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI NŮRAMY ČSN A VÝHL. Č. 23/2008 SB. O TECHNIKÁCH PODMÍNAČK POŽÁRNÍ OCHRANY STÁVEB, ROVNĚŽ MUSÍ BYT SPLNĚNY ZÁSADY VÝROBKŮ ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. MAXIMÁLNÍ DÉLKA KABELU A KRUHOVÝCH LINEK, POČTY ŽIL V KABELU, POŽADOVANÝ PRŮŘEZ ŽIL, STÍNĚNÍ, APOD.).
- KRAJICE PRO EPS JE NUTNÉ OZNAČIT ČÍSTEČNĚ BARVOU A NÁPISEM.
- JEJENÁ KABELOVÁ TRASA JE ŽELMŮ Z BLOKŮ, KTERÝCH JE NUTNÉ EPS A NZS. KABELY PŘÍPADNĚ PŘÍSTUPNOSTI ČISTĚNÍ DODÁVATELEM SYSTÉMU EPS NZS!
- K HLÁŠIČŮM A OSTATNÍM ZAŘÍZENÍM EPS A NZS MUSÍ BYT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP ZA ČCELEM PROVEDÁNÍ PERIODICKÝCH ZKŮŠEK A OPRAV.

 <p>ELMI SYSTEM s.r.o. HROVČKOVA 190, 674 013 TŘEBÍČ TEL: 566 820 111 info@elmisystem.cz</p>	<p>Žerotičova 257 Jarm. náměstí v Praze 875 51 ICO 431368124 DIC CZ690340566 ČKA 503138 IČI 26844101 IČO 15218467 e-mail: n.zizkova@eps4ic.cz</p>	
<p>Zodpovědný projektant: ČKA autorizace:</p> <p>Vypracoval: ČKA autorizace:</p>	<p>Ing. Michal Zizkova arch. ČKA 0 3 0 3 8</p> <p>Martin Špaček ČKA IČI 1400345</p>	<p>Stupeň PD DPS</p> <p>Datum: listopad 2022</p> <p>Page: CAID ALLPLAN</p>
<h2 style="text-align: center;">Domov pro seniory Náměstí nad Oslavou rekonstrukce EPS</h2>		
<p>Investor:</p> <p>Misto stavby:</p> <p>Oblast:</p> <p>Kraj:</p>	<p>KRAJ VYSOČINA Žitkova 57, 587 33 Jihlava</p> <p>Husova 57, Náměstí nad Oslavou p.č.1595, s.č. Náměstí nad Oslavou</p> <p>EPS + NZS - 1.NP</p> <p>Vysočina</p>	<p>Mřížko: 1:75</p> <p>Formát: 29x44</p> <p>Zakázkové číslo: 01/10/2022</p> <p>Cílová výkresy: D.1.4.1-1b02</p> <p>Záštupní investora: Marlin Kocmánek</p>