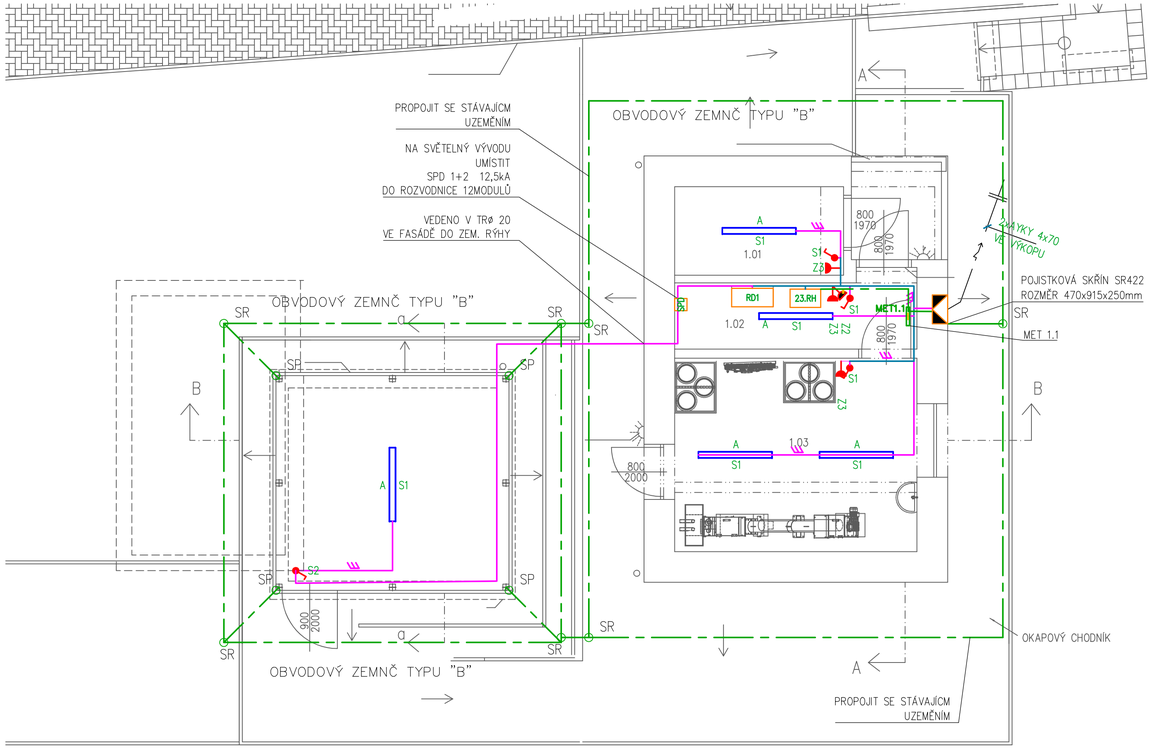

LEGENDA ZNAČEK:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY:

A PRŮMYSLÉ LED SVÍTIDLO 32W 2939 lm, Ra80, 4000K, IP 66

VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ 10A/250V

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ 10 – 16A/250V IP 44

ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 32A/240V IP 44

ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ, STROPĚ, NAD PODHLEDEM

SDRUŽENÉ SILOVÉ ROZVODY VEDENÉ VE STĚNĚ, STROPĚ, NAD POHLEDEM

SVĚTELNÉ ROZVODY VE STĚNĚ, STROPĚ, NAD POHLEDEM 3x1,5, 5x1,5

VEDENÍ NA OMÍTCE

VEDENÍ VEDENÉ POD OMÍTKOU / NAD PODHLEDEM

ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN ~50Hz/400V~TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ,KRYTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM

ZVÝŠENÁ – VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
V UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE PLATNÝCH NOREM

VÝŠKA TLAČÍTEK BUDE 1200mm (OSOVĚ) NAD UPRAVENOU PODLAHOU
Z DŮVODU ODSTUPU OD SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
(SOUBĚH SE SLABOPROUDEM) DODRŽET ODSTUP MIN. 300mm

PROSTUPY V POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH (STĚNÁCH A STROPECH) BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM DLE ČL. 11.1 ČSN 730802, ČL. 6.2 ČSN 730810 A ČL. 4.2 ČSN 730872 OPRÁVNĚNOU FIRMOU,
KTERÁ PŘEDLOŽÍ KE KOLAUDACI PATŘIČNÉ DOKLADY DLE VYHL. Č. 246/01 Sb. O SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ
UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ (PŘEDEVŠÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI). PŘI POUŽITÍ MANŽET, TMELŮ APOD.
JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE

KE KAŽDÉMU PROTIPOŽÁRNÍMU PROSTUPU BUDE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
POŽÁRNÍ PROSTUP – SVISLOU STEVEBNÍ KCÍ

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT
S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁDĚNÍ A SPOLEČNÉ TRASY ROZVODŮ
KABELOVÉ ROZVODY VEDENÉ V TECHNOLOGICÉ ČÁTI BUDE VEDENA V OCELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	PŘÍRUČNÍ SKLAD	2,75	BETONOVÝ POTĚR + EPOX. STĚRKA	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	S.V. 2480 MM
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,36	BETONOVÝ POTĚR + EPOX. STĚRKA	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	S.V. 2480 MM
1.03	TECHNOLOGIE DEKONTAMINAČNÍ STANICE	9,14	BETONOVÝ POTĚR + EPOX. STĚRKA	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	ŠTUK + MALBA 100% JÁDROVÁ OMÍTKA 10%	S.V. 2480 MM

Celková plocha [m²] 15,25

S

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	03/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ DPS	DAVID	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	---

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	4/A4
DATUM:	03/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22-009
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	---

OBJEKT: S0-23: DEKONTAMINAČNÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

ČÁST: 2.4 Technika prostředí staveb, D) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu

OBSAH: PŮDORYS 1.NP - EI

Č.VÝKRESU: D.2.4.02

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA