

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z2:  
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM  
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM  
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN–S  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

Pozn.:  
Instalaci a prostup kabelů 2x RLH1000 od vysílače k anténám zajistí investor resp.  
objednatel po měření přijímaného signálu k upřesnění místa instalace anténního systému

LEGENDA KOMPONENT

- V

Vysílač REGGAE eps GR5TBz485 F - včetně zdroje a AKU
- EPS



Ústředna EPS SCHRACK Integral - včetně modulu rozhraní RS485 Papouch EProconv nebo USI karta
- TAB

Externí tablo EPS - součást dodávky systému EPS
- GNS


Grafická nadstavba systému - součást dodávky systému EPS
- Obslužné pole požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- KTPO

Klíčový trezor požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- MAJÁK


Zábleskový maják - součást dodávky systému EPS

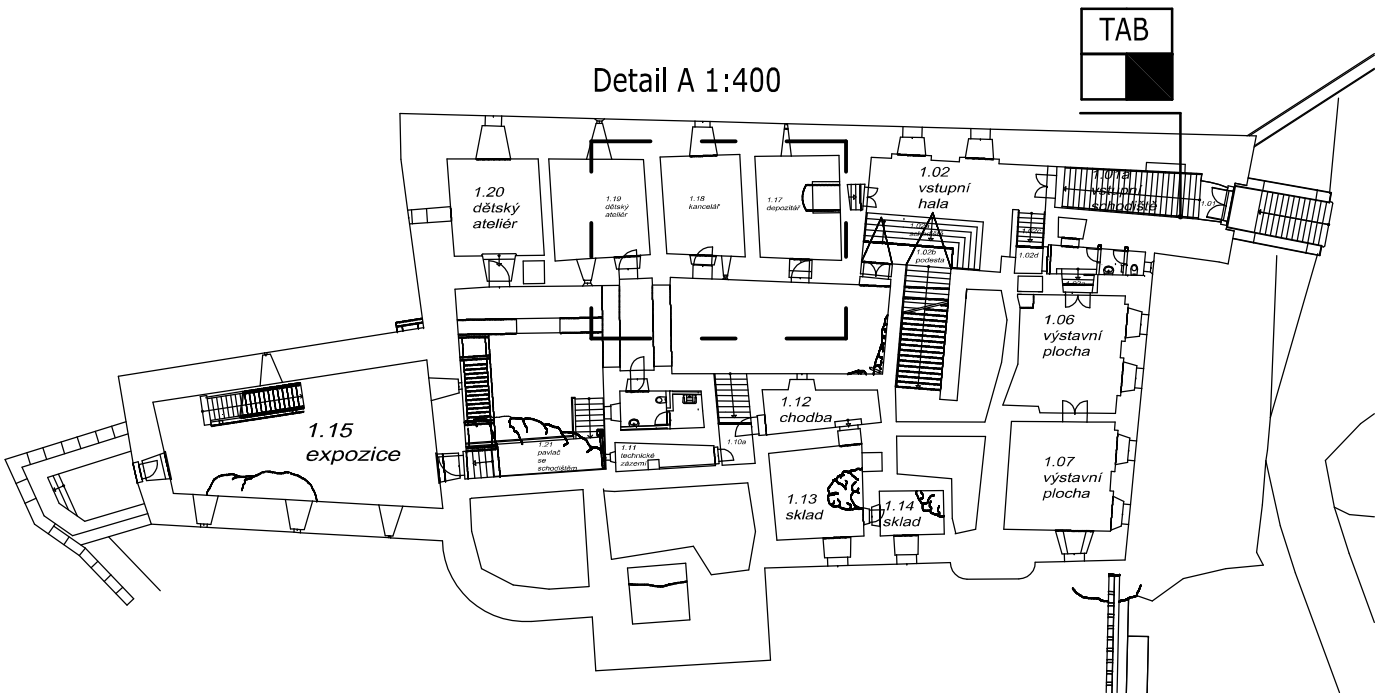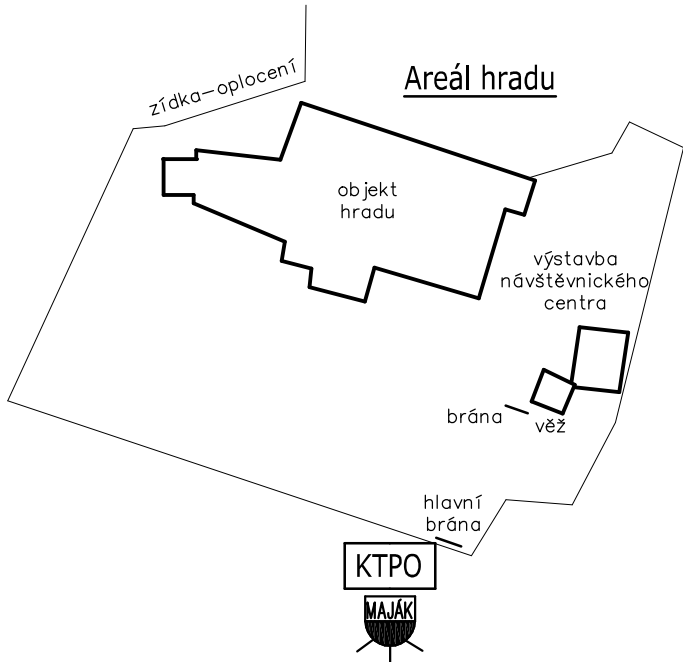

Detail A 1:100

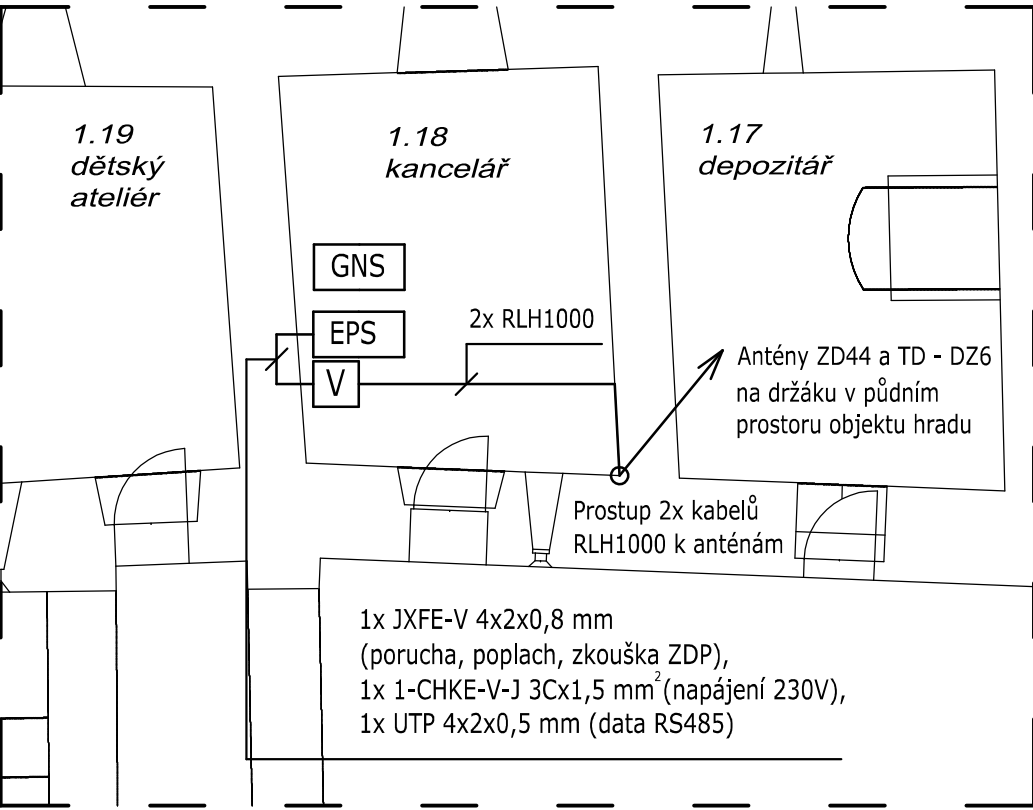

1	22.4.2022	1.vydání – Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	V. VOJTĚCHOVSKÝ	J. DUBAČ	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE			PATROL	
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy				
ČÁST	ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU		ZAKÁZKA 62225093	
VÝKRES	Půdorys 1.NP – detail A		ČÍSLO VÝKRESU  01	VÝTISK
INVESTOR	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			
SCHVÁLIL	K. SVOBODA		REVIZE	
KONTROLOVAL	J. DUBA		1.	
NAVRHL	V. VOJTĚCHOVSKÝ		STUPEŇ DSP	