



ŘAD 2-19 PE 63 dl. 2699 m

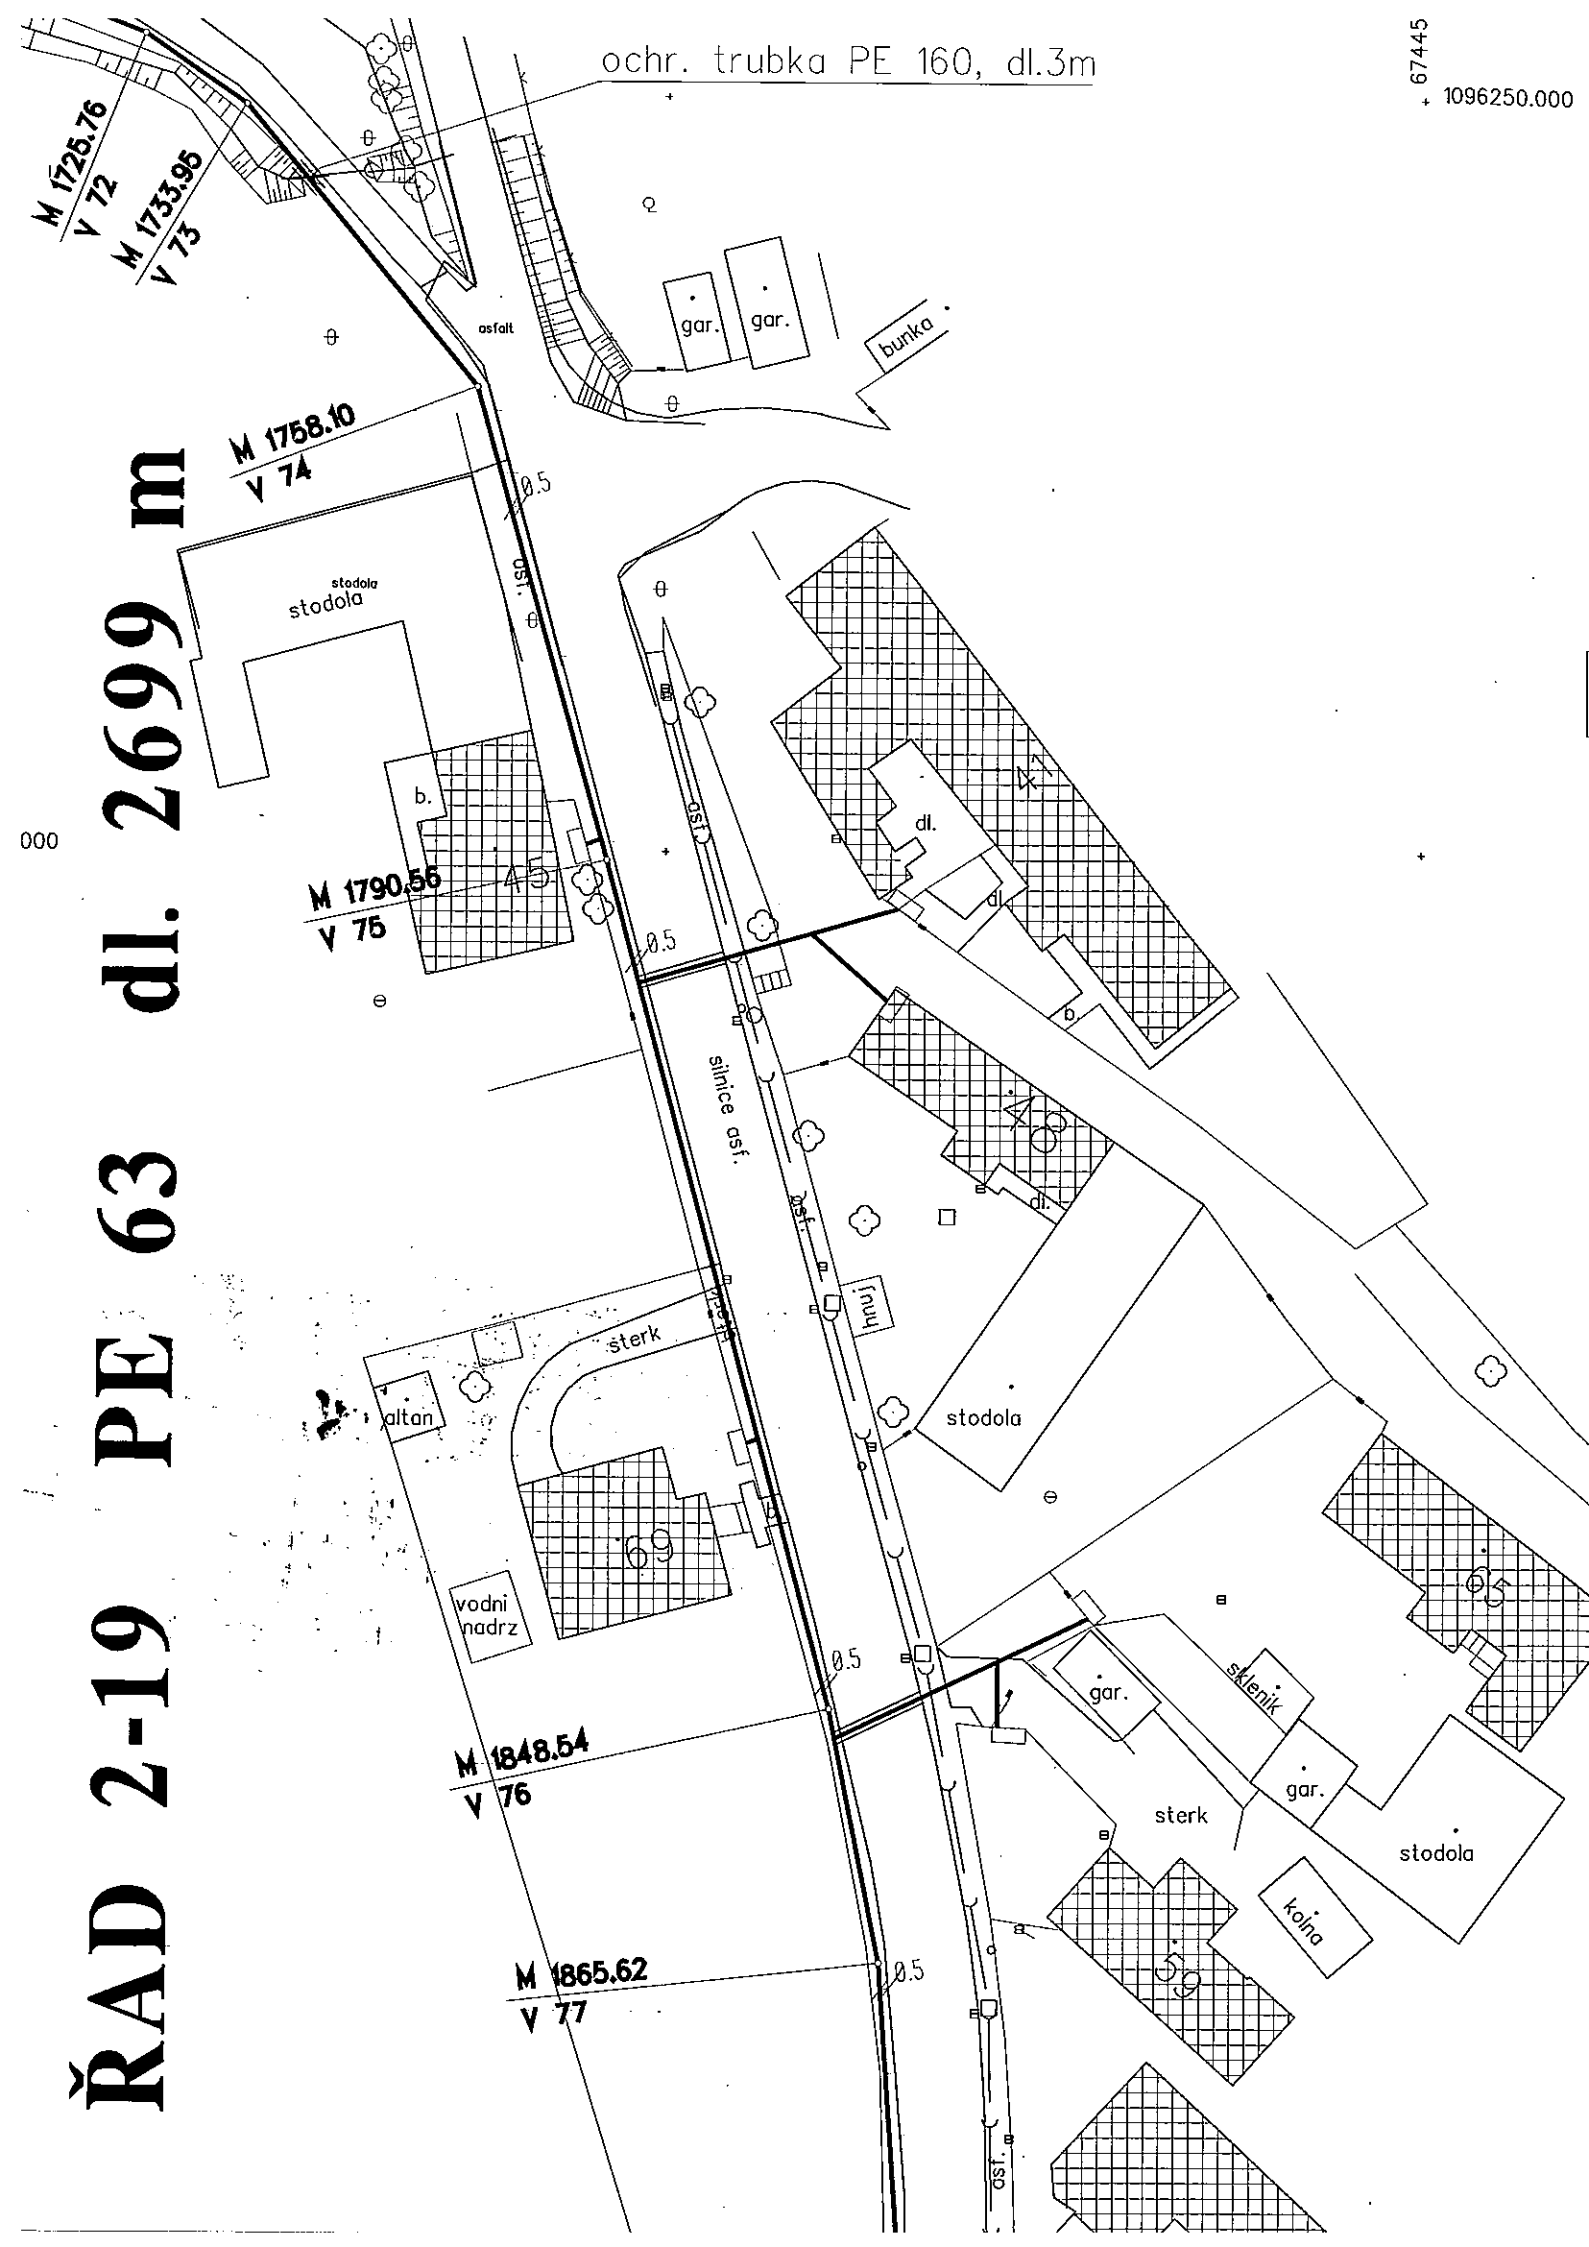

67445
+ 1096250.000

Malčín

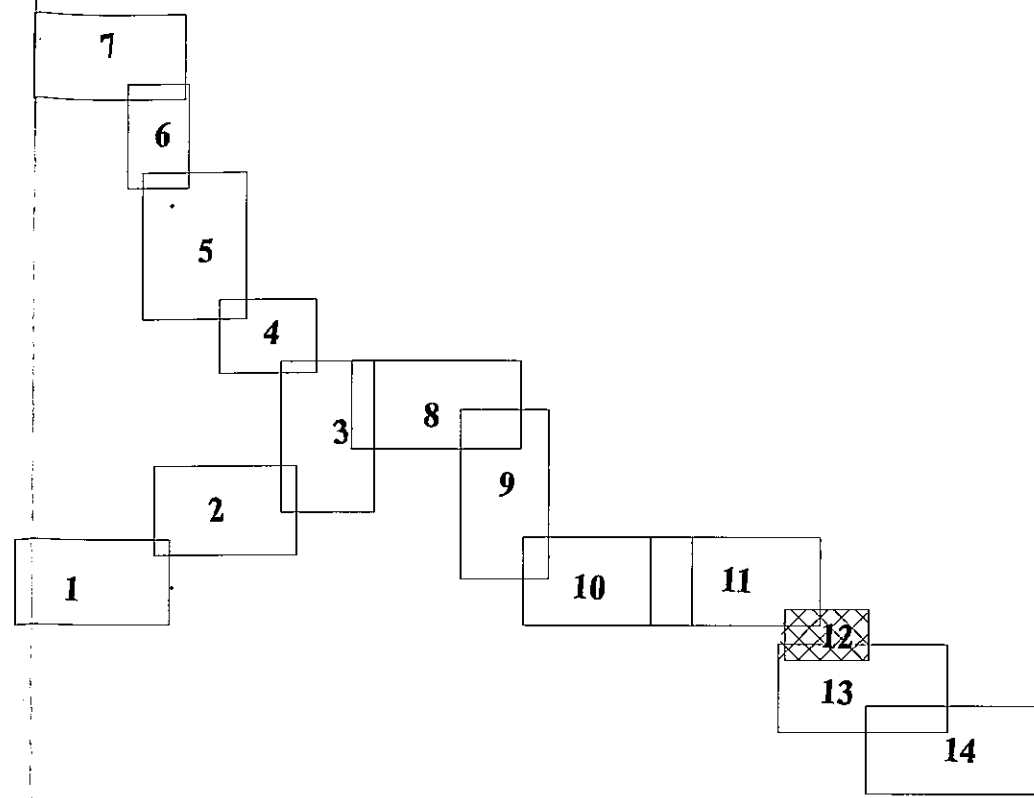

LEGENDA

- ~ — kabel elektr.
- → — vodovod
- > — kanalizace
- — — navržený plynovod

Tato projektová dokumentace
byla ověřena ve stavebním řízení
a je podkladem pro provedení stavby
podle stavebního povolení
č.j.výst.:
1020/99/-217/04/039/Šo
ze dne **21-04-1999**

Inženýrské sítě je třeba přesně vytyčit před zemními pracemi

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ ING. PROJ.	DRUPOS-PROJEKT v.o.s.	
ing. Maša	ing. Fialová	Petr Havel		
INVESTOR			Příčná 260	
OU Kunemil a Malčín			Havlíčkův Brod	
OU	Kunemil a Malčín	KRAJ	FORMÁT	8A4
STAVBA			DATUM	02/99
Plynofikace Kunemil a Malčín			STUPEŇ	PS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			ČÍS. ZAK.	1594/99
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.
Situace			1:500	12