


Veškeré uvedené typy přístrojů jsou pouze orientační a slouží výhradně jako náhražka podrobného popisu funkce daného přístroje či zařízení.
Před vlastní realizací díla je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci a to včetně liniového schéma zapojení, která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých dodavatelů.

TYP PROVEDENÍ: OCEL, ZAPUŠTĚNÝ S PLNÝMI DVEŘMI DO ZDI
KRYTÍ: IP30 / IP00
ROZMĚRY: 588 x 920 x 136 mm (šxvxh), POČET ŘAD: 5 \ ŠÍŘKA MODULU 24
DĚLENÍ: –
NÁTĚR: TYPOVÝ, RAL 9016
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD:				Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK		Investor/stavebník:			
		Třešnice 67, 588 56 Telč		IČ: 706 72 156		Kraj Vysočina			
		M +420 605 518 563		E korecky@atelier-mk.cz		Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			
				W www.atelier-mk.cz		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749			
Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Korecký		ČKAIT č. 0101986	Vypracoval:	Ing. Miroslav Korecký		Stupeň:	DPS	
Akce:	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace učeben, ul. K Valše							Číslo zakázky:	09-2023
Místo stavby:	S001 Pavilon dílen, ul. K Valše, Třešť							Datum:	06/2023
Část PD:	D.1.4.c – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							Formát:	3x A4
Výkres:	ROZVODNICE R-GASTRO							Měřítko:	- - -

Vypracoval: M. Korecký	AKCE: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť Modernizace učeben, ul. K Valše D.1.4.c – Silnoproudá elektroinstalace	Investor: Kraj Vysočina	Zak.číslo: 09–2023	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval:		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 06/2023		Rozvodnice R–GASTRO	Měřítko: – – –	D.1.4.c–03	1

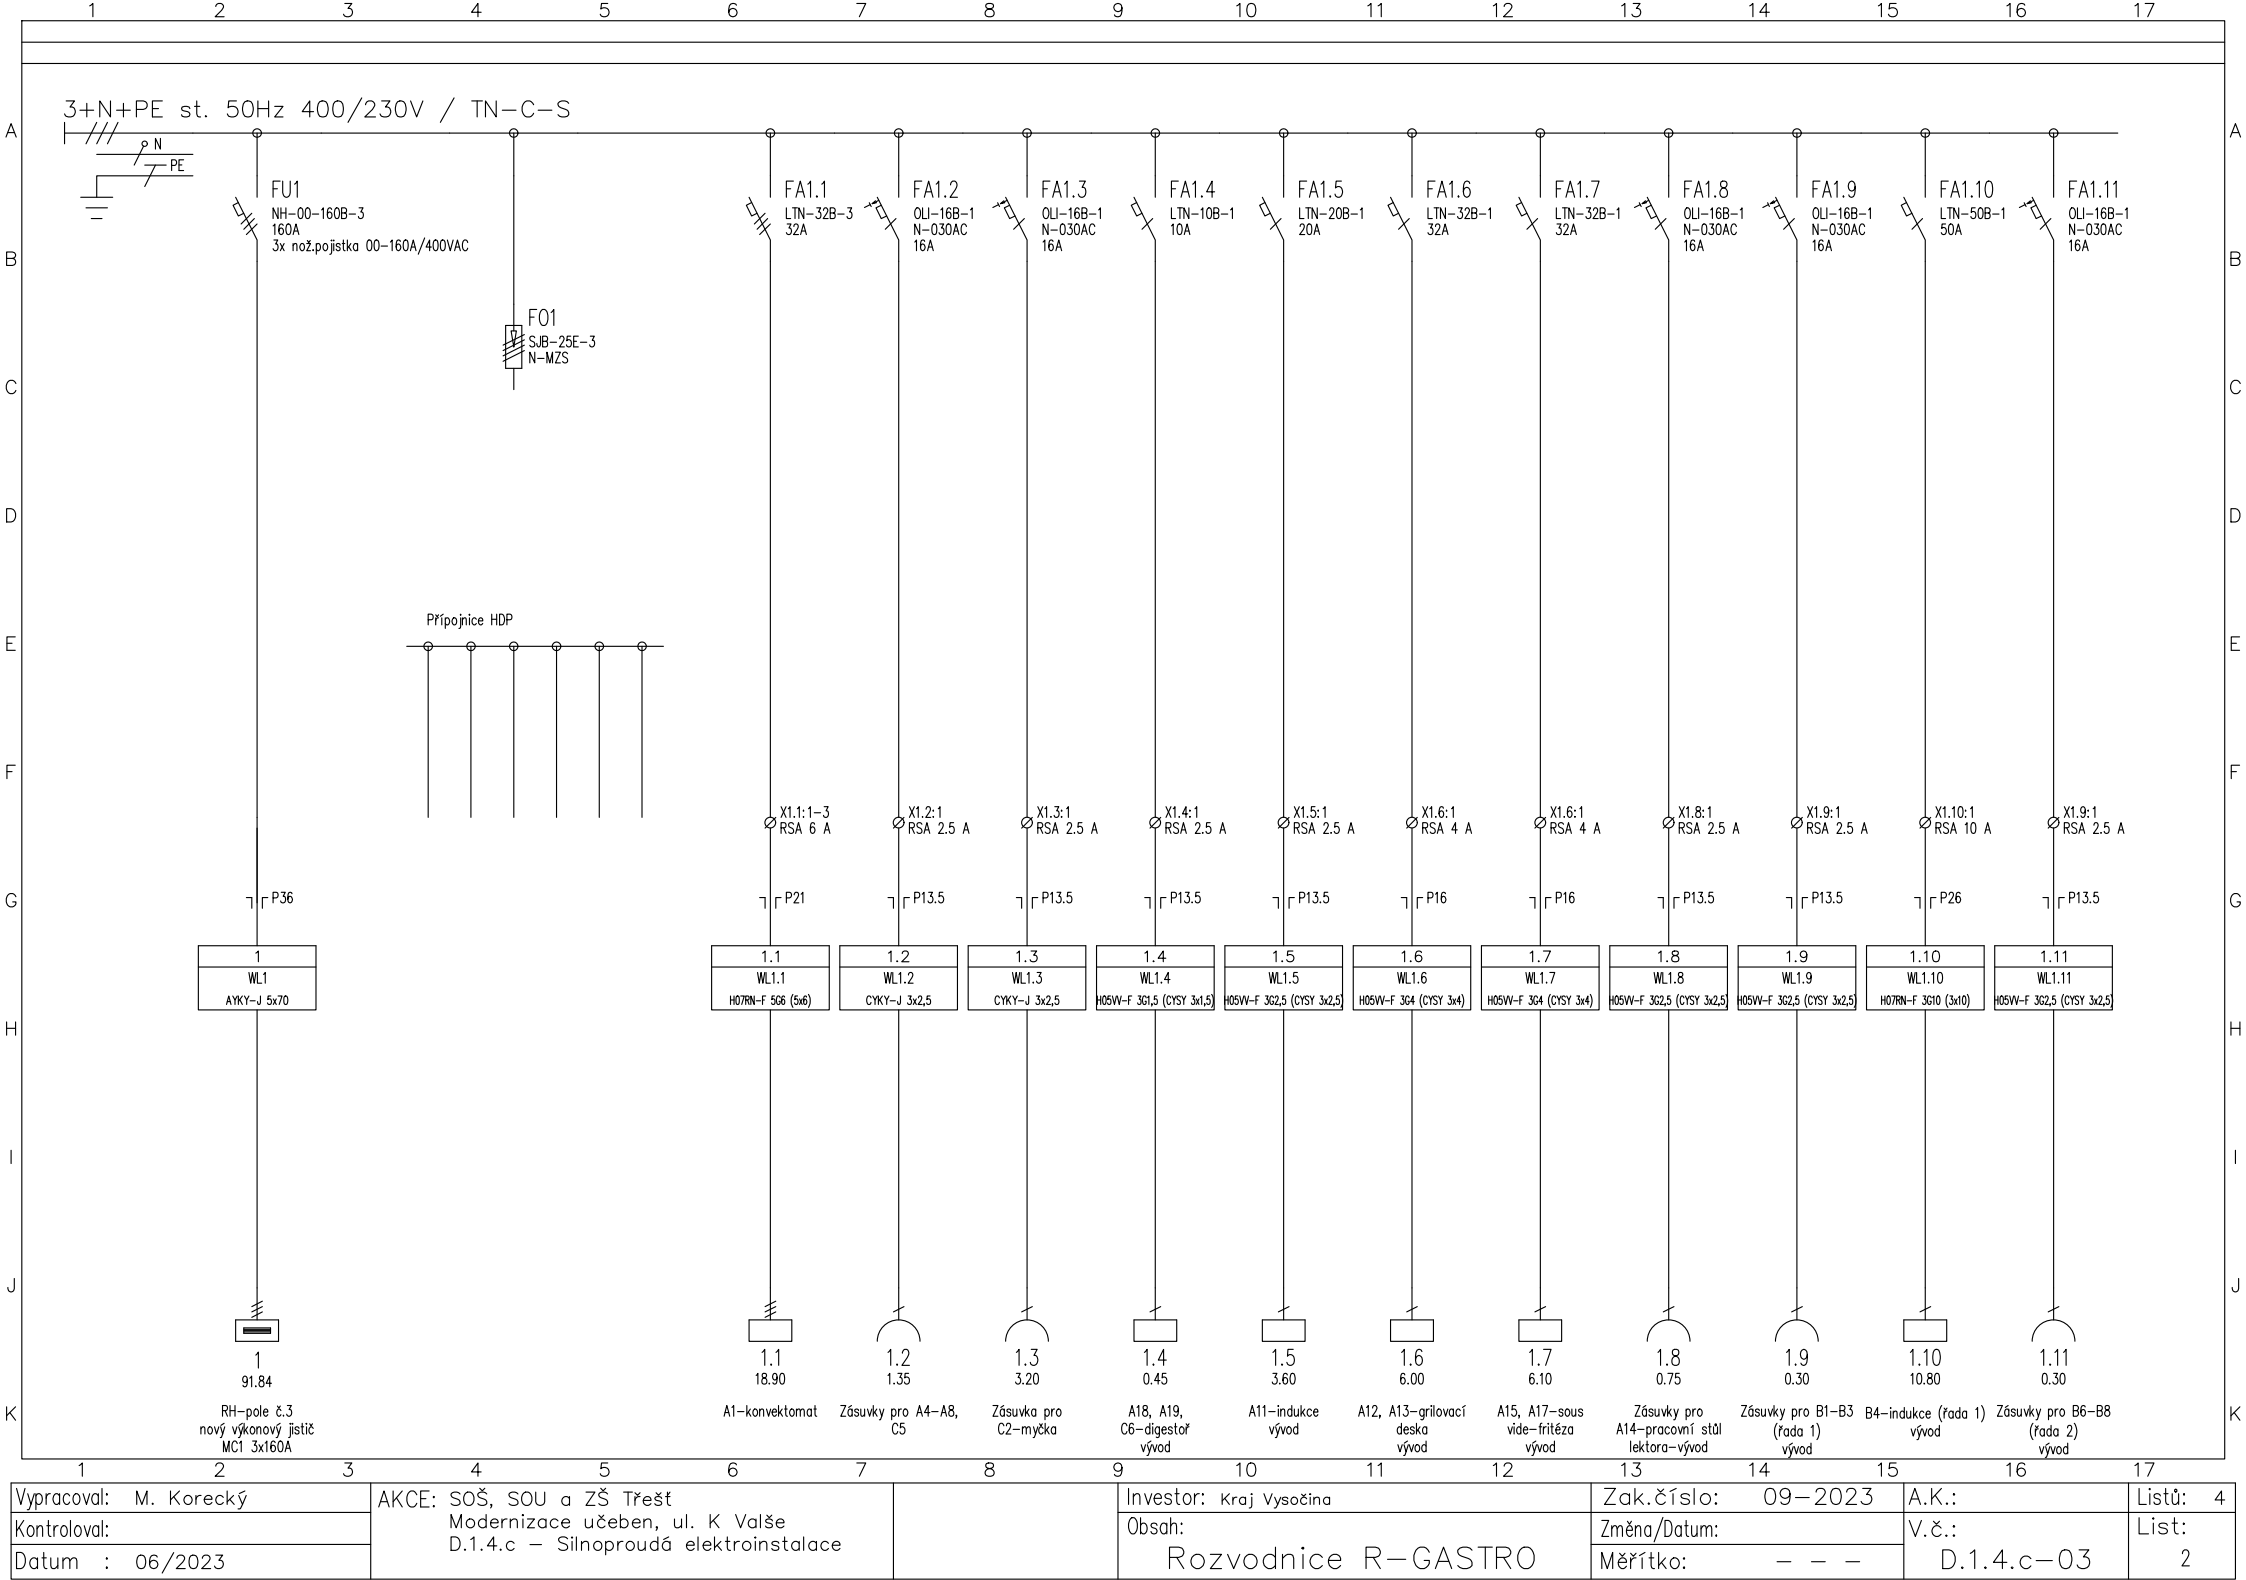

Vypracoval: M. Korecký	AKCE: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť Modernizace učeben, ul. K Valše D.1.4.c – Silnoproudá elektroinstalace	Investor: Kraj Vysočina	Zak.číslo: 09–2023	A.K.:	Listů: 4
Kontroloval:		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 06/2023		Rozvodnice R–GASTRO	Měřítko: – – –	D.1.4.c–03	2

