


POHLED NA STŘECHU

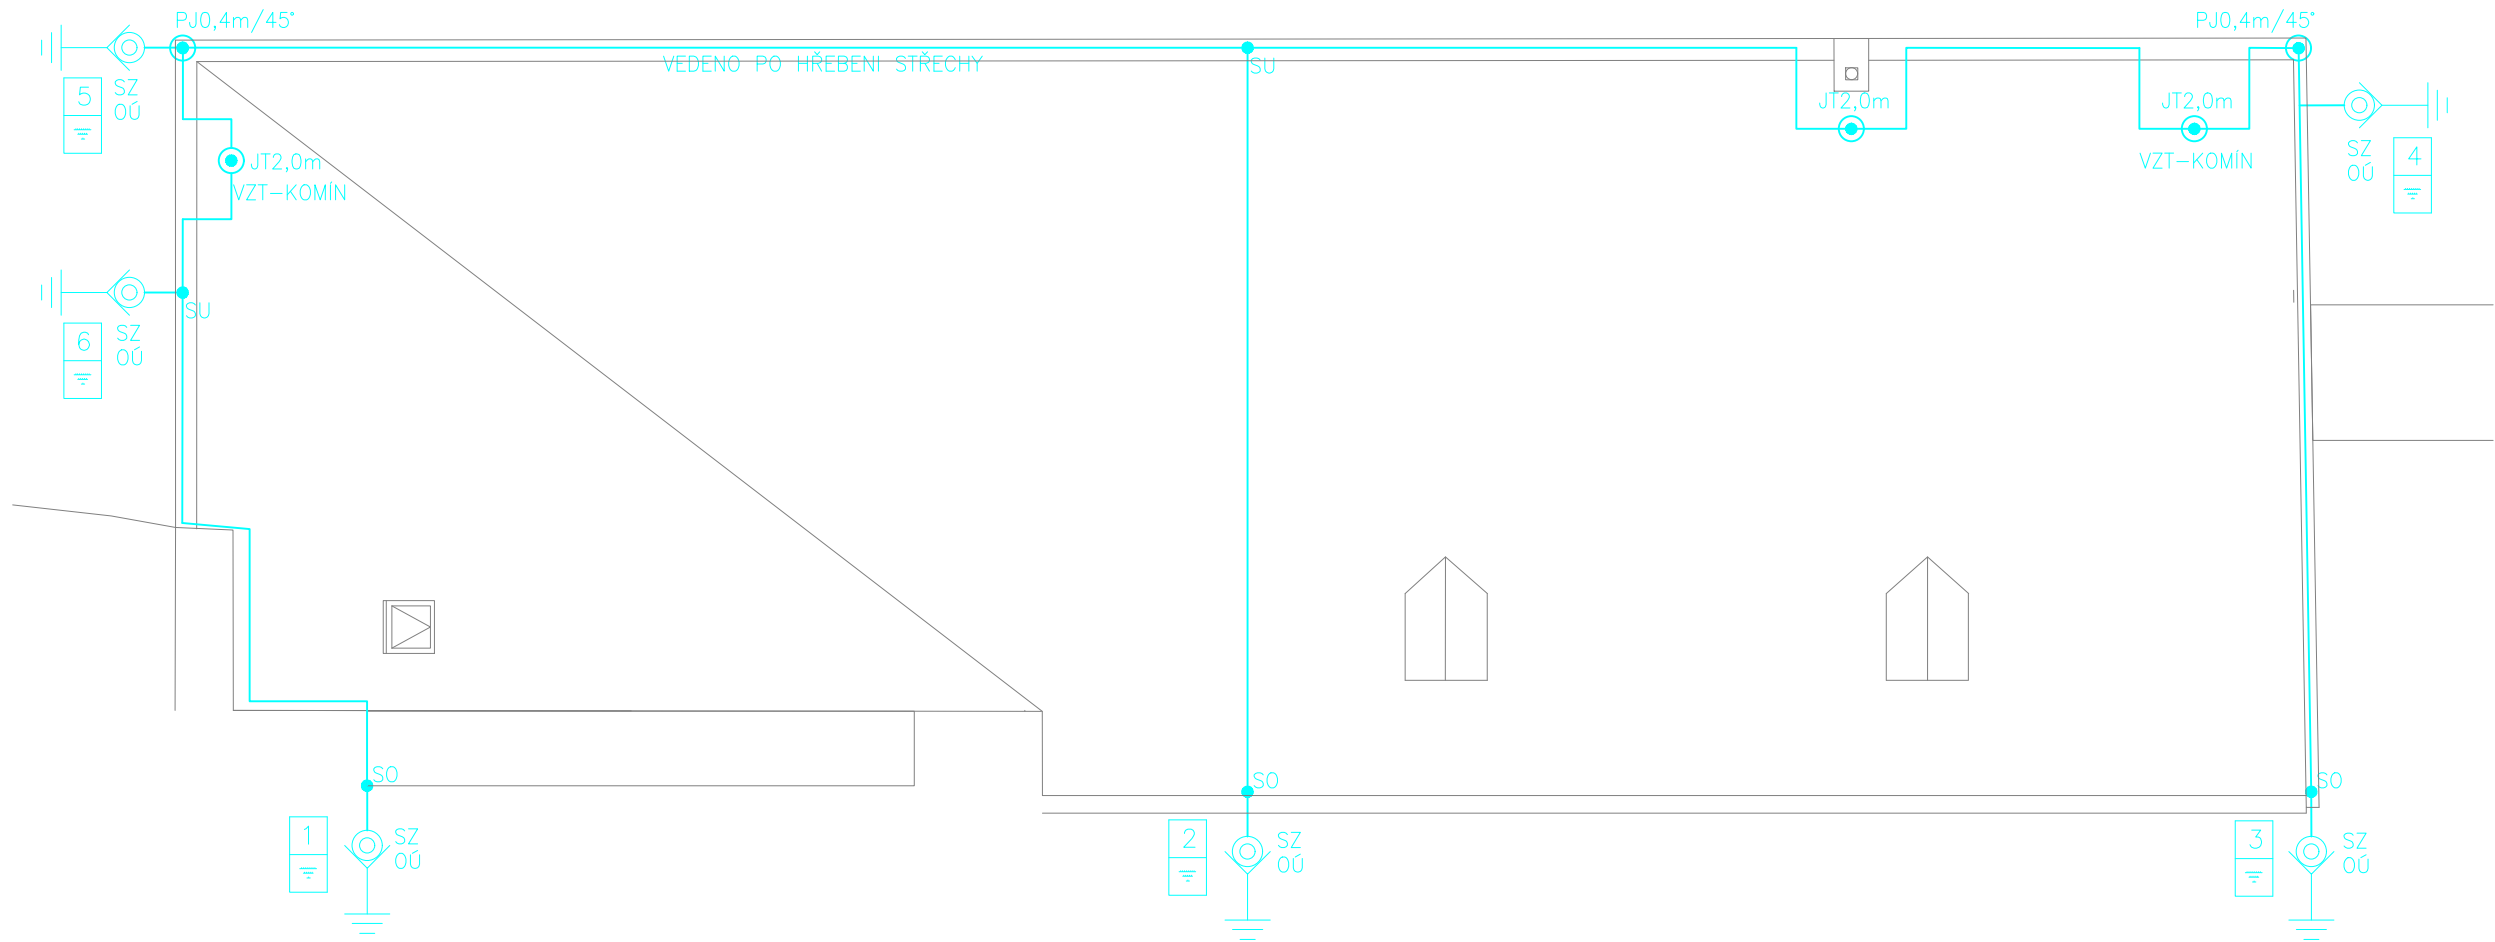

LEGENDA:

- JÍMACÍ VEDENÍ–AlMgSi D8 NA PODPĚRÁCH, ROZTEČ MAX.0,8m
- VODIVÝ SPOJ – SVORKA
- JÍMACÍ TYČ / POMOCNÝ JÍMAČ
- SVOD Z JÍMACÍ SOUSTAVY  
ZKUŠEBNÍ SVORKA+OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1,7m
- ZEMNÍ PŘÍVOD Z DRÁTU FeZn D10, PŘIPOJENÝ SVORKAMI 2xSR03  
DÉLKA PŘÍVODU NA TERÉN MIN. 2,5m
- UZEMNĚNÍ – PÁSEK FeZn 30x4 V HL. MIN. 0,8m




TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBJEKT: ZDĚNÝ, DEPOZITÁŘ, HISTORICKÝ  
STŘECHA: PULTOVÁ, BŘIDLICE  
KROV: DŘEVĚNÝ  
JÍMACÍ SOUSTAVA: HŘEBENOVÁ, DRÁT AlMgSi D8  
UZEMNĚNÍ: OBVODOVÉ, TYP B, PÁSEK FeZn 30x4  
TRÍDA LPS: III  
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST: VZDUCH: 0,41m  
ZDIVO: 0,83m  
OCHRANNÝ ÚHEL JÍMAČŮ: NA HŘEBENI: 54°  
NA ATICE: 57°  
NAD PŘÍSTAVBOU: 60°

POZNÁMKA:

TYPY PODPĚR PRO JÍMACÍ VEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁNO DLE FINÁLNÍ KRYTINY!  
JÍMACÍ TYČE BUDOU UMÍSTĚNY OD CHRÁNĚNÉHO PRVKU MIN. VE VZDÁLENOSTI 0,5m  
VÝKOPOVÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ULOŽENÍM PÁSKU FeZn 30x4 A ZEMNÍCH PŘÍVODŮ ZAJIŠŤUJE STAVBA  
SPOJE V ZEMI BUDOU PROVEDENY SVORKAMI A ANTIKOROZNĚ OŠETŘENY STEJNĚ JAKO PŘECHODY ZEMNÍCH PŘÍVODŮ  
MEZI ZEMÍ A VZDUCHEM V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 33 2000–5–54 ED.3  
U KAŽDÉHO SVODU BUDE UMÍSTĚNA VÝSTRAŽNÁ TABULKA, ŽE V DOBĚ BOUŘKY SE ČLOVĚK NESMÍ ZDRŽOVAT V OKRUHU 3m OD SVODU  
VEŠKERÉ PRVKY POUŽITÉ NA SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA  
INSTALACE SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM BUDE PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY SOUBORU NOREM ČSN EN 62 305 A  
ČSN 33 2000–5–54 ED.3.

REVIZE 1: ZMĚNA NÁVRHU OSVĚTLENÍ

|   |   |            |   |   |                          |               |
|---|---|------------|---|---|--------------------------|---------------|
| ZMĚNA: ☹  | POČET: —  | ZAKÁZKA: — | DATUM: —  | ZPRACOVAL: —  | SCHVÁLIL: —              |               |
| SKS s.r.o.,   | BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO                           |            | TEL: +420 516 417 643   | FAX: +420 516 417 663   |                          |               |
|  | OBJEKT: Horácká galerie v NMnM, rekonstrukce hosp. obj. |            |   | INVESTOR: Kraj Vysočina   |                          | MV<br><br>004 |
|   | VÝKRES: JÍMACÍ SOUSTAVA                                 |            |   | Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33   |                          |               |
|   | ZODP.PROJEKTANT: K. ZOUHAR                              |            |  | DATUM: 06/2023  | MĚŘITKO: 1:100           |               |
|   | KRESLIL: K. ZOUHAR                                      |            |   | ZAKÁZKA: 004197   | FORMÁT: A3               |               |
|   | SCHVÁLIL: ING. R. PÍREK                                 |            |   |  | SPECIALIZACE: SILNOPROUD |               |