


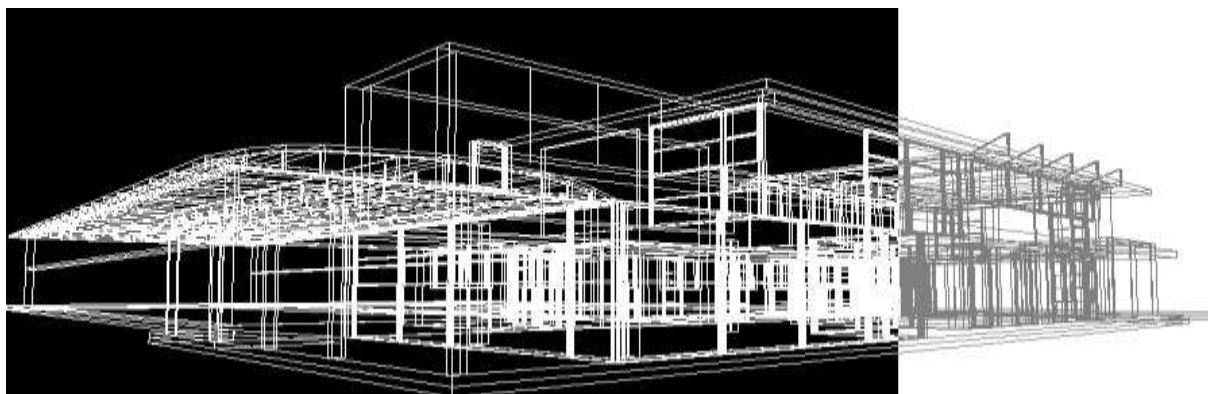

SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN

oprava tělocvičny

investor
Kraj Vysočina
Žižkova 57
687 33 Jihlava

SO 01 Budova

D.1.3. Výpis prvků PSV

vitráže

ING. MICHAL ZLATUŠKA *ARCH*

Žerotínova 357
Jaroměřice n. Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ 6903044566
568441100
603218487
fax 568441548
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Všeobecné technické pokyny k provedení

Technické pokyny

1. zhotovitel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem
2. zhotovitel je povinen před zahájením výroby provést **kontrolu rozměrů na stavbě**, které budou zaneseny do předložené dodavatelské dokumentace k odsouhlasení zástupci investora
3. dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části
4. montáž všech vnějších prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose, dodavatel zajistí geodetickou kontrolu a výsledky měření předá projektantovi.
5. pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním, zámečnickým konstrukcím popř. klempířským výrobkům.
6. před dokončením stavby musí zhotovitel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a konstrukcí dotčených touto prací
7. Při zpracování dílenské dokumentace musí být dodrženy požadavky investora na konstrukci, design a zpracování detailů.
8. před zahájením výroby všech zámečnických výrobků, provede dodavatel kompletní statické posouzení všech prvků, spojů a kotvení. Případné nesrovnalosti s prováděcí dokumentací zkonzultuje dodavatel s generálním projektantem a architektem.
9. Veškeré viditelné svary musí být přebroušeny a začištěny.

Dodavatelská dokumentace

1. po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit dodavatelskou dokumentaci.
2. v rámci dodavatelské dokumentace je dodavatel povinen si překontrolovat a navrhnout dimenze všech nosných, kotvicích a dalších nosných prvků.
3. dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení investorovi tak, aby případné požadavky na změny neohrožily termín výstavby.
4. z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, kotvicí prvky, spojovací prvky, svary, typy svarů, upevnění prvků, atd.
 - před výrobou a úpravou prvků provést vždy jejich přeměření přímo na místě !
 - součástí dodávky repasí se rozumí (pokud je ve výpise uvedeno) i kompletní demontáž prvků (včetně rámů) a jejich zpětné osazení včetně případné výměny či doplnění kotevních prvků a jejich dopasování a dotmelení ke stavebním konstrukcím
 - veškeré typové výrobky zabudovat vždy podle návodů, montážních a technologických pokynů udávaných výrobcí jednotlivých výrobků, k jejich montáži a zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky apod.
 - součástí dodávky nových výrobků je i dodávka nezbytných kotevních prvků a jejich zabudování do stavebních konstrukcí včetně dopasování a dotmelení
 - přípravu jednotlivých podkladů provádět vždy dle pokynů výrobců případně dodavatelů dále aplikovaných materiálů a výrobků
 - ocenění repasí musí být minimálně takové, aby mohl být předmětný výrobek v případě nutnosti kompletně nahrazen novou replikou bez navyšování ceny investorovi !
 - nové olov. profilu „H“, tl. 7mm budou spájeny cínem pouze ve spojích. Složené výplně budou následně plošně přetmeleny naředěným tmelem s fermeží a vyčištěny. Hotové dílce budou upevněny do rámců, zatmeleny sklen. tmelem a opatřeny kovovými výztužemi, které budou upevněny k dílcům a rámu
 - spáry mezi kamenným ostěním a okenními rámy budou vyplněny trvale pružným tmelem pro vnější prostředí

Při provádění jednotlivých technologických postupů je nezbytné dodržovat veškeré technologické předpisy a pokyny (včetně přípravy podkladů) udávané výrobcí používaných materiálů i v případě, že nejsou touto dokumentací citovány.

Přestože byly technologické postupy navrženy po konzultacích a po projednání s jednotlivými výrobcí musí si dodavatel stavby před aplikací technologií, při nichž dochází ke kombinování materiálů od různých výrobců, vyžádat písemný doklad od výrobců, že uznávají záruku i za předpokladu této kombinace. V opačném případě se dodavatel obrátí na projektanta, který určí technologii alternativní.

REPASE

Není-li stanoveno jinak, repasí se rozumí kompletní odstranění barev a laků, nahrazení opotřebených

a výrazně destruovaných částí stejným materiálem dle původní tvarové profilace případně doplnění chybějících částí restaurátorskou technikou, narovnání druhotně deformovaných prvků do původního tvaru, celkové přebroušení a odrezení a několikanásobný vrchní antikorozní nátěr.

Oprava původního kování, náhrada nepůvodního nebo nefunkčního materiálovou a tvarovou kopií, zprovoznění historických zámků (všechny železné části budou očištěny, odrezeny a následně opatřeny antikorozním nátěrem).

Zasklené části budou očištěny, prasklé a poškrábané vyměněny za nové stejné.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava kovových částí bude provedena antikorozním nátěrem Herbol Protector. Speciální, barevný silnovrstvý nátěr se speciálními ochrannými proti světlu a povětrnostním vlivům s antikorozní zinek-fosfátovou pigmentací.

Součástí položky je dodávka materiálu, příslušenství, aplikačních prostředků a příprava podkladu.

Skladba povrchové úpravy:

- 1) Základní nátěr
- 2) Mezinátěr
- 3) Finální nástřik

Příprava podkladu, tloušťky jednotlivých vrstev povrchové úpravy budou vycházet z technologického předpisu výrobce nátěrových hmot.

Barva bude upřesněna na základě výběru barvy povrchové úpravy objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad bílá v blízkosti RAL 9001) - odstín barvy lomená bílá

1V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Zasklení lokálně dochováno, lokálně nahrazeno novodobým nevhodné tloušťky a barevnosti, lokálně nahrazena vitraj tabulovým sklem, s odstraněním ztužujících vitrajových příček.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějících skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky a barevnosti s původním. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



2V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Zasklení lokálně dochováno, lokálně nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti, ve spodní čtvrtině okna nahrazena vitraj tabulovým sklem, s odstraněním ztužujících vitrajových příček.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějících skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních rámu a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní. Revize vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



3V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



4V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



5V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



6V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Původní vitrajové zasklení nedochováno, nahrazeno tabulovým sklem, s odstraněním ztužujících vitrajových příček.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



7V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Původní vitrajové zasklení nedochováno, nahrazeno tabulovým sklem, s odstraněním ztužujících vitrajových příček.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



8V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/2350mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



9V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, ve spodních dvou třetinách, v horní obloukové, nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Ve střední části vitraj uvolněná z rámu, kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící horní obloukové třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



10V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, ve spodních dvou třetinách, v horní obloukové, nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Ve střední části vitraj uvolněná z rámu, kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící horní obloukové třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



11V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, v horních dvou třetinách, s některými poškozenými tabulkami zasklení, v dolní třetině je nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící dolní třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



12V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Zasklení lokálně dochováno, dvě tabulky rozbité, lokálně nahrazeno původní zasklení novodobým, nevhodné tloušťky a barevnosti, uvolněná a nefunkční ztužující vitrajová příčka.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Oprava či doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



13V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava či doplnění, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



14V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, v horních dvou třetinách, s některými poškozenými tabulkami zasklení, v dolní třetině je nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící dolní třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje, jejich případná oprava, doplnění či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



15V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, v horních dvou třetinách, s některými poškozenými tabulkami zasklení, v dolní třetině je nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící dolní třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



16V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, v horních dvou třetinách, s některými poškozenými tabulkami zasklení, v dolní třetině je nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící dolní třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



17V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodovaný. Zasklení vitrají dochováno, ve spodních dvou třetinách, v horní obloukové, nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Ve střední části vitraj uvolněná z rámu, kotvení k ztužujícím příčkám vitrají porušeno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějící horní obloukové třetiny vitraje, jako repliky dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitrají, jejich případná oprava či výměna. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní. Revize okenního rámu a jeho případná oprava, u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



18V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



19V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Zasklení vitrají dochováno.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Případná výměna „zaslepených“ skel, které nejde vyčistit, za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Kontrola ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámu ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



20V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 650/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu. Zasklení lokálně dochováno, dvě tabulky rozbité, lokálně nahrazeno původní zasklení novodobým, nevhodné tloušťky a barevnosti, uvolněná a nefunkční ztužující vitrajová příčka.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění chybějících skel či rozbitých skel a nahrazení novodobě vložených nevhodných skel za sklo shodné tloušťky, barevnosti a povrchu s původním. Oprava či doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení vitraje. Revize olověných vitrajových spojů skel a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za spoj shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních rámců ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



21V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 600/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



22V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 600/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	



23V	POČET KUSŮ	1
	Vitrajové okno 600/1550mm	
STÁVAJÍCÍ STAV	Kovový rám okna konstrukčně v dobrém technickém stavu, lokálně zkorodován. Původní vitrajové zasklení nahrazeno novodobým tabulovým sklem nevhodné tloušťky a barevnosti. Původní ztužující vitrajové příčky odstraněné.	
MATERIÁL	Kovaný prvek	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Dožilý krycí nátěr	
NÁVRH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚPRAV	Celková repase, očištění, nová antikorozní úprava okenního kovového rámu, černá matná. Doplnění odstraněné vitraje jako replika dle dochovaných, se zachováním profilace prvků a tloušťky i barevnosti skla, včetně jeho povrchu. Doplnění ztužujících vitrajových příček a ukotvení větraje. Revize okenních ráků a jejich případná oprava u většího poškození náhrada za prvek shodné profilace s původní.	
POZNÁMKA	Dotmelení okenních ráků ke kamennému ostění trvale pružným tmelem pro vnější použití	

