


# VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ HD-PE

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30 m v komunikaci a 1,50 m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

V komunikaci

Ve volném terénu

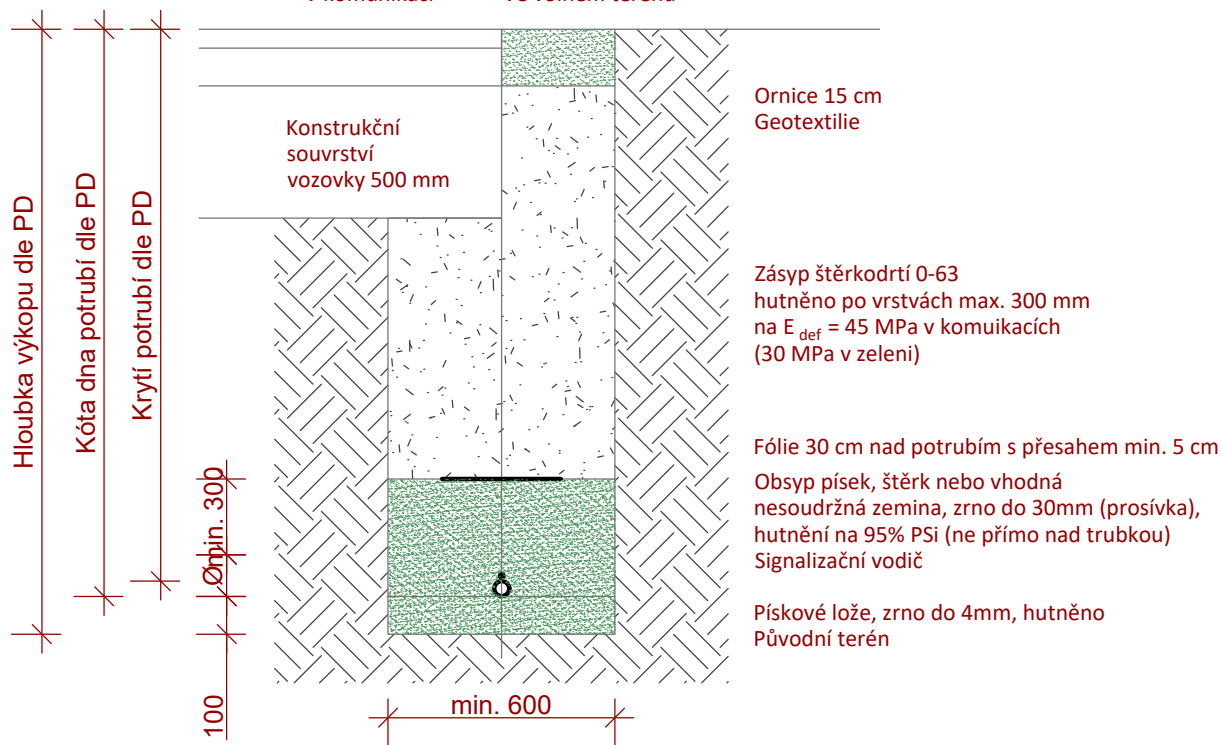


## NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY DLE ČSN EN 1610

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m]
< 1,00	nevýžaduje se
$\geq 1,00 \leq 1,75$	0,80
$> 1,75 \leq 4,00$	0,90
$> 4,00$	1,00

## NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DLE ČSN EN 1610

JMENOVITÁ SVĚTLOST [DN]	ZAPAŽENÁ RÝHA [m]	NEZAPAŽENÁ RÝHA [m]	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
$\leq 225$	$\varnothing + 0,40$	$\varnothing + 0,40$	$\varnothing + 0,40$
$> 225 \text{ až } \leq 350$	$\varnothing + 0,50$	$\varnothing + 0,50$	$\varnothing + 0,40$
$> 350 \text{ až } \leq 700$	$\varnothing + 0,70$	$\varnothing + 0,70$	$\varnothing + 0,40$
$> 700 \text{ až } \leq 1200$	$\varnothing + 0,85$	$\varnothing + 0,85$	$\varnothing + 0,40$
$> 1200 \text{ OD}$	$\varnothing + 1,00$	$\varnothing + 1,00$	$\varnothing + 0,40$

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 28145968
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 28145968
Vypracoval:	Ing. Daniel Benda, Ojířova 81, Tábor 39003, IČ 87466759
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Lokalita:	KÚ: Světlá nad Sázavou [760510]; parc.č. KN 190/1; 190/3 ; 213/1; 213/3; 334



DSP

Číslo zak. :	...	Paré :
Datum :	Duben 2017	
Ozn. části :	D.1.4.a)2	
Měřítko :	Č. výkresu :	
<b>1:20</b>	<b>05</b>	

Akce:	<b>TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II</b> <b>VÝSTAVBA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - DOZP 2</b>
Obsah :	D.1.4.a) Zdravotně technické instalace VNITŘNÍ VODOVOD - vzor uložení potrubí