


R. Lell

C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>R. Lell</i>	 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA	<i>Pučálka</i>			
VYPRACOVAL	Ing. Jonáš GRATZA	<i>Gratza</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	KSÚS VYSOČINA	DATUM	04/2019
AKCE				FORMÁT	A4
II/387 kříž. s I/19-hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011				MĚŘÍTKO	-
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18156
				ARCHIVNÍ ČÍS.	C_DOK.doc
PŘÍLOHA				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
DOKLADY					1

Seznam dokladů

Název akce: **II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011**

Stupeň: **PDPS**

Oprávnění k činnosti:

- 1 Plná moc pro zastupování
- 2 Doklad o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru

- 5 E.ON Česká republika
- 6 CETIN
- 7 GasNet s.r.o.
- 8 T-Mobile Czech Republic a.s.
- 9 Vodafone Czech Republic
- 10 MO-SEM
- 11 Vodárenská akciová společnost
- 12 Obec Ujčov - vodovod

Vyjádření a stanoviska k záměru:

- 13 MÚ Bystřice nad Pernštejnem Odbor dopravy
- 14 MÚ Bystř.n.Pern OÚP a SÚ §96.
- 15 NIPI Bezbariérová prostředí
- 16 KHS Jihlava
- 17 HZS ÚO Žďár nad Sázavou
- 18 Agentura logistiky Olomouc
- 19 KÚ Vysočina_OŽP_NATURA
- 20 PČR DI ŽďárNSáz závazná stanoviska.
- 21 KÚ Vysočina OŽP EIA
- 22 Lesy ČR-bude doplněno
- 23 Povodí Moravy, závody Dyje-bude doplněno
- 24 MěÚ Bystřice nad Pernštejnem Odbor ŽP-bude doplněno
- 25 MO-SEM

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí:

- 26 CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- 27 EON - řeší investor
- 28 Obec Ujčov - vodovod - řeší investor
- 29 Obec Ujčov (VO+kabel TV) - řeší investor
- 30 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.)

Vyjádření majitelů dotčených a sousedních pozemků:

- 31 Sousední pozemek Miloš Dobruský
- 32 Sousední pozemek Vladislav Mitáš
- 33 Sousední pozemek Josef Blecha
- 34 Obec Ujčov

Zápisy z projednání:

- Z1 Záznam z výrobního výboru ze dne 3.10.2018
- Z2 Záznam z výrobního výboru ze dne 19.11.2018
- Z3 Záznam z výrobního výboru ze dne 4.2.2019
- Z4 Záznam z TDK ze dne 18.3.2019

Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského zákoníku

Zmocnitel: **Kraj Vysočina**
Adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
IČO: 70890749
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem

Zmocněnec: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno
IČO: 46974806
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS, včetně vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro stavbu:

II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011

v souladu se smlouvou o provedení veřejné zakázky číslo 120209.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.

V Jihlavě dne **17. 09. 2018**

V Brně dne 11.9.2018

Zmocnitel:


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zmocněnec:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806


Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 18 968

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Martin Řehulka

jméno a příjmení

700518/4472

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1003412

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 3.12.1999

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: ZUMB/30421/2009/Fe/3

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**
Identifikační číslo: **46974806**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009



Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová



STAVCERT

Praha, spol. s r. o.

U Výstaviště 3, Praha 7

**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

ČIA je signatářem multilaterální dohody EA a IAF o vzájemném uznávání



vydává

CERTIFIKÁT

pro

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný

system managementu kvality

pro

projektovou činnost v investiční výstavbě

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát č. QMS-4006/2017

První certifikace: 2.prosince 1998

V Praze dne 19.1.2017



Platnost do 19.1.2020

Ing. Pavel Florian
jednatel



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osova 20, 625 00 Brno

Došlo: 19. 10. 2018

Č.j.: 16951/2018

Číslo zakázky: 18156

Vyřizuje: tocaman

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osova 717/20
625 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.eon-distribuce.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16282125

Nové Město na Moravě, 16.10.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: I-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č.
387 - 011
Místo stavby: K.ú. Ujčov - žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním
žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** → **Souhlas
s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: 16282125

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Ambrož, tel.: 56652-2148, email: pavel.ambroz@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.



Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Milan Kakač, tel.: 54514-5725, email: milan.kakac@eon.cz

Vyjádření má platnost do 12.10.2020.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213 DIČ: CZ25186213 111

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje pouze v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECZR)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Česká republika, s.r.o.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	II-387 křiž. s I-19 ? hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Ujčov
	Kat. území / č. parcely	Ujčov
Platnost Vyjádření	12. 10. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 12. 10. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 10. 2018 pod č.j. 749483/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 749483/18

Číslo žádosti: 0118 281 766

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.


se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz



Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001807873

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
08.11.2018

Věc:

II-387 kříž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011

K.ú. - p.č.: Ujčov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ – VTL (Jiří Jetelina, 532227209):

K výše uvedené akci sdělujeme, že v těsném sousedství Vašeho zájmového území senachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Ujčov [*]: VTL obec (dále jen RS), zejména přívodní kabel nn.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotvováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,


a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001807873 ze dne 08.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Ujčov.

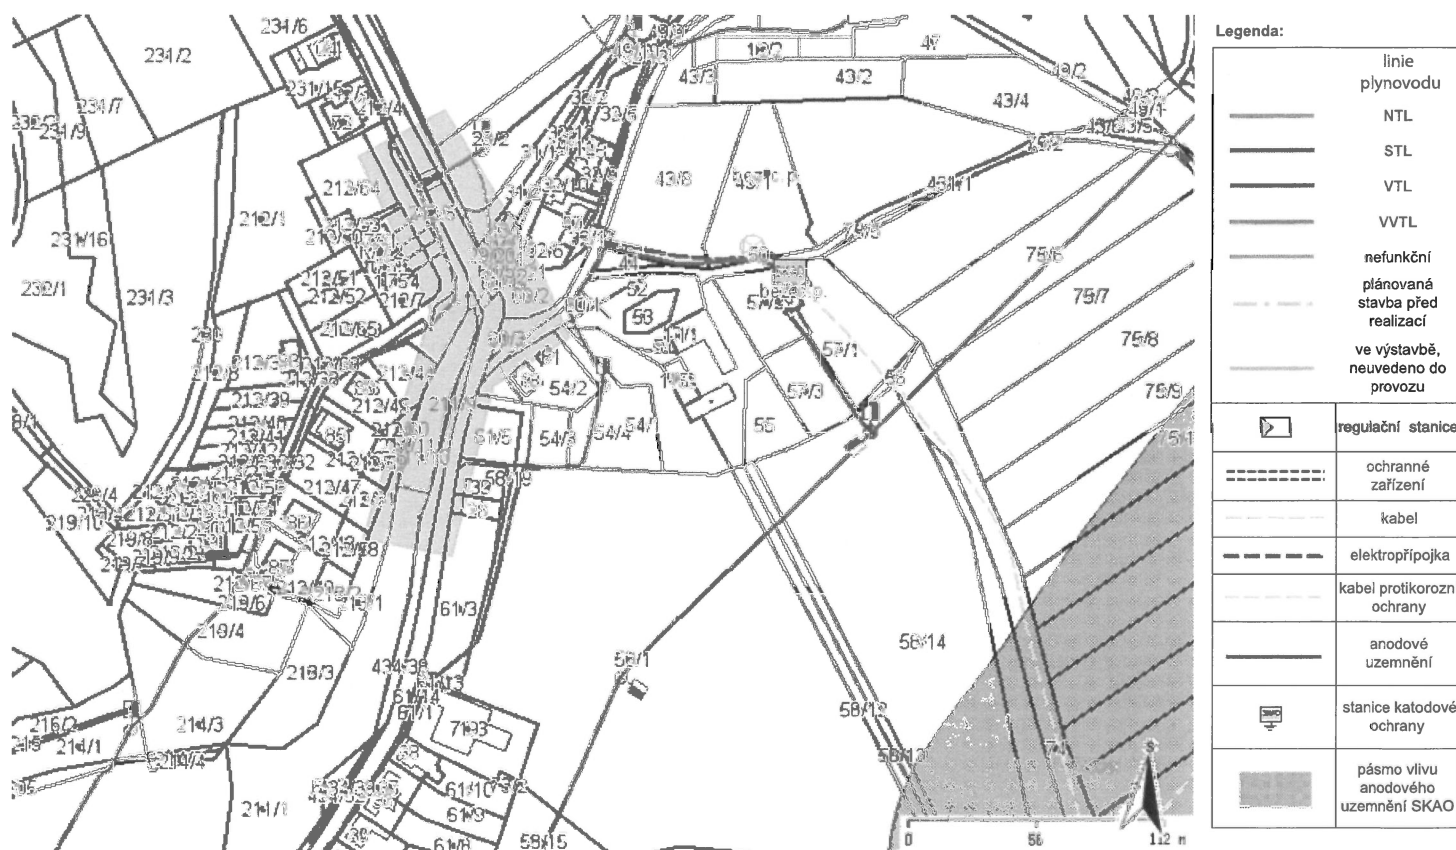



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS,
spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 20

62500 BRno

Naše značka: **E37394/18**

V Praze dne: **12.10.2018**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E37394/18**
Název stavby /akce: **II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011**
Datum podání žádosti: **12.10.2018**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.**
IČ: **46974806**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Soňa Straková**
Adresa: **Osová 20**
Město / obec: **BRno**
PSČ: **62500**
Stát:
E-mail: **sona.strakova@pris.cz**
Telefonní číslo: **547214053**

Stavebník

Firma / organizace: **Kraj Vysočina**
Kontaktní osoba: **Ing. Hana Matulová**
Adresa: **Žizkova 1882/57**
Město / obec: **Jihlava**
PSČ: **586 01**
Stát:
E-mail: **matulova.h@kr-vysocina.cz**
Telefonní číslo: **564602219**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **5 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **04/2020**
Měsíc ukončení stavby: **08/2020**


Odeslání stanoviska

E-mail: **sona.strakova@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

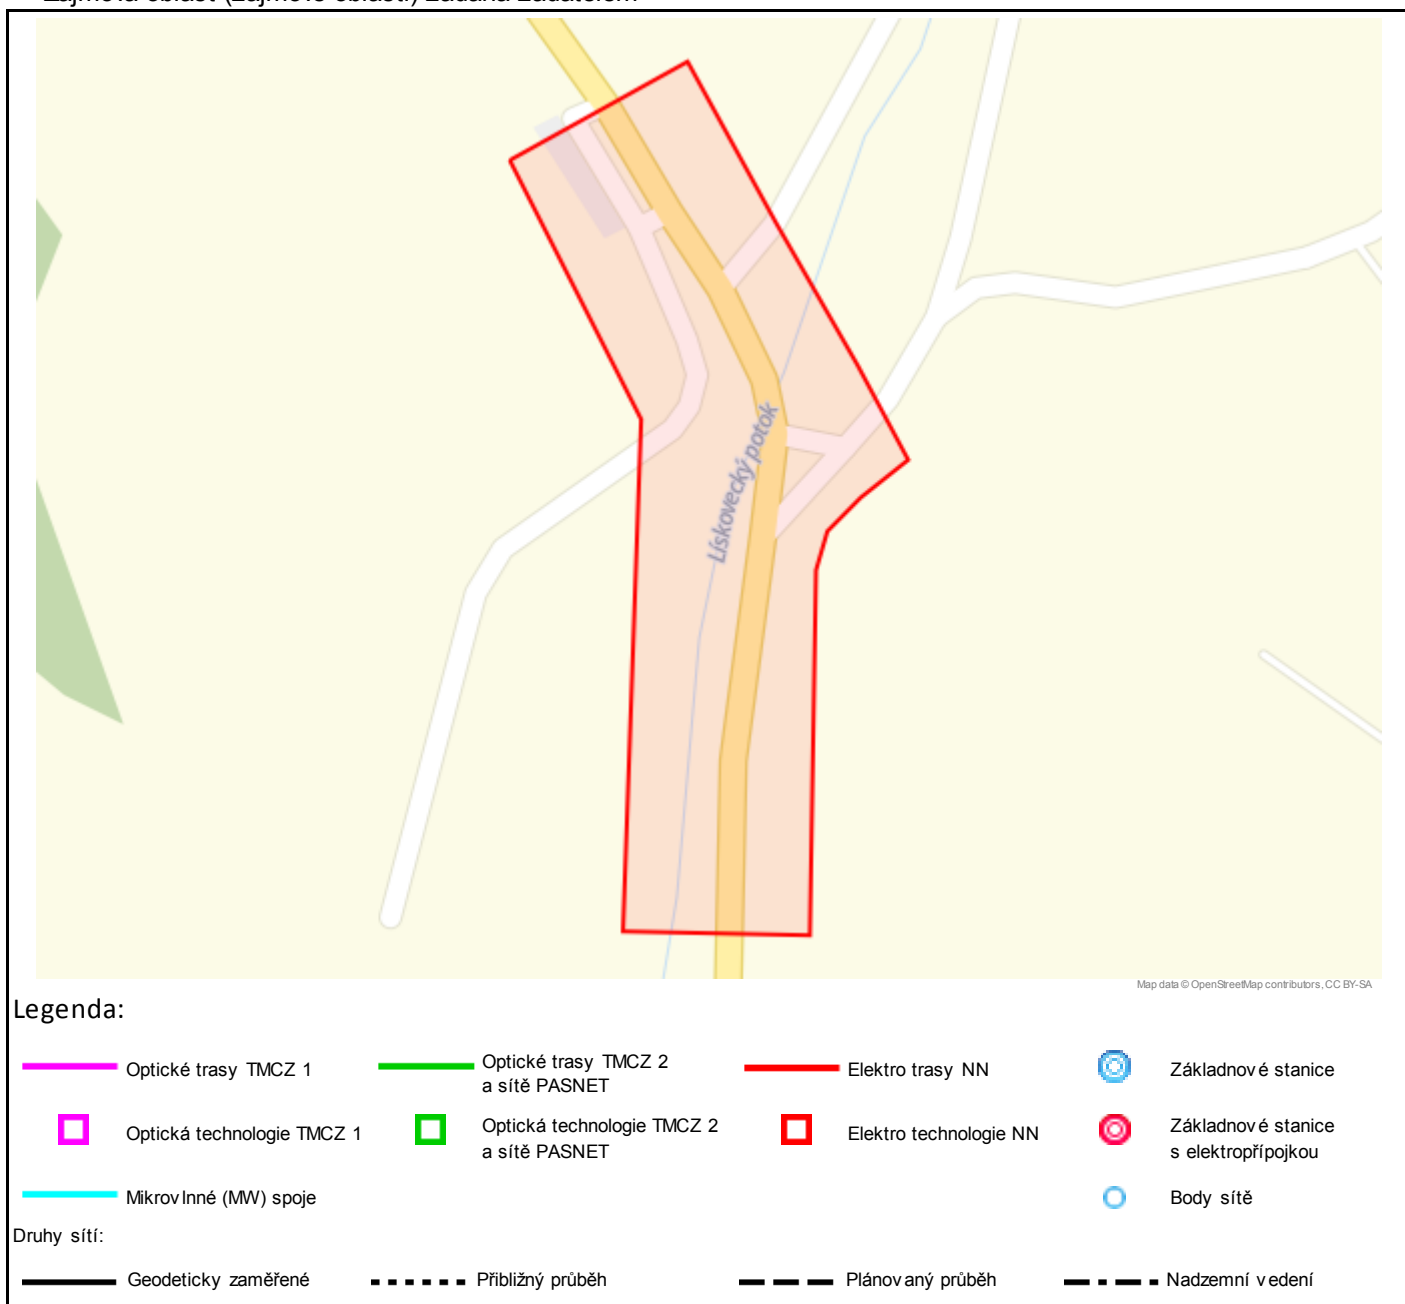

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-614435.529265242 -1126768.65364473,-614390.576108038 -1126749.96706457,-614373.833601221 -1126790.52537427,-614358.153789942 -1126826.59718059,-614348.615987058 -1126850.43884388,-614360.894146105 -1126858.1144671,-614369.746951547 -1126865.2369119,-614373.484164607 -1126874.17912686,-614384.647320299 -1126960.75936742,-614429.044213237 -1126954.86100907,-614411.121124444 -1126833.7027789,-614435.529265242 -1126768.65364473))



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno - Starý Lískovec

V Praze, 12.10.2018

Naše zn.: **181012-132496585**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **12.10.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_181012-132496585.pdf

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, IČO: 60162694, ID datové schránky: hjyaavk

Sp. zn.: 9700/74144/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 10. prosince 2018

Výtisk č. jediný

Počet stran: 2

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20

625 00 Brno

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace

Existence sítí: II-387 kříž. s I-19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387 - 011, p.č. 434/1, 49/11, 60/4, k.ú. Ujčov
K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svítavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany ČR neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO-ČR, a proto Ministerstvo obrany ČR požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

(včetně stanoviska Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc,

Dobrovského 6, 779 00 Olomouc)

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany ČR prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany ČR deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto vyjádření Ministerstva obrany ČR má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání. Vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení a bylo vydáno pouze pro potřebu vyhotovení projektové dokumentace.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Ing. Renata Štěpánková
ministrský rada
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 9700/74144/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto vyjádření Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694



Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/4300/2018-NR
Žádost 22634
Vyřizuje Nekuža Roman
Tel. +420 56651158
Žďár nad Sázavou 16.10.2018

Vyjádření k existenci zařízení ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS)

Název stavby: II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011
Místo stavby: Ujčov
Katastrální území: Ujčov, 434/38
Investor stavby: Kraj Vysočina, IČ 46974806

Vyjádření VAS:

v zájmovém území se v současné době NENACHÁZÍ žádné zařízení ve správě VAS.

Toto vyjádření VAS lze použít k územnímu, stavebnímu řízení a i k jinému řízení v pravomoci věcně příslušného orgánu státní správy.

VAS upozorňuje:

toto vyjádření VAS však nenahrazuje připojovací podmínky na vodovod a kanalizaci ve správě VAS. V případě požadavku napojení stavby na vodovod a kanalizaci ve správě VAS je nutné předložit projekt vodovodní a kanalizační přípojky v souladu s požadavky VAS – veškeré informace na <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy VAS)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

-12.1-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 21.11.2018
Č.j.: 2334/2018
Číslo zakázky: 18156
Vyřizuje: BOBECALON



Obec Ujčov, 592 62 Ujčov 19, IČ 00599891

Projekční kancelář PRIS s.r.o.

Osová 717/20

625 00 Brno

Váš dopis zn./č.j.
2018259903

Čís. jednací
88/2018/Mi

Vyřizuje/telefon
Vladislav Mitáš
724 161 139

V Ujčově dne
15.11.2018

Vyjádření k technické infrastruktuře – existenci sítí

V zájmovém území v k.ú. Ujčov, které vytyčuje polygon č. 1 (viz příloha Vaší žádosti), naše obec provozuje vodovodní řad veřejného vodovodu Ujčov.

Z důvodu, že trasa vodovodního řadu není geodeticky zaměřena, připojujeme její situační zakres v katastrální mapě.

S pozdravem


OBEC UJČOV
592 62 Nedvědice
IČO: 005 99 891

Vladislav Mitáš
starosta obce

Veřejný vodovod Ujčov - situační záznam

-12.2-

OBEC UJČOV
592 62 Nedvědice
IČO: 005 99 891

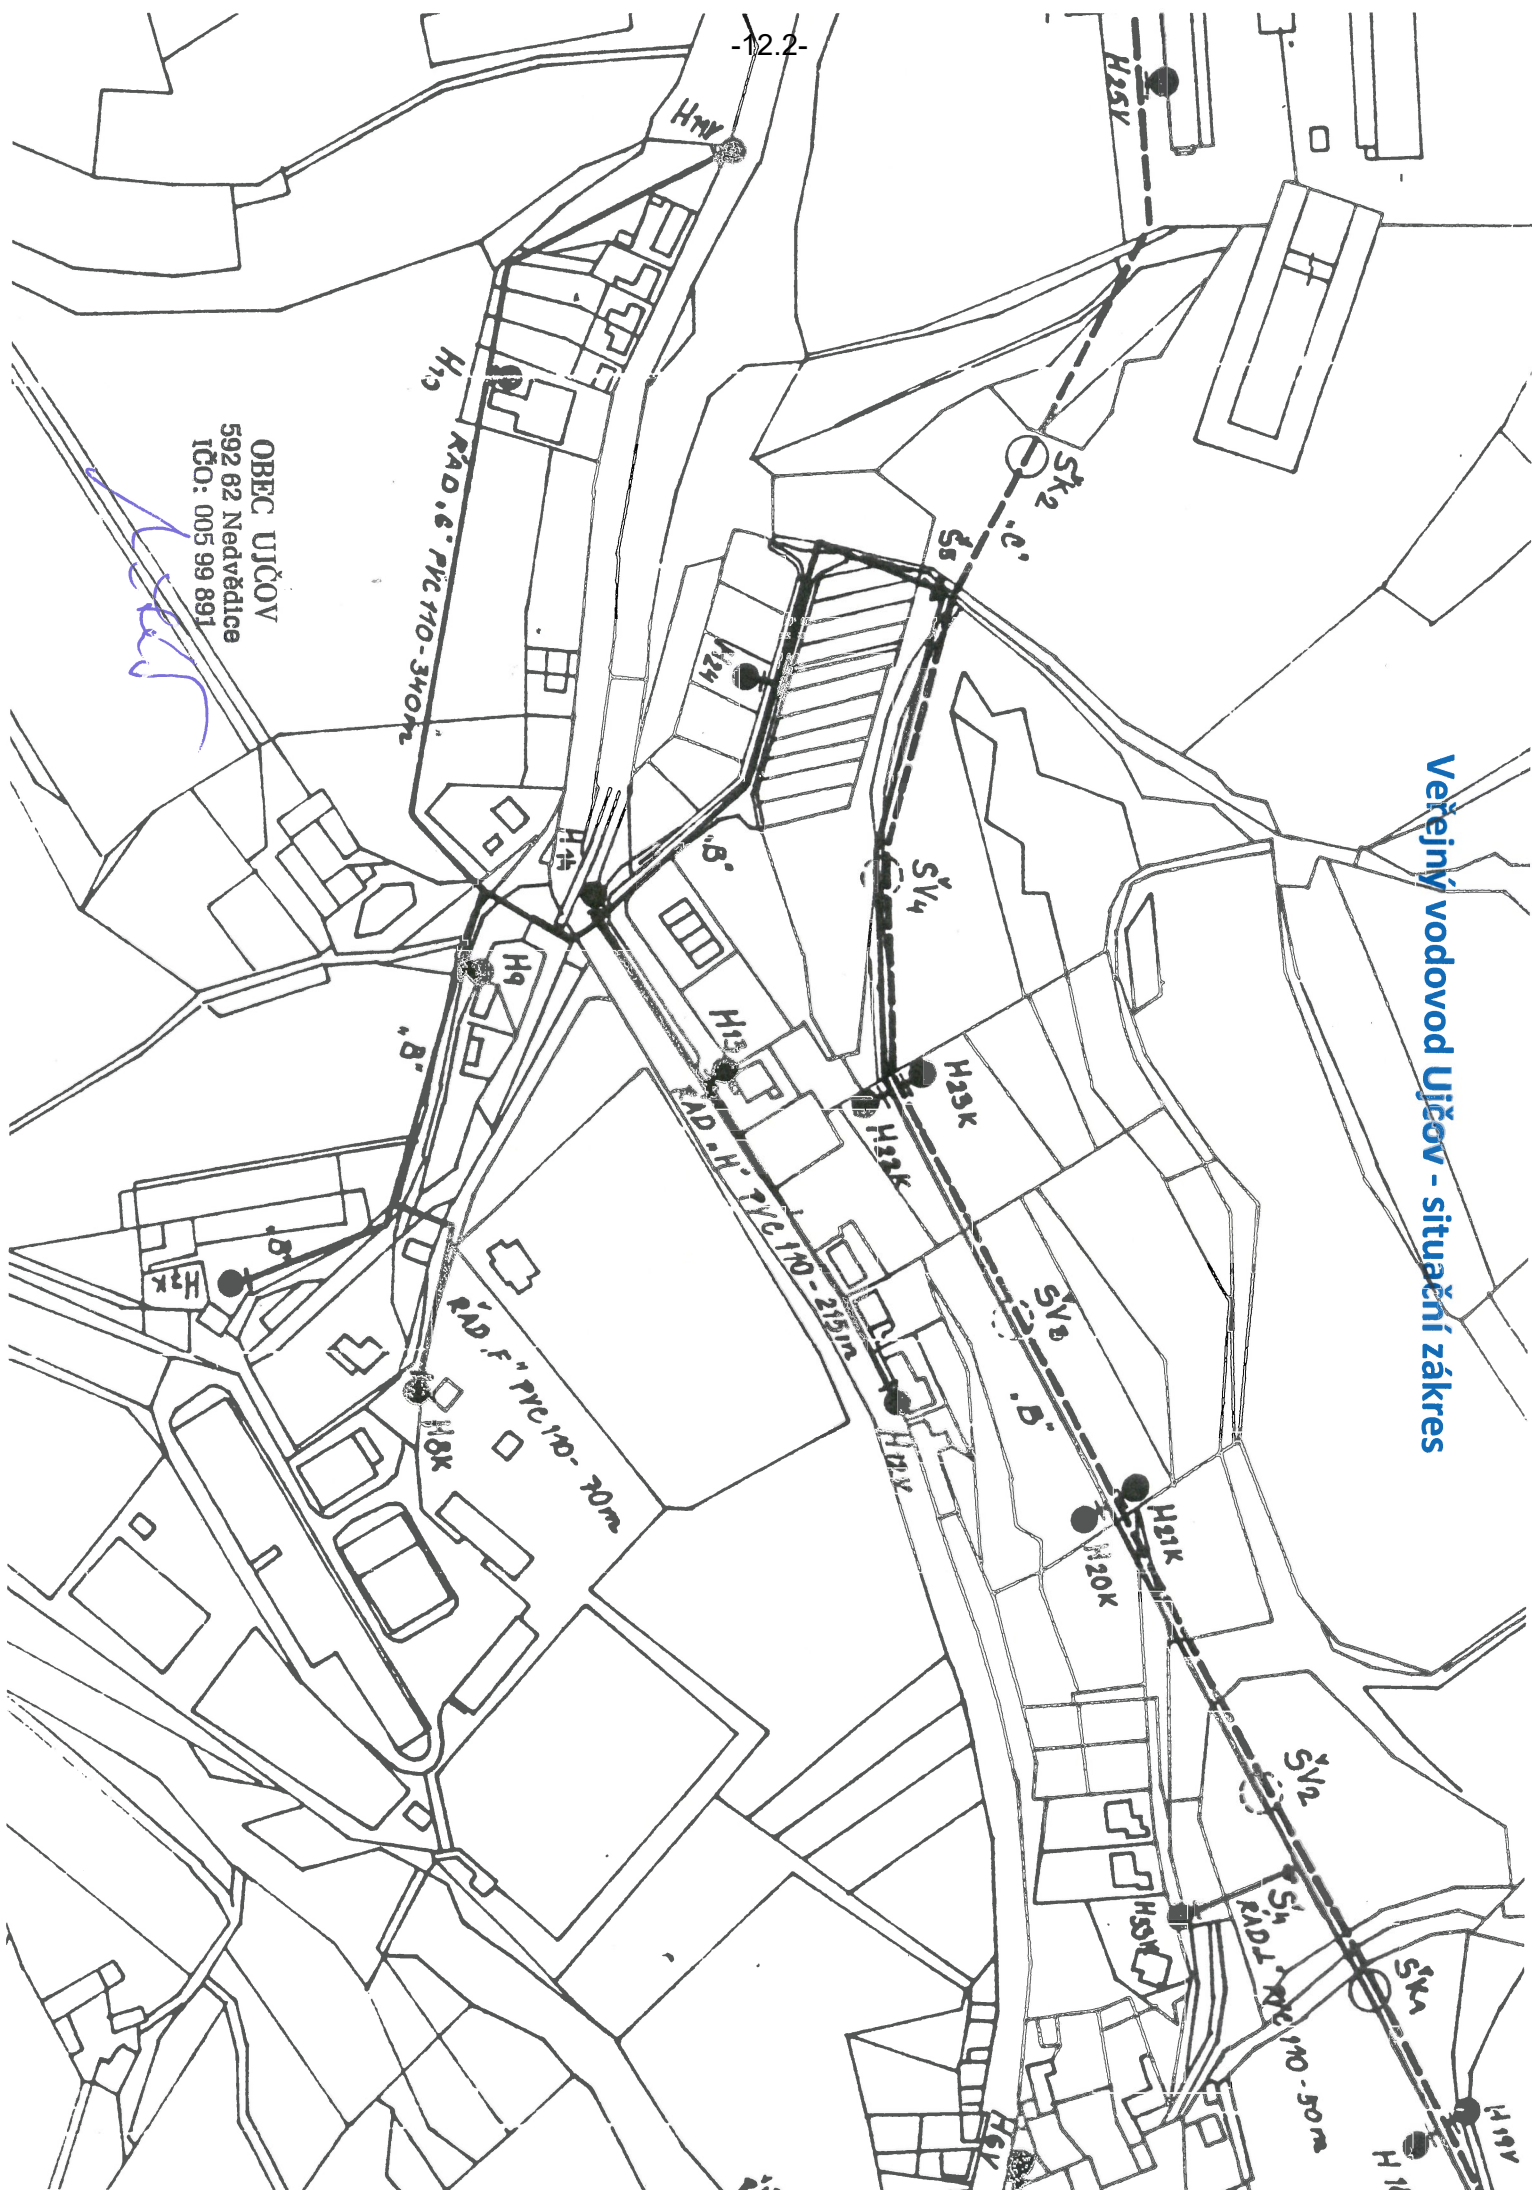

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor dopravy a silničního hospodářství

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311

Č.j: BYS 2748/2019

Bystřice nad Pernštejnem dne 25.2.2019

PRIS spol. s r.o., IČ 46974806, Osová 20, 625 00 Brno

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem obdržel dne 21.2.2019 žádost firmy PRIS spol. s r.o., IČ 46974806, Osová 20, 625 00 Brno, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby: „II/387 křiž. s I-19 - hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011“, situované v obci a k.ú. Ujčov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem posoudil předloženou dokumentaci z hlediska silničních zájmů.

Ve smyslu ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění posledních znění a doplňků (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"), Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, vydává

STANOVISKO

k výše uvedené projektové dokumentaci.

Zdejší úřad vydává souhlas s výše uvedenou projektovou dokumentací a stanovuje následující podmínky:

- stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací
- omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími

Na základě předloženého technického řešení a po splnění výše uvedených podmínek nemáme námitek k přeložené projektové dokumentaci.

OTISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Vyřizuje: Jiří Nykodým
tel: 566590326
e-mail: jiiri.nykodym@bystricenp.cz

Elektronický podpis - 25.2.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Jiří Nykodým
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 30.9.2019 13:40:22 +02:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

tel.566590311,fax.566590347

Adresa příjemce:

PRIS spol.s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno

vaše č.j. :

ze dne :

naše č.j.BYS/2747/2019/OÚP/St

vyřizuje : Ing. Tomáš Straka

tel. 566590348

e-mail:tomas.straka@bystricenp.cz

datum : 25.2.2019

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O
orgánu územního plánování

k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011“ na dotčených pozemcích p. č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1. 434/37, 434/1, 60/4, 211/10 v k.ú. Ujčov

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

Firma PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno podala dne 21.2.2019 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona na „II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011“ na dotčených pozemcích p.č. p. č.“ na dotčených pozemcích p.č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1. 434/37, 434/1, 60/4, 211/10 v k.ú. Ujčov. Investorem a stavebníkem Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění podle § 96b stavebního zákona

toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Záměr stavby „II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011“ dle předložené projektové dokumentace, **je přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1,2,3 a 5, z hlediska souladu s Územním plánem Ujčov a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.**

Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Firma PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno podala dne 21.2.2019 žádost o vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona na „II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011“ na dotčených pozemcích p.č. p. č.“ na dotčených pozemcích p.č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1. 434/37, 434/1, 60/4, 211/10 v k.ú. Ujčov. Investorem a stavebníkem Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválená dne 15.4.2015.

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1, 2, 3 a 5, nabytí účinnosti dne 30.12.2017.

Územní plán Ujčov po změně č.1, který nabytí účinnosti dne 10.10.2014.

Stavba se nachází v intravilánu obce Ujčov. Stavba řeší náhradu mostu ve stávající poloze a související úpravu komunikace II/387, napojení místních komunikací a chodníku. Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6-6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65 m. Napojení na místní komunikaci (SO 102) zlepšuje stávající stav. Změna napojení místní komunikace (SO 103) z vidlicovité na stykovou křižovatku příznivě zlepšuje jízdní komfort. Na začátku úseku je na 5 m plynule napojen stávající stav. Na konci úseku je komunikace připravena na napojení dalšího plánovaného úseku. Chodník je na začátku a na konci úseku plynule napojen na stávající stav.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší. Platný územní plán Ujčov je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Umístění stavby mostu je situováno do stabilizované plochy dopravní infrastruktury -Ds – silnice II. stabilizačních ploch veřejných prostranství. Ve stabilizované ploše dopravní infrastruktury - Ds je přípustné umísťování staveb a zařízení pozemních komunikací (k), stavby a zařízení pro dopravu v klidu (p) a ostatní dopravní zařízení a stavby včetně příslušejících pozemků. Ve stabilizované ploše veřejných prostranství – VP je přípustné umísťovat pozemky pro veřejnou zeleň, pozemky návesního prostoru a uličních prostorů, pěší stezky a chodníky. Dle výše uvedeného je rekonstrukce mostu a související stavební úpravy v souladu s Územním plánem Ujčov.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem jako orgán územního plánování posuzoval navrhované umístění z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek § 19 odst.1 písm. g) (vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků). Výstavbou nového mostu s náhradením havarijního mostu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení napojení místních komunikací a rovněž k bezpečnému přepravení případných průtoků pod mostní konstrukcí.

Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem Ujčov i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. g) stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud

toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Vzhledem k tomu, že záměr je v souladu s Územním plánem Ujčov souhlasíme rovněž s vydáním stavebního povolení dle §15 odst.2 stavebního zákona.

Obdrží doporučeně na dodejku:

PRIS spol.s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

kraj Vysočina

Žižkova 54

687 33 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:
25.02.2019

Naše značka:
012190007

Vyřizuje:
Ing. Lubomír Grošof

dne:
25.02.2019

Věc: II/387 křiž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ujčov

Stavebník: Kraj vysočina

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Č. zakázky: 18156

Datum: 03/2019

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce sil. II/387 křiž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011. Stavba řeší náhradu mostu ve stávající poloze a související úpravu komunikace II/387, napojení míst. komunikací a chodníku. Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6-6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65 m. V celé délce rekonstrukce komunikace je zajištěno bezbariérové užívání. Chodníky splňují požadavky pro bezbar. užívání svým příčným i podélným sklonem. Podélný sklon je 6,6 % a příčný 2 %. Na vnější straně chodníku je zachována umělá vodící linie v podobě obrubníku výšky 60 mm a ocelovým zábradlím na mostě. V rámci stavby nejsou navrženy nové přechody ani místa pro přecházení. Zábradlí na mostě je ocelové se svislou výplní, výška zábradlí 1,1 m. Na levé straně terén přímo navazuje na chodníkový obrubník. Násyp se směrem k mostu zmenšuje s ohledem na připoj. chodníku k vozovce. Pravá strana je ukončena zvýšeným obrubníkem +60 mm. Svah za zvýšeným obrubníkem je ve sklonu 1:3, není tedy nutno zřizovat ochranné zábradlí. Chodník je ukončen var.pásem v místě napojení na poježděnou místní komunikaci

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku:

1.-ochr.zábradlí musí být ve výšce 10-25 cm opatřeno vodorovnou zárážkou pro slepeckou hůl.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínka. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka budou začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace zaslána elektronicky.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOŘNÝ KONZULTANT

-012-

Ing. Lubomír Grošof, odborný konzultant

Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 723 732, gros@seznam.cz



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/03586/2019/ZR/HOK/Šik

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2019

Sp. značka: S-KHSV/03586/2019

Jana Šikulová,

Vyřizuje: jana.sikulova@zr.khsjih.cz
566 650 833

Č.j. odesílatele: -

Počet listů/příloh: 1/1

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

V zastoupení : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Ujčov, II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, most ev.č. 387-011 na pozemku parc.č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1.... v k.ú. Ujčov - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Ujčov, II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, most ev.č. 387-011 na pozemku parc.č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1.... v k.ú. Ujčov“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Ujčov, II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, most ev.č. 387-011 na pozemku parc.č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1.... v k.ú. Ujčov“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zplnomocněného zástupce investora stavby, doručené dne 21.2.2019 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení uvedené stavby. Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel v únoru 2019 č. zak. 18156.

Projektová dokumentace řeší demolici stávajícího mostu a náhradu novou rámovou konstrukcí a úpravu směrového a výškového řešení komunikace, což zlepší parametry komunikace. V rámci stavby proběhne změna stávající vidlicové křižovatky s místní komunikací na stykovou, úprava trasy chodníku, který bude přimknut obrubou s vozovce v části úseku.

Stavba se nachází na komunikaci II/387 ve staničení 11,052 00 – 11,198 00 km. Jedná se o průchod komunikace s Lískoveckým potokem v obci Ujčov. Nově je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65m. Napojení na místní komunikaci zlepšuje stávající stav. Nová mostní konstrukce je běžnou konstrukcí, oproti stávajícímu bude širší, zvětší se zelené plochy v místě stavby. Stavba plynule navazuje na stávající stav. Z důvodů zvýšení nivelety chodníku a posunutí směrového řešení

komunikace bude vybudována nová opěrná zeď s pochozí římsou, zpevnění kolem mostu bude provedeno z kamene a betonu.

Hluk ze stavební činnosti je řešen v Souhrnné technické zprávě v odst. 2.10. Stavební práce budou prováděny v době mezi 7.00 a 21.00 hod, bude dodržována technologická kázeň a pořádek na staveništi. Bude používána strojní mechanizace s garantovanou nižší hlučností a zvukové izolační krytí příslušného stroje. Bude dbáno na řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a údržba stavebních mechanismů. Rovněž budou přijata organizační opatření, aby nejhlučnější zařízení nebyla v provozu současně a pouze v době nezbytně nutné. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen v nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorech okolních staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na rekonstruovaném úseku silnice II/387.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

Rozdělovník:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX0063PBR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. prvotní identifikátor
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 4.3.2019
Č.j.: 0488/2019
Číslo zakázky: 18756
Vyřizuje: Ing. Karel

ADRESÁT:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 25.02.2019
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 937-2/ZR-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II - 387 křiž. s I-19 - hr.kraje, Ujčov most ev.č. 387 - 011

Místo stavby: k.ú. Ujčov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Předložená dokumentace: společné územní a stavební povolení, zpracovatel Ing. Martin Řehulka, číslo ČKAIT - 1003412, datum 02/2019

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.2.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Stávající most ev.č. 387-011 bude kompletně zdemolován. Stávající chodník a vozovky v rozsahu dle PD budou odstraněny. Současně s demolicí mostu bude rozebráno i zpevnění vodního toku v nutném rozsahu. Nově je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu min. 3,25 m, s rozšířením v oblouku 3,65 m. Chodník je na začátku i na konci úseku plynule napojen na stávající stav.


Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel Ing. Martin Řehulka, číslo ČKAIT - 1003412, datum 02/2019).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc
ul. Dobrovského 6, Olomouc 779 00, hjaavk

Čj.: MO 75401/2019-5512OL

Olomouc 8. březen 2019

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

pí. Holá

Osová 20

625 00 Brno

Žádost o stanovisko k předložené dokumentaci

Na základě žádosti, zaslané pod Vaší značkou **D/S-0334/2019 – Hol** ze dne 21. února 2019, ve které nás žádáte o stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební povolení na akci „**II-387 křiž. s I-19 hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011**“ Vám sděluji, že z hlediska zájmů vojenské dopravy nemám žádné návrhy ani připomínky a s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení v souladu s doloženou dokumentací, souhlasím.

Tři týdny před zahájením akce požaduji předložit přesný termín realizace stavby a dopravního omezení.

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Vám vydá souhrnné stanovisko za Ministerstvo obrany ČR Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů. Vyjádření Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc se stává jeho nedílnou součástí.

Kontaktní osoba: praporčík David Regmund, tel.: 973 401 554,
fax: 973 401 556,
mob.: 724 006 068
email: vd_olomouc@army.cz

major Ing. Milan Palkovič
Náčelník Regionálního střediska vojenské dopravy
podepsáno elektronicky

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne 20. 2. 2019	Číslo jednací KUJI 21570/2019 OŽPZ 157/2019	Vyřizuje/telefon Zdeňka Brunová 564 602 505	V Jihlavě dne 14. 3. 2019
--	---	---	------------------------------

„II-387 kříž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011“ - stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

„II-387 kříž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 20. 2. 2019 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 469 74 806, která zastupuje investora záměru Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Předmětem záměru je demolice stávajícího mostu v obci Ujčov a jeho náhrada novou rámovou konstrukcí, úprava směrového a výškového řešení úseku komunikace. V rámci stavby proběhne změna stávající vidlicové křižovatky s místní komunikací na stykovou. Dále proběhne úprava trasy chodníku, který bude v části úseku přimknut obrubou k vozovce. Koryto vodního toku bude v dotčeném úseku zpevněno kamenem do betonu.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje

Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště chráněná území na území EVL, odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Príslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Nejbližší ve vzdálenosti přibližně 1,8 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Čepičkův vrch a údolí Hodonínky CZ0620194 (severovýchodní směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu přírodního stanoviště č. 8210 Chasmodontická vegetace vápnitých skalnatých svahů a přírodního stanoviště č. 9180 Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000).

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Mgr. Zdeňka Brunová
Úředník odboru životního prostředí a zemědělství



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY -20.1-
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-37261-1/ČJ-2019-161406-DING

Žďár nad Sázavou dne 27. března 2019

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
62500 Brno

1. Připojení místních komunikací na silnici II/387 v rámci akce „II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387- 011“

Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 10 odst. 4. písm. a), b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Dopravní inspektorát Policie ČR Žďár nad Sázavou posoudil dvě stávající připojení místních komunikací na silnici II/387 (stykové křižovatky) s ohledem na rozsah jejich ne/ovlivnění předmětnou akcí a sděluje, že s umístěním připojení dle předložené dokumentace **souhlasí**.

Předmětná připojení byla posuzována zejména z hlediska následujících podmínek, které je v rámci realizace nutno dodržet.

Podmínky:

- parametry každého připojení – křižovatky, musí zajistit bezpečný a plynulý pohyb směrodatného vozidla,
- každé připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN,
- rozhledové poměry křižovatek a dopravně významných sjezdů musí být v souladu s ČSN 736102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích),
- způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jejich existence.

2. Místní úprava DZ v rámci akce „II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387- 011“

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. tohoto dokumentu, **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle předložené žádosti a situace DZ.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s platnými právními a technickými předpisy.

3. „II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387- 011“ - projektová dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Doprávní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. a 2. tohoto dokumentu, **souhlasí** s předloženou PD předmětné stavby pro územní a stavební řízení.

Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Bc. Milan Prokop
komisař




22. 11. 2019
por. Bc. Pavel Musil
vedoucí oddělení

-20.3-


C

VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY


-20.4-



TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1:250

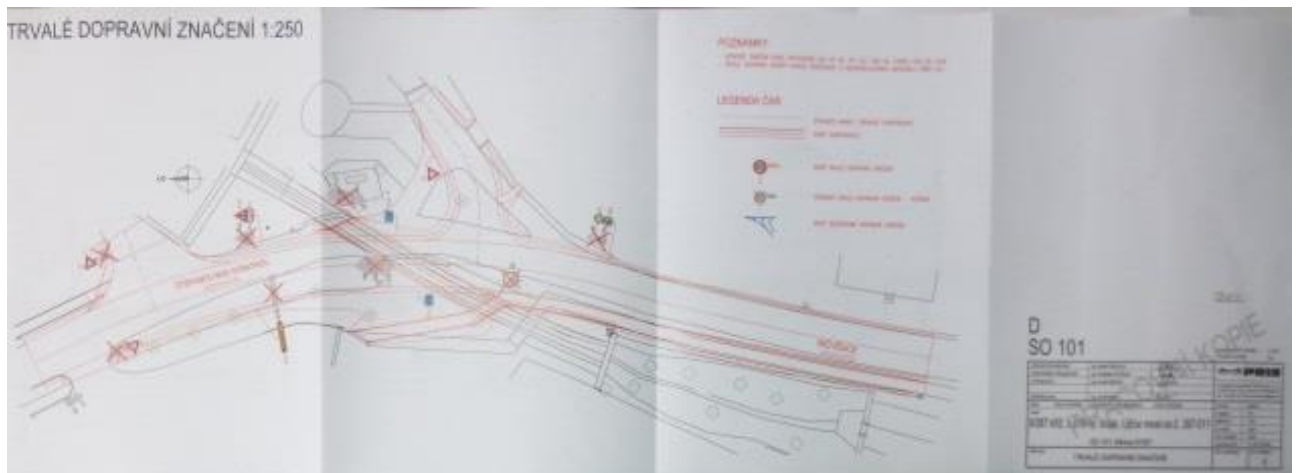

PODELNÝ REZ 1:50

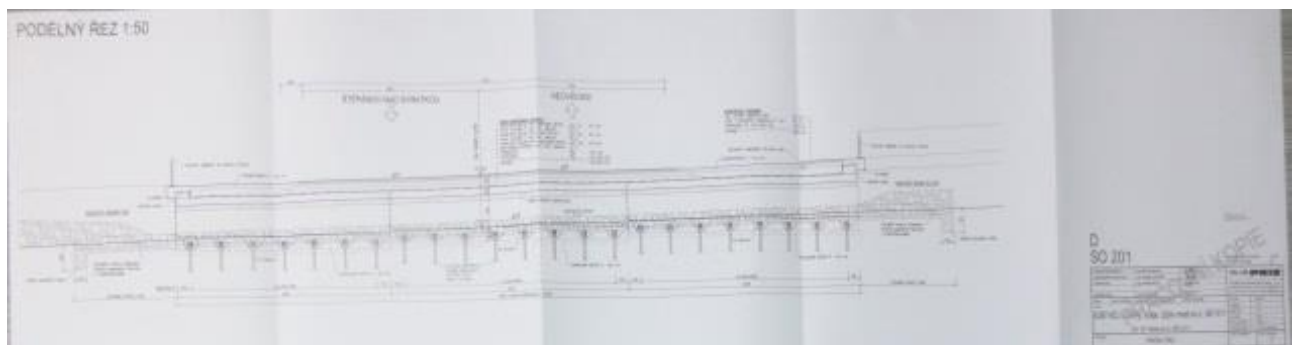

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

PRIS, projekční kancelář, spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne D/S-0636/2019 – Hol 3. 4. 2019	Číslo jednací KUJI 28325/2019 OZPZ 79/2019 Ča	Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530	V Jihlavě dne 8. 4. 2019
--	---	--	-----------------------------

„II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011“

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon o EIA“), od Vás obdržel dne 3. 4. 2019 žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě z hlediska zákona o EIA. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Předmětem žádosti je demolice stávajícího mostu přes Lískovecký potok v intravilánu obce Ujčov a jeho náhrada novou rámovou konstrukcí, včetně úpravy směrového a výškového řešení komunikace. V rámci stavby proběhne změna stávající vidlicové křižovatky s místní komunikací na stykovou. Dále proběhne úprava trasy chodníku, který bude přimknut obrubou k vozovce v části úseku. Koryto vodního toku bude v délce mostu zpevněno kamenem do betonu a pomocí kamenné rovnaniny navázáno na stávající stav. Stavba proběhne na komunikaci II/387 ve staničení 11,052 – 11,198 km. Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6 – 6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25 m s rozšířením v oblouku na 3,65 m.

KrÚ OŽPZ uvádí, že předmětná stavba neobsahuje záměry uvedené v § 4 odst. 1 zákona o EIA, a tudíž **nepodléhá posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí** dle zákona o EIA.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, IČ: 60162694, ID datové schránky hjyaavk

Došlo: 9.4.2019
Č.j.: 0824/2019
Číslo zakázky: 18156
Vyřizuje: Doc. Eva Nová
.....

Sp. zn.: 77420/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 1.dubna 2019
Výtisk č. 1
Počet stran: 2

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20

625 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
II/387 křiž. s I-19 - hr. kraje, Ujčov most ev.č. 387 - 011
K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Tři týdny před zahájením akce požadují předložit termín výstavby realizace stavby a dopravního omezení Regionálnímu středisku vojenské dopravy Olomouc, prap. David Regmund, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, tel: 973401554, 724006068, email: vd_olomouc@army.cz.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou

podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR. Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany ČR, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany ČR v jednom výtisku.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Jaroslav Janoušek
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 77420/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	II-387 křiž. s I-19 ? hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Ujčov
	Kat. území / č. parcely	Ujčov
Platnost Vyjádření	1. 3. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 1. 3. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenc, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 1. 3. 2019 pod č.j. 553255/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisi@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 553255/19

Číslo žádosti: 0119 389 103

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

— — — — — hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

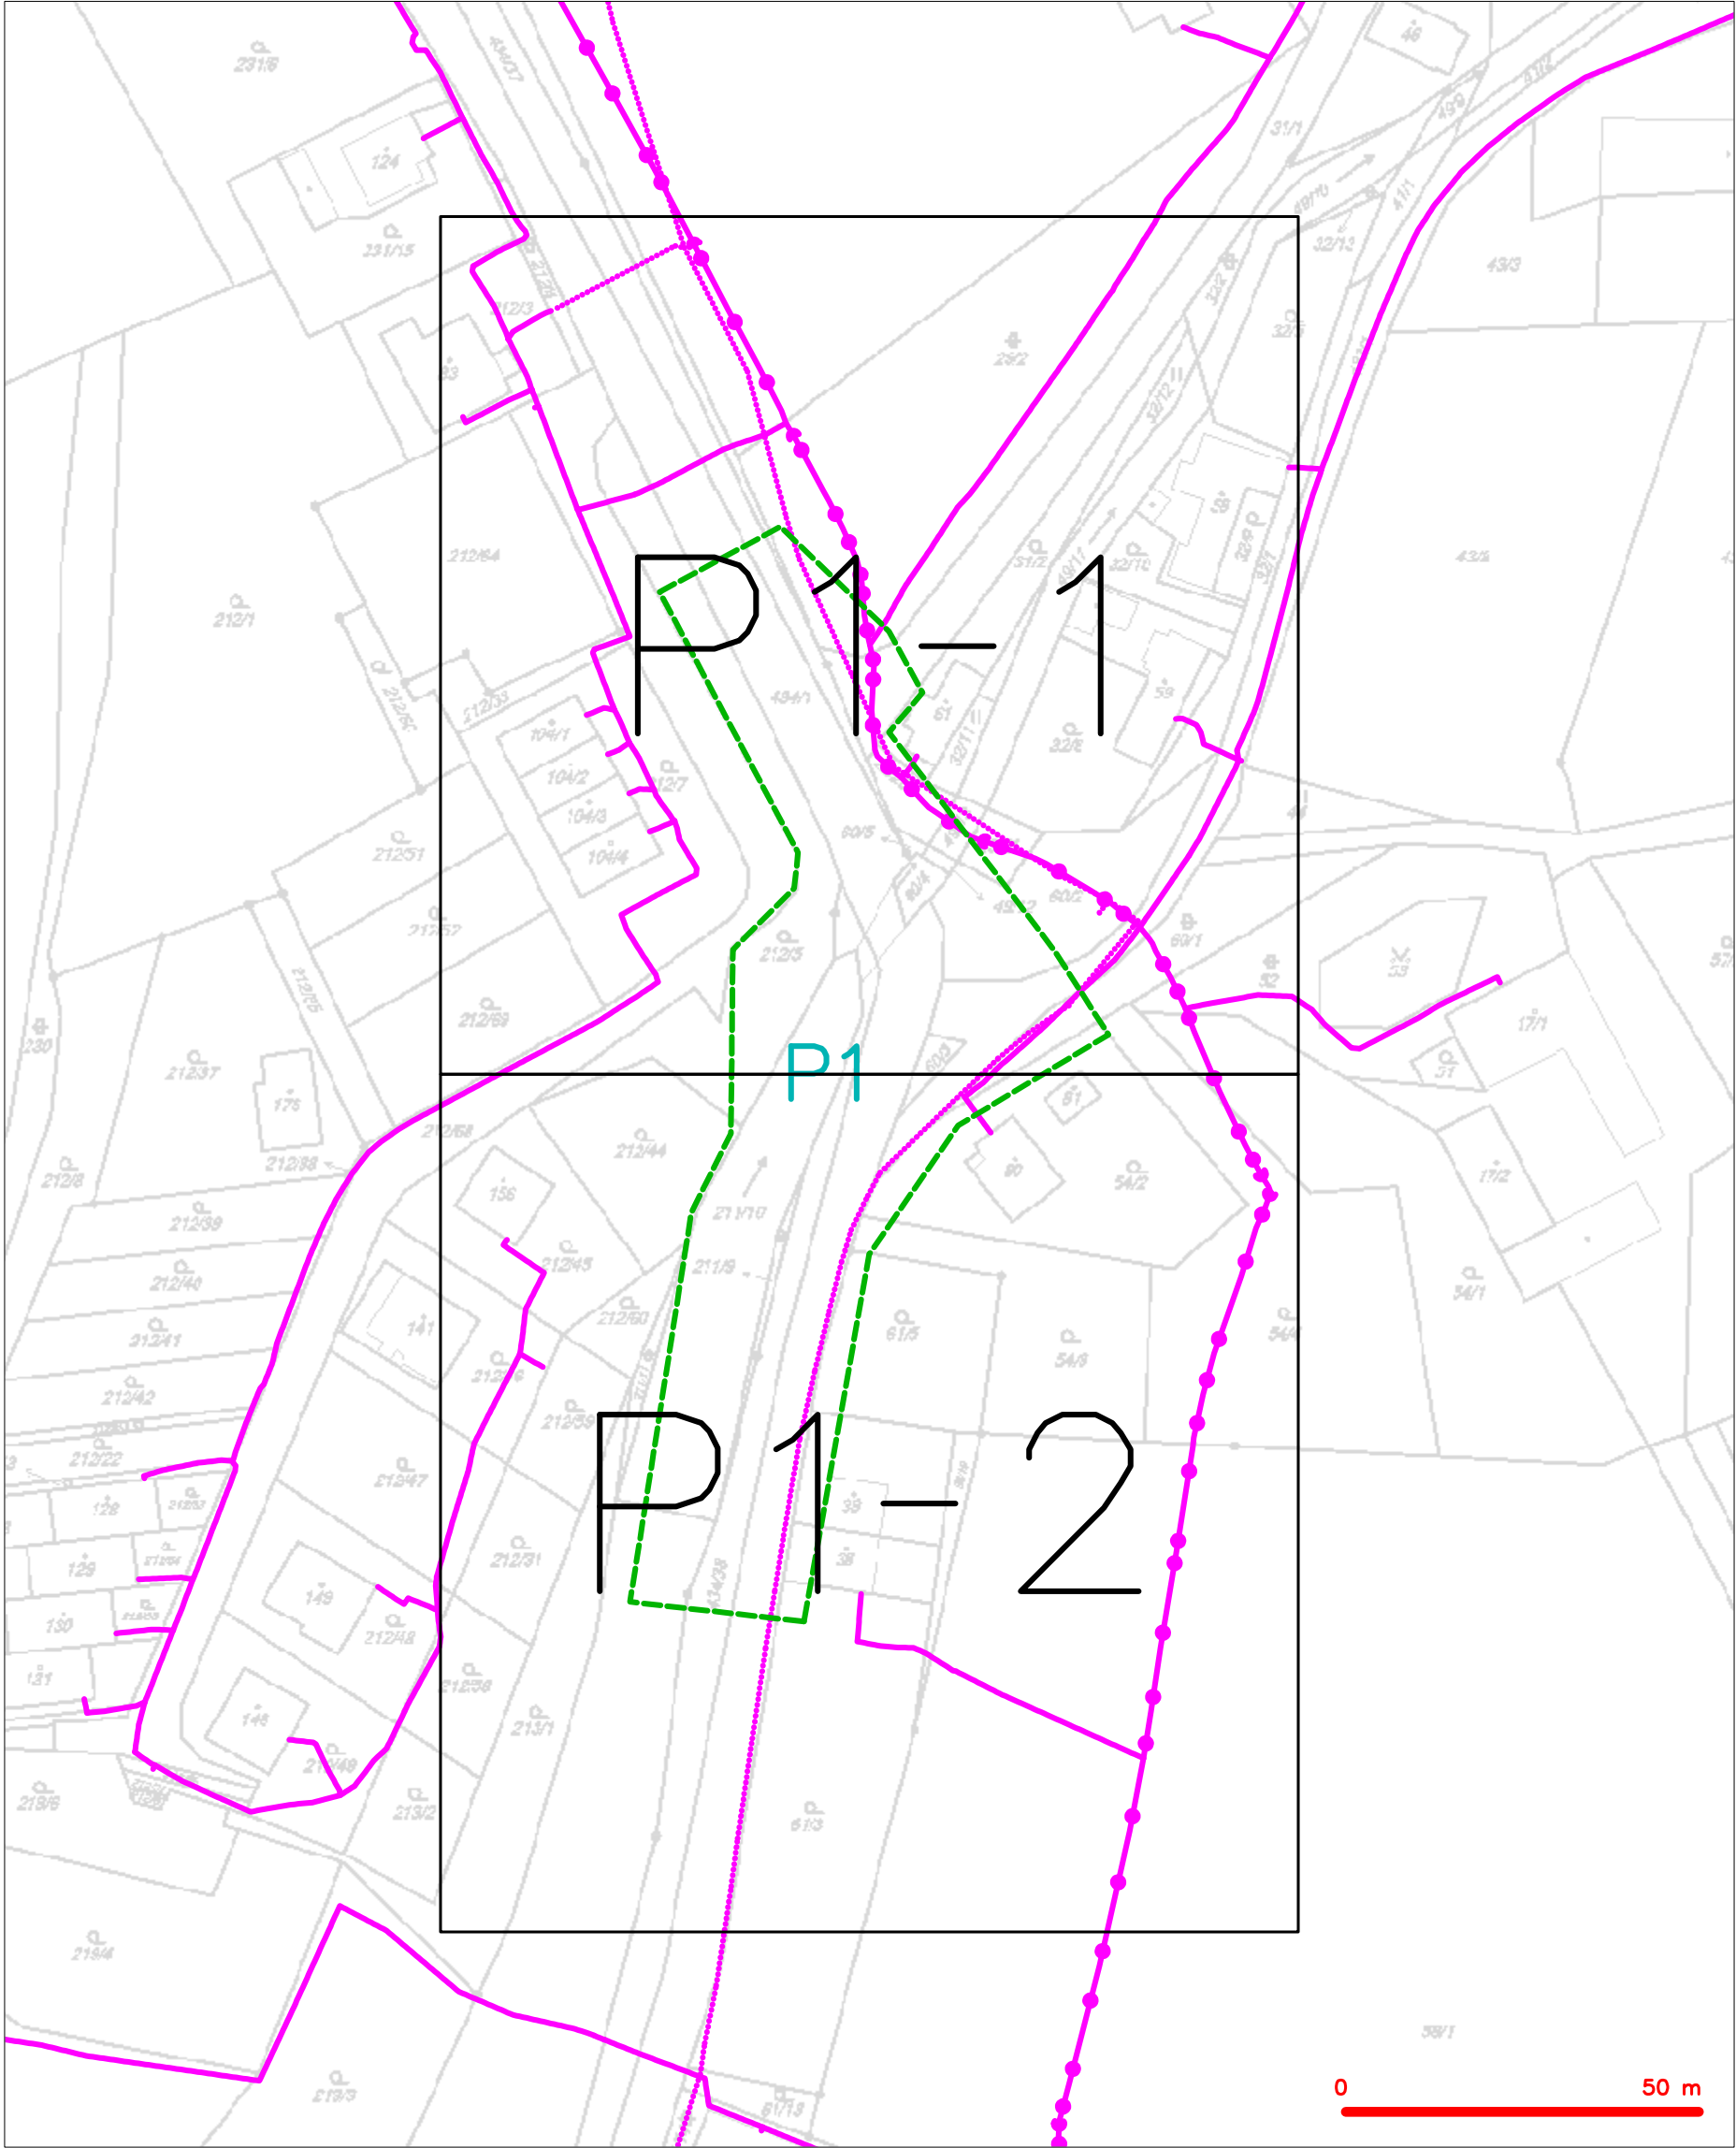

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

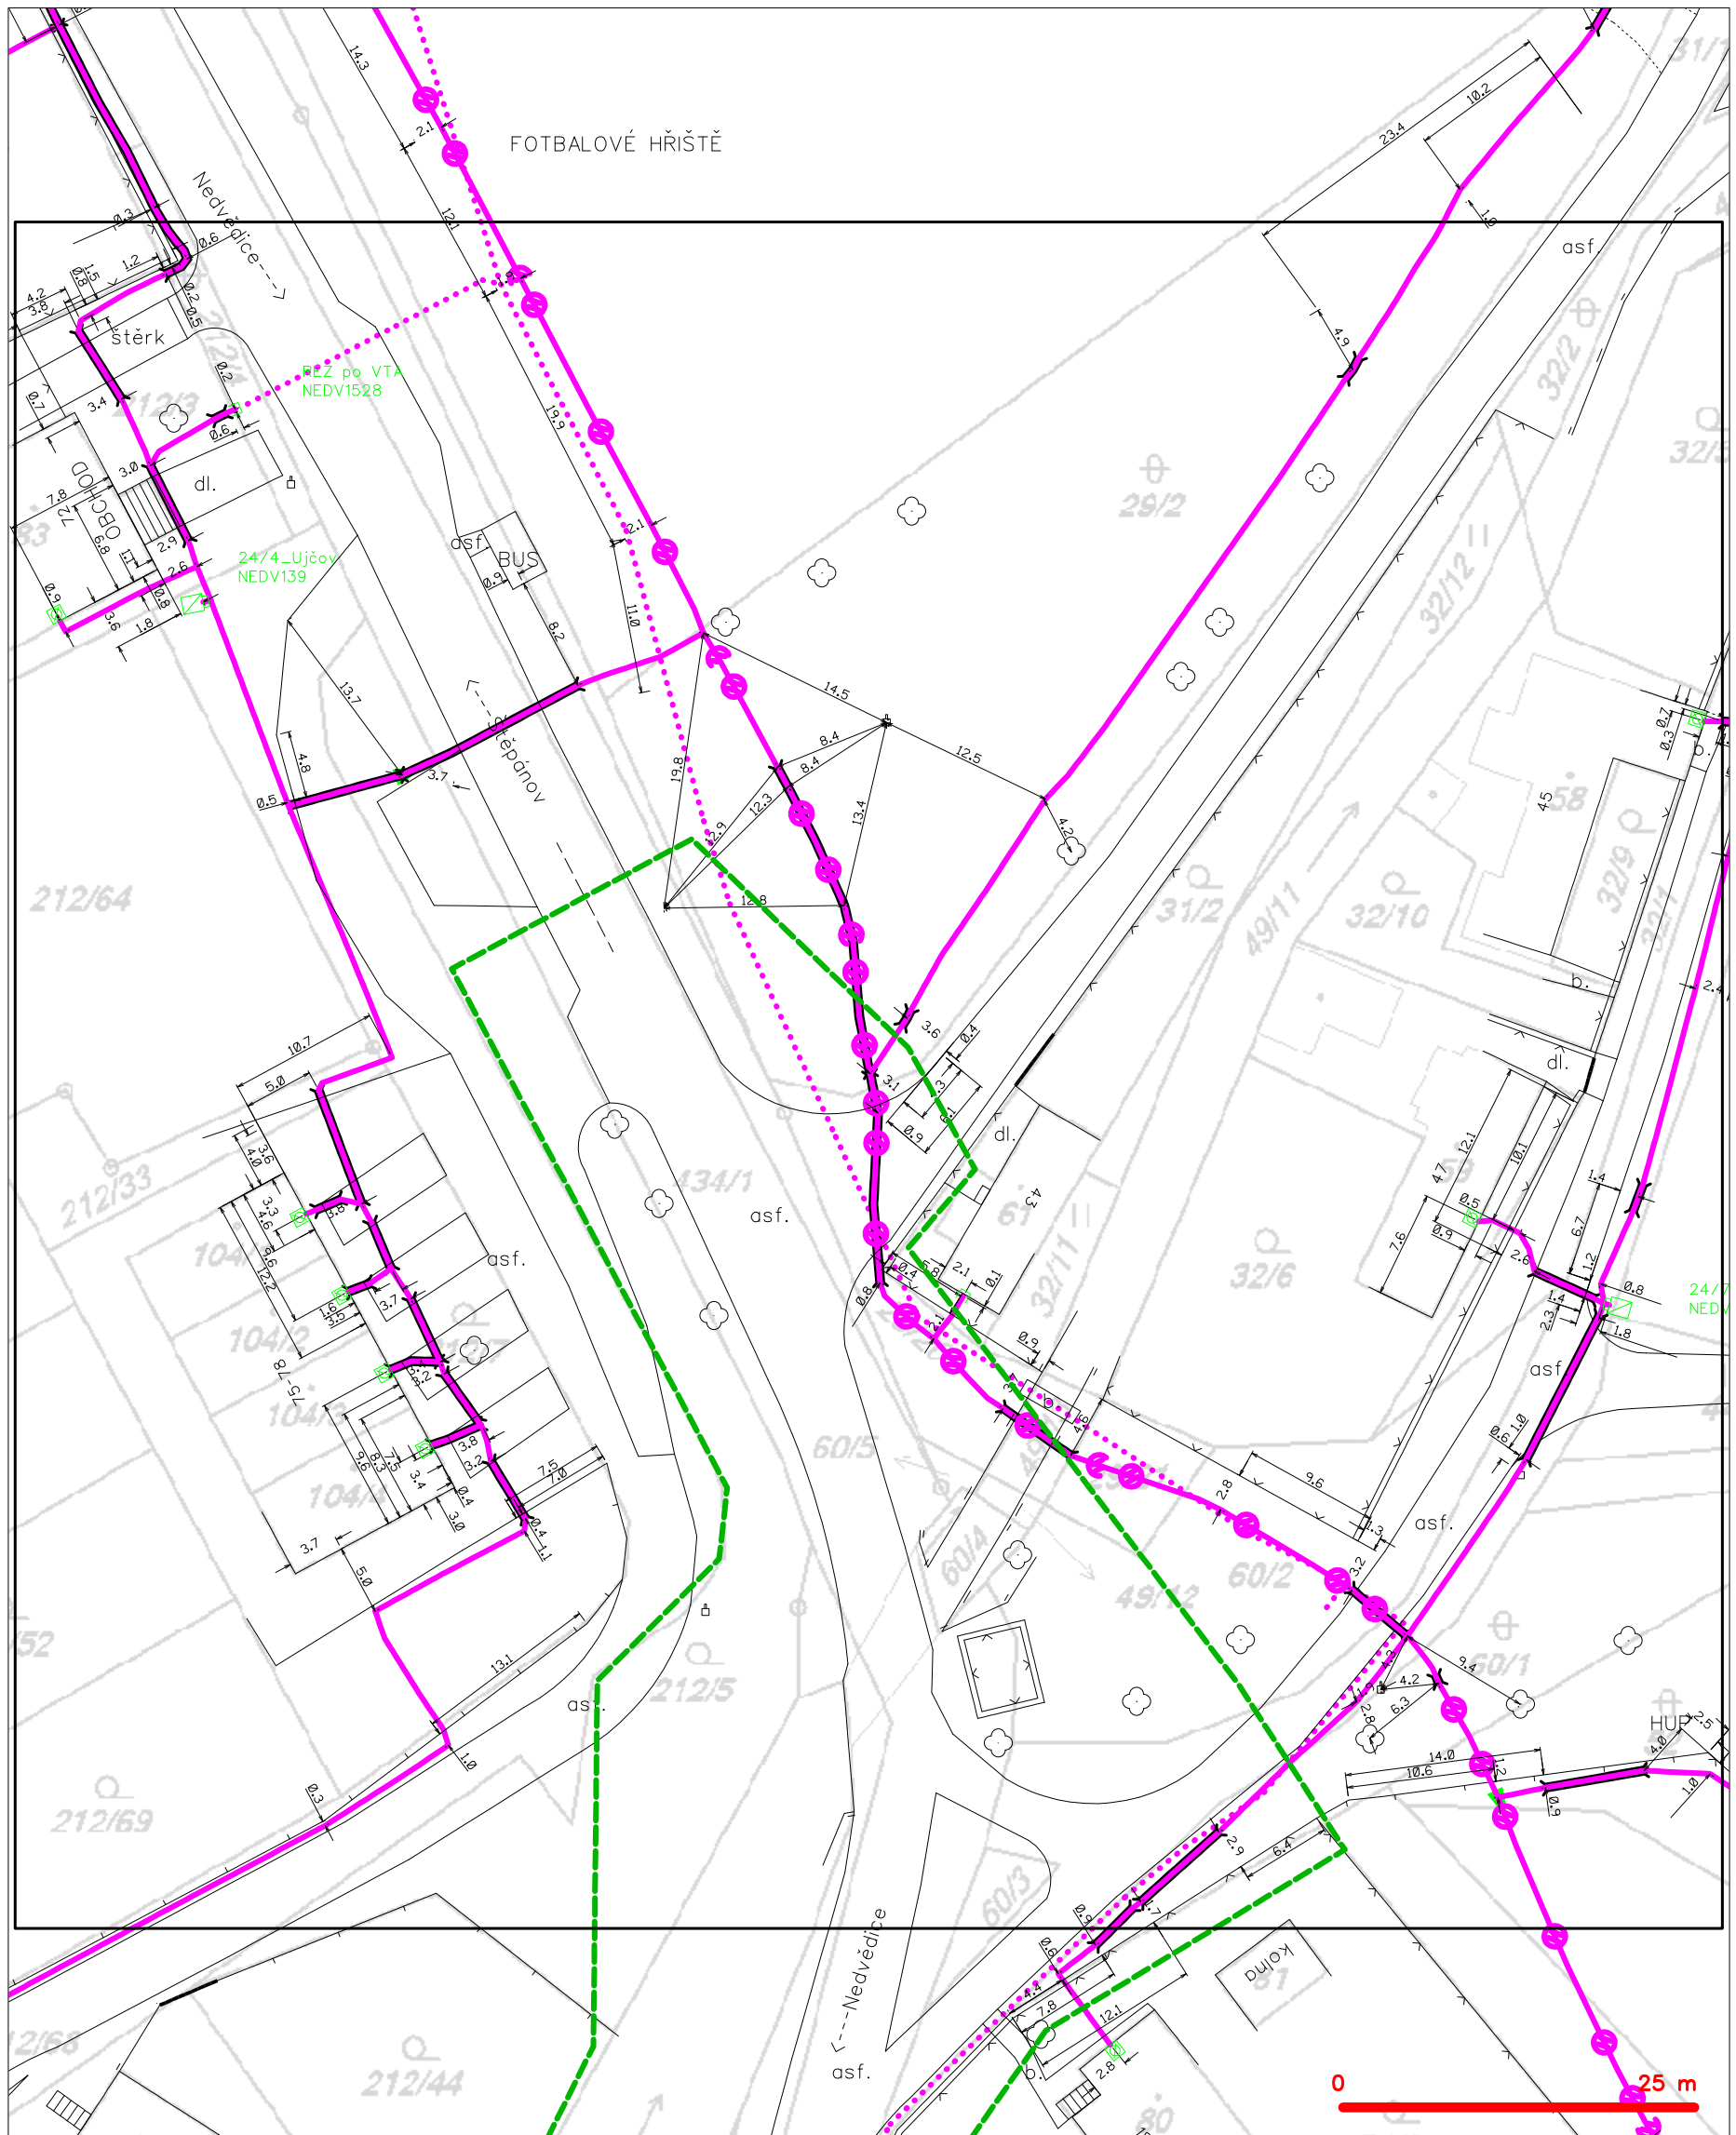


LEGENDA

- | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| --- (dashed green) | hranice zájmového území k vyjádření | --- (dotted magenta) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| --- (dashed blue) | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | --- (dotted magenta) | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- (dashed magenta) | zaměřený průběh metalického kabelu | --- (dotted magenta) | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- (dashed magenta) | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | --- (dotted magenta) | nadzemní sítě |
| --- (dashed magenta) | nebo souběh optického a metalického kabelu | --- (dotted magenta) | neprovazované sítě |
| --- (dashed magenta) | nezaměřený průběh metalického kabelu | --- (dotted magenta) | podzemní sítě cizí |
| --- (dashed magenta) | nadzemní sítě cizí | --- (dotted magenta) | sítě s NV |
- (dotted magenta) kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA		
----- hranice zájmového území k vyjádření	--- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	
--- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	--- nebo souběh optického a metalického kabelu	
--- zaměřený průběh metalického kabelu	--- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě	
--- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	--- nadzemní sítě	
--- nebo souběh optického a metalického kabelu	--- neprovozované sítě	
--- nezaměřený průběh metalického kabelu	--- podzemní sítě cizí	
--- nadzemní sítě cizí	--- síť s NV	
		--- kolektor, kabelovod



Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001879277

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
19.03.2019

Věc:

II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011

K.ú. - p.č.: Ujčov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

Se stavbou "II-387 křiž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011" dle předložené projektové dokumentace souhlasíme.

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE dn 63 a STL přípojky PE

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlostou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku, vozovky (komunikace).
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současné si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E vaclav.dolezal@innogy.com

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a

plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001879277 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Ujčov.

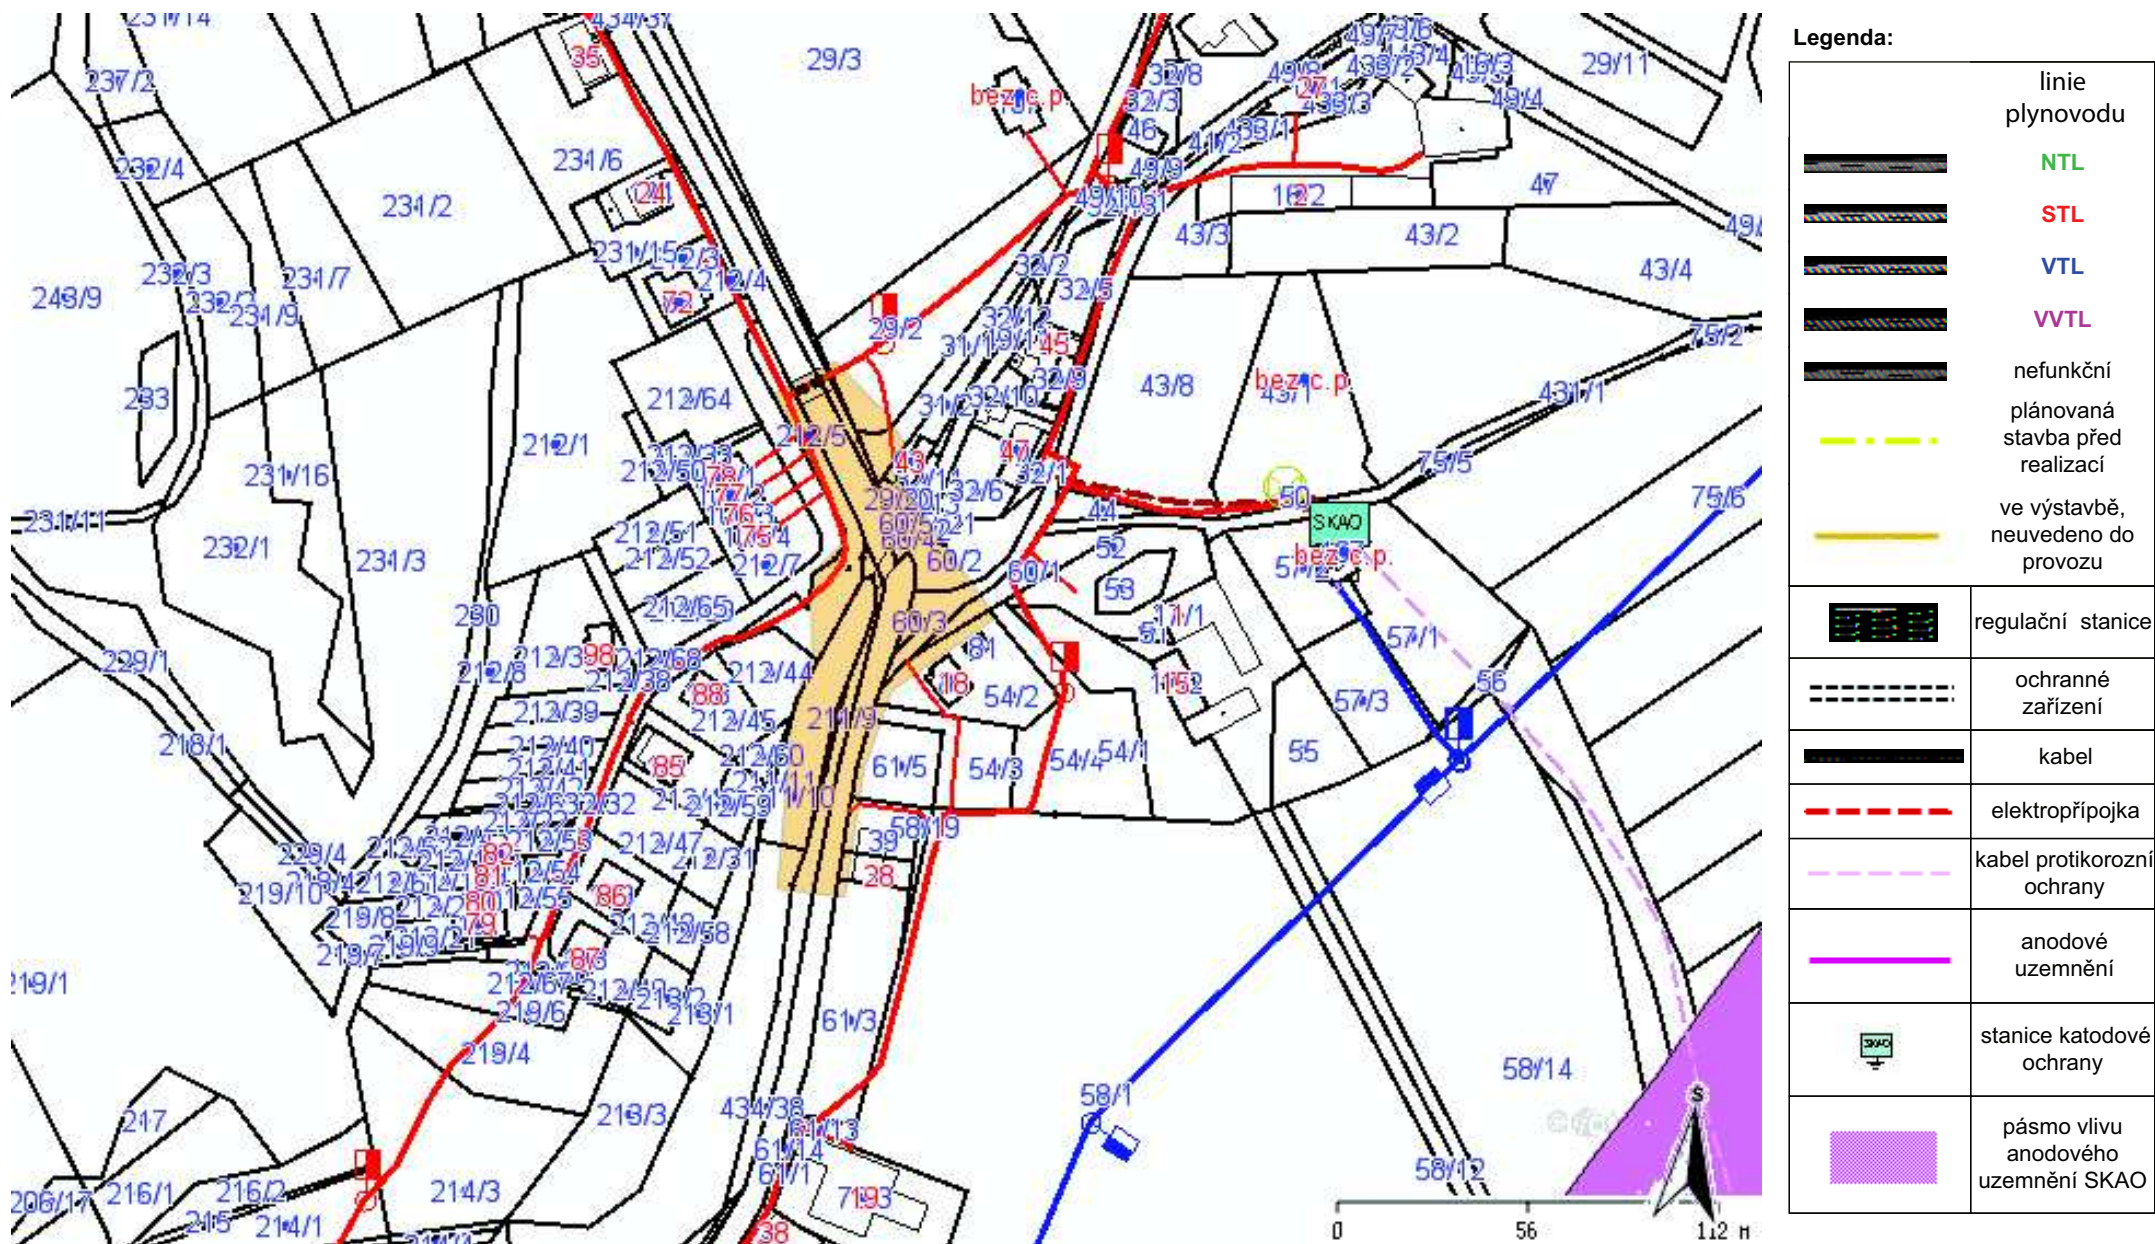


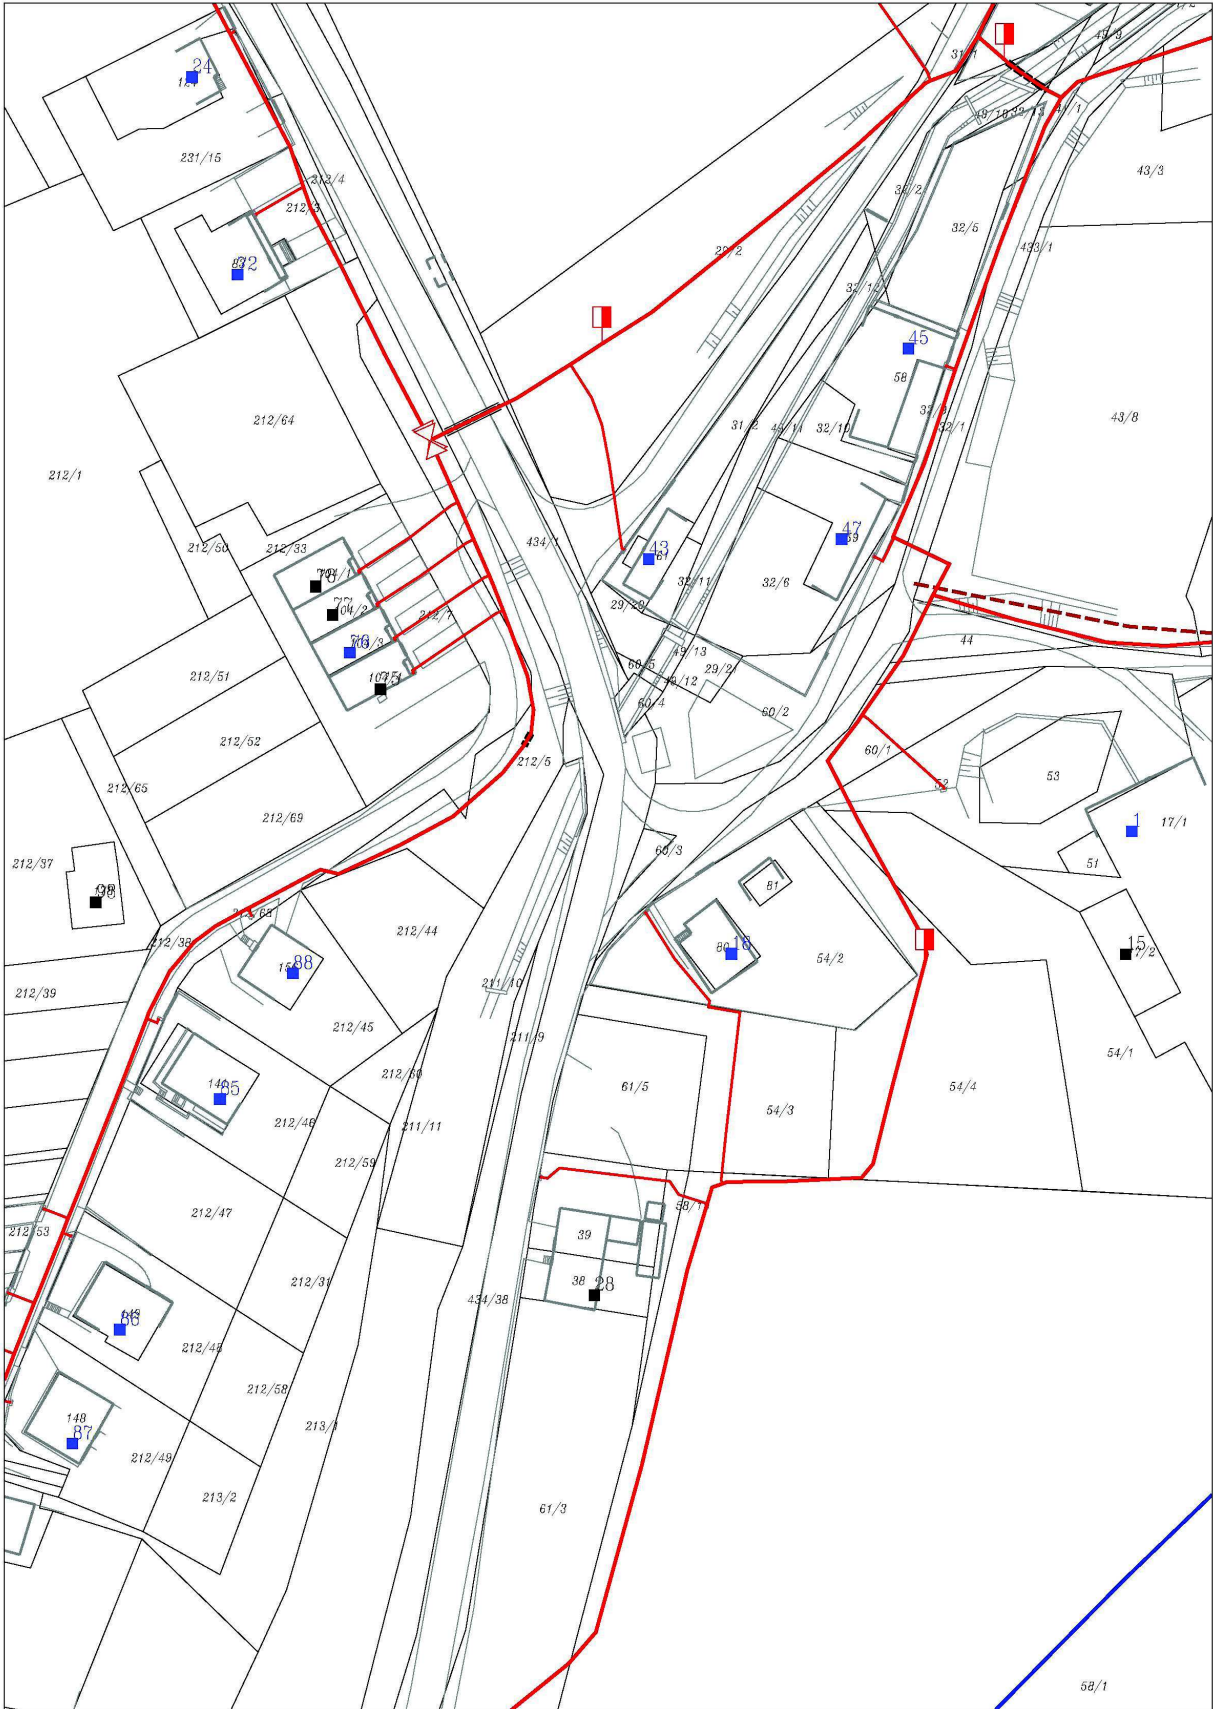

Legenda:		linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
		NTL/STL/VTL/		kabel		anodové uzemnění
		WTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
		plynovodu		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
		nefunkční				
		plánovaná stavba před realizací				
		výstavba				

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250

- LEGENDA OBJEKTŮ
- SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 - SO 101 SILNICE II/387
 - SO 102 KŘIŽOVATKA S MK1
 - SO 103 KŘIŽOVATKA S MK2
 - SO 104 CHODNÍK
 - SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
 - SO 201 MOST EV.Č. 387-011
 - SO 202 OPĚRNÁ ZĚD
 - SO 401 PŘELOŽKA NN
 - SO 801 ÚPRAVA ÚZEMÍ

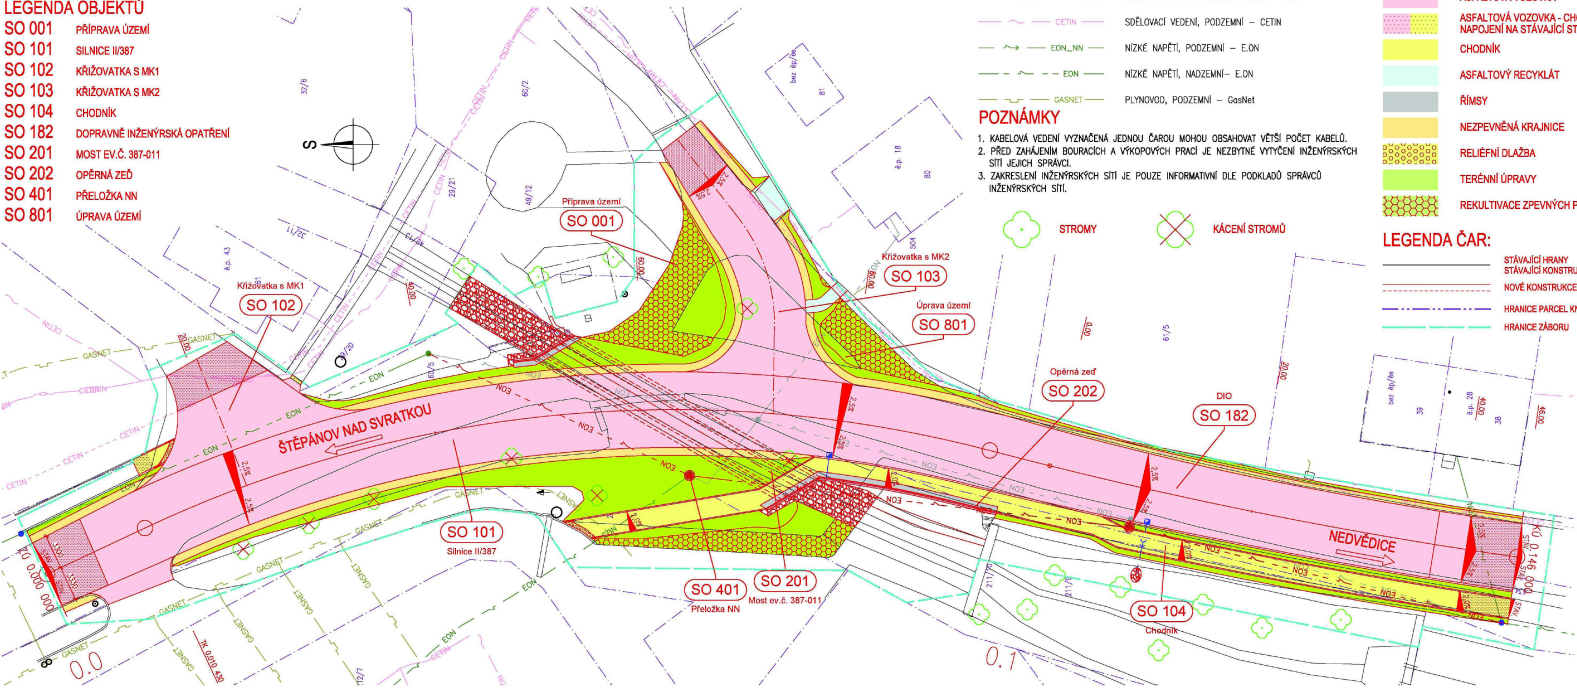

C

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin BEJALKA	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	S-TSK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radovan PLUŠKA	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	Bov
VYPRACOVAL	Ing. Janek GRATKA	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	PRIS
KONTROLOVAL	Ing. Jiří REUBEN	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	PRIS
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	PRIS
AKCE	II/387 kříž. s I/19-r. kraje, Ujčov most ev.č. 387-011	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	PRIS
PRŮJEDNA	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	PROJEKTOVÝ SYSTÉM	PRIS

II-387 kříž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011

Miloš Dobruský, jako vlastník pozemků p. č. 61/5, st. 39, st. 38, 61/3 v k. ú. Ujčov, souhlasí s předloženým stavebním záměrem.


Projekční kancelář PRS spol.s r.o.
Osová 20, 625 00 Bno
Došlo: 26.2.2019
Číslo zakázky: 18156
Výzvuje: DOČ. 2019/01

Dobruský Miloš, Oskara Brázdy 644, Rosice, 53351 Pardubice

Datum: 25.2.2019

Podpis: tel. 775 571 032

ITUACE 1:250



Vladislav Mitaš, jako vlastník pozemku p. č. 54/3 v k. ú. Ujčov, souhlasí s předloženým stavebním záměrem.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osova 20, 625 00 Brno

Došlo: 5. 3. 2019

Č.j.: 04.691.2019

Číslo zakázky: 18156


Vyřizuje: D. Slaváček

Mitaš Vladislav, č. p. 1, 59262 Ujčov

Datum: 14.2.2019

Podpis: [Signature]

STAVBA 1:250

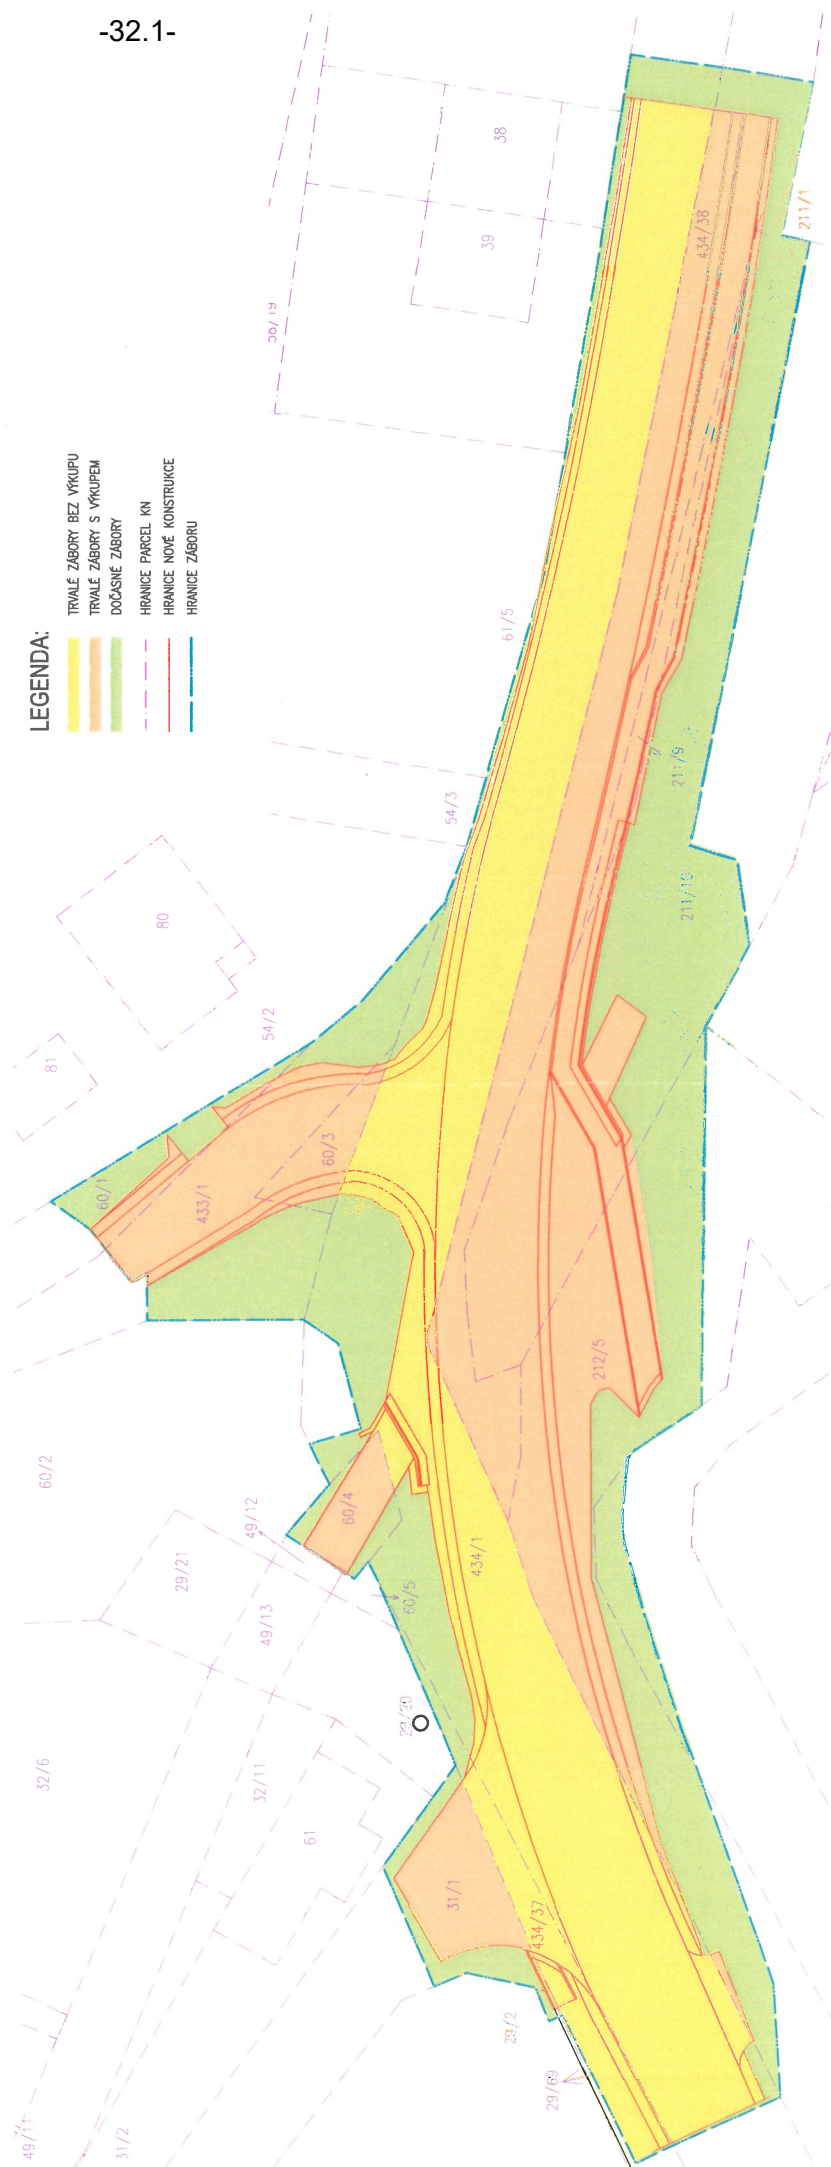

II-387 kříž. s I-19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011


Josef Blecha, jako vlastník pozemku p. č. 54/2 v k. ú. Ujčov, souhlasí s předloženým stavebním záměrem.

Blecha Josef, č. p. 18, 59262 Ujčov

Datum: 8.3.2019

Podpis: Blecha

STAVBA 1:250



Obec Ujčov, jako vlastník pozemků p. č. 31/1, 29/2, 29/69, 212/5, 212/68, 60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1, 29/20, 60/5, 49/12, 60/2 v k. ú. Ujčov, souhlasí:

- s předloženým stavebním záměrem,
- s dočasným a trvalým záborům výše uvedených pozemků v rozsahu viz Záborový elaborát,
- s dočasným a trvalým odnětím půdy, na pozemku p. č. 212/5 v k. ú. Ujčov, ze zemědělského půdního fondu v rozsahu viz Záborový elaborát,
- s kácením stromů na pozemcích p. č. 212/5 a 60/3 v k. ú. Ujčov,
- se stavbou a činností v ochranném pásmu.

Obec Ujčov, č.p. 19, 59262 Ujčov

Zastoupená: *Radmila Vrtělková*

starostka obce

Podpis: *A. Te*

OBEC UJČOV

592 62 Nedvědice

IČO: 005 99 891

STUJACE 1:250

T

T

Projektant/kancelář PRIS spol. s r.o.

Osova 20, 625 00 Brno

5.3.2019

046912019

Č.j.:

Číslo zakázky:

18156

Výřizuje:

DOČKA004

LEGENDA:

- TRVALÉ ZABORY BEZ VKRUPU
- TRVALÉ ZABORY S VKRUPEM
- DOČASNÉ ZABORY
- HRANICE PARCEL KN
- HRANICE NOVÉ KONSTRUKCE
- HRANICE ZABORU

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 3. prosince 2018 v zasedací místnosti KÚ Kraje Vysočina, v 13:30

na akci

II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011, PD

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Investor předal projektantovi jedno paré „Studie“, digitální verze byla předána v rámci zadávacího řízení.
- 2.) Šířkové uspořádání bude odpovídat kategorii MO 9,0/7,5/40 s rozšířením v oblouku (2x 0,40 m) – vše v souladu se vzorovým příčným řezem, situační řešení, resp. šířka mostu budou oproti studii upravena (mezi obrubníky bude 6,50+2x0,40=7,30 m).
- 3.) U mostu dojde ke zmenšení světlosti v souladu s HV. Rezervy v mostním otvoru po obou stranách nad hladinou KNP budou odstraněny.
- 4.) Příčný sklon bude ponechán dostředný 2,5%. V souvislosti s tímto bude snížena návrhová rychlost na 40 km/hod.
- 5.) Projektant prověří ponechání mostního objektu v původní poloze. Pro velkou šikmost křížení by se jednalo o most s kolmým ukončením. Pokud by to bylo reálné, nemusí se provádět přeložka koryta,
- 6.) Projektant prověří zachování chodníků v původní poloze i za cenu zvýšení stávající lávky (navýšení úložných prahů a napojení na levém břehu). Pokud toto vyhoví, nemusel by se chodník na mostě navrhovat.
- 7.) Stavba musí být průjezdná pro veřejnou dopravu (BUS) a místní na povolenky, ostatní by jezdili po objízdné trase. Znamená to návrh provizorního zatrubnění koryta a částečné provádění po polovinách.
- 8.) Projektant prověří nutnost záboru soukromých pozemků, dle předběžného zkoumání je bude možno vyloučit, takže by se stavba odehrála pouze na pozemcích Kraje, Obce a Lesů ČR.
- 9.) Přeložka NN – projektant prověří, jak to je s kabelizací vedení NN, protože stavbě překáží 1 sloup vzdušného NN. Pokud by byla plánovaná, mohla by se její trasa upravit tak, aby nekolidovala s připravovanou trasou.
- 10.) Projektant zajišťuje provedení IG průzkumu a kontrolního zaměření.
- 11.) Plánovaný termín výstavby je rok 2019.
- 12.) Další výrobní výbor bude začátkem listopadu.

Zapsal:



Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 19. listopadu 2018 v zasedací místnosti KÚ Kraje Vysočina, v 13:00
na akci

II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011, PD

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant předložil upravené technické řešení, kdy je ponecháno koryto v původním místě a most je řešen nad ním s menší délkou přemostění a větší délkou mostu. Toto řešení bylo odsouhlaseno. Odpadne objekt přeložky koryta a přeložky vodovodu.
- 2.) Dále bylo předloženo řešení s chodníkem podél komunikace a s chodníkem přecházejícím po mostě na původní asfaltový chodník. Toto řešení bylo přijato, takže obrubníky budou pouze od mostu po konec úseku (vpravo).
- 3.) Projektant navrhuje kolmé ukončení mostu se zábradlím pouze na římsách mostu.
- 4.) Umístění obrubníků si vyžádá nutnost zřízení uličních vpustí s vyústění přímo do toku (v obci není dešťová kanalizace).
- 5.) Na začátku a konci bude klínový obrubník a napojení chodníku na stávající stav.
- 6.) V celé délce úseku je požadováno dodržení šířkového uspořádání, proto na konci úseku bude komunikace odkloněna mírně vpravo, aby se vyloučil zásah do soukromých pozemků a i do dřevěného plotu, který je umístěn cca 0,5 m v pozemku Kraje.
- 7.) Stávající lávka(obec) bude odstraněna.
- 8.) Pan starosta prověří možnost přesazení okrasných dřevin (v místě upravované křižovatky s místní komunikací).
- 9.) Pro potřeby přeložky sloupů NN (sdružených s VO) projektant dodá podklad pro smlouvu o přeložce s E.ON. Jedná se o dva sloupy, jeden z nich je dřevěný.
- 10.) Postup výstavby bude takový, že nejprve se postaví polovina mostu mimo stávající komunikaci, převede se provoz a následně bude zdemolován stávající most a dokončí se druhá polovina mostu. Po celou dobu bude v prostoru stavby provoz pouze osobní (do 3,5 t) + autobusy s řízení provozu SSZ. Nákladní bude vedena po objízdné trase. Pro umožnění průjezdu po 1.polovině bude nutno provést provizorní rozšíření komunikace.
- 11.) Stavba bude pouze na pozemcích Kraje, Obce a Lesů ČR.
- 12.) IG průzkum je objedнан, zatím není proveden.
- 13.) 14 dnů před termínem odevzdání projektu bude zaslán koncept dokumentace a následně bude svoláno TDK. Další výrobní výbor není plánován.

Zapsal:

Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 4. února 2019 v zasedací místnosti KÚ Kraje Vysočina, v 13:00

na akci

II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387 - 011, PD

Přítomni: Viz. přiložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant předložil zpracované technické řešení.
- 2.) Technické řešení vyloučilo zábor soukromých pozemků, stavba se nachází pouze na pozemcích kraje, obce a Lesů ČR. Projektant dodá neprodleně záborový elaborát, zejména kvůli jednání s Lesy.
- 3.) Kvůli velkému zvýšení povrchu vozovky bylo nutno upravit podélný profil komunikace, který byl navržen ve studii.
- 4.) Investor informoval, že byla podána žádost o přeložku. Dle projektanta se jedná o věc, která by mohla zkomplikovat dokončení projektu. V zaslaných podkladech na přeložku dvou sloupů jsou vyznačené 2 možné varianty. Protože na sloupech se nachází i vedení VO včetně svítidel, potřebujeme pro projekt přeložky VO znát definitivní polohu sloupů, resp. zda bude provedena kabelizace.
- 5.) Starosta informoval, že vzdušný převěs na sousední RD je kromě přípojky NN i kabel kabelové televize. Projektant toto prověří včetně případné nutnosti přeložky.
- 6.) Na konci úseku navrhuje projektant zřízení zeleného pásu mezi vozovkou a chodníkem, a to až po druhý překládaný sloup (který musí zůstat v chodníku, protože jeho posunu za chodník brání množství vzrostlých stromů). Investor souhlasí, požaduje vyřešit odvodnění tak, aby voda nevsakovala pod silnici – zelený pás bude v obrubách a navržen v souladu s normou.
- 7.) Všechny objekty budou jako vyvolaná investice placeny krajem.
- 8.) Obec zajistí přesazení stromů před mostem vlevo a za mostem vpravo.
- 9.) Dlouze byl diskutován postup výstavby. Projektant navrhuje provádění po polovinách, s využitím stávajícího mostu v první etapě. Toto bylo po diskuzi odsouhlaseno. Veškerý provoz bude tedy jezdit kyvadlově a bude řízen SSZ. Na stávajícím mostě bude provoz dle výsledků HP stáhnut k levému okraji.
- 10.) Na začátku a konci úpravy bude v délce min 5 m navrženo napojení na stávající stav.
- 11.) 14 dnů před termínem odevzdání projektu bude zaslán koncept dokumentace a následně bude svoláno TDK. Další výrobní výbor není plánován.
- 12.) Investor požaduje co nejdříve zahájit inženýrskou činnost pro získání společného povolení
- 13.) Investor požaduje vypracování HMG realizace, který ověří, zda je reálný termín uvedení do předčasného užívání do 31.10.2019 (předpokládaný termín zahájení je ideálně v polovině června 2019)

Zapsal:



Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ZÁZNAM

Z TDK k DUSP dne 18. 3. 2019 k akci:

„II/387 křiž. s I/19 – hranice kraje – most ev. č. 387 – 011, Ujčov“.

Přítomni: dle prezenční listiny

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

- Bude schematicky zakreslen starý a nový stav komunikací a mostu
- Projektant zajišťuje vynětí ze ZPF
- Bude jasně popsán postup stavby a bude schematicky vykresleno
- Ve stav. objektu most bude doplněn schematický výkres postupu stavby
- Do DUSP bude doplněna předpokládaná cena
- V DUSP sjednotit dobu výstavby – cca 5 měsíců
- Záborový elaborát bude dle domluvy s ing. Slánským ponechán
- Do skladby komunikace: ŠD 0-63 dolů, 0-32 nahoru
- Upravit plán kontrolních prohlídek – pouze jedna při uvedení stavby do předčasného užívání
- U výkresu SO 101 č.2 bude doplněn do názvu – stávající stav
- V souhrnné techn. zprávě bude doplněna: 1. do požadavku na asanace – odstranění lávky pro pěší, 2. do popisu So 202 – délka opěrné zdi
- Plán organizace výstavby – doplnit bod 11
- Bylo dohodnuto, že PDPS bude odevzdána do 4.4.2019, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby
- Projektant zkusí získat společné povolení v předstihu oproti SoD (předpoklad – konec května)

Zapsal: Daniel Blaha, ODSH