



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ
V KOMUNIKACI

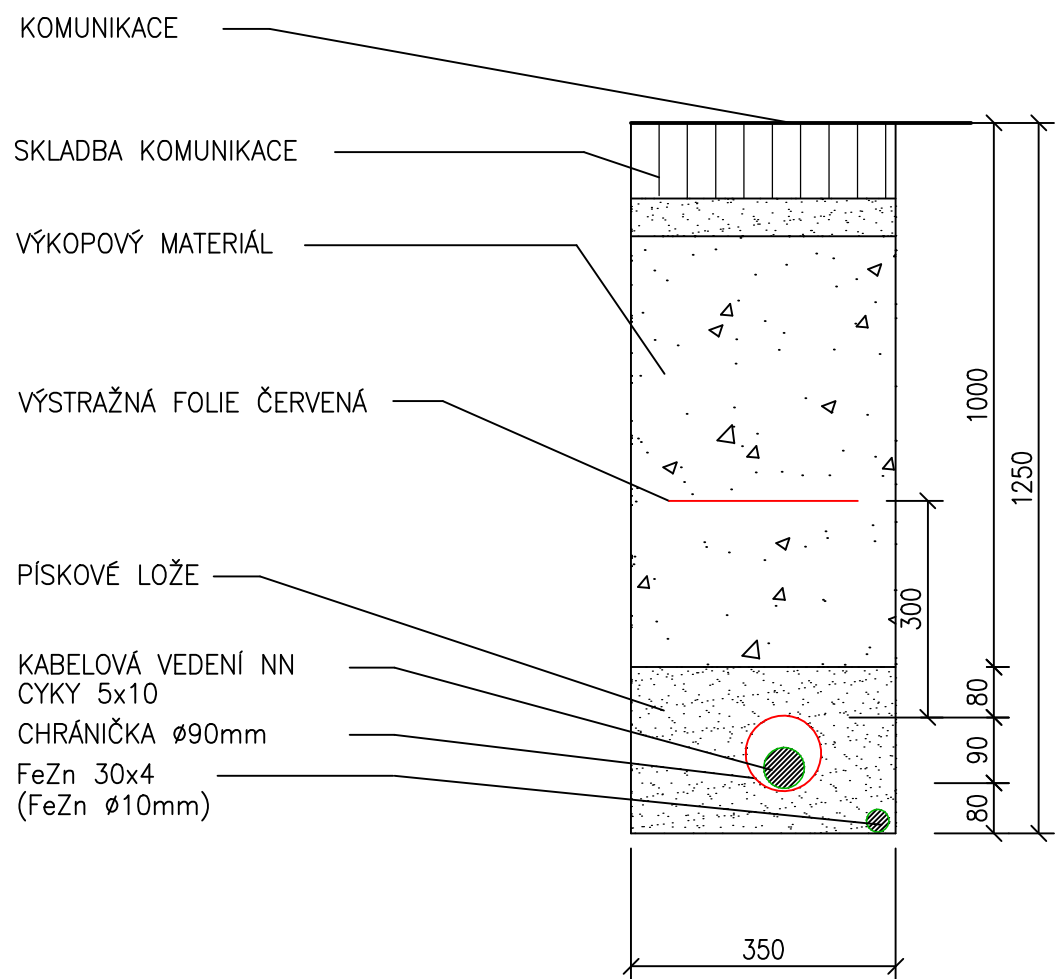

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ
VE VOLNÉM TERÉNU, RESP. V CHODNÍKU

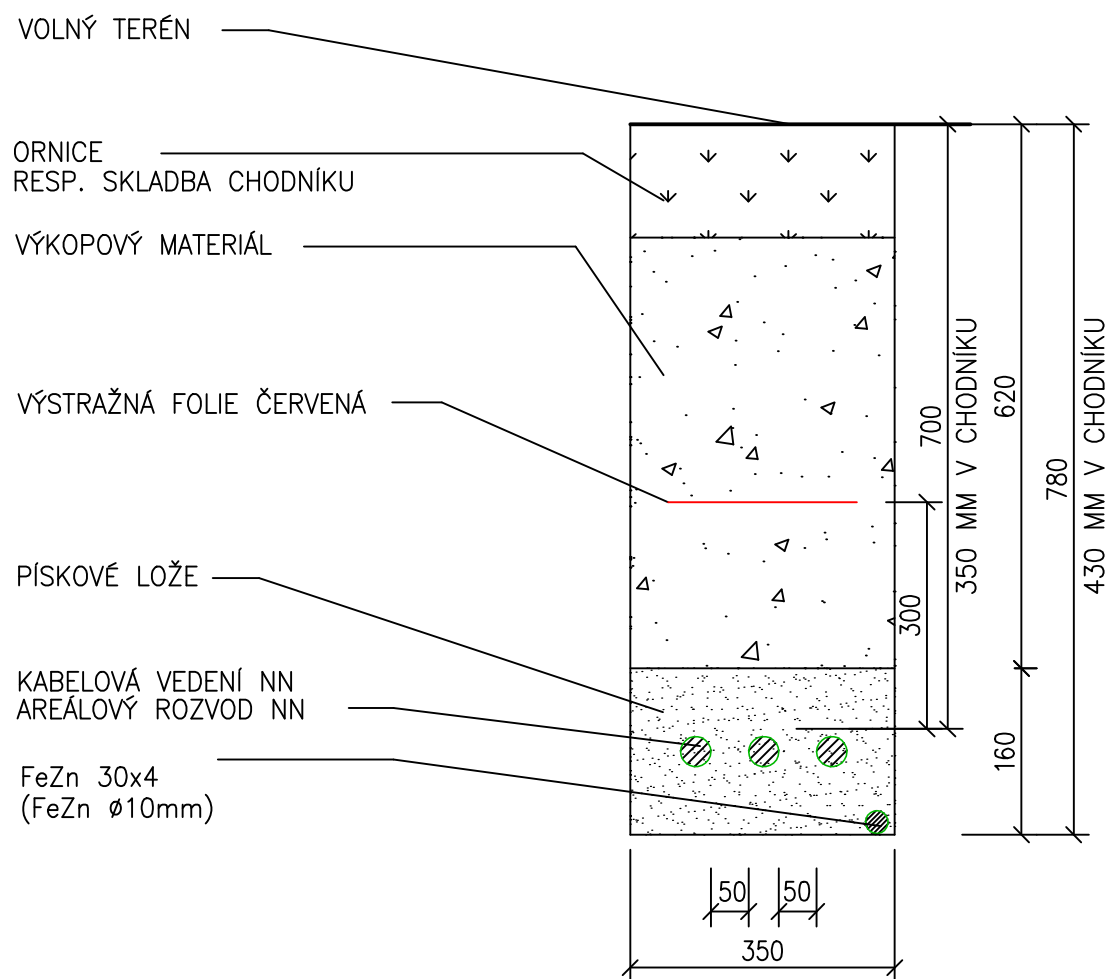

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI SOUBĚHU
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,50m
VODOVOD	0,40m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,40m, DO 0,3 MPa – 0,60m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI KŘÍŽENÍ
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,30m
VODOVOD	NECHRÁNĚNÉ 0,40m, CHRÁNĚNÉ 0,20m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,10m, DO 0,3 MPa – 0,10m KABEL V CHRÁNIČCE NA KAŽDOU STRANU 1 M

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ NN V RŮZNÝCH
TERÉNECH DLE ČSN 73 6005

KOMUNIKACE	1,0m
CHODNÍK	0,35m
VOLNÝ TERÉN	BEZ OCHRANY 0,7m, S OCHRANOU 0,35m

k.ú. HORNÍ CERKEEV (642681)

0	06/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</div>	
MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ V AREÁLU KSÚSV V HUMPOLCI				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	06/2015
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	15-066
				MĚŘÍTKO:	1:25
OBJEKT: IO-03: Areálový rozvod NN		ČÁST: -- -	SOUBOR:		---
OBSAH: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NN				Č.VÝKRESU: 03.02	Č. PARÉ
				DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA	