

- LEGENDA
- R-UPS-A

R.GHZ

RSD.A

RSD.B

R.VZT

NOVÝ ROZVADĚČ PRO UPS-A

NOVÝ ROZVADĚČ PRO UPS-B

NOVÝ ROZVADĚČ SÁLOVÉ DISTRIBUCE DC – VĚTEV A

NOVÝ ROZVADĚČ SÁLOVÉ DISTRIBUCE DC – VĚTEV B

NOVÝ ROZVADĚČ PRO VZDUCHOTECHNIKU S PLC

SVĚTELNÁ OBVOD 3x1,5MM

KABELOVÁ TRASA
- SOUSTAVA : 3NPe stř. 50Hz 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ-SE SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.
- AB

8

PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFÉRICKÝMI VLIVY, S REGULACÍ TEPLOTY
- AD

7
- PROSTORY S MOŽNOSTÍ STŘÍKÁNÍ VODY VE VŠECH SMĚRECH

V

6

KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE

5

5

STOUPACÍ VEDENÍ

4

4

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ 400V/16A IP44

3

3

UZEMNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE CYA 25MM zž; UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE

2

2

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE – Cu PASOVINA NA ISOLÁTORECH

1


1


VEDELEJŠÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE – Cu PASOVINA NA ISOLÁTORECH

0

0

TLAČÍTKO 1/0 VYRÁŽECÍ POD SKLÍČKEM – ZELENÉ – SPÍNÁNÍ VZT ODTAHU

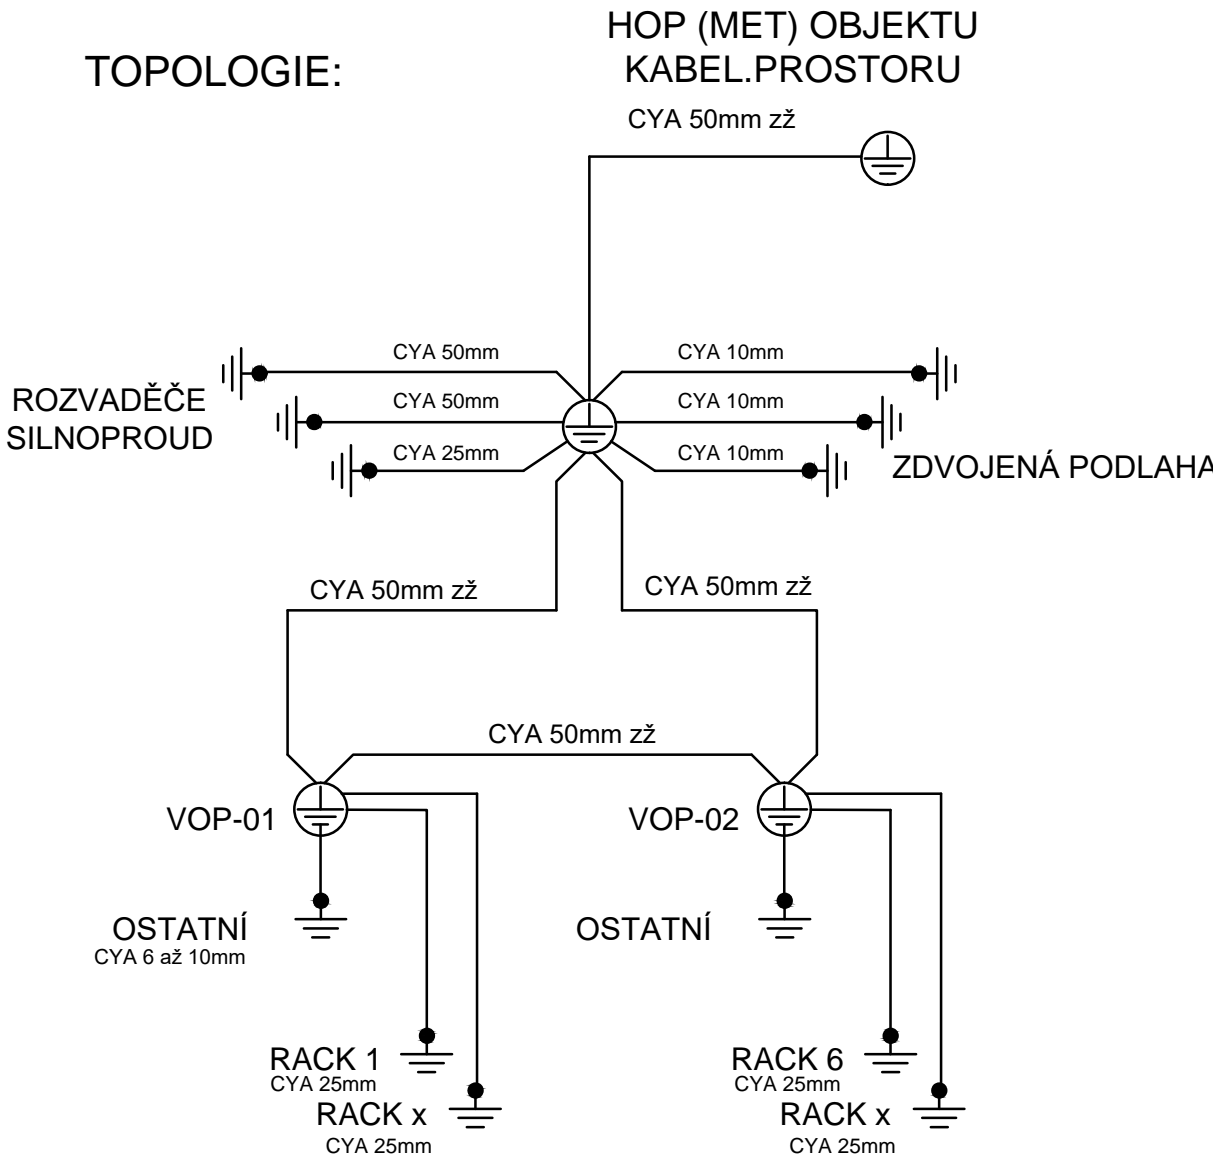

± 0.0 = 428,500			ČÍSLO PARÉ	
D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN				
D1.04.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).				
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			CATEGORY a.s. Videňská 125 619 00 Brno http://www.category.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ZDENĚK MRKVICA	LUKÁŠ BADIN	ZDENĚK MRKVICA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 455	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	6x A4
NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA			DATUM	10 / 2018
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS STŘECHY			1 : 50	D1.04.4g-04