






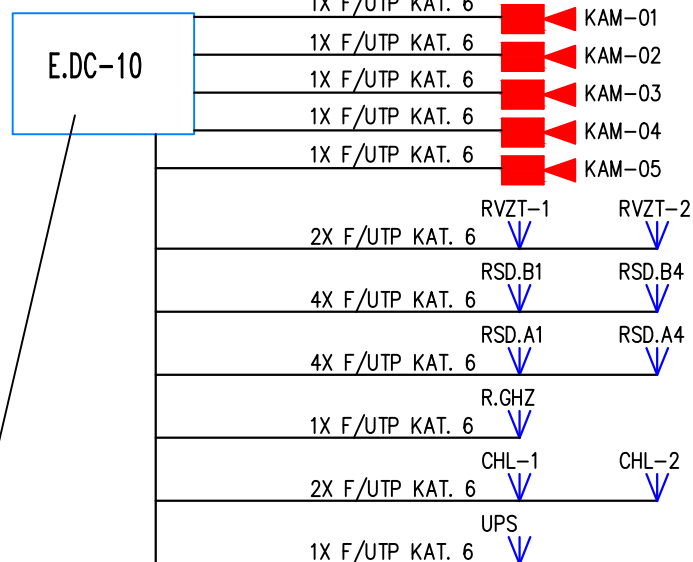



B	SKS + IP KAMEROVÝ SYSTÉM
---	--------------------------





AKTIVNÍ PRVKY ARUBA PRO KAMERY JSOU DODÁVKOU INVESTORA
PRO TECHNOLOGII JE NUTNÉ DODAT SWITCH 48 PORTŮ S POE







	PZTS – ÚSTŘEDNA
	PZTS – SÍŘENA VNITŘNÍ (SYKFY 5x2x0,5)
	PZTS – MG KONTAKT – (SYKFY 3x2x0,5)
	PZTS – DUAL DETEKTOR – (SYKFY 3x2x0,5)
	KABELOVÁ TRASA PZTS+KV (SYKFY)

 IP KAMERA VNITŘNÍ
 KABELOVÁ TRASA viz. TOPOLOGIE

 ČIDLO TEPLOTY+VLHKOSTI (1X FTP KAT. 5E)

 ČIDLO TEPLOTY (1X FTP KAT. 5E)

 ČIDLO NETĚSNOSTI DÉLKA 15M, UMÍSTI NA PODLAHU POD Z.P.

	KV - ŘÍDÍCÍ MODUL PRO PŘIPOJENÍ BEZKONTAKTNÍCH ČTEČEK
	KV - BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA (SYKFY 5x2x0,5)
	KV - ELEKTROMECHANICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK ASSA ABLOY EL560/EL460 (5x2)



LEGENDA— HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA:
HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU

$\pm 0.0 = 428,500$

D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN

D1.04.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			CATEGORY a.s. Videňská 125 619 00 Brno http://www.category.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ZDENĚK MRKVIČA	ZDENĚK MRKVIČA	ZDENĚK MRKVIČA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 5	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2x A4
NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA			DATUM	02 / 2019
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	BLOKOVÉ SCHÉMA EKV, PZTS, SKS, IP KAMERY		1 : 50	D1.04.4h1-0