



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
V KOMUNIKACI

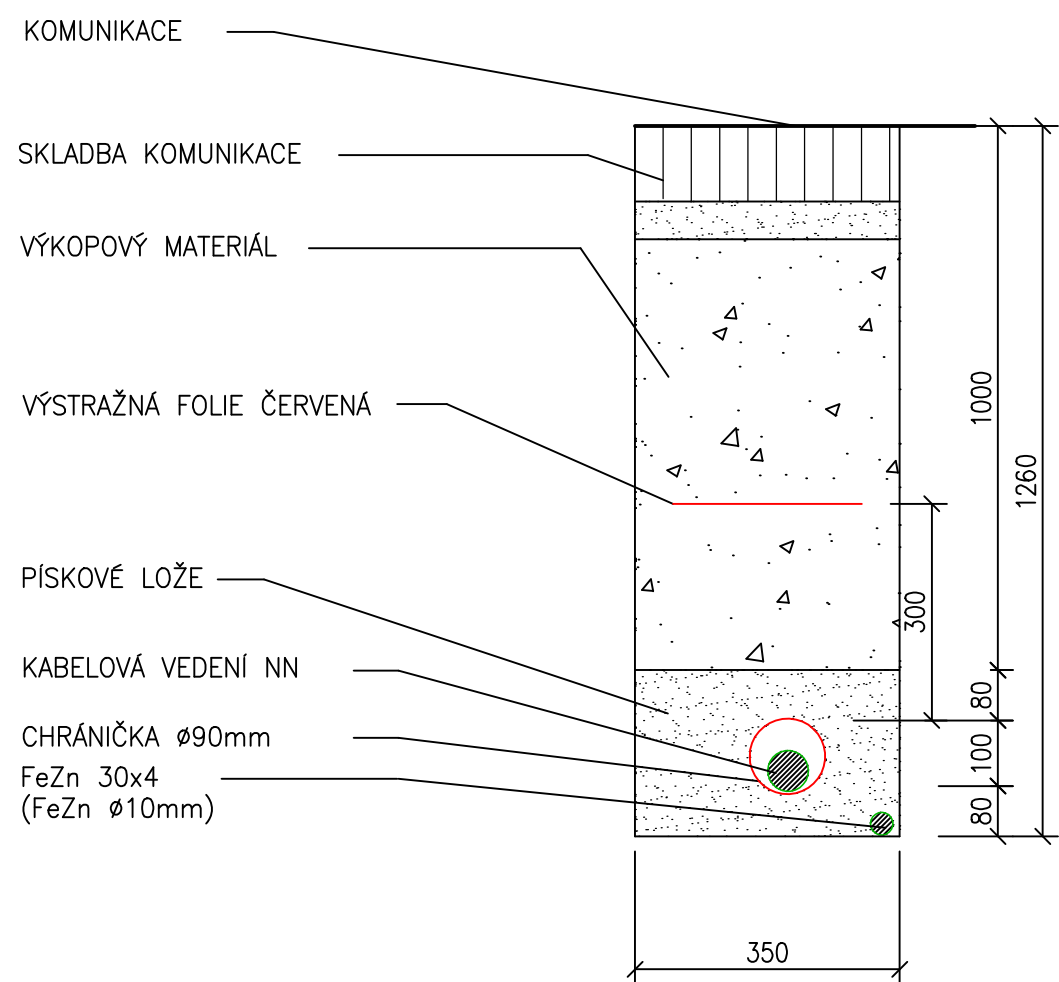

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
VE VOLNÉM TERÉNU, RESP. V CHODNÍKU

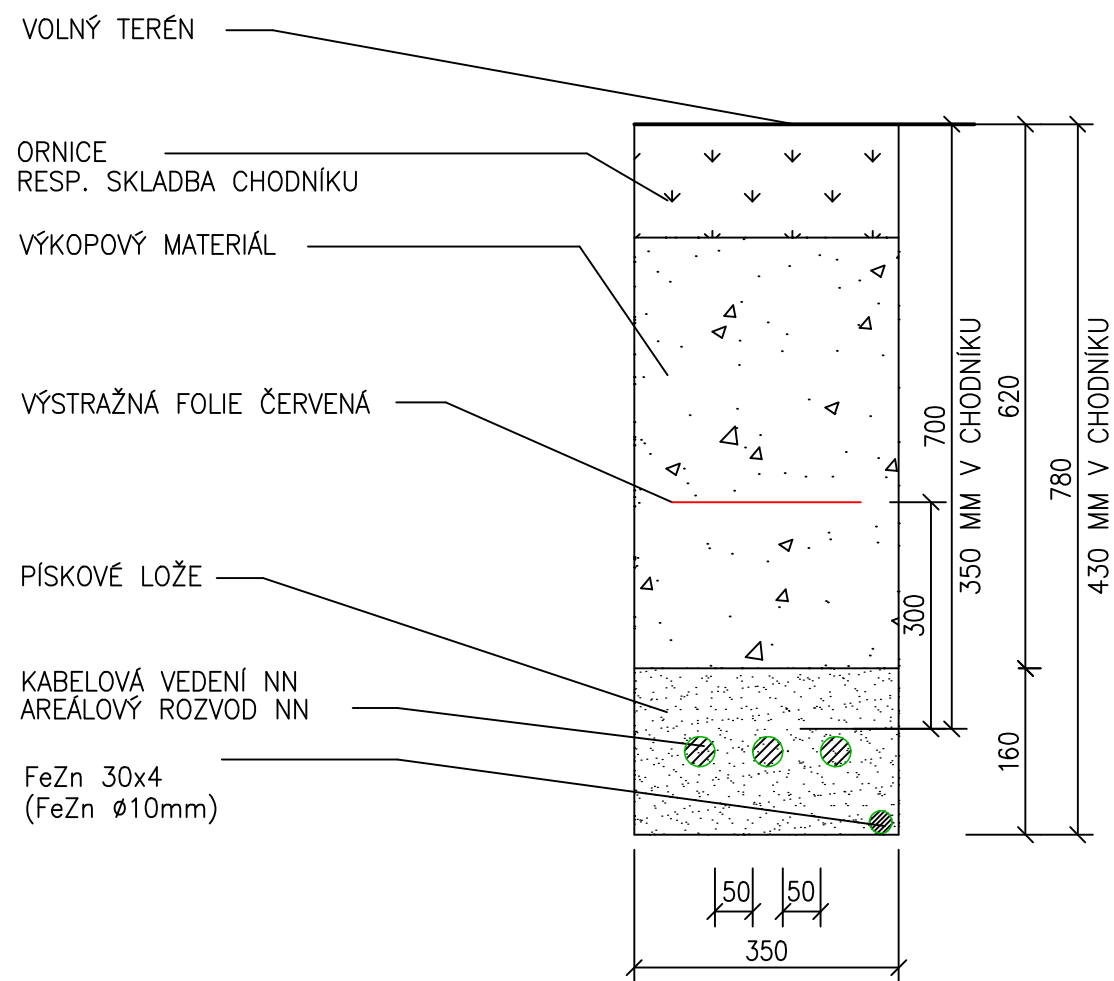

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI SOUBĚHU  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,50m
VODOVOD	0,40m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,40m, DO 0,3 MPa – 0,60m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI KŘÍŽENÍ  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005




KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,30m
VODOVOD	NECHRÁNĚNÉ 0,40m, CHRÁNĚNÉ 0,20m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,10m, DO 0,3 MPa – 0,10m KABEL V CHRÁNIČCE NA KAŽDOU STRANU 1 M

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ NN V RŮZNÝCH  
TERÉNECH DLE ČSN 73 6005

KOMUNIKACE	1,0m
CHODNÍK	0,35m
VOLNÝ TERÉN	BEZ OCHRANY 0,7m, S OCHRANOU 0,35m

k.ú. HORNÍ KOSOV (643084)

0	09/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</b>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</b>	
MÍSTO STAVBY:	JIHLAVA	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. ŠTEFL
NÁZEV AKCE: <b>VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V JIHLAVĚ</b>				FORMÁT:	4/A4
OBJEKT: D2.Inženýrské objekty				DATUM:	09/2016
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
OBSAH: <b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NN</b>				Č. ZAKÁZKY:	16–143
				MĚŘÍTKO:	1:10
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA				SOUBOR:	---
				Č.VÝKRESU: <b>D2.07_03</b>	Č. PARÉ