


ZÁZEMÍ PAVILONU

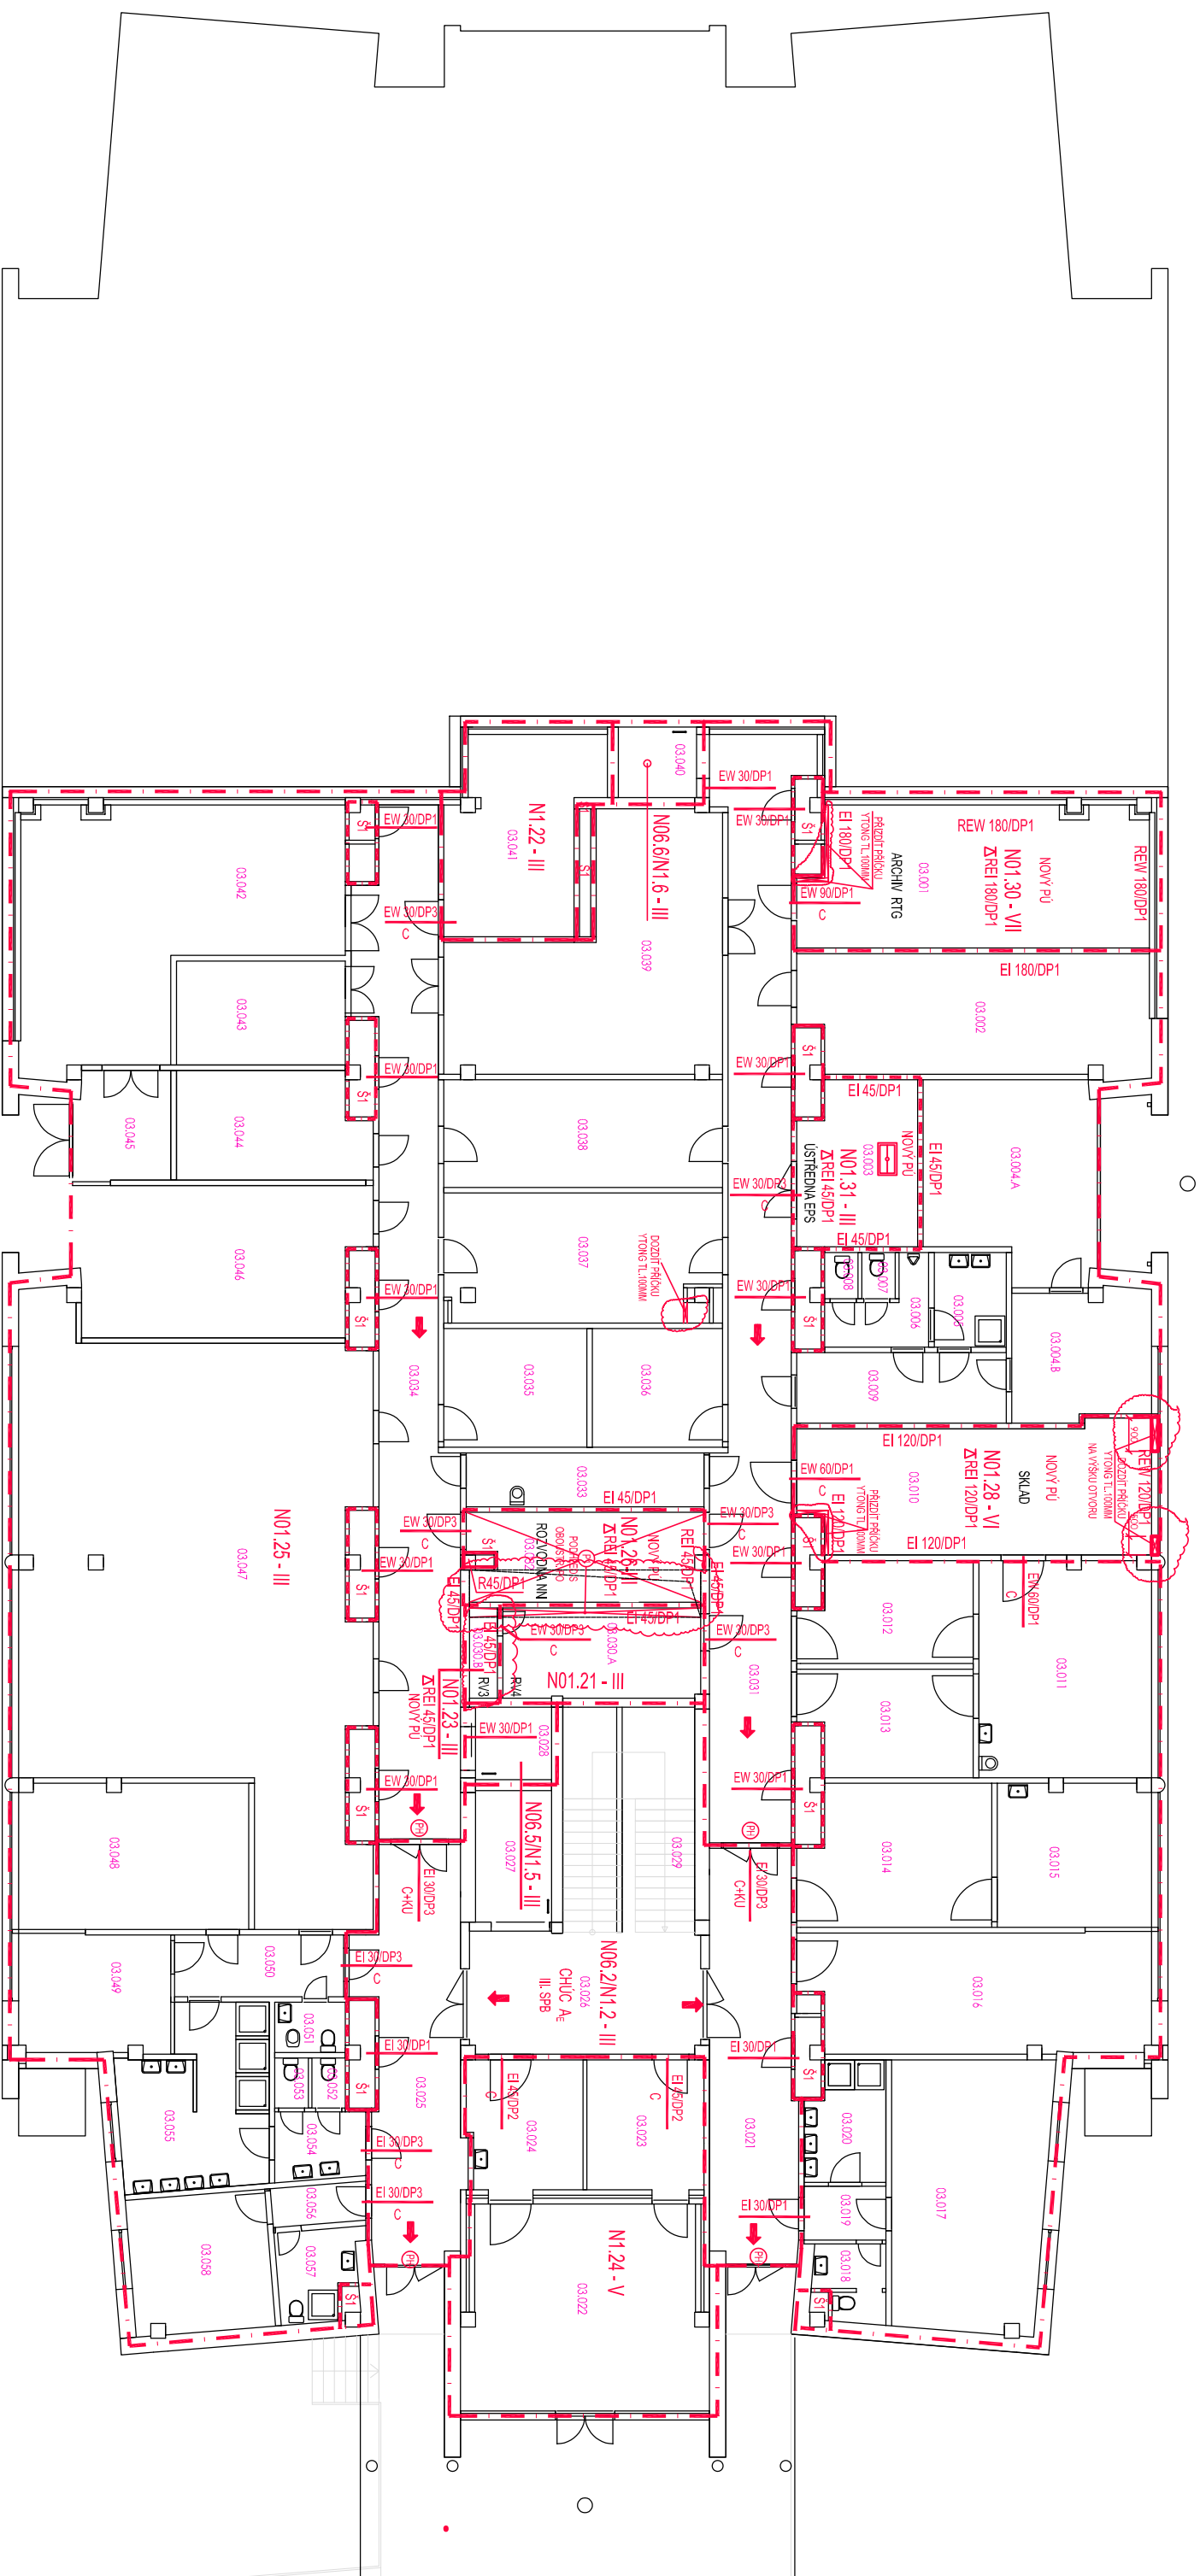

LEGENDA ZNAČEK PO

WOLFSHIM	HRANICE PU
NOVÝ PÚ	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU SPB
REI 60/DP	NOVÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZE STAVITELNOSTI
REW 30/DP	POŽAROVNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
EI 30/DP3	KONSTRUKCE
C	POŽÁRNÍ UZAVÍRACÍ OTVORU
KU	SMACOVACÍŘ
➡	
Δ	
	POŽÁRNÍ DOKLADYCH DVEŘ
	KOEFICIENT KVALITATIVNÍ DLE ČSN EN 179
	SÍLA ÚNIKU OSOB UVNÍŘ OBJEKTU
	PRŮMĚRNÝ HÁSBÍ PRŮSTUP PRŮSKOVÝ (21A)

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE V CELÉM OBJEKTU
ROZHLAS S NUCENÍM ODPOSLACHEM V CELÉM OBJEKTU


LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

§1 INSTALACNÍ ŠACHTA - II. SPB - SAMOST. POŽÁRNÍ ÚSEK
- požárně dělicí konstrukce - EI 45/DP1
- požární úzavěry - EN 30/DP1

NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON U
PŮDORYS 1. NP

NOVÉ ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
DLE PŮVODNÍHO PBŘ Z 06/98

SKUPINA L22 - PAVILON U

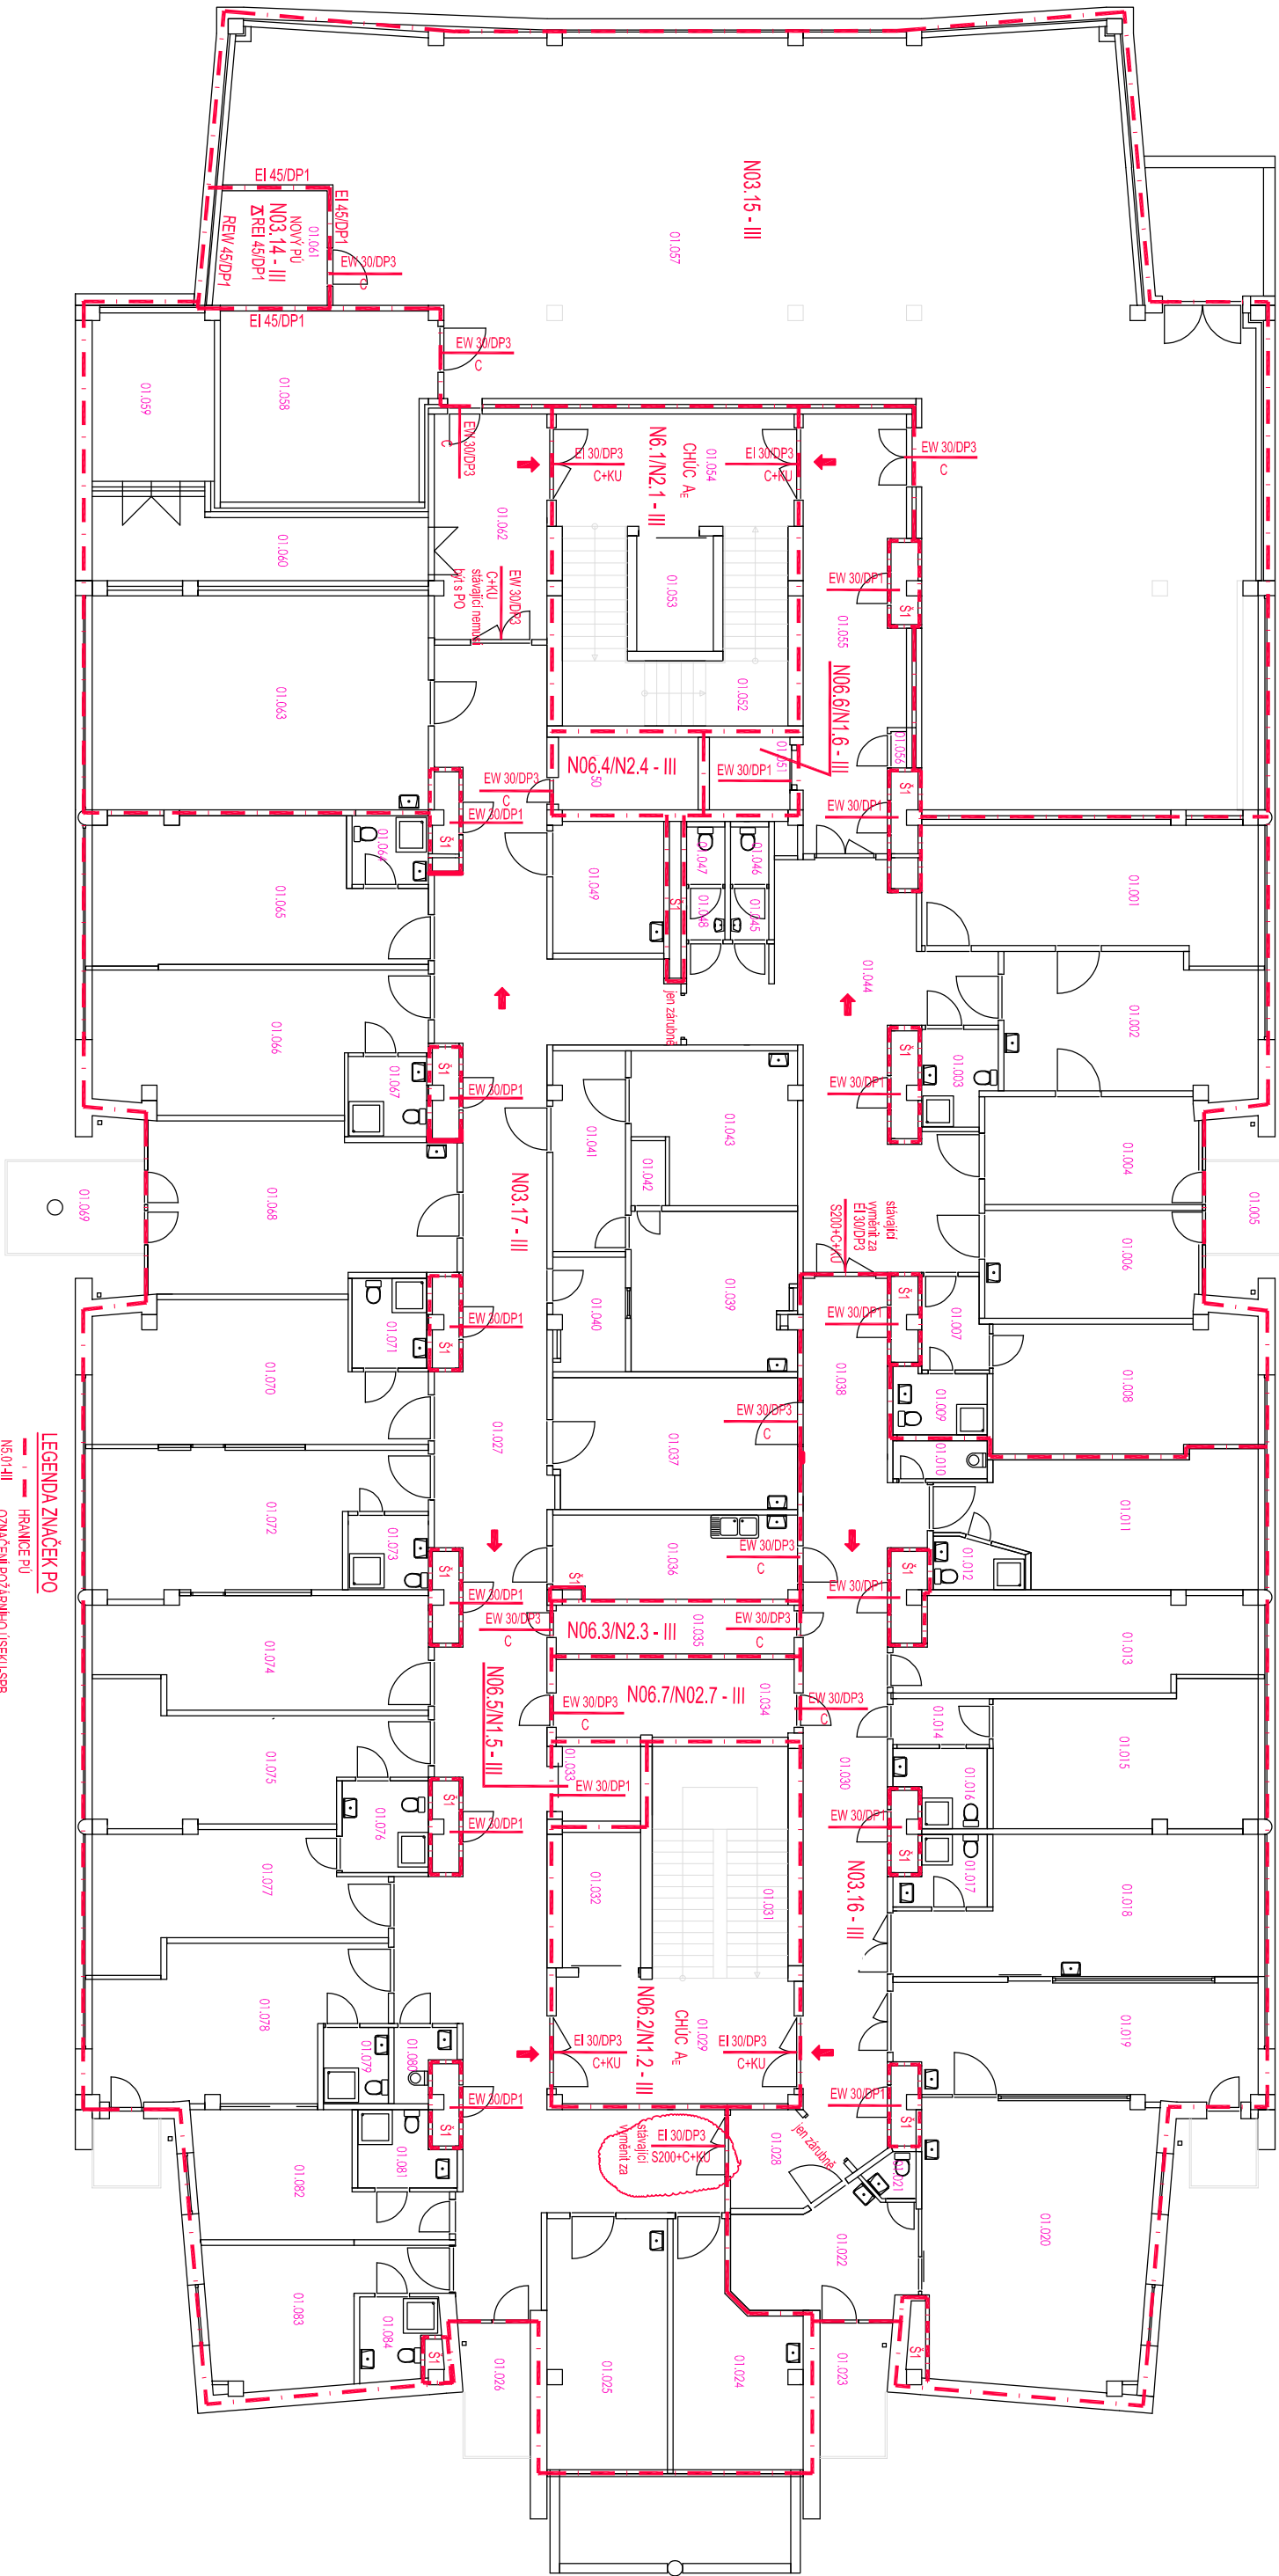

LEGENDA ZNAČEK PO

HRANICE PU

N03-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU SPB

NOVÝ PU NOVÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZE STÁVAJÍCOSTI

REI 60DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST

REW 30DP1 KONSTRUKCE

EI 30DP3-C POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORU

C SAMOZAVÍRAČ

KU KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ

DVOJKŘÍDL. VCH. DVEŘI OZNAČENÍ KOUŘOTESNÝCH POŽ. UZÁVĚR

S200 SMĚR ÚNIKU OSOB. Uvnitř objektu

LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

Š1 INSTALACNÍ ŠACHTA - II. SPB - SAMOST. POŽÁRNÍ ÚSEK

- požární odolnost konstrukce - EI 45DP1


- požární uzávěry - EW 30DP1

NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON U



PŮDORYS 3. NP

NOVÉ ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
DLE PŮVODNÍHO PRŮZ. 06/98

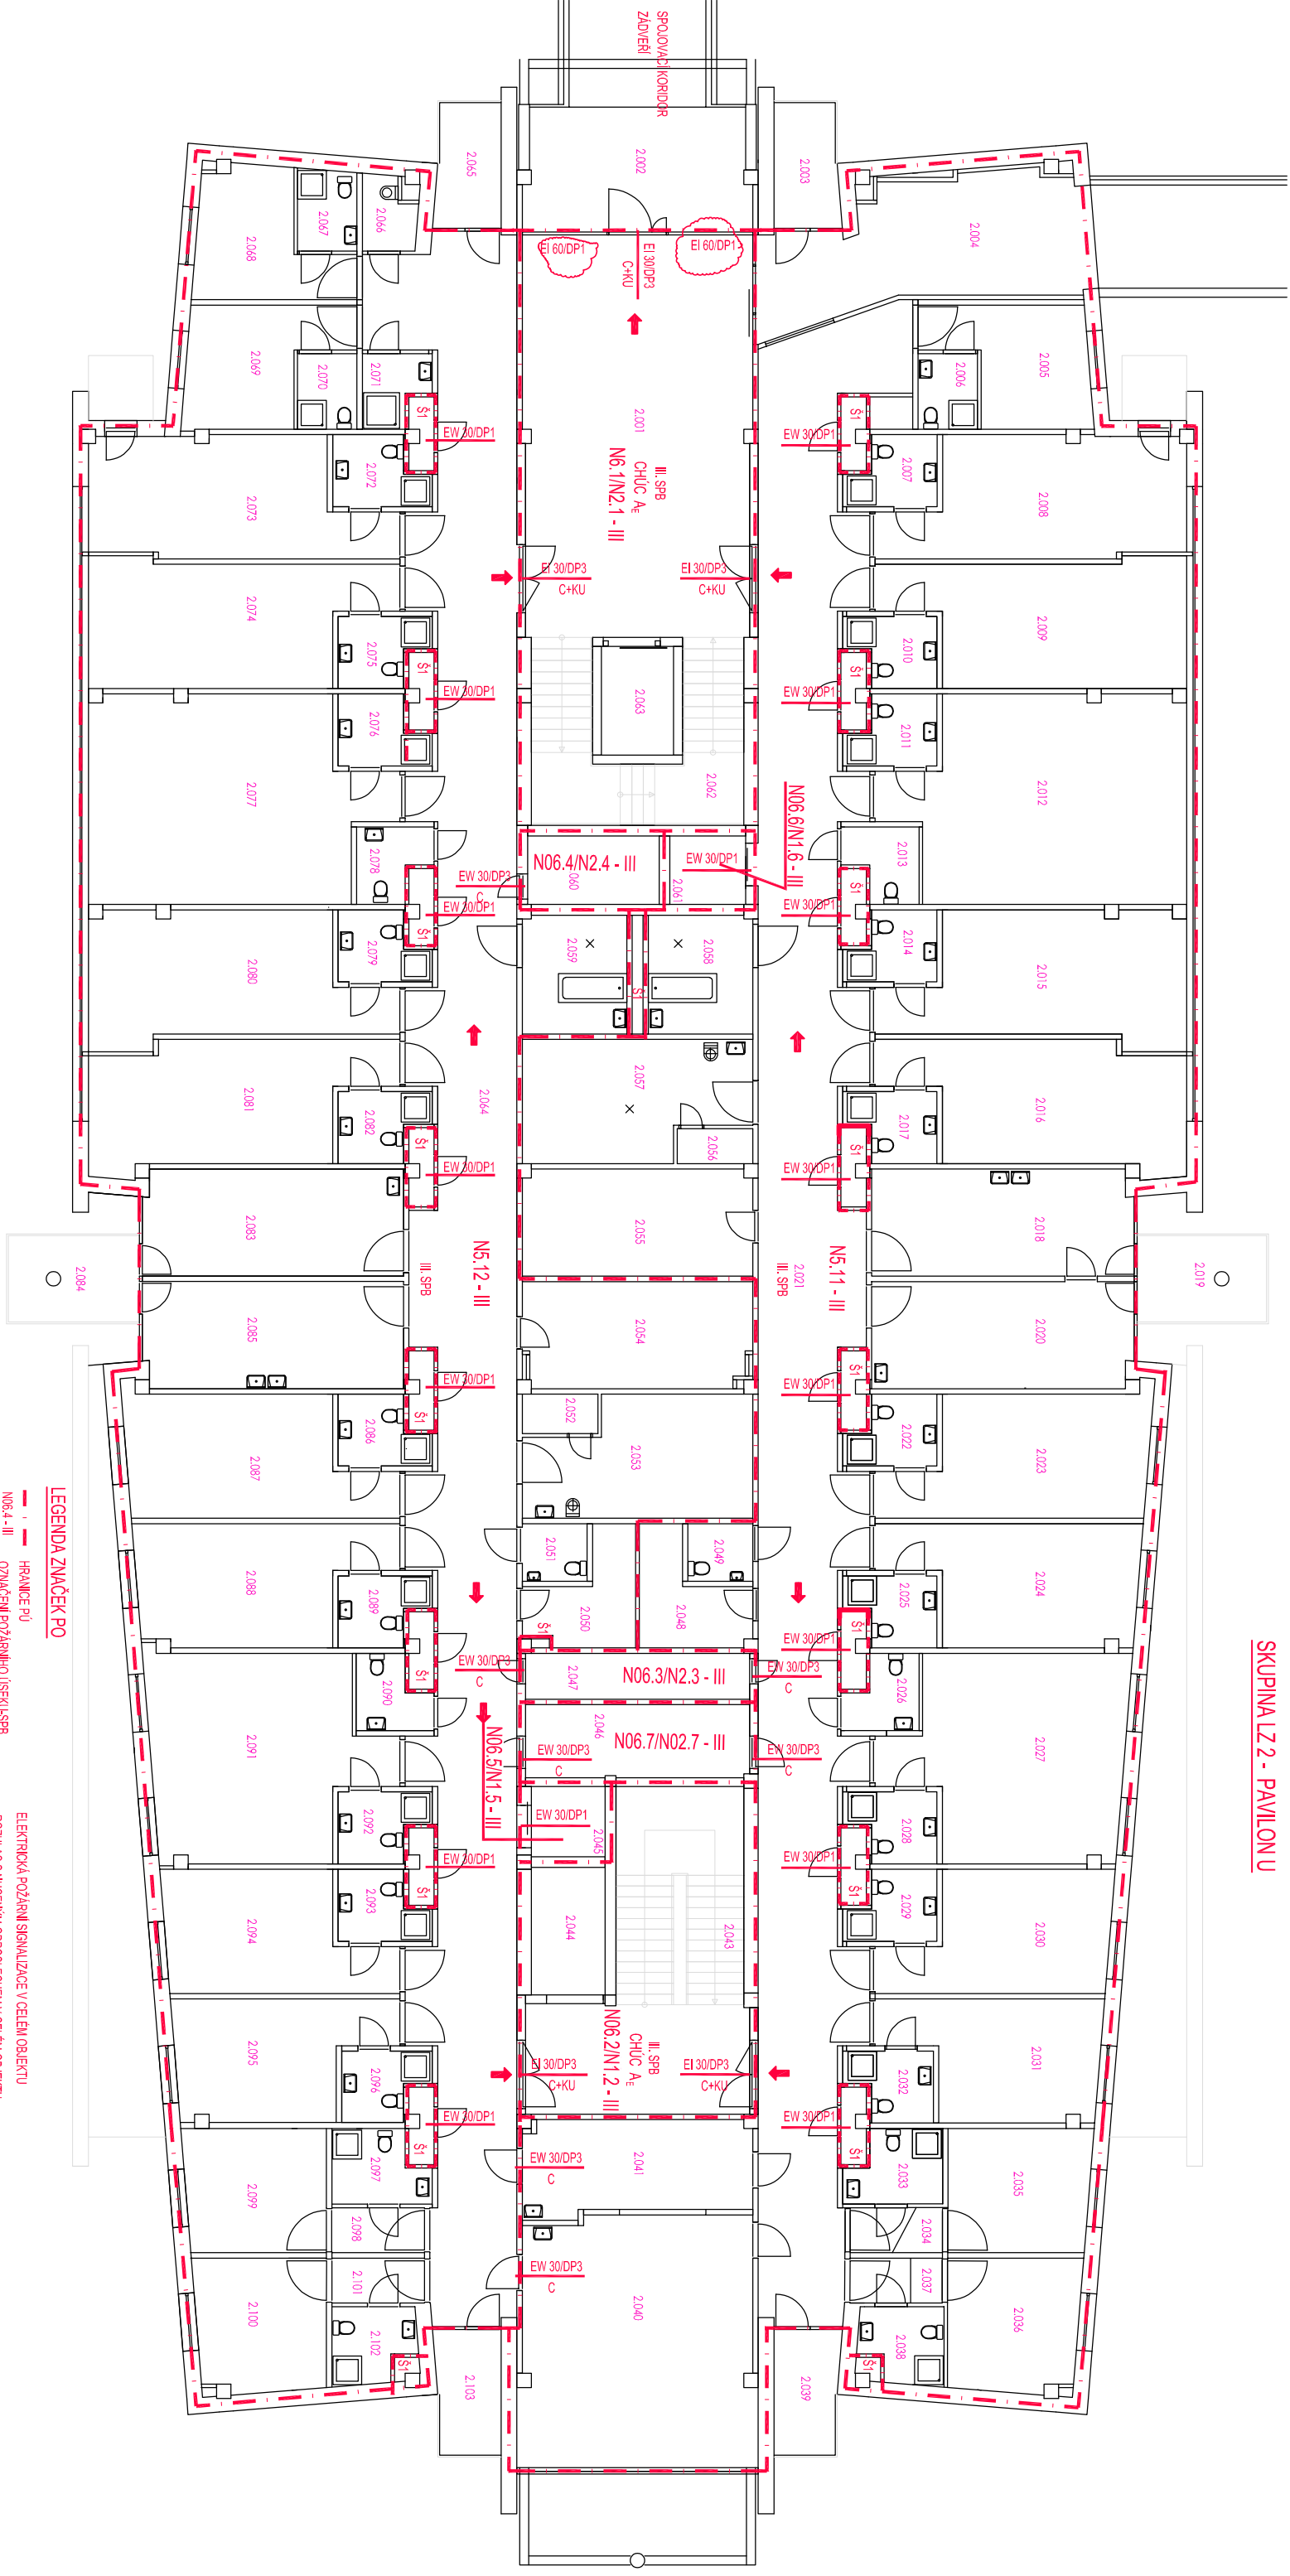SKUPINA LZ 2 - PAVILON U



LEGENDA ZNAČEK PO

	FRANCE - U
M&A - II	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
RE 60/D1	POŽADOVNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
REU 30/D1	KONSTRUKCE
EI 30/D3	POŽÁRNÍ ÚZVEŠŤ OTVORŮ
C	SAMODIVÁČ
KU	KOORDINÁTOR UZAKRÁNÍ
\$200	DVOUSKLADOVNĚŘÍ
	OZNAČENÍ KVALITY ČERNÉHO ŽELEZA
	DIVERZE OPATŘENÍ KOJNAMÍ DLE ČSN EN 179
	SMĚR ÚNIKU OSOB V NEMOCI OBSTAVY

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE V CELÉM OBJEKTU

ROZHLÍDAS S NUCENÝM ODPOSLÉCHEM V CELÉM OBJEKTU

LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

Š1 INSTALAČNÍ ŠACHTA - II. SPB - SAMOST. POŽÁRNÍ ÚSEK
- požární dělicí konstrukce - EI 45/Dp1
- požární úzávěry - EIW 30/Dp1


NEMOCNICE TRÉBÍČ - PAVILON U

PŮDORYS 5. NP

NOVÉ ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

DLE PŮVODNÍHO PRŮZ 06/198

SKUPINA LZ2 - PAVILON U

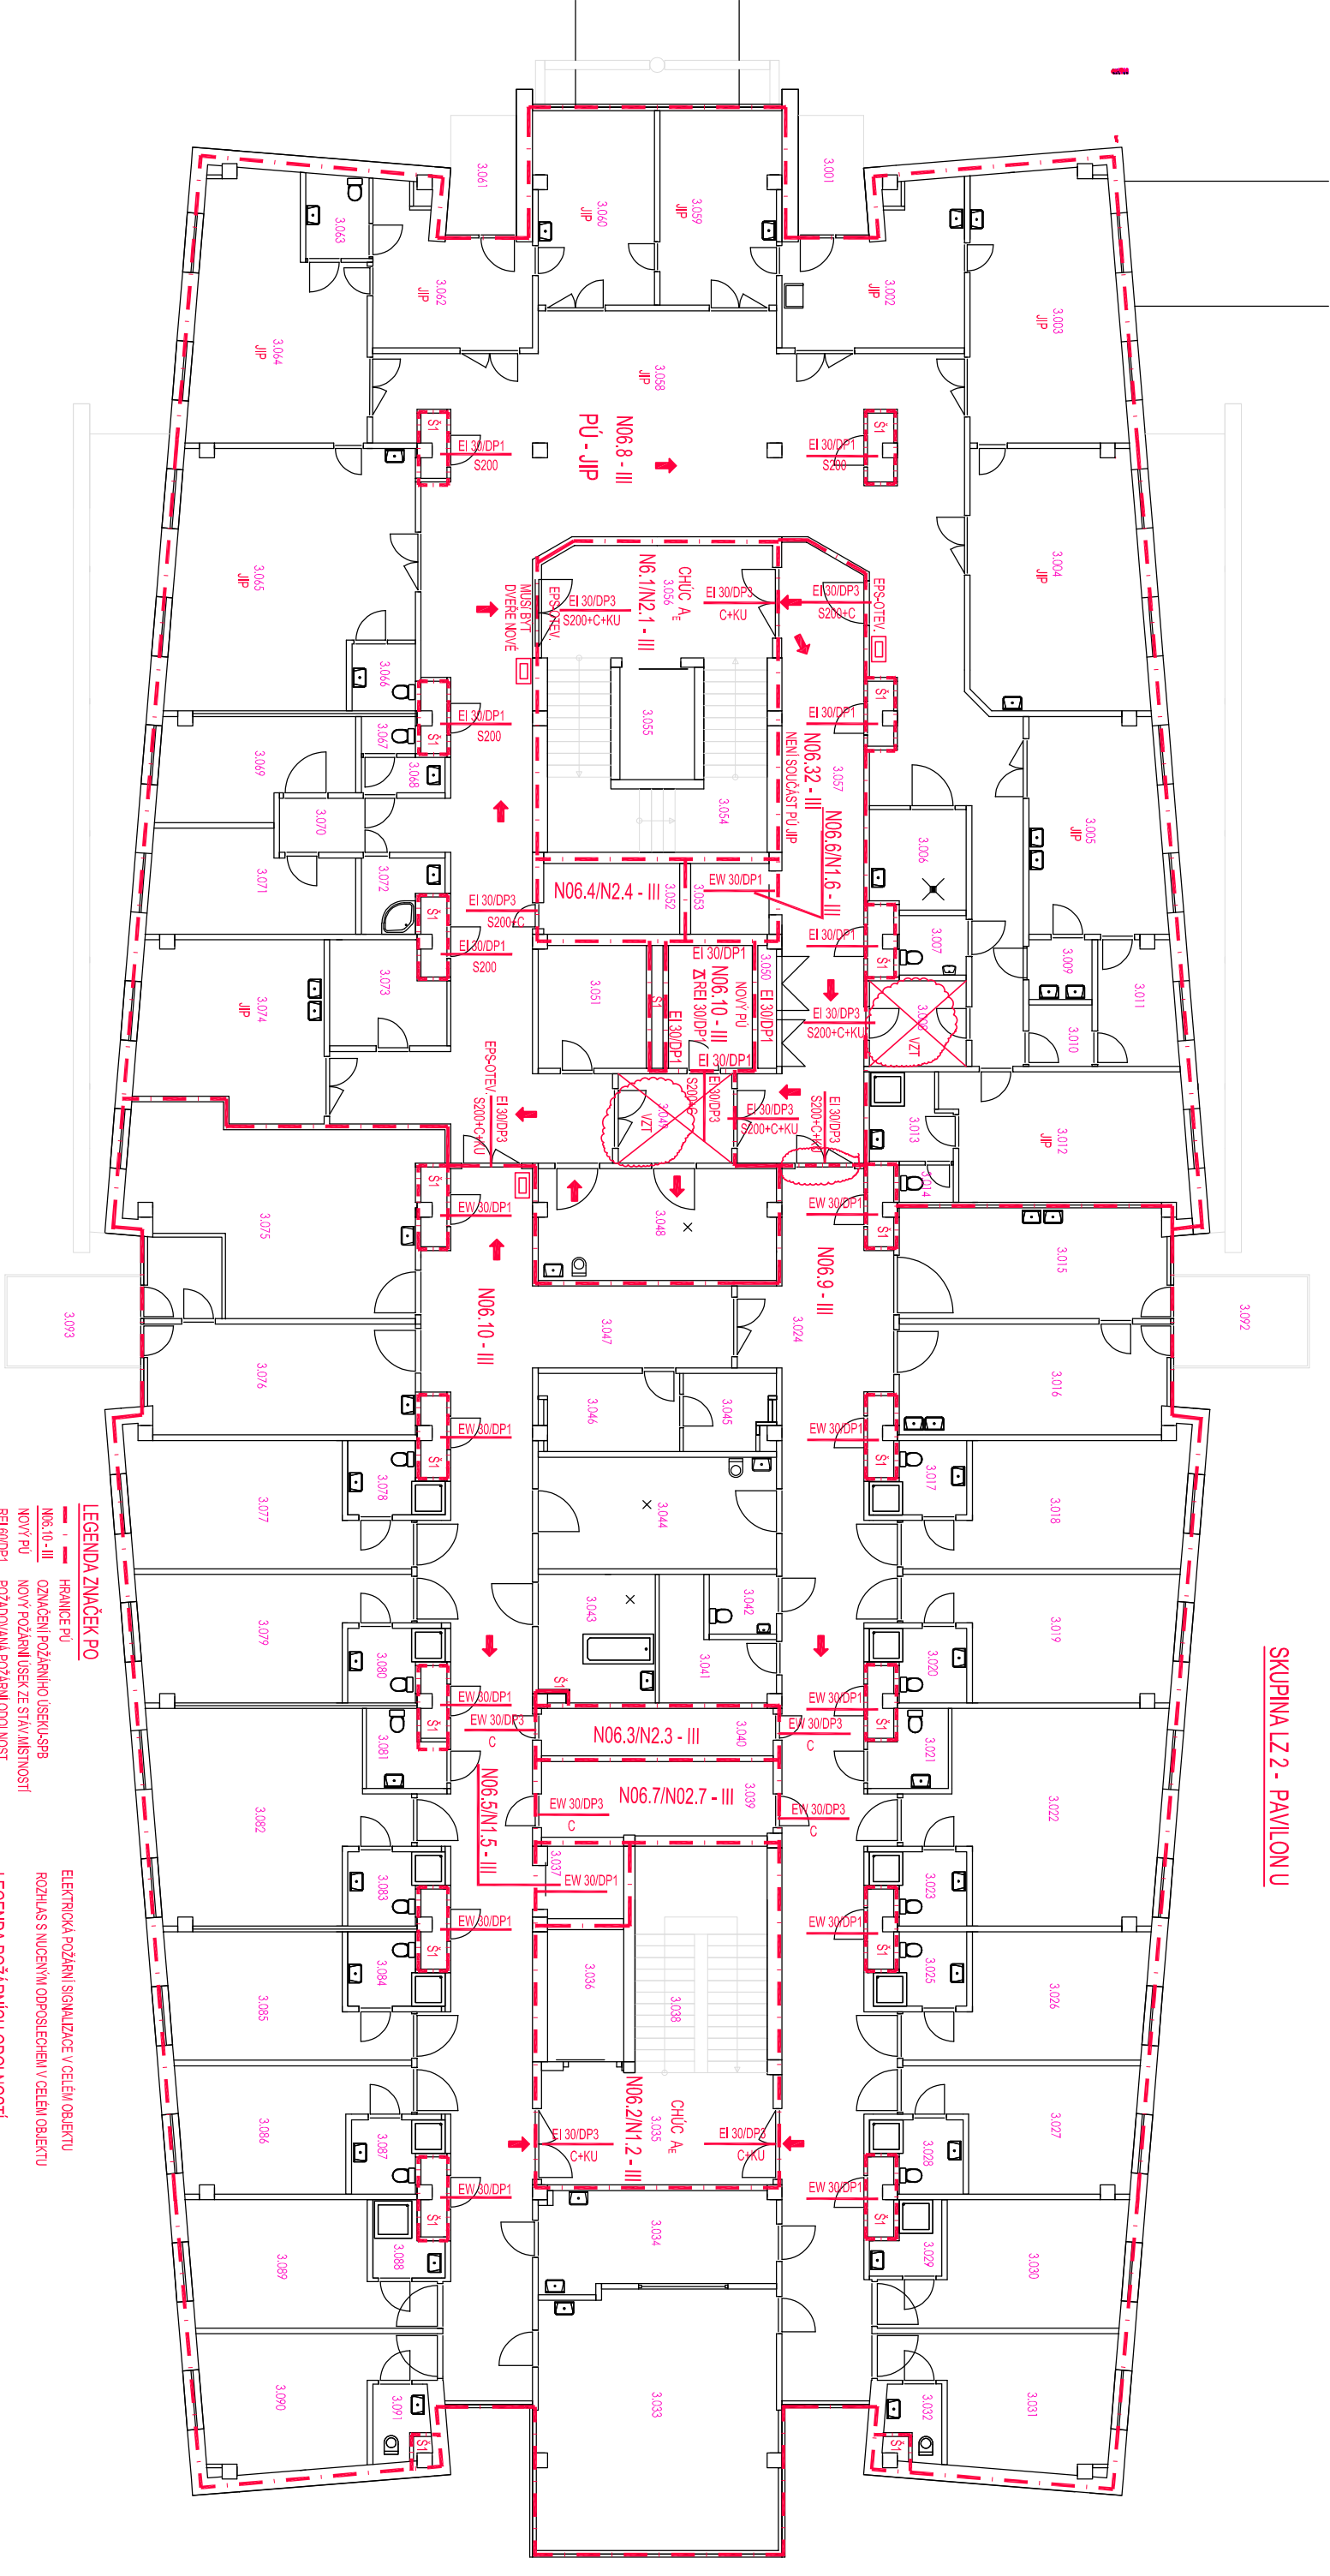

LEGENDA ZNAČEK PO

- + — III
 - MOS 10 - III
 - NOVÝ PÚ
 - REI 60 DP1
 - REVI 3/0D/1
 - EI 300P3
 - C
 - SAOZINRAČ
 - KU
 - S300
 - ➔
 - EPS-OTV.
 - ☐
 - TLAČKOVÉ ODBĚROVÁNÍ DÍŘÍ
 - HRANICE PÚ
 - OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
 - NOVÝ POŽÁRNÍ ÚSEK ZE STAVITELNOSTI
 - POŽADOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
 - KONSTRUKCE
 - POŽÁRNÍ IZOLÁČNÍ OTVORU
 - KOOPRACÍ NA IZOLÁČNÍCH DÍŘÍCH
 - OZNAČENÍ KOUPŘETĚVÝCH POŽ. IZOLÁČŮ
 - SMĚR UMÍSTĚNÍ OSOBY UVNITŘ OBJEKTU
 - DÍŘE OTEVÍRANÉ NA SIGNÁL OD EPS

LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

- ELIEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE V CELÉM OBJEKTU
ROZHLAS S NUCENÝM DOPOSLEHEM V CELÉM OBJEKTU
- LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ**
- ŠÍ INSTALACE ŠACHTA - II. SPB - SAVOST. POŽÁRNÍ ÚSEK
- požární dleji konštrukce EI 450P1
- požární úzáhy - EW 30DP1

NEMOCNICE TRĚBÍČ - PAVILON U

PUDORYS 6. NP

NOVÉ ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
DLE PŮVODNÍHO PBŘ Z 06/98