



KANALIZACE

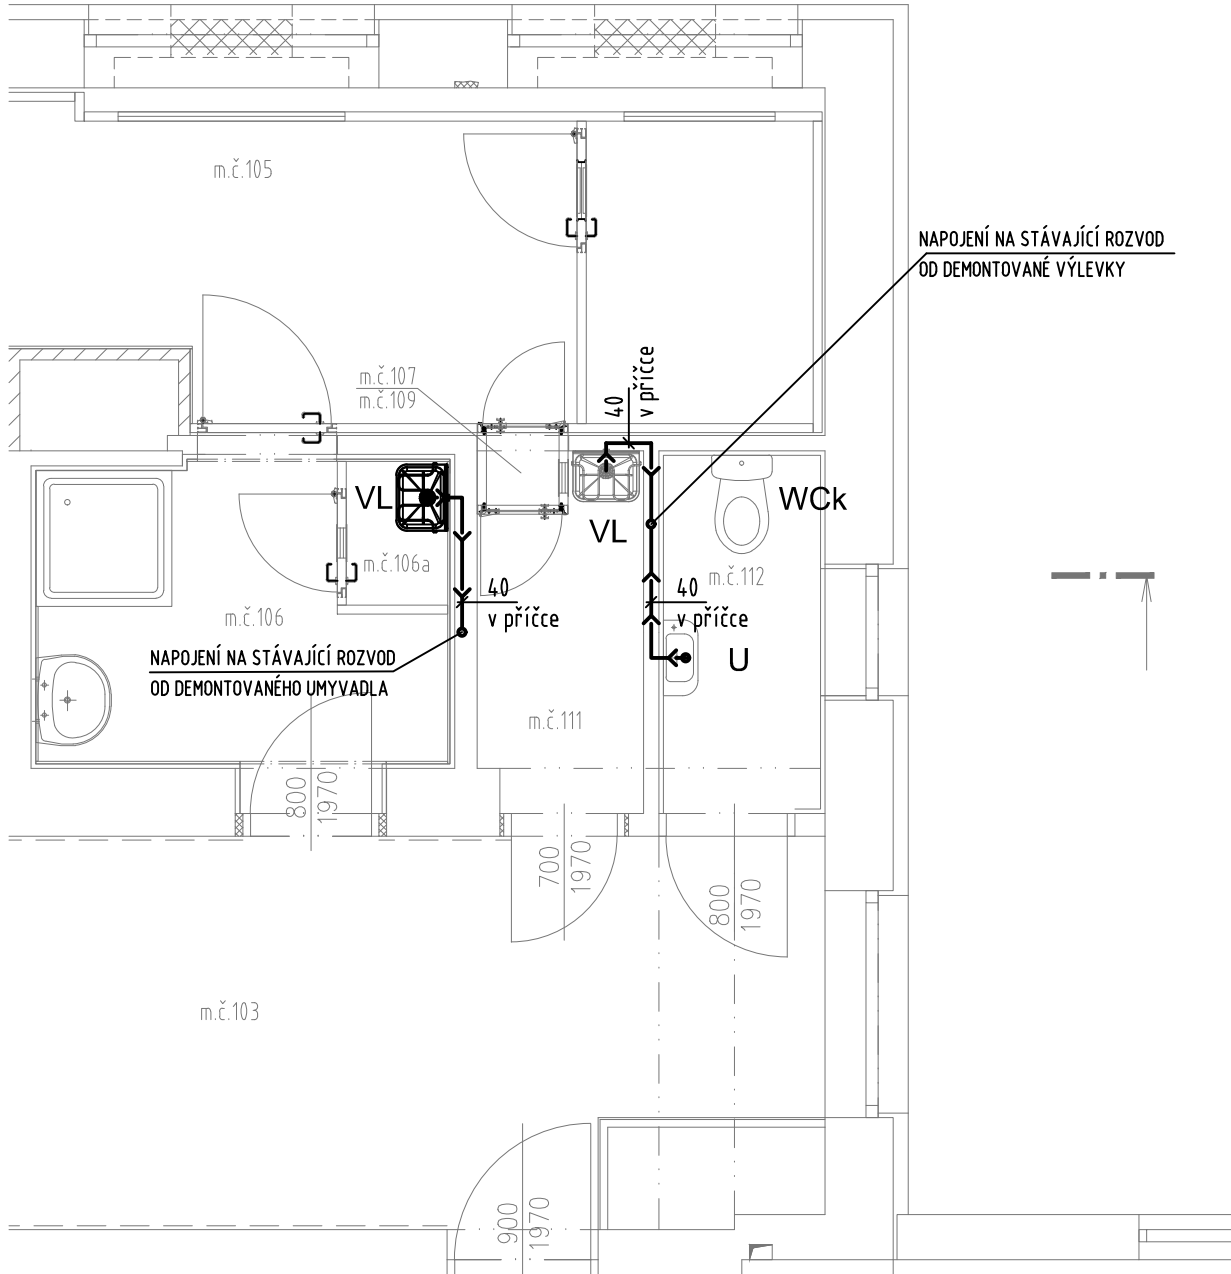

VODOVOD

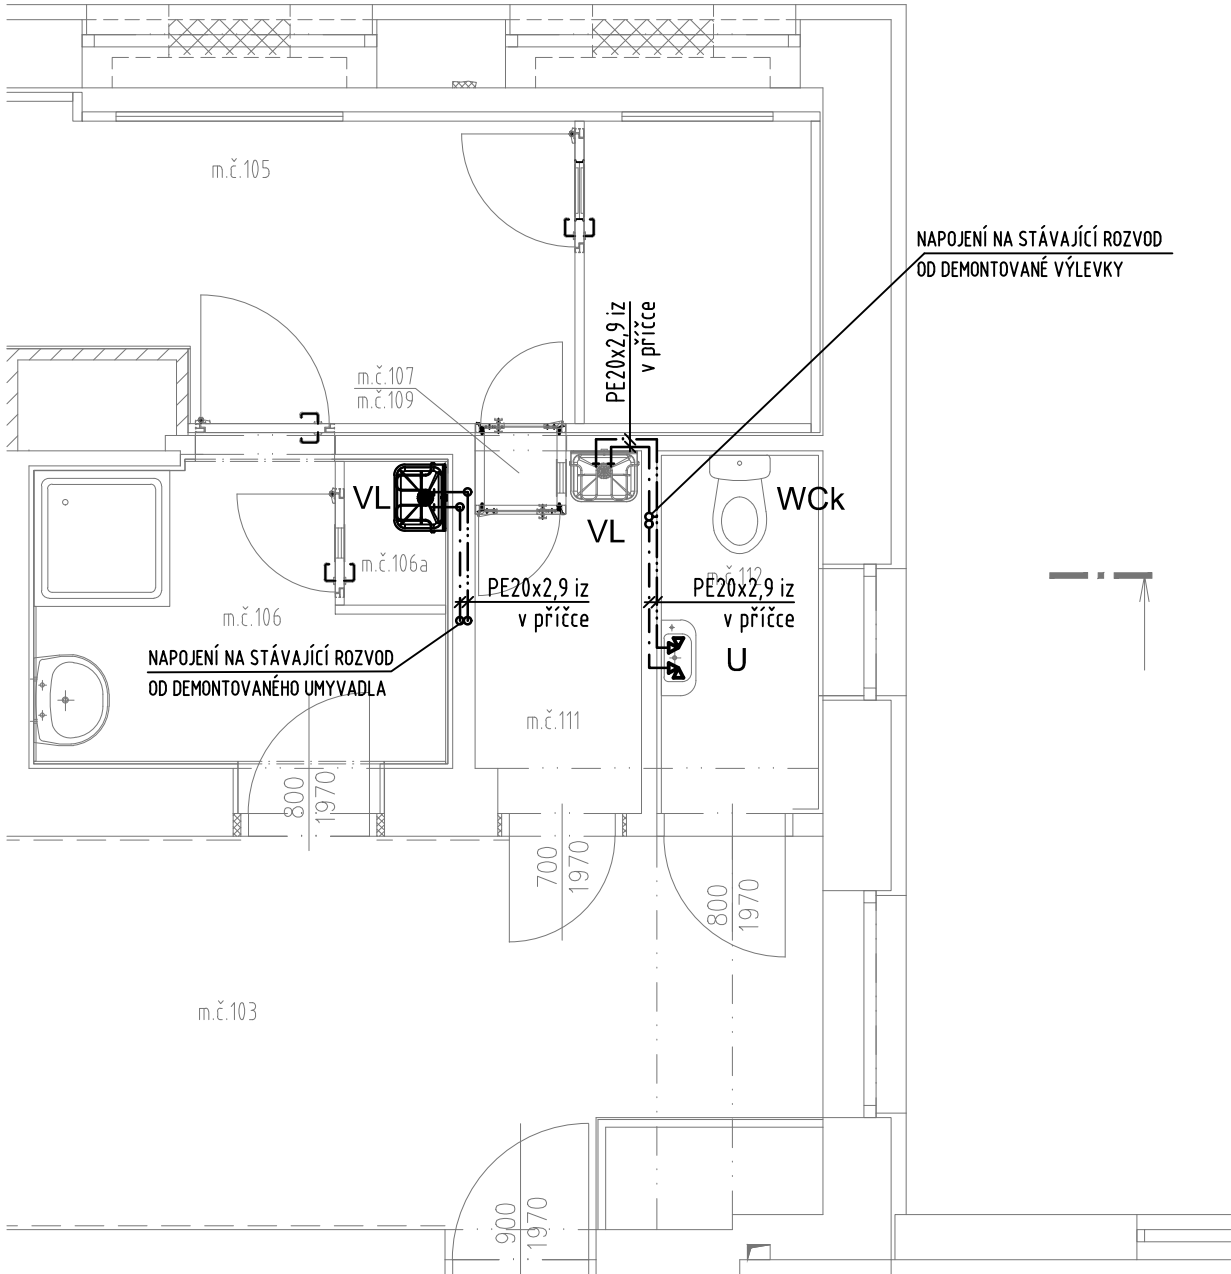

Číslo místnosti Room number	Název místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti
		m ²	m
104	Aplikace	4,70	2,70
105	Přípravná	12,10	2,70
105a	Dokumentace	3,00	2,70
106	Filtr personál	4,60	2,70
106a	Úklidová místnost	0,60	2,30
107	Materiálová propust – vstup	0,23	0,48
108	Materiálová propust – výstup	0,09	0,48
109	Materiálová propust – generátor	0,23	0,60
111	Chodba	2,10	2,60
112	WC aplikovaný pacient	2,64	2,60

- LEGENDA:
- -----

→

WČk

VL

U

POTRUBÍ-TEPLÁ VODA

POTRUBÍ-STUDENÁ VODA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KLOZET KOMBINOVÁNÝ

VÝLEVKA NEREZOVÁ

UMYVADLO

POZNÁMKA:
ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH TRUBEK EKOPLASTIK PPř PN 16, ROZVODY TEPLÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH TRUBEK EKOPLASTIK STABI PN 20. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ TL. 13 mm. PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÝCH TRUBEK OSMa HT VEDENÝCH VE SPÁDU 3%.

NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ. PŘESNÝ BOD NAPOJENÍ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI. VÝTOKOVÉ BATERIE BUDOU STANDARTNÍ ŘADY, PŘÍPADNĚ BUDOU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (VÝLEVKA, UMYVADLO) ZAJISTÍ STAVBA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ HÁJEK	TOMÁŠ KLASA	ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové město na Moravě				ČÍSLO ZAKÁZKY	Z0293-20
ÚPRAVA ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK Nemocnice Nové Město na Moravě				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	11/2020
				FORMÁTŮ A4	3
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
VODOVOD A KANALIZACE				1:50	D.1.4.1-010