


Rozvaděč R-DC04.2

SKŘÍŇ ROZVADĚČE:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODSTAVCI
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR: 600 x 1900 x 250 mm (š x v x h),
PODSTAVEC: 100 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL 7035)

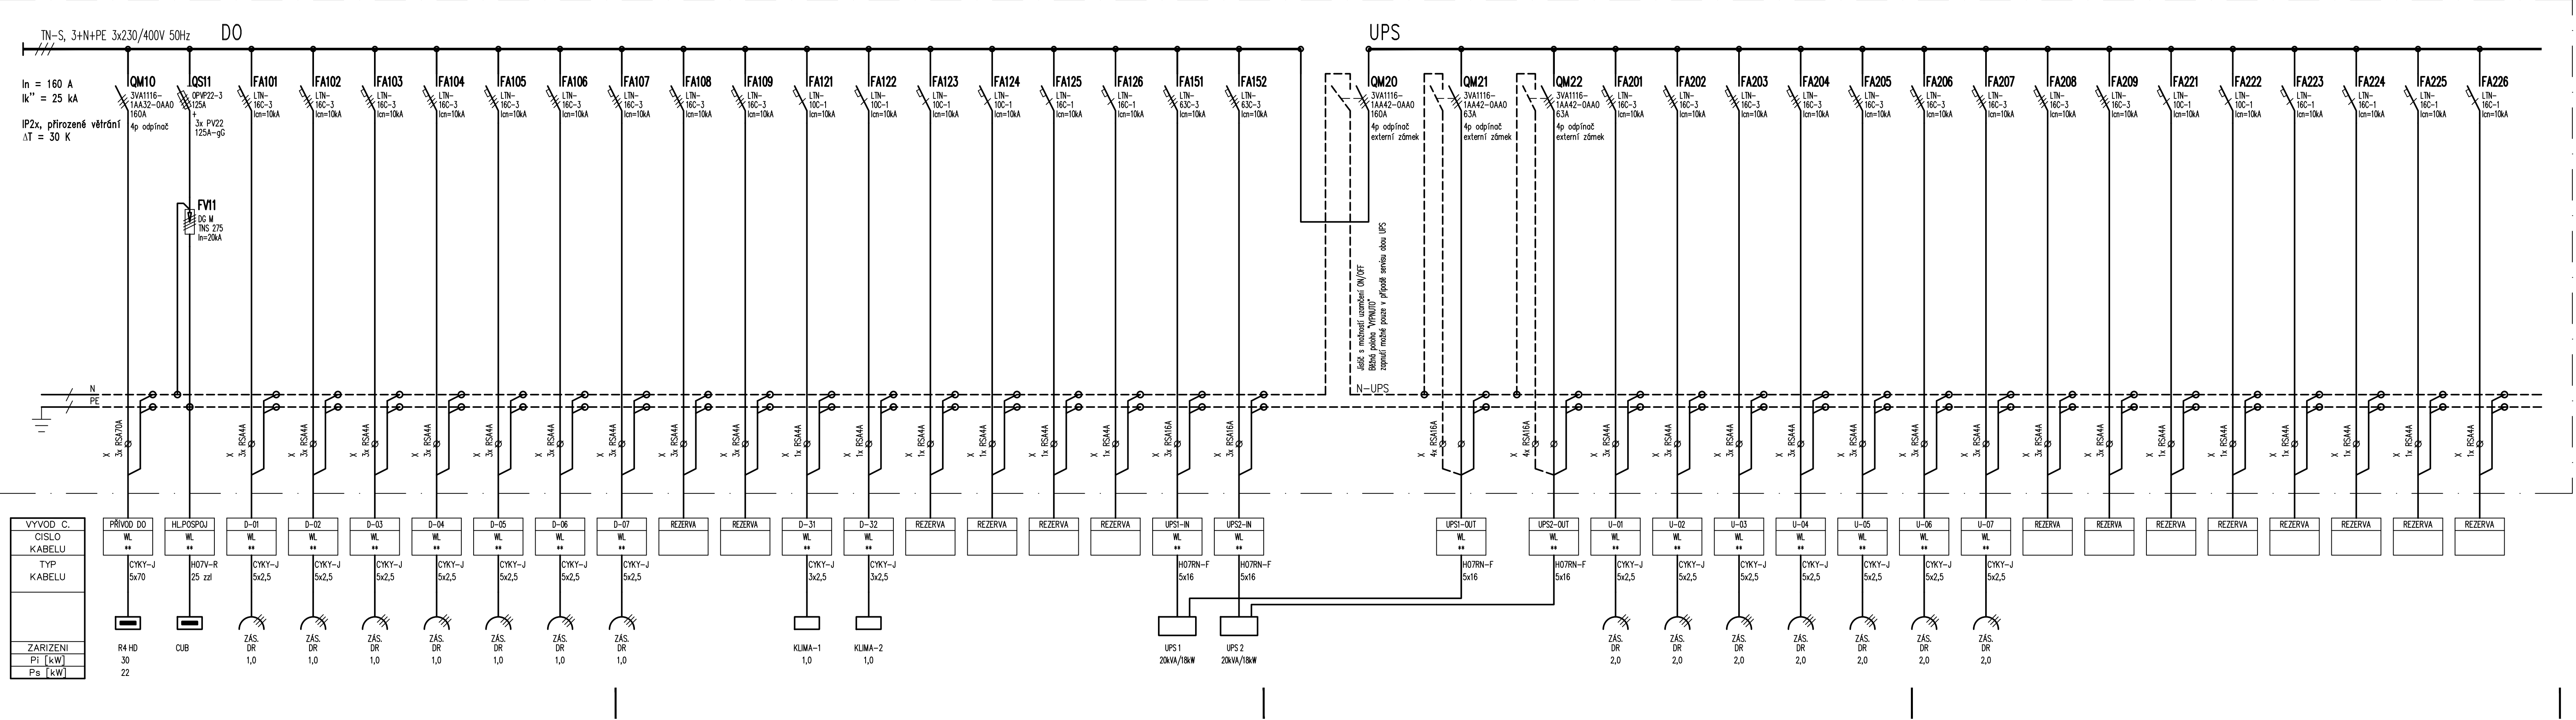

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.08 PAVILON CHIRURGIE
D1.08.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	ČÍSLO PARE	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	Ing. Petr KREMAČEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město n. M.		
NÁZEV AKCE:		
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ OPRAVA CHLazení A ROZVODU SILNOPROUDU V SLP ROZVODNÉ V 1.PP PAVILONU CHIRURGIE		
VÝKRES	MĚŘITKO	
ROZVADĚČ R-DC04.2		Č. VÝKRESU
		D1.08.4g1-05

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz

FORMÁT	5x A4
DATUM	12 / 2021
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 32-21-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
-	D1.08.4g1-05