

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	ZÁDVEŘÍ ŠATNA	12,05
1.02	PŘÍPRAVNA - UČEBNA	23,52
1.03	VÝUKOVÁ HALA	275,05
1.04	SKLAD NÁŘADÍ	19,11
1.05	SKLAD STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ	44,47
1.06	MISTROVNA - KABINET	9,55
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,73
1.08	AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ/ŽENY/STUDENTKY	3,56
1.09	AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL MUŽI/STUDENTI	2,74
1.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,58
1.11	PARKOVACÍ STÁNÍ	48,99
1.12	SKLAD LEŠENÍ	50,63

LEGENDA POTRUBÍ:

- VNITŘNÍ PLYNOVOD
- POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
- NOVÝ STL PLYNOVODNÍ PRÍVOD Z AREÁLOVÉHO ROZVODU
- POTRUBÍ PE100 (SDR11) S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM
- VEDENO V ZEMI

LEGENDA ARMATUR A ZAŘÍZENÍ:

- KK KULOVÝ KOHOUT PRO PLYN
- CHR CHRÁNIČKA OCELOVÁ
- HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- G4 MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR S MĚŘIČÍM ROZSAHEM 0,04 - 6,0 m³/h, ROZTEČ HRDEL 250mm
- B6 REGULÁTOR TLAKU PLYNU S MAX. PRŮTOKEM 6,0 m³/h


POZNÁMKA:


POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU, PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBE STRANY O 10 mm. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU NA JEDNÉ STRANĚ UTĚSNĚNÝ TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.

KOTEL JE INSTALOVÁN JAKO SPOTŘEBIČ TYPU "C₃₃", TZN. SPOTŘEBIČ SE VZDUCHOVÝM VENTILÁTOREM PŘED VÝMĚNÍKEM TEPLA. ODVOD SPALIN A PRÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ JE ZAJIŠTĚN POMOCÍ KOAXIÁLNÍHO POTRUBÍ O PRŮMĚRU 60/100mm VYVEDENÝM SVISLE PŘES STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. V TOMTO PROVEDENÍ NEJSOU KLADENY ŽÁDNÉ POŽADAVKY NA PROSTOR VE KTERÉM JE KOTEL UMÍSTĚN.

PRO PŘIPOJENÍ PLYNOMĚRU BUDOU POUŽITY OHEBNÉ TRUBKY DN20 Z NEREZOVÉ OCELI, OPATŘENÉ ZÁVITOVÝMI KONCOVKAMI DN25, PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ A PŘIPOJENÍ PLYNOMĚRU. PRÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ BUDE VODIVĚ PROPOJENO.

IZOMETRIE:

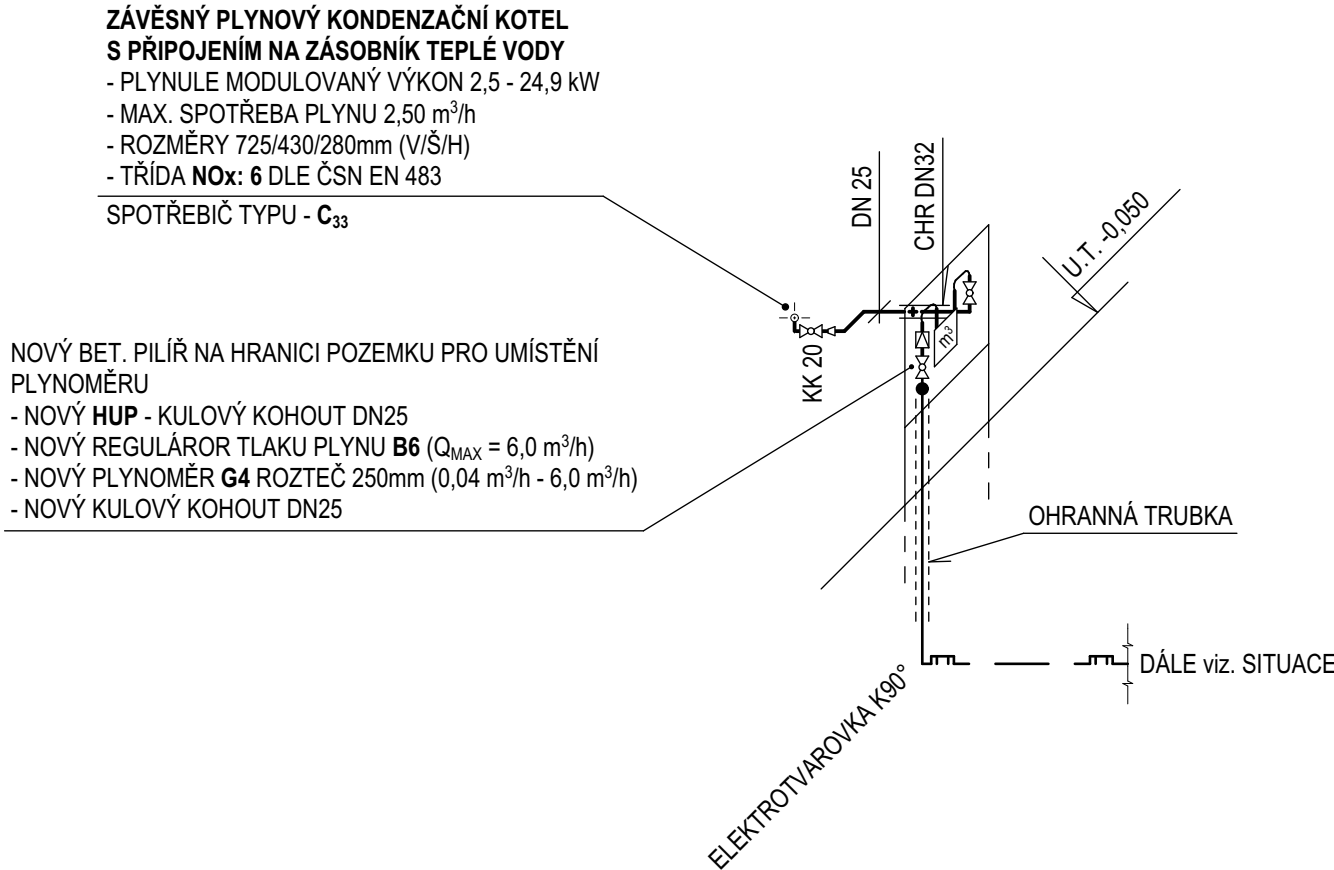

Akce: SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Autorizace:		<div></div> <div>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</div>	
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLA: st. 4178; 2510; 2511; 2512; 2629; 2630				
Objednatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ KUBIŠOVA 1214/9 IČ: 60418451 674 01 TŘEBÍČ DIČ: CZ60418451				
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	Datum:	10/2021
ING. MICHAL VONDRÁK		ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	Zakázkové číslo:	08/2021
				Formát:	6 x A4
Oddíl:			Stupeň:		
D.1.4b - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			"PD" PRO POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objekt:		SO 01 - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Měřítko:	1:50
				Paré:	
Obsah:			Číslo výkresu:		
ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP, IZOMETRIE			D.1.4b.03		