


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ODDĚLENÍ	KÓD PLOCHY	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Em[lx]
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.001	501	DENNÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.002	502	KUCHYŇKA	
	1.01.03.05.003	503	BALKÓN	
	1.01.03.05.004	504	CHODBA	
	1.01.03.05.005	505	PROPUST + NÁVŠTEVNÍ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.006a	506a	WC	
	1.01.03.05.006b	506b	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.007	507	LŮŽKOVÝ VÝTAH	
	1.01.03.05.008	508	ÚKLIDOVÁ KOMORA	
	1.01.03.05.009	509	WC PERSONÁL	
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	1.01.03.05.010	510	PŘEDSÍŇ WC	
	1.01.03.05.011	511	SKLAD	
	1.01.03.05.012	512	CHODBA SCHODIŠTĚ	
	1.01.03.05.013	513	VÝTAH ČISTÝ	
	1.01.03.05.014	514	KUCHYŇ ČAJOVÁ	
	1.01.03.05.015	515	POKOK	500
	1.01.03.05.016	516	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.017	517	NEOBSAŽENO	
	1.01.03.05.018	518	SESTERNA	500
	1.01.03.05.019	519	POKOK	500
ORTOPEDIE	1.01.03.05.020	520	KAPARNA	500
	1.01.03.05.021	521	SESTERNA	500
	1.01.03.05.022	522	VROCNÍ SESTRA	500
	1.01.03.05.023	523	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	300
	1.01.03.05.024	524	SPRCHA, WC PERSONÁL	200
	1.01.03.05.025	525	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026a	526a	ČISTICI MÍSTNOST	
	1.01.03.05.026b	526b	ČISTICI MÍSTNOST	
	1.01.03.05.027a	527a	CHODBA	
	1.01.03.05.027b	527b	CHODBA	
OČNÍ + ORL				

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

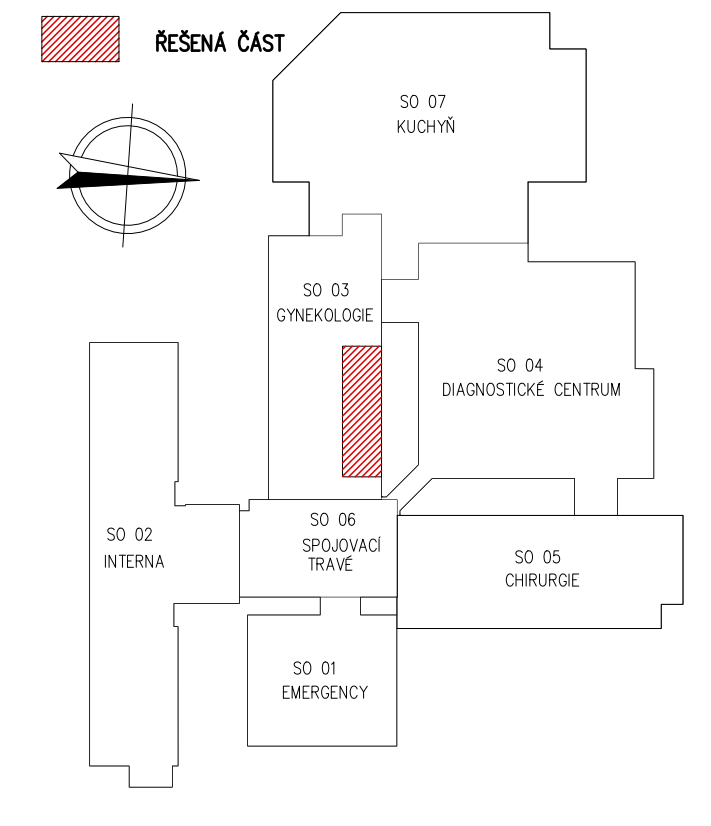

PŘÍSTROJE

- POKOJOVÝ TERMINÁL RT-07D IP
- SLUŽEBNÍ TERMINÁL ST-07V IP + EL. ZÁMEK ELV
- POKOJOVÝ TERMINÁL RT-07CR IP
- ZÁSUVKA PACIENTA ZP-01DT.2
- VOLACÍ ŠNŮRA S TLAČÍTKEM VS-01.5
- TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ EC-07 IP
- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ EB-07 IP
- SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO LED-CL
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL.ZAŘÍZENÍ
- ANTISTATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘÍPOJENÁ VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K HOP
- PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/IN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁL
OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 398 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3465 Havlíčkův Brod 580 01 iČ: 01485431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@nemocnicehavlb.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKOV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VAČEK
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY S.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE			FORMÁT	8 x A4	ČÍSLO PARE
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)			KÓTOVÁNÍ	mm	
ČÁST 1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.4. DOROUZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ			STUPEŇ DSP a GPS		
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 / 04	
			DATUM	06 / 2022	
OBSAH DOROUZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ 5.NP			MĚŘITVO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.4.2.01	REVIZE