

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 06.06.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 2021 / 18161

Projektant/montážní firma:

Společnost: ELMi SYSTEM, s.r.o.


Název: Martin Špaček

Ulice: Hrotovecká 190

PSČ: 764 01 Třebíč

Telefon:

LPS3

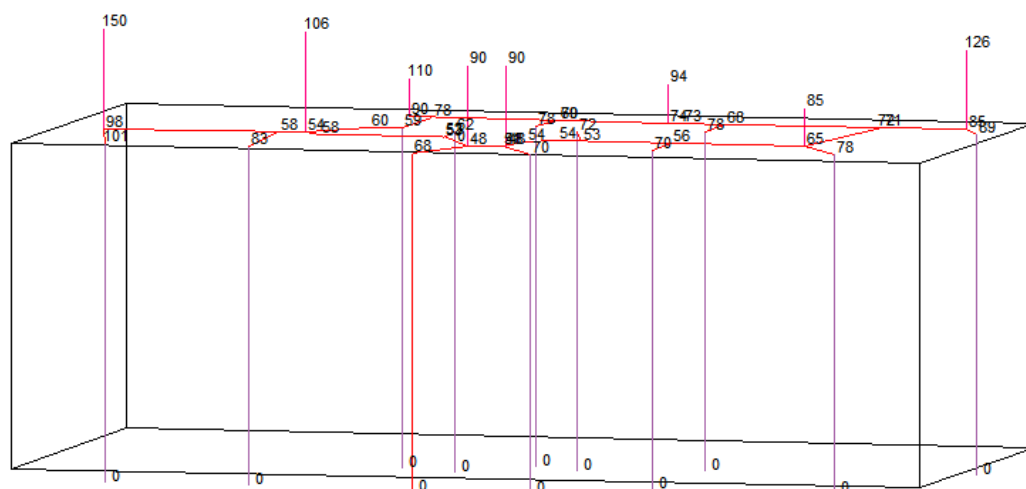

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 2021

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

km - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 18161

Název projektu: HRAD KÁMEN

Ulice:

PSČ: CZ--