

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
C.M.	UCEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	Em[ix]
0.01	CHODBA S ČEKÁRNAMI	71,97	200/300
0.02	KABINKA	3,86	300
0.03	OVLADOVNA	15,62	500
0.04	OVLADOVNA (SPECT/CT)	12,59	
0.05	KABINKA	2,14	300
0.06	VÝŠETŘOVNA IV ( SPECT/CT)	47,28	
0.07	VÝŠETŘOVNA III	27,33	
0.08	SKLAD SPINÁVÉHO PRADLA + OKLADOVÁ KOMORA	7,23	100
0.09	VÝTAH	7,20	
0.10	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	38,28	
0.11	VÝTAH	7,20	
0.12	SÁTKA ŽENY	9,85	
0.13	UMÝVÁRNA	1,84	
0.14	OKLADOVÁ KOMORA	2,02	
0.15	FYZIKÁLNÍ POMŮCKY	10,41	
0.16	PRACOVNÍSTE VRCHNÍ SESTRY	10,41	
0.17	CHODBA	39,50	
0.18	PŘEDSÍN	5,76	
0.19	UMÝVÁRNA	1,66	
0.20	WC	1,26	
0.21	PŘÍMAR	15,11	
0.22	DENNÍ MÍSTNOST	26,38	
0.23	PORISOVNA	25,54	
0.24	ODPAD RI	10,42	
0.25	PRACOVNA VŠ	16,17	
0.26	PŘÍPRAVNA APLIKACI	20,65	
0.27	SKLAD RFA	4,56	
0.28	FILTR	8,80	
0.29	RADIOFARMAKA I	17,07	
0.30	APLIKAČNÍ MÍSTNOST	26,56	
0.31	VÝŠETŘOVNA II	26,56	
0.32	VÝŠETŘOVNA SPECT/CT	37,19	500
0.33	WC IMOBILNÍ	5,44	
0.34	KANCELÁŘ	15,56	
0.35	KANCELÁŘ	17,25	
0.36	PŘIJMACÍ KANCELÁŘ	5,06	
0.37	PŘEDSÍN WC	2,52	
0.38	WC – PACIENTI MUŽI	1,98	
0.39	PŘEDSÍN WC	2,67	
0.40	WC – PACIENTI ŽENY	2,04	
0.41	PŘEDSÍN WC	2,58	
0.42	WC – PERSONÁL	2,06	
0.43	CHODBA – KONTROLOVÁNÉ PÁSMO	48,83	

## SVÍTIDLA:

- A1

Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opalovým difuzorem, 32W, výstup 4000 lumen, IP40
- B1

Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opalovým difuzorem ve vysokém krytí, 30W, výstup 3000 lumen, IP65
- D1

Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí 21W, výstup 2200 lumen, IP44
- E1

Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí 8W, výstup 1020 lumen, IP44
- E2

Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku 8W, výstup 640 lumen, IP40, Třída ochrany II., délka 580mm
- H1

Přisazené kruhové LED svítidlo s opalovým difuzorem ve vyšším krytí 24W, výstup 2100 lumen, IP65
- N1

Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP20
- NP

Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP40

## PŘÍSTROJE

- SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20

1xx

—

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZÁLOHOVANÁ
- SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20, S ORIENTAČNÍ LED

2xx

—

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 15
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, IP20

3xx

—

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, IP44

4xx

—

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, IP44

5xx

—

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, IP20

PA

—

ZÁSUVKA PRO OCHRANNÝ VODIČ PA
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, IP44

—

⊕

ZNAČKA POSPOJENÍ
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, IP20

—

⋈

VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL.ZAŘÍZENÍ
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, IP44

—

Ⓐ

ANTIŠTATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘIPOJENÁ VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K MET
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, IP20

—

PE+PA

PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, IP44

—

—

ROZVADEČ SILNOPROUDU
- SPINAČ 16A/400V, IP44

—


—

ROZVADEČ SILNOPROUDU

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA

### 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

- REŠENA ČÁST

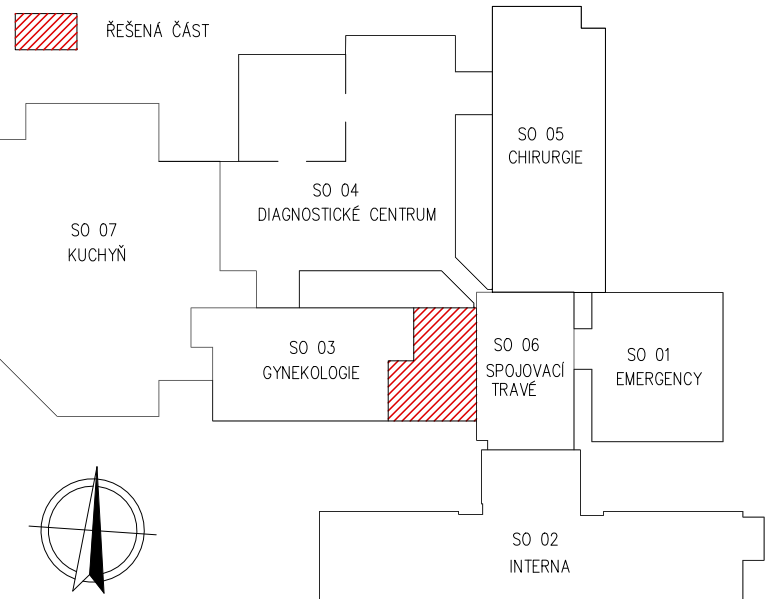

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

OSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁL
OBJEDNATEL			ZPRACOVATEL		AUTORIZOVÁNÓ
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salvár Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01468431 tel: 732 155 211 e-mail: salvar.pet@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKOV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALVÁR
KRAJ	VYSOČNA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK
AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY			FORMAT	12 x A4
				KÓTOVÁNÓ	mm
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)			STUPEŇ	DPS
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			ZAKÁZKOVÉ OSLO	2023 / 06
1.4.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				DATUM	06 / 2023
OBSAH			MĚRITVO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
OSVĚTLENÍ 1.PP			1 : 50	1.4.4.2.01	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT KE SÝMSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES O JEHO ČÁSTI MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSE AUTORA.					