



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor výstavby

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč


Spis č.: OV/10429/2022

V Třebíči dne 22.02.2023

Č.j.: OV 68737/22 - SPIS 10429/2022/MN

VYŘIZUJE: Martina Nováčková
TELEFON: 568 896 182
E-MAIL: martina.novackova@trebic.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 15. 3. 2023
v Třebíči dne 20. 3. 2023

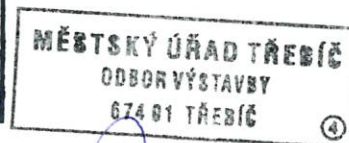

ROZHODNUTÍ

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 (IČ: 70890749)

adresa pro doručování:

KÚ Kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

podal dne 17.8.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: **Parkovací plochy v areálu VOŠ a SŠVZZ Třebíč** (dále též „stavba“) na pozemku: pozemková parcela číslo 560/123, stavební parcela číslo 712 v katastrálním území Podklášteří

ve společném územním a stavebním řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 94j až 94p stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

společné povolení

na stavbu

Parkovací plochy v areálu VOŠ a SŠVZZ Třebíč

na pozemku: pozemková parcela číslo 560/123, stavební parcela číslo 712 v katastrálním území Podklášteří.

Stavba obsahuje:

Novostavba parkovací plochy pro odstavení vozidel školy. Parkovací plocha bude řešena formou zpevnění stávající zatravněné plochy distanční betonovou dlažbou, a to v celkové výměře 626 m². Z důvodu bezpečnosti bude podél jižní hrany zpevněné plochy na hraně svahu osazeno svodidlo a betonové zarážky. Plocha obsahuje 24 parkovacích stání pro osobní vozidla, 3 stání podélná, 21 kolmých a 12 stání pro motocykly. Stávající kabel NN zasahující do navržené pojezdové plochy bude uložen do kabelové chráničky z PVC žlabu včetně rezervy v délce 25,0 m. Pro osvětlení plochy jsou navržena 2 svítidla na stožáru včetně kabelu, vedení délky 74,0 m a rezervní chráničky z trub DN110 v délce 64,0 m. Odvodnění je řešeno vsakem dlážděným povrchem a odtokem do přilehlé zeleně, plán bude odvodněna štěrkovou podkladní vrstvou. Přilehlé plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny.