


NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ A NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ
DLE ČSN EN 1838

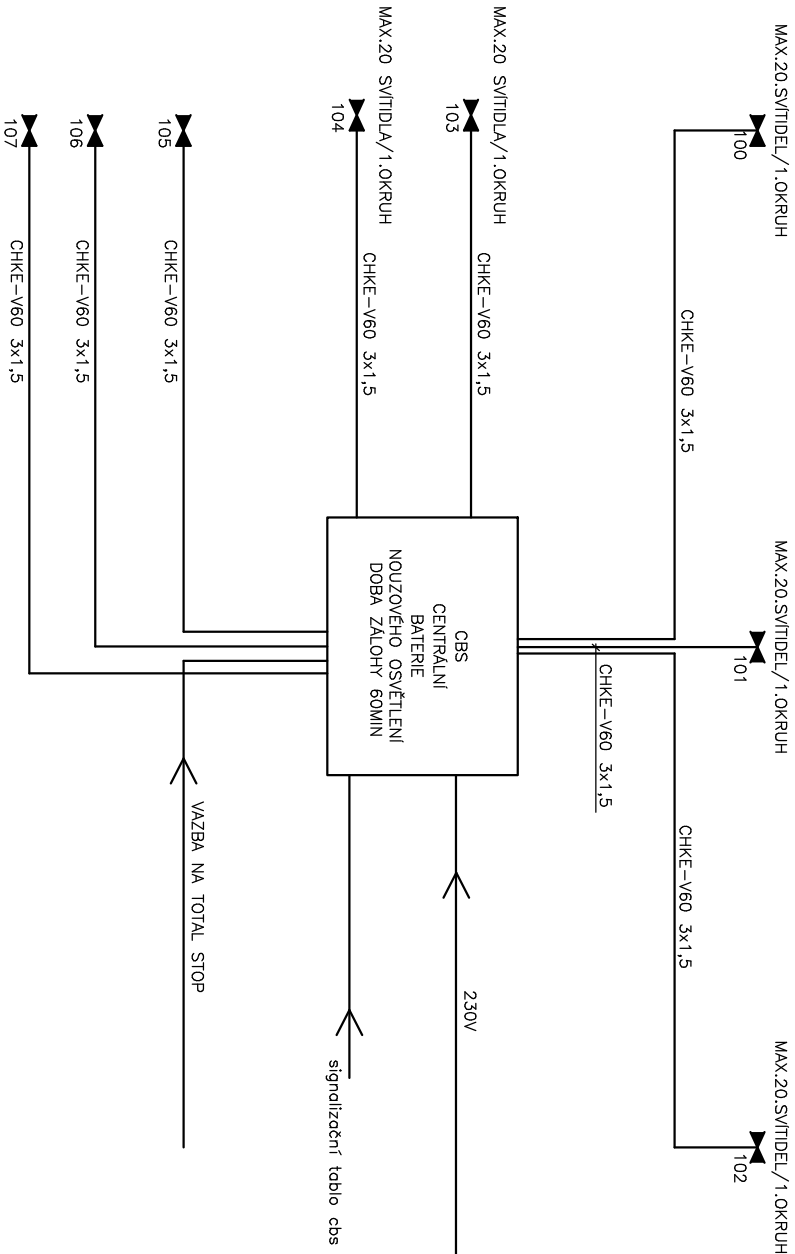

- ROZVODY 230V
- SVÍTIDLA NN-LED
- AUTOMATICKÁ AKTIVACE SYSTÉMU PŘI VÝPADKU SÍTĚ
- ROZVODY PROVEDENÝ OHNĚVODOLNÝMI KABELY S POŽ.AODOLNOSTÍ 1.HOD
- CBS-CENTRALNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM OSAZENÝ V SAMOSTATNĚ ROZVODNĚ

	Akce: SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ		Investor: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. 810
	Část: D.1.4.5. Silnoproudá elektrotechnika SCHEMA CBS	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslí: PETR BÜRGER DIS	Datum: 3/2023	List/Listů 1/1	
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR						