




Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v


Název stavby:		
II/403 URBANOV - PRŮTAH		
Objednatel č.1:		
	Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava	
Objednatel č.2:		
	Obec Urbanov Urbanov 50, 588 62 Urbanov	
Zhotovitel dokumentace:		Hlavní inženýr projektu:
	M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Datová schránka: v2rbcjz E-mail: info@m4roaddesign.cz	Ing. RADEK CERMÁN
		Vedoucí projektant:
		Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ
Zhotovitel části dokumentace:		
		ELEPRO s.r.o. Okrouhlice 81 Okrouhlice 582 31 E-mail: elepro@elepro.cz
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zkontroloval:
Vít Zvolánek	Ladislav Vazač	Martin Beránek
Část / SO:		Čís. zakázky: 21_045
SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Čís. paré:
		Stupeň PD: PDPS
		Datum: 07/2022
Název přílohy:		Měřítko: -
ŘEZY KABELOVOU TRASOU		Formát: 4 x A4
		Čís. přílohy: 03

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti kabely do 1kV (VO) v cm.


kabely do 1kV/
Plynovod

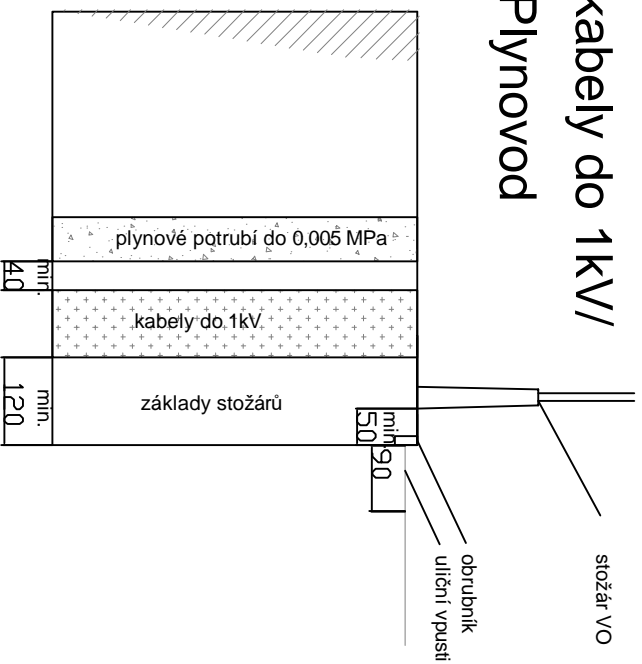


kabely do 1kV/
Sdělovací vedení

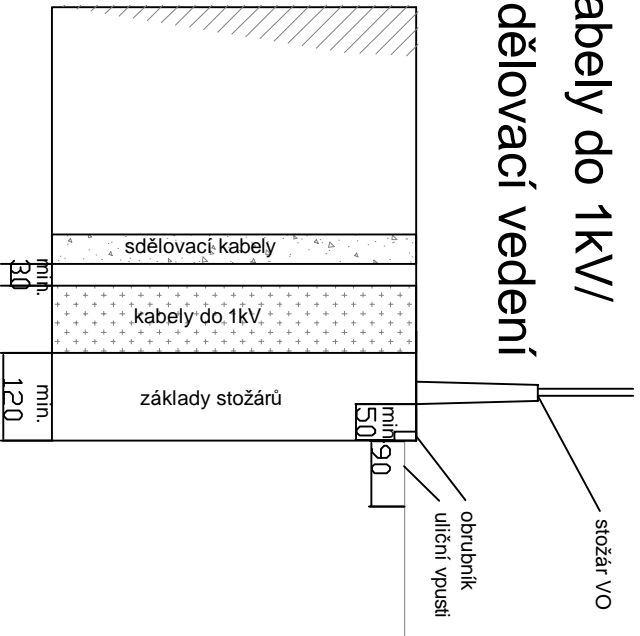


kabely do 1kV/
Tepelné vedení

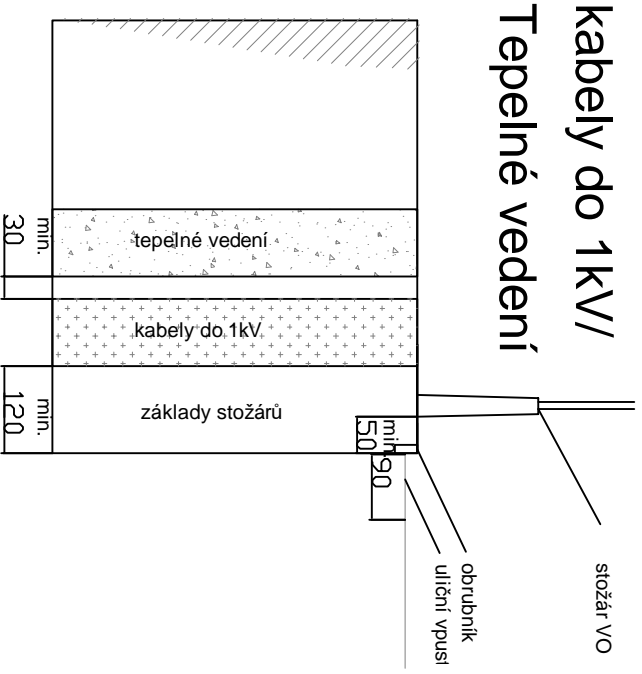

kabely do 1kV/
Stokové sítě,
Kanal. přípojky

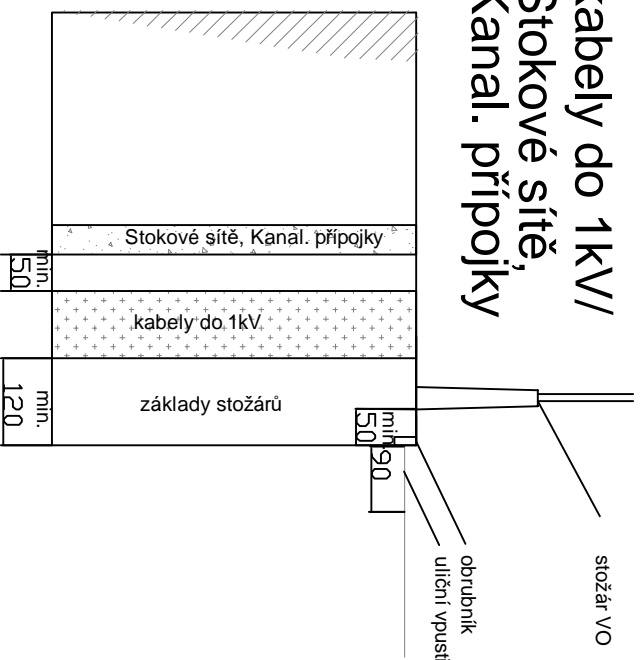


kabely do 1kV/
Vodovodní potrubí

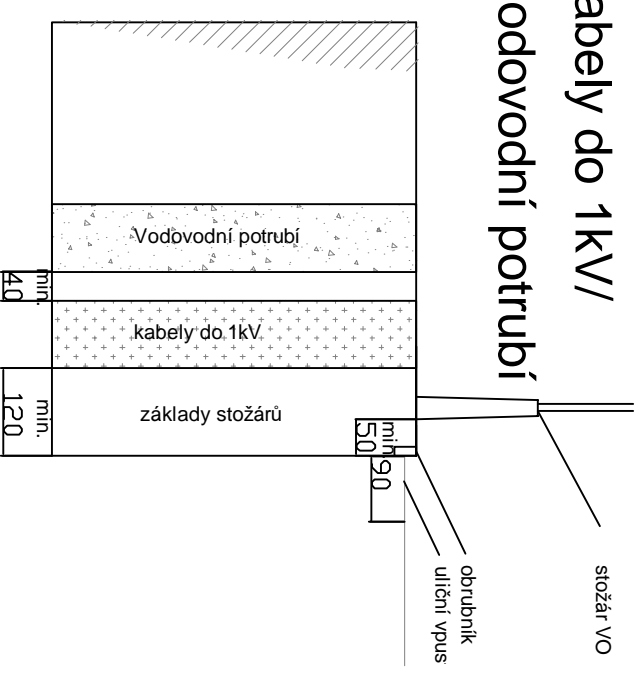


Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (VO) v mm.

Výkop ve volném terénu

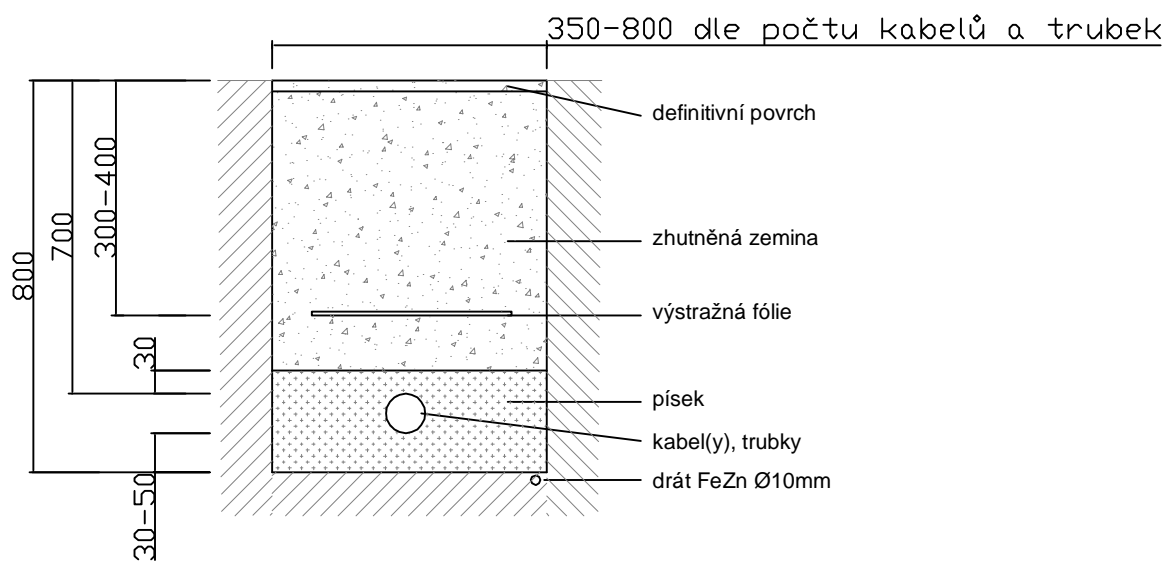


Výkop v blízkosti zeleně

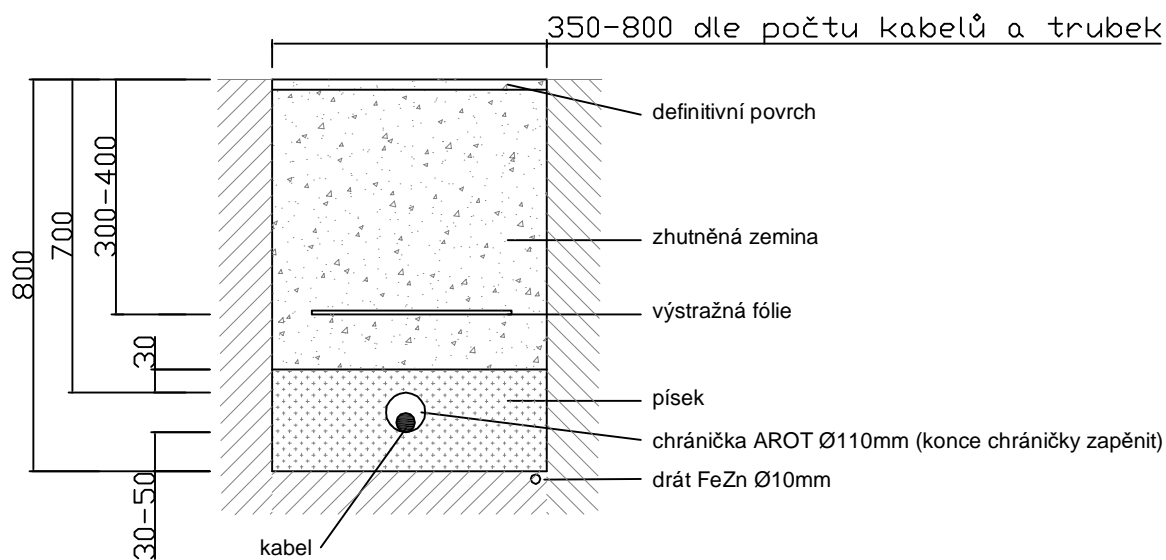

Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (VO) v mm.

Výkop v chodníku

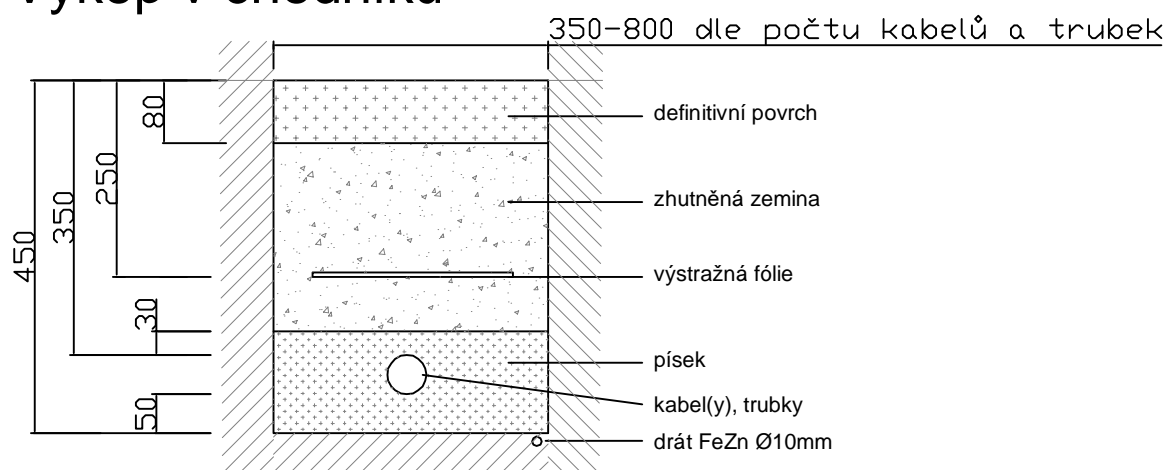

Výkop ve vozovce

