


přidání nových okruhů do rozvaděče

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S




FA109 -4B-1 4A
FA110 -6B-1 6A
FA51 -10B-1 10A
FA52 -6B-1 6A

KA51 20A
KA52

stávající okruhy rozvaděče

KA51 Impulzní relé
KA52

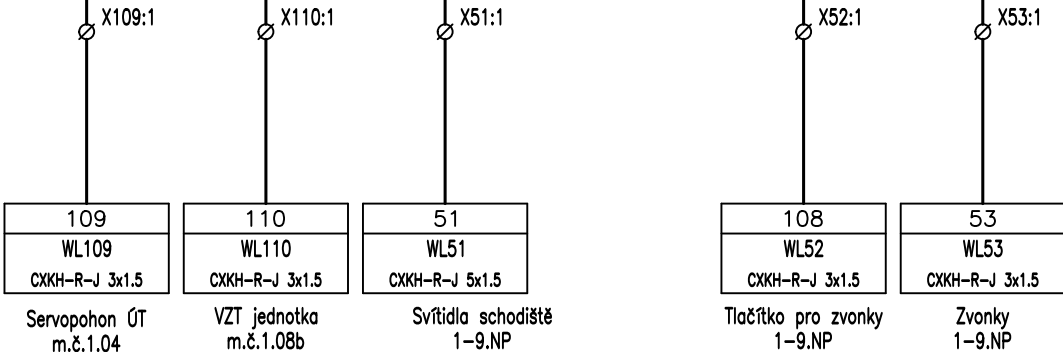

Č - stálá NO
H - spínaná osvětlení 51a
Š - Tlačítka 51a

TYP PROVEDENÍ: STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
KRYTÍ: IP40/20
ROZMĚRY: -
DĚLENÍ: -
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

Vypracoval: Jaroslav Vala	AKCE: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM – projektová dokumentace D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Zak.číslo: 22–31	A.K.:	Listů: 1
Kontroloval: Zdeněk Musil			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List: 1
Datum : 03/2023			RP 1.NP	Měřítka:	D.1.4.4.22	