


PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina MRHAČOVÁ				
VYPRACOVAL	Ing. Kateřina MRHAČOVÁ				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	KSÚS VYSOČINA	DATUM	12/2019
AKCE II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	19044
				ARCHIVNÍ ČÍS.	DOK.pdf
PŘÍLOHA DOKLADY				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU

Seznam dokladů

Název akce: **II-523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**

Stupeň: **PDPS**

Oprávnění k činnosti:

- 1 Plná moc pro zastupování
- 2 Doklad o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:

- 5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 6 ČD Telematika
- 7 ČEPRO, a.s.
- 8 ČEZ Energo, s.r.o.
- 9 Dial Telecom, a.s.
- 10 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
- 11 E.ON Distribuce, a.s.
- 12 GasNet, s.r.o.
- 13 Itself s.r.o.
- 14 JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
- 15 Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
- 16 MACOnet s. r. o.
- 17 Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková
- 18 M-SOFT, spol. s r.o.
- 19 Nej.cz s.r.o.
- 20 OPTOKON, a.s.
- 21 První telefonní společnost s r.o.
- 22 ŘSD ČR Správa Jihlava
- 23 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,
- 24 SMART Comp. a.s.
- 25 Telia Carrier Czech Republic a.s.
- 26 T-Mobile Czech Republic a.s.
- 27 UPC Česká republika, s.r.o.
- 28 Vodafone Czech Republic a.s.
- 29 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
- 30 Západomoravská distribuční a.s.

Vyjádření a stanoviska k záměru:

- 31 KÚ kraje Vysočina, NATURA
- 32 KÚ Kraj Vysočina, EIA
- 33 MěÚ Jihlava, OŽP, podle vodoprávního zákona
- 34 MěÚ Jihlava, OŽP, Odpady
- 35 MěÚ Jihlava, OŽP, Ochrana přírody
- 36 MěÚ Jihlava, OŽP, Oddělení služeb jako správce pozemků
- 37 MMě Jihlava - odbor dopravy - závazné stanovisko
- 38 MěÚ Jihlava, Odbor výstavby a územního plánování, §15
- 39 MMě Jihlava - úřad územního plánování - § 96b
- 40 KÚ Kraj Vysočina, Odbor dopravy
- 41 Ministerstvo dopravy
- 42 ŘSD ČR-souhlas s DIO a zábořem
- 43 KHS Kraje Vysočina, ÚP Jihlava
- 44 Policie ČR, Dopravní inspektorát Jihlava
- 45 KSÚS Vysočina
- 46 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - Správce komunikace
- 47 DPMJ
- 48 KÚ Kraj Vysočina, Oddělení dopravní obslužnosti
Krajské ředitelství PČR Kraje Vysočina-Odbor služby dopravní policie - viz doklad č. 44
- 49 HZS Kraje Vysočina, ÚO Jihlava
- 50 Ministerstvo obrany, SEM

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí:

- 51 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 52 GasNet, s.r.o.
- 53 Itself a.s.
- 54 Služby města Jihlavy
- 55 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
ŘSD (Jihlava) - viz doklad č. 42
- 56 Jihlavské vodovody a kanalizace

Smlouvy a souhlasy s majiteli dotčených pozemků:

- ŘSD ČR - viz. Doklad č. 42
- 57 Město Jihlava

Zápisy z projednání:

- Z1 Záznam ze vstupního výrobního výboru ze dne 10.6.2019
- Z2 Záznam z výrobního výboru ze dne 19.09.2019
- Z3 Zápis z jednání TDK

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako zmocnitel

z m o c ň u j e t í m t o
na základě a ve vazbě na platnou smlouvu o dílo č. 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl


zmocněnce: **Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.**
zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou
Osová 20
625 00 Brno
IČO: 46974806

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, ověřeného průběhu inženýrských sítí, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, na stavbu:

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523 - 001“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě k úkonům a činnostem v rozsahu této plné moci. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti anebo jiná právnická nebo fyzická osoba.

V Jihlavě, dne: 23. září 2019



.....
za zmocnitele Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

V Brně, dne: 23.9.2019

Zmocnění přijímám:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2


.....
za zmocněnce Ing. Martin Řehulka

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 18 968

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Martin Řehulka

jméno a příjmení

700518/4472

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1003412

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 3.12.1999

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: **ZUMB/30421/2009/Fe/3**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**
Identifikační číslo: **46974806**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
Vznik oprávnění: **19.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009



Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová



STAVCERT

Praha, spol. s r. o.

U Výstaviště 3, Praha 7

**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

ČIA je signatářem multilaterální dohody EA a IAF o vzájemném uznávání



vydává

CERTIFIKÁT

pro

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný

system managementu kvality

pro

projektovou činnost v investiční výstavbě

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát č. QMS-4006/2017

První certifikace: 2.prosince 1998

V Praze dne 19.1.2017



Platnost do 19.1.2020

Ing. Pavel Florian
jednatel

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 642213/19

Číslo žádosti: 0119 471 772 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., kontaktní osoba: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20, Brno, 62500	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Jihlava
	Kat. území / č. parcely	Jihlava
Platnost Vyjádření	23. 5. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 642213/19

Číslo žádosti: 0119 471 772

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 23. 5. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenc, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 5. 2019 pod č.j 642213/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlačí budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 642213/19

Číslo žádosti: 0119 471 772

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 642213/19

Číslo žádosti: 0119 471 772

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

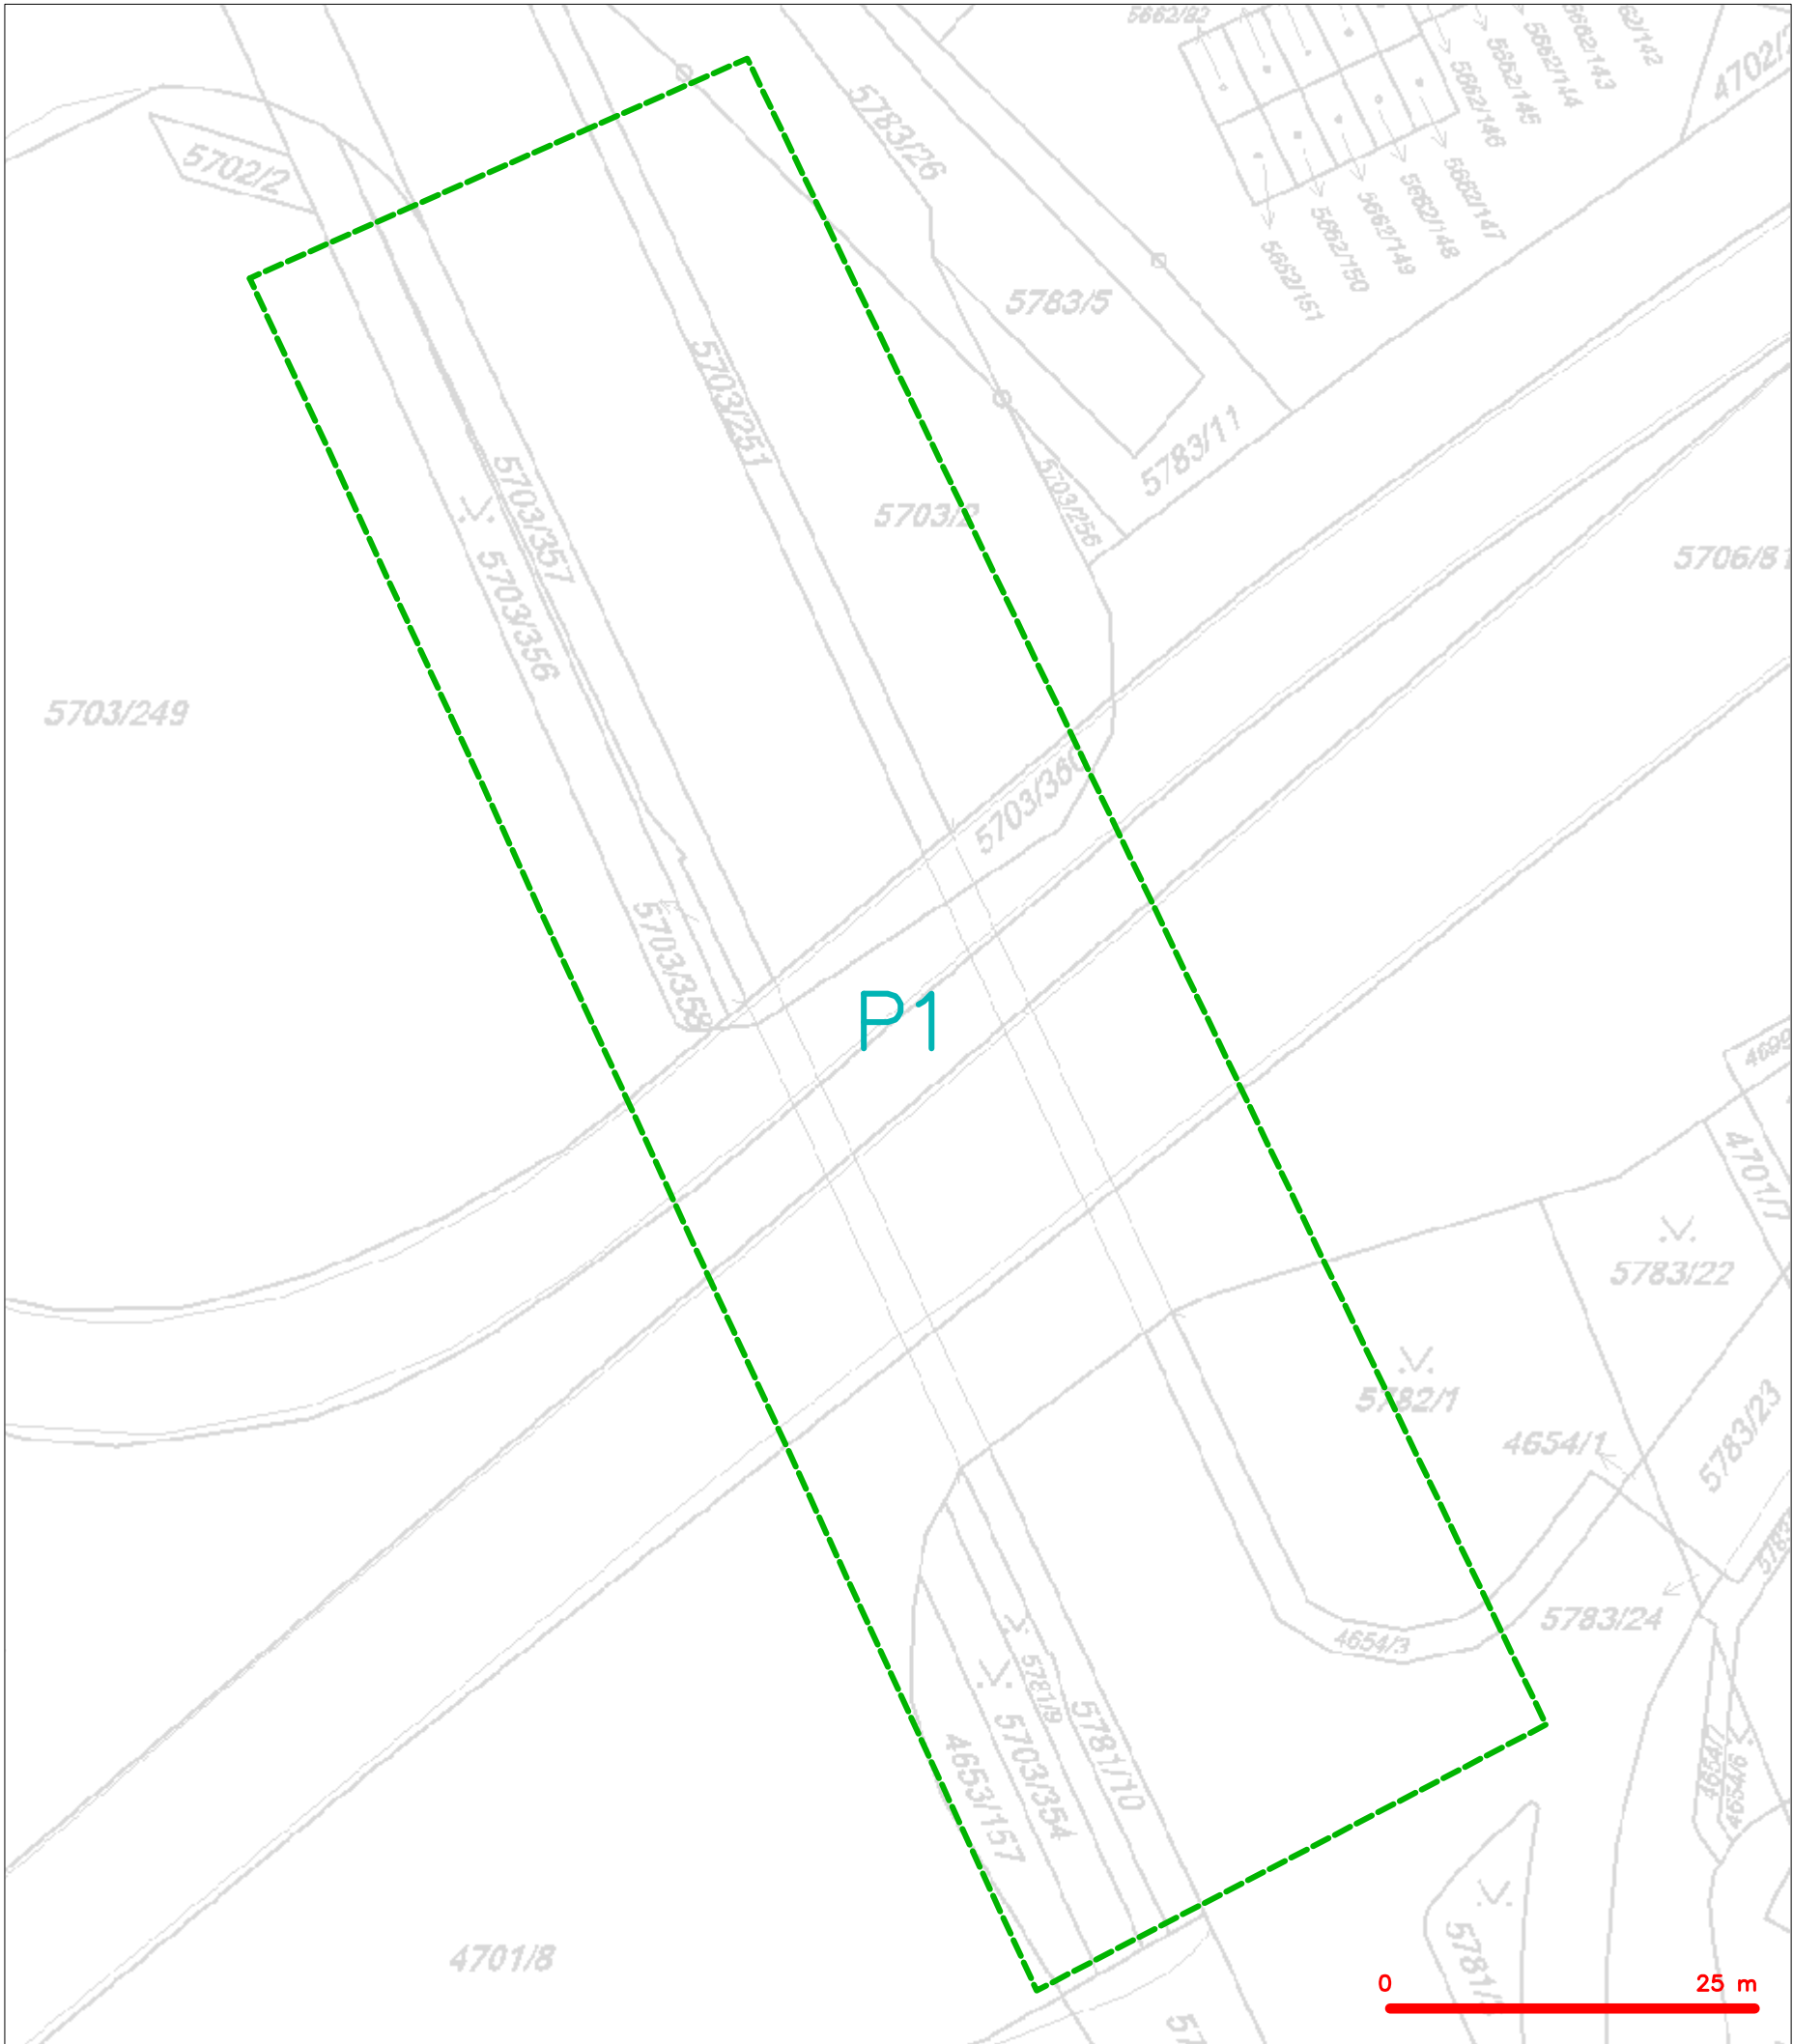

LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

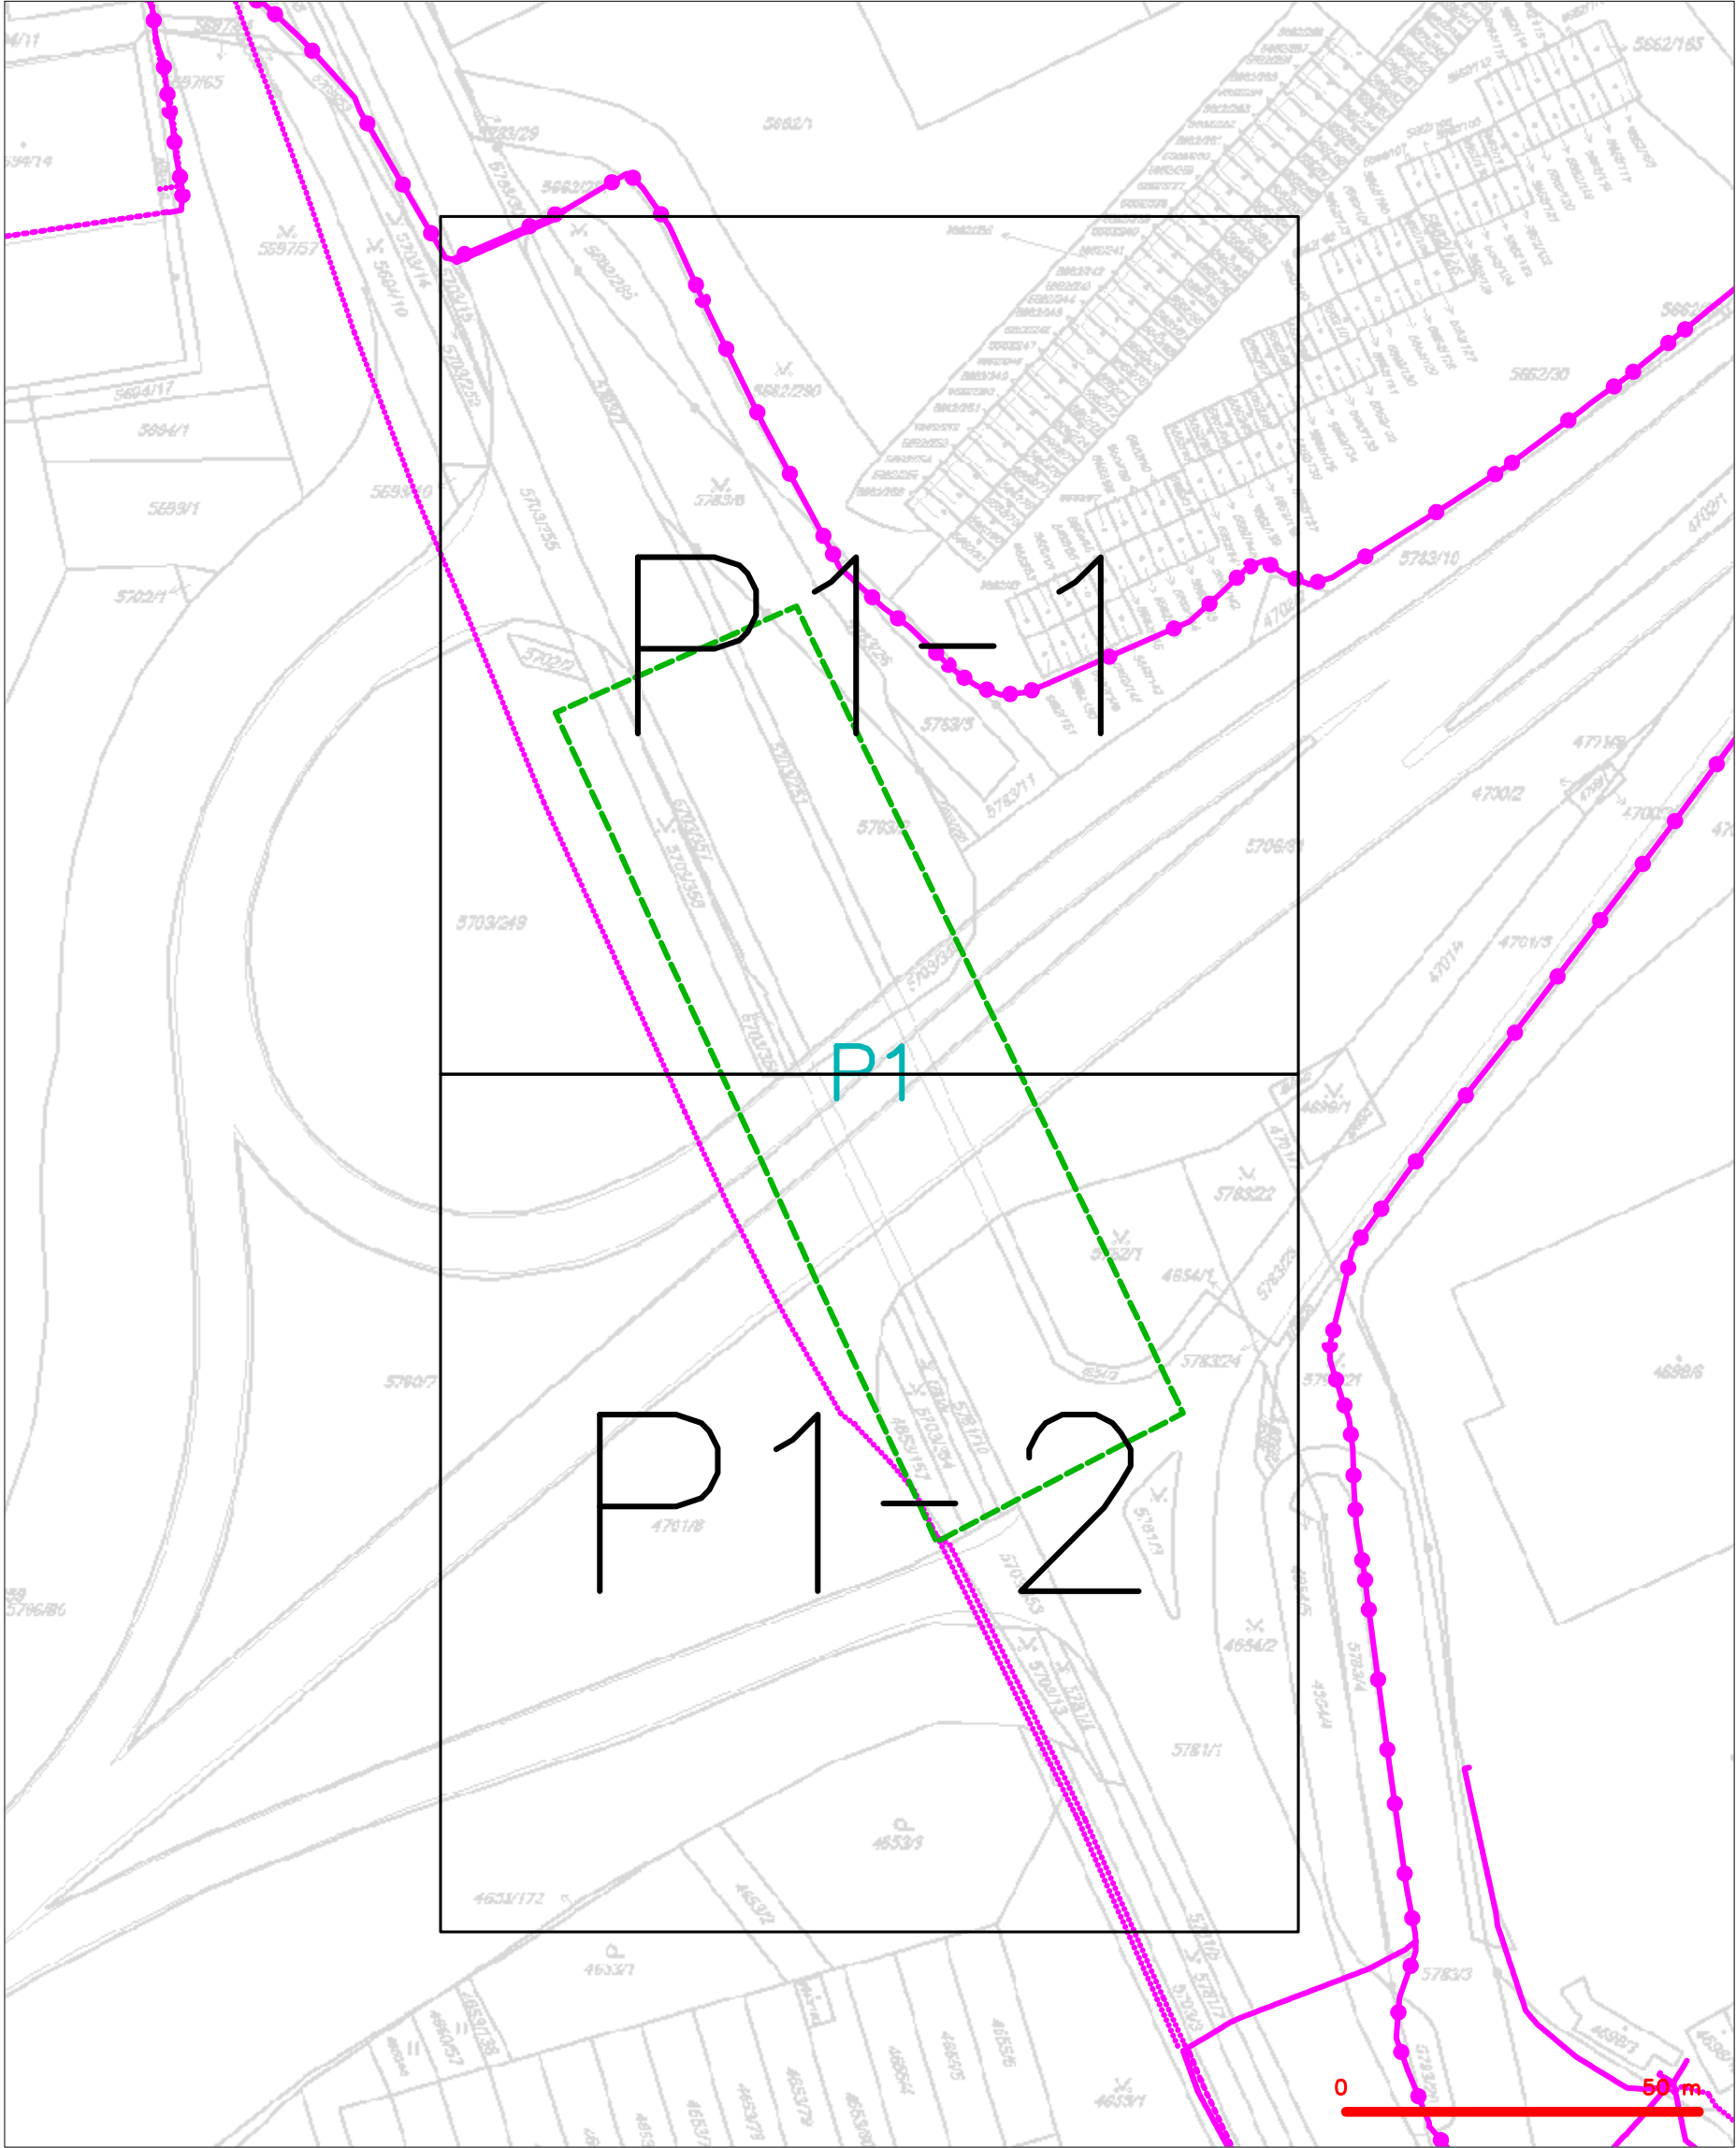

LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

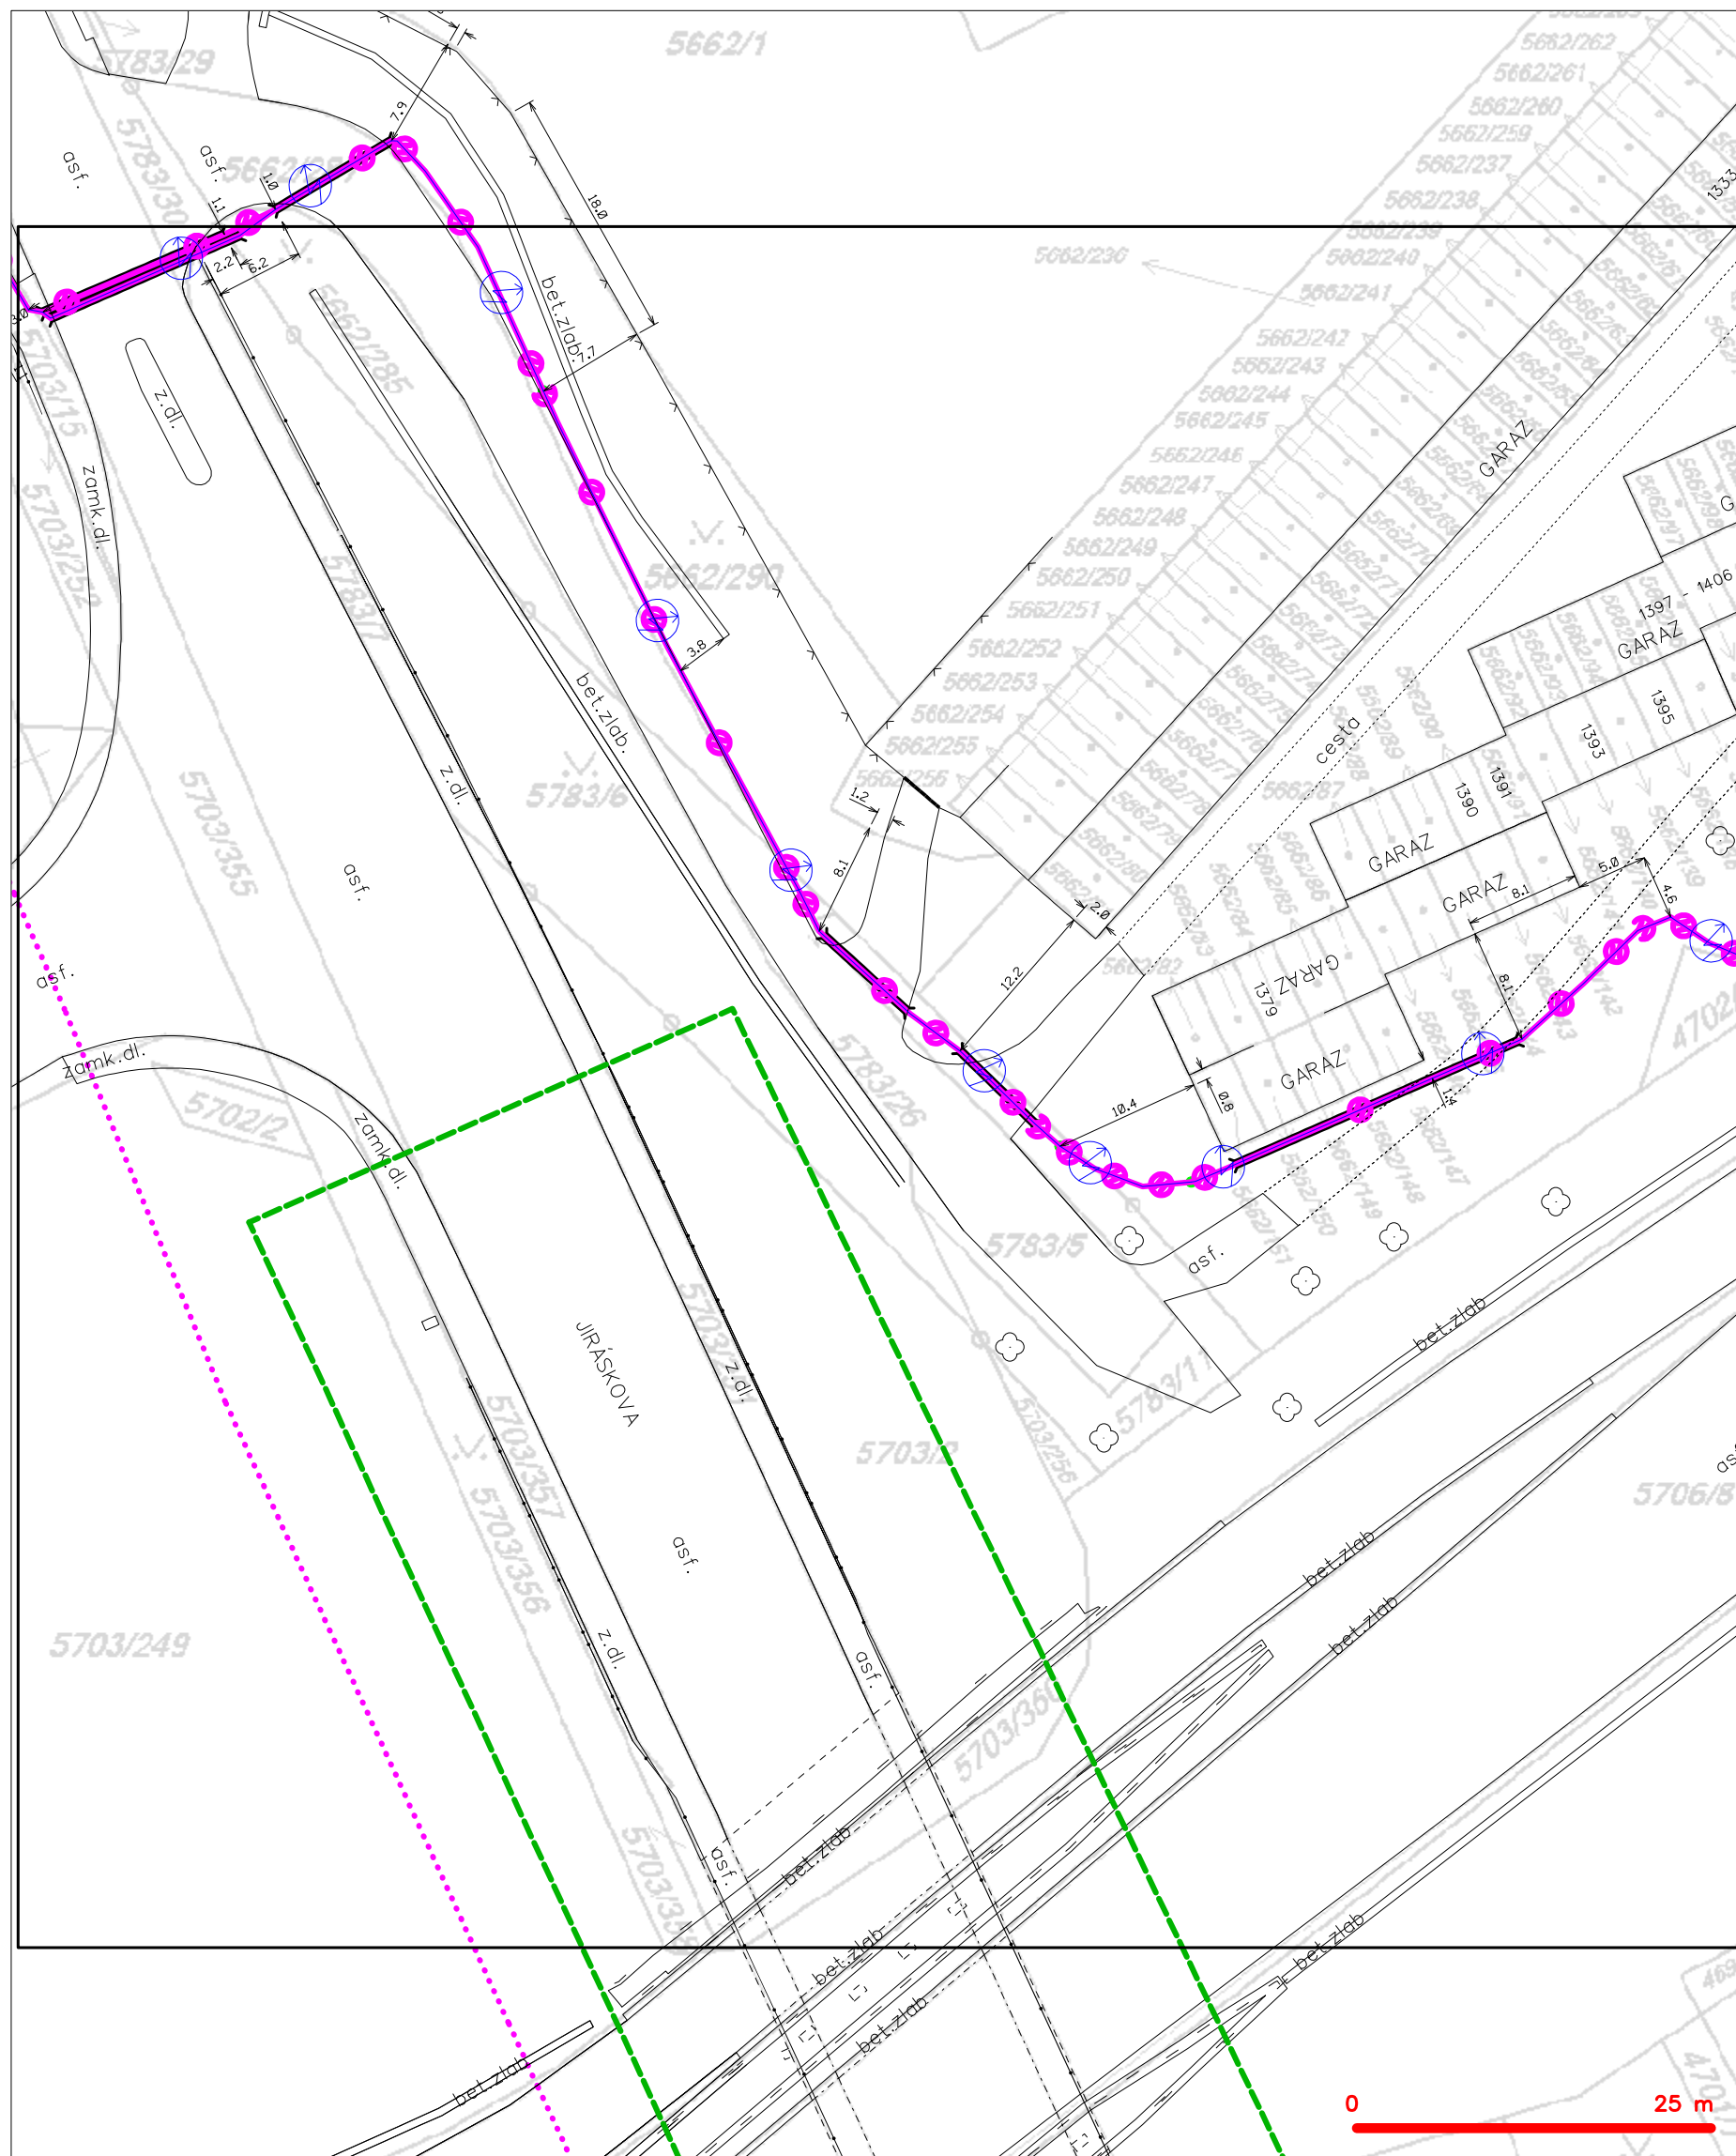

LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadzemní sítě
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			== kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

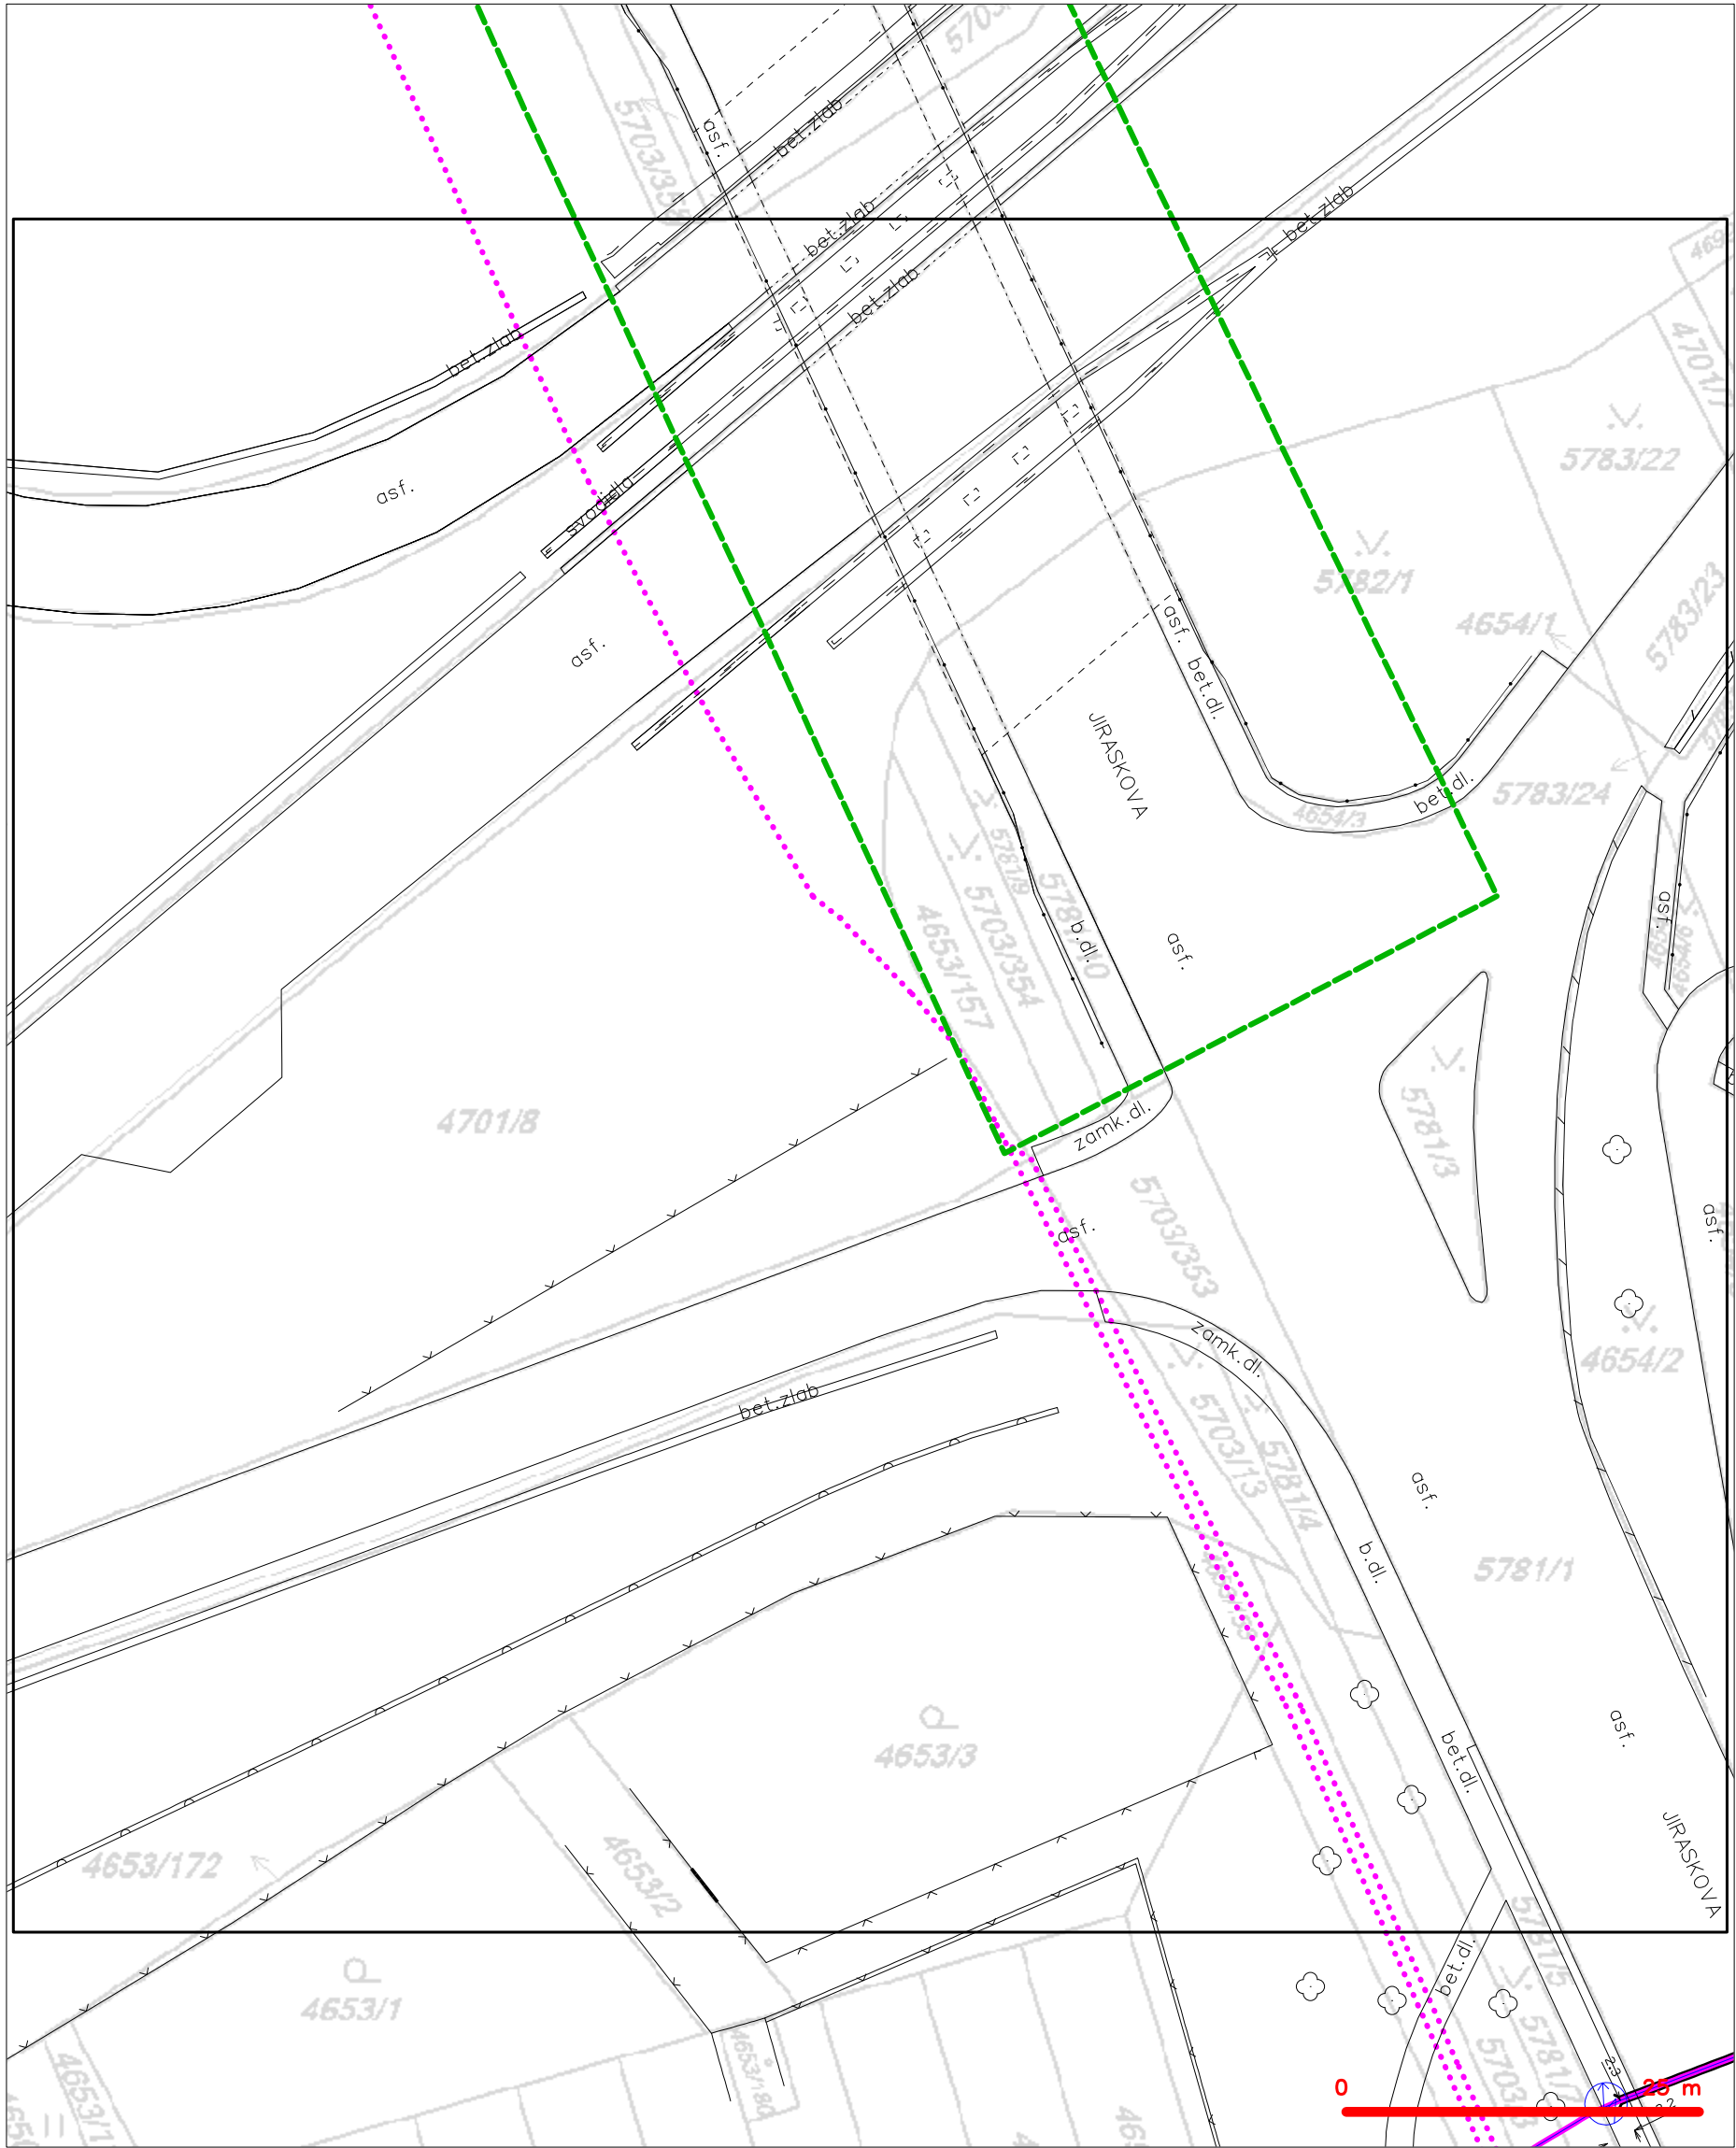

— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovozované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV

Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 20
625 00 Brno

Číslo jednací 1201908826

Datum 27.5.2019

Vyřizuje Pavel Kříž

telefon +420 724 815 186

e-mail Pavel.Kriz@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 27.5.2021


Další upřesňující podmínky:

Trasa optického kabelu vede mimo zájmové území.

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

ÚČELOVÁ MAPA - PODKLAD PRO PROJEKT

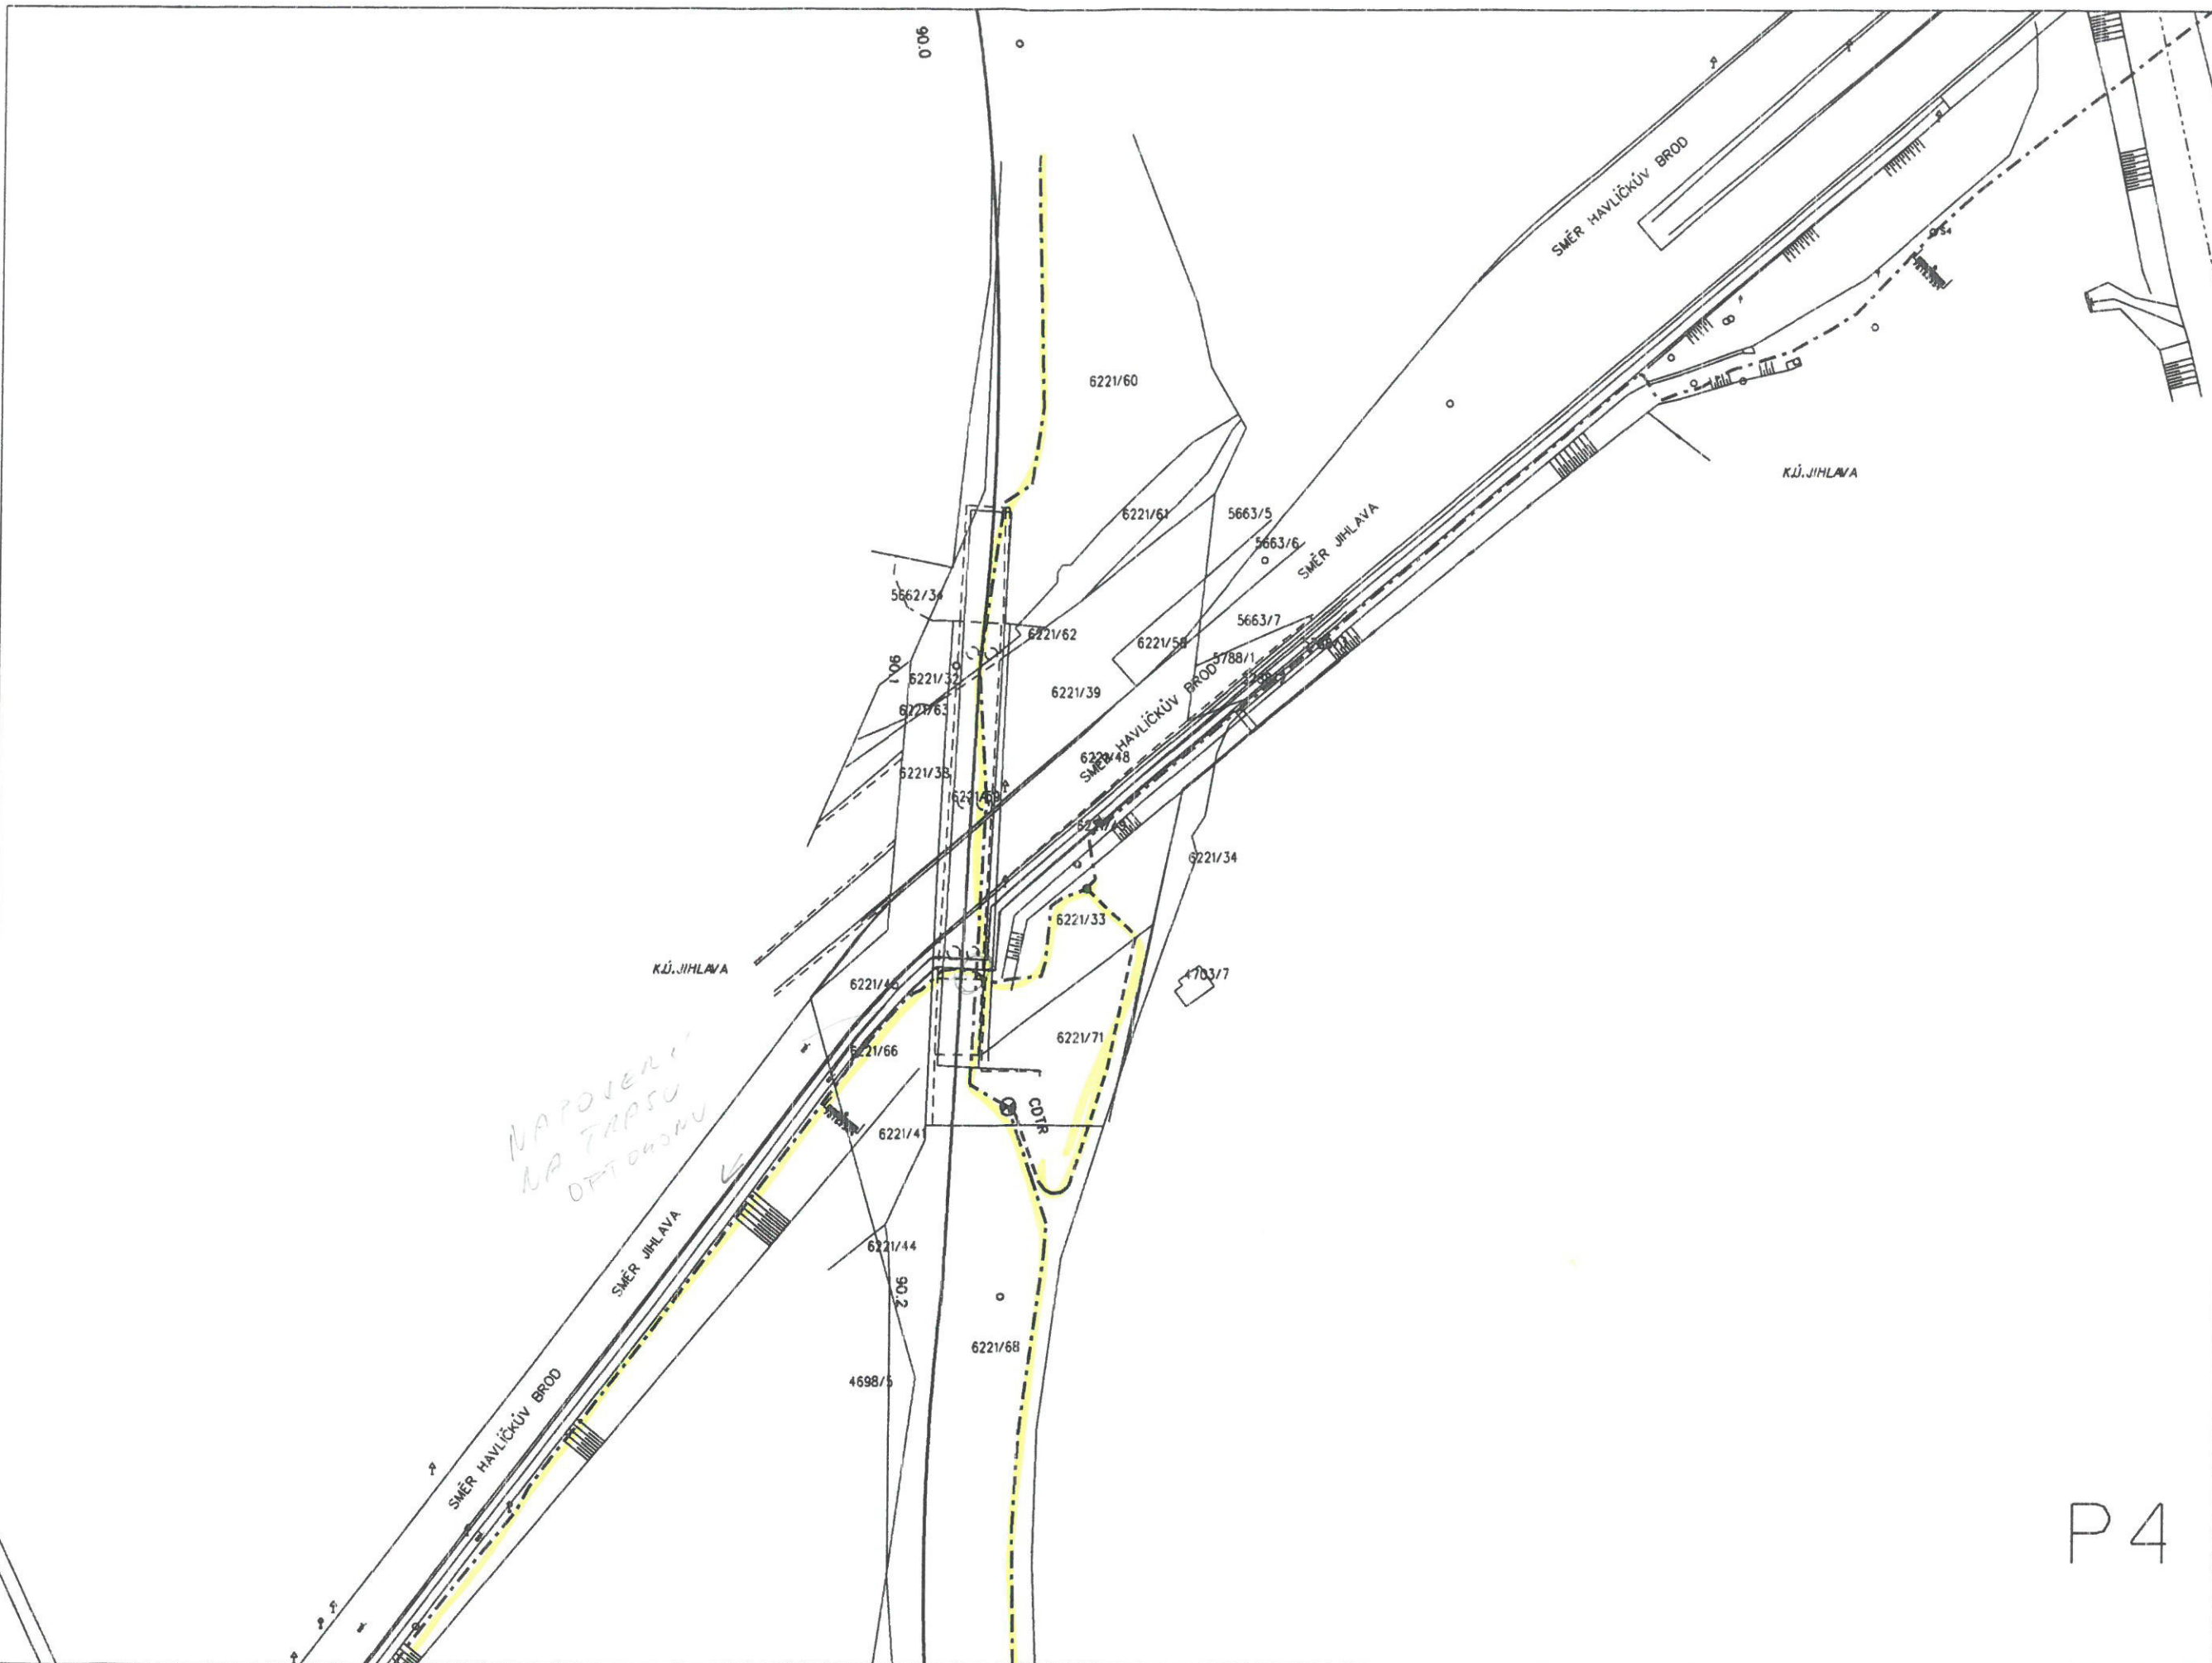

P4

SATCA

PROJEKT s.r.o.
Ruská 8, Praha 10

KRESLIL :
Ing. David Pollák

SCHVÁLIL :
Václav Kriz

NAVRHL :
Ing. David Pollák

DATUM :
05/2006

NÁZEV VÝKRESU:

Situční plán

PŘIPOJENÍ OBJEKTU MV NA SÍŤ ČD-T

JIHLAVA

Kótování trasy v projektu je pouze orientační
přesné umístění trasy bude určeno s ohledem
na výtčení podlažních inženýrských sítí

1:1000

ÚČELOVÁ MAPA - PODKLAD PRO PROJEKT

P3



SATCA

PROJEKT s.r.o.
Ruská 8, Praha 10

KRESLIL :
Ing. David Pollák

SCHVÁLIL :
Václav Kriz

NAVŘEL :
Ing. David Pollák

DATUM :
05/2006

NÁZEV VÝKRESU:
Situační plán

PŘIPOJENÍ OBJEKTU MV NA SÍŤ ČD-T

JIHLAVA

Kótování trasy v projektu je pouze orientační
přesné umístění trasy bude určeno s ohledem
na vytyčení podlažních inženýrských sítí

1:1000



Soňa Straková
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Dne: 24.05.2019
Vaše č.j.: 2019278371
Sp.zn: 7699/19
Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001 Výška stavby (m): 0 - Existence sítí

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Jihlava se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.

Zuzana Bednářová
oddělení evidence a správy nemovitostí

Zájmové území:

POLYGON((-670414.94 -1128754.1,-670360.97 -1128871.57,-670326.04 -1128853.32,-670380.81 -1128739.02,-670414.94 -1128754.1))



Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
Brno
625 00

Naše značka
JI693113

Vyřizuje / Linka
Kopřivová / 226204111

Vystaveno
24.5.2019

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001, k.ú. Jihlava [659673]

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.


Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem



Dial Telecom
Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Straková Soňa

Osová 717/20

625 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
30/19/05

Vyřizuje
Ing. Šetek

Jihlava dne
24. 5. 2019

Věc: Vyjádření k existenci sítí.

V místě plánované akce „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“
nemá Dopravní podnik žádné sítě.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Šetek
technický náměstek

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno

České Budějovice 23.05.2019

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Investor stavby: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Název stavby: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001
Místo stavby: KÚ Jihlava (659673), žadatelem vyznačené
 zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Vyjádření má platnost do 23.05.2021.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s.

Poskytování informací k sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz


Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16328634

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400


Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016328634

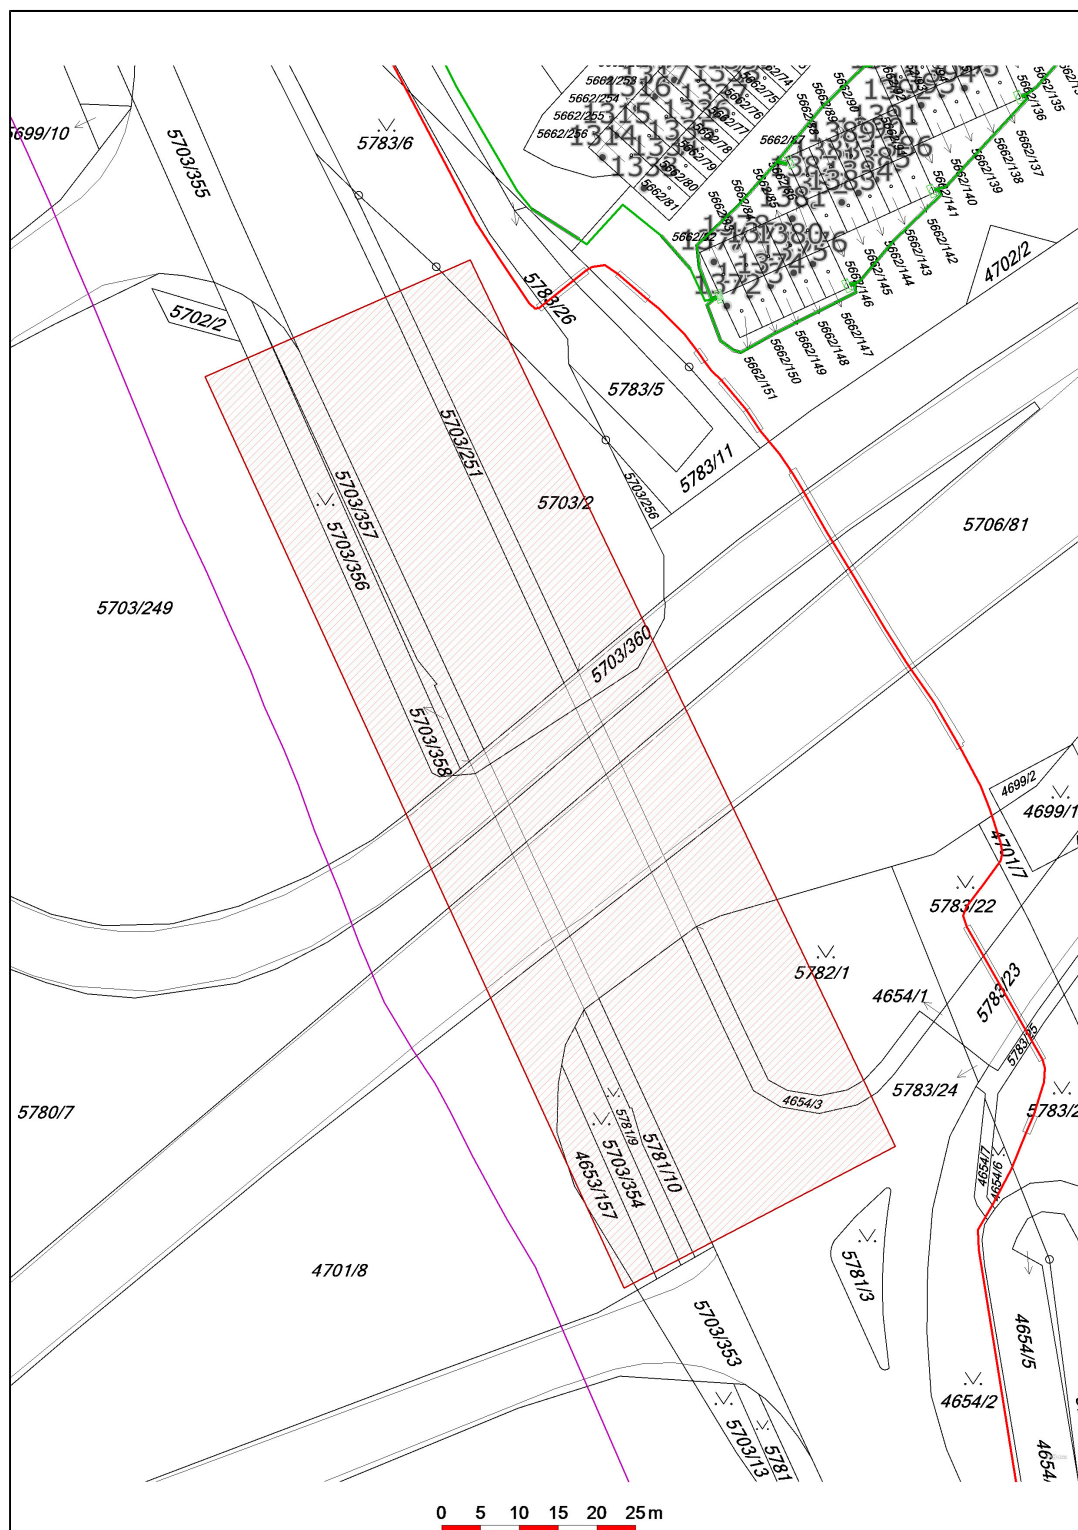

Datum 23.05.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001934207

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
23.05.2019

Věc:

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

K.ú. - p.č.: Jihlava

Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením. Vytýčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytýčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@innogy.com, martin.majkut@innogy.com), kteří Vám poskytnou podrobné informace.

7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001934207 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků


Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001934207 ze dne 23.05.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno, K.ú.: Jihlava.

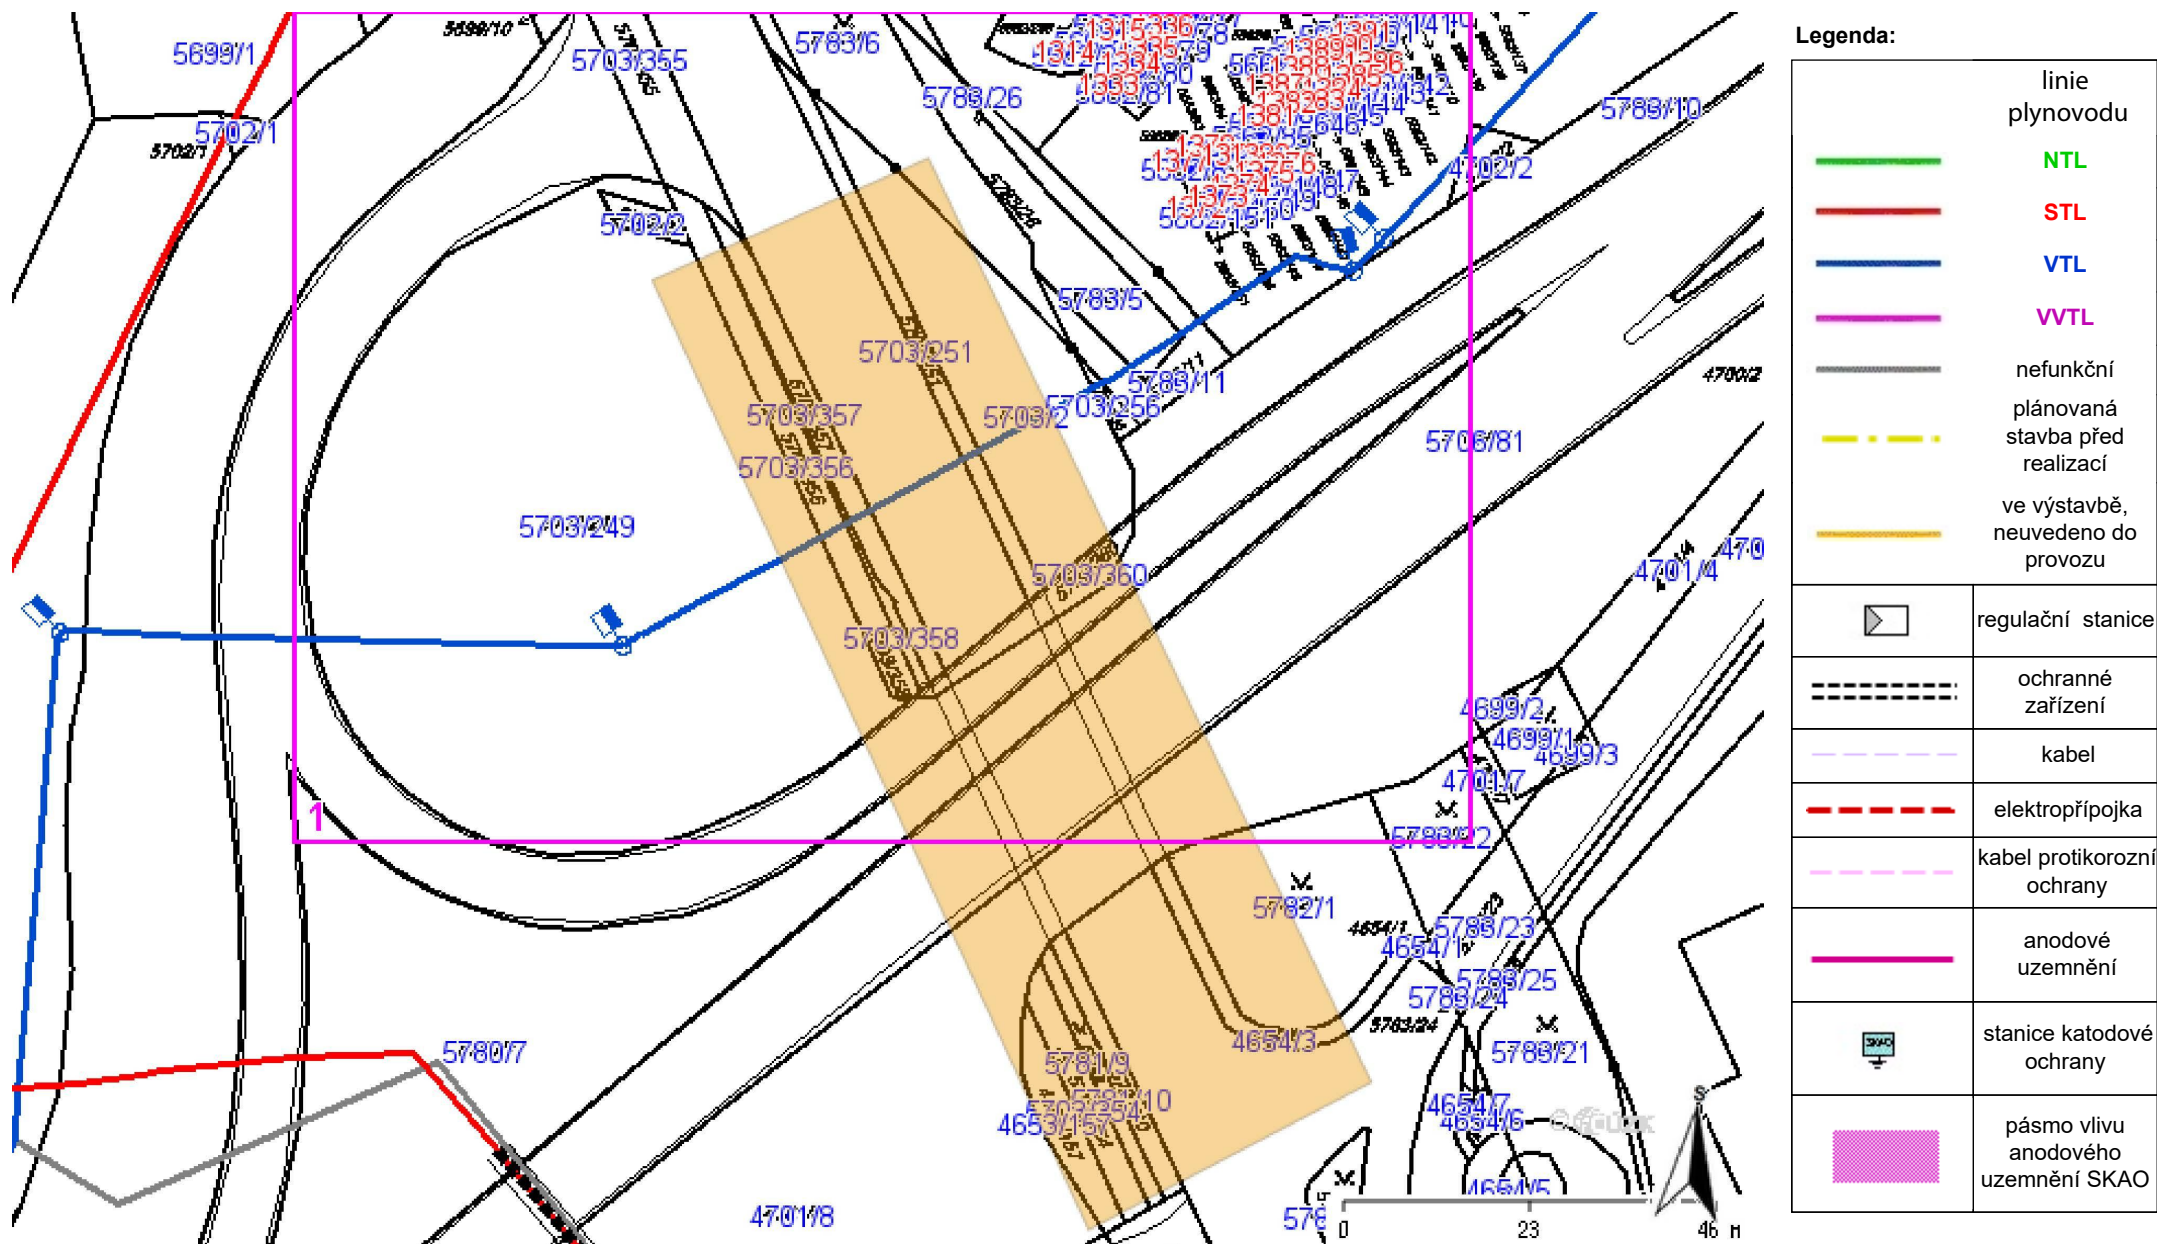

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno. K.ú.: Jihlava.

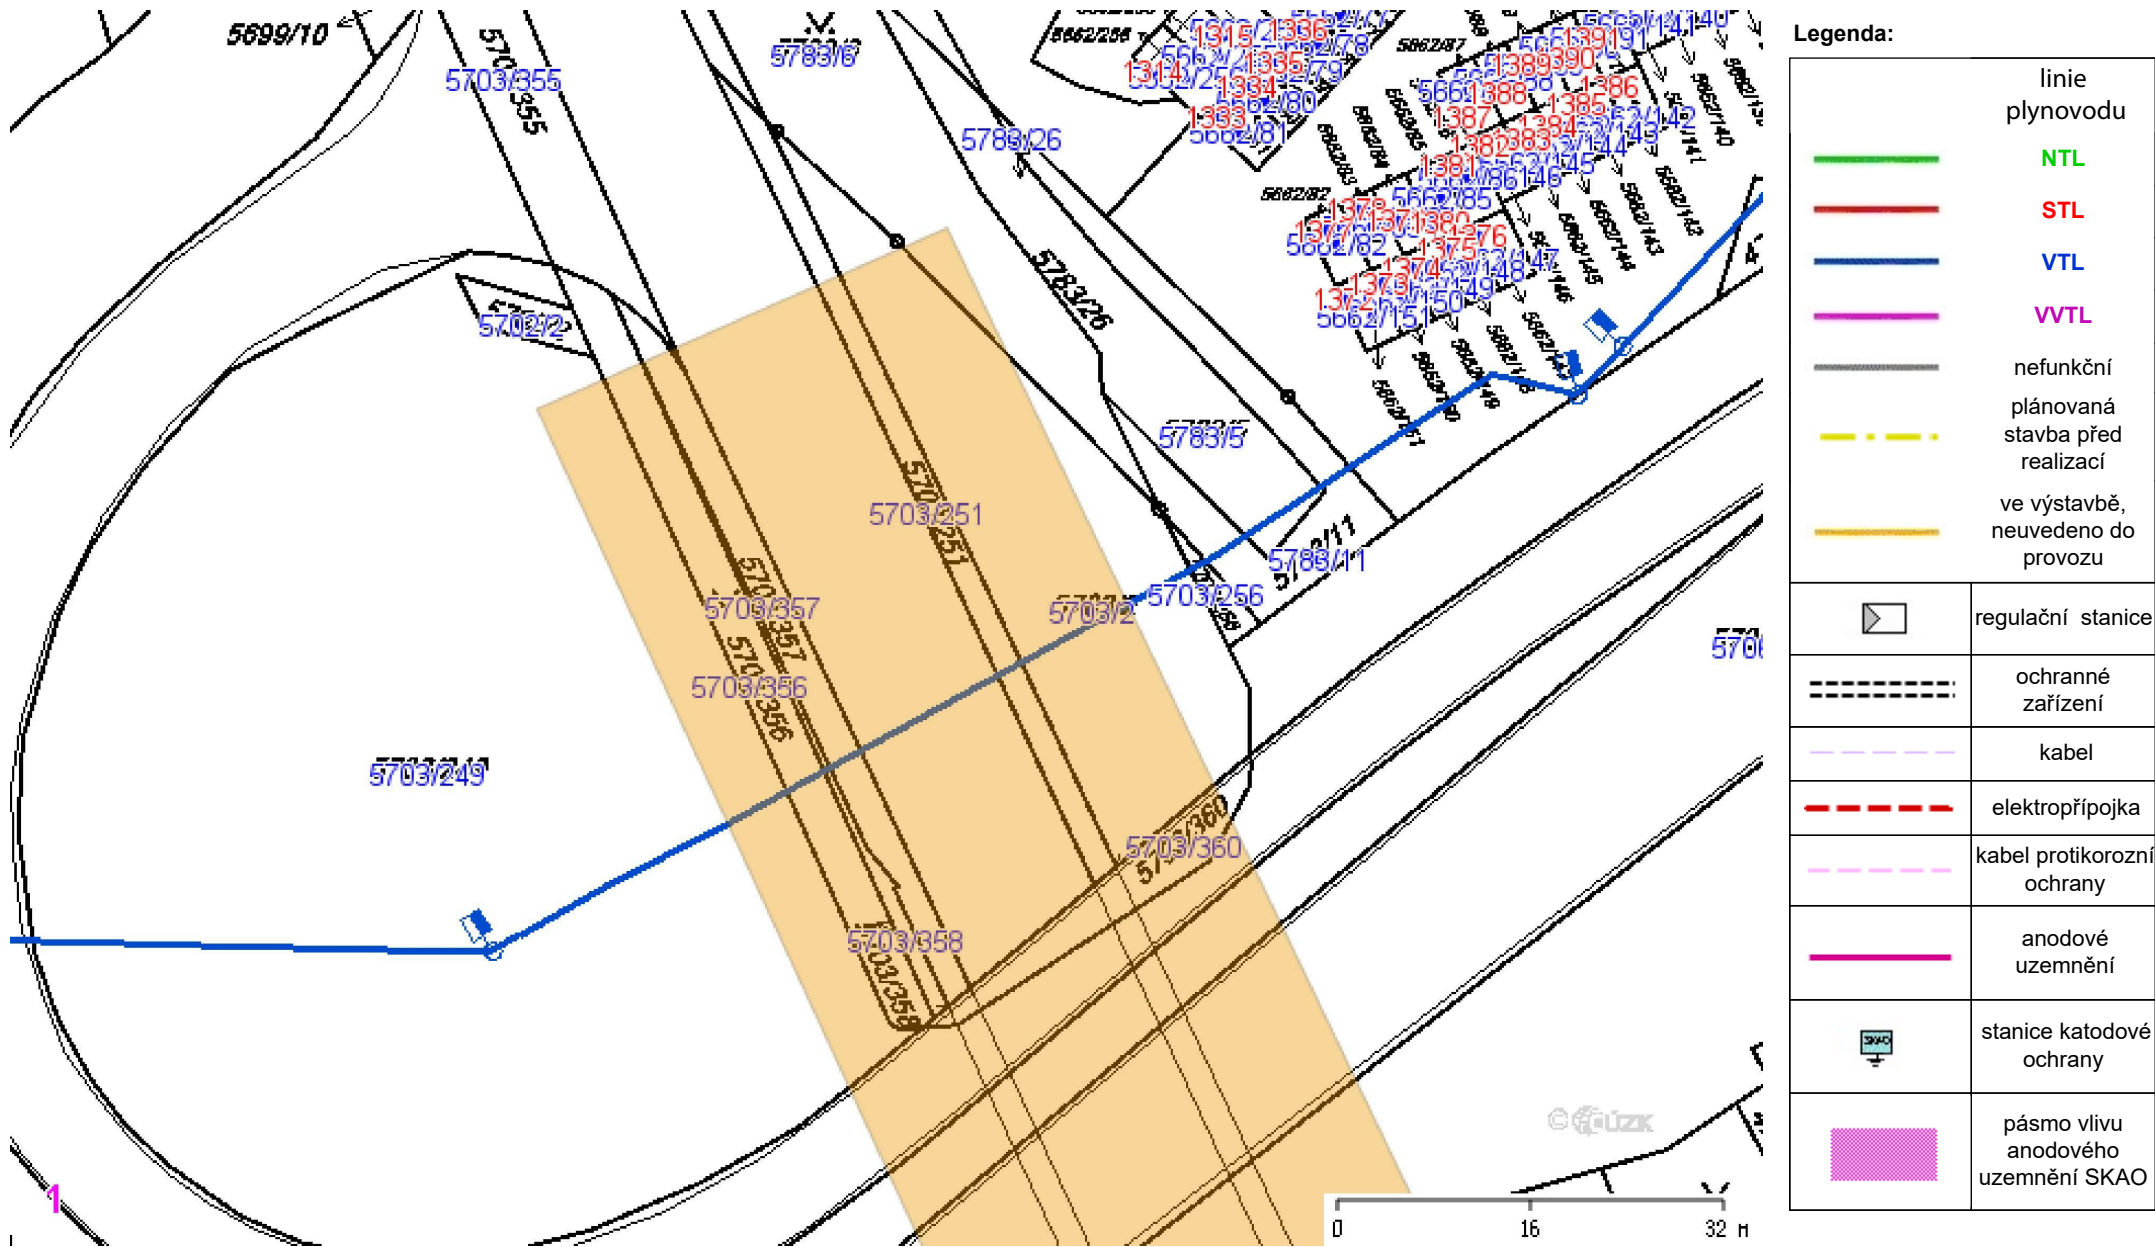



itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne: 12.6.2019
Číslo jednací: 19/002554
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 11. 6. 2021
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
62500 Brno

Věc: Vyjádření k existenci sítí / zpracování projektu / předprojektové přípravě

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Katastrální území: Jihlava

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, -
podzemní telekomunikační trasa **Optické propojení Jihlava-Hatě**, HDPE trubky Ø 40mm (v majetku fy **itself s.r.o.** 1x HDPE trubka Ø 40mm - bílá, se zafouknutým optickým kabelem) - dále jen DOK-ITSELF.

DOK-ITSELF jsou telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek)

DOK-ITSELF zaznačit a popsat v projektové dokumentaci stavby; v případě dotčení do PD zpracovat způsob ochrany kabelů; nad trasou DOK-ITSELF nebudovat stavby a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.

K případnému dalšímu stupni stavby požadujeme k žádosti o vyjádření předložení projektové dokumentace -
koordinační situaci stavby se zákresem sítí DOK-ITSELF (zaslat na e-mail: sykora@itself.cz).


Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.



itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem, přehledová situace se zákresem trasy DOK-ITSELF, zaměření trasy DOK-ITSELF ve formátu DGN

Příloha k Vyjádření č.j. 19/002554
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOMÉ ÚZEMÍ

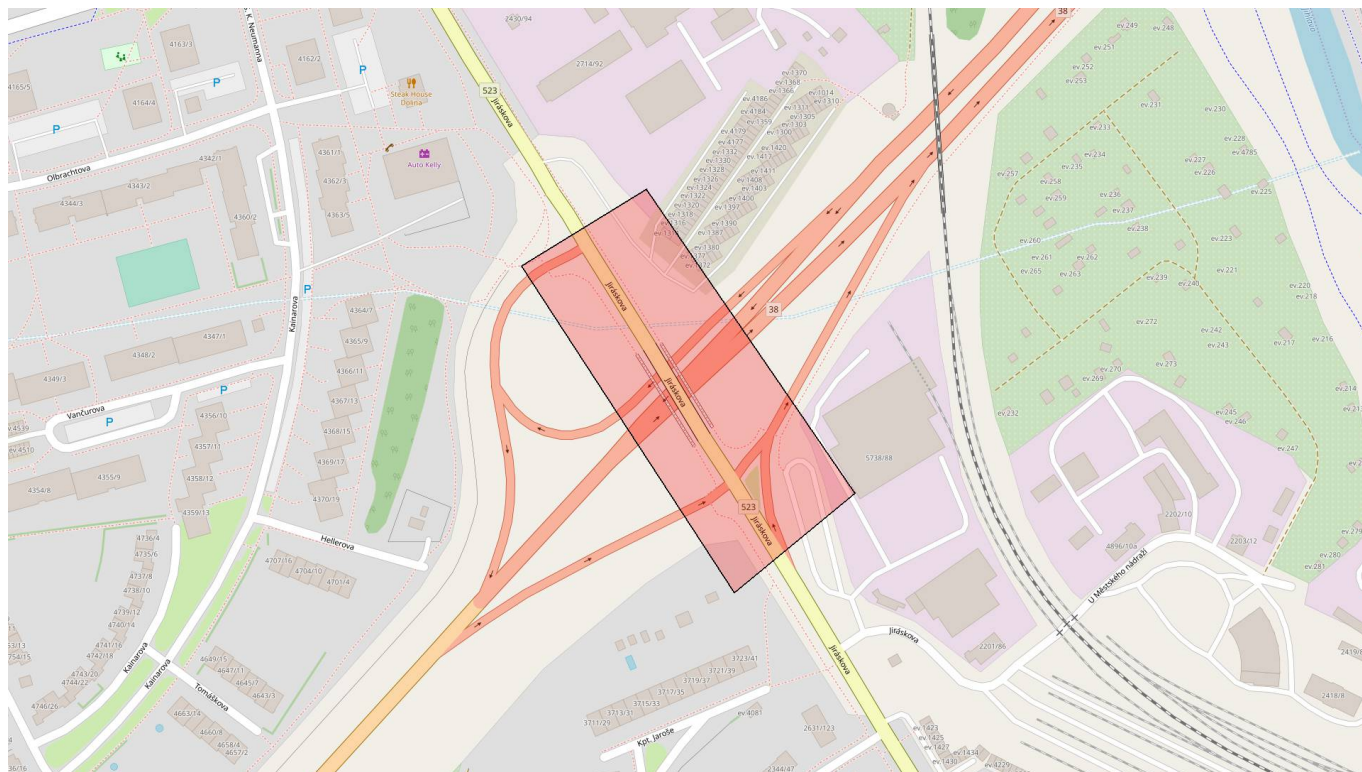



Doslo: 19. 6. 2019
C.j.: 1459/2019
Číslo zakázky: 19044
Vyřizuje: STRAKOVÁ
.....

Váš dopis ze dne: 23. 5. 2019
Číslo jednací, JID: JVAK/2019/671, 936/2019/JVAK
Vyřizuje/telefon: Marek Hurda / 565 59 7504
V Jihlavě dne 18. 06. 2019

PRIS spol. s r. o.
Straková Soňa
Osová 717 / 20
625 00 Brno

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523 – 001 – vyjádření k existenci inženýrských sítí

Předložený snímek katastrální mapy přibližuje umístění stávajícího mostu v ul. Jiráskova v Jihlavě.

V blízkosti stávajícího mostu vede trasa přívodních vodovodních řadů a potrubí dešťové kanalizace v majetku statutárního města Jihlava a ve správě JVAK a. s. V příloze Vám zasíláme orientační zákres trasy potrubí vodovodu (modrou barvou) a kanalizace (hnědou barvou).

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem


JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.



Masarykovo n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29248281
www.jvak.cz

Ing. Jiří Benáček
výkonný ředitel



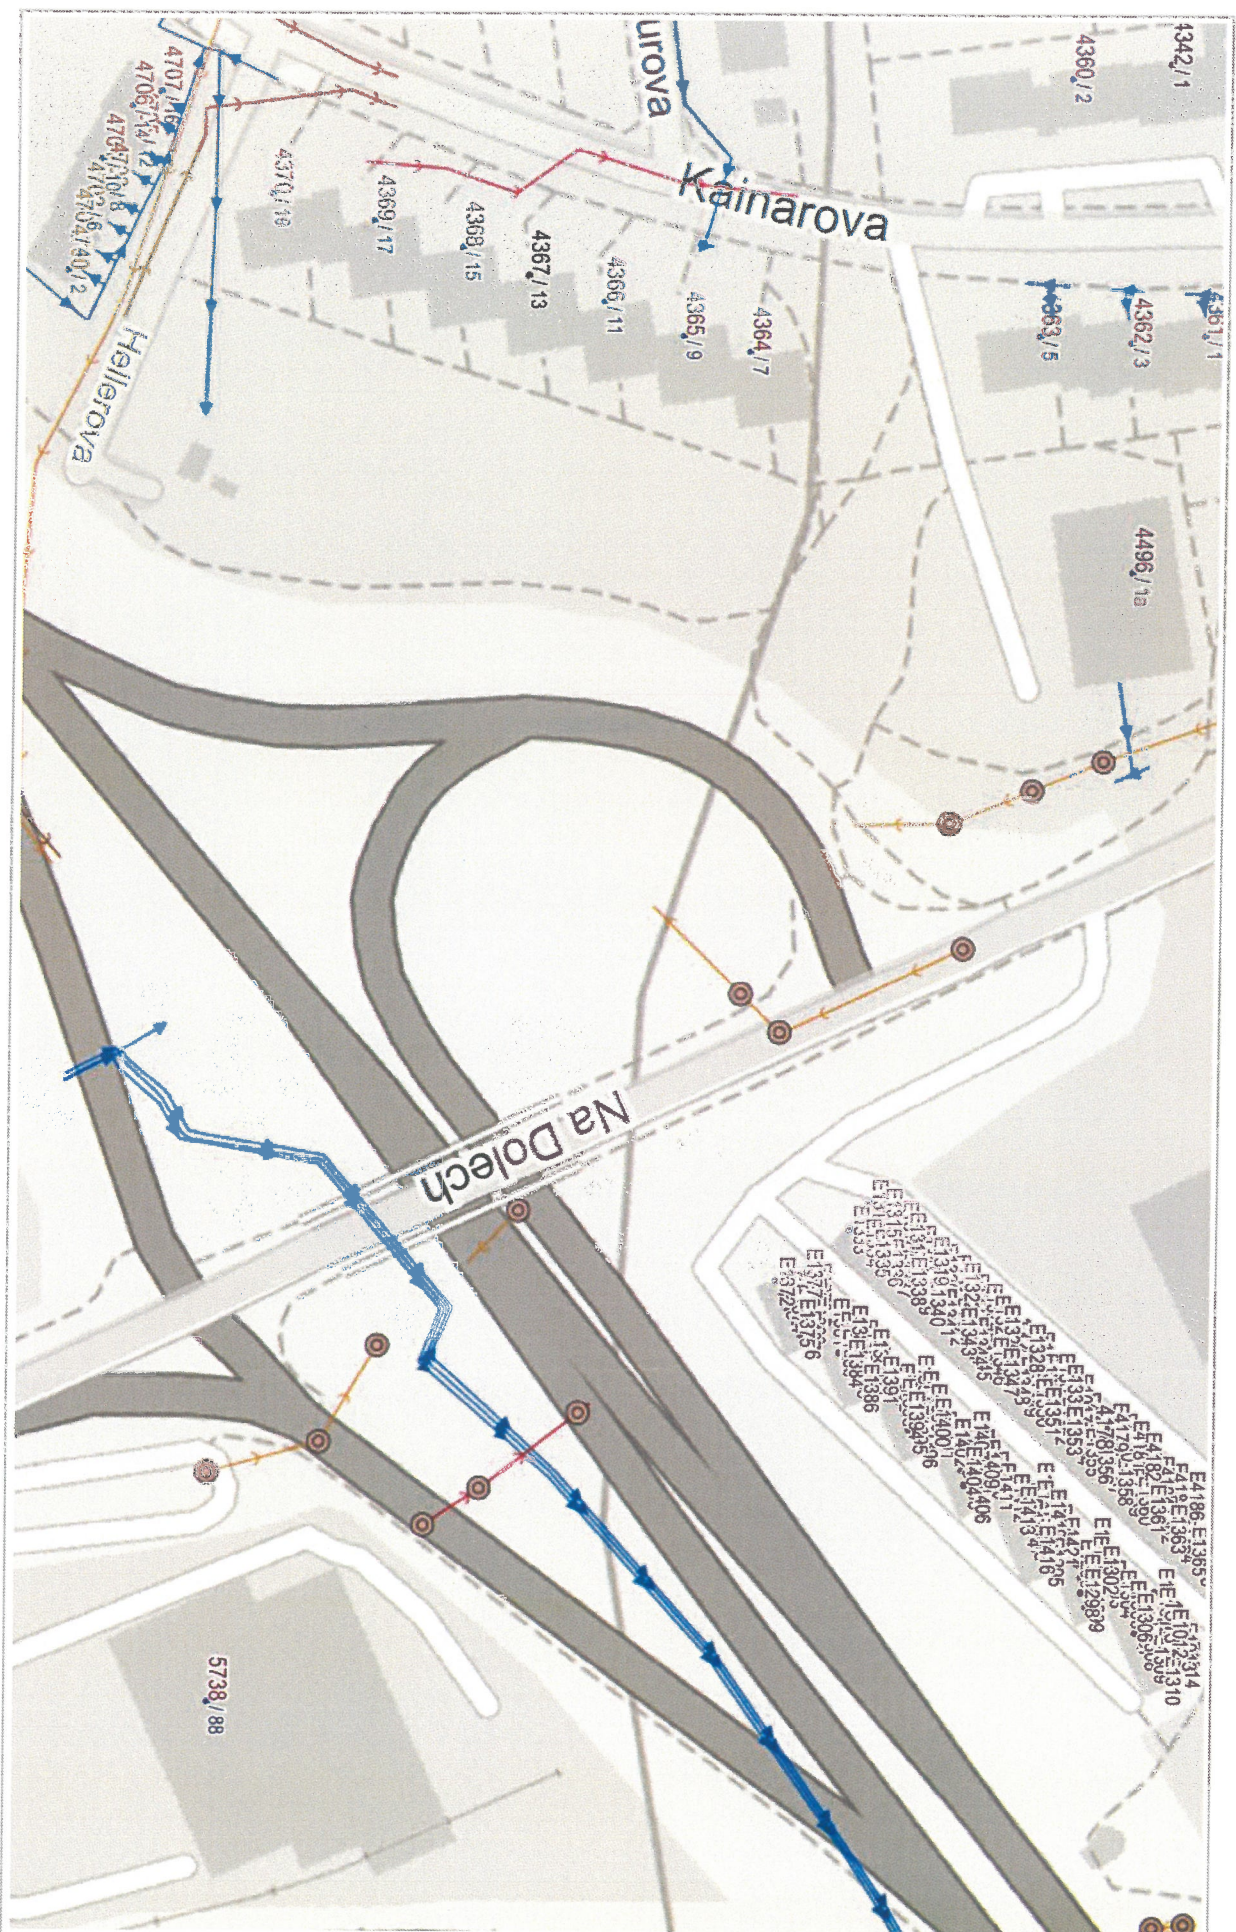

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 40481/2019-1150-OÚZ-ČB
SpMO 17168/2019-295

České Budějovice 10. července 2019

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001, p.č. 5706/81 a 4701/8 v k.ú. Jihlava
K čj. D/S-1100/2019-Str

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru rekonstrukce mostu ev.č. 523-001 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany územních zájmů SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 40481/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto vyjádření Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
Odbor ochrany územních zájmů,
Oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694



MACOnet s. r. o.
Březinovy sady 442/2a
586 01 Jihlava

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury sdělujeme následující.

V uvedených zájmových územích se žádná naše pevná síť nenachází a nebude tedy stavební činností dotčena. V místech plánovaného stavebního záměru nemáme ani v nejbližších 24 měsících rozvojové plány.

Jihlava 15. 10. 2019

MACOnet s. r. o.
Rokštejská 288, 588 32 Brtnice
IČ: 291 98 712
DIČ: CZ29198712
tel.: +420 603 527 925
www.maconet.cz



MACOnet s. r. o.

IČO 49434853, tel. +420 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

V Jihlavě 1.7.2019

Název akce: II/523 JIHLAVA, UL. JIRÁSKOVA MOST EV.Č. 523-001

Číslo jednací:

Investor stavby:

Věc:

Vyjádření o existenci sítí společnosti M-SOFT spol. s r.o.

V řešené lokalitě se **nenachází** nadzemní ani podzemní vedení sítě společnosti M-SOFT.

Proti provedení stavby proto **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 1 rok od data vydání.

Za firmu M-SOFT, spol. s r.o.

Ivo Sedláček
tel. 737226613
sedlacek@m-soft.cz



M-SOFT
HARDWARE & SOFTWARE
M-SOFT, spol. s r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz
IČ 49434853 DIČ CZ49434853 



Naše zn.: VYJNEJ-2019-01823-01

Vyřizuje: Libor Kašpar

Mobil: 733119380

E-mail: lkaspar@nej.cz

Projekční kancelář PRIS spol s r.o.

Soňa Straková

Osová 20

625 00 Brno

V praze dne 31. 5. 2019

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost Projekční kancelář PRIS spol s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 24. 5. 2019 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.


Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

Další ustanovení a informace:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 31. 5. 2020**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V praze dne 31. 5. 2019

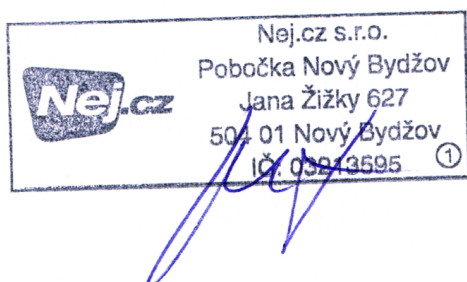

Libor Kašpar
specialista technické dokumentace
mob.: 733119380
e-mail: lkaspar@nej.cz


Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov








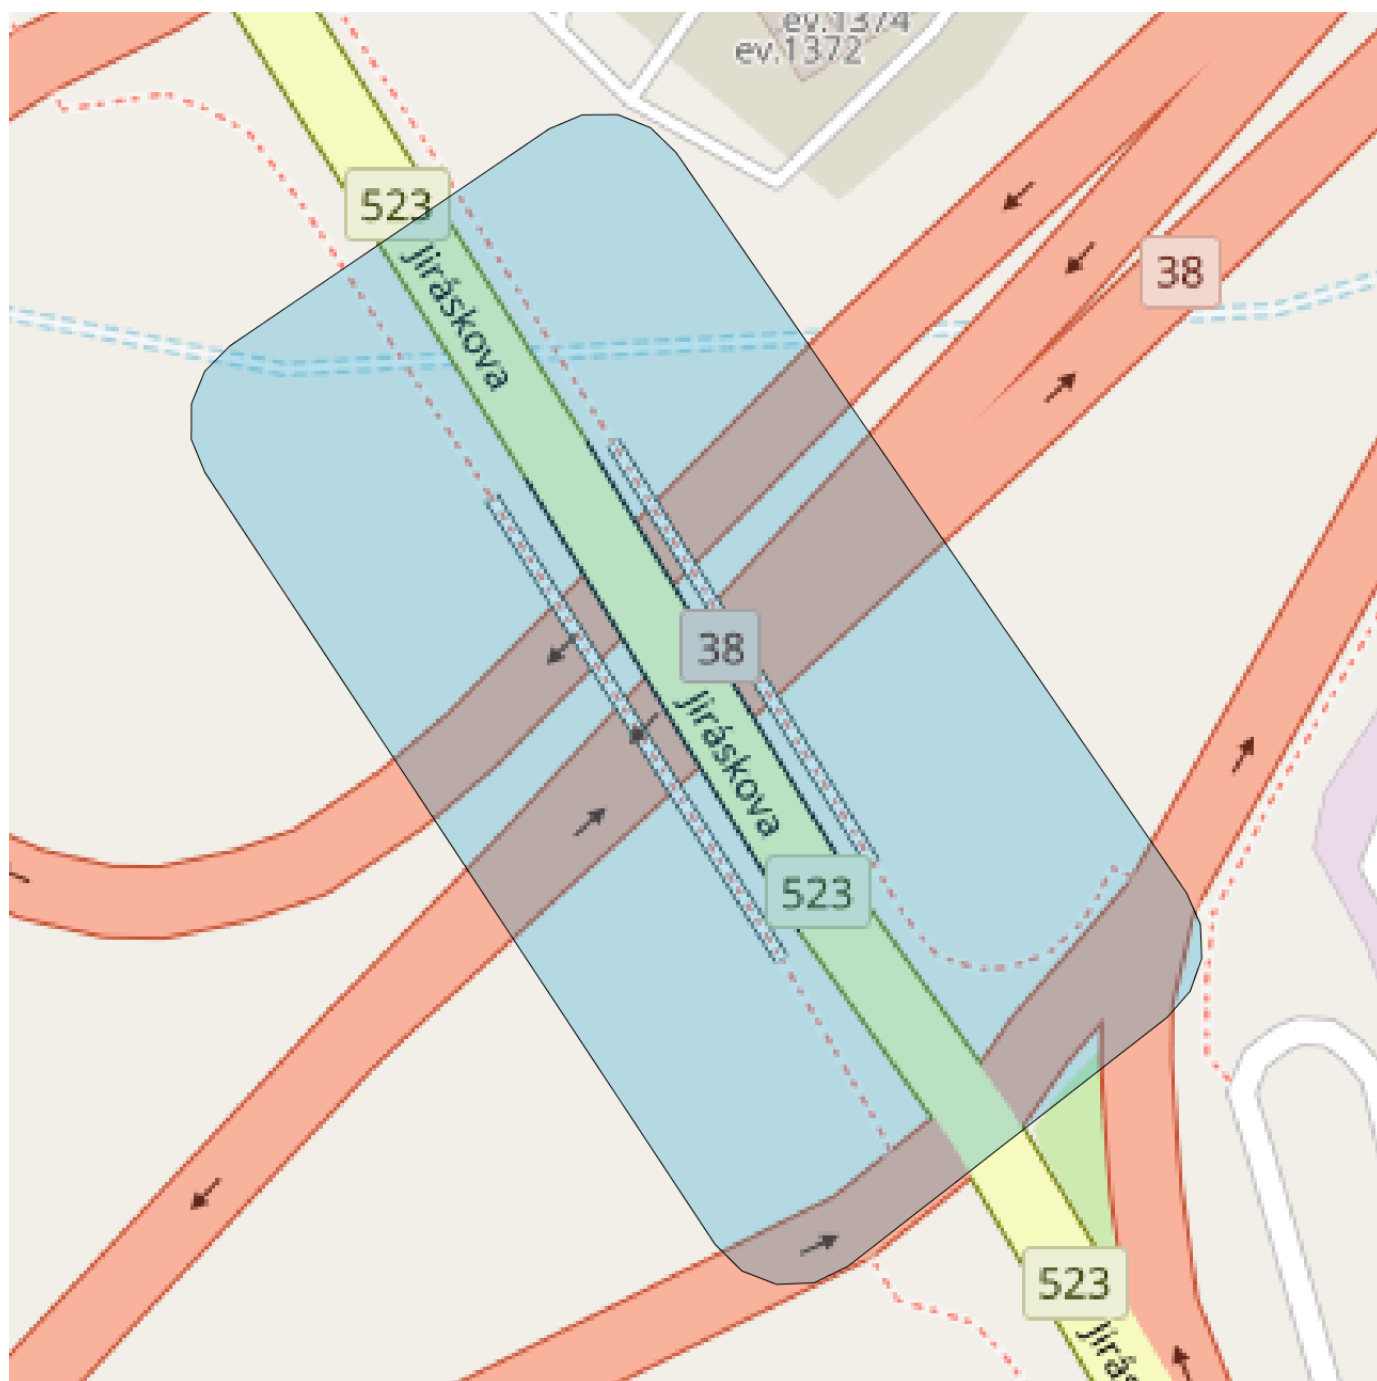







Přílohy:

1x zákres zájmového území

Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2019-01823-01



Legenda:

	Rozsah zájmového území		Optická trasa vedená vnitřkem domu
	Zemní optické vedení, zaměřené		Zemní koaxiální vedení, zaměřené
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Nadzemní optické vedení (převěs)		Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Směrový radioreléový spoj
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 20
625 00 Brno

Červený Kříž 28. květen 2019

Vaše č.j.: info@utilityreport.eu, Thursday, May 23, 2019, sona.strakova@pris.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Vážená paní Straková,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí, kterou jsme obdrželi 23.5.2019, k plánované akci „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“, Vám sděluji, že v zájmové oblasti, viz Vámi zaslané podklady, **nemáme** k dnešnímu dni žádné **vedení telekomunikačních sítí** v naší správě.

Za OPTOKON, a.s. s přáním hezkého dne


Telecommunication Networks
Červený Kříž 250, 586 02 JIHLAVA
tel.: +420 564 040 111 fax: +420 564 040 134;
www.optokon.com

.....
Jiří Potocký
referent výstavby telekomunikačních sítí

OPTOKON, a.s.

ID: 13692283
VAT NO: CZ13692283

WWW.OPTOKON.COM
OPTOKON@OPTOKON.COM

Tel. +420 564 040 111
Fax. +420 564 040 134



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
Certified Company

ČOS 051672 (AQAP 2110) Certified



Accredited Calibration Laboratory No. 2315
In Czech Republic & Malaysia



Member of CENELEC European Committee for
Electrotechnical Standardization




National Security Authority
Certified: CONFIDENTAL

OPTOKON NATO
Supplier Code: 1583G

Member of Defence and Security Industry
Association

Member of Czech Chamber of Commerce

Pro jistotu obr.:

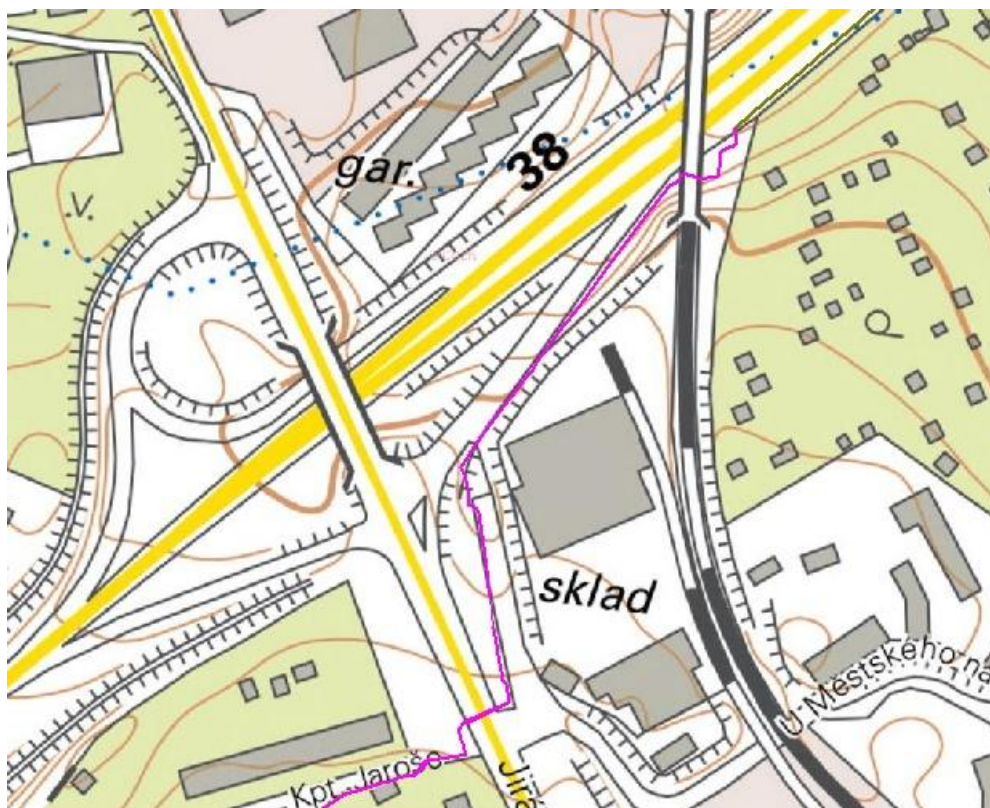

OPTOKON, a.s.

ID: 13692283
VAT NO: CZ13692283

WWW.OPTOKON.COM
OPTOKON@OPTOKON.COM

Tel. +420 564 040 111
Fax. +420 564 040 134



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
Certified Company

ČOS 051672 (AQAP 2110) Certified



Accredited Calibration Laboratory No. 2315
In Czech Republic & Malaysia

CENELEC

Member of CENELEC European Committee for
Electrotechnical Standardization



DSIA



National Security Authority
Certified: CONFIDENTAL

OPTOKON NATO
Supplier Code: 1583G

Member of Defence and Security Industry
Association

Member of Czech Chamber of Commerce



První telefonní společnost s r.o.

U studně 291/7, 586 05 Jihlava
doručovací adresa: Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava
tel. i fax.: +420 567311166
e-mail: prvni@telefonni.cz

Zapsaná u KS v Brně, oddíl. C, vložka 2449

TELEKOMUNIKACE ♦ OPTICKÉ SÍTĚ

V Jihlavě 24.5. 2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

Naše značka:PTJIH560

Věc: **Vyjádření o existenci sítí pro akci „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“**

Při realizaci plánované stavby nedojde k dotčení sítě elektronických komunikací v naší správě ani k narušení ochranného pásma sítě elektronických komunikací v naší správě.

Proti provedení výše uvedené stavby **nemáme námitek**. Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Za firmu První telefonní společnost s r.o.

Lukáš Dajč – 606 531 966
lukas.dajc@telefonni.cz

První telefonní společnost s r.o.
U Studně 7, 586 01 Jihlava
IČ: 18198872



Upozornění: Od 1.1. 2019 nás naleznete na nové adrese Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 17. 7. 2019
Č.j.: 16321/2019
Číslo zakázky: 19044
Vyrizuje: STERAKOVA

V Jihlavě dne 15.07.2019
Č.j. 2274/ŘSD/39200/2019
Vyrizuje: Petr Hrabě
Tel. 567 584 615

PRIS projekční kancelář spol s r.o.

Osová 20
625 00 Brno

Věc: „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“, vyjádření.

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme:

- Pod mostem ev. č. 523-001 se nachází silnice I. třídy I/38 (bchvat Jihlavy) v provozním staničení 166,390
- Pokud se bude jednat o rekonstrukci výše uvedeného mostu, nesmí dojít k poškození stavby silnice I/38, všech jejích součástí a příslušenství
- Práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu
- V případě uskutečnění záměru požadujeme předložení projektové dokumentace

S pozdravem

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:

ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava

	VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ „B“	Fo26_02a
		List 1/2

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření z hlediska existence sítí VO k PD č.167 -19MU

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Žadatel : **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. - Soňa Straková**
Adresa : Osová 717/20,
625 00 Brno
Mob.: 608938568
Email: sona.strakova@pris.cz
Stavba: Most Jiráskova

Sdělujeme,


že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, se nachází sítě VO v naší správě.


Sítě jsou situovány po obou stranách mostu / v chodníku / v betonových prostupech a trubkách. U každého stožáru VO je v chodníku zabudovaný montážní prostor pro kabeláže – napájení VO.



V Jihlavě dne: 18.7.2019

vyřizuje : Jaroslav Munduch



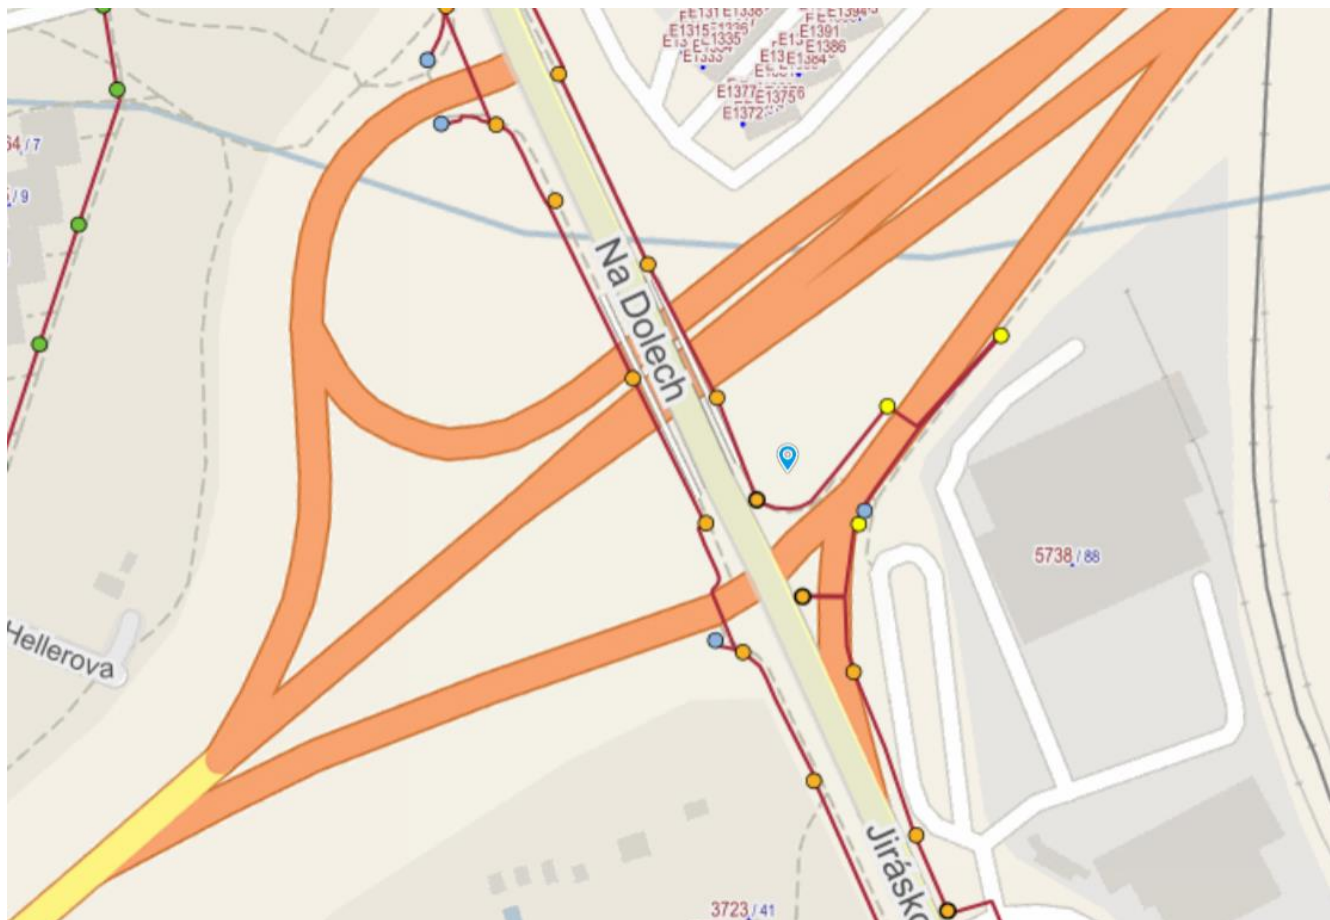



SMART Comp. a.s.
Kubíčková 1115/8
635 00 Brno - Bystrc
IČ: 25517767, DIČ: CZ25517767
Provozovatel sítě netbox

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 Brno

V Brně, dne 07.08.2019

Vyjádření číslo: V-0669/2019
Vyřizuje: Miroslav Pokorný
Telefon: 603 359 016
Email: vyjadreni@netbox.cz

Vyjádření ke stavbě: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Na základě Vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě, Vám sdělujeme, že v daném prostoru se nenachází telekomunikační sítě ani jiné telekomunikační zařízení v naší správě.

Souhlasíme s realizací této stavby a to bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 1 rok od svého vydání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem

KABEL-PROJEKT
MIROSLAV POKORNÝ
projektová činnost ve výstavbě
IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232
Provozovna: Řípská 1310/11e, 627 00 Brno
www.kabel-projekt.cz

Společnost zastoupena:

KABEL-PROJEKT

Miroslav Pokorný
Sadová 917/56, 678 01 Blansko
IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232
Provozovna: KABEL-PROJEKT, Řípská 1310/11e, 627 00 Brno - Slatina

ProjekTn° kancel®p PRIS spol. s r.o.
Soka Strakov®
Osov® 20
625 00 Brno

Vape znaTka	Nape znaTka	Vypizuje	V Praze dne
	1311901419	Středisko dokumentace SITEL	24.05.2019

V a c: Vyjádřen° k existenci technické infrastruktury
- pro odměrn° h o komunikaci n° h o veden° až až z en° v epej n° komunikaci n° s° ta

Stavba:

II/ 523 Jihlavská ul. Jiršov a most ev.T. 523- 001
- Zámovím Bzem° stavby vyznačeno ve Vápní t°losti

Společnost **Telia Carrier Czech Republic** se s dlem centrum NAGANO IV, K Cervenému dvoru 25a, Praha 3, PSC 130 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.; se s dlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00 (dále jen "SITEL"), Vm sdaluje, že ve vyznačeném zámovím Bzem° se nenachá° t°dn° podzemní komunikaci n° veden° a záženo vepej n° komunikaci n° s° ta ve vlastnictví společnosti **TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.**

Souhlas°me s vydáním pro tyto účely: Informativní, Ověřovací stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušením Bzemní p°zen°, Územní souhlas.

Toto vyjádření m° platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádájte nápis jednostr.

S pozdravem



Telia Carrier Czech Republic a.s.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
IČO: 44797320
Nad Elektrárnou 1526/45
108 00 Praha 10

①


Přiložky: položopisnupl@nek

Kopie: t°dn°

Situatn° vwkres

Plat° pouze s vyjádřením 1311901419.

Zakreslené polohy zapřen° v přloze jsou pouze informativn°.

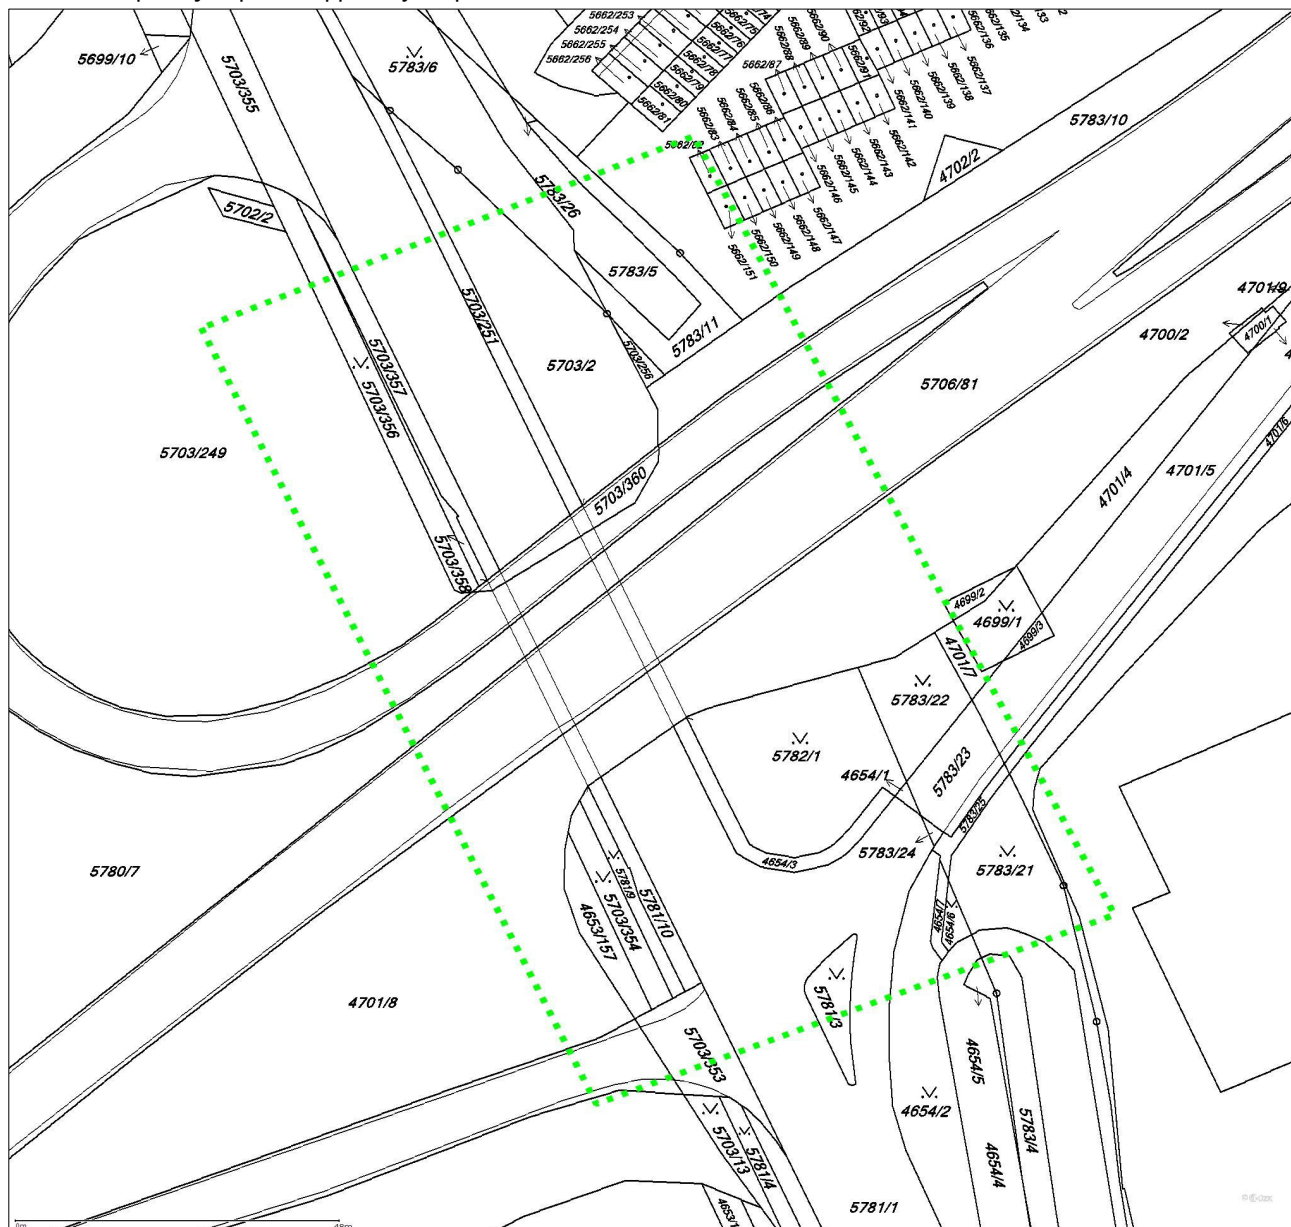

Legenda

- — — Zájmové území
- — — Komunikační vedení

DotTen@katastr@n° řzem°: J ihlava

Telia Carrier Czech Republic a.s.
centrum NAGANO IV,
K Tervenímu dvoru 25a, Praha 3, PSC 130 00
IC: 26207842, DIC: CZ26207842
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vlotka 6808

Zastoupena společnost SÍTEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IC: 44797320, DIC: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vlotka 6725



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS
spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 717/20

62500 Brno

Naše značka: **E20652/19**

V Praze dne: **23.5.2019**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E20652/19**
Název stavby /akce: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**
Datum podání žádosti: **23.5.2019**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
IČ: **46974806**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Soňa Straková**
Adresa: **Osová 717/20**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **62500**
Stát:
E-mail: **sona.strakova@pris.cz**
Telefonní číslo: **+420608938568**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **sona.strakova@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

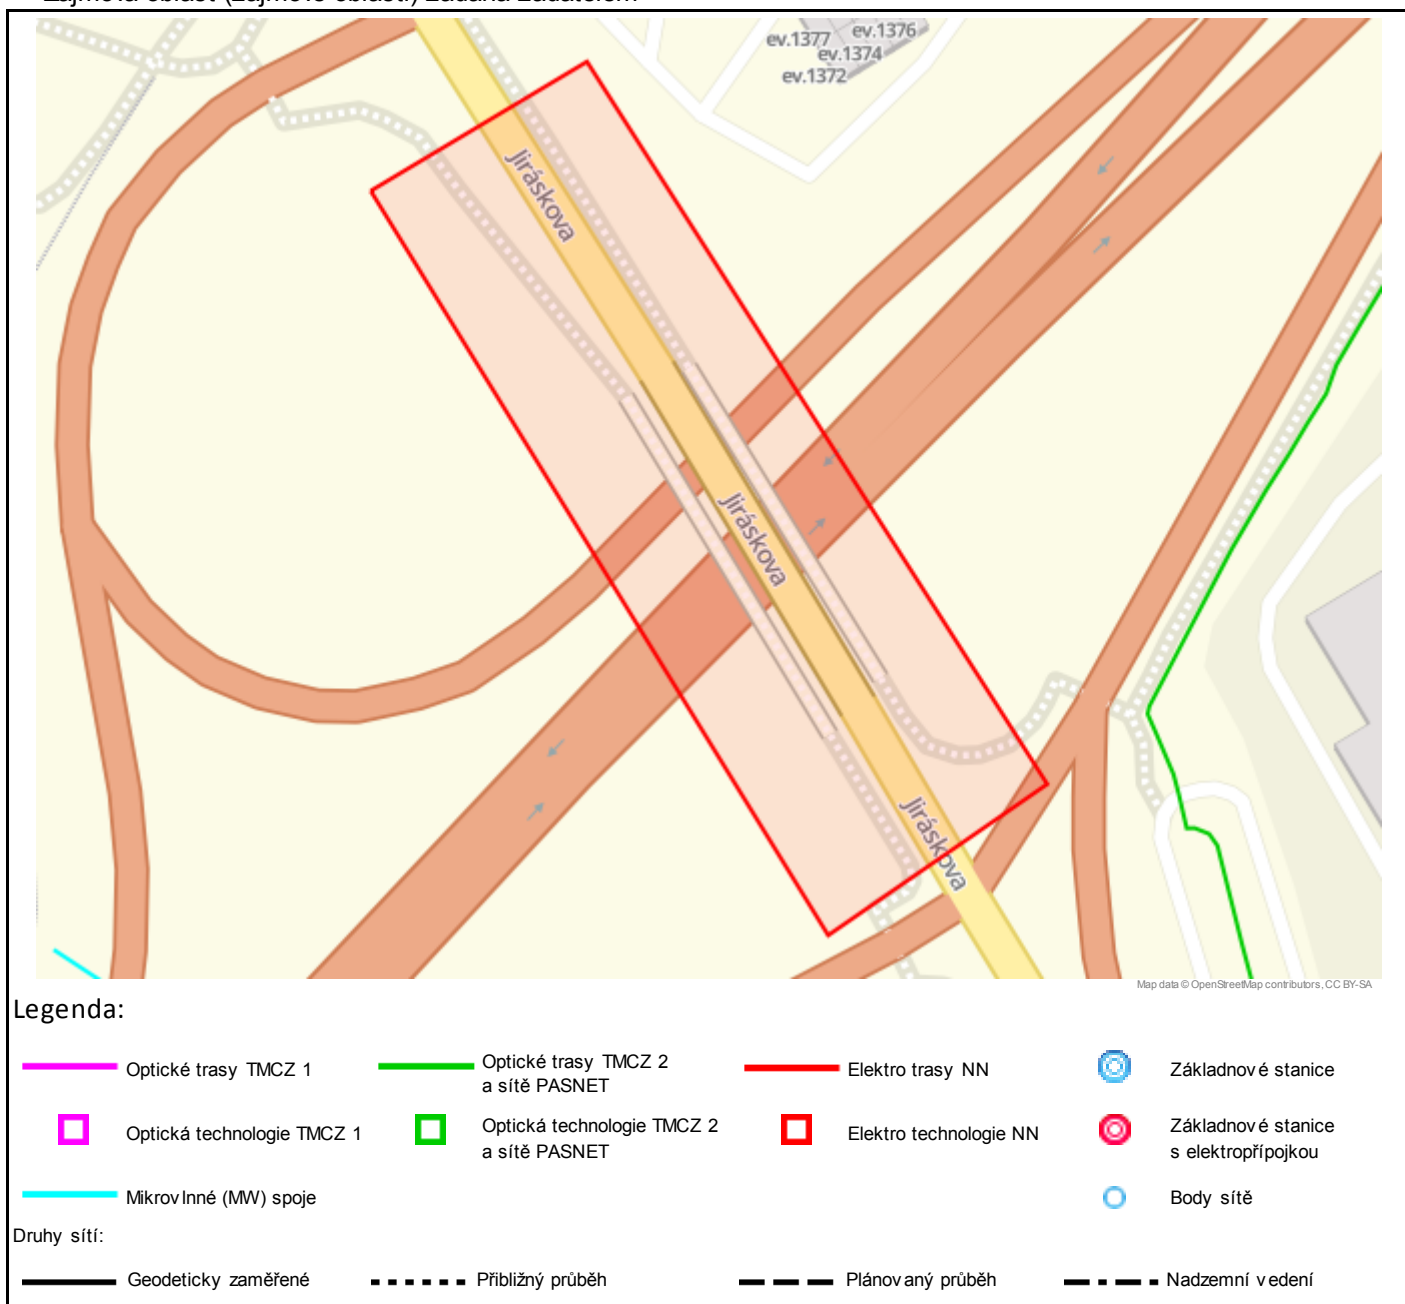

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-670414.94 -1128754.1,-670360.97 -1128871.57,-670326.04 -1128853.32,-670380.81 -1128739.02,-670414.94 -1128754.1))



UPC Česká republika, s.r.o.

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

IČ: 00562262

IČ: 46981071

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 20

62500 Brno

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E007747/19**
Název akce/stavby: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**
Vyřizuje: **Juráš Jiří / +420 606 776 069**
Naše značka:
Datum: **24.5.2019**
Umístěno:
Katastrální území: **Jihlava (659673)**
Číslo parcely:
Důvod vydání vyjádření: **Jiný důvod**
Popis důvodu žádosti: **existence sítě**
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízeních na základě Vaší Žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává **následující vyjádření**:

Dle Vámi předložené dokumentace se v blízkosti stavby nacházejí VVKS v našem vlastnictví, stavbou by však neměly být dotčeny.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 24.5.2019


InfoTel
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 18, 628 00 Brno
DIČ: CZ46981071

Jiří Juráš

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

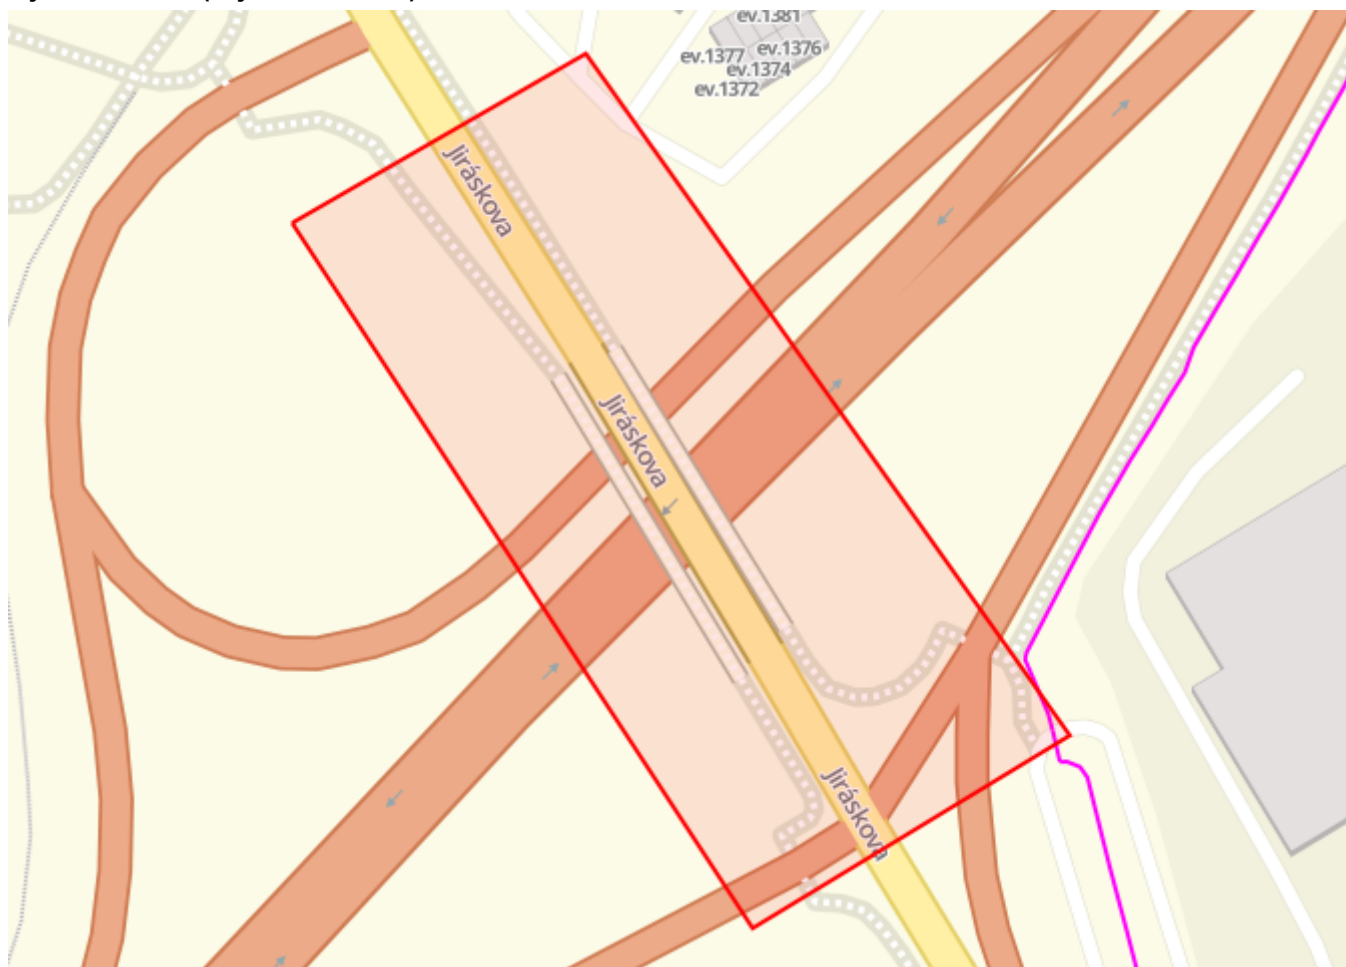

Legenda:

Kabelové trasy



Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK.
Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-670421.772343391 -1128758.45015804,-670360.141562308
-1128883.28918946,-670304.118816976 -1128858.05855698,-670370.08479858 -1128736.60240676,-670421.772343391
-1128758.45015804)))



UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

zastoupena společností



InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
IČ: 46981071
T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-670421.772343391 -1128758.45015804,-670360.141562308 -1128883.28918946,-670304.118816976 -1128858.05855698,-670370.08479858 -1128736.60240676,-670421.772343391 -1128758.45015804)))

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
Brno

Číslo žádosti: 30272
Datum přijetí: 24. 05. 2019
Datum vydání: 05. 06. 2019
Vyřizuje Divize Jihlava
Tel. --

Poskytnutí informace o existenci zařízení v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) pro akci: „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“

Žadatel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Brno
Investor: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Brno

V rámci předmětné akce **není požadováno připojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování VAS.**

Informace o existenci zařízení v provozování VAS:

V zájmovém území, které je přílohou této informace, nebo jeho blízkosti se **nachází** stávající zařízení v provozování VAS. Přesnou polohu stávajícího zařízení v provozování VAS je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se však mohou nacházet i budoucí zařízení v provozování VAS ve výstavbě nebo zařízení jiných vlastníků či správců – zejména se jedná o vodovodní a kanalizační přípojky.

Upřesňujeme, že v zájmové oblasti se také nachází vodovody nebo kanalizace, které neprovozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava. V této věci se proto raději obraťte přímo také na Statutární město Jihlava.

Tato informace VAS k existenci technické infrastruktury vodovodů / kanalizací provozované VAS a ani poskytnuté podklady se zákresem technické infrastruktury vodovodů / kanalizací provozované VAS neslouží pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (společného povolení), stavebního povolení, resp. jiného povolení, rozhodnutí či souhlasu vydávané věcně a místně příslušným stavebním úřadem ke stavbám, stavebním záměrům, umístění stavby, apod. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, nenahrazují vytyčení vodovodu/kanalizace v provozování VAS, neslouží pro realizaci stavby či stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů / kanalizačních stok v provozování VAS, nenahrazují vyjádření VAS k umístění stavby či ke stavbě anebo k projektové dokumentaci, apod.

Informace VAS byla vygenerována automaticky na základě Vaší žádosti.

Příloha:

- *Digitální data stávajícího zařízení v provozování VAS v souřadném systému S-JTSK ve formátu dgn.*

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Bankovní spojení: 1600681/0100
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Soňa Straková
Osová 717/20
625 00 Brno

V Praze, 23.5.2019

Naše zn.: **MW9910131143121621**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **23.5.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910131143121621.pdf

Od: info@maius.eu
Komu: pavel.hobl@zame.cz
Poslán: Po (ZAME) Re: Žádost o vyjádření c. 2019278371 - Straková Sona - Projektní kancelář PRIS spol. s r.o. - (ZMD c. 2019278371)
Datum: 19. srpna 2019 11:53:03
Předmět: [info@maius.eu](#)
[zamecz_uf](#)

----- Forwarded by Info Mavis.eu on 19.08.2019 11:52 -----

"Pavel Hobl (ZAME)" <info@zame.cz>

19.08.2019 23:35

Poslat odpověď na
"ZAME" <info@zame.cz>

To: "info" <info@utilityreport.eu>

cc: [Subjekty\(ZAME\)](#) Re: Žádost o vyjádření c. 2019278371 - Straková Sona - Projektní kancelář PRIS spol. s r.o. - (ZMD c. 2019278371)

#/# - Napište prosím svoj požadavek nad tento rádek -/#

Váš požadavek c. [\(9865\)](#) považujeme za vyřešený.
Pokud si přejete požadavek znovu otevřít, odpovězte na tento mail.

Děkujeme,
tým ZAME

Pavel Hobl (ZAME)
19. 8. 2019 23:35 CEST
Dobrý den,

ve Vámi zasláné lokalitě se nenachází žádné naše technologie.

S pozdravem,
Pavel Hobl

info
19. 8. 2019 14:34 CEST
Dobrý den,
Žádám Vás o vyjádření k technické infrastrukture.
Důvod žádosti: Existence sítě
Název akce: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.c. 523-001
Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:
<https://utilityreport.eu/collect/Get?pfForSubjectID=C528B6HafT4ExhmwQUqvMgS3Ds3D>
S pozdravem
Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sona Straková
Osová 717/20
62500 Brno
e-mail: sona.strakova@pris.cz
(žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)
Zákaznické centrum služby UtilityReport
e-mail: info@maius.eu
telefon: +420 251 618 458

Tento e-mail je služba z účtu ZAME. Dodáváný by [ZameBox](#)

Došlo: 25.9.2019
 Č.j.: 2019 2182/2019 JAR
 Číslo zakázky: 19044
 Vyřizuje: Ing. Mrháčová

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 Odbor životního prostředí a zemědělství
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
 tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20
 625 00 Brno

Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne 13. 9. 2019 D/S- 2085/2019 - Mrh	Číslo jednací KUJI 74653/2019 OŽPZ 1474/2019	Vyřizuje/telefon Jan Střiteský 564 602 509	V Jihlavě dne 24. 9. 2019
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“ - stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 17. 9. 2019 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 469 74 806, která zastupuje investora záměru Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava. K žádosti byla přiložena PD vypracovaná Ing. Kateřinou Mrháčovou 9/2009.

Předmětem záměru je částečná rekonstrukce jednotlivých částí mostu ev. č. 523-001. V průběhu rekonstrukce dojde k výměně kompletního příslušenství mostu, odstranění povrchu mostu až na horní nosníky a bude provedeno vyrovnání novým betonem, izolací, římsou a vozovkou. Bude sanován boční povrch nosníků v dolních částech pouze lokálně. Patky sloupů trolejí budou obetonovány a dále do nich nebude zasahováno. Kabely VO vedené v římsách a z říms do sloupů VO budou rozpojeny a uloženy do chrániček podvěšených pod římsami.

Kaverny pod podpěrami budou zabetonovány. Před podpěrami se provede na celou plochu svahů zpevnění kamenem do betonu. Spodní stavba se zasanuje. Povrch pod podpěrami P2 a P3 se zasype kačírkiem. Šířkové rozložení mostu zůstane zachováno, včetně vodorovného dopravního značení. Provede se nová přechodová oblast až pod úroveň úložných prahů, izolace a drenáž. Niveleta se výškově upravovat nebude, rozsah úpravy vozovky bude minimální. Celková délka úprav komunikace je 66,75 m s šířkou komunikace 13 m k obrubám. Později dojde k osazení nového zábradlí.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádná EVL. Nejbližší ve vzdálenosti přibližně 2,6 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Zaječí skok CZ0615001 (severozápadní směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu dvouhrotec zelený (*Dicranum viride*)

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu ev. č. 523-001. Současně s rekonstrukcí mostní konstrukce bude vyměněn i renovován povrch pozemní komunikace. Záměr neovlivní předmět ochrany ani celistvost EVL Zaječí skok. Během realizace záměru dojde k zvýšení prašnosti, hluku a může dojít k úniku ropných produktů (nafta, olej). Tímto záměrem bude dotčeno pouze blízké okolí.

Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn. Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
IČ 469 74 806
Osová 20
625 00 Brno

(obdrží prostřednictvím DS)

Váš dopis značky/ze dne
D/S- 2086/2019 – Mrh
13. 9. 2019

Číslo jednací
KUJI 76763/2019
OZPZ 196/2019 MI

Vyřizuje/telefon
František Mládek
564 602 513

V Jihlavě dne
1. 10. 2019

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“ – vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmena a) zákona o EIA, obdržel dne 17. 9. 2019, od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě z hlediska zákona o EIA. Společně se žádostí obdržel KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ následující podklady: průvodní zprávu, celkovou situaci a koordinační situaci. Uvedené podklady zpracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, číslo zakázky: 19044. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předmětem stavby je částečná oprava jednotlivých částí mostu. Provede se kompletní výměna příslušenství. Odstraní se vše až na horní povrch nosníků, provede se nový vyrovnávací beton, izolace, římsy a vozovka. Osadí se nové zábradlí. Bude sanován boční povrch nosníků. Dolní povrch pouze lokálně. Patky sloupů trolejí se obetonují, jinak do nich nebude zasahováno. Kabely VO vedené v římsách a z říms do sloupů VO budou rozpojeny a uloženy do chrániček podvěšených pod římsami. Kaverny pod opěrami budou zabetonovány. Před opěrami se provede na celou plochu svahů zpevnění kamenem do betonu. Spodní stavba se zasazuje. Povrch pod podpěrami P2 a P3 se zasype kačirkem. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno, včetně vodorovného dopravního značení. Provede se nová přechodová oblast až pod úroveň úložných prahů, izolace a drenáž. Niveleta se výškově upravovat nebude, rozsah úpravy vozovky bude minimální. Osa komunikace je ponechána ve stávajícím stavu. Začátek navrhované úpravy je před mostem ev.č. 523-001 v km 4,410 174. Konec úpravy je v km 4,476 918. Celková délka úpravy komunikace je 66,75 m.

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA po posouzení žádosti a přiložených podkladů, s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, uvádí, že stavba „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“, při zachování výše

uvedených parametrů a činností, **nepodléhá** zjišťovacímu řízení a posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.

Odůvodnění:

Stavba „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť jejím provedením nedochází k významné změně záměru, uvedeného v příloze č. 1, v kategorii II (bod 49 (*Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). Limity: a) 2 km; b) 1 000 voz/24 hod.*)) k zákonu o EIA, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dochází k opravě stávajícího mostu, nedochází k úpravám šířkového uspořádání, ani k úpravě nivelety. Nedochází tedy k takovým stavebním úpravám vedoucím ke změně dopravního významu komunikace či určení, a tím ke změně kategorie komunikace na vyšší, ani ke změně výškového nebo směrového vedení komunikace.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. František Mládek

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
17.09.2019	MMJ/OŽP/147887/2019-NoS	Nováková DiS. /3324	12.11.2019
	SZ-MMJ/OŽP/47112/2019/2	oprávněná úřední osoba	
	jihlvp19v020a8	stepanka.novakova@jihlava-city.cz	

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 20, 625 00 Brno

vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona

závazné stanovisko

k akci: „**II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**“, v k.ú. Jihlava. Záměr nebude realizován v ochranném pásmu vodního zdroje ani na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-035
Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Jihlava
Číslo vodního útvaru: 65500 Jihlava
Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:
X: - 1128800,42 Y: - 670371,46
Staničení SÚ km 4,419

Popis záměru:

Záměrem investora, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, je rekonstrukce stávajícího trojpolového mostu v Jihlavě na ul. Jiráskova, s délkou přemostění 48.890 m. Bude provedeno nové příslušenství mostu, včetně nové spádové mostovkové desky a celková sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Celková úprava komunikace je 66,75 m.

Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným spádem mostu. Na obou stranách vozovky budou osazeny odvodňovače s atypickým vyústěním. Odvodnění u pilíře P3 bude svedeno do nového svislého svodu s vyústěním do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění u pilíře P2 bude vyústěno přímo nad polní cestu. Dále bude umístěno nové odvodnění izolace.

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **m o ž n ý** za těchto podmínek:

1. Výše uvedená stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a budou povoleny příslušným stavebním úřadem.
2. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
3. V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
4. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod. Tento zákonný požadavek musí být zapracován do projektové dokumentace, spolu s odůvodněním přijatého opatření.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 17.09.2019 žádost společnosti **spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 20, 625 00 Brno**, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona k akci: „**II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**“, v k.ú. Jihlava.

Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení byla zpracována spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 20, 625 00 Brno v září 2019.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Upozorňujeme, že při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. V souladu s platnou legislativou musí být zabezpečena nezávadná likvidace veškerého odpadu ze stavby a provozu.

Poučení

Na základě ustanovení § 149 správního řádu, toto závazné stanovisko není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 20, 625 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Vypraveno dne: 12.11.2019

Projekční kancelář PRIS s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno

číslo jednací
MMJ/OŽP/146657/2019-KoB.
jihlvp19v01ov2

vyřizuje / telefon
Mgr. Kolmanová/kl.3310
bara.kolmanova@jihlava-city.cz

Jihlava
2.10.2019

Závazné stanovisko

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady:

název stavby: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**

katastrální území: **Jihlava**

investor: **Krajská správa a údržba silnic a dálnic Vysočiny**

sídlo (bydliště): **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

a stanovuje následující závazné podmínky odpadového hospodářství:

- před započítáním demoličních prací souvisejících s rekonstrukcí mostu bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí oznámeno, jakým způsobem bude nakládáno s asfaltovými vrstvami odstraněnými z vozovky

Odůvodnění:

Dne 17.9.2019 obdržel Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, písemnou žádost o vydání závazného stanoviska k umístění, povolení stavby: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001**, podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Přílohou žádosti je projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval: Projekční kancelář PRIS s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno v září 2019.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic a dálnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství požaduje oznámení způsobu nakládání s asfaltovými vrstvami odstraněnými z vozovky spojené s rekonstrukcí mostu.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jejich realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.

K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

Mgr. Bára Kolmanová v.r.
vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Rozdělovník:

1. adresát
2. Magistrát města Jihlavy - stavební úřad
- odbor dopravy

Příloha k závaznému stanovisku č.j. MMJ/OŽP/146657/2019 (Seznam odpadů, které mohou při akci vznikat (dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů))

Při stavbě mohou vznikat odpady:

- a)
- | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 17 01 01 | <input type="radio"/> | beton |
| 17 03 02 | <input type="radio"/> | asfaltové směsi |
| 17 05 04 | <input type="radio"/> | zemina a kamení |
| 17 09 04 | <input type="radio"/> | smíšené stavební a demoliční odpady |

Tyto odpady budou přednostně recyklovány, není-li to možné budou předány do zařízení, které je oprávněno uvedené odpady přijímat. V místě stavby může být k terénním úpravám využita pouze nekontaminovaná zemina a upravený stavební odpad (recyklát).

- b)
- | | | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| 15 01 01 | <input type="radio"/> | papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | <input type="radio"/> | plastové obaly |
| 15 01 03 | <input type="radio"/> | dřevěné obaly |
| 15 01 04 | <input type="radio"/> | kovové obaly |
| 15 01 06 | <input type="radio"/> | směsné obaly |
| 17 02 01 | <input type="radio"/> | dřevo |
| 17 02 02 | <input type="radio"/> | sklo |
| 17 02 03 | <input type="radio"/> | plasty |
| 17 04 05 | <input type="radio"/> | železo a ocel |
| 17 04 07 | <input type="radio"/> | směsné kovy |
| 17 04 11 | <input type="radio"/> | kabely |
| 17 06 04 | <input type="radio"/> | izolační materiály |
| 17 08 02 | <input type="radio"/> | stavební materiály na bázi sádky |

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

- c)
- | | | |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10 | N | obaly obsahující zbytky n. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
- Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.**

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis ze dne
17.09.2019

číslo jednací
MMJ/OŽP/147886/201-JaM Ing. Jandová/565 593 342
jihlvp19v01ri7

vyřizuje / telefon

Jihlava
11.10.2019

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

- v y j á d ř e n í orgánu ochrany přírody ke stavbě

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), obdržel dne 17.9.2019 žádost o vyjádření ke stavbě „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“ dle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou vypracovala Ing. Kateřina Mrhačová, vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (09/2019, č. zak. 19044).

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce mostu v intravilánu města Jihlavy na ulici Jiráskova. Most převádí silnici II/523 přes rychlostní komunikaci E59. V rámci rekonstrukce budou realizována nová příslušenství mostu, včetně nové spádové mostovkové desky a celkové sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Realizace stavby si vyžádá odstranění dřevin rostoucích v prostoru založení mostu do rostlého terénu.

Orgán ochrany přírody **souhlasí s realizací stavby dle uvedené DSP za těchto podmínek:**

1. Pokud si realizace stavby vyžádá kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) a zapojených porostů o výměře větší než 40 m², je nezbytné dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody požádat o povolení ke kácení Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí. V případě, že vlastníkem pozemků je Statutární město Jihlava, je třeba si předem opatřit stanovisko správce veřejné zeleně Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí.
2. K žádosti o povolení ke kácení třeba doložit ocenění dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v aktuální verzi.
3. Vzhledem ke kácení z důvodu stavby bude v povolení ke kácení, v souladu s § 9 zákona o ochraně přírody, řešena kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením dřevin uložním náhradní výsadby. S náklady na tuto ekologickou újmu bude počítáno do rozpočtu stavby.
4. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* :
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 - Kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy.

Korunu je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypoštářovat.

- **Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy dle bodu 4.8** - V kořenové zóně nebude ukládána zemina ani jiný materiál.
- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů nebo stavebních jam dle bodu 4.10.1** - Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene, v co nejmenším rozsahu tak, aby nebyly poškozeny kořeny o průměru větším než 2 cm, tzn. **ručně**. Pokud dojde při výkopových pracích k poškození kořenů, musí být místo poškození začištěno řezem. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu (stavební výkopy nesmějí být dlouhodobě odkryté).
- **Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12** - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.
(*kořenovou zónou je dle ČSN 83 9061 prostor pod korunou stromu rozšířený do stran o 1,5 m)

5. **Při stavebních pracích bude respektována obecná ochrana živočichů ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňováním a úhynům živočichů).**

Mgr. Olga Dvořáková
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF

Dále obdrží:
Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy

odbor životního prostředí

oddělení služeb v životním prostředí

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
k rukám Ing. Kateřiny Mrhačové
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis ze dne
15.10.2019
Vaše č.j.:

číslo jednací
MMJ/OŽP/194068/2019
UID:jihlvp19v021s7

vyřizuje / telefon
Gregorová /565 59 3360

Jihlava
15.11.2019

Vyjádření k akci: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako správce veřejné zeleně obdržel dne 15.10.2019 žádost o vyjádření záměru: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města k.ú. Jihlava. Na těchto pozemcích rostou vzrostlé dřeviny, keře i stromy.

Realizací tohoto projektu, dle předložené PD ze dne 25.6. 2019 a při dodržení všech níže uvedených podmínek nedojde k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“.


Správce veřejné zeleně **s o u h l a s í** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci stavby bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení na <http://standards.nature.cz/schvalene-zneni-standardu>).
2. **Dřeviny na staveništi v ploše dočasného záboru je nutné chránit před poškozením instalací ochranného plotu nebo bednění, které bude chránit plochu kořenové zóny dřevin** v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Viz. přiložený obrázek. **Náklady na zřízení ochrany stromů a zeleně ponese investor stavby.**
3. **Správce veřejné zeleně se požaduje účastnit předávání staveniště zhotoviteli. Správcem VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro pojiždění stavební techniky, vytýčeny ochranná pásma dřevin a ostatní zeleně apod.).**
4. **Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň (stromy a keře – poškození kořenového systému, báze kmene, polámání větví a další).** Jakékoliv zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP oddělení služeb v životním prostředí. Jedná se i o zásahy do korun stromů z důvodu zajištění průjezdu velké stavební techniky.
5. **Je zakázáno skladovat stavební materiál nebo pojiždět či parkovat stavební techniku na zeleni mimo vyhrazené staveniště.**
6. Po ukončení stavby bude z pozemků zasažených stavbou odstraněno kamení a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán, dodána 20 cm vrstva ornice a založen

trávník. Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

Ing. Martina Gregorová
vedoucí oddělení služeb v ŽP

OBRÁZEK: příklad ochranného bednění

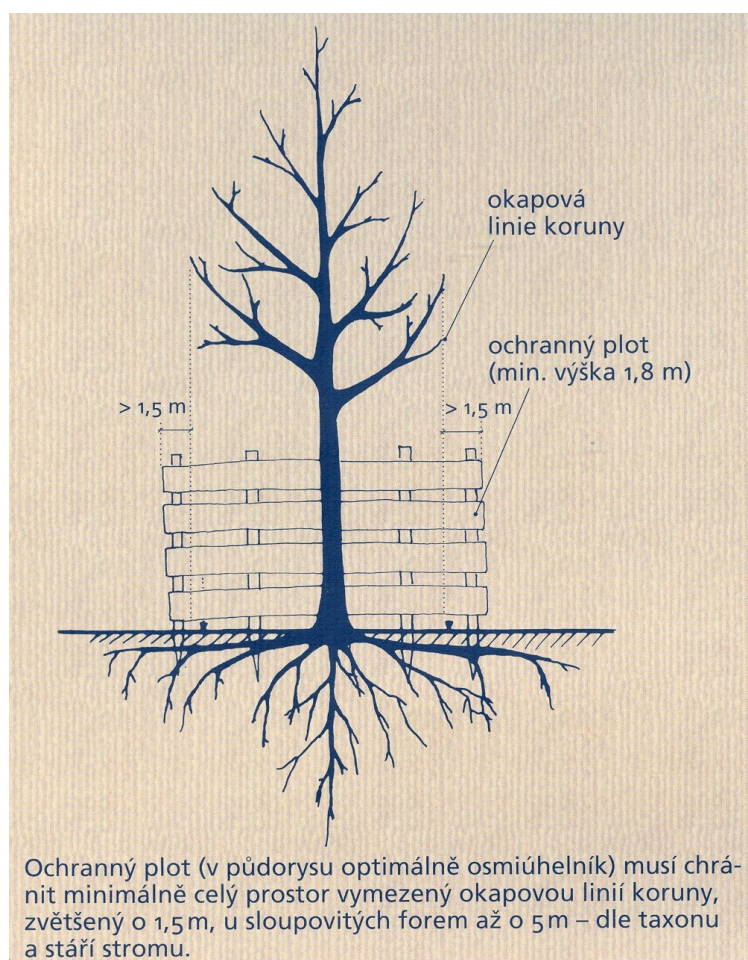

PRIS spol., s.r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis ze dne
17.09.2019

číslo jednací
MMJ/OD/146658/2019-CeK
SZ-MMJ/OD/38291/2019
UID jihlvp19v01pfr

vyřizuje / telefon
Ing. Čech/565 593 510

Jihlava
04.10.2019

Vyjádření k PD a k DIO: „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“

Záměrem stavby je částečná oprava jednotlivých částí mostu. Kompletní výměna příslušenství, nový vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka, zábradlí. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky komunikace II/523. Rozsah stavby je patrný z přiložené situace.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, a veřejně přístupné účelové komunikace je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Magistrát města Jihlavy,
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, 014775/19,
- pokud dojde k úpravě či zřízení nového komunikačního připojení na stávající MK je nutné zažádat u příslušného silničního správního úřadu dle §10 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení k MK dle předložené projektové dokumentace před vydáním povolení o umístění stavby. K žádosti je nutné doložit stanovisko vlastníka komunikace a DI Policie ČR,
- pokud dojde k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku je nutné požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění podzemního zařízení v silničním pozemku,

- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- příslušným speciálním stavebním úřadem dle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:
 - projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 - pro zahájení stavebního řízení je třeba předložit u speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,
 - stavba musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 - budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
 - pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí, komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a komunikačního připojení vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 17. 09. 2019 požádal PRIS spol., s.r.o., (IČ: 46974806), Osová 20, 625 00 Brno o vyjádření k PD a k DIO: „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“.

Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko.

Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných ÚK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka, v.r.
Vedoucí odboru dopravy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

- 1) PRIS spol., s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno
- 2) MMJ - OD – spis
- 3) Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 27.9.2019
Č.j.: 2199/2019 Dat
Číslo zakázky: 19044
Vyřizuje: Ing. Arhačová

stavební úřad

Magistrát města

Jihlavy

Spis. zn.: MMJ/SÚ/34844/2019
Č.j.: MMJ/SÚ/153167/2019-JaK
Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská
E-mail: katerina.janska@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 112

Jihlava, dne: 25.09.2019

Sdělení

Dne 17.09.2019 byla podána žádost o souhlas dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“) pro stavbu pod názvem "II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001", dle žádosti na pozemcích v katastrálním území Jihlava. K žádosti byla přiložena Průvodní zpráva, pracovní kopie Celkové situace č. výkr. B1 a pracovní kopie Koordinační situace stavby č. výkr. B2., vše v elektronické podobě, neautorizované, ve stupni DSP, vypracováno společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 46974806, Osová 20, 625 00 Brno.

Dle uvedené dokumentace se jedná o opravu stávajícího mostu v nezměněné poloze.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Vám sděluje, že předmětná stavba spočívající ve stavebních úpravách a udržovacích pracích na stávajících objektech a konstrukcích dle § 79 odst. 5 stavebního zákona nepodléhá vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu, Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, který by byl příslušný k vydání územního rozhodnutí, tedy dle § 15 odst. 2 stavebního zákona nemůže ověřit dodržení podmínek takového rozhodnutí.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Michal Jarco
vedoucí stavebního úřadu

Obdržel:

Žadatel (dodejky)
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg
sídlo: Osová č.p. 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, fax: 567 310 044
e-mail: stavebni.urad@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis ze dne
17. 9. 2019

číslo jednací / UID
SZ-MMJ/SÚ/40644/2019
MMJ/SÚ/146660/2019
jihlvp19v01sei

vyřizuje / telefon
Pykalová / 565 593 182

Jihlava
15. 10. 2019

Sdělení k záměru: „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování obdržel dne 17. 9. 2019 Vaši žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. K Vaší žádosti sdělujeme následující.

Orgán územního plánování přezkoumal, jestli se jedná o změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písmene a) zákona číslo 183/2006 Sbírky, o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 odst. 1 a) stavebního zákona je změnou v území změna využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn. Posuzování charakteru změn a jejich dopadu v území je v působnosti orgánu územního plánování.

Vzhledem k tomu, že záměrem je částečná oprava jednotlivých částí mostu, nejedná se o změnu prostorového uspořádání a tedy o změnu v území. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se tedy nevydává.

Nicméně sdělujeme, že záměr se nachází ve stabilizované ploše dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS), kde jsou plochy staveb a zařízení silniční dopravy hlavním využitím. K předmětnému záměru nemáme žádné námitky.

elektronicky podepsáno

Bc. Pavlína Razimová, v. r.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
stavební úřad

otisk razítka

Na vědomí:
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
D/S-2098/2019-Mrh/
16. 9. 2019

Číslo jednací
KUJI 72771/2019

Vyřizuje/telefon
Bc. Renáta Fialová
564 602 287

V Jihlavě dne
12. 11. 2019

Odpověď na žádost o souhlas s předloženým stavebním záměrem a s dopravně inženýrským opatřením pro akci II/523 Jihlava, ul. Jiráskova, most ev. Č. 523-001.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 18. 9. 2019 Vaši žádost o souhlas s předloženým stavebním záměrem a s dopravně inženýrským opatřením na sil. II/523 Jihlava, ul. Jiráskova, most ev. č. 523-001.

Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí z hlediska dopravní obslužnosti s **částečnou** uzavírkou komunikace II/523 na ulici Jiráskova v Jihlavě, kdy bude v I. a II. etapě umožněn průjezd vozidel VOLD vždy po polovině mostu. Dále souhlasíme s **částečnou** uzavírkou komunikace I/38 (E59) v oblasti pod mostem č. 523/001, kdy bude v III. a IV. etapě umožněn průjezd vozidel VOLD vždy po polovině komunikace. V případě použití betonových svodidel k vymezení jízdního pruhu při částečné uzavírci požadujeme minimální šířku jízdního pruhu 3 m pro průjezd vozidel VOLD.

Vedení jednotlivých linek a časové polohy se do doby realizace stavebních prací mohou měnit, a tím i objízdné trasy a jednotliví dopravci. V případě jakýchkoli změn nás neváhejte kontaktovat pro zajištění dopravní obslužnosti.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne
/

Naše značka
851/2019-910-IPK/2

Vyřizuje / linka
Michálek Jakub, Ing. / 225 131 156

Praha
18.09.2019

Věc: Vyjádření k žádosti o stanovisko k DSP pro stavbu „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523 001“

Investor, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČO: 00090450, zastoupený společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, požádal Ministerstvo dopravy podáním ze dne 17.09.2019 o závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“.

V této souvislosti uvádíme, že Ministerstvo dopravy vydává závazné stanovisko podle §40 odst. 2 písm. g) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pouze k dokumentaci pro územní řízení nebo pro společné územní a stavební řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy.

K předložené DSP sdělujeme, že pro předmětnou stavbu v současné chvíli neuplatňujeme žádné požadavky ani námitky.

Ing. Josef Kubovský

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
625 00 Brno
Datum: 22.10.2019
Číslo: 2486/2019
Číslo listu: 10044
Vydáno: MRHAČOVÁ

V Jihlavě dne 15.10.2019
Č.j. 4149/ŘSD/39200/2019
Vyřizuje: Hujková Alice
Tel. 567584636

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Ing. Kateřina Mrhačová
Osová 20
625 00 Brno

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001
vyjádření k záměru, DIO, dočasný zábor pozemků

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava souhlasí s plánovanou opravou mostu ev.č. 523-001 na ul. Jiráskova v Jihlavě převádějící silnici II/523 přes silnici I/38 v km cca 166,400 (provozní staničení silnice I/38).

Jedná se o částečnou opravu jednotlivých částí mostu, přičemž bude provedena kompletní výměna příslušenství. V rámci opravy budou mj. obetonovány patky sloupů trolejového vedení, zabetonovány kaverny pod opěrami, zpevněny svahy kamenem do betonu před opěrami a uloženy kabelového vedení VO do chrániček podvěšených pod římsami. Dále dojde k odstranění náletových dřevin na svazích. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno. Předpokládaný rok realizace je 2020, přičemž předpokládaná doba trvání stavby je 6 měsíců.

Stavba je rozdělena následovně:

Etapa I. - rekonstrukce vozovky a příslušenství levé části mostu

Etapa II. - rekonstrukce vozovky a příslušenství pravé části mostu

Etapa III. - sanace spodní stavby a nosníků v 1. poli, ve druhém poli u podpěry P2 a ve 3. poli u opěry OP4

Etapa IV. - sanace spodní stavby a nosníků ve druhém a 3. poli u podpěry P3

V rámci projektové dokumentace (ve stupni DSP) je řešen návrh dopravně inženýrského opatření po dobu rekonstrukce mostu na silnici II/523 a I/38. Na silnici II/523 bude doprava převedena vždy na jednu polovinu mostu se zúžením jízdních pruhů na 2x3,0m. Omezení na silnici I/38 při etapě III. a IV. je navrženo zúžením jízdních pruhů 3,0+2x3,0m. Možnost vedení dopravy vždy po polovině vozovky, vyžaduje dočasné odstranění stávajících betonových svodidel sloužících k ochraně účastníků silničního provozu na I/38. Požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením stavby a za přítomnosti majetkového správce silnice I/38 provést pasportizaci dočasně odstraňovaných svodidel a dále oznámit konkrétní místo jejich uložení (kontaktní osoby Ing. Lev, p. Hrabě). Zpětné osazování svodidel bude též oznámeno a následně předáno majetkovému správci.

S navrhovanými dopravně inženýrskými opatřeními lze předběžně souhlasit za předpokladu, že budou též projednána a odsouhlasena Policií ČR. Potřebná povolení vydává na základě žádosti Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození zbývajících částí uvedené silnice ani ostatních jejích součástí a příslušenství.

Před zahájením stavebních prací požádá investor (zhotovitel) Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava o vydání zvláštního užívání. Dále uzavře smlouvu s ŘSD ČR, Správa Jihlava o pronájmu stavby silnice I. třídy a uhradí výši nájemného na předem určenou dobu. K uzavření smlouvy je nutné doložit harmonogram prací, ze kterého bude zřejmý rozsah a doba záboru stavby silnice I/38.

S dočasným zábořem pozemků p.č. 4701/8, p.č. 5706/81, p.č.5780/7, p.č.5703/249 v k.ú. a obci Jihlava po dobu jednoho roku souhlasíme.

S pozdravem



Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:
ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 23.10.2019

Č.j.: KHSV/21248/2019/JI/HOK/Sme
Sp. značka: S- KHSV/21248/2019
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: **1/0**

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“, projektová dokumentace pro stavební povolení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavebního záměru „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace pro povolování staveb záměru „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“ s odkazem na § 30, § 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Dne dne 25.9.2019 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001“. Projektová dokumentace byla zpracována společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., v 08/2019.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu jednotlivých částí mostu ev.č. 523-001 na ul. Jiráskova v Jihlavě. Bude provedena kompletní výměna příslušenství. Bude odstraněno vše až na horní povrch nosníků, bude proveden se nový vyrovnávací beton, izolace, římsy a vozovka a osazeno nové zábradlí. Bude sanován boční povrch nosníků. Dolní povrch pouze lokálně. Patky sloupů trolejí se obetonují, jinak do nich nebude zasahováno. Kabely VO vedené v římsách a z říms do sloupů VO budou rozpojeny a uloženy do chrániček podvěšených pod římsami. Kaverny pod opěrami budou zabetonovány. Před opěrami se provede na celou plochu svahů zpevnění kamenem do betonu. Spodní stavba se zasanuje. Povrch pod podpěrami P2 a P3 se zasype kačírkem. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno, včetně vodorovného dopravního značení. Provede se nová přechodová oblast až pod úroveň úložných prahů, izolace a drenáž. Niveleta se výškově upravovat nebude, rozsah úpravy vozovky bude minimální. Ochrana před hlukem ze stavební činnosti je řešena především prostřednictvím technickoorganizačních opatření. Všechny hlučné práce a stavební činnosti budou prováděny v době 6- 22 h.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě

Rozdělovník:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát

PCR16ETRpo48266923



Pomáhat a chránit

Č.j.: KRPJ-101502-1/ČJ-2019-160706

Jihlava, 23. října 2019
Počet listů: 2

PRIS – projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
Brno

II/523, Jihlava, ul. Jiráskova, most ev.č. 523-001 – stanovisko k PD a DIO

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedené **stanovisko** k projektové dokumentaci a k dopravně inženýrskému opatření v rámci stavby „II/523, Jihlava, ul. Jiráskova, most ev.č. 523-001“:

DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** s předloženým projektem a s návrhem DIO.

Před prováděním prací na realizaci akce bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby dopravnímu inspektorátu PČR ÚO Jihlava, k vydání stanoviska, s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci.


Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

Zpracoval: por. Ing. Jiří KUČERA
komisař


npor. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava


Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: jiri.kucera6i@pcr.cz

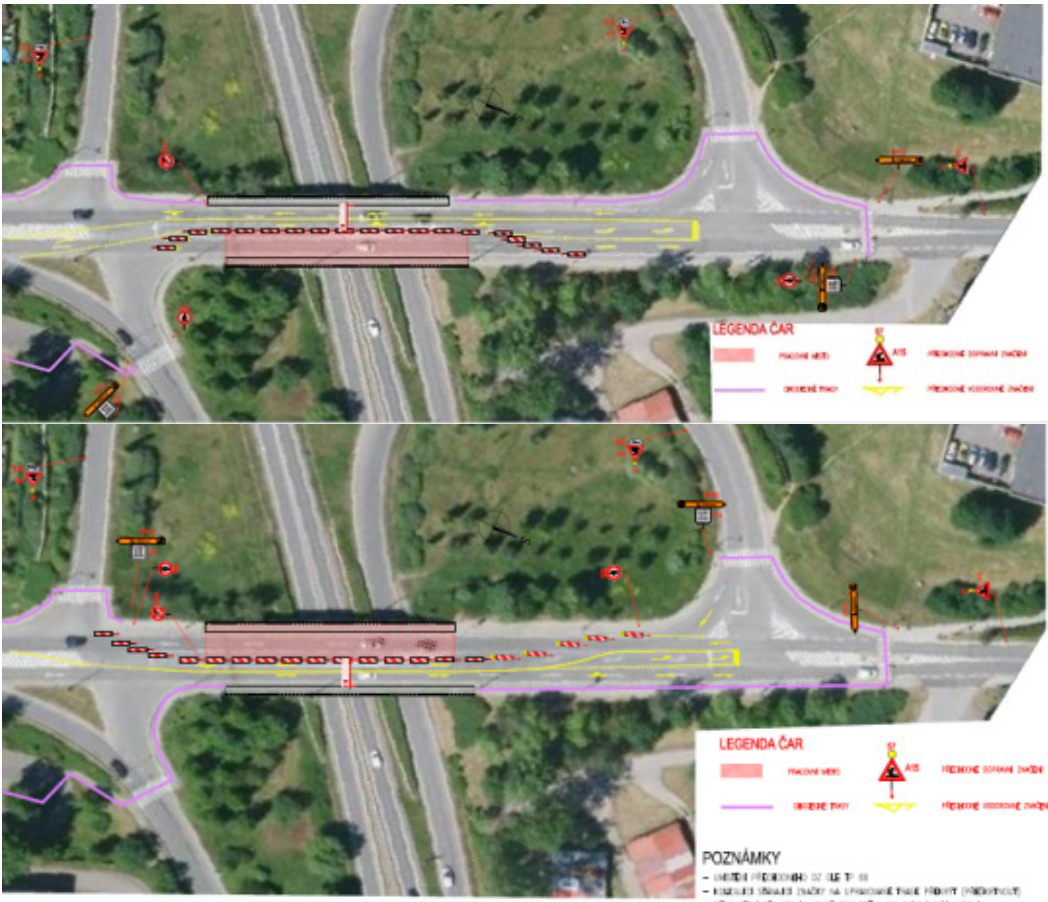

ETAPA III

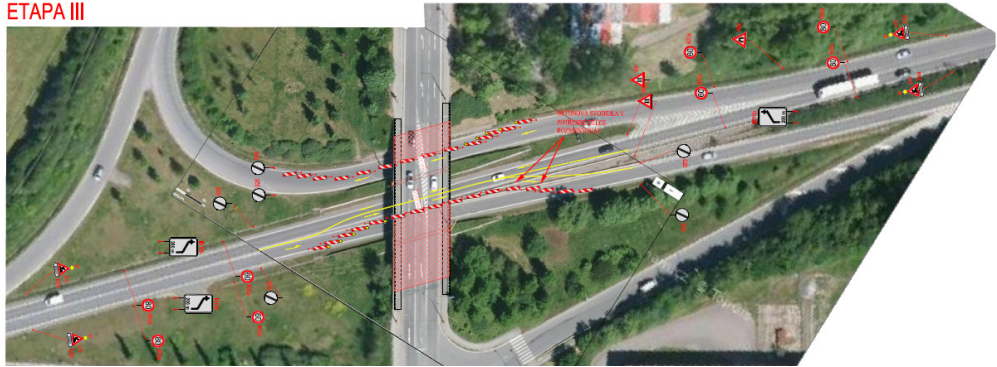

ETAPA IV

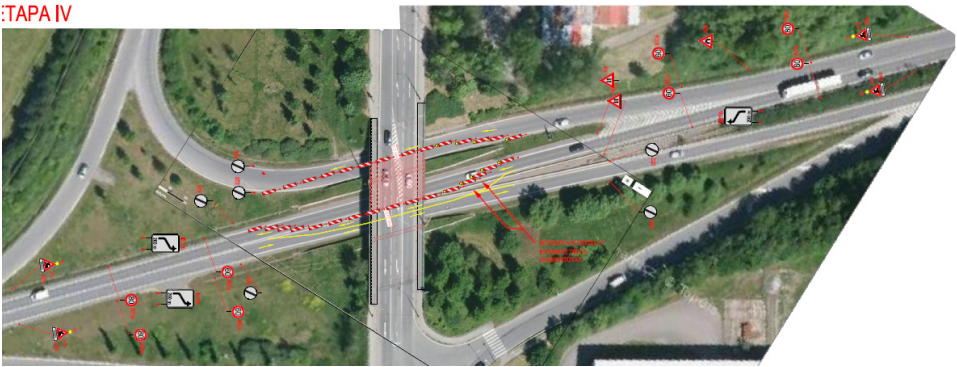



Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON E-MAIL JIHLAVA
D/S-2219/2019-Mrh 25.9.2019 KSAÚSVPO/014775/2019 Radek Matějček/739 100 835 matejcek.r@ksusv.cz 1. října 2019

Akce: **II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001**


Věc : Vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o projektovou dokumentaci ve stupni DSP na provedení opravy stávajícího mostu ev.č. 523-001 v Jihlavě, ul. Jiráskova, na silnici II/523. V rámci opravy mostu je navržena výměna mostního svršku a sanace spodní stavby. Projektová dokumentace byla průběžně konzultována na výrobních jednáních a vznesené připomínky do ní jsou zapracovány.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava **souhlasíme** se stavbou dle předloženého návrhu a s technickým řešením opravy mostu v rozsahu projektové dokumentace. vozovky na mostě a nevyhovujícího zábradlí.

S pozdravem

.....
Ing. Eduard Fiala,
vedoucí technicko-správního oddělení Jihlava
KSÚS Vysočiny

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel.. 567 117 111, fax: 567 117 199



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20
625 00 Brno

V Jihlavě dne 10.10.2019

Číslo: Vyjádření/190/19
Vyřizuje: Góth, tel.: 567553216

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci:
„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova, most ev.č. 523-001“**

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **předláždění stávajících chodníků** (v délce cca 1 m) **navazujících na most ev.č. 523-001 – MK Jiráskova - II/523 - pravý chodník a Jiráskova - II/523 - levý chodník – z důvodu rekonstrukce mostu**

Z titulu majetkového správce předmětné místní komunikace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Chodníky budou předlážděny tak, aby plynule navazovaly na okolní chodníky.
- 2) Po dokončení rekonstrukce mostu bude správce MK vyzván k odsouhlasení provedení a převzetí části dotčených chodníků.
- 3) Při stavbě musí zůstat bezpečně průchozí vždy jeden chodník v ulici Jiráskova.
- 4) MK nesmí být při provádění prací znečišťovány.
- 5) Případný zábor MK pro umístění stavebního materiálu apod. může být prováděn teprve až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen zhotovitel stavby požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy minimálně 30 dní před zahájením prací.
- 6) Jakékoliv změny týkající se místní komunikace je nutno předem projednat se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 7) Toto vyjádření má platnost jeden rok.


S pozdravem

Libor Góth
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Příloha
situace stavby

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy – OD

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200

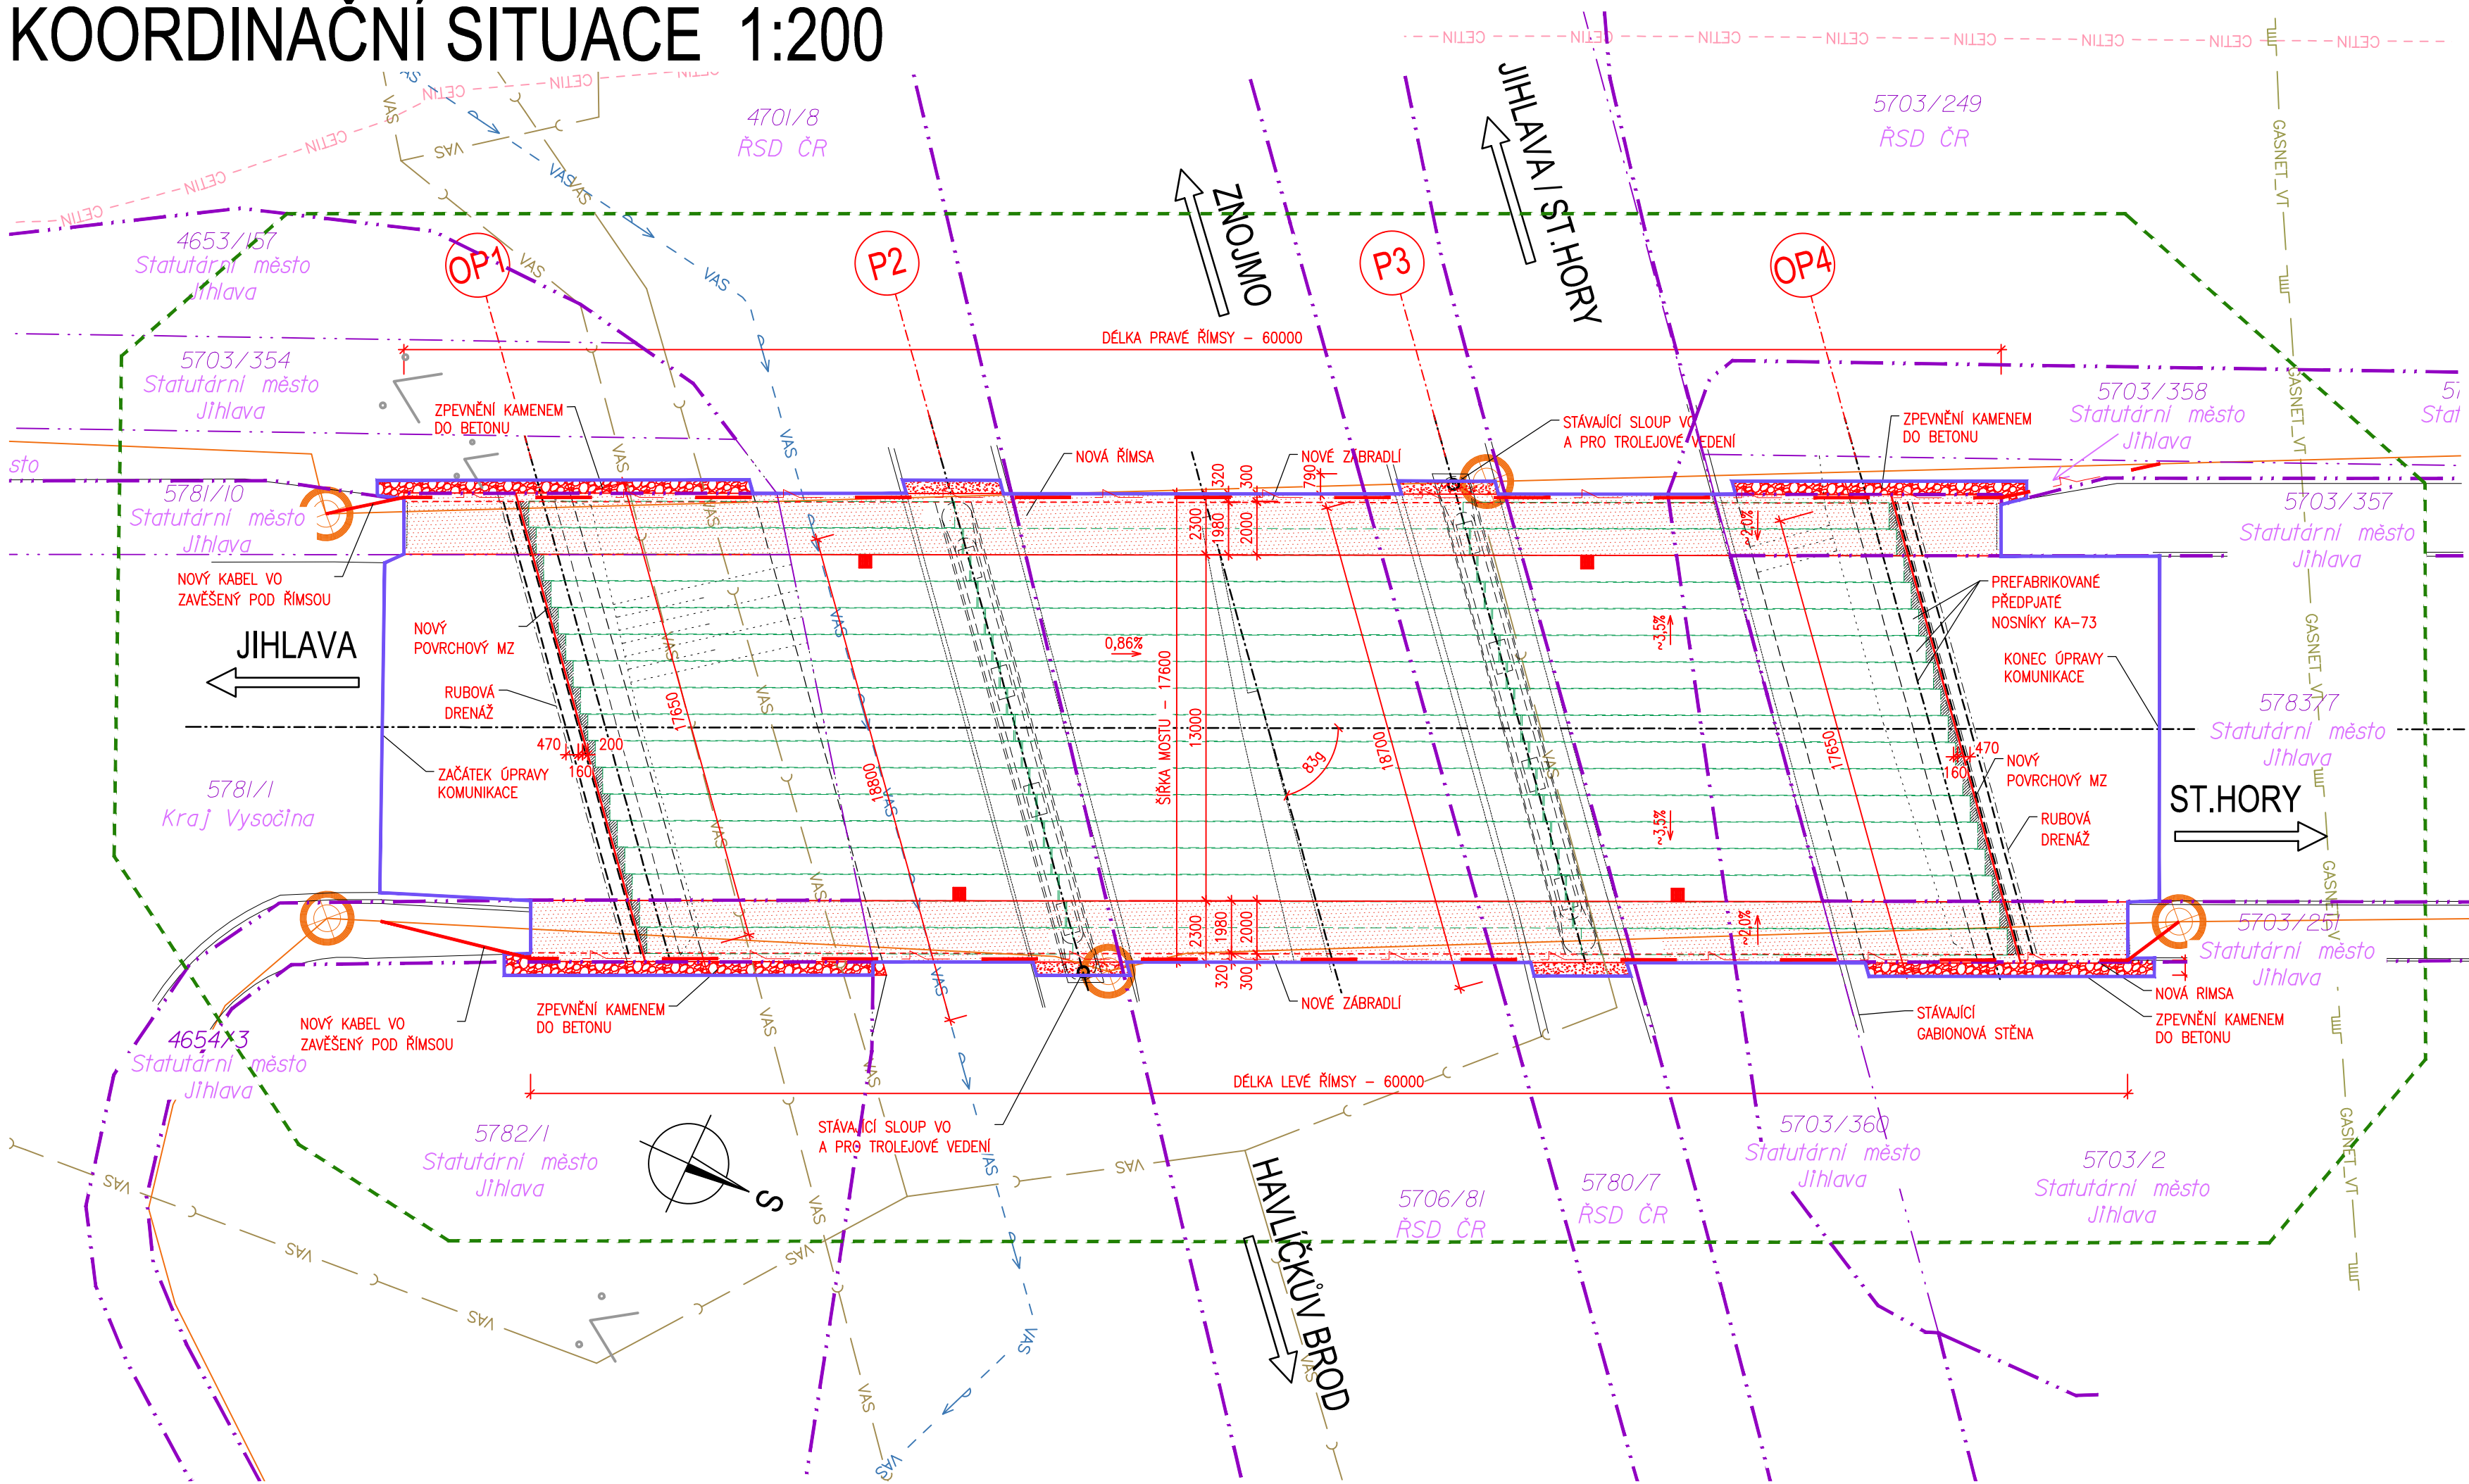

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ STAV
- SO 201 – MOST EV.Č. 523-001
- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKU
- HRANICE POZEMKŮ KN
- KABEL VO






LEGENDA PLOCH

- ŘÍMSY
- ZPEVNĚNÍ KAMENEM DO BETONU

LEGENDA SÍTÍ

- ITSELF
- VAS
- GASNET_VT
- VAS
- CETIN-OPT
- CETIN-NN
- Sítě_PRIS_ITSELF_sdělovací spojové ověřené podzemní
- Sítě_PRIS_VAS_vodovod pitná nadzemní
- Sítě_PRIS_VO
- Sítě_PRIS_GASNET_VT_plyn vysokotlak ověřený podzemní
- Sítě_PRIS_VAS_kanalizace bez rozlišení ověřená podzemní
- Sítě_PRIS_CETIN-OPT_sdělovací spojové ověřené optický podzemní
- Sítě_PRIS_CETIN_silové bez rozlišení ověřené podzemní

B

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Radoslav PUČÁLKA				
VYPRACOVAL		Ing. Kateřina MRHAČOVÁ				
KONTROLOVAL		Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	OBJEDNATEL	DOMĚNKA	KSÚS VYSOČINA	DATUM	08/2019
AKCE					FORMÁT	4 A4
II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001					MĚŘÍTKO	1:200
					STUPEŇ	DSP
					ČÍS. ZAKÁZKY	19044
					ARCHIVNÍ ČÍS.	B2_KSIT.dwg
NÁZEV OBJEKTU					ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY						B2



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Straková Soňa
Osová 717/20
625 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
30/19/11/05

Vyřizuje
Ing. Šetek

Jihlava dne
5. 11. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací akce „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č.523-001“ s podmínkou, že po dobu realizace akce bude umožněn bezpečný průjezd vozidel MHD stavbou.

V místě plánované stavby nemá Dopravní podnik žádné podzemní sítě.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Šetek
technický náměstek

③
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX006HT7H
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

VYŘIZUJE: nrap. Pavel Venkrbec
TEL: 950271136 / FAX: 950271199
E-MAIL: pavel.venkrbec@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 11.10.2019
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: -
Č.j.: HSJI- 4818-2/JI-2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 22.10.2019
Č.j.: 2487/2019
Číslo zakázky: 19044
Vyřizuje: M. R. H. G. D. V. A. /

EV.Č.: JI-569/2-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/523 Jihlava. Ul. Jiráskova – most ev. č. 523-001.

Místo stavby: k.ú. Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina.

Stavebník: KSÚS Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava.

Předložená dokumentace: projektová dokumentace pro stavební povolení, zodpovědný projektant Ing. Martin Řehulka, ČKAIT – 1003412, dokumentace 08/2019.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 08.10.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka: V rámci prováděcích prací upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše

(pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.


Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní zpráva, technická zpráva a výkresová část projektové dokumentace stavební části (koordinální situační výkres a situační výkres širších vztahů), zodpovědný projektant Ing. Martin Řehulka, ČKAIT – 1003412, dokumentace 08/2019

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že obdobný dokument, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného obdobného dokumentu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.




plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 41095/2019-1150-OÚZ-ČB
SpMO 17168/2019- 825

České Budějovice 18. října 2019

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
II/523 Jihlava, ul. Jiráskova, most ev.č. 523-001, k.ú. Jihlava
K čj. D/S-2101/2019-Mrh

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce mostu ev.č. 523-001 tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- **při realizaci akce bude dodržen návrh dopravně inženýrského opatření tak, jak je uvedeno grafické části. V případě, že dojde ke změně je nutné zažádat o nové stanovisko.**
- **Před zahájením stavby požadujeme zaslání přesného termínu realizace akce na adresu:**

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

779 00 Olomouc

nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické

infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šislová, tel.č. 973 321 587

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Morava

v zastoupení Mgr. Jitka Micháliková, Ph.D.
ministerský rada

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 41095/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 755251/19

Číslo žádosti: 0119 576 076 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Brno, 62500	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Jihlava
	Kat. území / č. parcely	Jihlava
Platnost Vyjádření	24. 9. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 755251/19

Číslo žádosti: 0119 576 076

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 24. 9. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenc, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 9. 2019 pod č.j 755251/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 755251/19

Číslo žádosti: 0119 576 076

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 755251/19

Číslo žádosti: 0119 576 076

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

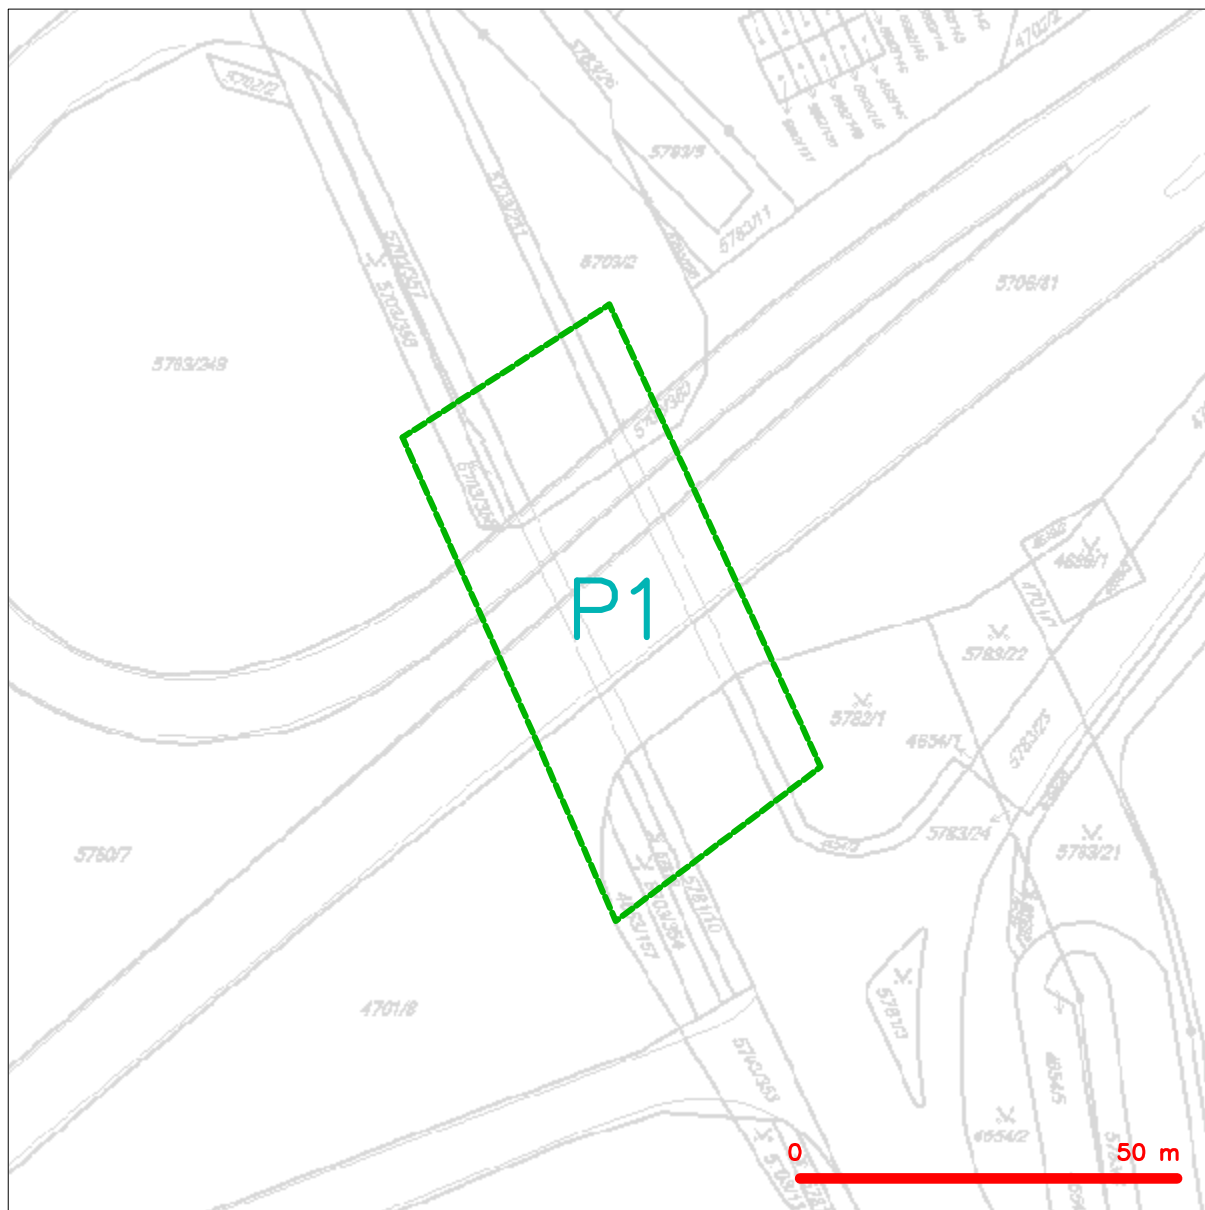


LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

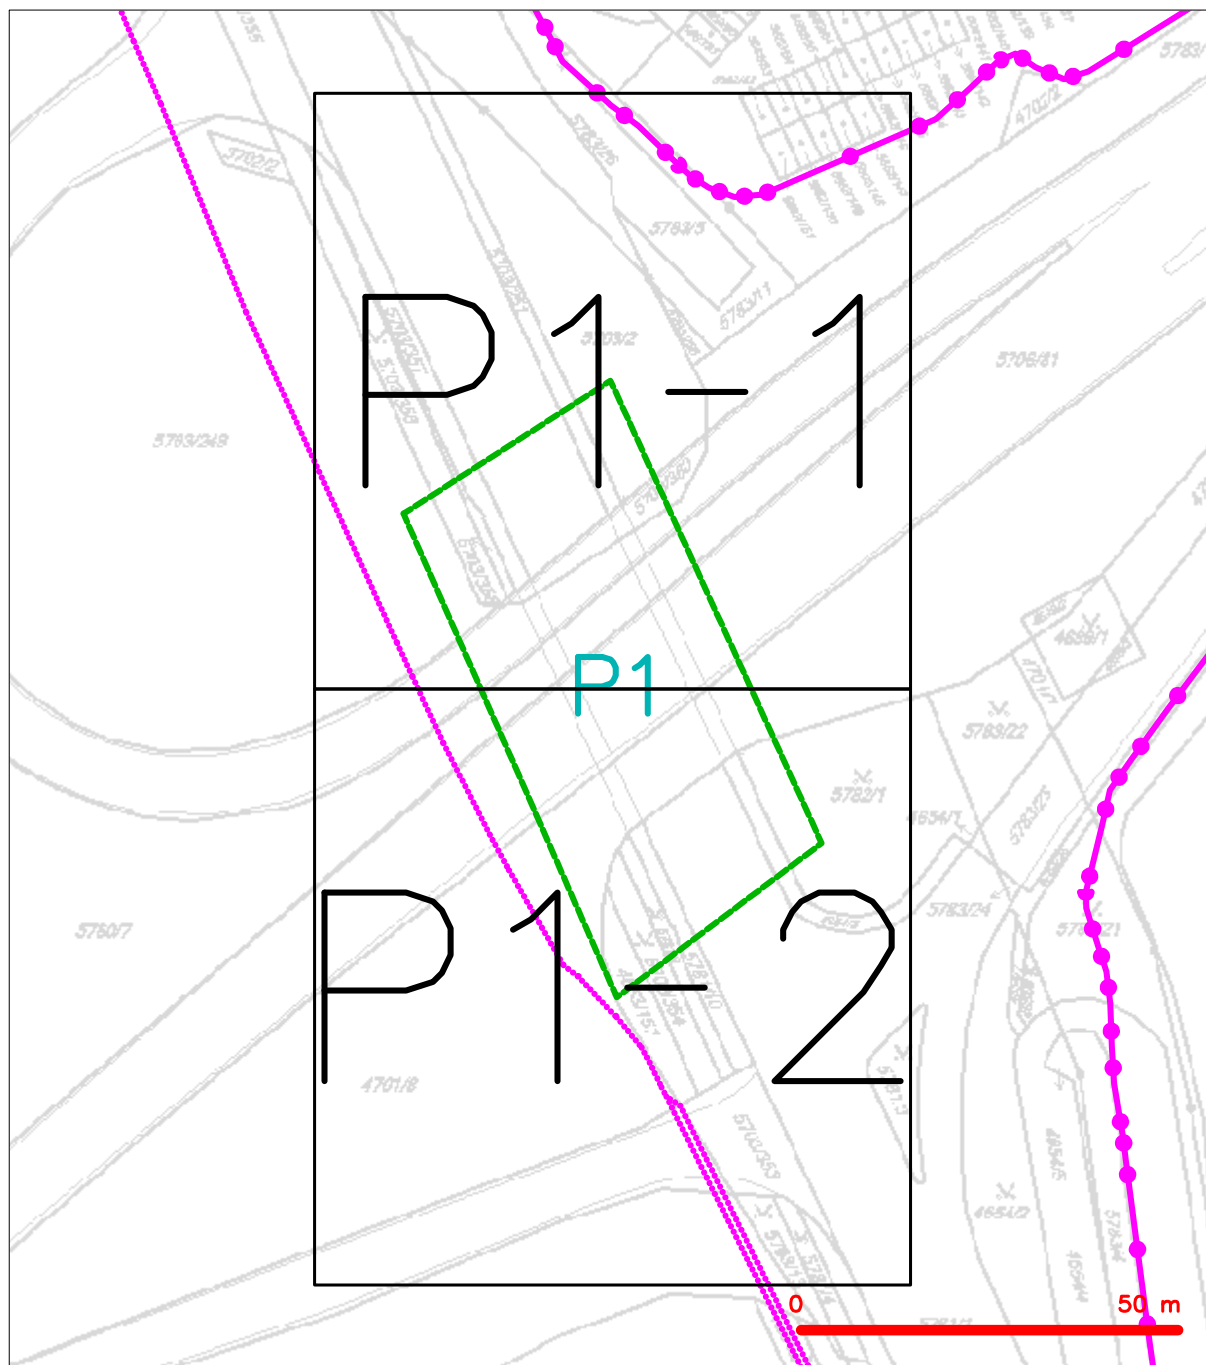

LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		nadzemní sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		nepřevozované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NN
			kojektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

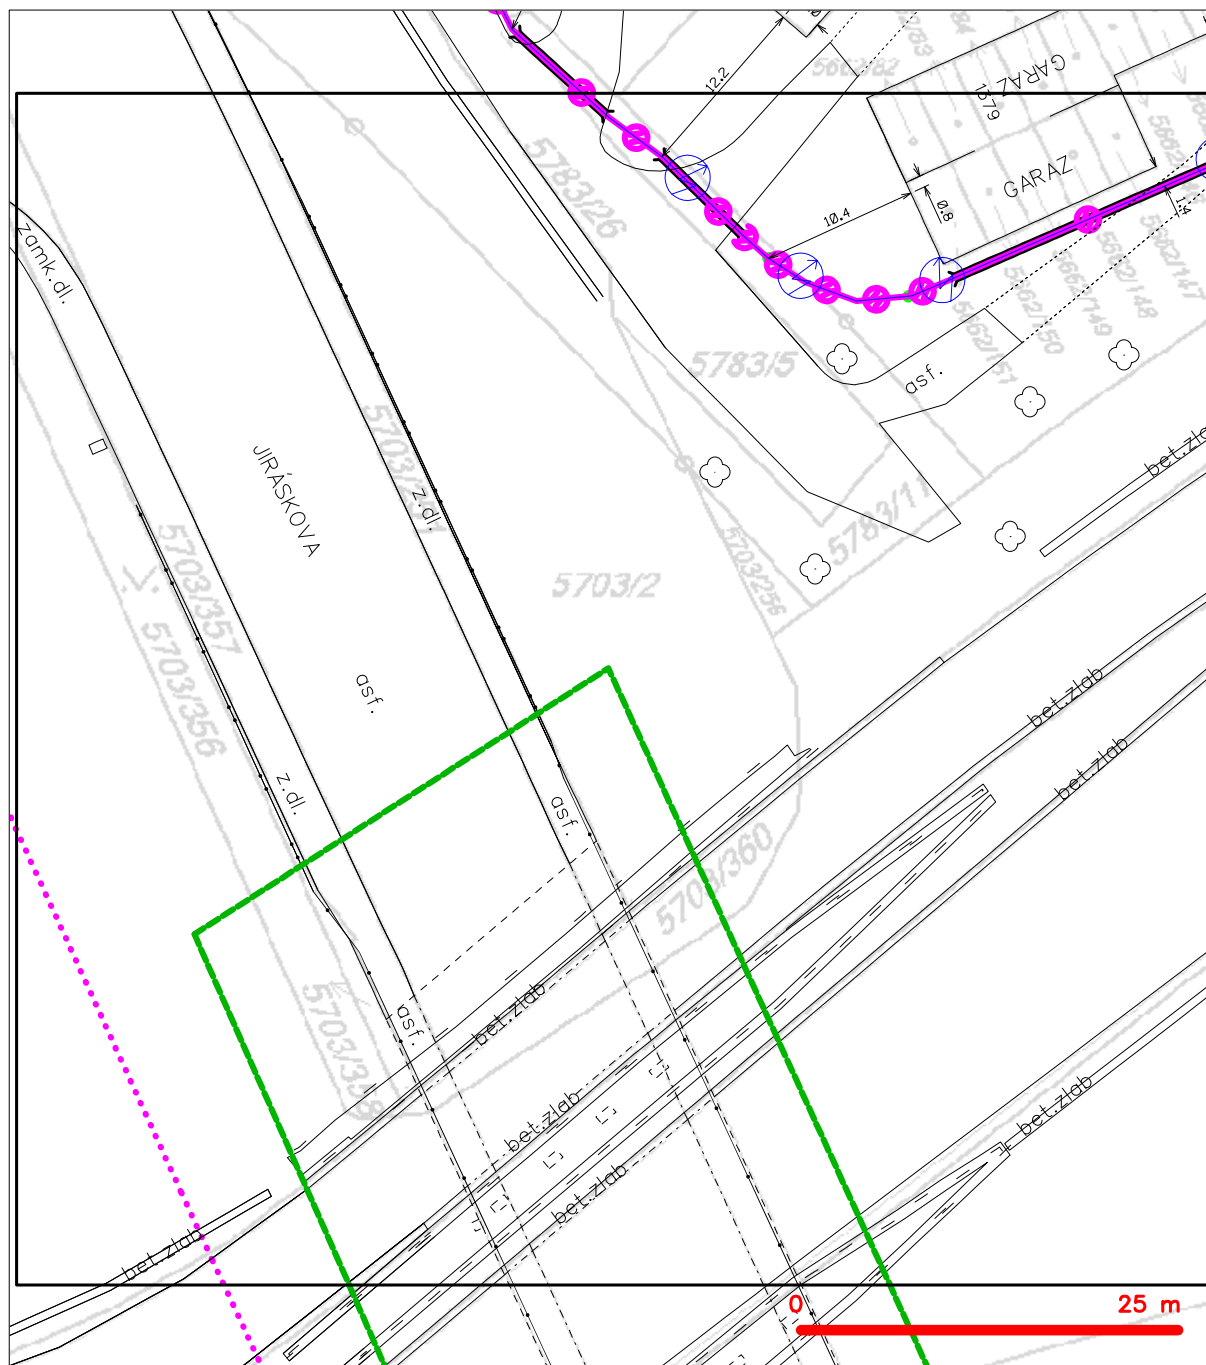


LEGENDA

- | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | koektor, kabelovod |

Příloha k Vyjádření č.j.: 755251/19

Číslo žádosti: 0119 576 076

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

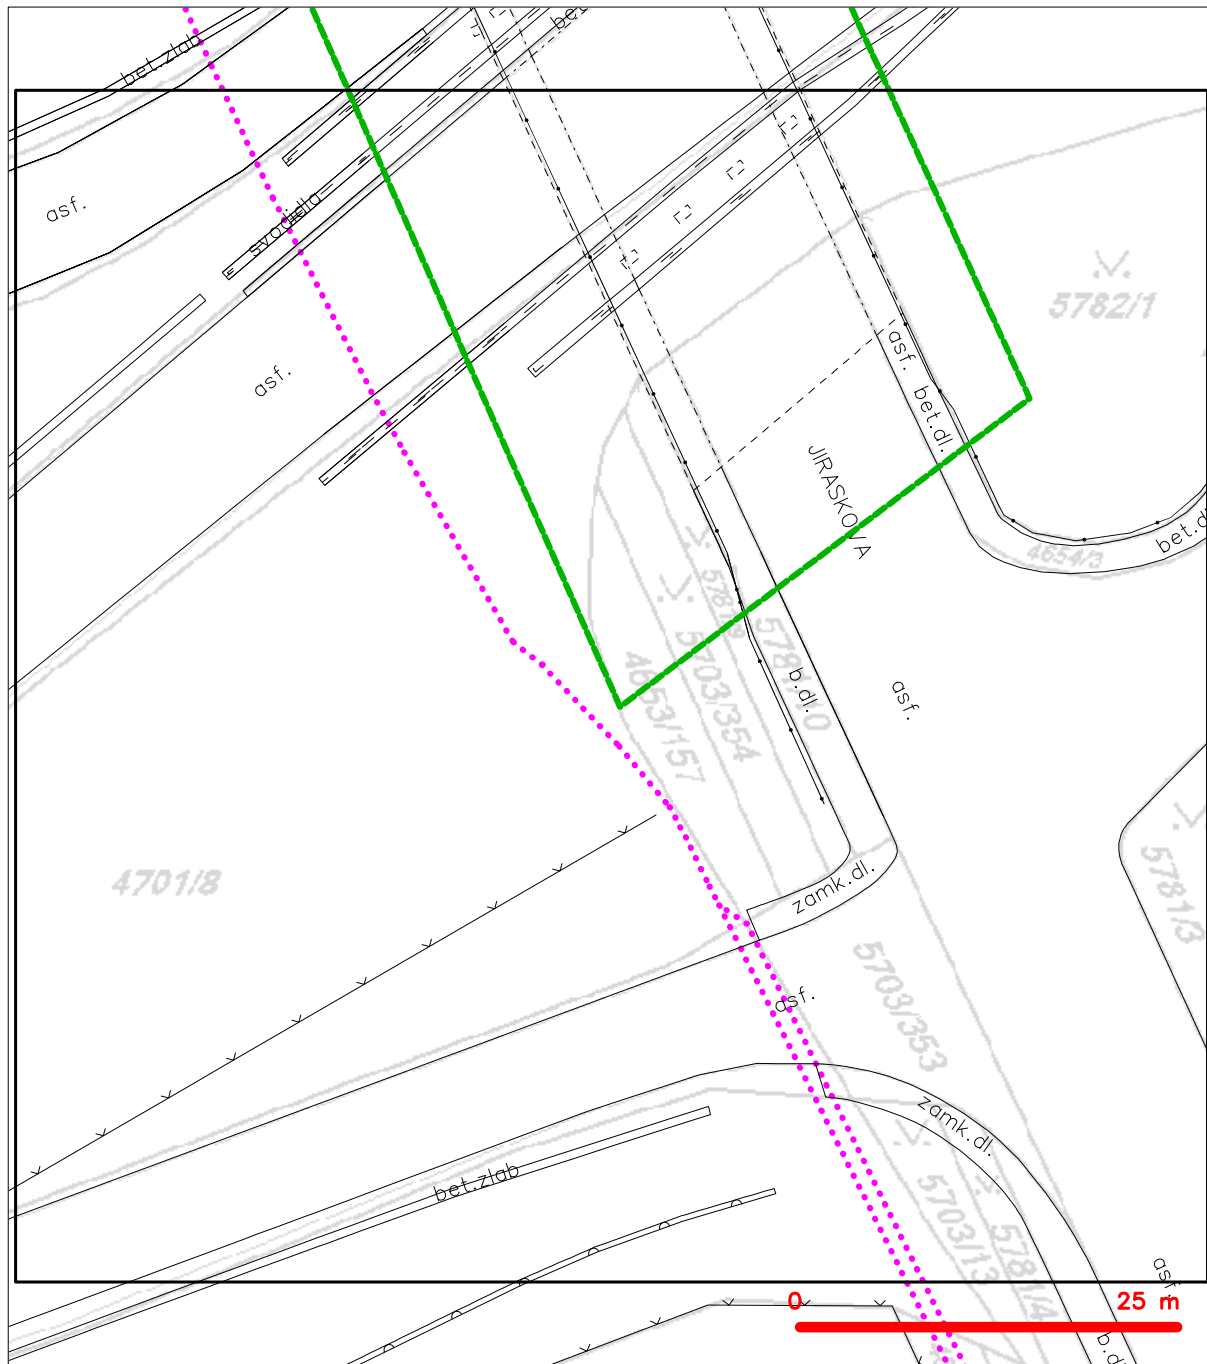

LEGENDA

- | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | hranice rájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s NV |

Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5002008221

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
15.10.2019

Věc:

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

K.ú. - p.č.: Jihlava

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel 532 227 479):

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu;

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 40 m od plynovodu;
- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přivězte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V BLÍZKOSTI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- NTL, STL plynovody

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od NTL, STL plynovodů.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současné si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně

zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002008221 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002008221 ze dne 15.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Jihlava.

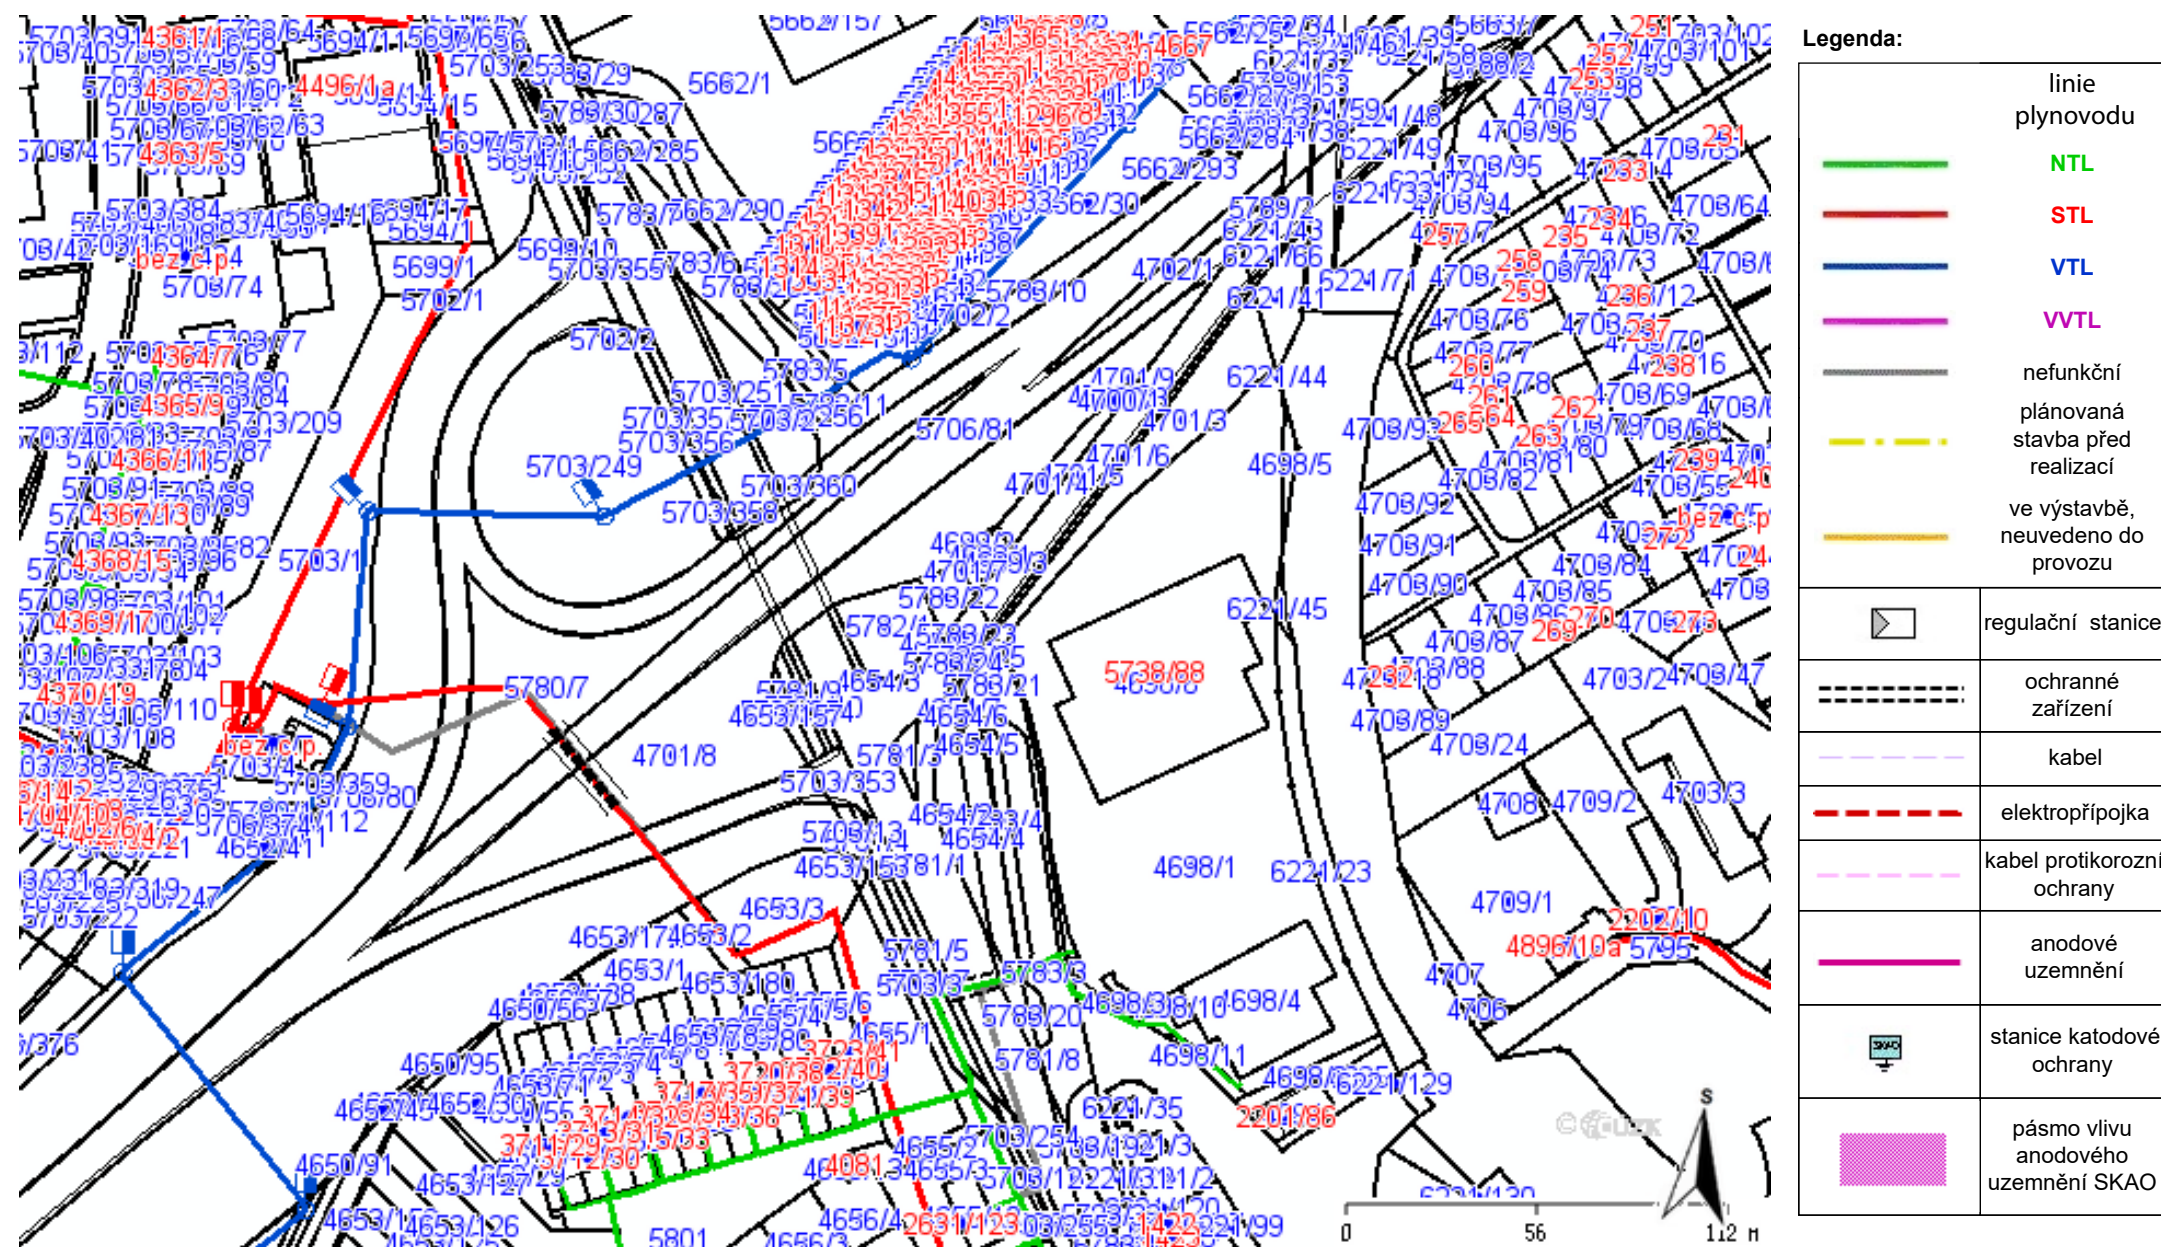


Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002008221 ze dne 15.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Jihlava.

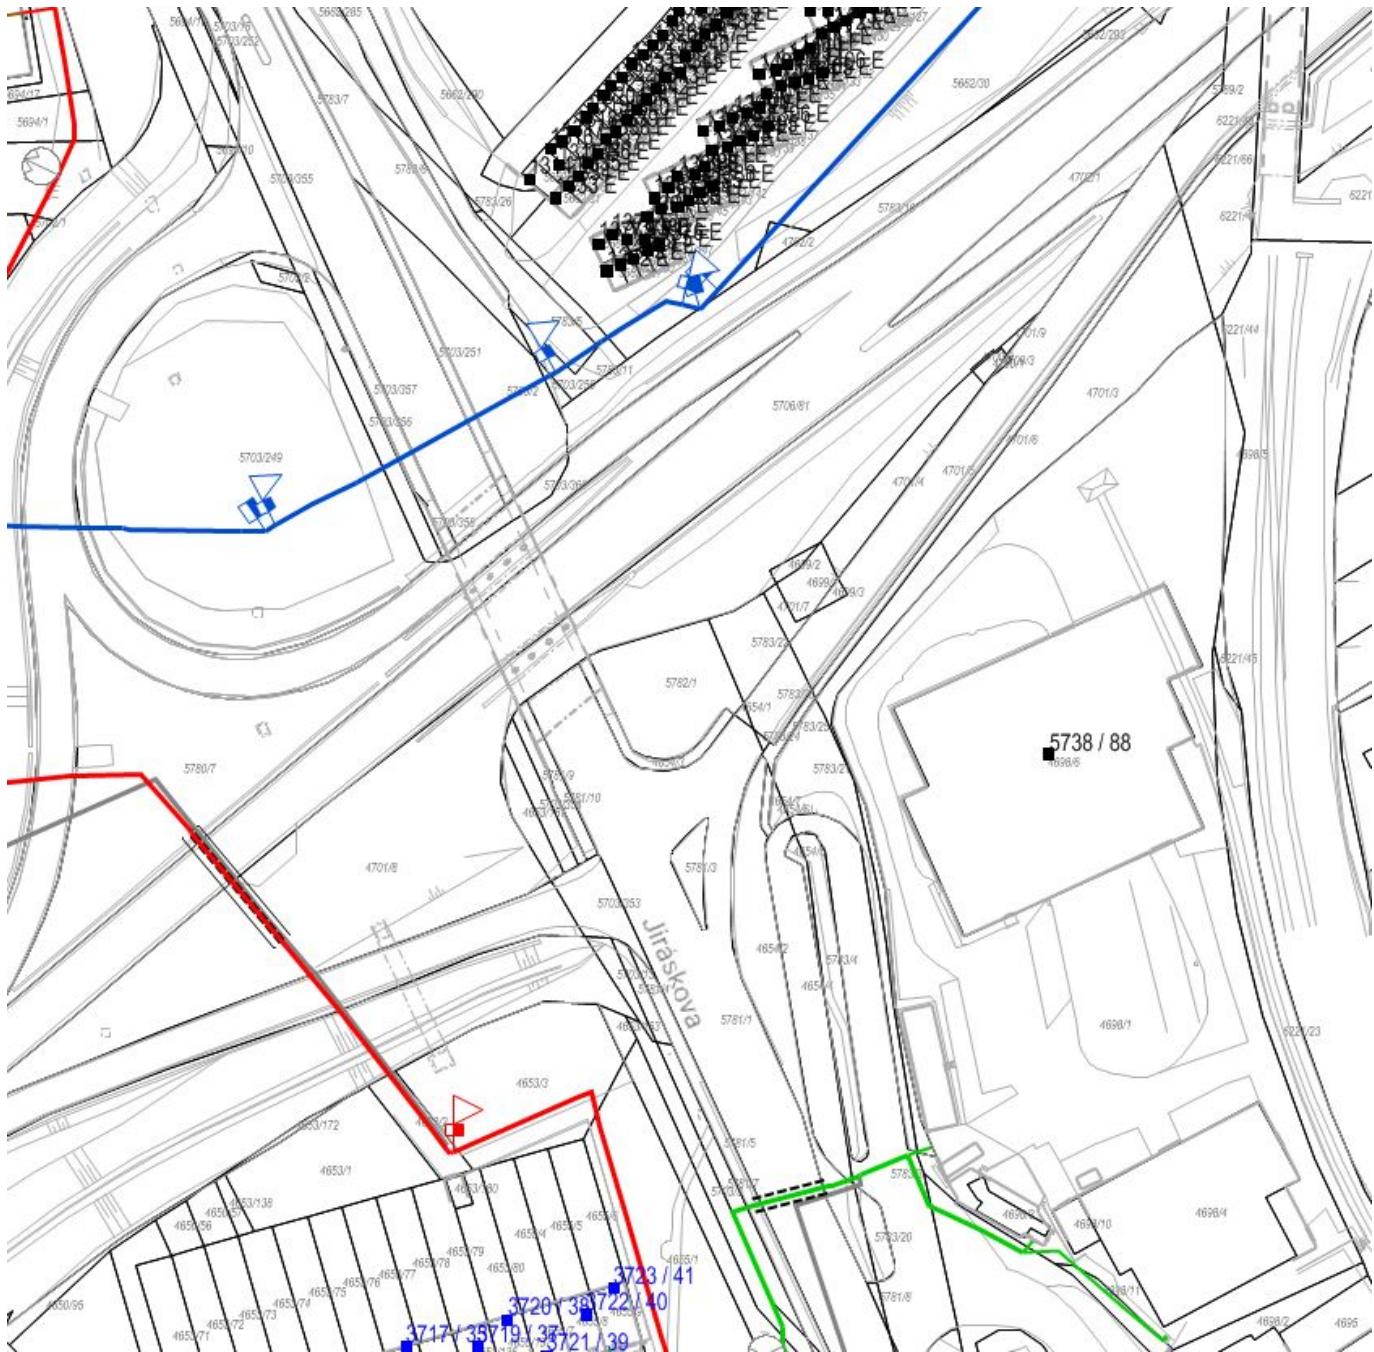

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200

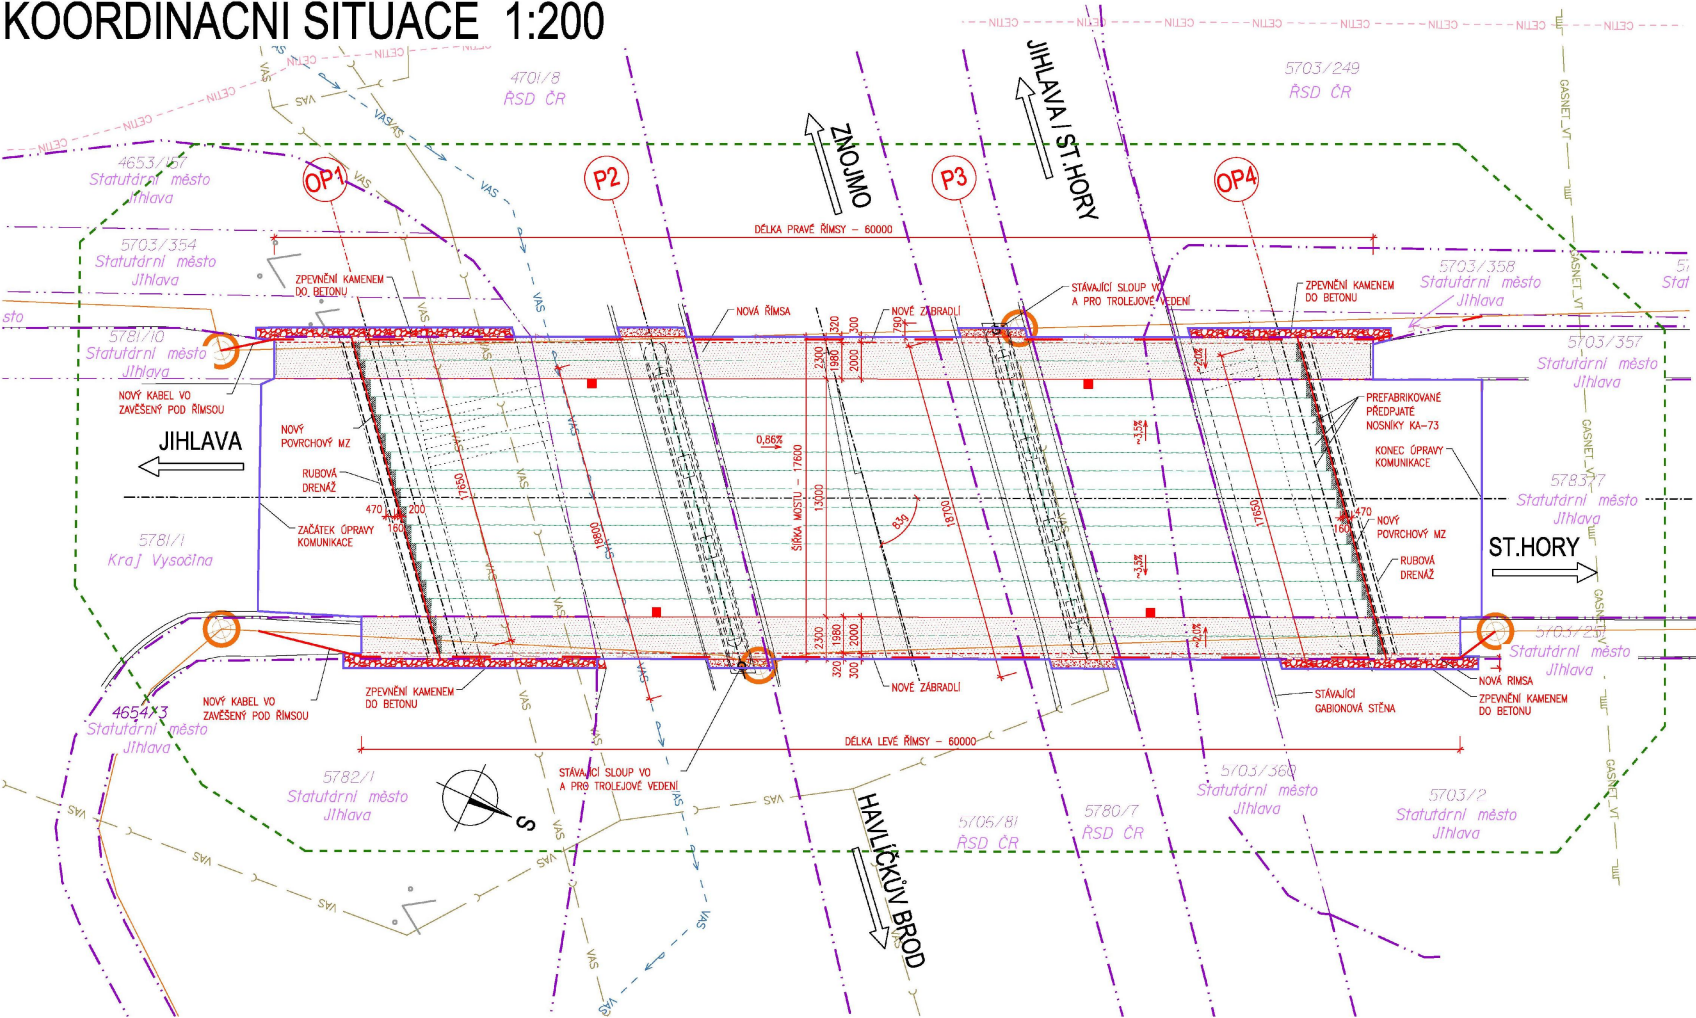

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ STAV
- SO 201 - MOST EV.Č. 523-001
- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ KN
- KABEL VO

LEGENDA PLOCH

- ŘÍMSY
- ZPEVNĚNÍ KAMENEM DO BETONU

LEGENDA SÍTÍ

- PRIS - PRIS_SELF_sdlavací spojové ověřené podzemní
- PRIS - PRIS_VAS_vodovod pitná nadzemní
- PRIS - PRIS_VO
- PRIS - PRIS_GASNET_VT_plyn vysokotlak ověřené podzemní
- PRIS - PRIS_VAS_kanalizace bez rozlišení ověřené podzemní
- PRIS - PRIS_CETIN-OPT_sdlavací spojové ověřené optický podzemní
- PRIS - PRIS_CETIN_silové bez rozlišení ověřené podzemní

B

VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. Martin REHLKA	PRIS	SOUBRAVNÝ SYSTÉM:		S-JTSK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Radoslav PUČÁLKA		VÝKRESNÝ SYSTÉM:		Bp
VYPRACOVAL		Ing. Kateřina MRHAČOVÁ	PRIS	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.		
KONTROLOVAL		Ing. Jiří PRUBAL		OSO VÁ 20, 625 00 BRNO		
KRAJ		KRAJ VYSOČINA	PRIS	tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
AKCE		II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001		DATUM		06/2019
			PRIS	FORMÁT		A4
				MĚŘÍTKO		1:200
			PRIS	STUPEŇ		DSP
				ČÍS. ZAKÁZKY		18044
			PRIS	ARCHIVNÍ ČÍS.		BL_KSIT.dwg
NÁZEV OBJEKTU		KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		ČÍS. VÝKRESU		B2

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne: 3.2.2020
Číslo jednací: 19/002554-A
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 2. 2. 2022
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Kateřina Mrhačová
Osová 717/20
62500 Brno

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Katastrální území: Jihlava

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, (KSÚS)


Fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí se** shora uvedenou akcí.

Dle předložené dokumentace nedojde předmětnou stavbou k dotčení inženýrských sítí v naší správě.

itself 9
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsané u KS Brno, odd. C, vl. 1274
Sýkora

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 19/002554-A
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOMÉ ÚZEMÍ

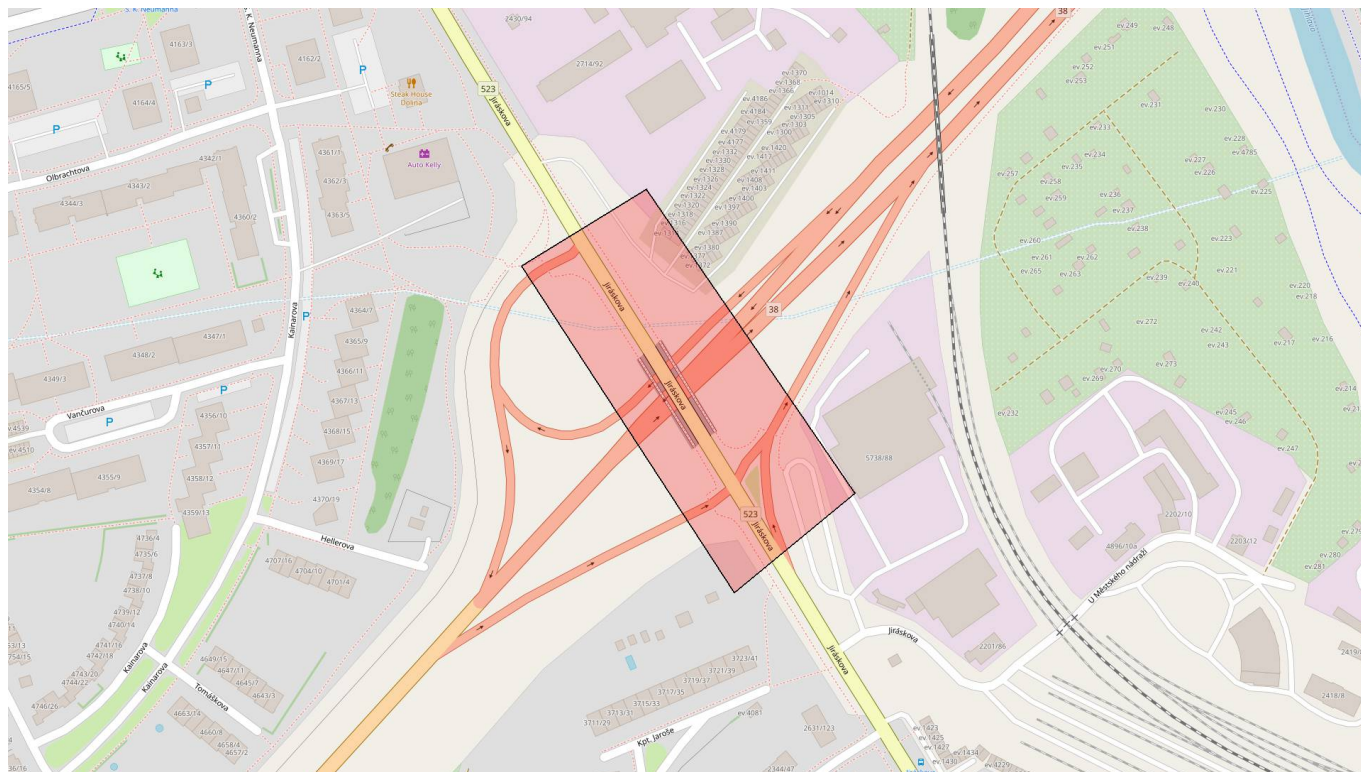





VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ „B“

Fo26_02a

List 1/1

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

-54-

Vyjádření z hlediska existence sítí VO k PD č.209 -19MU

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Žadatel : **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. - Ing. Kateřina Mrhačová**

Adresa : Osová 717/20,
625 00 Brno

Mob.: 608938568

Email: katerina.mrhacova@pris.cz

Stavba: Most Jiráskova

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

ošlo: 18.9.2019

Č.j.: 2132/2019

Číslo zakázky: 19044

Vyřizuje: Kateřina Mrhačová

Sdělujeme, že

SOUHLASÍME

se stavbou dle přiložené projektové dokumentace, s pracemi v ochranném pásmu sítí VO a s novým uložením sítí VO pod římsami v nově upevněných chráničkách.

Podmínka: po připojení nových sítí VO na stávající rozvody před zákrytem, musí být přizván správce sítí VO – vyhrazujeme si právo **kontroly instalace**.

V Jihlavě dne: 18.9.2019

vyřizuje : Jaroslav Munduch



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 katerina.mrhacova@pris.cz

Váš dopis č. j.: D/S- 2109/2019 - Mrh
 Číslo jednací: DJI 2421 /VTN-Dvoř./19
 Vyřizuje: Dvořáková
 Tel.: +420 567 569 128
 Datum: 10. října 2019

Věc: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001
 - vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI A POPIS NAVRHOVANÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU / STAVBY:

Předmětem předložené žádosti s projektovou dokumentací (DSP) řeší rekonstrukci mostu v intravilánu města Jihlava silnice II/523 přes rychlostní komunikaci E59. Provede se kompletní výměna příslušenství. Odstraní se vše až na horní povrch nosníků, provede se nový vyrovnávací beton, izolace, římsy a vozovka. Osadí se nové zábradlí. Bude sanován boční povrch nosníků. Dolní povrch pouze lokálně. Patky sloupů trolejí se obetonují, jinak do nich nebude zasahováno. Kabely VO vedené v římsách a z říms do sloupů VO budou rozpojeny a uloženy do chrániček podvěšených pod římsami. Kaverny pod opěrami budou zabetonovány. Před opěrami se provede na celou plochu svahů zpevnění kamenem do betonu. Spodní stavba se zasanuje. Povrch pod podpěrami P2 a P3 se zasype kačirkem. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno, včetně vodorovného dopravního značení. Provede se nová přechodová oblast až pod úroveň úložných prahů, izolace a drenáž. Niveleta se výškově upravovat nebude, rozsah úprav vozovky bude minimální. Svahy se od náletových dřevin vyčistí v rámci stavby.

Rekonstrukce mostu bude probíhat ve čtyřech etapách.

- Etapa I. – rekonstrukce příslušenství levé části mostu
- Etapa II. – rekonstrukce příslušenství pravé části mostu
- Etapa III. – sanace spodní stavby a nosníků v 1. poli, ve druhém poli u podpěry P2 a ve 3. poli u opěry OP4
- Etapa IV. – sanace spodní stavby a nosníků ve druhém a 3. poli u podpěry P3

Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným spádem mostu. Voda je u obou pilířů odvedena pod most. Na obou stranách vozovky budou osazeny odvodňovače s atypickým vyústěním. Odvodnění u pilíře P3 bude svedeno do nového svislého svodu s vyústěním do stávající dešťové kanalizace. Vpusť kanalizace bude případně po provedení zásypu kačirkem podle potřeby rektifikována. Odvodnění u pilíře P2 bude vyústěno přímo nad polní cestou. Na NK se umístí nové odvodnění izolace, celkem 10 ks. Svody se umístí do jádrových vývrtů mezi nosníky. V horním povrchu vyrovnávacího betonu bude vytvořena kapsa pro odvodňovač odvodnění izolace. V úžlabí na NK se provede drén z drenážního plastbetonu šířky 150 mm. Případné vývrtky přes NK musí být prováděny jádrovou technologií s výjimkou otvorů pro kotvení výztuže, které je možno provádět přiklepem. Za rubem opěr bude zřízena drenáž z drenážní trubky PVC DN 150 mm na podkladním betonu. Drenáž je obsypána drenážním obsypem ze štěrku dle 8-16 tl. min. 400 mm a je v minimálním podélném sklonu 3%. Drenáž bude vyvedena přes křídla do prostoru vedle mostu.

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:

- zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno (zodpovědný projektant): Ing. Radoslav Pučálka, IČO: 46974806.
- objednatel projektové dokumentace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK (ve smyslu §2, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava = subjekt, který dle předložené PD zajišťuje stavbu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Jihlava (dále VAS anebo provozovatel), jako stávající oprávněný provozovatel vodovodu a kanalizace (tj. držitel platného povolení k provozování vodovodů a kanalizací ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.) v předmětném území navrhované stavby **nemá námitek k výše citované stavbě za dodržení následujících podmínek při realizaci** předmětné stavby.

Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace musí být bezpodmínečně dodrženy všechny podmínky vyjádření VAS k předmětné stavbě, které jsou závazné pro investora (stavebníka) a jeho zhotovitele či subdodavatele, a to ať již jsou anebo nejsou v jejich plném znění součástí příslušného souhlasu, rozhodnutí, resp. povolení podle zákona č. 183/2006 Sb.) vydaným věcně a místně příslušným stavebním úřadem, kterým se povoluje (resp. umísťuje) předmětná stavba.

A. INFORMACE O EXISTENCI STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODOVODU A KANALIZACE

Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi se stávající technickou infrastrukturou vodovodu [vodovodním řadem DN300, DN400 a DN500] a kanalizace [kanalizační stokou DN400 a DN1200] v provozování VAS.

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění).

Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok a o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny zemní práce, terénní úpravy či práce a činnosti, snižováno, resp. zvyšováno krytí nad stávajícím vodovodním a kanalizačním potrubím, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodu či kanalizaci, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním a kanalizačním potrubím.

Upozorňujeme, že v zájmovém území se mohou nacházet i jiné rozvody vody anebo kanalizace či přípojky. Předmětem tohoto vyjádření VAS nejsou informace o existenci a dotčení těchto vedení (neprovozovaných VAS), které se mohou nacházet v prostoru staveniště (místa stavby). VAS nezodpovídá za aktuální údaje o poloze těchto vedení.

B. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE

VAS souhlasí se předmětnou výše uvedenou stavbou za podmínky, že v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky:

- **nebudou umístěny stavby, konstrukce, těžké stavební stroje a technika, nebo jiná podobná zařízení (dočasné či trvalé), vysazovány trvalé porosty, budovány skládky či mezisklady, prováděny zemní práce, terénní úpravy či práce a činnosti, snižováno krytí nad stávajícím vodovodním potrubím a kanalizačním potrubím (více jak uvádí předložená projektová dokumentace), které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím a kanalizačním potrubím.**
- **nebude prováděno hutnění zásypů a konstrukčních vrstev komunikací (vozovek/chodníků) či zpevněných ploch pomocí hutnicích strojů či zařízení s hutnicí (budicí) silou, které by mělo za následek poškození potrubí vodovodu anebo kanalizace, statickou únosnost konstrukce potrubí vodovodu a kanalizace anebo souvisejících objektů, dočasné anebo trvalé deformace potrubí vodovodu a kanalizace, apod.**

Ke stávajícímu vodovodnímu řadu a ke kanalizační stoce a souvisejícím zařízením anebo objektům musí být po celou realizaci stavby zajištěn přístup pro vlastníka vodovodu a kanalizace a jeho provozovatele za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu a kanalizace, provádění kontroly, údržby nebo stavební úpravy ve smyslu §7, odst. (1) zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění.

Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů a zařízení (dále vodovod / kanalizace) v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávající vedení vodovodu a kanalizace.

Vytyčení vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: ☎ 737 204 350 e-mail: sekretariat@vasji.cz adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29

K žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);

Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení vodovodu a kanalizace. Tento protokol bude STAVEBNÍKEM doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby jako jeden z dokladů o splnění podmínek VAS stanovených pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby.

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU a KANALIZACE NESMÍ BÝT STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

Upozorňujeme, že vytyčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné přístrojem pro trasování potrubí a ani z dokumentace VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede STAVEBNÍK (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu.

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

Před zahájením stavby, **nejméně 10 pracovních dnů předem**, STAVEBNÍK (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele díla) **písemně oznámí** (e-mailem na adresu sekretariat@vasji.cz) provozovateli (VAS) termín zahájení stavby anebo stavební činnosti.

Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace) je STAVEBNÍK povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:

- k omezení přístupu VAS k vodovodu a kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné),
- k poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu a kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), **resp. k ohrožení technického stavu vodovodu a kanalizace.** STAVEBNÍK současně provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného vodovodu a kanalizace před poškozením.

Veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace a v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).

Pro hutnění obsypů vedení vč. souvisejících objektů a zařízení vodovodu a kanalizace a zásypů výkopů nad těmito vedeními vodovodu a kanalizace a souvisejícími objekty a zařízeními budou použity pouze vibrační desky anebo pěchy s hutnicí silou max. 20 kN - hutnění obsypů a zásypů musí být prováděno po vrstvách (max. 100 mm).

V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu anebo kanalizace, vč. souvisejících vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních soupav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu anebo kanalizace vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, STAVEBNÍK provede (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele díla) neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie na:

CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS ☎ 567 569 204 nebo 737 221 622

STAVEBNÍK je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace a je rovněž plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho poddodavatelů.

C. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO UMÍSTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

- STAVEBNÍK je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovní povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu anebo kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzávěry, resp. zemní soupavy a úpravu poklopů stávajících armaturních šachet a kanalizačních šachet).
- Při souběhu anebo křížení nově budovaných, anebo rekonstruovaných či překládaných vedení inženýrských sítí (tj. *pokud budou součástí předmětné stavby*) se stávajícím vodovodem a stávající kanalizací v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

V místech případného odkrytí vodovodu anebo kanalizace, resp. v místech křížení a souběhů se stávajícím vodovodem anebo kanalizací bude VAS před zakrytím (obsypem anebo zásypem) potrubí písemně přizvána k provedení kontroly funkčnosti a neporušenosti stávajícího vodovodu a kanalizace, provedení kontrol uložení potrubí (lože a obsypů) a provedení kontroly minimálních odstupů mezi vedeními dle ČSN 73 6005 - úplné zakrytí (zásyp) vodovodu a kanalizace může být provedeno až po kontrole ze strany VAS.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Bankovní spojení: 1600681/0100
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Národní cena kvality České republiky 2018 – program START PLUS

O této kontrole vodovodu a kanalizace před zášypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby, resp. při dokončení stavby a jejím předání investorovi.

- KONTROLNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ: Na konci stavby (před odevzdáním a převzetím dokončeného díla mezi Objednatelem díla /stavebníkem/ a jeho smluvním zhotovitelem díla) bude na objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního zhotovitele díla), provedena ze strany VAS kontrola neporušenosti a přístupnosti stávajících vodárenských objektů a zařízení, správného osazení vodárenských a kanalizačních poklopů, funkčnosti vodovodních armatur, přístupnosti vývodů a funkčnosti vyhledávacího vodiče s tím, že výstupní protokoly (se závěrem „bez vad“) budou STAVEBNÍKEM (anebo jeho smluvním zhotovitelem) předány v kopii na TECHNICKÝ ÚTVAR VAS divize Jihlava.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: ☎ +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava

PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ PROJEKTU NEBO STAVBY JE NUTNO POŽÁDAT O NOVÉ STANOVISKO VAS K TÉTO ZMĚNĚ.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

S pozdravem



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Ing. Tomáš KARÁSEK
výrobně technický náměstek divize Jihlava

NA VĚDOMÍ:

- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 01
- Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Bankovní spojení: 1600681/0100
sekretariát: +420 567 569 111, e-mail: sekretariat@vasji.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Národní cena kvality České republiky 2018 – program START PLUS

číslo: 11.10.2019
č. j.: 2373/2019
číslo zápisu: 19044
vyřizuje: MRHACOVÁ

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
Masarykovo náměstí 97/1, 58601 JIHLAVA

Váš dopis ze dne: 17. 9. 2019

Číslo jednací, JID: JVAK/2019/1011, 1410/2019/JVAK

Vyřizuje/telefon: Marek Hurda / 565 59 7504

V Jihlavě dne 08. 10. 2019

PRIS spol. s r. o.

Osová 717 / 20

625 00 Brno

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523 – 001 – vyjádření pro stavební povolení

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 523 – 001 (Jiráskova). Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina.

V blízkosti stávajícího mostu vede trasa přírodních vodovodních řadů a potrubí dešťové kanalizace v majetku statutárního města Jihlava a ve správě JVAK a. s.

Obchodní společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. v zastoupení vlastníka dotčených zařízení vodovodu a kanalizace statutárního města Jihlava nemá k vydání stavebního povolení na předmětnou akci námitek po dodržení následujících podmínek :

1. Statutární město Jihlava jako jediný a výlučný vlastník dotčeného potrubí vodovodu a kanalizace tímto vyjadřuje souhlas se stavbou.
2. Při zásahu do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu potrubí vodovodu a kanalizace, je stavebník provádějící výše uvedenou stavbu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen dle §23 Zákona č.274/2001 Sb. na svůj náklad neprodleně tomuto přizpůsobit veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky.
3. **Při provádění stavby je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození vedení vodovodu a kanalizace, zejména tím, že zajistí :**
 - a) písemné oznámení vlastníkově vedení vodovodu a kanalizace o zahájení zemních nebo jiných prací nejméně 10 pracovních dnů předem
 - b) vyznačení polohy vedení stávajícího vodovodu a kanalizace přímo na staveništi, vyznačení polohy vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno pověřeným pracovníkem po obdržení objednávky na vytyčení trasy podzemního vedení kanalizace.
 - c) V případě toho, že bude během rekonstrukce mostu potřeba provádět práce těžkou technikou, která bude přistavena v blízkosti potrubí vodovodu a kanalizace, bude na místo stavby neprodleně telefonicky přizván technický pracovník JVAK, a.s. (kontaktní osoba : Hurda Marek – 737 221 602).
 - d) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní nebo jiné práce s polohou tohoto vedení vodovodu a kanalizace
 - e) písemné přizvání pověřeného pracovníka provozovatele k provedení kontroly prací prováděných v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.


Ing. Jiří Benáček
výkonný ředitel

Masarykovo n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29243281
www.jvak.cz

Záznam ze vstupního výrobního výboru

konaného dne 10. června 2019 v 12:30

na místě samém

na akci

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Přítomni: viz. prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant prezentoval výsledky provedené mimořádné prohlídky.
- 2.) Dle zadání je požadována pouze částečná oprava jednotlivých částí mostu. Na místě samém a na navazujícím jednání bylo dohodnuto:
 - a. Oprava bude navržena v kompletní výměně příslušenství
 - Odstraní se vše až na horní povrch nosníků
 - Provede se nový vyrovnávací beton, izolace, římsy vozovka
 - Nové zábradlí
 - Bude sanován boční povrch nosníků, dolní povrch pouze lokálně
 - b. Do sloupů trolejí nebude zasahováno
 - c. Kabely VO vedené v římsách a z říms do trolejových sloupů – budou rozpojeny a projektant doporučuje je uložit na chrániček podvěšených pod římsou.
 - d. Kaverny pod opěrami budou zabetonovány.
 - e. Před opěrami se provede na celou plochu svahů zpevnění z kamene do betonu
 - f. Sanace spodní stavby
- 3.) Most je i intravilánu, chodník na něj navazuje na všech stranách.
- 4.) Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno včetně VDZ.
- 5.) NK mostu se nebude zesilovat.
- 6.) Provede se nová přechodová oblast až pod úroveň úložných prahů (izolace, drenáž).
- 7.) Výškově se niveleta nebude upravovat, rozsah úpravy vozovky bude minimální.
- 8.) Kácení pravděpodobně bude nutné, svahy od náletových dřevin se vyčistí v rámci údržby.
- 9.) Na obou stranách bude osazeno ocelové zábradlí.
- 10.) Most bude opravován po polovinách s vedením provozu po neopravované část.



Zapsal:

Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z výrobního výboru

konaného dne 10. září 2019 v 7:30

na KSUSV v Jihlavě

na akci

II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001

Přítomni: viz. prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant předložil koncept projektové dokumentace DSP.
- 2.) Pan Matějček zapůjčil 1 paré archivní dokumentace, kterou objevil v archivu.
- 3.) U trolejového vedení budou do rozpočtu zahrnuty 3 manipulace, které zajistí dopravní podnik na základě objednávky zhotovitele.
- 4.) Trolejové sloupy nebudou upravovány
- 5.) Rozšíření chodníků o cca 100 mm pro dosažení normové šířky 2,0 m bylo akceptováno
- 6.) Odvodnění nebude posilováno, pouze se obnoví v původním místě. S doplnění odvodnění izolace investor souhlasí.
- 7.) Kabely VO vedené v římsách a z říms do trolejových sloupů – budou rozpojeny a uloženy do nerezových chrániček podvěšených pod římsou.
- 8.) U opěr je navrženo jejich prodloužení přibetonováním rubu, aby se vytvořil prostor pro dilatační spáru a závěrnou zídku.
- 9.) Projektant prověří, zda by nebylo možné povolit stavbu pouze na údržbové práce, pokud ano, vydala by se jednostupňově.

Na základě nastudování archivní dokumentace:

- 1.) Most je uložen na elastomerová ložiska v tzv. plovoucí uložení, most nemá pevný bod. Doplníme trny na obě vnitřní podpěry. Pérová deska na mostě provedena je (3 prostá pole, ale jeden dilatační celek).



Zapsal:

Ing. Martin Řehulka
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

