
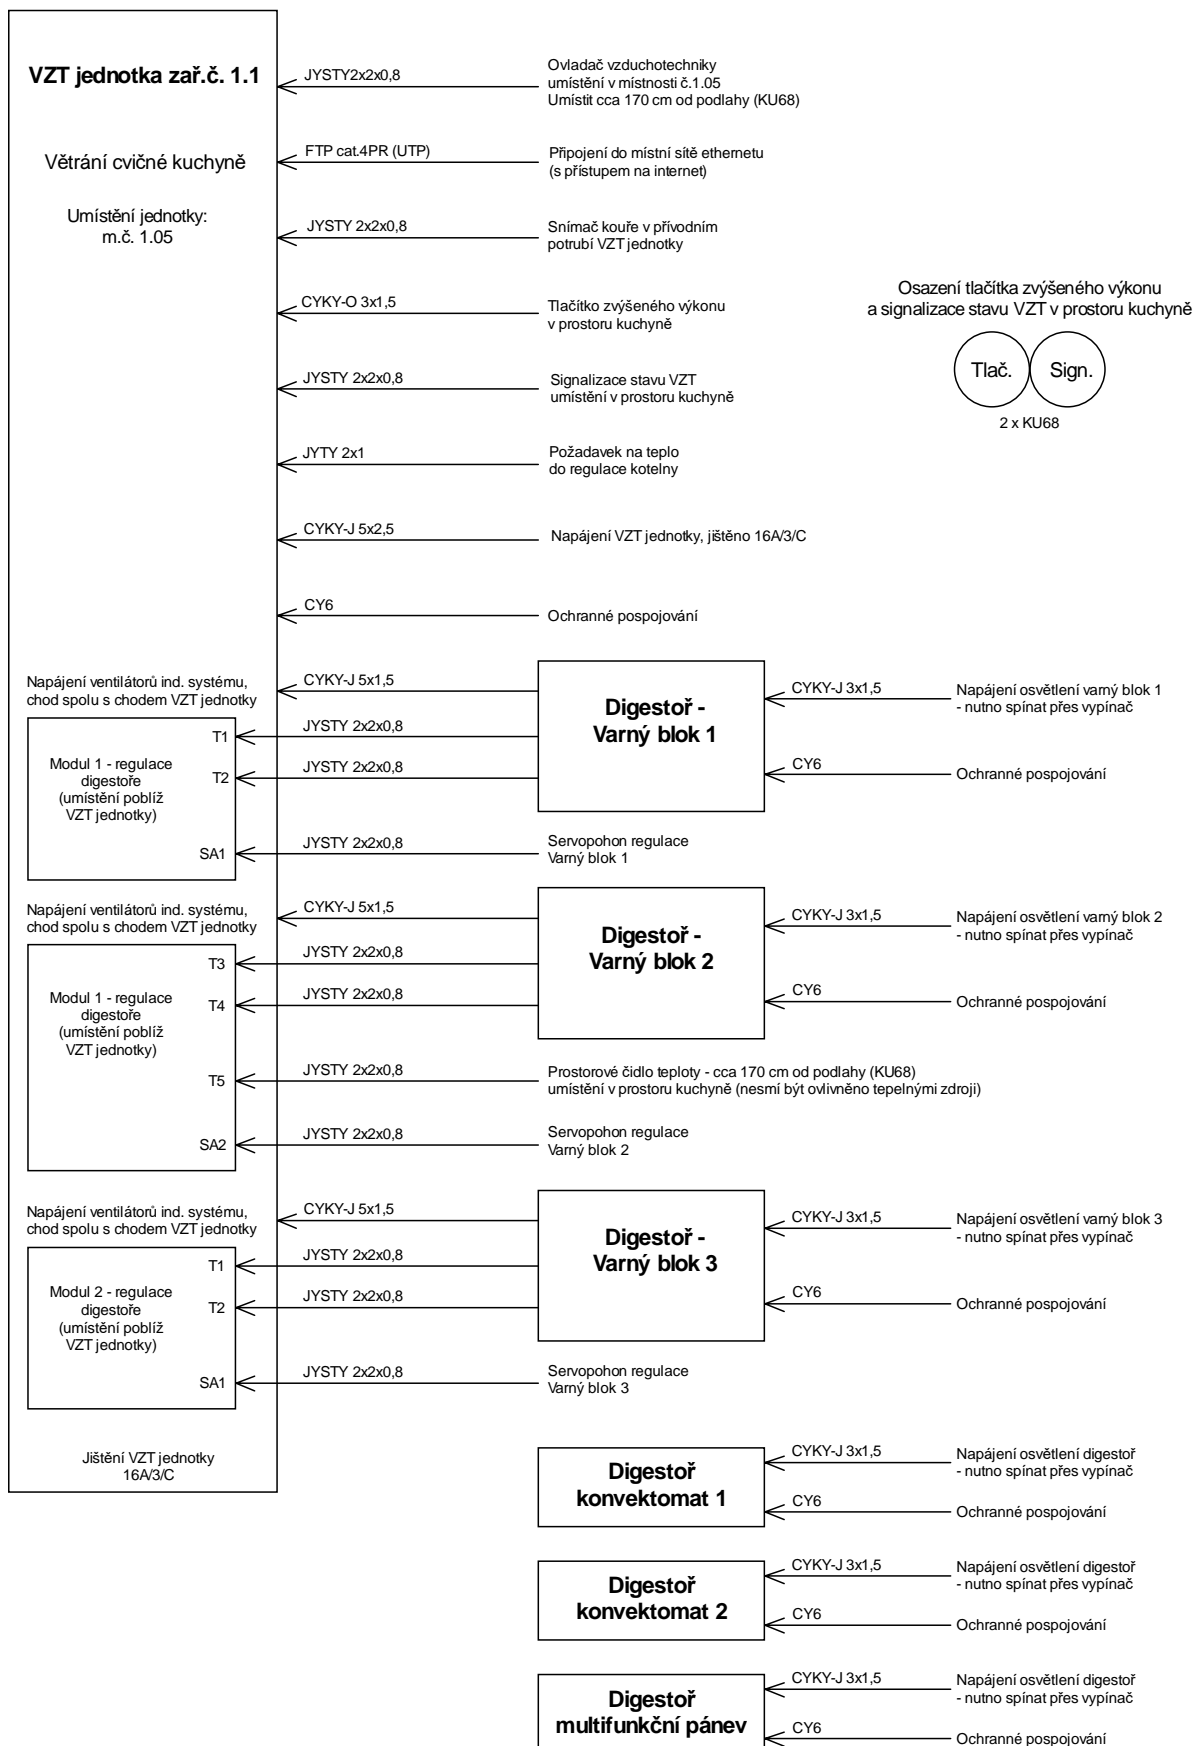


<b>Akce:</b> <b>OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI</b> <b>1.NP BUDOVY SIROTČÍ - PROJEKTOVÁ</b> <b>DOKUMENTACE</b>		 Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419	
<b>Místo stavby:</b> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798			
<b>Objednatel:</b> <b>KRAJ VYSOČINA</b> ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749		<b>Stupeň:</b> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
<b>Zhotovitel:</b> <b>C.U.B.E. s.r.o.</b> NAD ZÁMKEM 1072 674 01 TŘEBÍČ		<b>IČ:</b> 28267419 <b>DIČ:</b> CZ28267419	<b>Datum:</b> 12/2023  <b>Paré:</b>   <b>Zakázkové číslo:</b> 11/2022
<b>Objekt:</b> <b>SO 01 - BUDOVA ŠKOLY</b>		<b>Autorizace:</b>	
<b>Oddíl:</b> <b>D.1.4e - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>			
<b>Zodpovědný projektant:</b> ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ			
<b>Obsah:</b> <b>D.1.4e.06 POŽADAVKY NA KABELÁŽE PRO VZT</b>			

## Požadavky na kabeláže pro VZT

U napájecích kabelů jednotlivých zařízení nutno zohlednit jejich délku, navržené průřezy napájecích vodičů jsou uvedeny dle doporučení výrobce daného zařízení.



# Požadavky na kabeláže pro VZT

U napájecích kabelů jednotlivých zařízení nutno zohlednit jejich délku, navržené průřezy napájecích vodičů jsou uvedeny dle doporučení výrobce daného zařízení.

