


Projektant: Vít Zvolánek		Autorizace: Ing.František Dvořák		QATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ15058654 PROJEKCE
Místo stavby: Havlíčkův Brod	Zakázka číslo: 23-50-891	Archivní číslo: R/243		
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava			Paré:	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby				
Stavba: <div style="text-align: center;"> ZŠ a PŠ U TROJICE - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE </div>			Datum: červenec 2023 Číslo výkresu: D.1.4.5.9	
Obsah: SCHEMA ROZVADĚČŮ			Měřítko: -	


1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
B															
C															
D															
E															
F															

Rozvaděč RS1

System napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S		
Jmenovitý proud:	32A		
Zkratové proudy:	Ik'' <10 kA		
Ochrana před neb. dotykovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3		
Typ provedení	"Rámová konstrukce" zapuštěná v nīce, požární uzávěr EI 30 - S200		
Krytí:	min. IP40/20		
Rozměry/velikost:	š.v.hl - 600x800x200mm		
Vývody:	Horem		
Přívody:	Horem		
Poznámka:	-		
	-		
	Přístrojová vyzbroj OEZ, ELKO, EPM, SALTEK		

Datum: 07/2023		Investor: Kraj Vysočina		Seřad:		Projektová dokumentace pro provádění stavby	
Vypac: VII Zvolánek		Zizkova 57/1882		ZŠ a PŠ U TROJICE - REKONSTRUKCE ELEKTRONSTALACE		Rozvaděč RS1	
Schvál:		587 33 Jihava				Stran: 1	
Poznámky:		2		3		4	
		5		6		7	
		8					

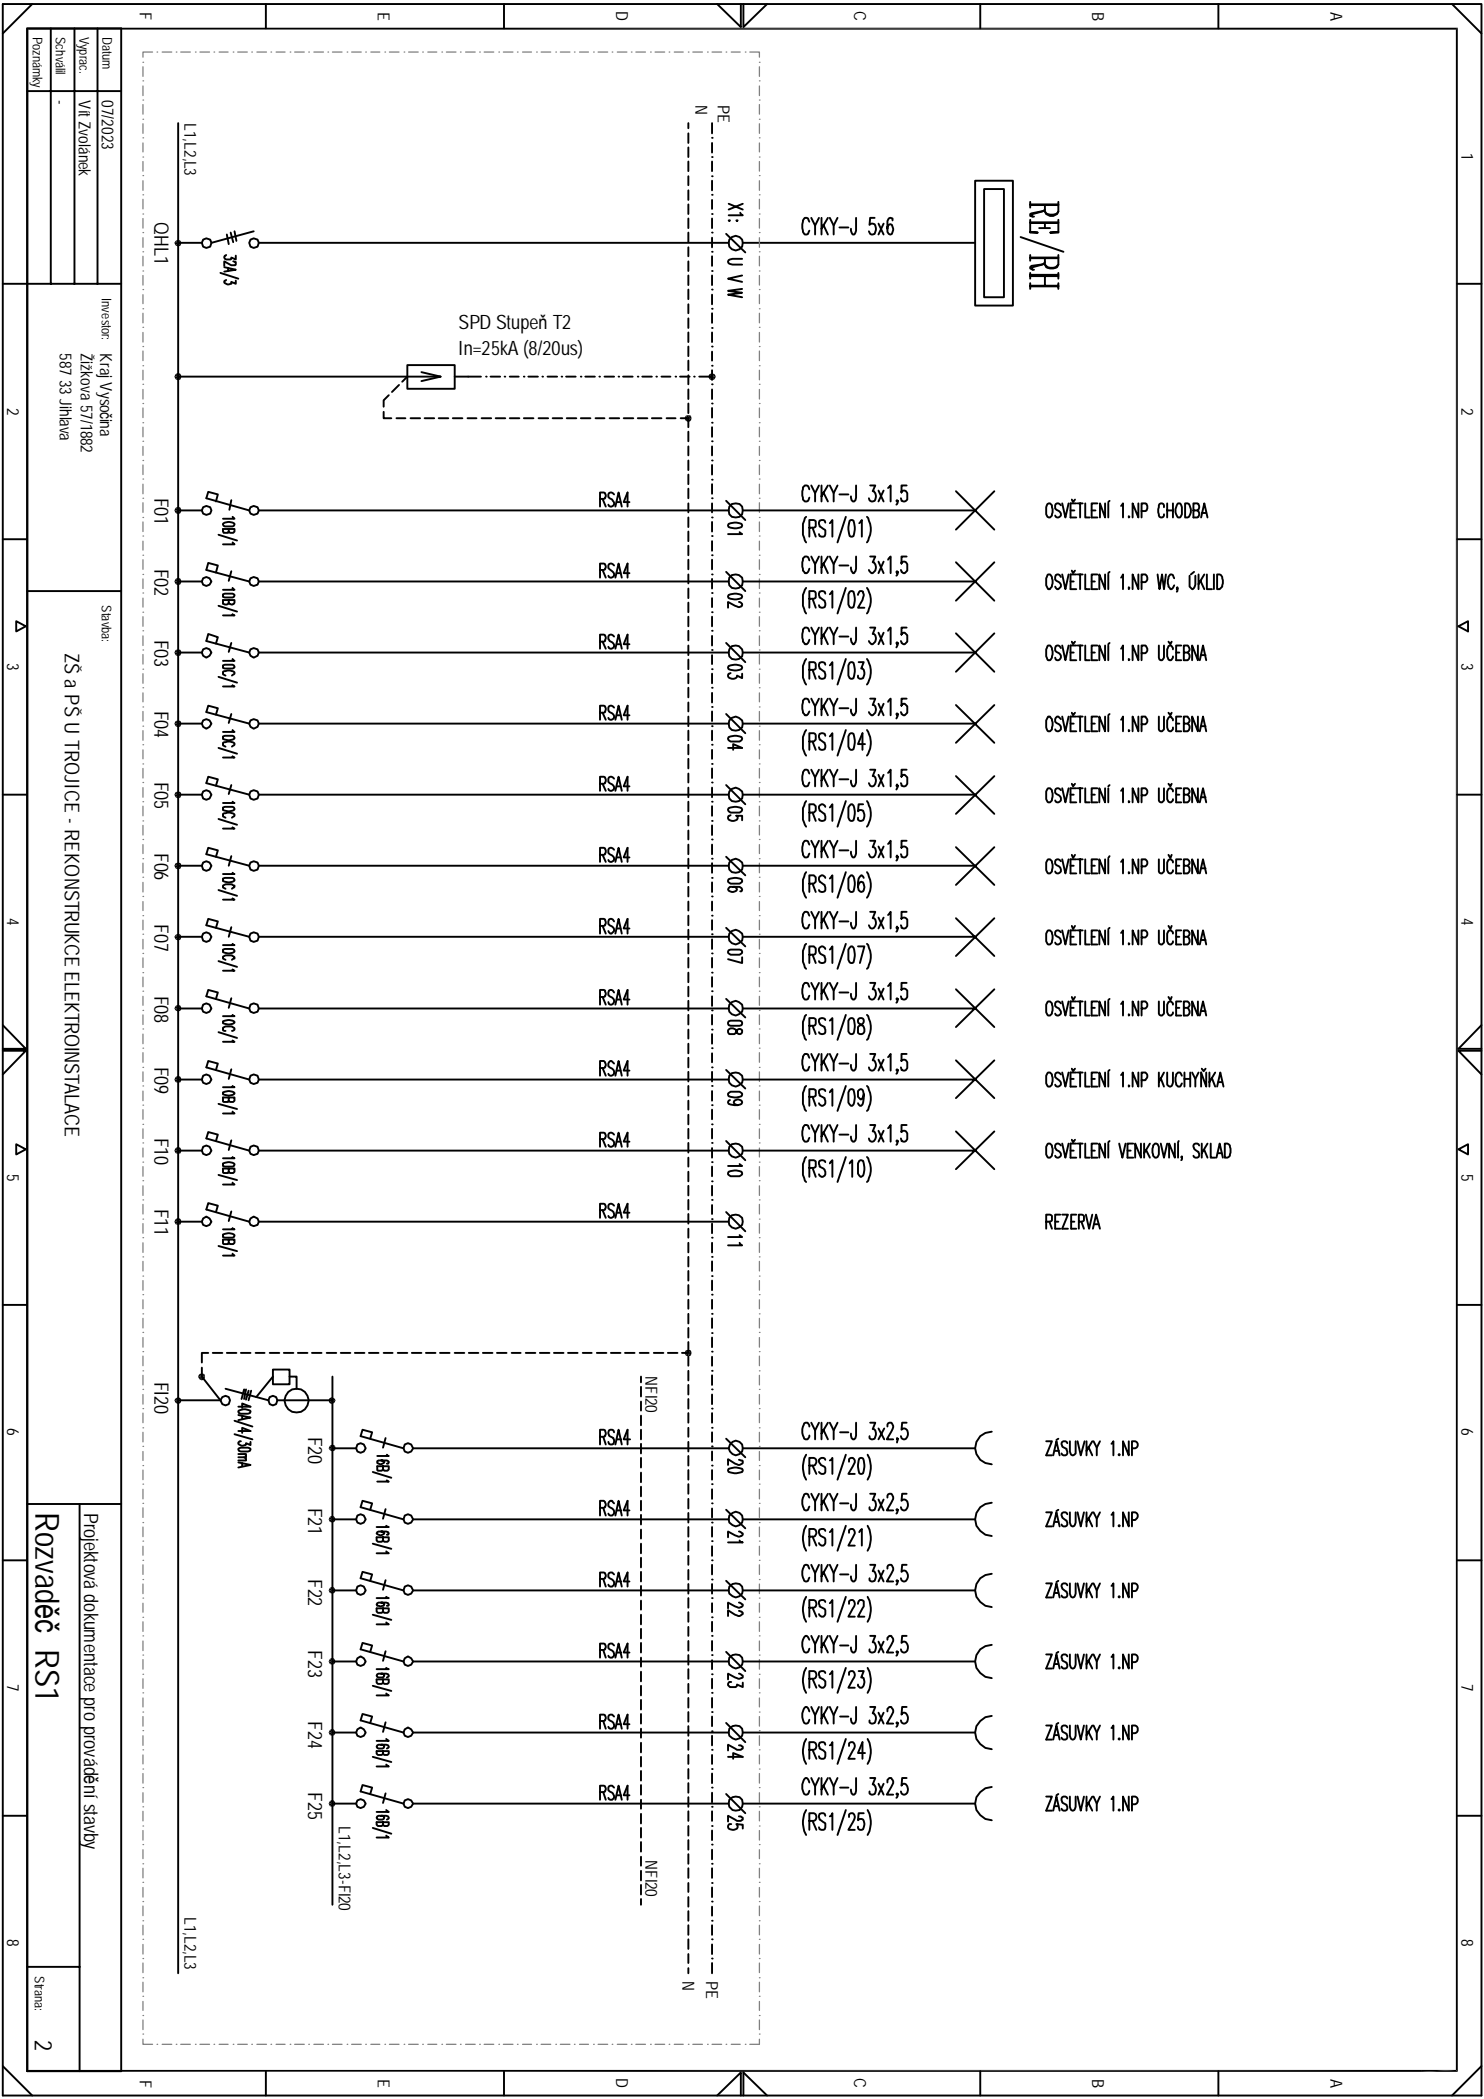

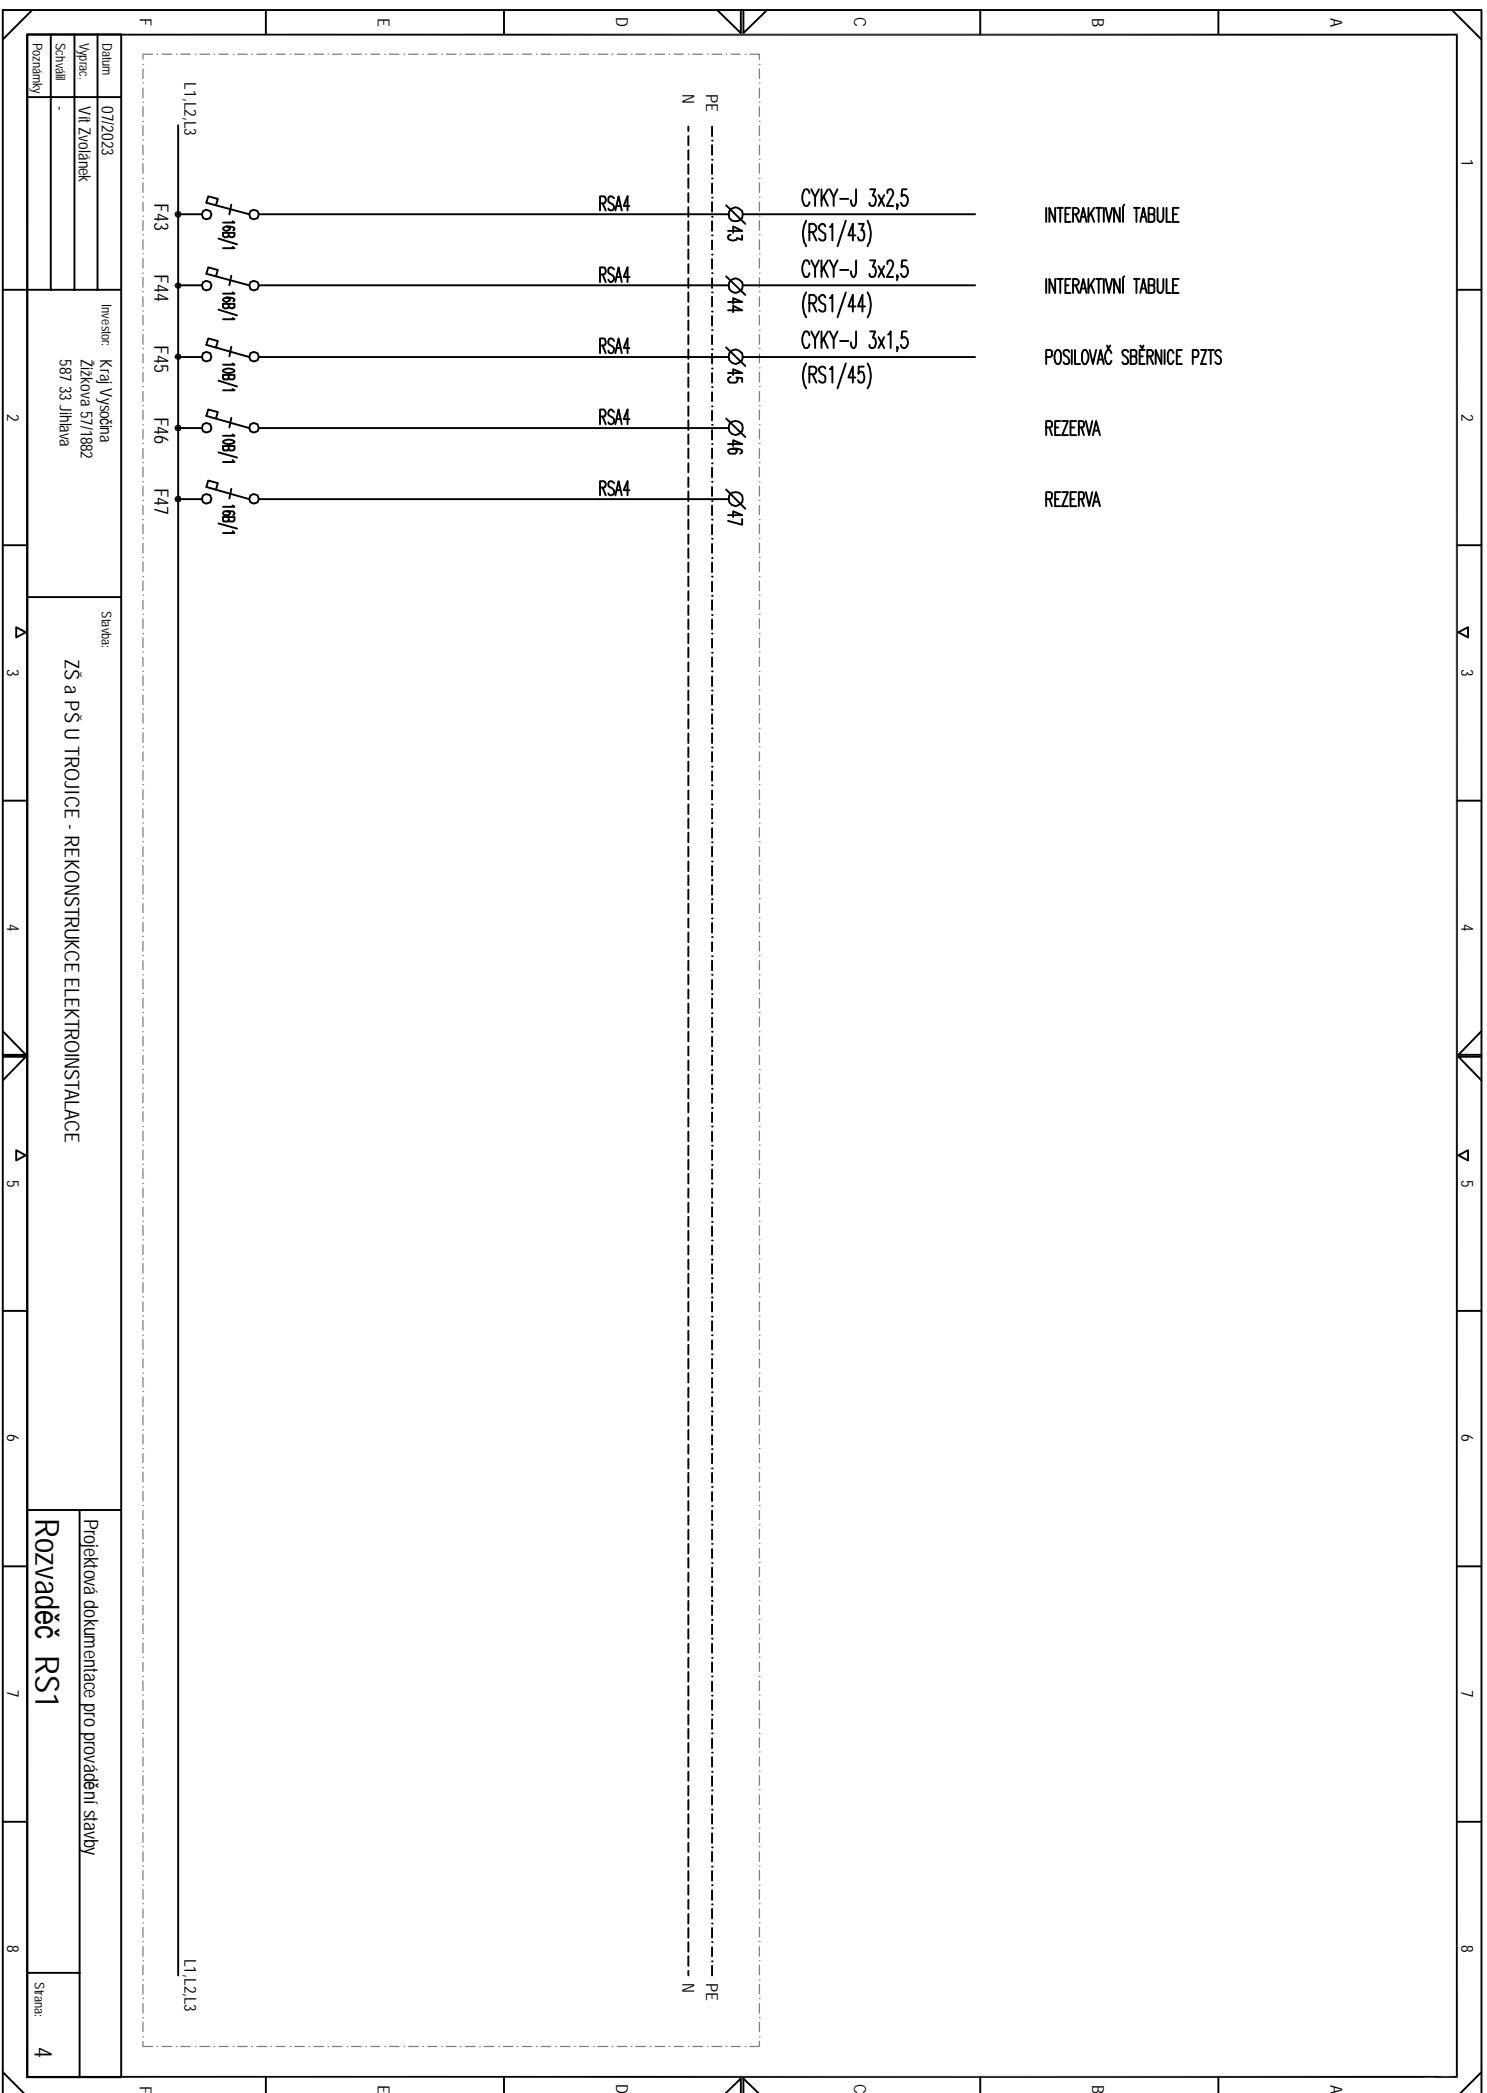

Rozvaděč RS2

System napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S
Jmenovitý proud:	32A
Zkratové proudy:	Ik'' <10 kA
Ochrana před neb. dotykovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3
Typ provedení	Doplňkovým pospojováním, proudovými chrániči
Krytí:	"Rámová konstrukce" zapuštěná v nice, požární uzávěr EI 30 - S200
Rozměry/velikost:	š.v.hl - 600x800x200mm
Vývody:	Horem
Přívody:	Horem
Poznámka:	-
	-
	Přístrojová výzbroj OEZ, ELKO, EPM, SALTER

Datum	07/7/2023
Vyprac.	Vil Zvolánek
Schválí	-
Poznámky	
Iinvestor:	Kral Vysocna Zitkova 57/1882 567 33 Jihlava
Sklad:	ZS a PŠ U TROJICE - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
Projeková dokumentace pro provádění stavby	Rozvaděč RS2
Strana:	1

