



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
60200 Brno

naše značka
5001821957

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
08.11.2018

Věc:

II/357 Dalečín - Unčín

K.ú. - p.č.: Dalečín , Unčín

Stavebník: Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Součástí stavby "II/357 Dalečín - Unčín" je dle předložené PD přeložka plynovodu.
Stanovisko na výše uvedenou stavbu bude vydáno až po vyřešení majetkoprávních vztahů a vydání stanoviska na přeložku plynovodu.

Kontaktní osoba:

- pro vydání informativního stanoviska ke stanovení nákladů na přeložku STL plynovodu a vyřešení majetkoprávních vztahů p. Miloš Chmelař tel. 532228215, mobil. 606754811 e mail milos.chmelar@innogy.com
- pro vydání stanoviska na přeložku plynovodu p. Leoš Neckař tel. 532228246, mobil. 723479160, e mail leos.neckar@innogy.com

Po vyřešení majetkoprávních vztahů a po vydání stanoviska na přeložku STL plynovodu bude na základě nové žádosti vydáno stanovisko na celou stavbu "II/357 Dalečín - Unčín".

Toto stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001821957 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 58601 Jihlava. K.ú.: Dalečín , Unčín.

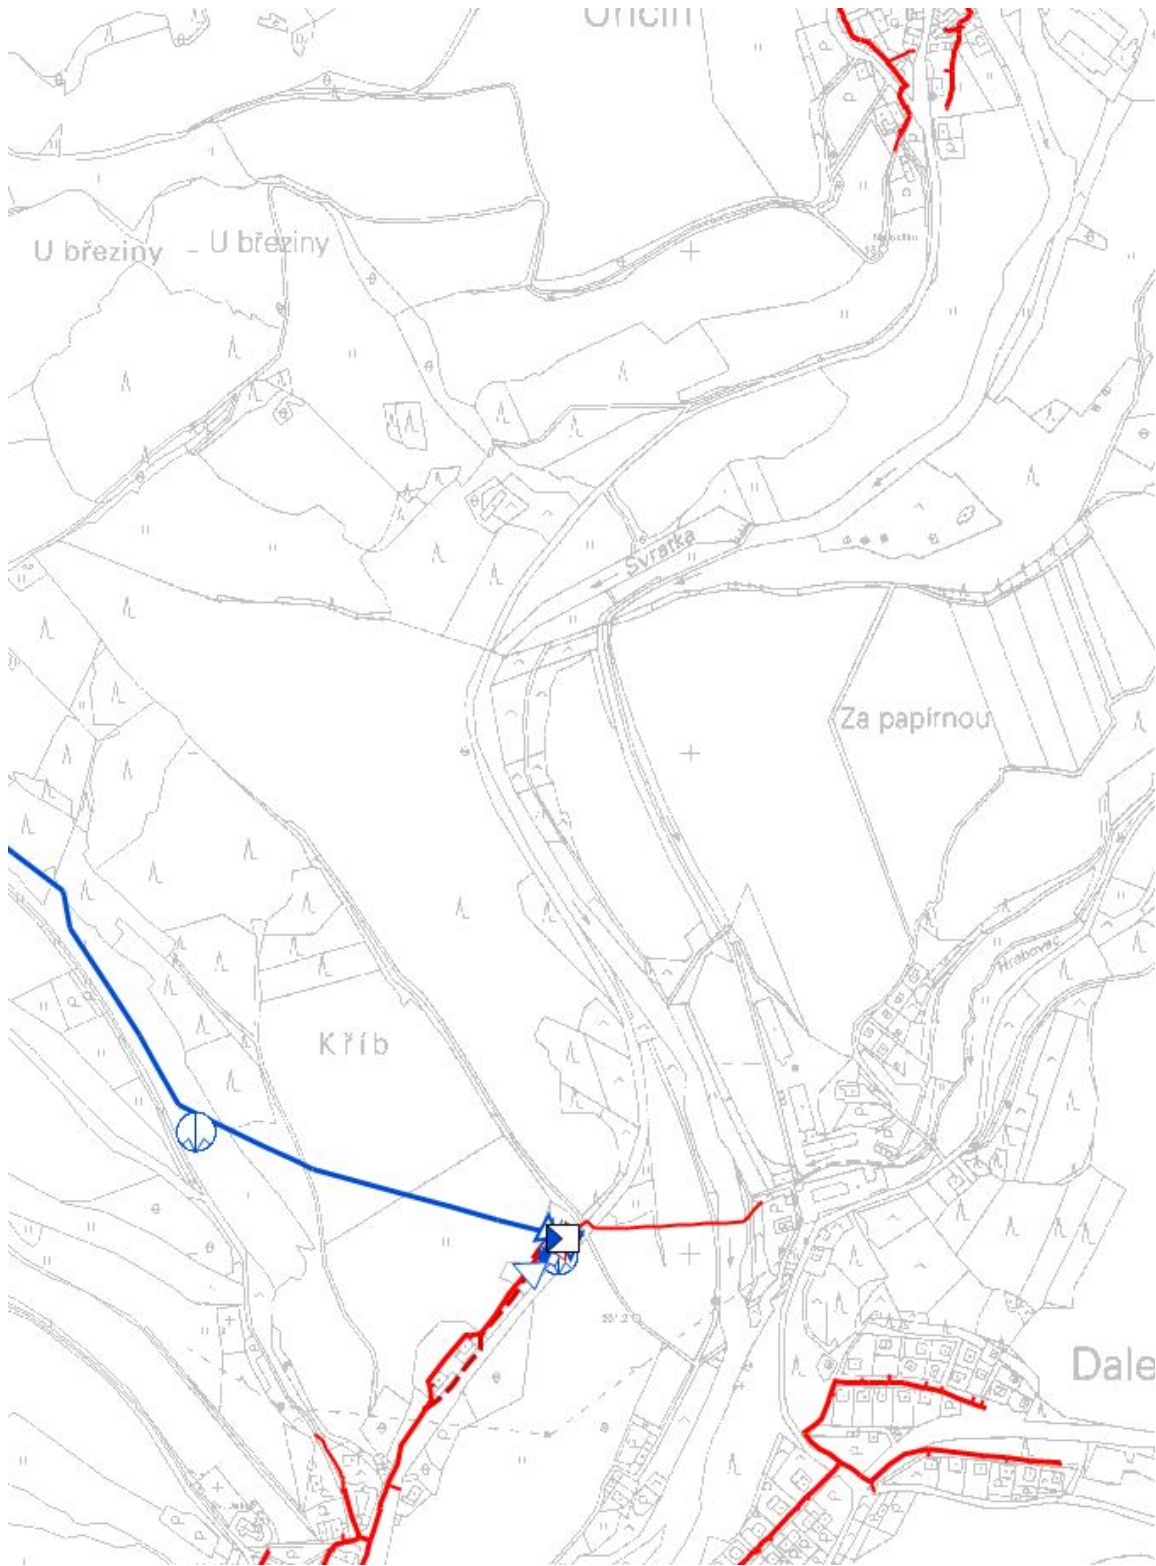


Legenda:

	linie				
	NTL/ STL/ VTL/		ochranné zařízení		kabel
	VVTL				protikorozní ochrany
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001821957 ze dne 08.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Dalečín, Uncín.

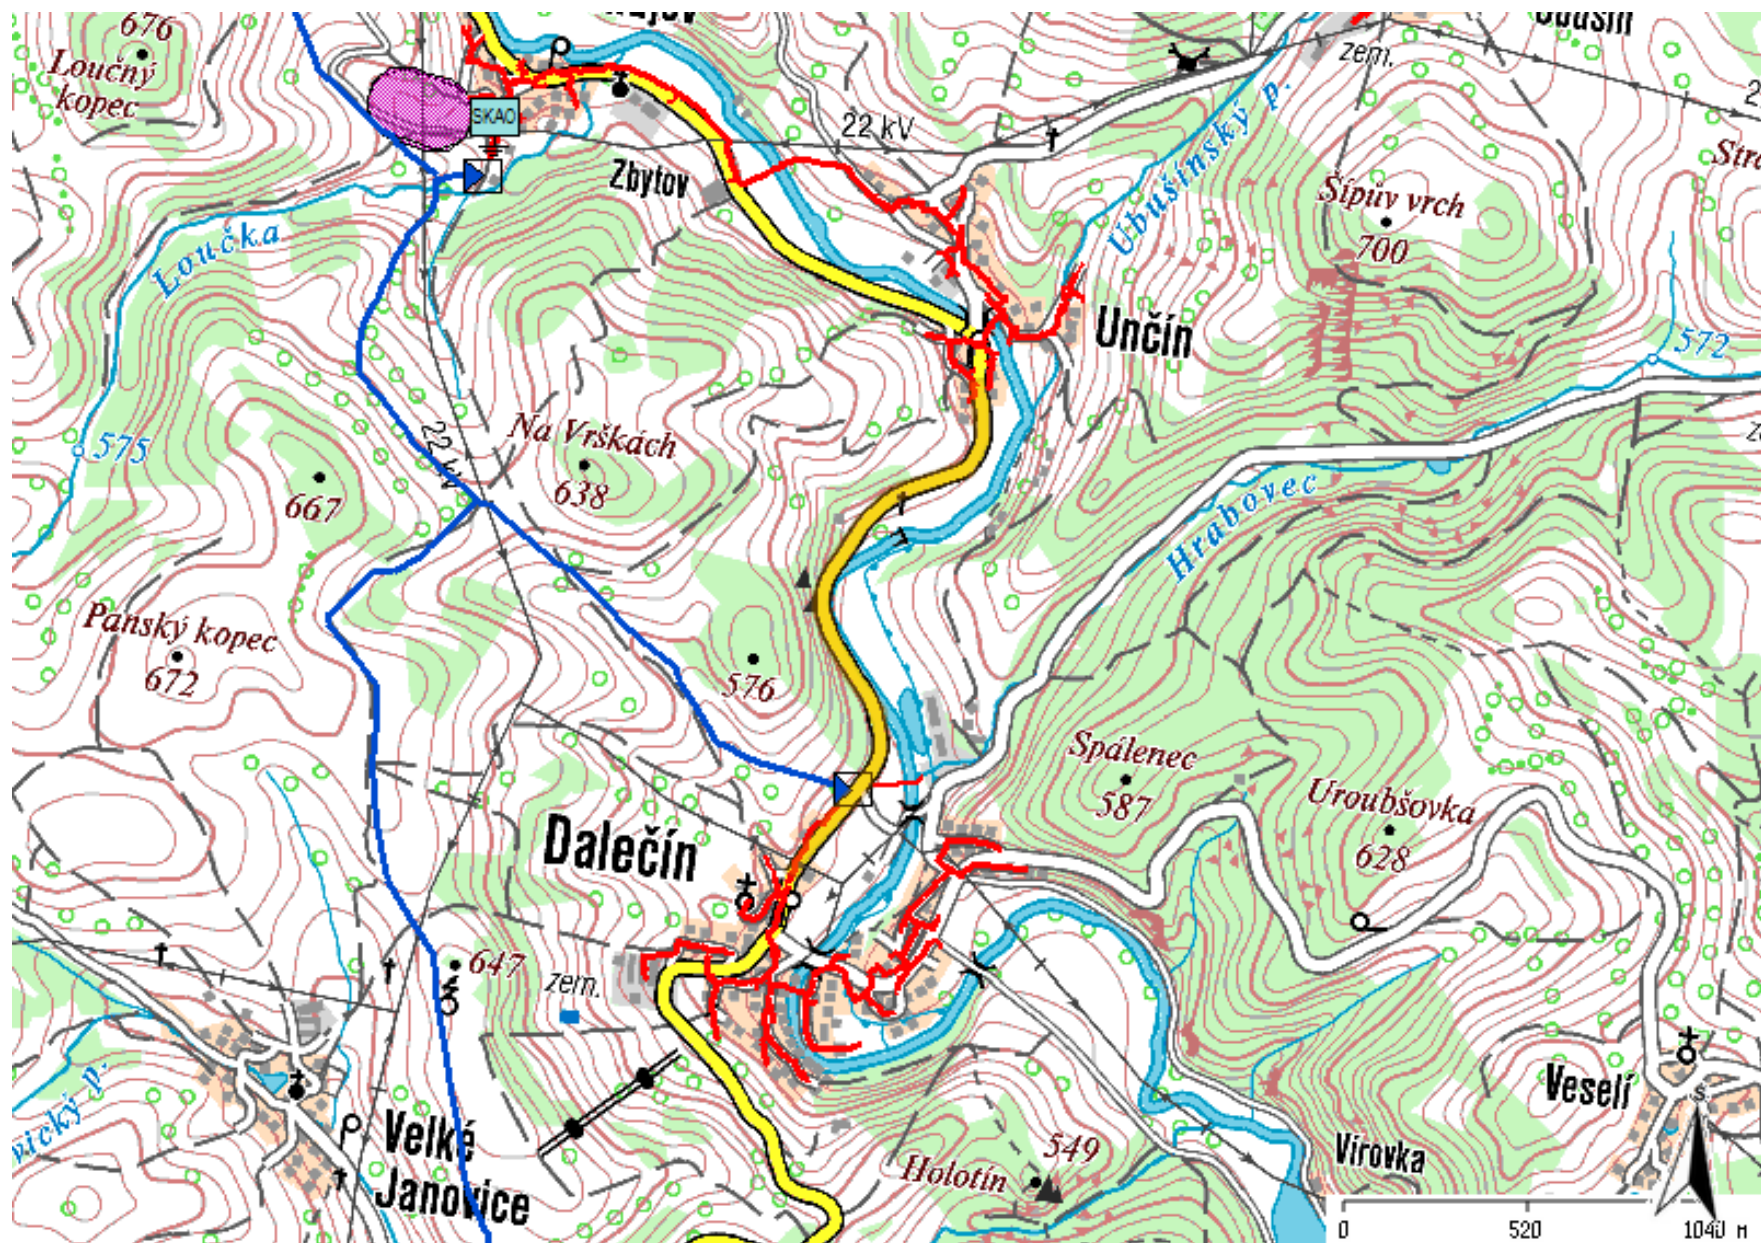

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VTL
nefunkční	
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Dalečín, Unčín.

