



NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ VEDENÍ DO 1kV V PODZEMNÍ TRASE (mm)

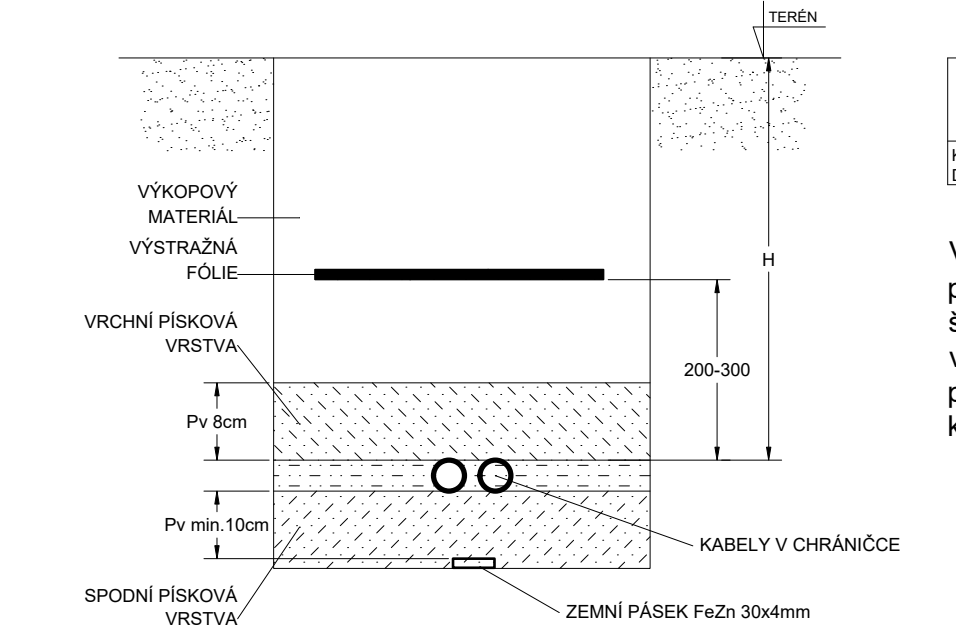


DRUH SÍTĚ	HLOUBKA H		
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
KABELY NN DO 1000V	350	1000	700

Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí nebo šachet (pokud je rozměr šachet větší, než rozměr příslušného potrubí) nebo ochranné konstrukce a povrchem terénu.

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI VE VODOROVNÉM SMĚRU PŘI SOUBĚHU (mm)

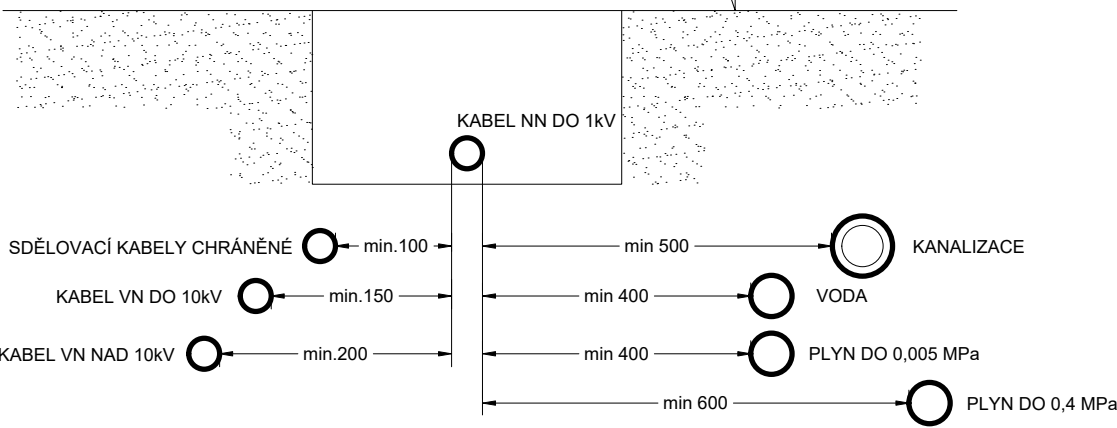

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI VE SVISLÉM SMĚRU PŘI KŘÍŽENÍ (mm)

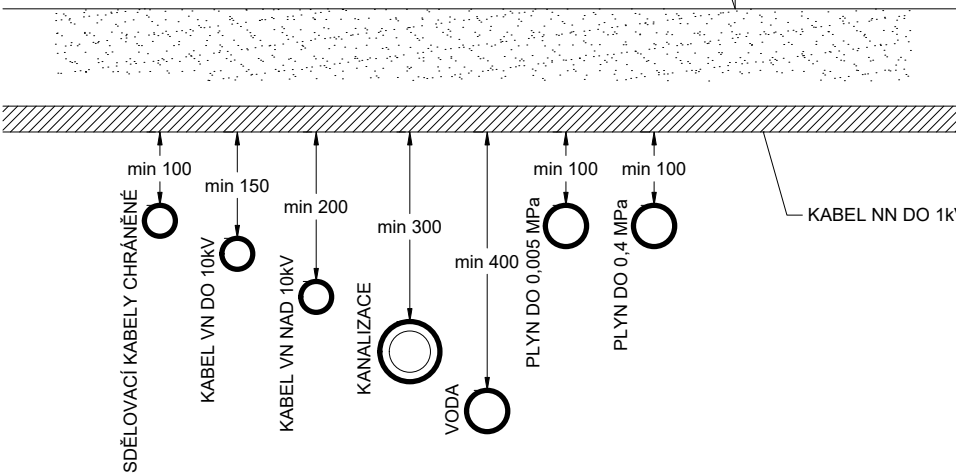

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005

DATUM: 08/2024	VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPŮ			LIST Č.:	PARÉ:
	ZAK.ČÍSLO: 18271	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO NÁDVOŘÍ ZÁMKU BUDKOV	/	Č.VÝKRESU D.1.2 - 02
	STUPEŇ PD: DPS	ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK	400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		