

STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI ZEMIN

dle ČSN EN 13286-2, Příloha NB

Název akce: Rudíkov
Číslo akce : 090037E
Datum : 7/2010
Poznámka :

Vzorek : 16004
Sonda : J-1
Hloubka : 1,0-1,5 m


Druh zkoušky : PROCTOROVA STANDARDNÍ ZKOUŠKA
Metoda zkoušky : A
Označení zkoušky : PS-A

OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ ZEMINY:	r_{dmax}	=	1959 kgm ⁻³
OPTIMÁLNÍ VLHKOST:	w_{opt}	=	10,2 %

Zdánlivá hustota pevných částic: 2659 kgm⁻³

Pórovitost při w_{opt} : 0,26

Stupeň nasycení při w_{opt} : 0,76

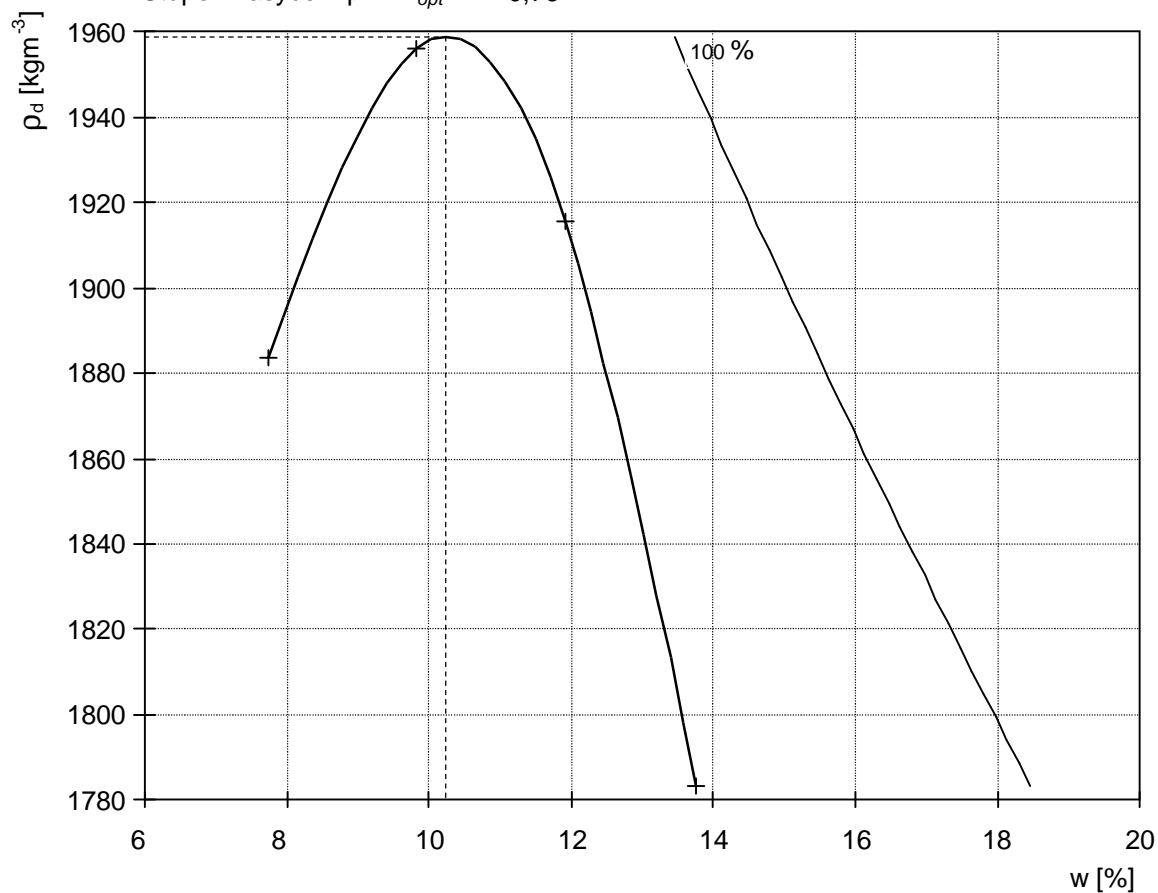

Zpracoval: Josef Večeřa