ŘEZ NÁBŘEŽNÍ ZDÍ

VLEVO
M 1:50

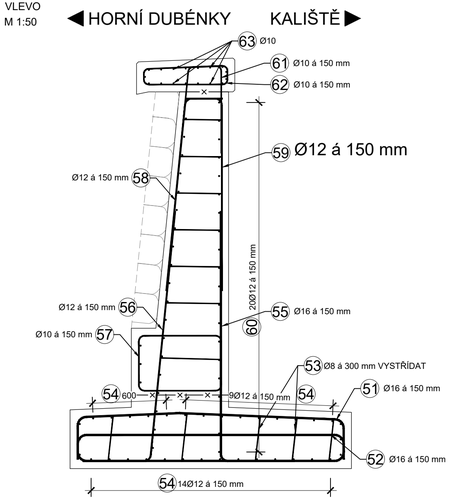

PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50

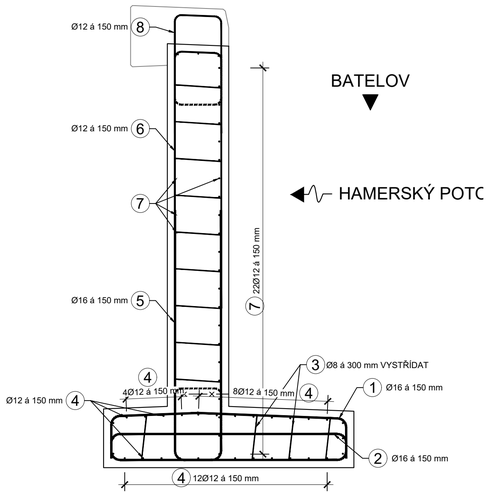

POHLED NA NÁBŘEŽNÍ ZEĎ VLEVO

M 1:50

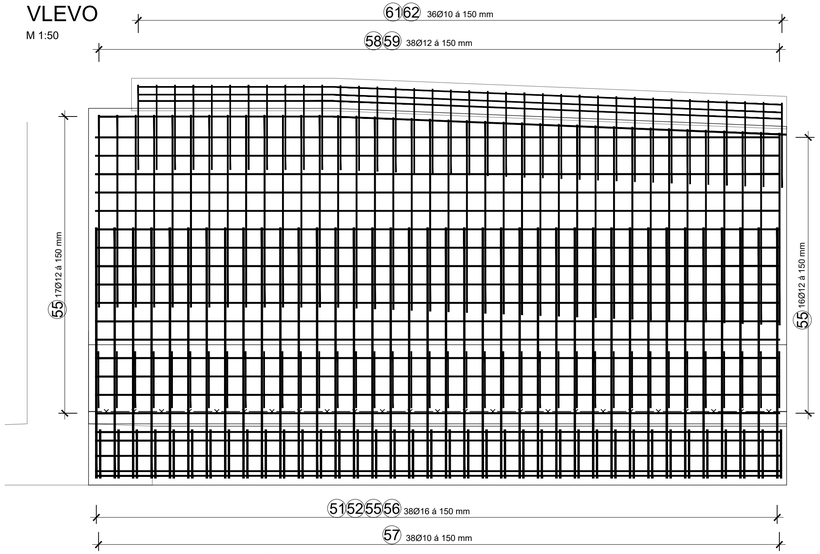

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr PODLE ČSN EN 1992-1-1



TŘMÍNKY, HÁKY

D ≦ 16 mm	dr = 4 D
D > 16 mm	dr = 7 D

KRYTÍ:

dle TKP 18, tab. 18-2

MINIMÁLNÍ KRYTÍ c_{min}= 45/50* mm

MINIMÁLNÍ KRYTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO PRO VEŠKEROU VÝZTUŽ

NOMINÁLNÍ KRYTÍ c_{nom} = 55/60* mm

TLOUŠŤKA DISTANČNÍ PODLOŽKY

HODNOTY OZNAČENÉ * PLATÍ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

POHLED NA ČELNÍ ZEĎ

M 1:50

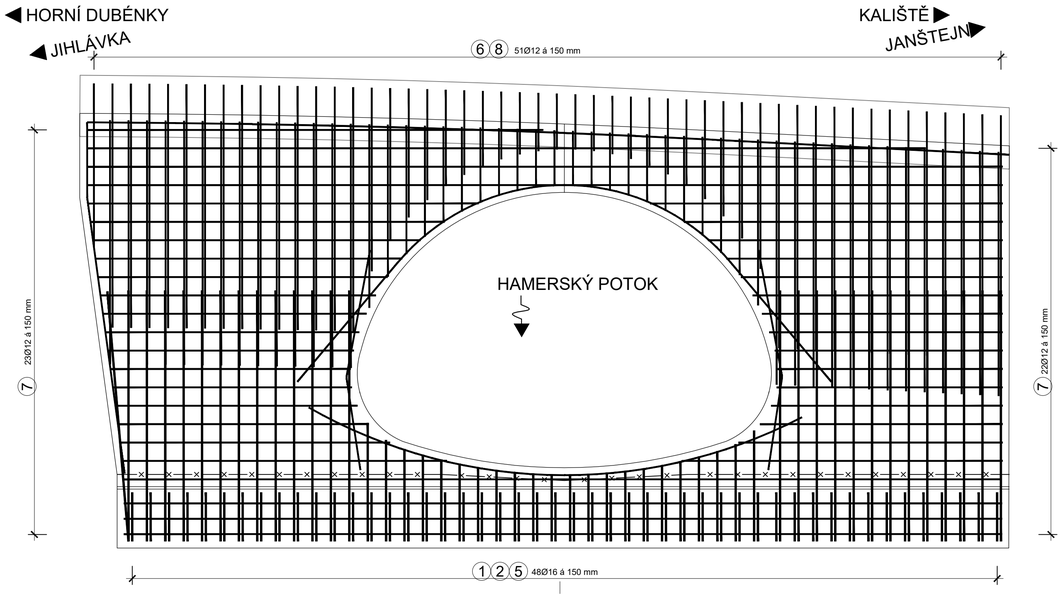

POZNÁMKA:

- VEŠKERÁ VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁROU BUDE OPATŘENA PROTIKORZNÍM NÁTĚREM DO VZDÁLENOSTI 50 mm OD HRANY PRACOVNÍ SPÁRY
- MONTÁŽ BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE BUDE PROVEDENA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEBYLA POŠKOZENA PKO OCELOVÉ TROUBY
- JEDNOTLIVÉ PRUTY VÝZTUŽE JE NUTNÉ POLOHOVĚ KOORDINOVAT S OCELOVÝMI TRNY PRO SPŘAŽENÍ OCELOVÉ TROUBY S ČELNÍ ZDÍ
- VÝZTUŽ V MÍSTĚ VLYSU LETOPOČTU BUDE OPATŘENA PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM DO VZDÁLENOSTI 50 mm OD HRANY TABULKY LETOPOČTU
- SPONY BUDOU VYROBENY S JEDNÍM KONCEM OTEVŘENÝM
- TŘMÍNKY BUDOU VYROBENY JAKO UZAVŘENÉ
- V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY BUDE ZPRACOVÁN PODROBNÝ VÝKRES VÝZTUŽE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
- UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCÍ PRUTU
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY PRUTŮ
- POLOMĚRY OHÝBÁNÍ DLE ČSN EN 1992-1-1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

BETONY:

PODKLADNÍ BETON: C12/15 - X0

ČELNÍ A NÁBŘEŽNÍ ZDI: C30/37 - XC3, XF2, XD1

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206+A1 A ČSN 73 2404 - Z1

POVRCHY BETONŮ JSOU ZAŘAZENY DO NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍ DLE TKP kap. 18, čl. 8.8.1, resp. TP ČBS 03 (2018): VIDITELNÁ ČÁST C2d
ZASYPANÁ ČÁST Aa

OCEL:

NOSNÁ KONSTRUKCE S235

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B (10 505)

STAVBA:

II/134 Horní Dubenky - most ev. č. 134-010

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

dipont
DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:	Datum:
D20022	03/2023

ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. MARTIN PLŠEK	ING. NORBERT PELC	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:25
			Formát:	8xA4

OBJEKT: SO 201 Most ev. č. 134-010 — Část: D.1.2 — Paré:

PŘÍLOHA: SCHÉMA VÝZTUŽE — Příloha: 10