


SCHÉMA / KEY PLAN
SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV



GENERALNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz



Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace
Slovanského bratrství 710
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED BY

Blažek profi group, s. r. o
PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍBICE 392
691 24 BRNO-VENKOV
TEL. : +420 733 534 194
EMAIL: jablaza@seznam.cz

Kamil Daniel
ODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE
Ing. Tomáš Blažek

Ing. Ondřej Balážik
SCHVÁLIL / APPROVED BY
Ing. Ondřej Balážik

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
na pozemku p. č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4, k.ú. Pelhřimov

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

-

11/2024

11 x A4

NÁZEV OBJEKTU SOI/O / DESIGN PART

SO21

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.2 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

SCHÉMA ROZVADĚČE RH

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110789 _ DPS _ D.1.2.5 _ 2 _ SO21 _ 7000 _ _ 009 _ 00


KOPIE /
COPY


ČÍSLO PROJEKTU STUPEŇ PD OBCHODNÍ SOUBOR ČÁST SO / IO PROFESNÍ DÍL DILATACE ČÍSLO DOKUMENTU REVIZE
PROJECT NO. STAGE PACKAGE CODE PART SECTION DILATATION DOCUMENT NO. REV.


ROZVADĚČ RH

TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE	
TYP ROZVADĚČE:	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU
ROZMĚR:	1885 x 600 x 250 mm (V x Š x H)
KRYTÍ:	IP 40
ROZVODNÁ SÍŤ:	TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD:	125A
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	VRCHEM
ZKRAT. ODOLNOST	10kA


			Datum	13.03.2025	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov	D.1.2.5 - TPS silnoproud	Rozvaděč RH		
			Zprac..	Kamil Daniel					
			Zkontr.	Ing. Tomáš Blažek					
Změna	Datum	Název	Pův.		Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství			List	2

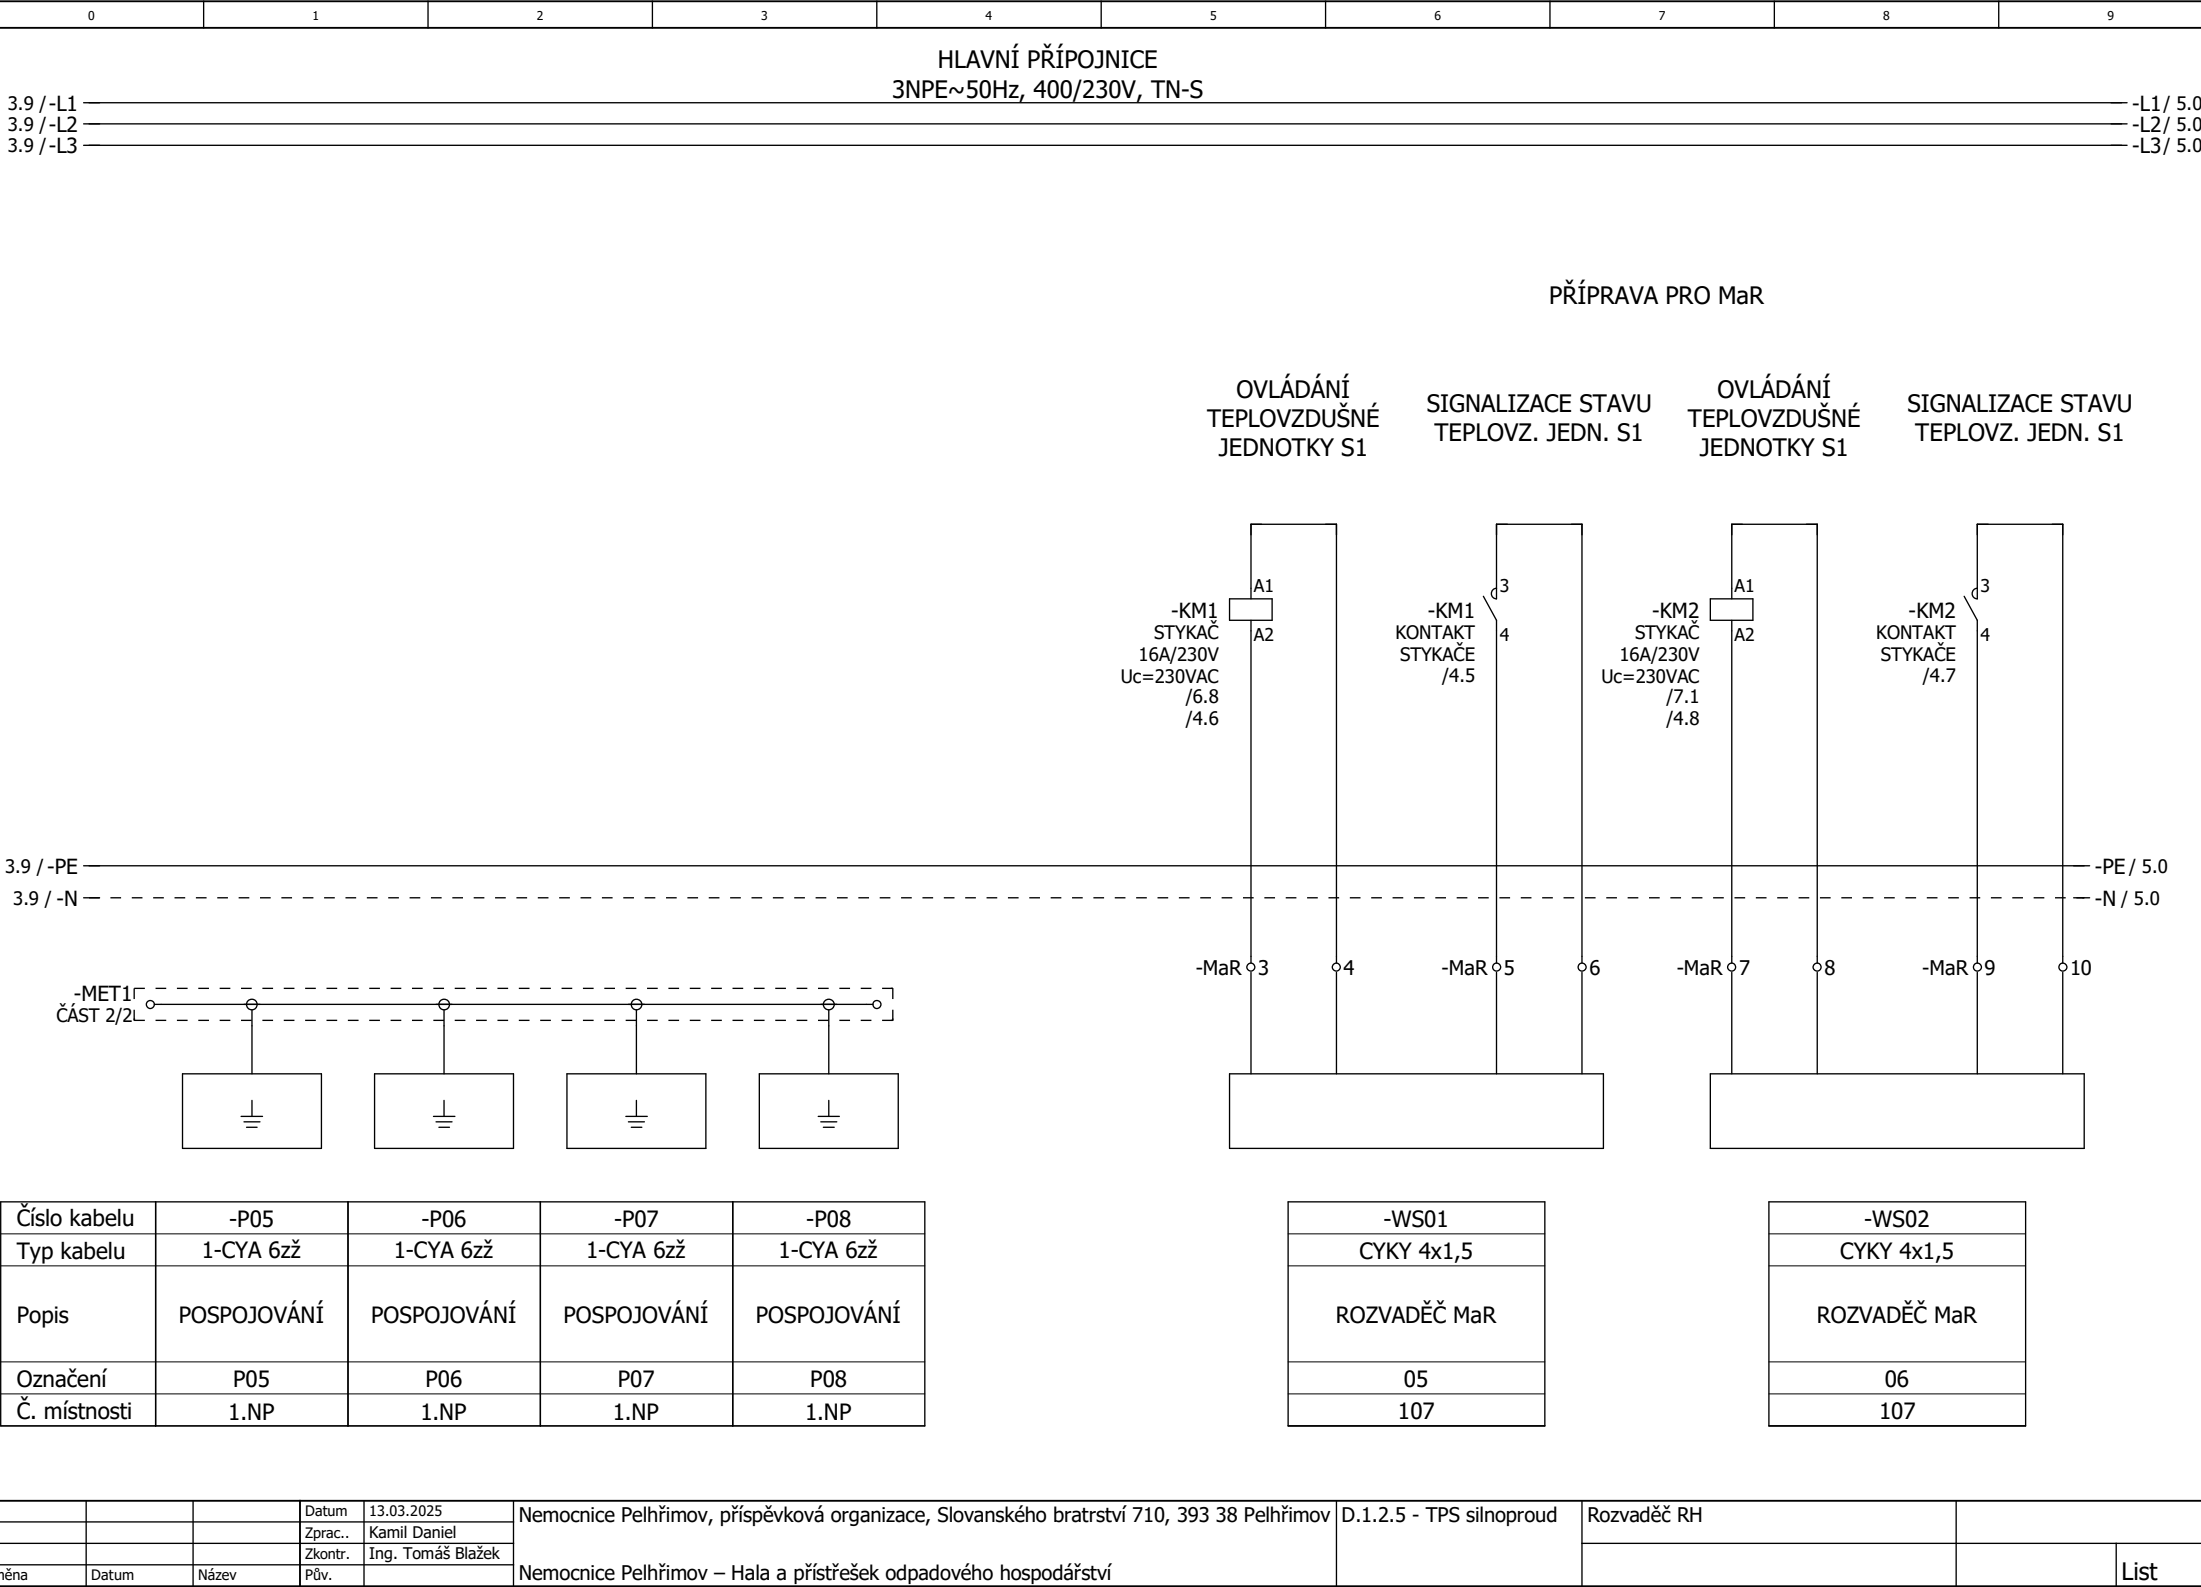

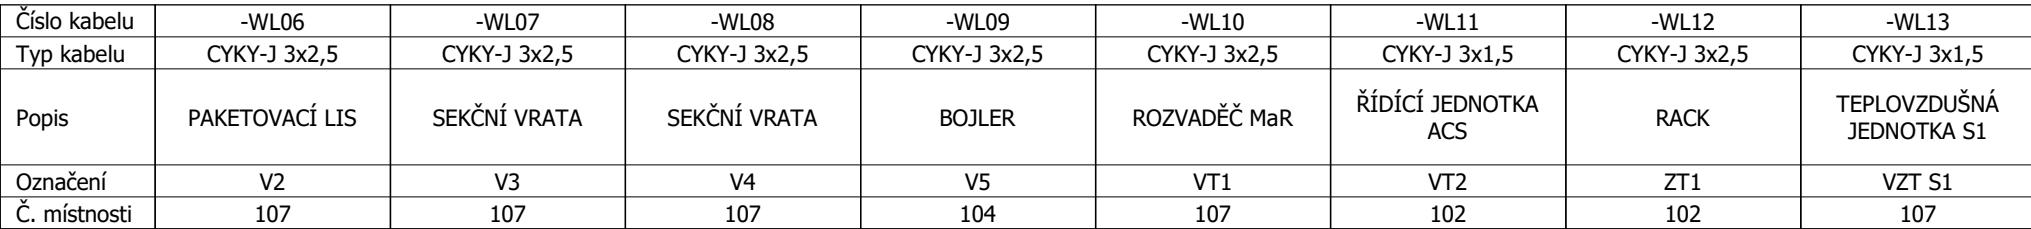

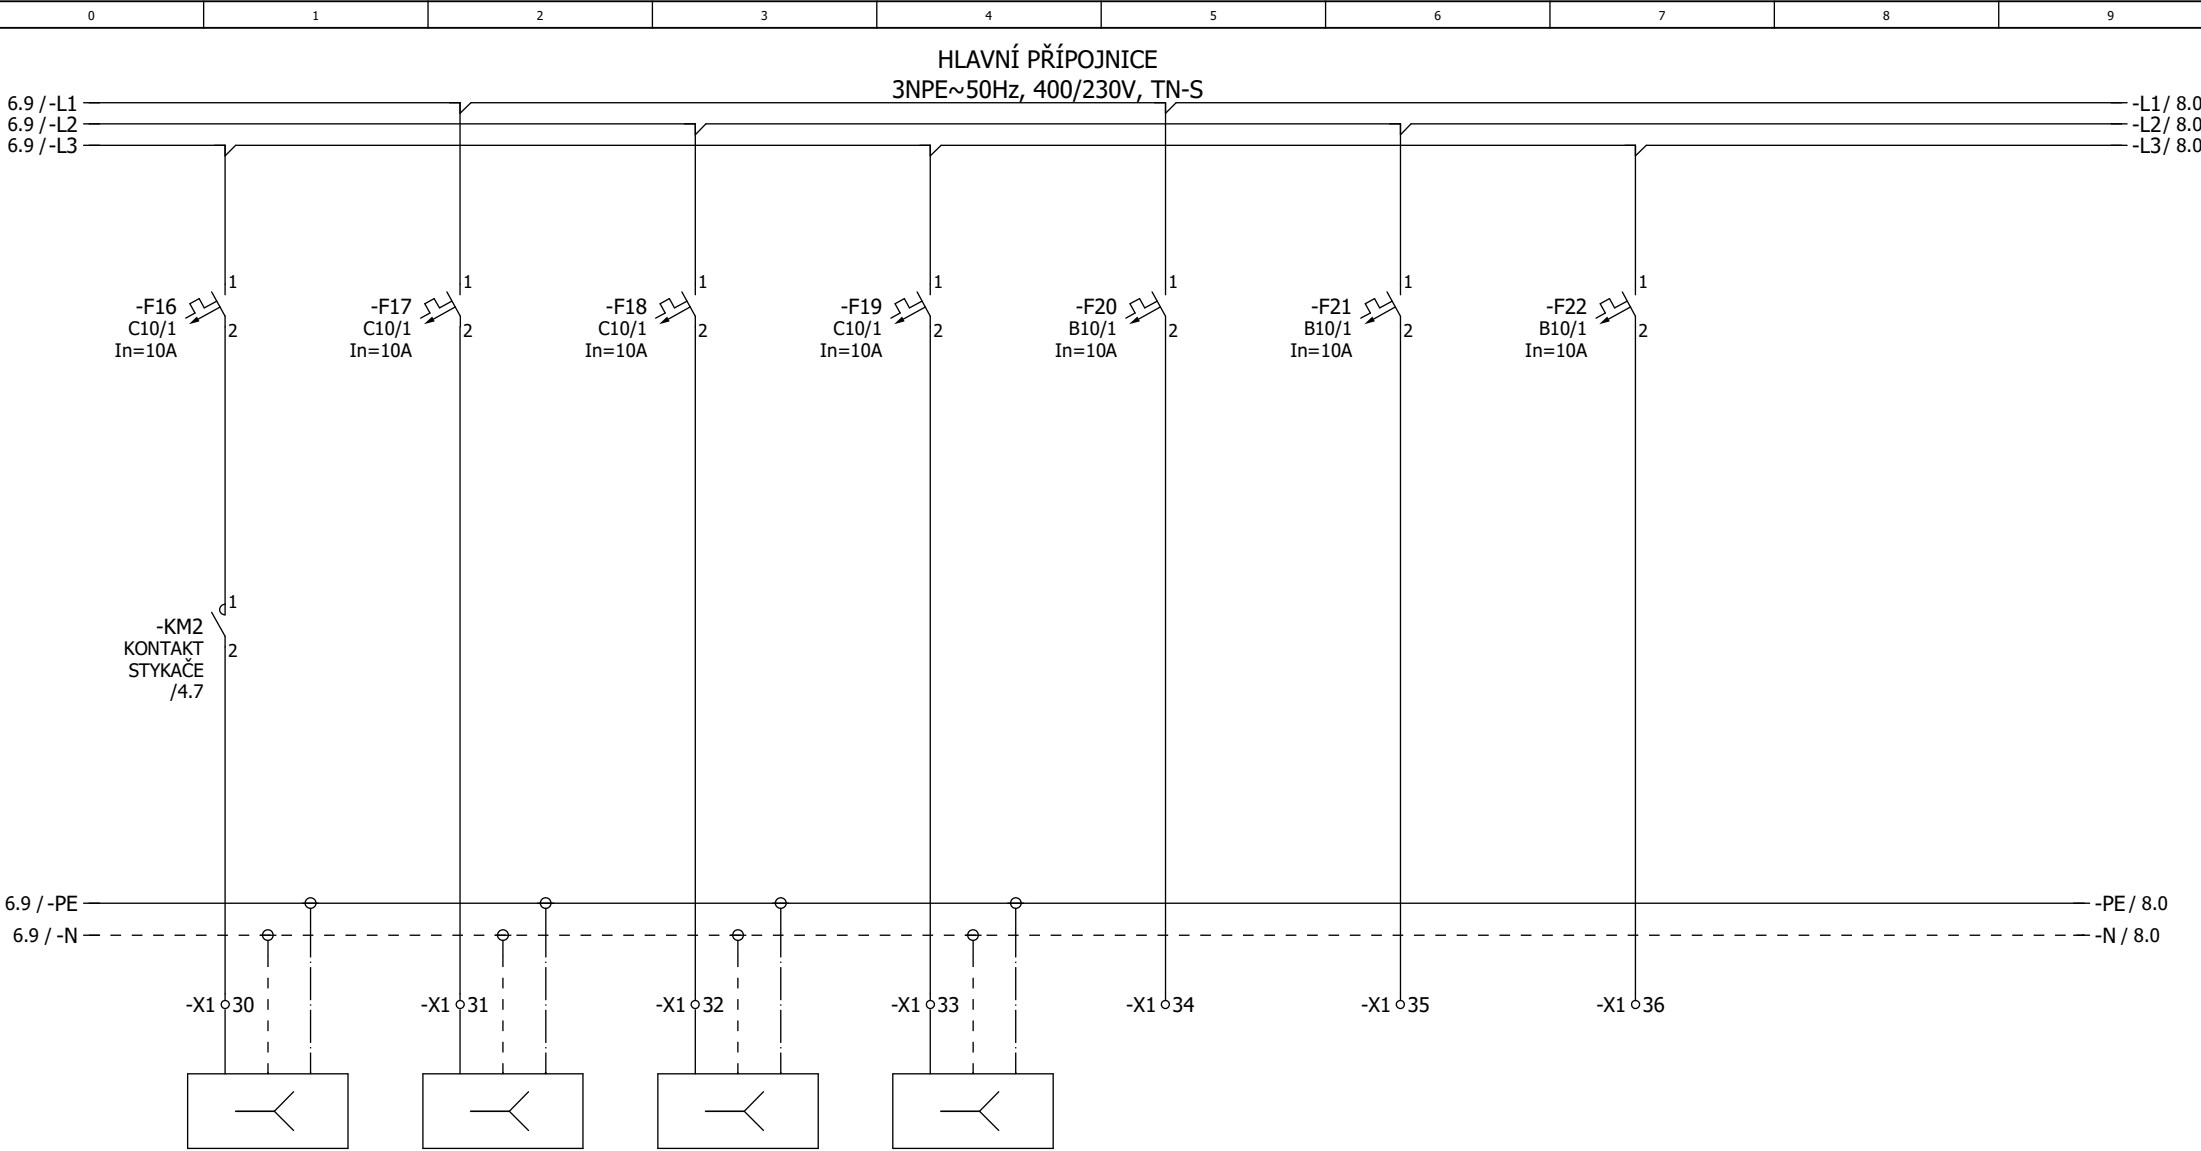

HLAVNÍ PŘÍPOJNICE
3NPE~50Hz, 400/230V, TN-S

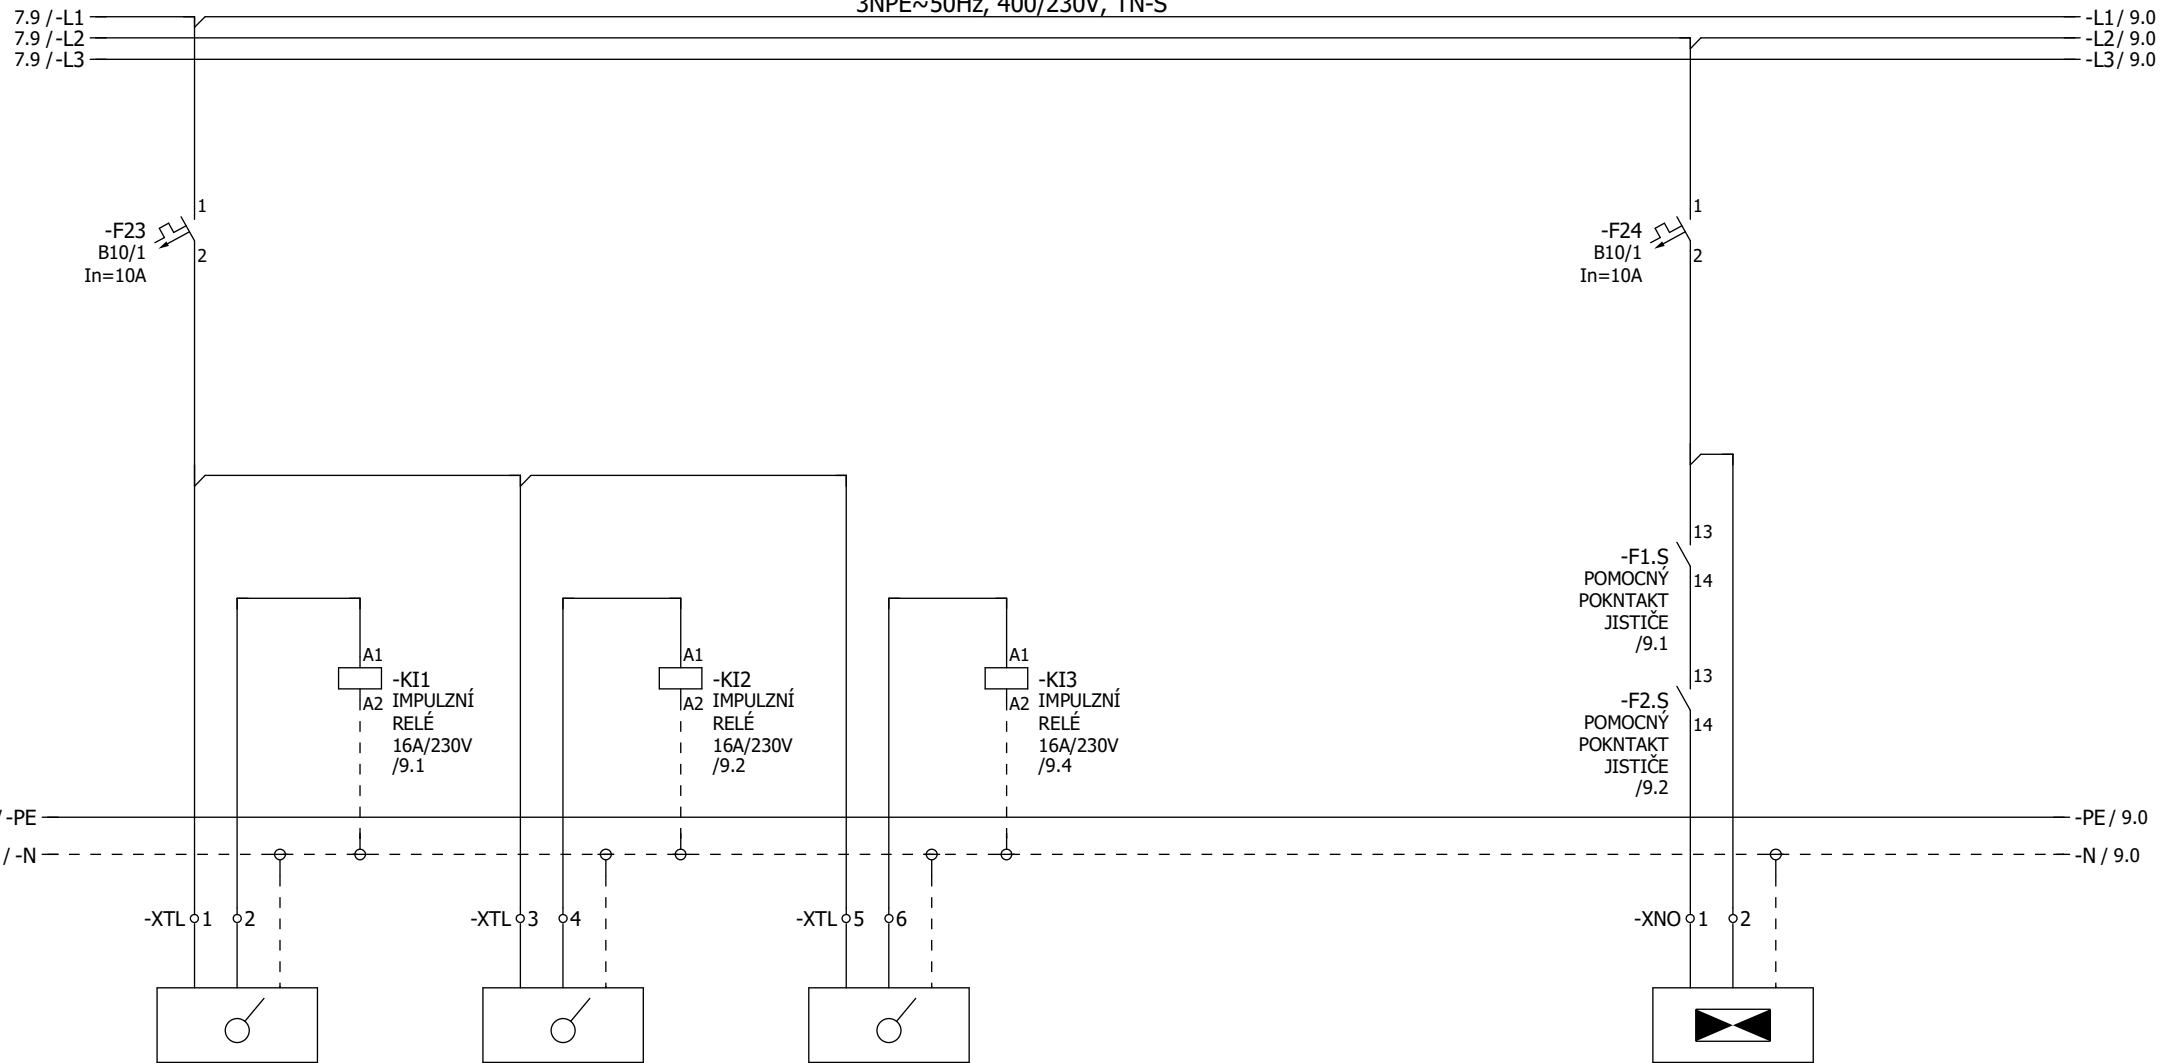

Číslo kabelu	-WL17
Typ kabelu	CYKY-O 3x1,5
Popis	TLAČÍTKA HALA
Označení	S1 (A)
Č. místnosti	107

-WL18
CYKY-O 3x1,5
TLAČÍTKA HALA
S2 (B)
107

-WL19
CYKY-O 3x1,5
TLAČÍTKA PŘÍSTŘEŠEK
S4 (H)
108

-WL20
CYKY-O 3x1,5
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
NO
107

			Datum	13.03.2025	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov	D.1.2.5 - TPS silnoproud	Rozvaděč RH		
			Zprac..	Kamil Daniel					
			Zkontr.	Ing. Tomáš Blažek					
Změna	Datum	Název	Pův.		Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství				List 8

