POHLED P1

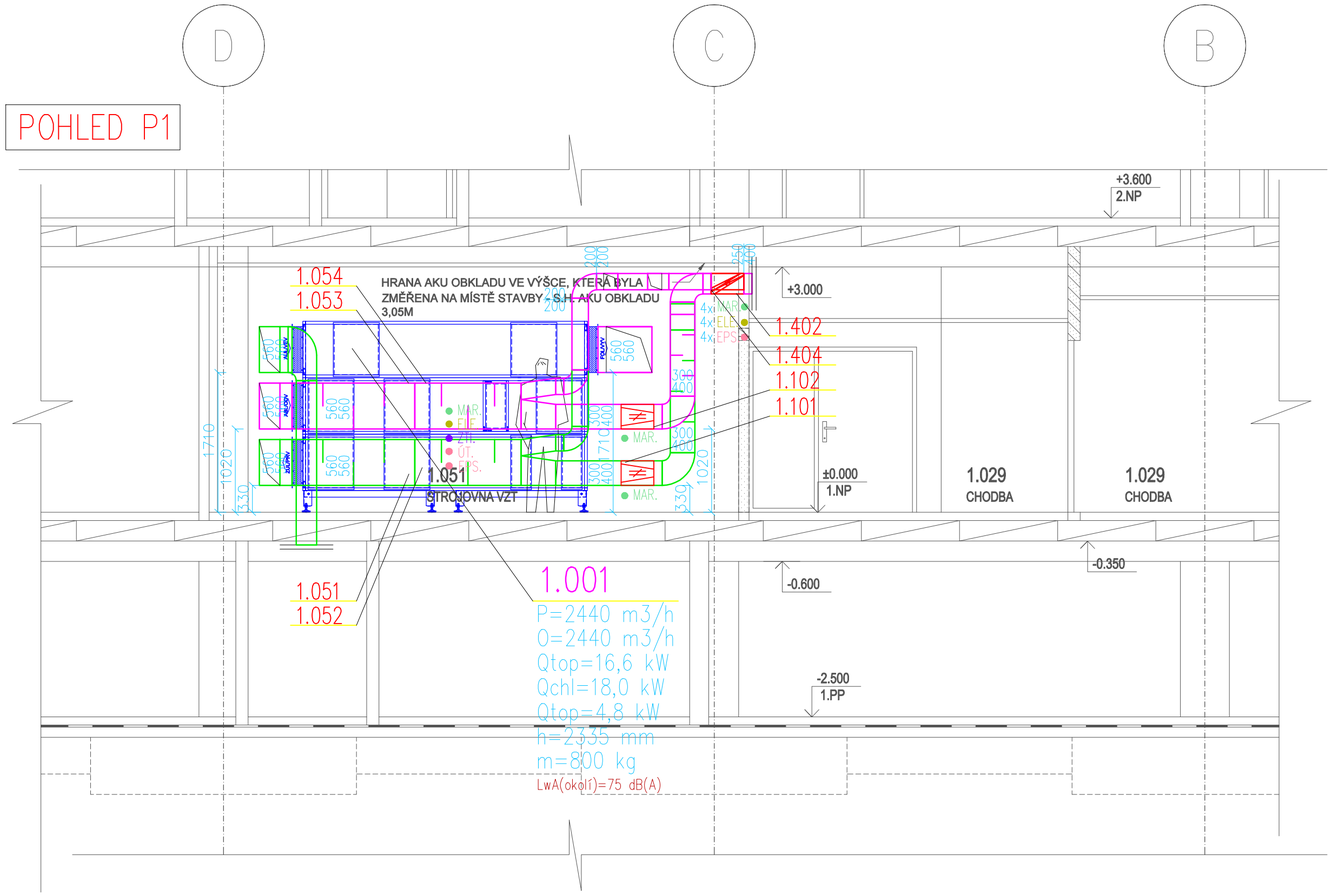

LEGENDA VZT+CH

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- FLEXIBILNÍ, OHEBNÁ HADICE
- OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU
- CU POTRUBÍ
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA
- REGULÁTOR PROMĚN. PRŮTOKU
- REGULAČNÍ KLAPKA
- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
- ODVODNÍ VÝUSTKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- 550 PŘÍVOD / 600 ODVOD — MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI
- 31.001 P=2560m3/h O=2560m3/h — POZICE JEDNOTKY
- 31.201 — POZICE ELEMENTŮ
- 440m3/h — MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- ø160 — KÓTY POTRUBÍ
- MAR. — POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- ELE. — POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- ZTI. — POŽADAVEK NA PROFESI ZTI

POZNÁMKY:

Náhrada odvedeného vzduchu bude zajištěna dveřními mřížkami, kterými budou osazeny dveře hygienických zázemí (WC, sprchy, úklid, šatny a sklady), alternativa podřezáním dveří u náhrady do 100m3/h.
Dveřní mřížky jsou dodávkou stavby.
Izolace jsou popsány v technické zprávě (kapitola, dle obsahu TZ).
Stavba zajistí přístup ke všem zařízením VZT a CH, regulátorům průtoku a regulačním klapkám, které jsou umístěny nad podhledem, pomocí revizních otvorů, případně přes volnou kazetu podhledu.
Křížení VZT potrubí mimo příruby, možnost lokálního snížení tepelné izolace.
Polohové a výškové umístění zařízení, distribučních prvků, potrubních tras bude před započetím montážních prací odsouhlaseno autorským dozorem.

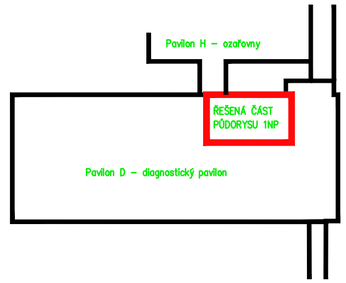

±0,000 = 531,180m BPV

penta projekt

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

INVESTOR

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
IČ: 000 90 638

D1.01 Pavilon D
D1.01.4c Vzduchotechnika a chlazení

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

FourClima s.r.o.
Trnkova 3070/150a
628 00 Brno - Líšeň
IČ: 29251371
+420 601 326 263
info@fourclima.cz

FourClima

VEDOUCÍ PROJEKTANT
Ing. Jakub Šverák

VYPRACOVAL
Ing. Daniel Zach

KONTROLOVAL
Ing. Milan Štantejský

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	NÁZEV VÝKRESU
D1.01.4c-13	**R00**	**Pohled**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
2025-05	**DPS**	1 : 50	6x A4	7 / 2025

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)