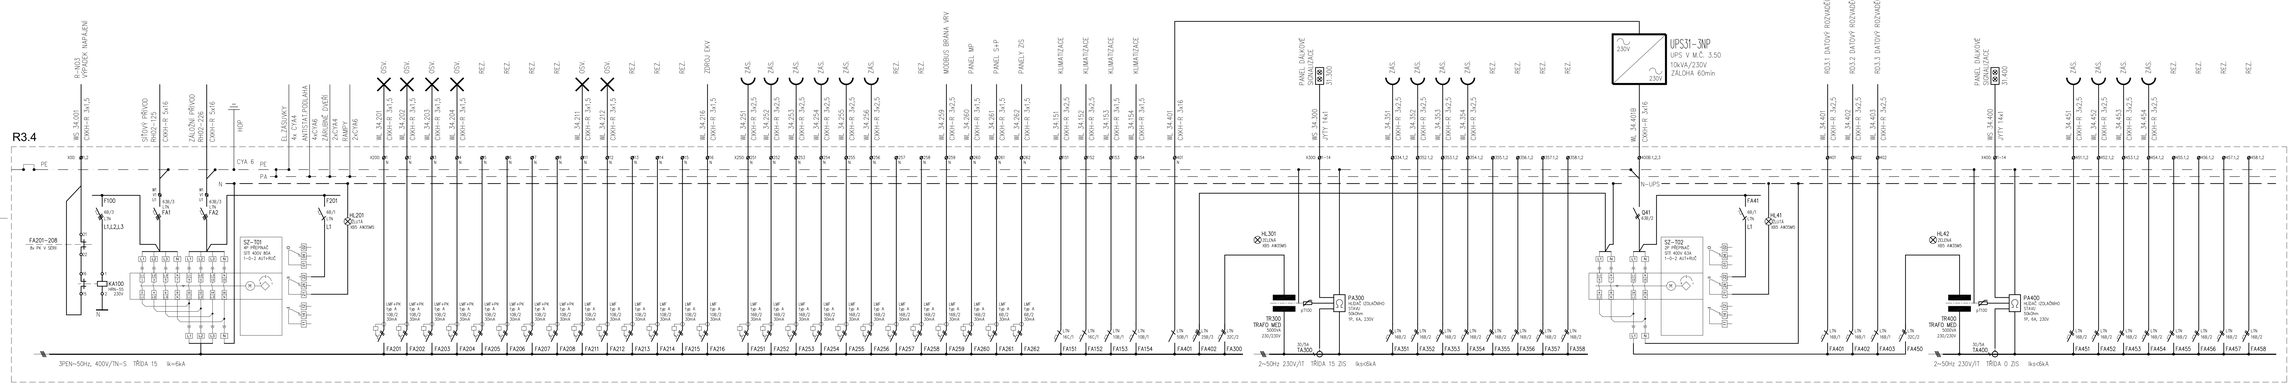

POZNÁMKY

MOHOU SMĚNIČE KOUKAT(?)

- POUŽÍVAJÍ POUZE OCELOVÝCH TRYSEK A MATIC S PEVNOSTÍ 8-8, POUŽÍVAJÍ ZJARU A CHRÁNIČOVÝCH, KTERÉ MOHOU BÝT PŘI OBOU CHRÁNIČOV OPATŘENÍ KONTAKTNÍM PODLOŽÍMAM
- VŠECHNY PŘESUNNÉ ELEKTRICKÝ VEDENÍ ČÁSTI POUŽÍVÁTE MOHOU BÝT MOHOU SEBOU VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ V PŘÍPADĚ V HLAVNÍMU ZDROJI, KVŮLI KOUKAT(?).
- PRO DOTAŽENÍ SPRÁVNÉHO ELEKTRICKÉHO SPOJENÍ POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ SPOJOVACÍ ZOUFKOVÝ SOUČÁSTÍ SPOJENÍ SPOJENÉ S DO1 POUŽÍVÁTE
- VŠECHNA SPOJENÍ PROVEDETE NA MÍSTECH UVEDENÝCH VÝROBCEM

MOHOU PROVEDENÉ ZKOUŠKY

- POUŽÍVAJÍ POUZE OCELOVÝCH TRYSEK A MATIC S PEVNOSTÍ 8-8, POUŽÍVAJÍ ZJARU A CHRÁNIČOVÝCH, KTERÉ MOHOU BÝT PŘI OBOU CHRÁNIČOV OPATŘENÍ KONTAKTNÍM PODLOŽÍMAM
- PŘI MONTÁŽI A ZKOUŠENÍ DODRŽUJTE UTAHOVACÍ MOMENTY PŘIMO MOHOU KONTAKTNÍM KLÍČE, CHRÁNIČOVÝCH, KTERÉ MOHOU BÝT PŘI OBOU ZAMĚŘENÍM KLÍČE, CHRÁNIČOVÝCH, KTERÉ MOHOU BÝT PŘI OBOU ZAMĚŘENÍM KLÍČE ZDOLÁNÍM PROTI TŘÍSKU.

DOPORUČENÉ MOMENTY PRO TŘÍDU 8 MATICE TŘÍDY 8-8

- M5 5Nm
- M8 20Nm
- M10 50Nm

NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ ROZVAŽEČŮ

- PRO SMONTOVÁNÍ SEŘÍZNÍC KLÍČ 10mm PRO ŠROUBY M10
- PRO SMONTOVÁNÍ SEŘÍN KLÍČ 10mm PRO ŠROUBY M8
- PRO MONTÁŽ ZÁMKŮ A HOMBOU 4XHTÚ KLÍČ 10mm PRO ŠROUBY M6
- PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SE KLÍČ 19mm PRO ŠROUBY M12
- MOMENTOVÝ KLÍČ NA DOTAŽEN PŘÍPOJNIC, KABELOVÝCH OK A DÍLŮ SPOJŮ V PROVEDENÉ ZKOUŠ.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ROZVAŽEČŮ

Un=3x230/400V, TN-S
In = 4,5A
Ik = 10kA

- ROZVODNICE JE KOLEJNICOVÁNA SBĚRNICÍ
- PŘÍVODNÍM SPÍNAČ POLYESTER-CPOJENÍ DVOU LAK KALIBRO
- PŘÍVODNÍ JE PŘES MĚDĚNÉ PŘÍPOJNICE A VODIČ
- PŘÍVOD SPÍNAČ, VÝVODY VORCH
- KRYTÍ IP4X20
- NA VNITŘNÍ STRANU DVEŘÍ UMÍSTĚTE SCHÉMA ZAPOJENÍ ZŘÍZENÍ
- VŠECHNY NAVZÁJ SVORKY JSOU 4x1 - DVĚŘE, VÝVODY KAPITOLU NA VNITŘNÍ
- VŠECHNY JISTIČ V PŘÍVODU PROVEDEM

NORMY

- ROZVADĚČ MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN 61439-1 ed.2
- VNĚJŠÍ VLIVY PODLE ČSN 33 2000-5-51 ed.2
- FAC – ZEMNÍ KABEL
- N – NAŠTĚ MODRÁ
- PE – ZELENÁ ŽLUTÁ
- 230 AC – ČERNÁ

ROZVODNICE SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZDS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jak v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN		NAVRHL	SCHVÁLIL PROJEKTANT	SCHVÁLIL	

OBJEDNATEL: NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZPRACOVATEL: Ing. Pet Salvar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01468431 tel: 732 155 211 e-mail:salvar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVANO
STAVEBNÍ ÚŘAD: HAVLÍČKŮV BROD		NAVRHL: ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT: ING. PETR SALVAR	
KRAJ:	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL:	ING. MILAN VAŠEK	
AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE		FORMÁT:	12 x A4	ČÍSLO PARE
		KÓTOVÁNO:	mm	
OBJEKT: SO 02 (INTERNA)		STUPEŇ:	DSP + DPS	
ČÁST: 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2025 / 02	
		DATUM:	09 / 2025	

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE
ROZVADĚČ R3.4	-	1.4.3.2.05	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Ů JEHO ČÁSTÍ MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.