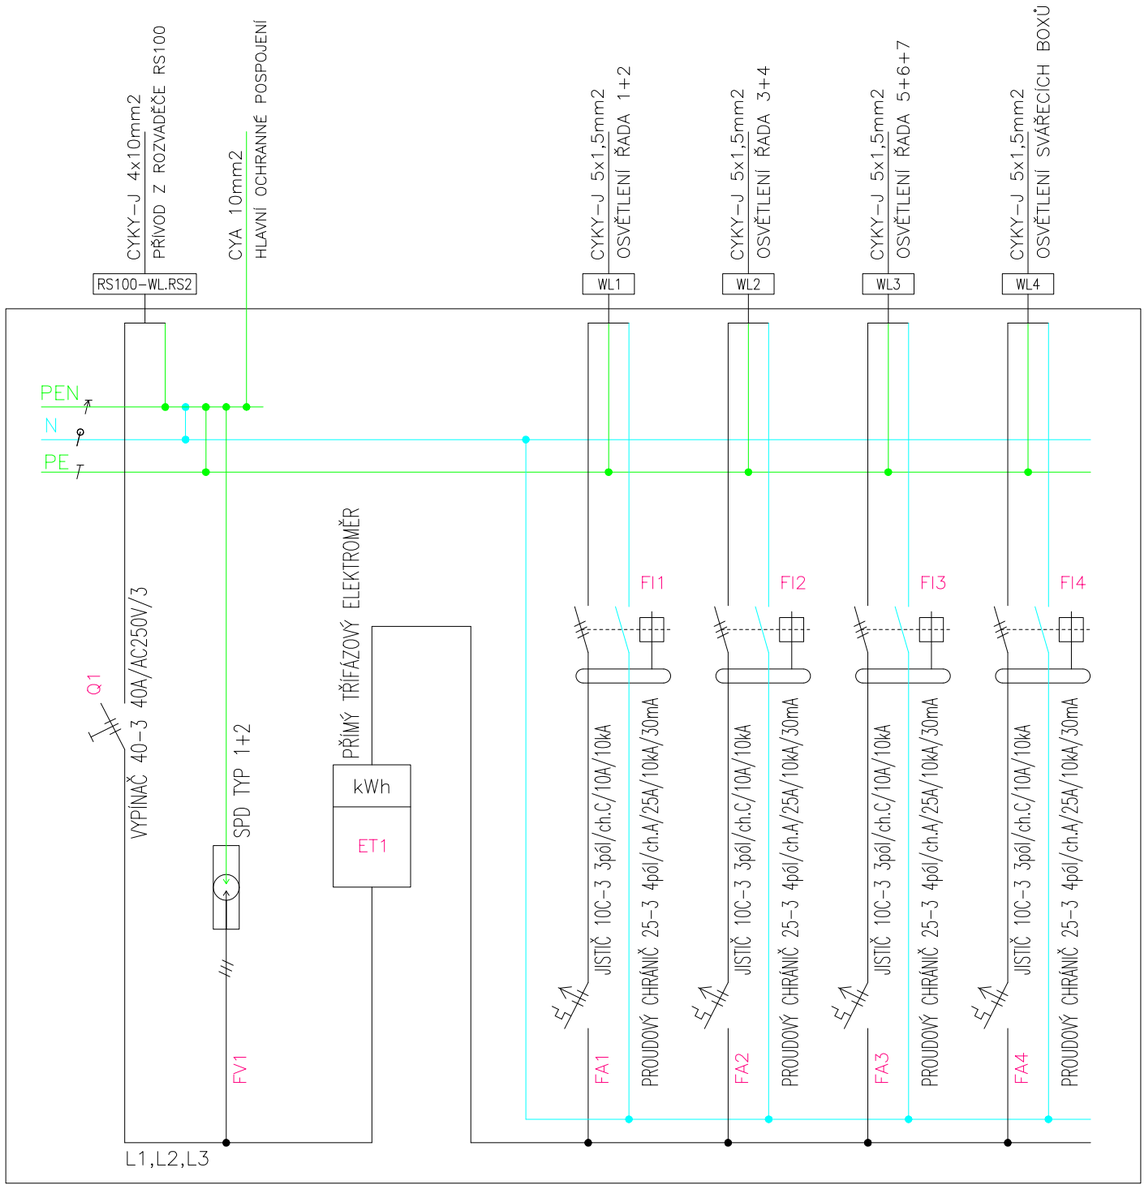

ROZVODNICE:	NÁSTĚNNÁ, MODULÁRNÍ, IP65, 36mod.
KRYTÍ:	IP65–20
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
NAPĚTÍ:	400V/230V, AC, 50Hz
JMENOVITÝ PROUD:	40A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ
TN–C–S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

AUTORIZACE:

KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT–0501352
HL. INŽ. PROJ.	

INVESTOR:
SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ: 48895598
STUDENTSKÁ 1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ELEKTROS MARTINICE SPOL. S R.O.
ELEKTROS, spol. s r.o.
Roztoky u Jilemnice 439
512 31 Roztoky u Jilemnice
IČ: 15043487
www.elektros.cz / elektros@elektros.cz

NÁZEV STAVBY:
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ
SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

FORMÁT	A3
DATUM	04.09.2024
ČÍSLO ZAKÁZKY	63/24
STUP.DOK.	DPS
KÓD PROJEKTU	12544

OBSAH DOKUMENTACE:
D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

MĚŘÍTKO:

PARE:

OBSAH VÝKRESU:
ROZVADĚČ RS2

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4–E5