


DETAIL PŘIPOJENÍ TEPOVZDUŠNÉ JEDNOTKY

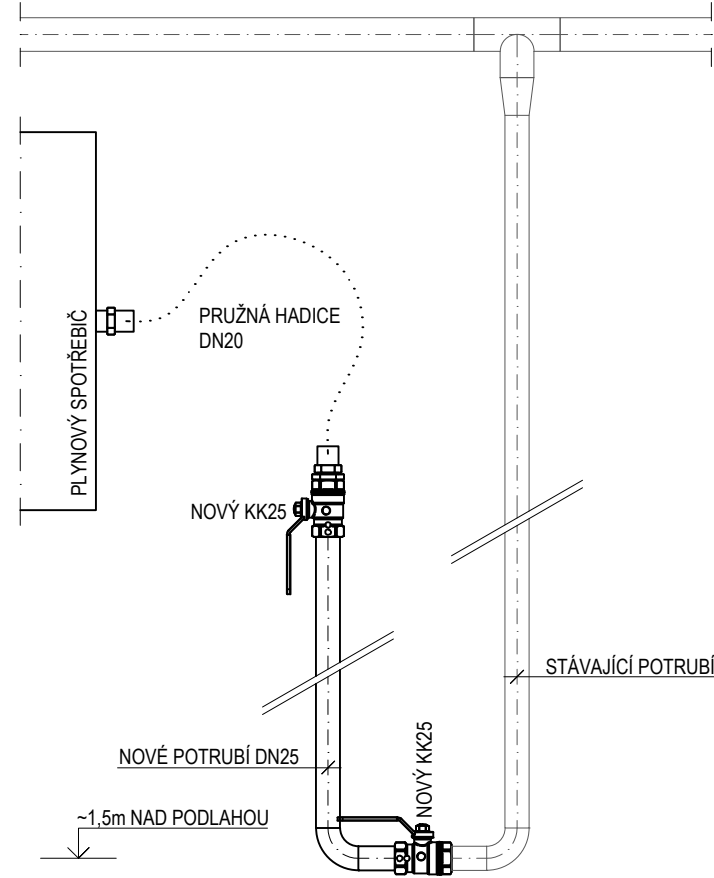

- LEGENDA**
- PLYNOVÉ TOPNÉ JEDNOTKY**
- PTJ** TEPOVZDUŠNÁ JEDNOTKA V NÁSTĚNNÉM PROVEDENÍ BEZ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU
- PRŮTOK VZDUCHU 2200m³/h
 - TOPNÝ VÝKON 15,8-25,6kW
 - SPOTŘEBA PLYNU 3,00m³/h
 - UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU "C"
 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DN25, PŘIPOJENO PRUŽNOU HADICÍ DN20
 - UZÁVĚR KK25 (1,5m NAD PODLAHOU), KK25 (PŘED PRUŽNOU HADICÍ)
 - PŘÍVOD VZDUCHU Ø80mm A ODVOD SPALIN Ø80mm BUDOU VYVEDENY PŘES STĚNU
 - INSTALACE MÍSTO STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY NA STANDARDNÍ OTOČKOU KONZOLY

- ZARÍZENÍ**
- K2** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- ROZSAH TOPNÉHO VÝKONU 6,6-49,9kW (50/30°C)
 - SPOTŘEBA PLYNU 5,18m³/h
 - UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU "C"
 - UZÁVĚR KK20
 - KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ Ø80/125 BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
 - POD KOTLEM BUDE UMÍSTĚN KONDENZAČNÍ SIFON

- ARMATURY**
- KK KULOVÝ KOHOUT

- POTRUBÍ**
- NOVÉ ROZVODY - OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVĚ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM

- POZNÁMKY**
- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
 - Potrubí prostupující stavebními konstrukcemi bude vedené v ochranné trubce.

			GREMIS			BOUŠEK THERM s.r.o. Veselská 17/33 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 04754018 mobil: +420 603 147 985			OTISK AUTORIZAČNÍHO RÁZKATKA														
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:			Ing. Vítězslav Gregar			tel.: +420 739 223 394 e-mail: v.gregar@gremis.cz																	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			Ing. Vítězslav Gregar			tel.: +420 739 223 394 e-mail: v.gregar@gremis.cz																	
VYPRACOVAL:			Ing. Václav Dvořák																				
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava																							
OBEČ:			Žďár nad Sázavou [595209]			KRAJ:			Kraj Vysočina			KRAJ. ÚŘAD:			Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava								
KAT. ÚZEMÍ:			Město Žďár [795232]			OKRES:			Žďár nad Sázavou CZ0635			STAV. ÚŘAD:			Městský úřad Žďár nad Sázavou								
NÁZEV AKCE:												Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou											
ODDÍL: D.1.4.d			Vnitřní plynovod			NÁZEV VÝKRESU:						STUPĚŇ:			PARÉ:								
OBJEKT: SO-02			Sociální zařízení			PŮDORYS 1.NP						DSP			Leden 2021								
ČÍSLO ZMĚNY			DATUM ZMĚNY									ZPRACOVAL			SCHVÁLENO			MĚŘÍTKO:			ČÍSLO VÝKRESU:		
												1:50			01								