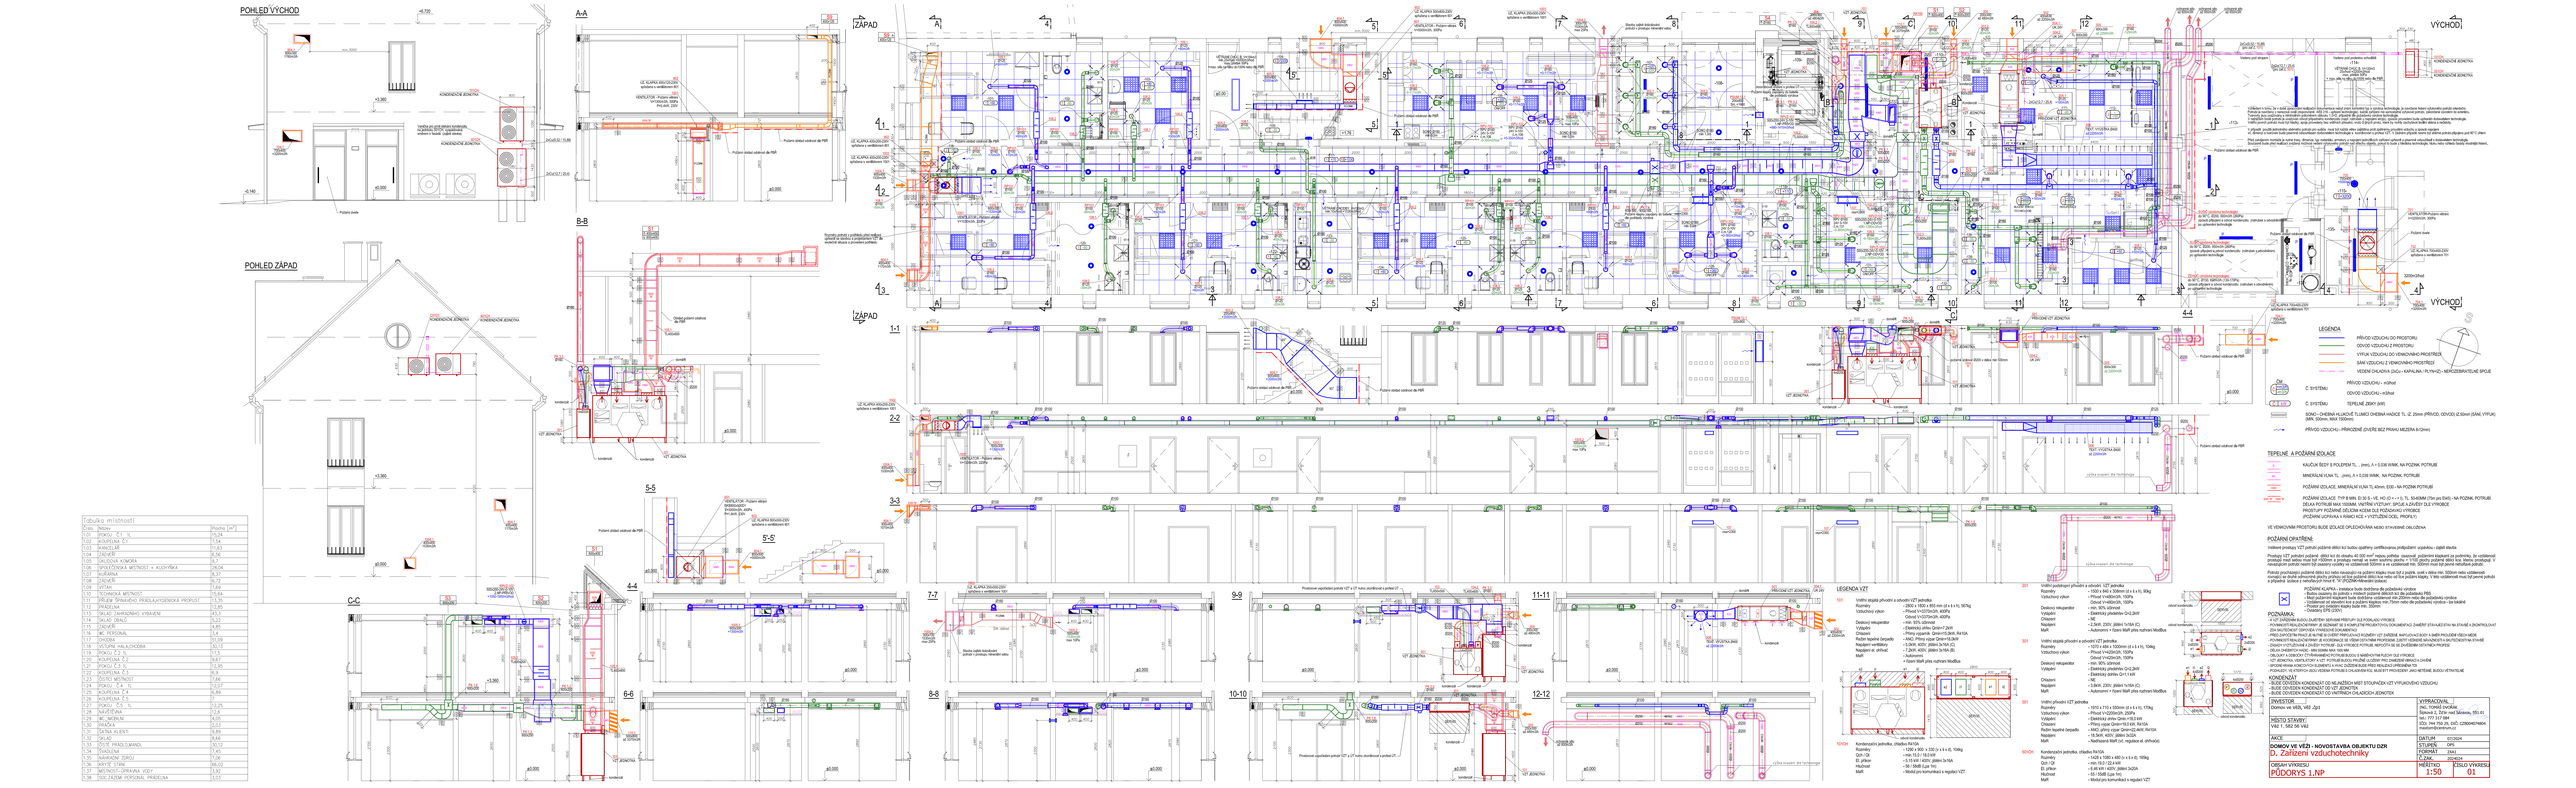
POHLED VÝCHOD
POHLED ZÁPAD
A-A
B-B
C-C
ZÁPAD
VÝCHOD
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-10
11-11
12-12
LEGENDA
PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU
ODVOD VZDUCHU Z PROSTORU
VYPLŇ VZDUCHU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
SÁNÍ VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
VEDENÍ CHLADIVA (plyn) – KAPALINA / PLYN+Z) – NEREZOBRÁTAVÉ SPOJE
PŘÍVOD VZDUCHU - stříhat
ODVOD VZDUCHU - stříhat
TEPELNÉ ZBRAŇ (kW)
SONO – CHOBIHA HLUKOVÉ TLUMIČ CHOBIHA HADICE TL. tl. 25mm (PŘÍVOD, ODVOD) tl.50mm (SANÉ VYPLŇ) délka 500mm, MAX 1000mm
PŘÍVOD VZDUCHU - PŘÍMOČARÉ DVEŘE BEZ PRAHU MEZERA 8-10mm
TEPELNÉ A POŽÁRNÍ IZOLACE
KAUČUK ŠEDÝ S POLEPEM TL. , (mm), A = 0,036 W/MK, NA POZNÁMKU POTRUBÍ
MINERÁLNÍ VLNA TL. (mm), A = 0,036 W/MK, NA POZNÁMKU POTRUBÍ
POŽÁRNÍ IZOLACE, MINERÁLNÍ VLNA TL.40mm, EI30 - NA POZNÁMKU POTRUBÍ
POŽÁRNÍ IZOLACE - TYP B MIN. EI 30-S - VE, HO, CI – 1-S, TL. 50-60MM (Tl/tr/ pro EI45) – NA POZNÁMKU POTRUBÍ
DELKA POTRUBÍ MAX 1000MM, MATRICE V ETOUPU SPOJE U ZAVĚŘENÍ DLE VYROBCE
PROSTUPY POŽÁRNÍ DĚLENÍM KOEM DLE POŽADAVKU VYROBCE
(POŽÁRNÍ UZÁVĚRA V RÁMCI ACE + VZTLUŽENÍ DĚL. PROFILY)
VE VZDUCHOVÝM PROSTORU BUDE IZOLACE OPLECHOVÁNA NEBO STAVEBNÍ OBLOŽENA
POŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Veškeré prostupy VZT potrubí požární dělící NJ do otvoru 40 000 mm² nebou potřeba osazovat požárními klapkami po podmínky. Se vzdálenost od požárního dělení max 1000mm. Veškeré prostupy VZT potrubí požární dělící NJ do otvoru 40 000 mm² nebou potřeba osazovat požárními klapkami po podmínky. Se vzdálenost od požárního dělení max 1000mm. Veškeré prostupy VZT potrubí požární dělící NJ do otvoru 40 000 mm² nebou potřeba osazovat požárními klapkami po podmínky. Se vzdálenost od požárního dělení max 1000mm.
Pokud prostupující požární dělící NJ nelze nevyužít na požární klapky musí být z potrubí, které má otvor 320mm nebo vzdálenost mezi jak dvěmi odlehlými plochy prostupu větší než požární dělící NJ nesmí pokud to z požární dělící NJ nelze užít bez požární klapky. V této vzdálenosti musí být pevně pokud a případně izolace z minerálních hmot B - N (KDE) minerální izolace.
POZNÁMKA:
POŽÁRNÍ KLAPKA - instalace bude dodržena dle požadavků výrobce
- Požární klapka musí být instalována v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810 a ČSN 730802 a ČSN 730804 a ČSN 730810
- Požární klapka musí být instalována v souladu s ČSN 73 0872