


ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

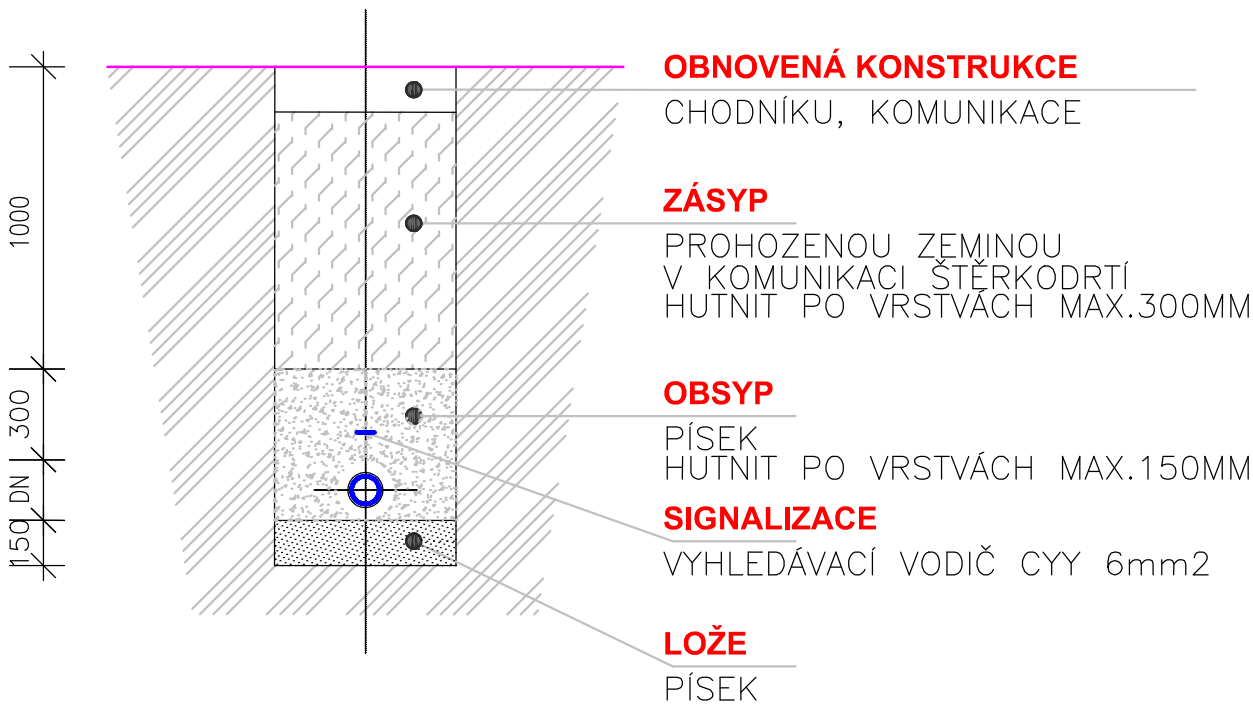

POZNÁMKA:
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTA KYNCLOVÁ	VYPRACOVAL: MARTA KYNCLOVÁ	MARTA KYNCLOVÁ projektová činnost ve výstavbě 582 35 LUČICE 188 IČO:86679597 ČKAIT:0700977	
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA,ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA		DATUM:	6/2024
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA S0.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍPOJKY IS PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE		ZAK.ČÍSLO:	23 521.1
ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU		MĚŘÍTKO: 1:5	Č.v. 12.