



- kruhová linka požární ústředny s adresnými prvky viz výkres EPS03
JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1

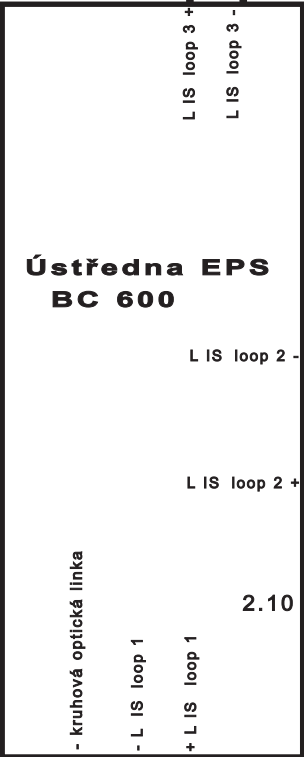

- kruhová linka požární ústředny s adresnými prvky viz výkres EPS02
JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1


- akustická signalizace požárního poplachu
- ovládání požárních magnetů PM
- ovládání požárního větrání
- ovládání požárního rozhlasu
- ovládání výtahu
- ovládání elektrického otvírače únikového východu EOUV
- ovládání přístupového systému
- napojení na ústřednu EPS v novém objektu
- napojení na REACT - internet

2 x JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1




- kruhová linka požární ústředny s adresnými prvky viz výkres EPS01
JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1

- kruhová optická linka pro propojení požárních ústřed v jeden celek
- Kabel MM 08vl. 50/125 s funkční integritou při požáru 30minut
(P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1



- ovládání požárních magnetů PM
- ovládání požárního větrání
- ovládání požárního rozhlasu
- ovládání výtahu
- ovládání elektrického otvírače únikového východu EOUV
- ovládání přístupového systému
- napojení na ústřednu EPS v novém objektu
- napojení na REACT - internet

2 x JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1



SECOS CZ s.r.o.
Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové
IČO:27486951 DIČ:CZ27486951
tel. 777 344 885

Datum : 5. 2024

Kreslil : Ing. Uličný

Domov ve Věži - nová budova
Elektrická požární signalizace - DPS
D.1.4.3
Blokové schema DPS